Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère chargé de l'écologie

cerfa N° 14435*04

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- [X] Récépissé de DT
- [ ] Récépissé de DICT
- [ ] Récépissé de DT/DICT conjointe

Dénomination : AD INGE
Numéro / Voie : TSA 70011
Code postal / Commune : 69134 DARDILLY CEDEX
Pays : France

N° consultation du téléservice : 2026100801659D0A
Référence de l'exploitant : 2641071449.264101RDT02
N° d'affaire du déclarant : demolition partielle
Personne à contacter (déclarant) : QUEROU Céline
Date de réception de la déclaration : 08/10/2026
Commune principale des travaux : 22170 LANRODEC
Adresse des travaux prévus : Coat An Doch

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : SUEZ EAU FRANCE P0269
Personne à contacter : Responsable Territorial
Numéro / Voie : 1 TOULLAN BIAN
Lieu-dit / BP : _____
Code Postal / Commune : 22970 PLOUMAGOAR
Tél. : +33977408408 Fax : _____

Eléments généraux de réponse

- [ ] Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : _____
- [ ] Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m
- [X] Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné de catégorie *(voir liste des catégories au verso)* : EA Autres informations : _____

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _____

- [ ] Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : _____ Tél. : _____

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

- [X] Plans joints :

NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

Références :	Echelle (1) :	Date d'édition (1) :	Sensible :	Prof. règl. mini (1) :	Matériau réseau (1) :
_____	_____	_____	[ ]	_____ cm	_____
_____	_____	_____	[ ]	_____ cm	_____

- [ ] Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : [ ] Date retenue d'un commun accord : _____ à _____ ou [ ] Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : _____)
- [ ] Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
- [ ] (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)
- [X] Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées : _____

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : 3.8, 3.9, 3.10, 5.6, 5.7

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ○ possible ○ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _____

Dispositifs importants pour la sécurité : _____

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0977401116

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : RESPONSABLE territorial
Désignation du service : ESAT Service réponse
Tél : +33 977408408

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : SUEZ EAU FRANCE
Signature :
Date : 08/10/2026 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 6

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_v1.01)

Symbologie des plans conformes
Assainissement de Suez Eau France

Couleurs :

Séparatif - Eaux usées	Rejets industriels
Séparatif - Eaux pluviales	Eaux traitées
Unitaire	Inconnu

Symbologie	Objet
	Avaloir
	Axe de rivière canalisé
	Bassin ciel ouvert
	Batardeau
	Chambre de dépollution
	Chasse
	Clapet
	Conduite de branchement
	Conduite de branchement abandonnée
	Conduite de branchement en projet
	Conduite de collecte et de transport
	Conduite de collecte et de transport - En projet
	Conduite de réseau abandonnée
	Conduite de réseau en service – privé
	Décharge

Symbologie	Objet
	Dégrilleur
	Déversoir d'orage
	Dispositif de mesure
	Emprise GC
	Exutoire avec traitement
	Fossé abandonné
	Orifice
	Pompe
	Puits de chute
	Pluviomètre
	Point de prélèvement
	Point de raccordement
	Points Topo
	Regard
	Seuil

Symbologie	Objet
	Station de traitement des eaux usées
	Surface drainante
	Vanne
	Ventouse
	Refoulement
	Telecommande
	Zone d'exemption

Etiquettes :

MATERIAU DIMENSIONS CLASSE (IDENTIFIANT)

IDENTIFIANT

Symbologie des plans conformes
Eau de Suez Eau France

Couleurs :

Production eau potable		Transport eau potable	
Distribution eau potable		Vidange	
Production eau non potable		Transport eau non potable	
Distribution eau non potable		Irrigation	

Symbologie	Objet
	Affleurant de type bouche à clé
	Borne fontaine
	Bouche d'arrosage
	Bouche de lavage
	Bouche incendie
	Citerne d'incendie
	Clapet anti-retour
	Compteur de sectorisation / Débitmètre
	Conduite - En projet
	Conduite de branchement
	Conduite de branchement abandonnée
	Conduite de branchement en projet
	Conduite de réseau abandonnée
	Conduite de réseau en service – privé

Symbologie	Objet
	Conduite de réseau en service - public
	Emprise GC
	Point d'aspiration
	Point de chloration
	Points Topo
	Poteau incendie
	Poteau/ borne de puisage/bouche de remplissage
	Prise d'eau
	Purge/vidange
	Regard de façade
	Regards de branchement
	Régulateur de débit
	Régulateur de pression
	Réservoir enterré

Symbologie	Objet
	Réservoir sur tour
	Robinet
	Station de pompage – sans stockage
	Système de Protection cathodique
	Telecommande
	Usine de traitement
	Vanne de réseau
	Ventouse
	Zone d'exemption

Etiquettes :

MATERIAU DIMENSIONS CLASSE (IDENTIFIANT)

IDENTIFIANT

PROTYS/25251519 / 2526080801659DOA - CANADEC 2319 - 20260808016590DOA
4 / 4

SAINT-JEAN-KERDANIEL (INSEE 22056)

LANRODEC (INSEE 22116)

Ensemble 5

Ensemble 3

Ensemble 4

Ensemble 1

Ensemble 2

RESEAU EAU

Classe de précision C sauf mention contraire.

Point	Latitude	Longitude
PR1	254559.22	6843163.83
PR2	254784.03	6842888.29
PR3	255237.68	6842693.87

Système de coordonnées = EPSG:2154


Fonds de plan

SUEZ © SUEZ Eau France

Vanne								
Identifiant	**Type**	**Statut**	**Classe planimétrique**	**Classe altimétrique**	**Système de projection planimétrique**	**X (m)**	**Y (m)**	**Zgs (m) - Altitude de la génératrice supérieure (NGF - IGN69)**
65083440	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254803,61	6842911,07	
65083570	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254857,25	6842947,46	
65083571	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254890,61	6842945,29	
65083572	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254879,58	6842959,84	
65083573	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254881,24	6842963,64	
65088810	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254787,49	6842868,39	
65088882	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254787,92	6842867,15	
65088883	OPERCULE	EN SERVICE	C	C	RGF93LAMB93_EPSG:2154	254786,30	6842863,12	


Tronçon de canalisation eau								
Identifiant	**Réseau**	**Ecoulement**	**Statut**	**Classe planimétrique**	**Classe altimétrique**	**Matériau**	**Diamètre (mm) / -1 = Inconnu**	**Longueur calculée (m)**
65028019	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	50	179,79
65028020	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	65,23
65028021	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	110	1,24
65028022	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	40	1,60
65028023	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	40	6,91
65028074	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	40	2,09
65028075	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	75	1,44
65028076	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	40	18,19
65028077	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	75	3,54
65028078	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	75	2,78

Tronçon de canalisation eau								
Identifiant	**Réseau**	**Ecoulement**	**Statut**	**Classe planimétrique**	**Classe altimétrique**	**Matériau**	**Diamètre (mm) / -1 = Inconnu**	**Longueur calculée (m)**
65028207	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	75	23,87
65028268	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	480,63
65028450	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	288,52
65028451	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	45,06
65028452	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	1,58
65028902	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	20,90
65042268	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	1,00
65042269	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	1,53
65042270	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	2,81
65042271	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	1,06
65042272	DISTPOT	INCONNU	EN SERVICE	C	C	PVCMON	140	0,85

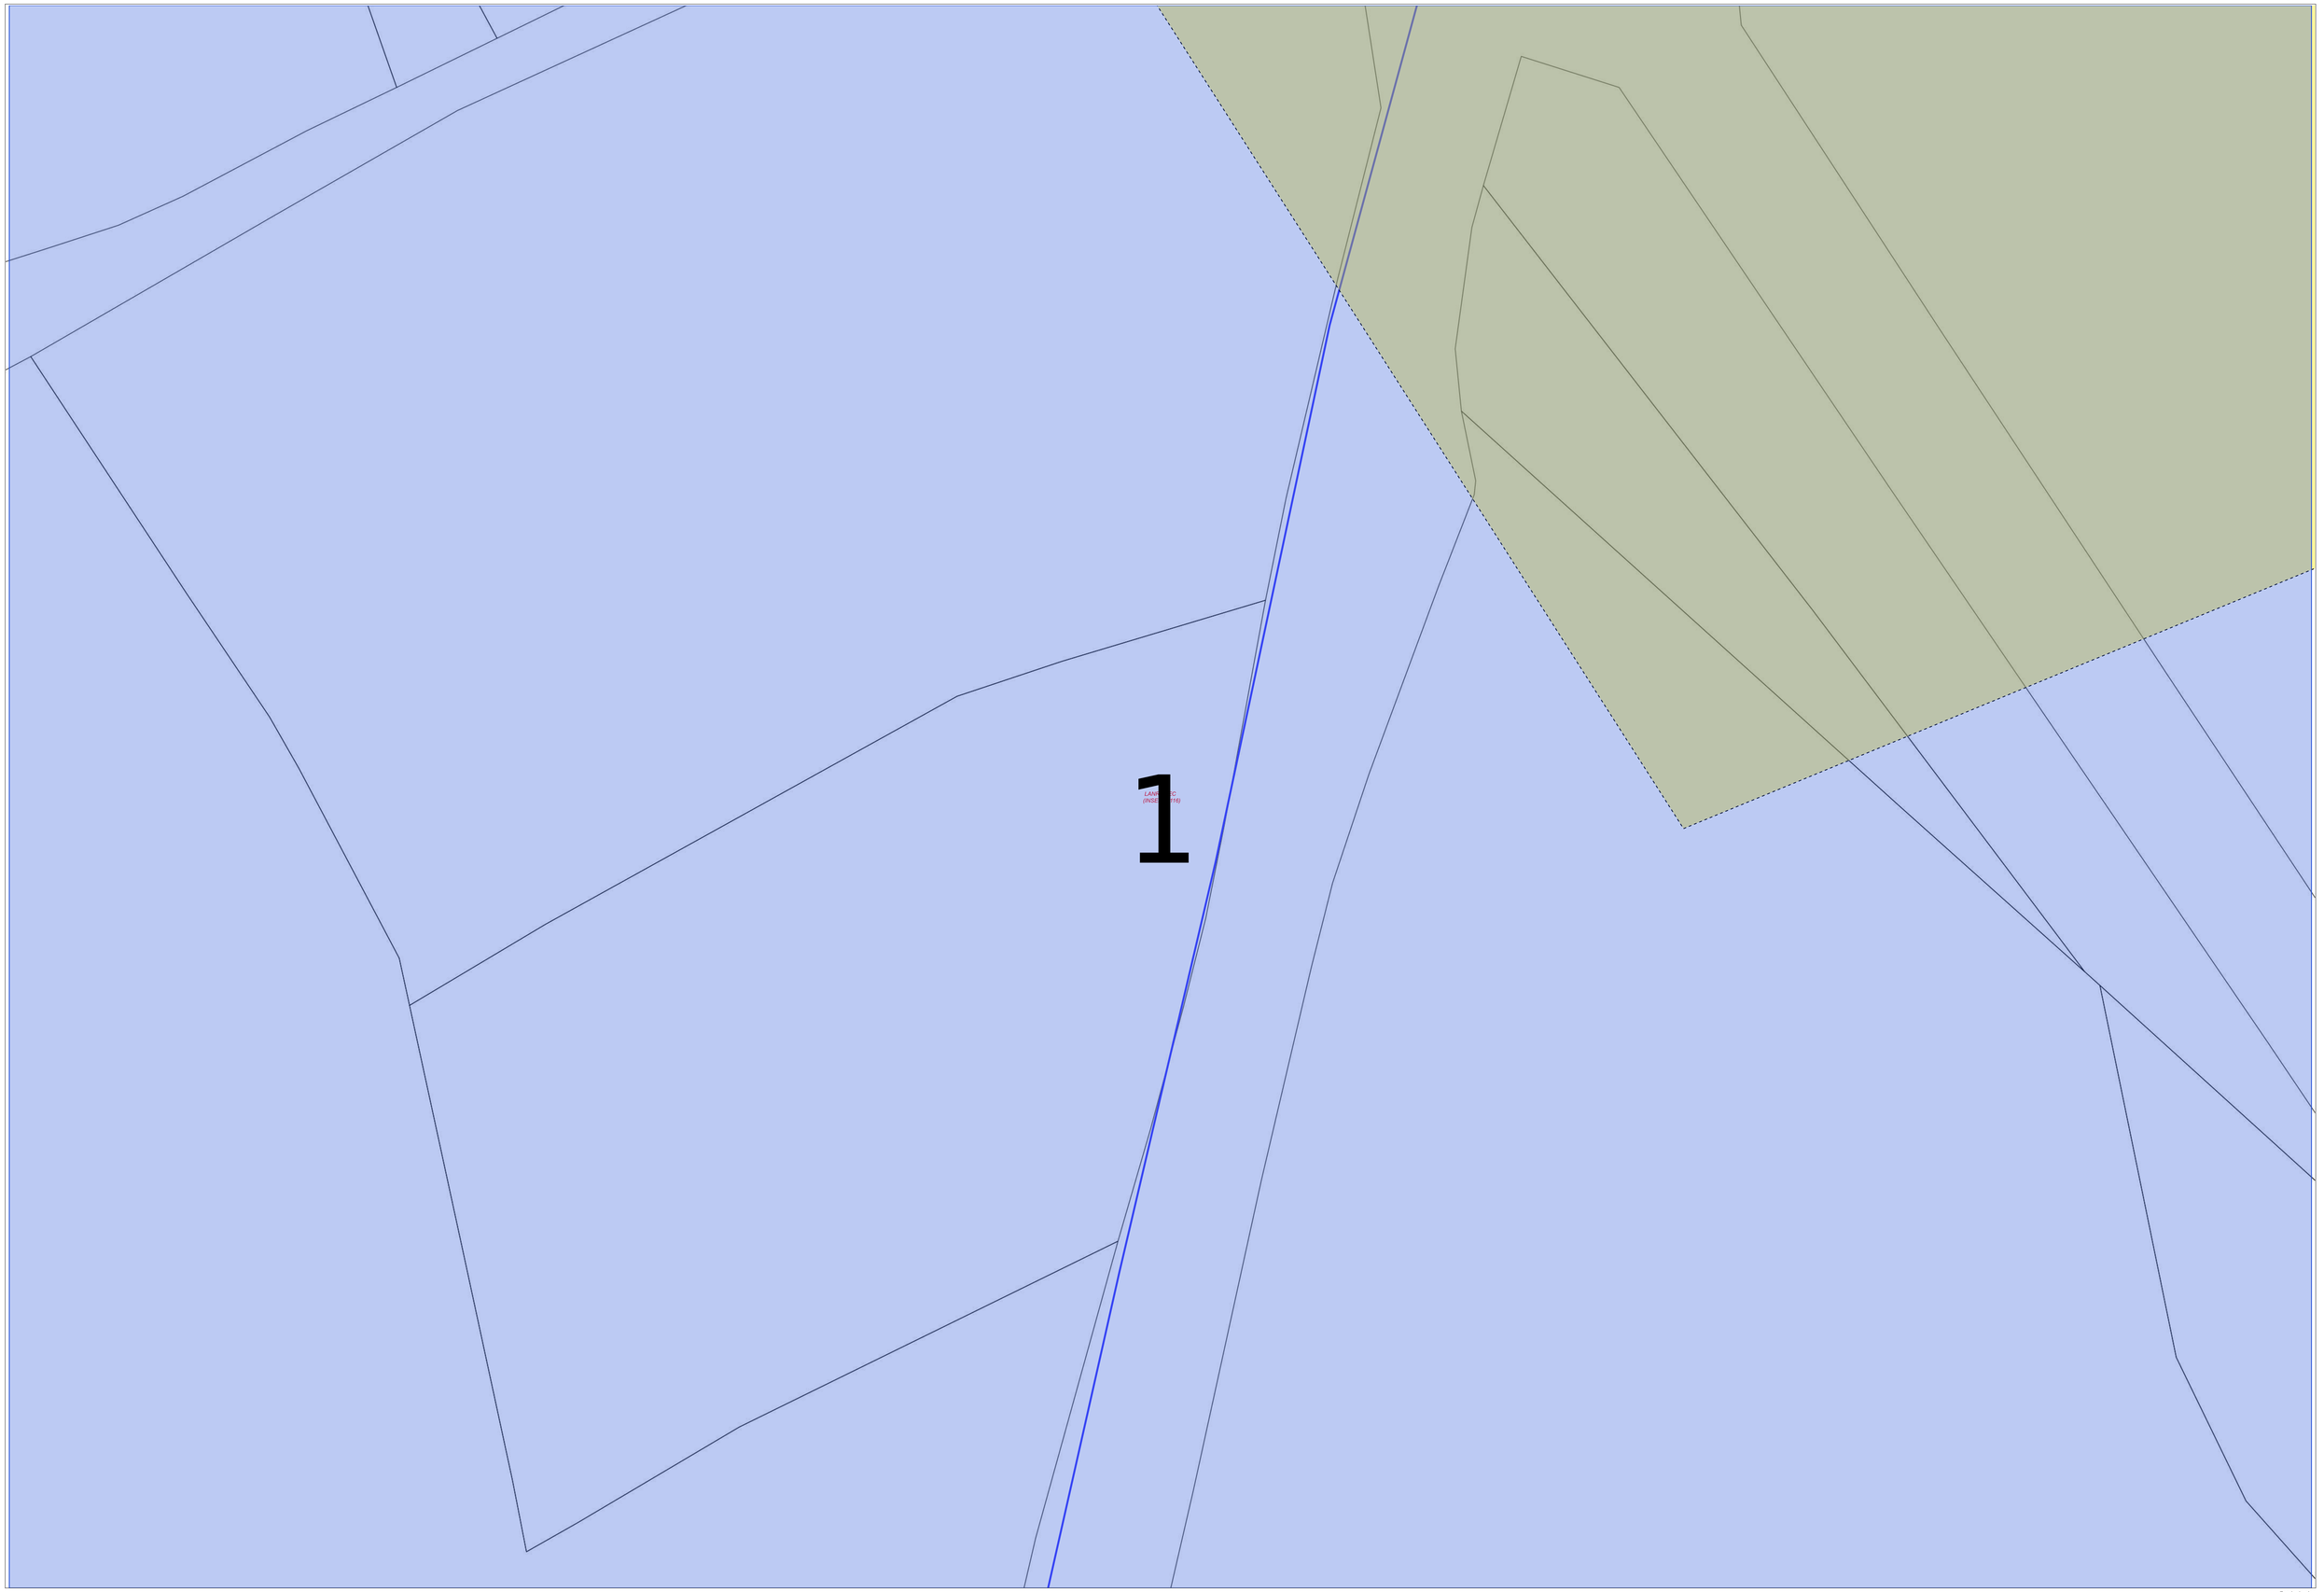


PROTYS/52521547/2026100801659D0A - LANGUEDOC 2719 - 2026100801659D0A

7 /14

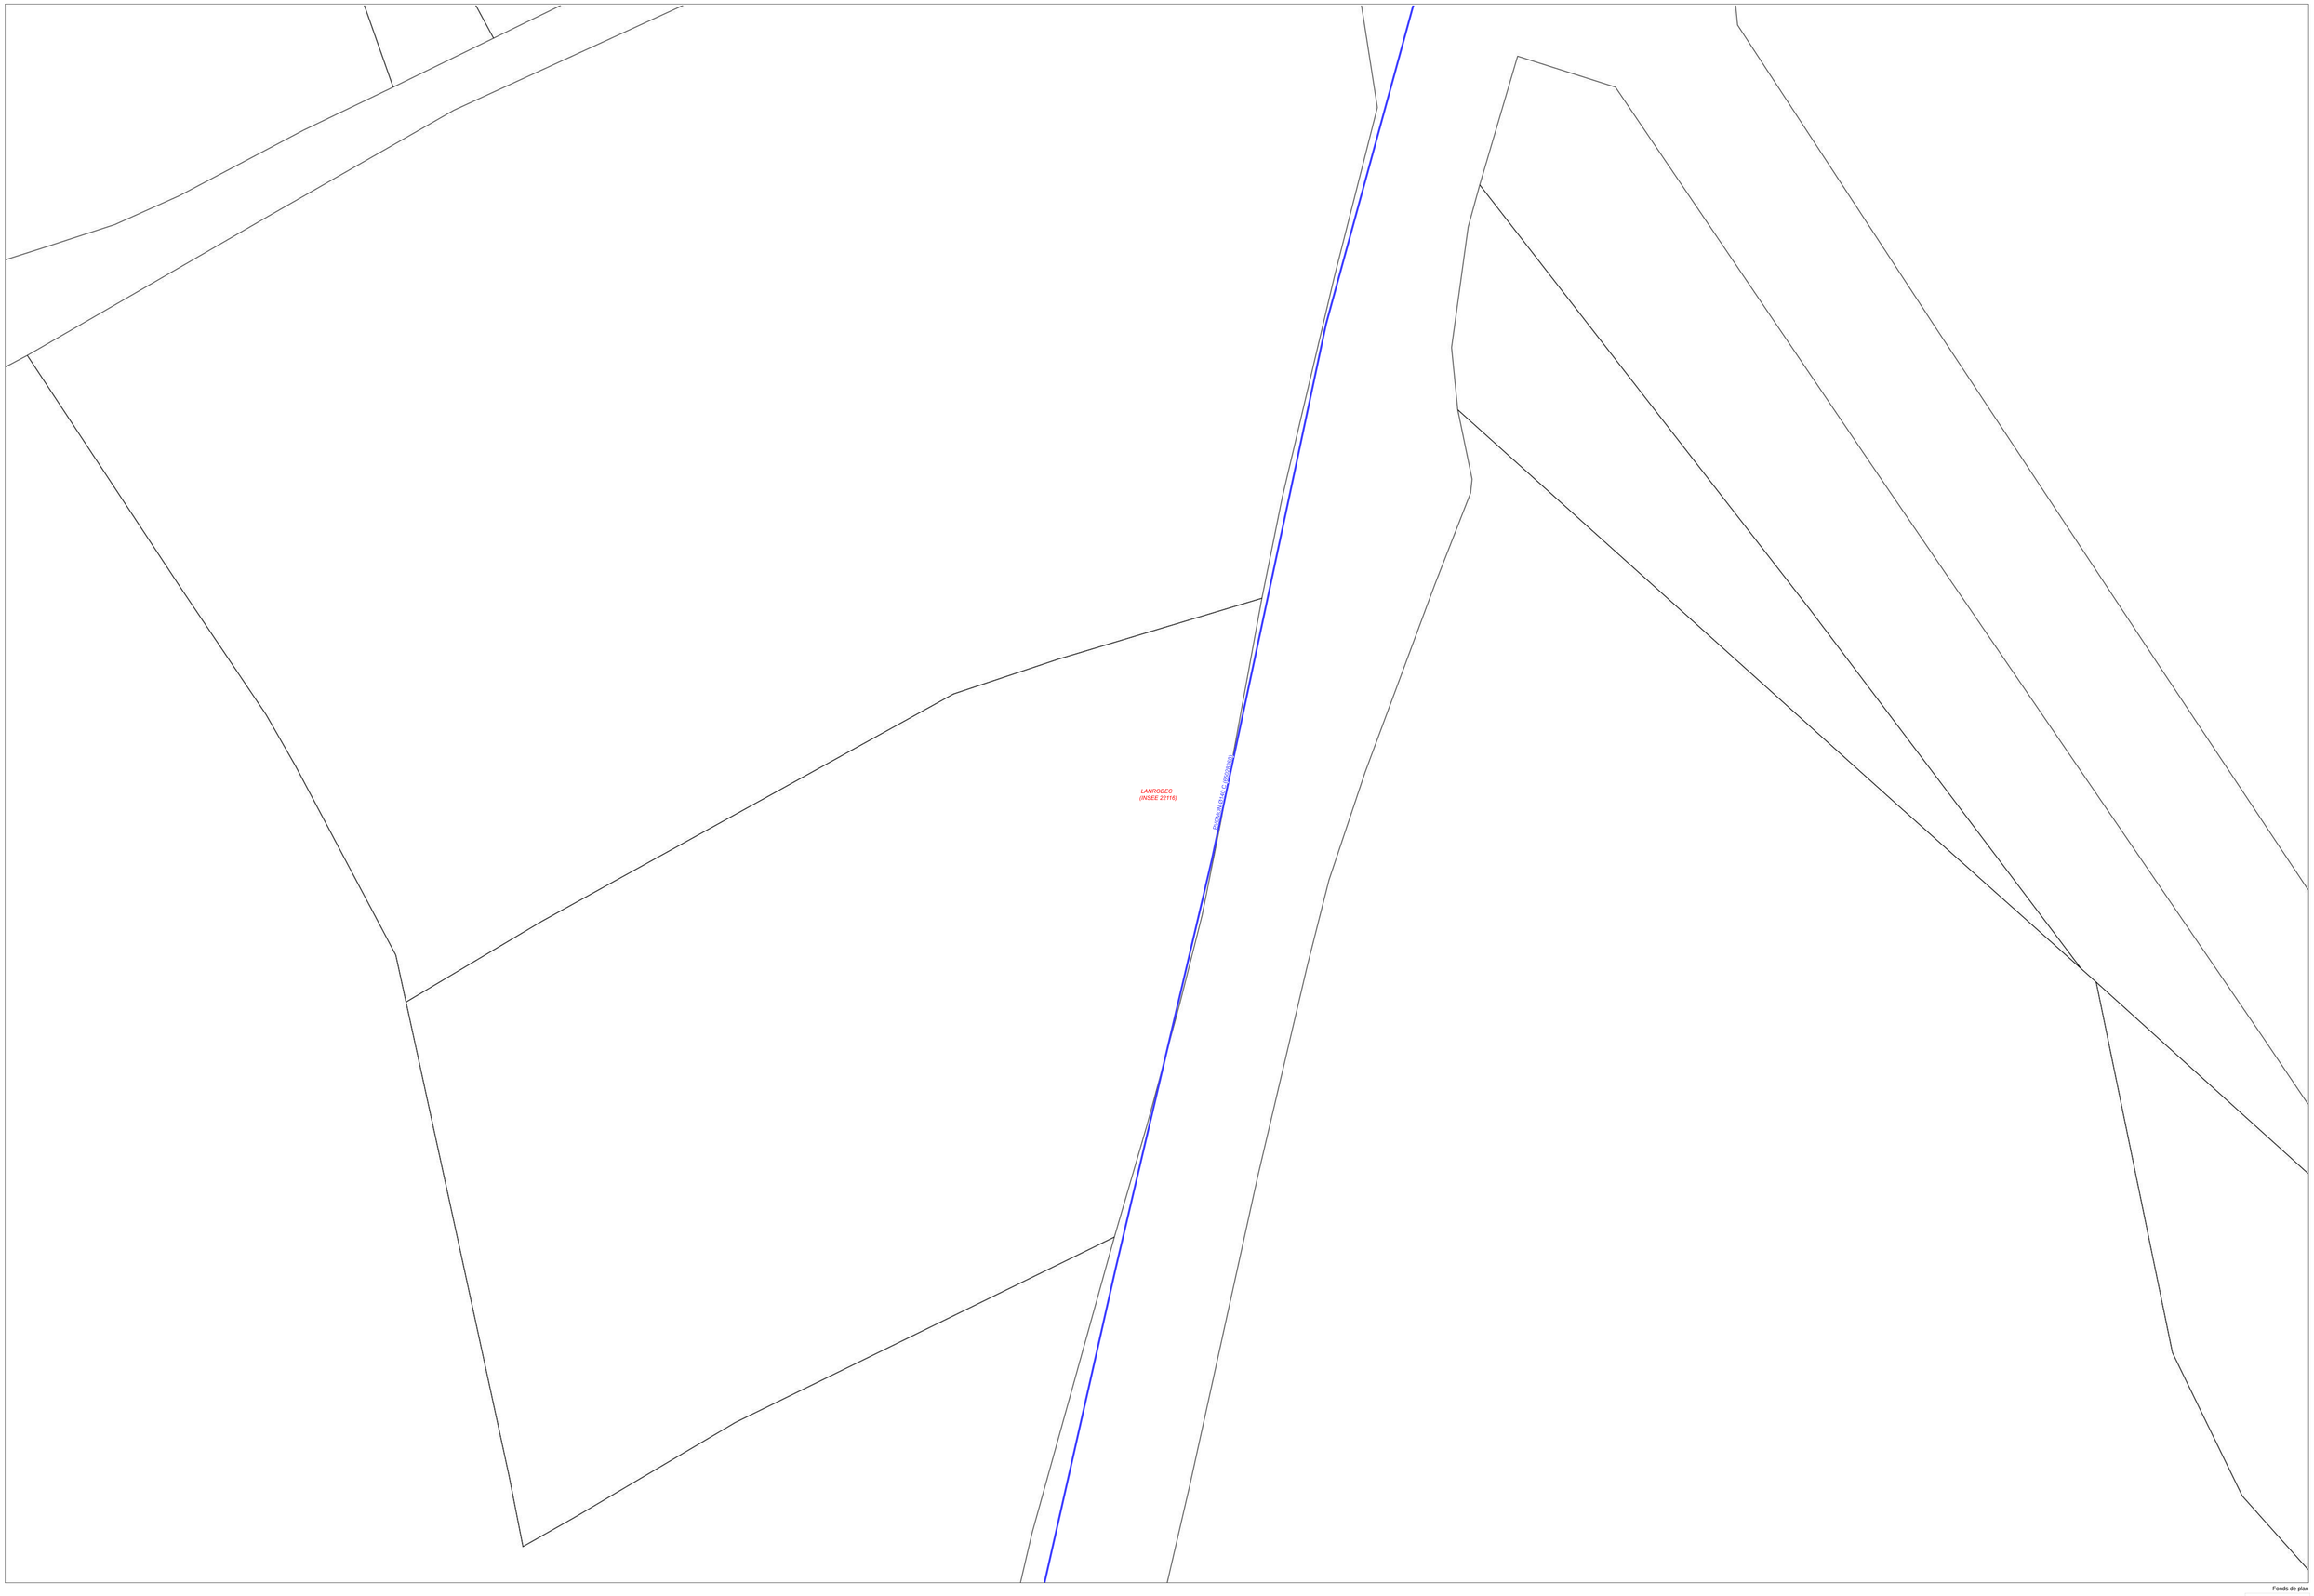

PROTYS/2526151243_2526151243-20260008016590M - LANRODEC 22116 - 20260008016590M
8/14

PROTYS/25251549_25455859_-_LAMORLAYE_2319_-_20260808160904
9/9

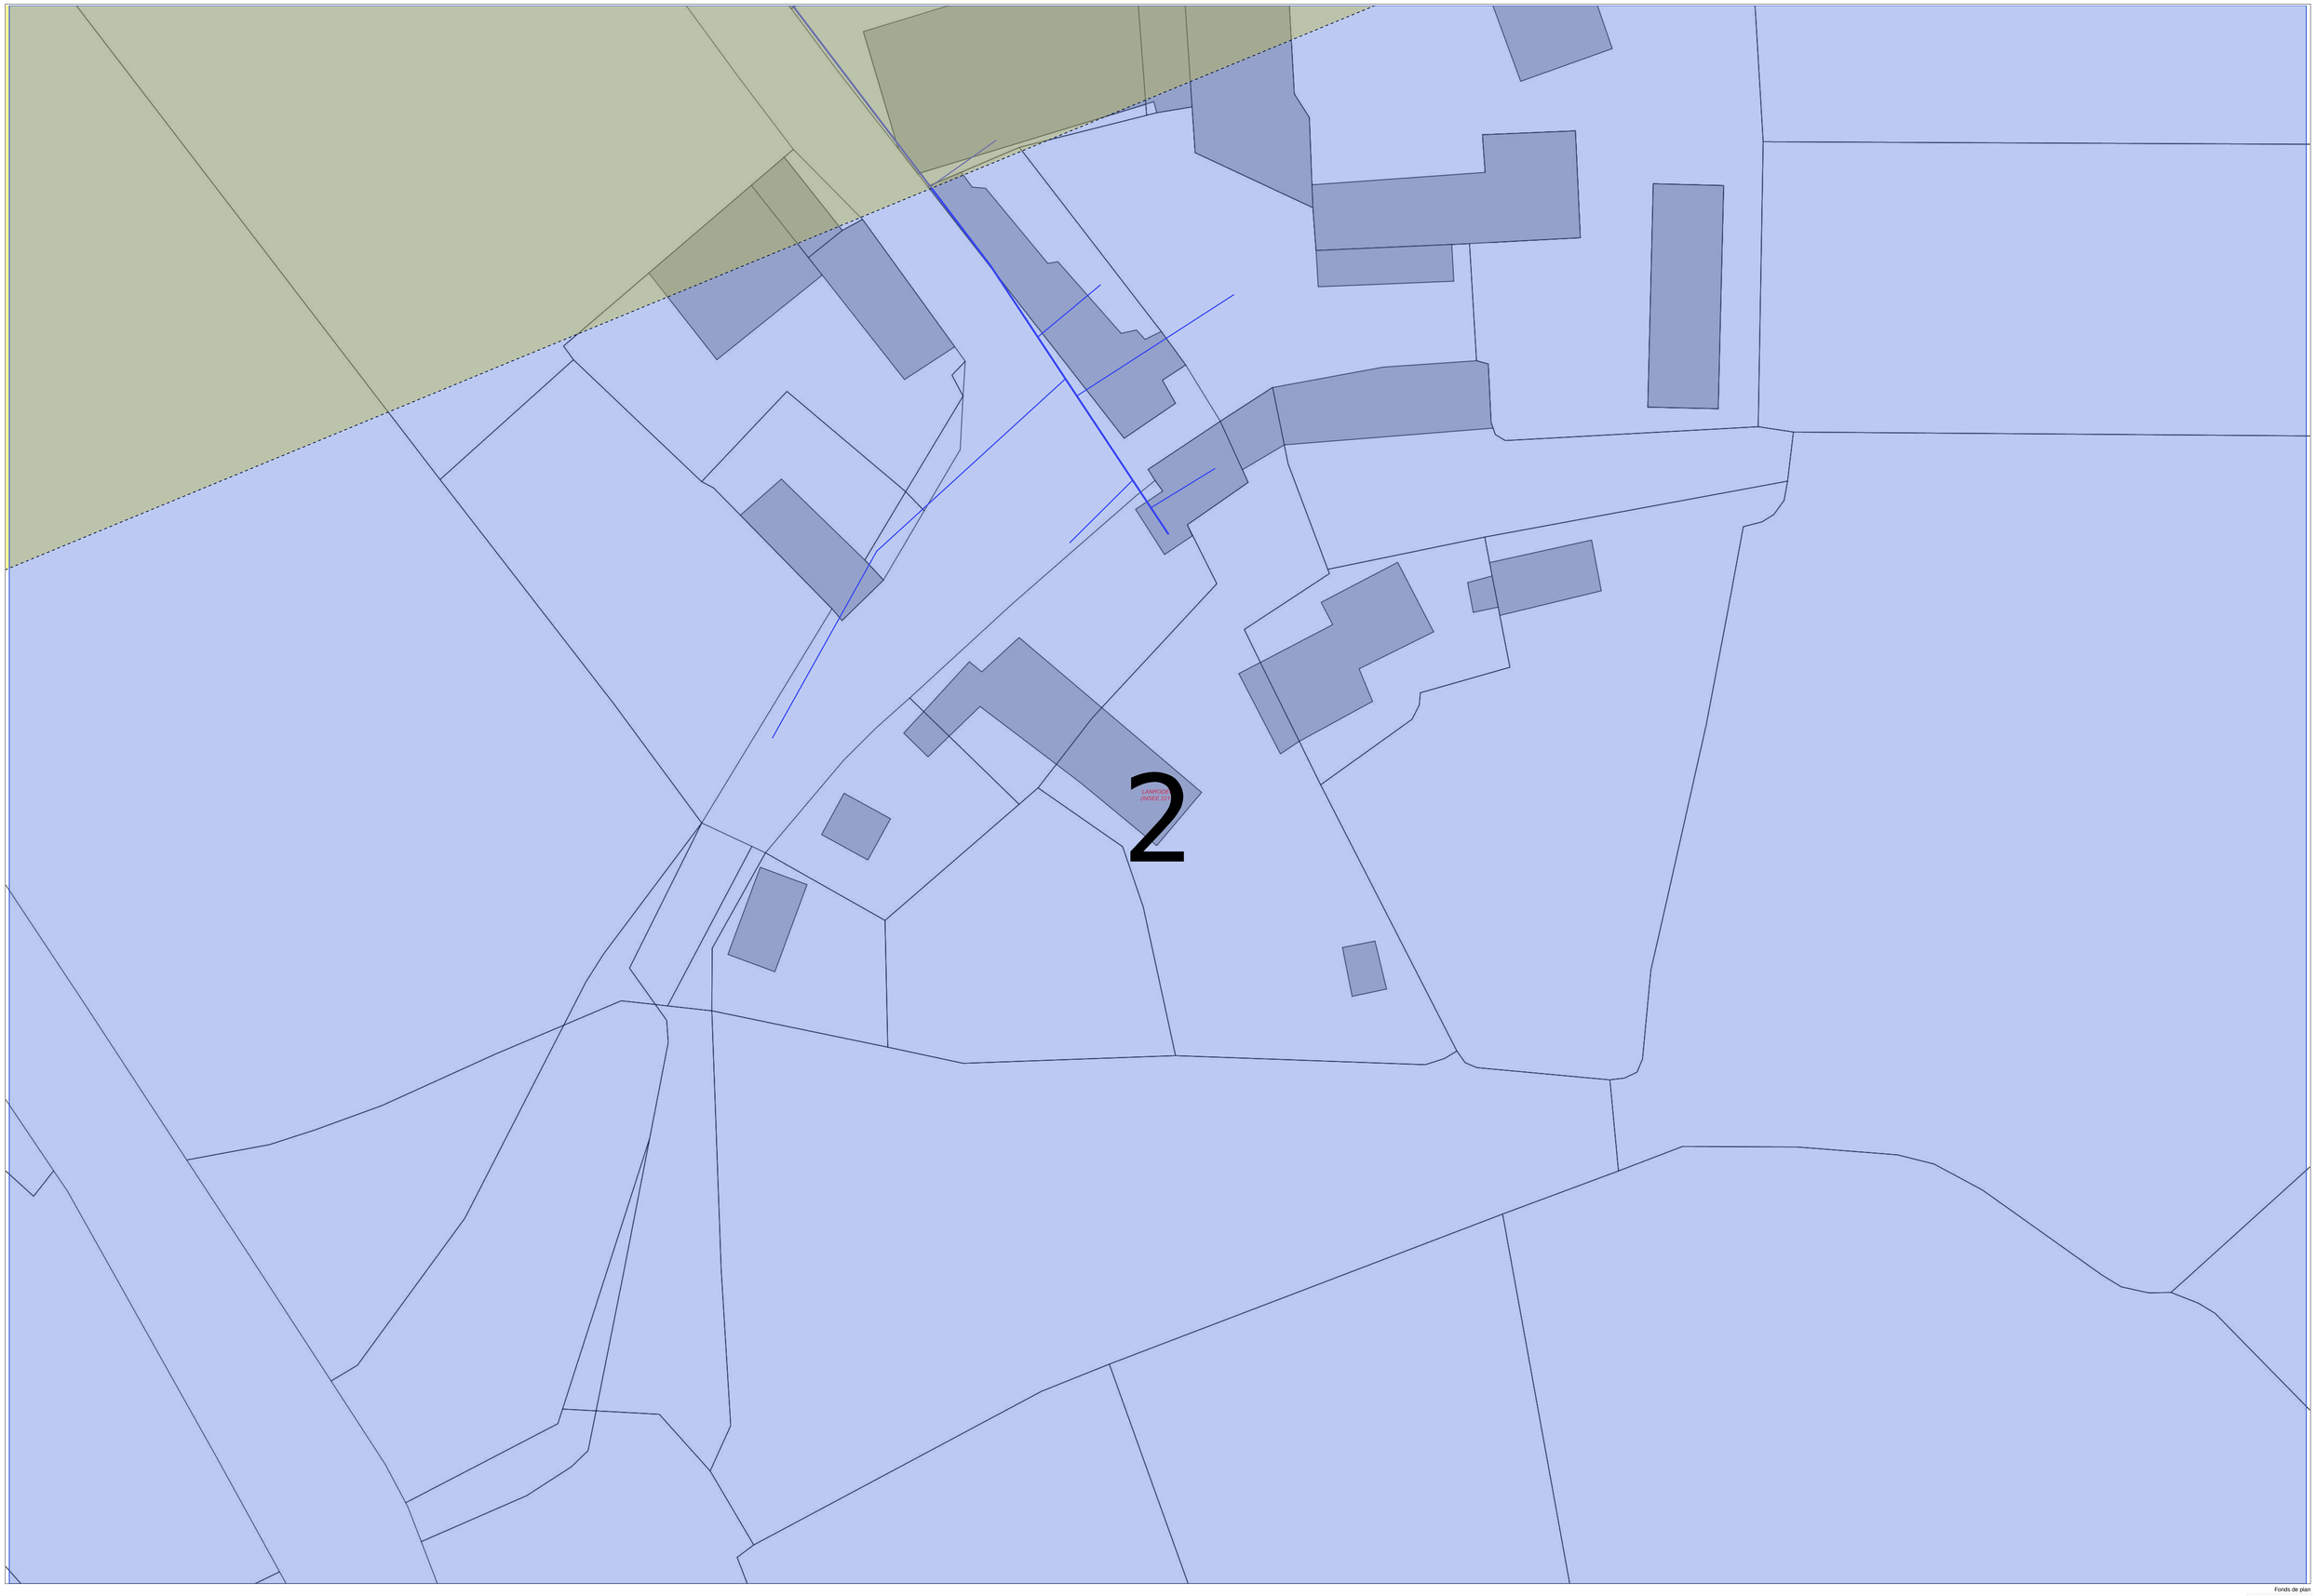

Classe de précision C sauf mention contraire.

Fonds de plan
SUEZ © SUEZ Eau France

suez

A0

Ensemble B
Plan de détail 2/5
N° consultation : 2026100801659D0A

BRE Exploitant

0 2 4 6 8m

Edition : 08/10/2026
Echelle : 1:200 en A0



Fonds de plan

SUEZ © SUEZ Eau France

Classe de précision C sauf mention contraire.

PROTYS/2026100801659D0A - LANRODEC 22116 - 2026100801659D0A
3d/4r

PROTYS/SYSTRA/25410141/ZAEP/BRE/4 - LANROC 2170 - 20261008016590A

1/1/0


suez

A0 Plan d'ensemble C
N° consultation : 20261008016590A

BRE Exploitant

0 2 4 6 8m

Edition : 08/10/2026
Echelle : 1:201 en A0

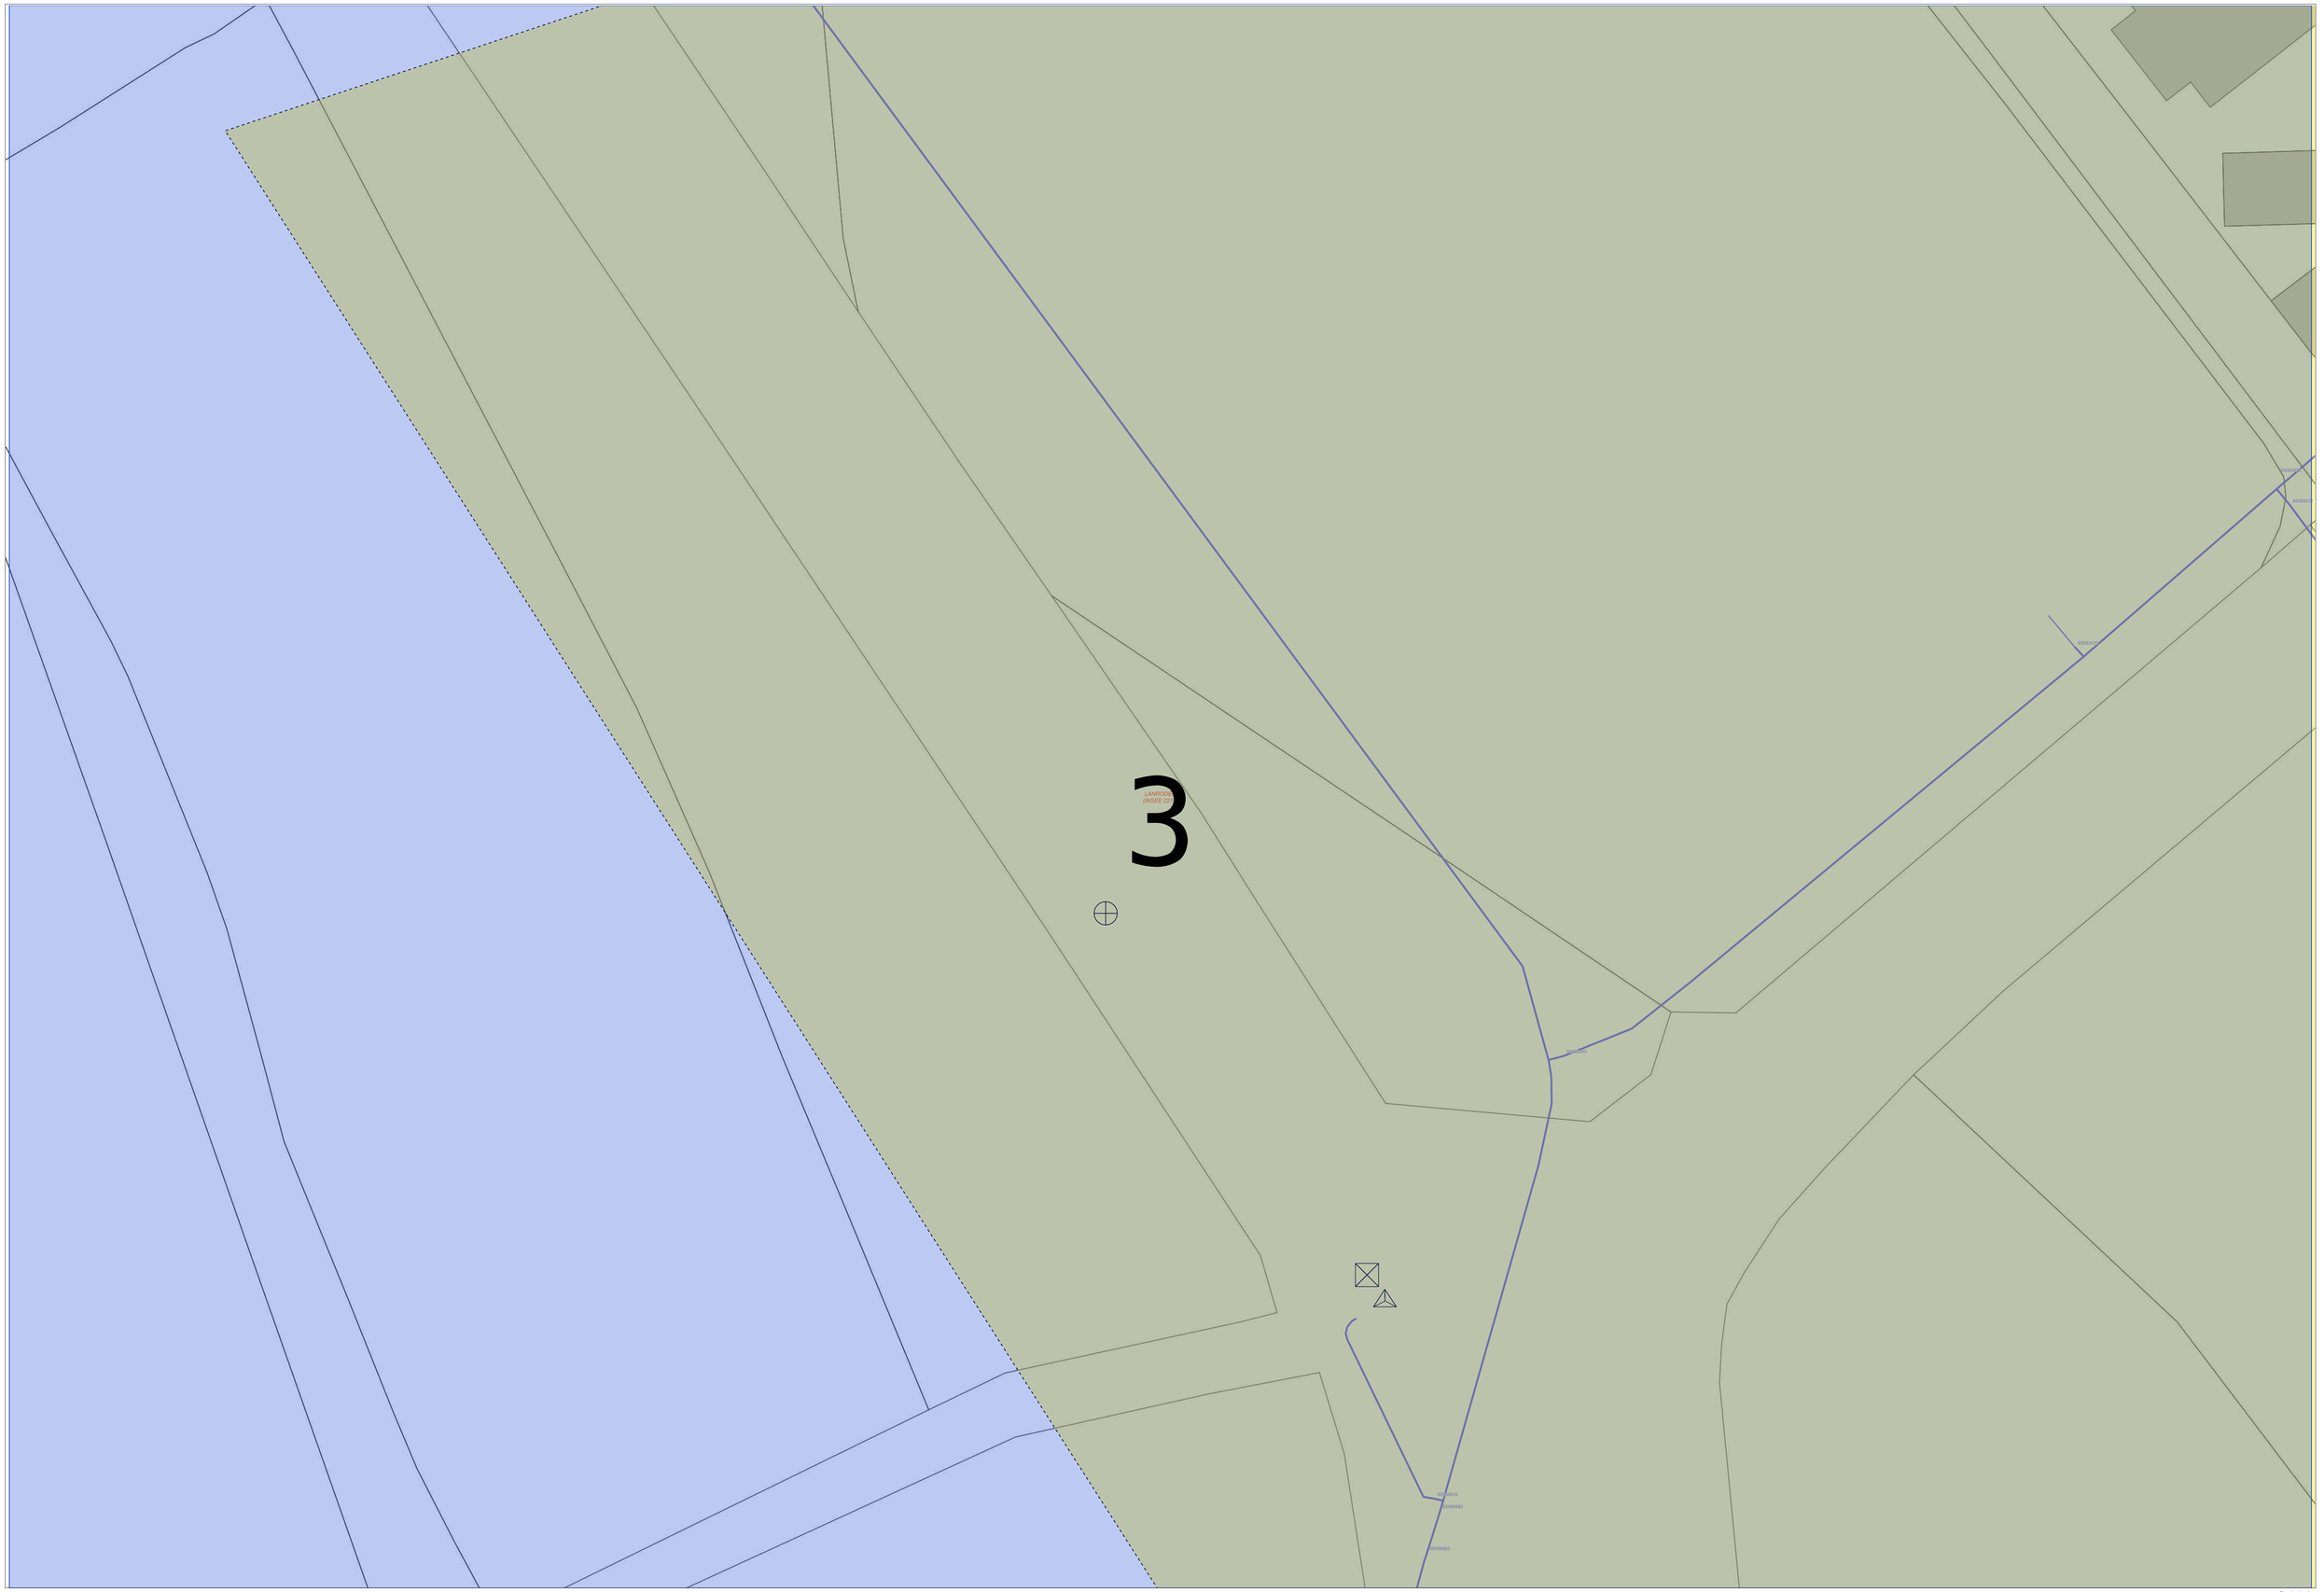

Classe de précision C sauf mention contraire.

Point	Latitude	Longitude
PR1	254758.34	6842928.61
PR2	254784.03	6842888.29
PR3	254782.46	6842890.98

Système de coordonnées = EPSG:2154

Fonds de plan
SUEZ © SUEZ Eau France



Point	Latitude	Longitude
PR1	254759.34	6842928.61
PR2	254784.03	6842888.29
PR3 Système de coordonnées = EPSG:2154	254782.66	6842890.98


Classe de précision C sauf mention contraire.

Fonds de plan
SUEZ © SUEZ Eau France

PROTYS/25410141/2026081600004 - LANRODEC 22116 - 20261008016590A
1/1/0

PROTYS/5262161243 /24-0595/DT4 - CHARGE 2179 - 20261008016590K

1/1/0

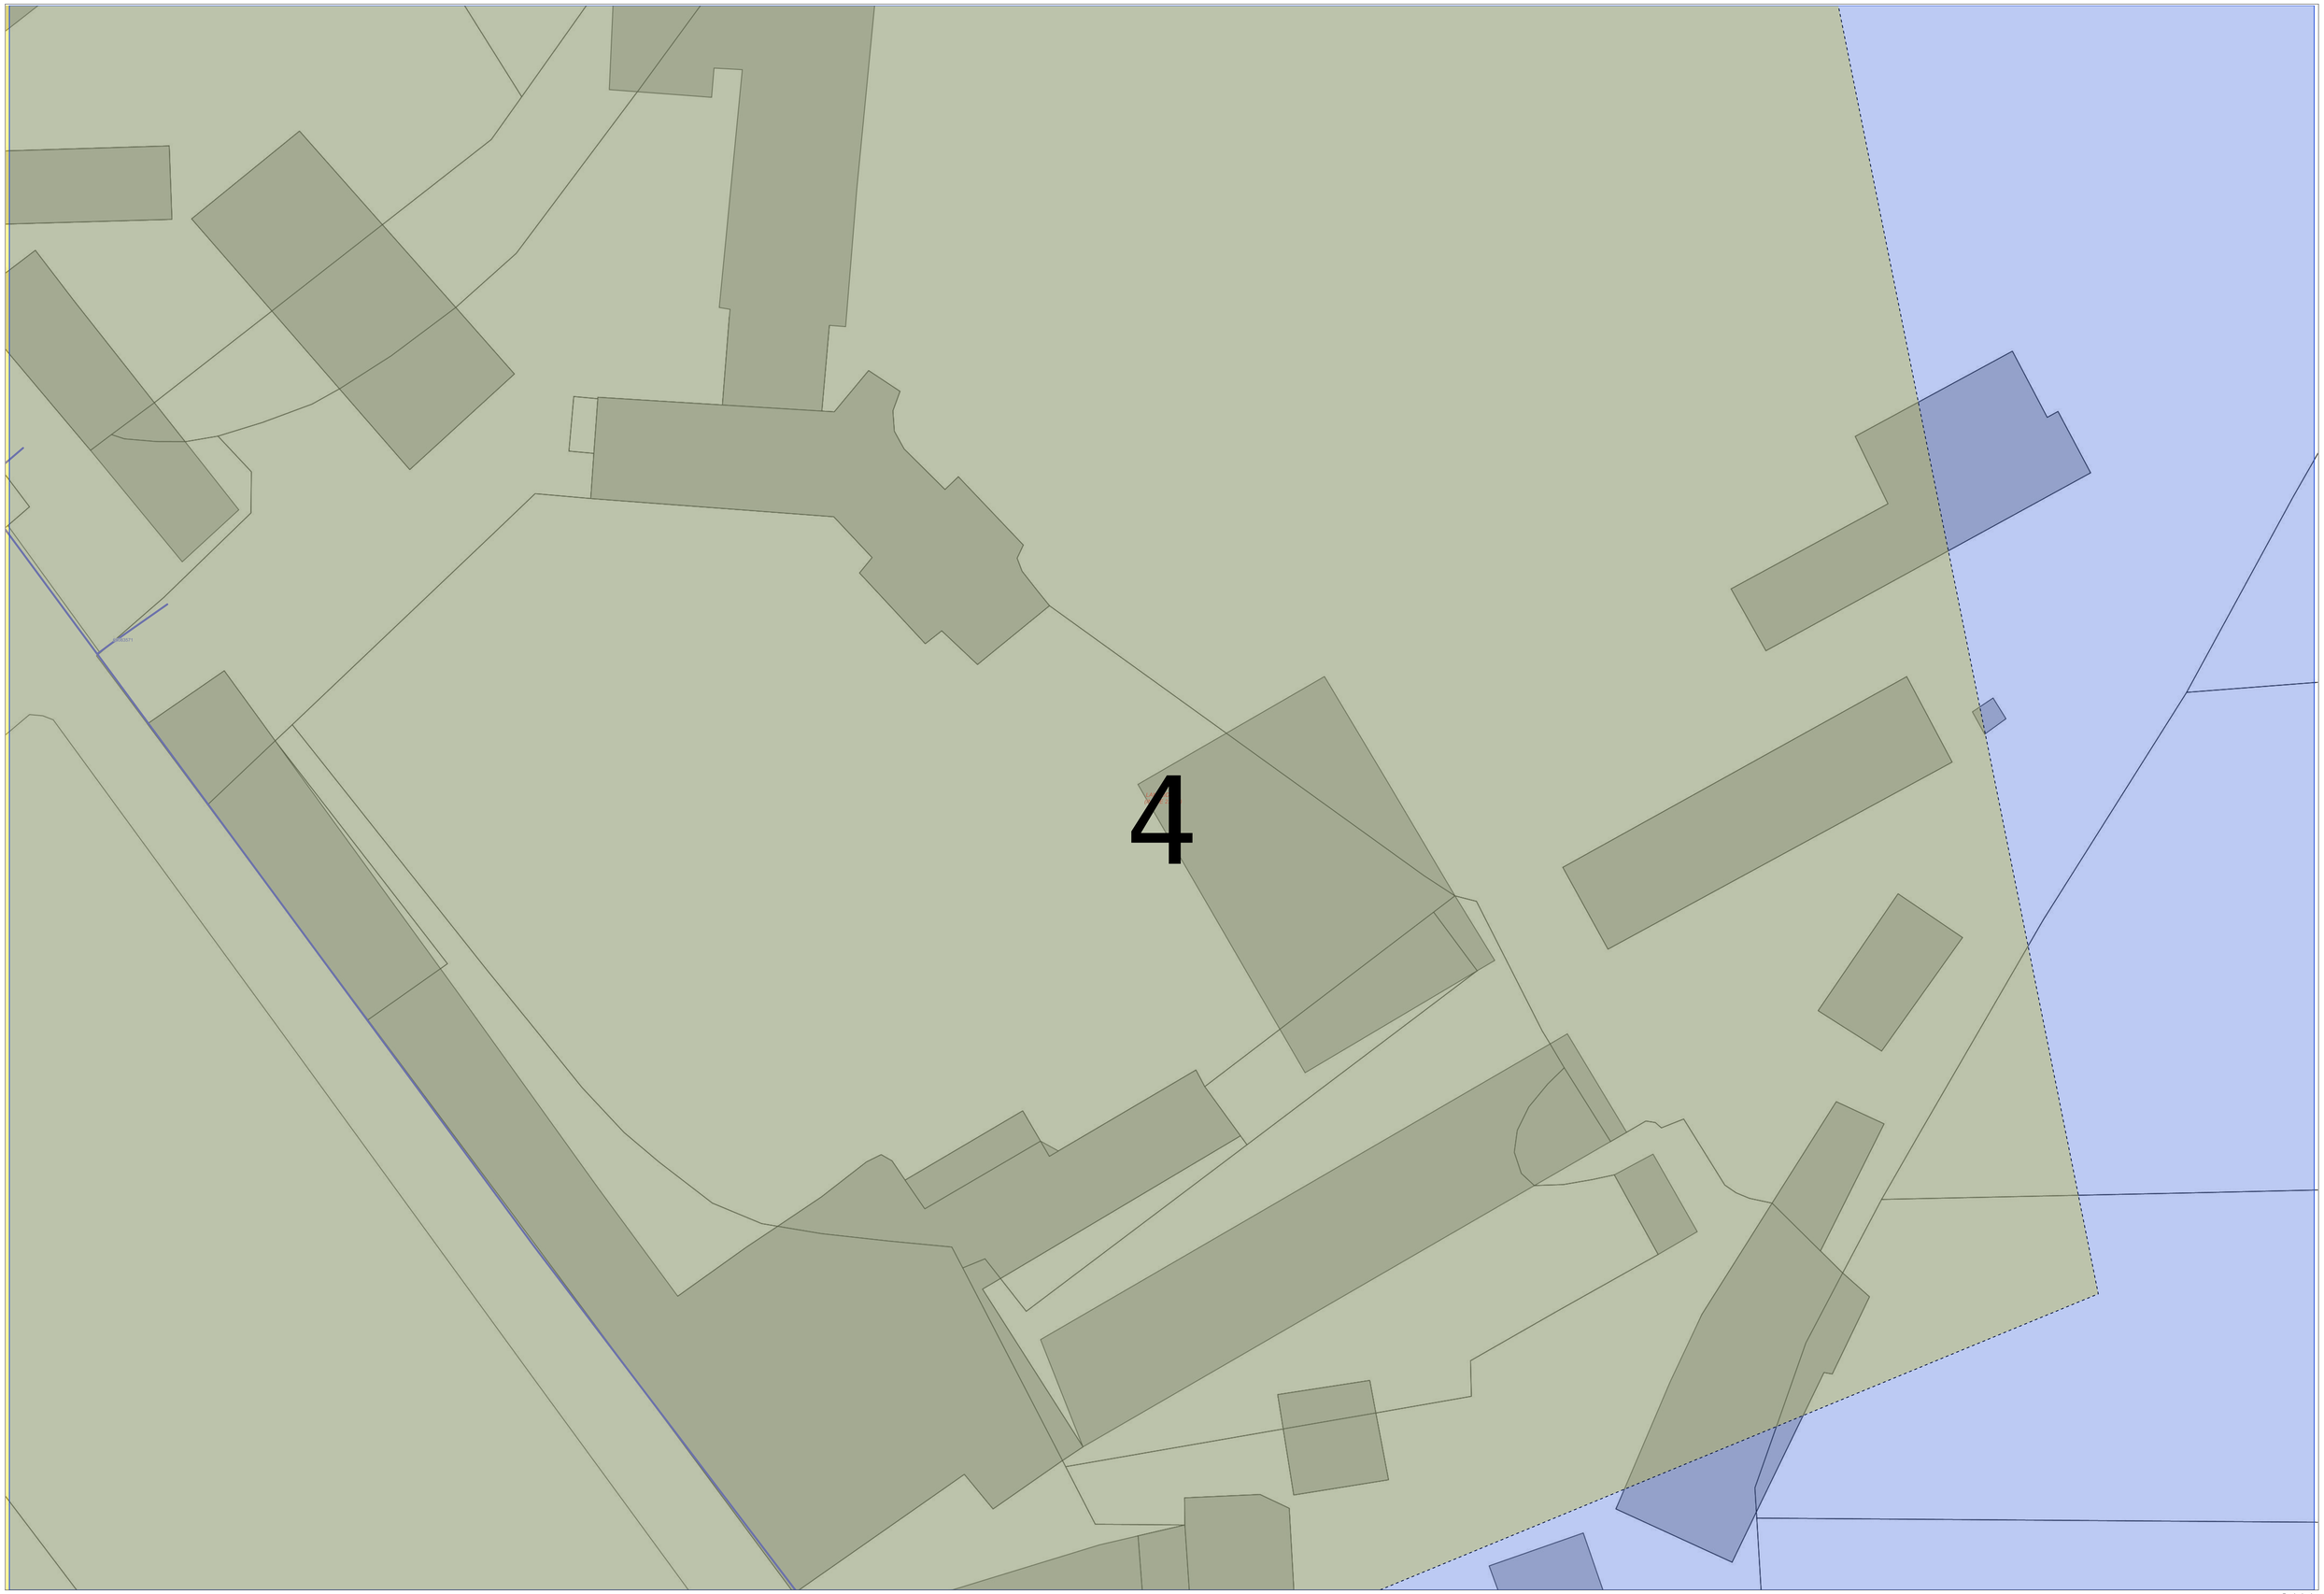

Classe de précision C sauf mention contraire.


Fonds de plan

SUEZ © SUEZ Eau France



PROTYS/2526191249 ZAVARSEPAT - LANRODEC 22116 - 2026100801659D0A
1 sur 6

PROTYS/52410191/DAE/5810569900904 - 08/10/2026 21:19 - 1 sur 4

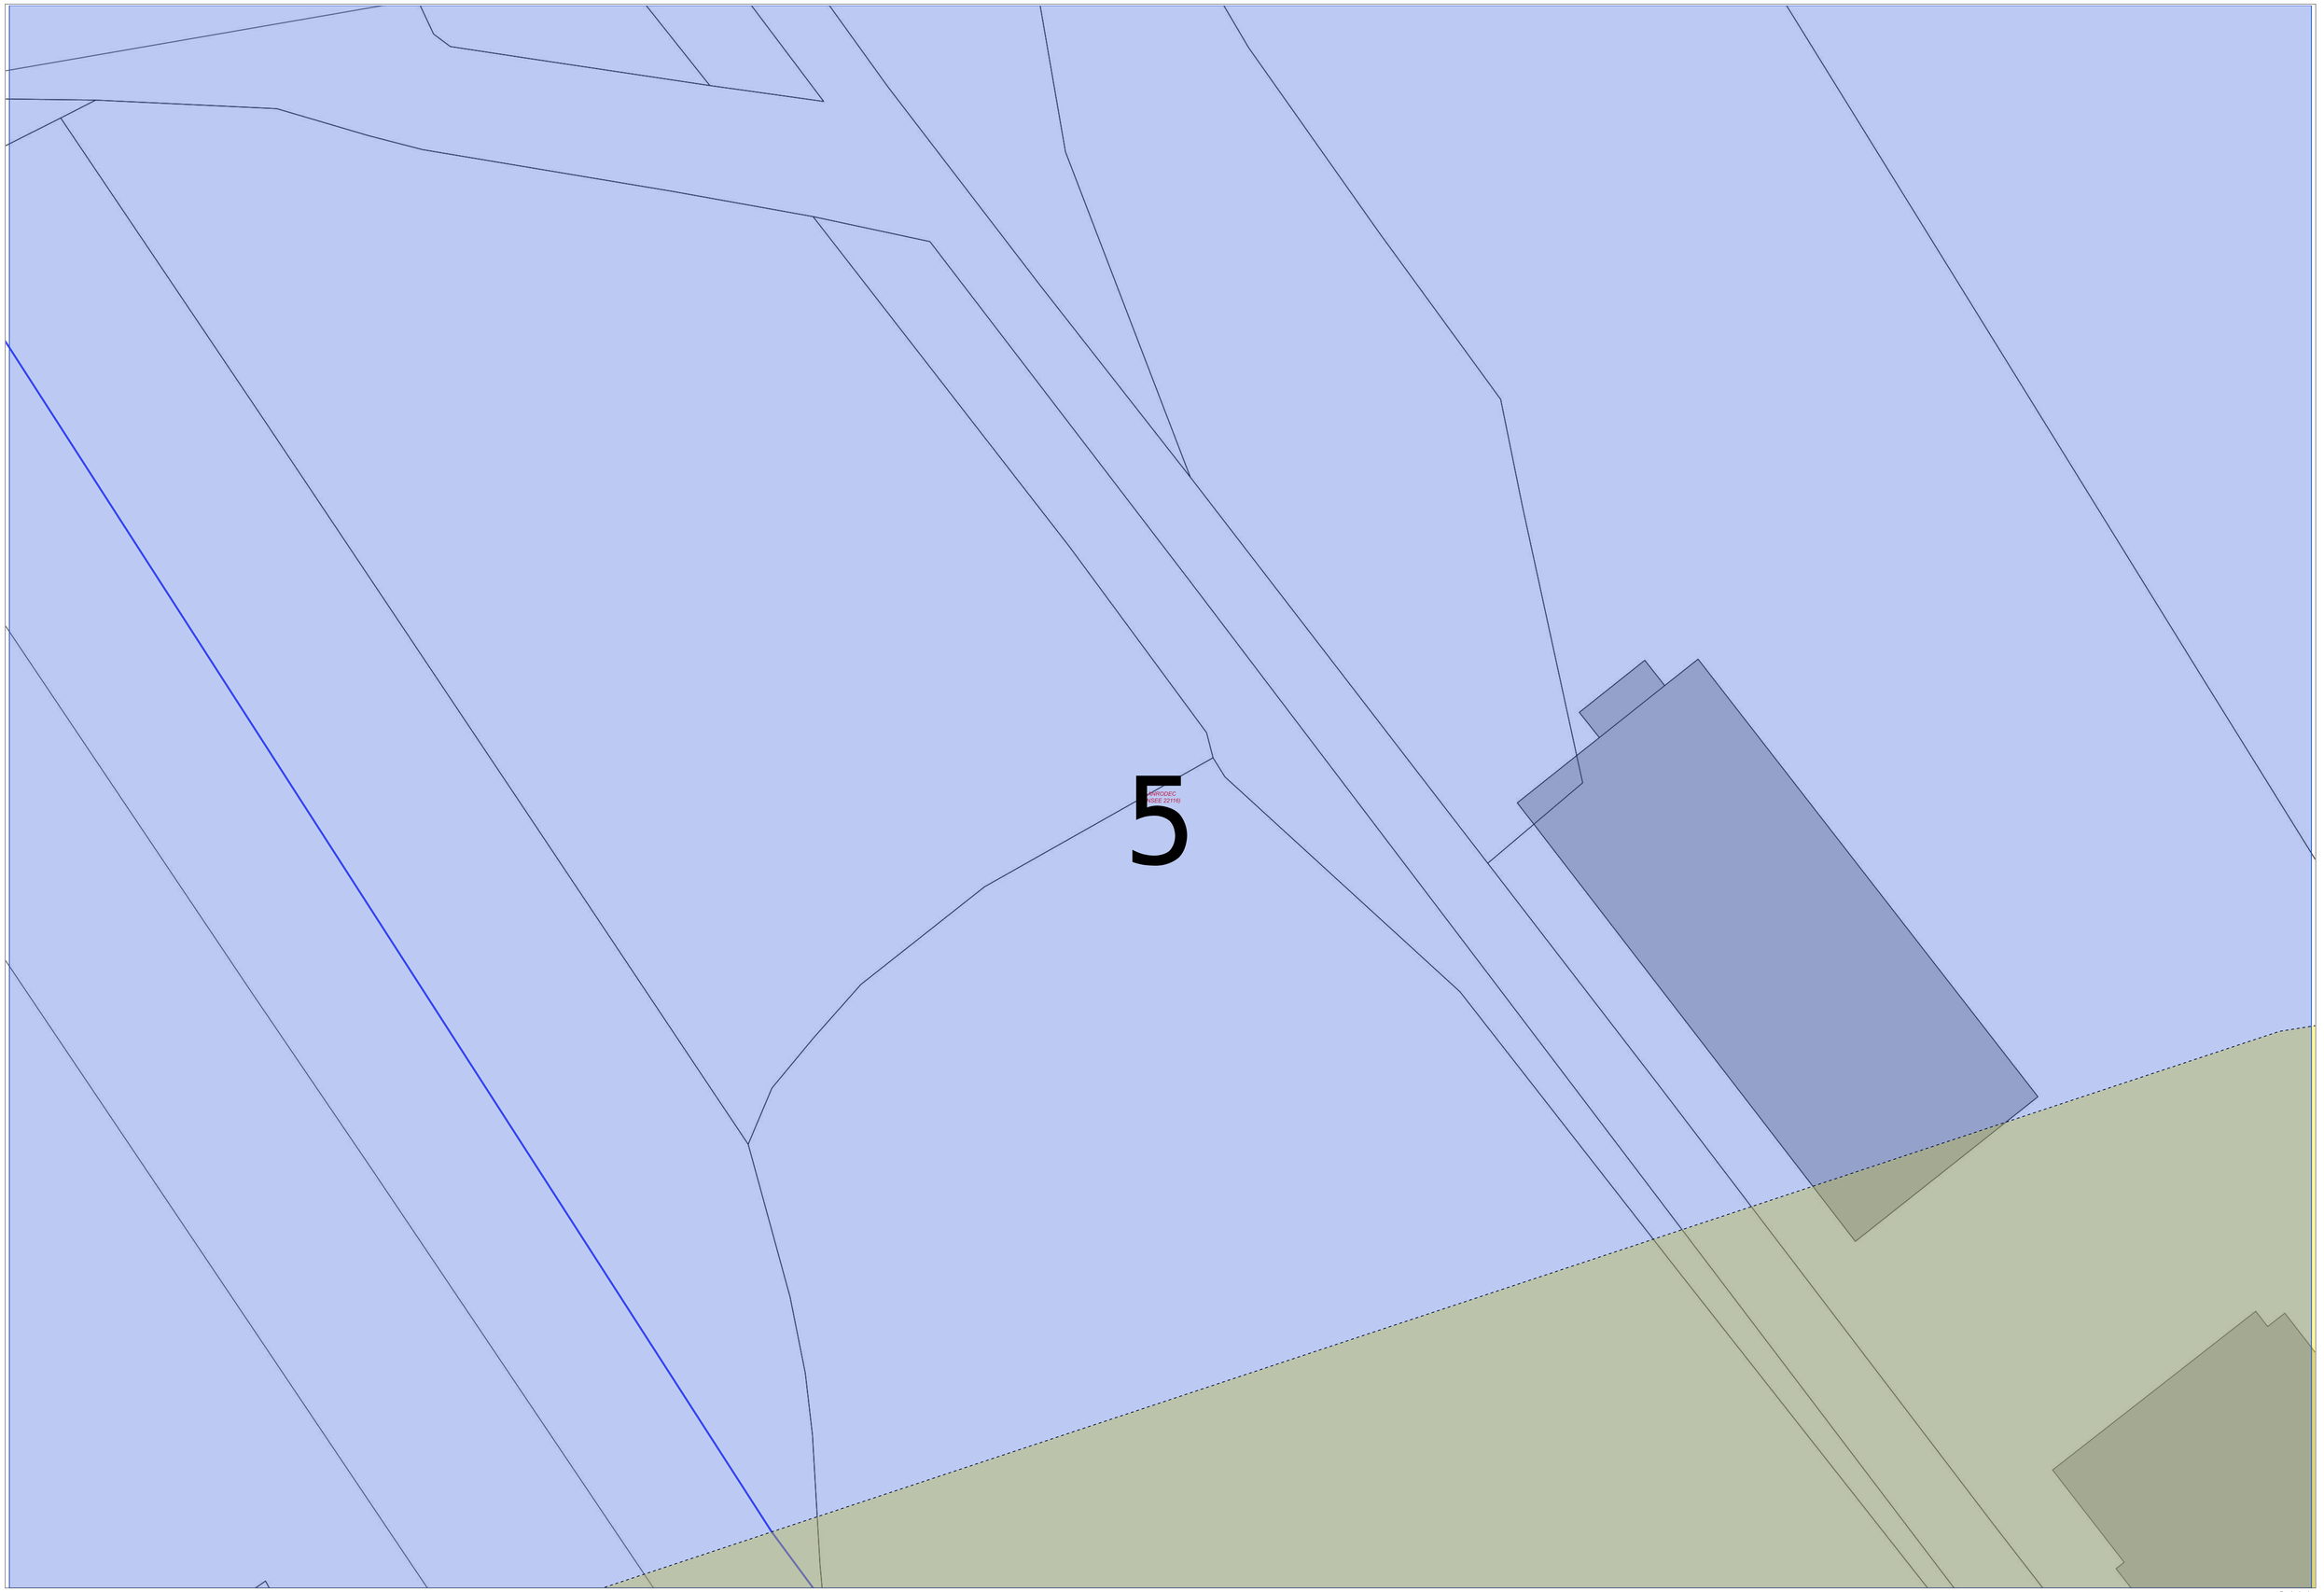


Classe de précision C sauf mention contraire.

Fonds de plan

SUEZ © SUEZ Eau France

PROTYS/52410101/PLANS/BRE/BRE - CAHORS - 2319 - 2026100801659D0A
3d/4

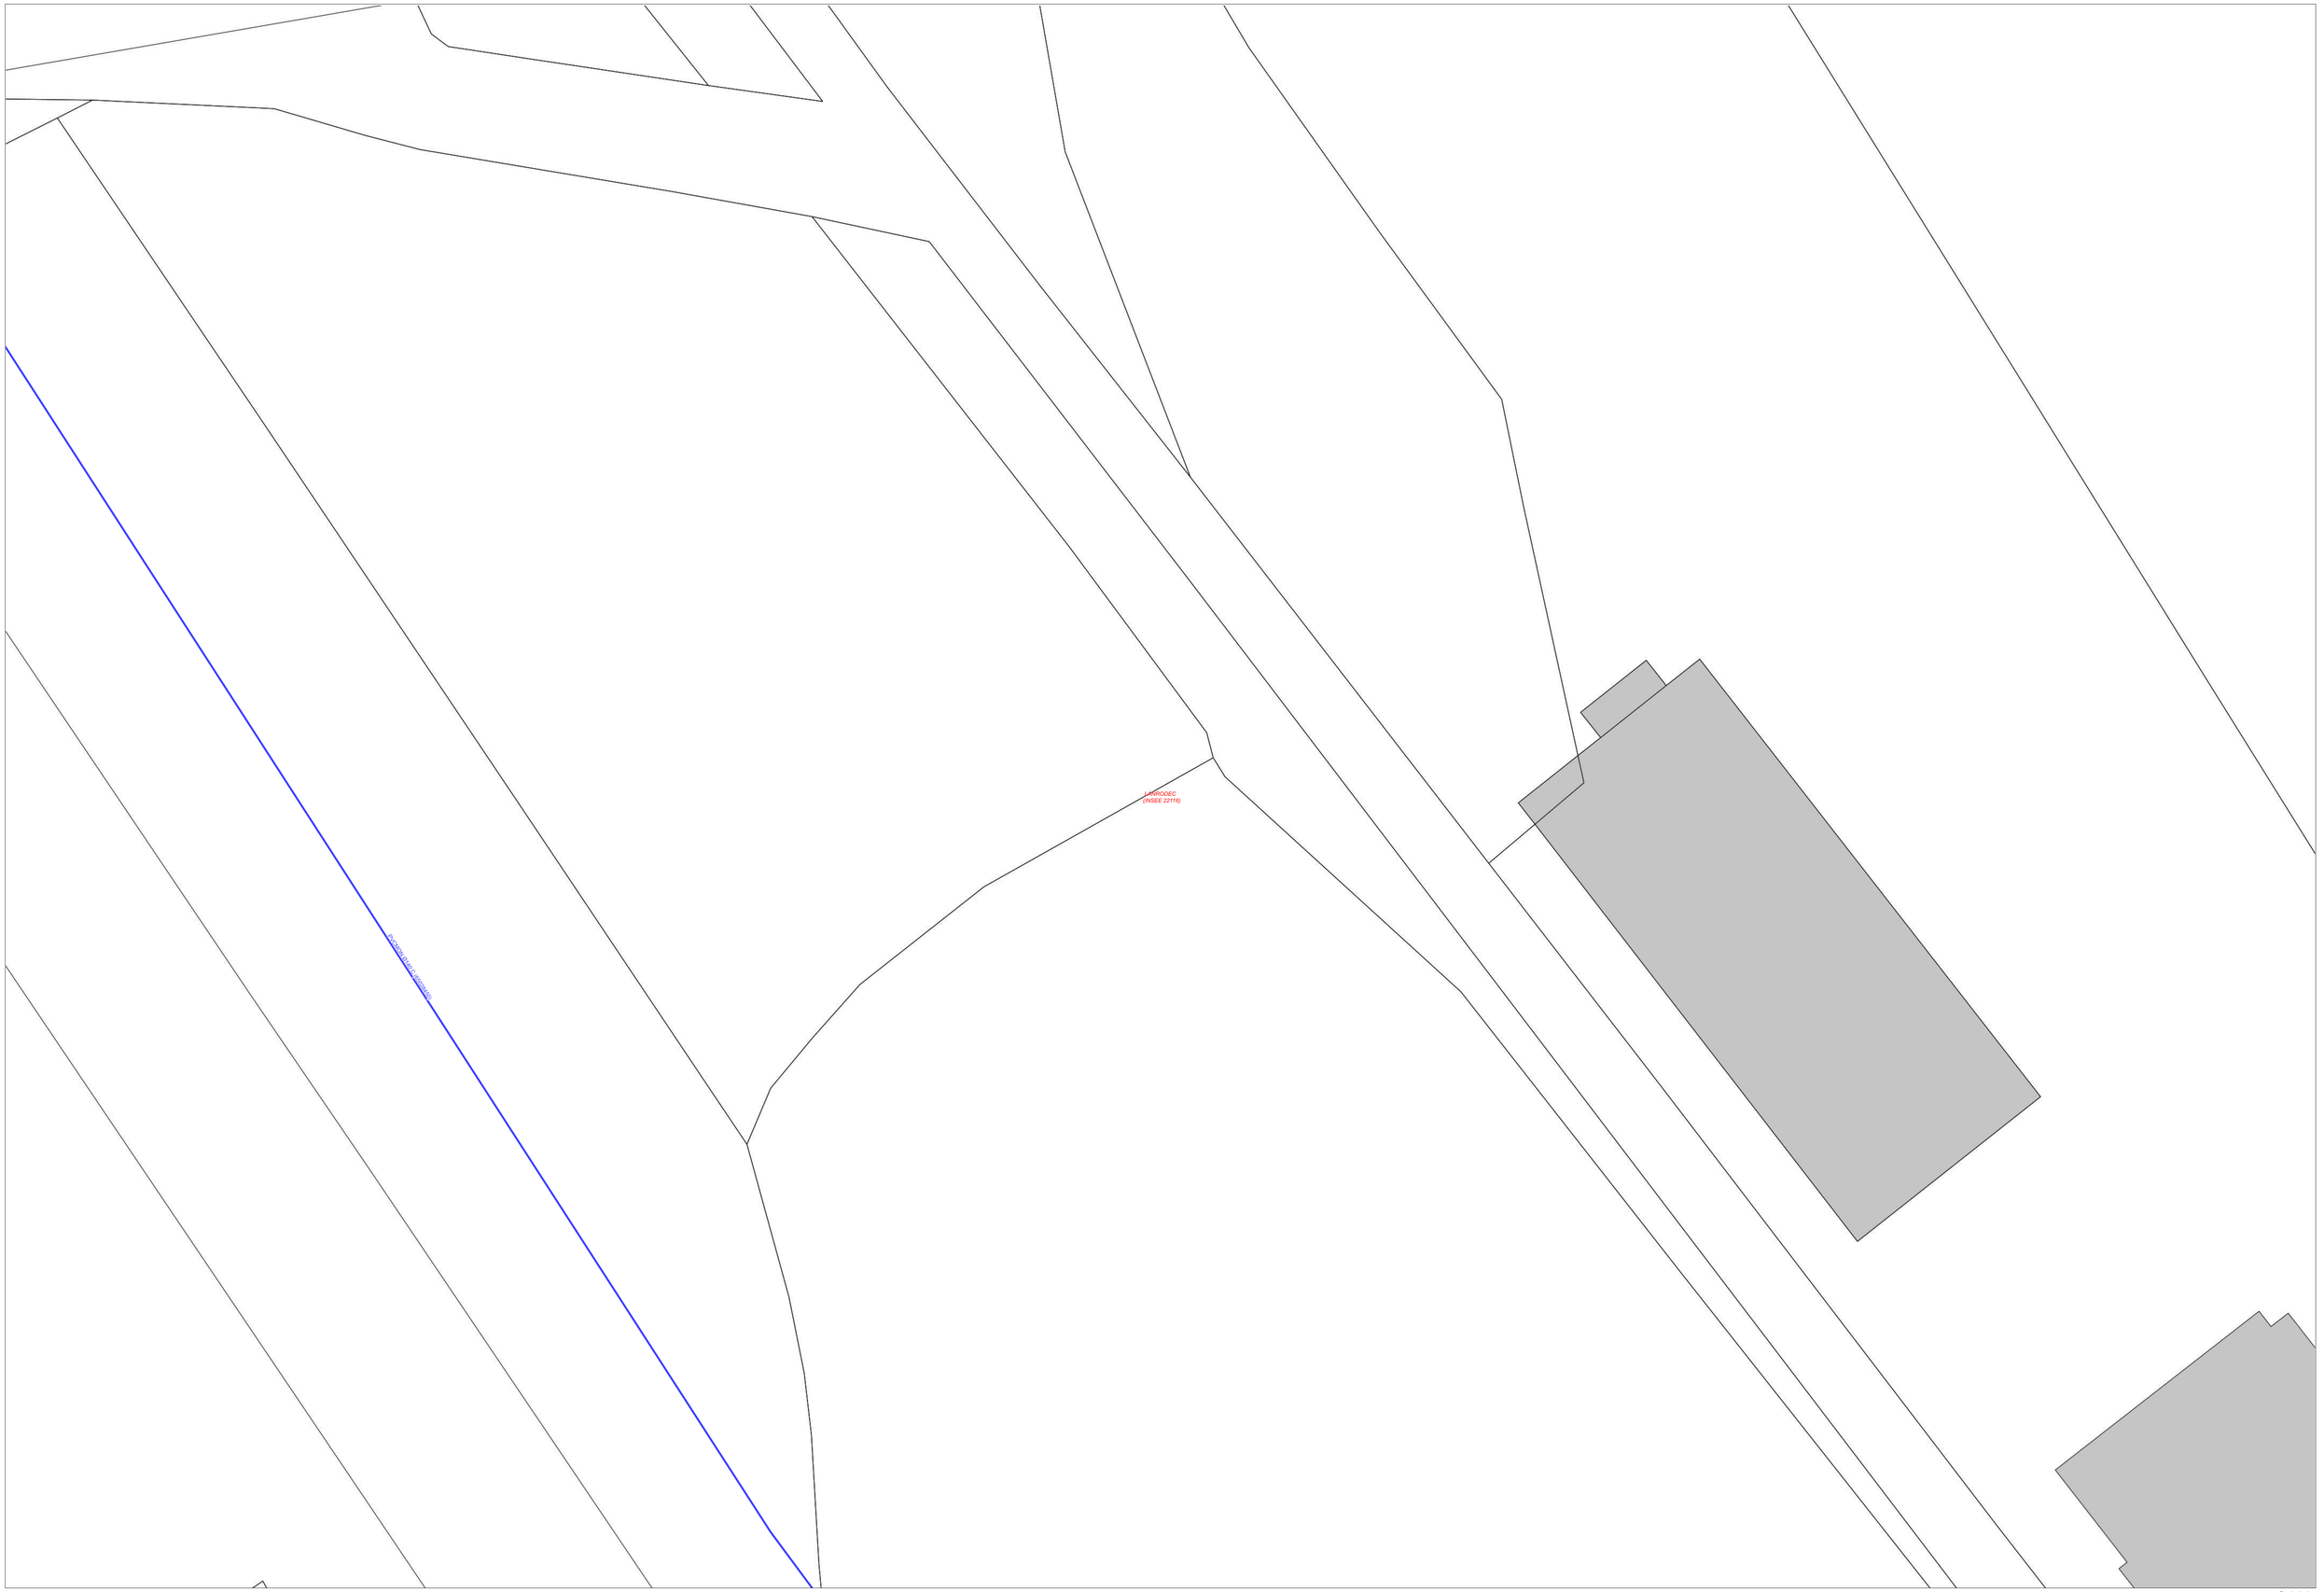

Classe de précision C sauf mention contraire.

Fonds de plan

SUEZ © SUEZ Eau France

De: echangesv2@prod.protys.fr

A: ad-inge-nantes-rennes-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTYS] Notification 2026100801659D0A - 22170 - LANRODEC - Coat An Doch

---

Protys

Un document vous est adressé via PROTYS.fr

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe une notification RDT dont les références sont reprises en objet (référence du document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis grâce à PROTYS.fr

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,
L'équipe PROTYS

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre à l'expéditeur.