
Date de début de l'enregistrement	17/04/2026
Durée de l'enregistrement	16:23:53:09 (d:h:min:s)
Appareil utilisé	C.A 8336 175580RKH 5032 Firmware 5.0 Rév. matérielle 2.1:2.1
Nom du fichier	8336_175580RKH 5032_Enregistrement_TR1STJU.dvb

Nom (Opérateur)	Nom (Site)
,	,

Commentaires

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 RMS	17/04/2026	15:22:51	218,5	118,0	1,007k	A	16:23:53:09	(d:h:min:s)
A2 RMS	17/04/2026	15:22:51	211,7	110,5	1,014k	A	16:23:53:09	(d:h:min:s)
A3 RMS	17/04/2026	15:22:51	213,5	102,5	1,032k	A	16:23:53:09	(d:h:min:s)

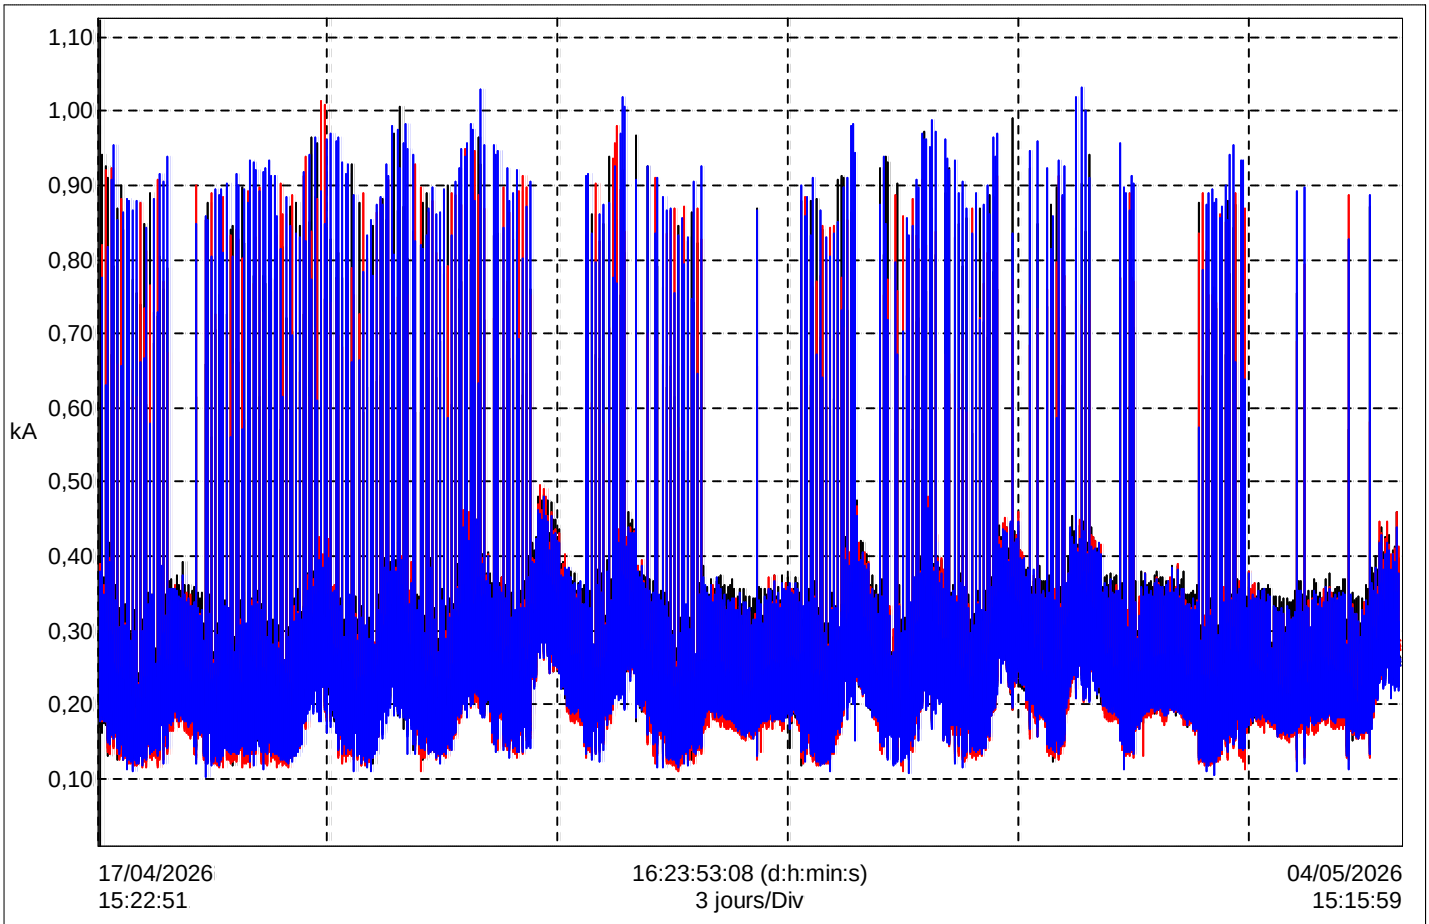

A1 RMS (A)

Date	Heure	Val.	MIN	MAX	Unités
17/04/2026	15:22:51	242,4	236,0	247,5	A
17/04/2026	15:22:52	239,9	233,0	248,0	A
17/04/2026	15:22:53	237,0	229,5	244,5	A
17/04/2026	15:22:54	236,6	229,5	245,0	A
17/04/2026	15:22:55	239,5	230,0	246,5	A
17/04/2026	15:22:56	241,6	234,0	246,5	A
17/04/2026	15:22:57	240,0	233,5	246,5	A
17/04/2026	15:22:58	239,9	234,0	245,0	A
17/04/2026	15:22:59	239,5	232,5	245,5	A
17/04/2026	15:23:00	241,5	232,5	248,0	A
17/04/2026	15:23:01	241,8	235,5	248,0	A
17/04/2026	15:23:02	243,4	236,0	250,5	A
17/04/2026	15:23:03	244,6	237,0	251,5	A
17/04/2026	15:23:04	245,2	238,5	251,0	A

17/04/2026 - 15:22:51
Valeur
236,0 — A1 RMS
242,5 — A2 RMS
240,5 — A3 RMS

Type de branchement électrique	Triphasé 4 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	1 s
Mesures A enregistrées	RMS, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F