
Date de début de l'enregistrement	01/07/2026
Durée de l'enregistrement	1:22:57:05 (d:h:min:s)
Appareil utilisé	C.A 8335 250101 Firmware 4.3 Rév. matérielle 1.1:1.1
Nom du fichier	8335_250101_Enregistrement_TRE3.dvb

Nom (Opérateur)	Nom (Site)
,	,

Commentaires

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Échantillons	Durée	Unités
F	01/07/2026	09:26:40	49,99	49,89	50,07	33805	1:22:57:05	(d:h:min:s)

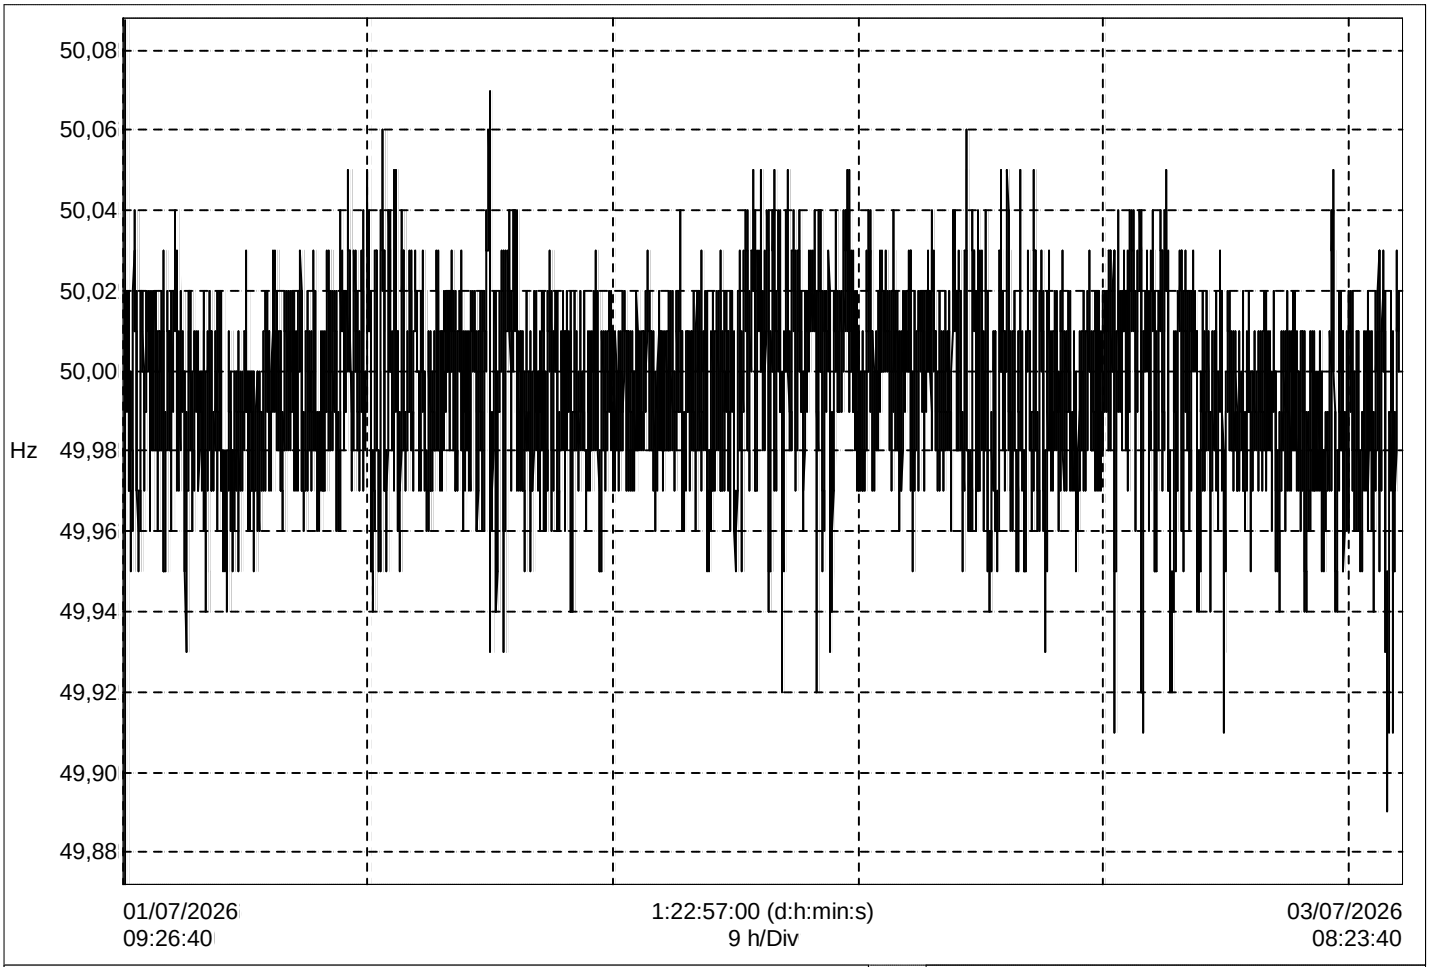


F (Hz)			
Date	Heure	Val.	Unités
01/07/2026	09:26:40	49,96	Hz
01/07/2026	09:26:45	49,97	Hz
01/07/2026	09:26:50	49,97	Hz
01/07/2026	09:26:55	49,97	Hz
01/07/2026	09:27:00	49,97	Hz
01/07/2026	09:27:05	49,98	Hz
01/07/2026	09:27:10	49,97	Hz
01/07/2026	09:27:15	49,97	Hz
01/07/2026	09:27:20	49,96	Hz
01/07/2026	09:27:25	49,97	Hz
01/07/2026	09:27:30	49,98	Hz
01/07/2026	09:27:35	49,98	Hz
01/07/2026	09:27:40	49,99	Hz
01/07/2026	09:27:45	49,98	Hz
01/07/2026	09:27:50	49,98	Hz
01/07/2026	09:27:55	49,98	Hz
01/07/2026	09:28:00	49,99	Hz
01/07/2026	09:28:05	49,99	Hz
01/07/2026	09:28:10	50,00	Hz

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
U12 RMS	01/07/2026	09:26:40	0,0	0,0	0,0	V	1:22:57:05	(d:h:min:s)
U23 RMS	01/07/2026	09:26:40	0,0	0,0	0,0	V	1:22:57:05	(d:h:min:s)
U31 RMS	01/07/2026	09:26:40	0,0	0,0	0,0	V	1:22:57:05	(d:h:min:s)

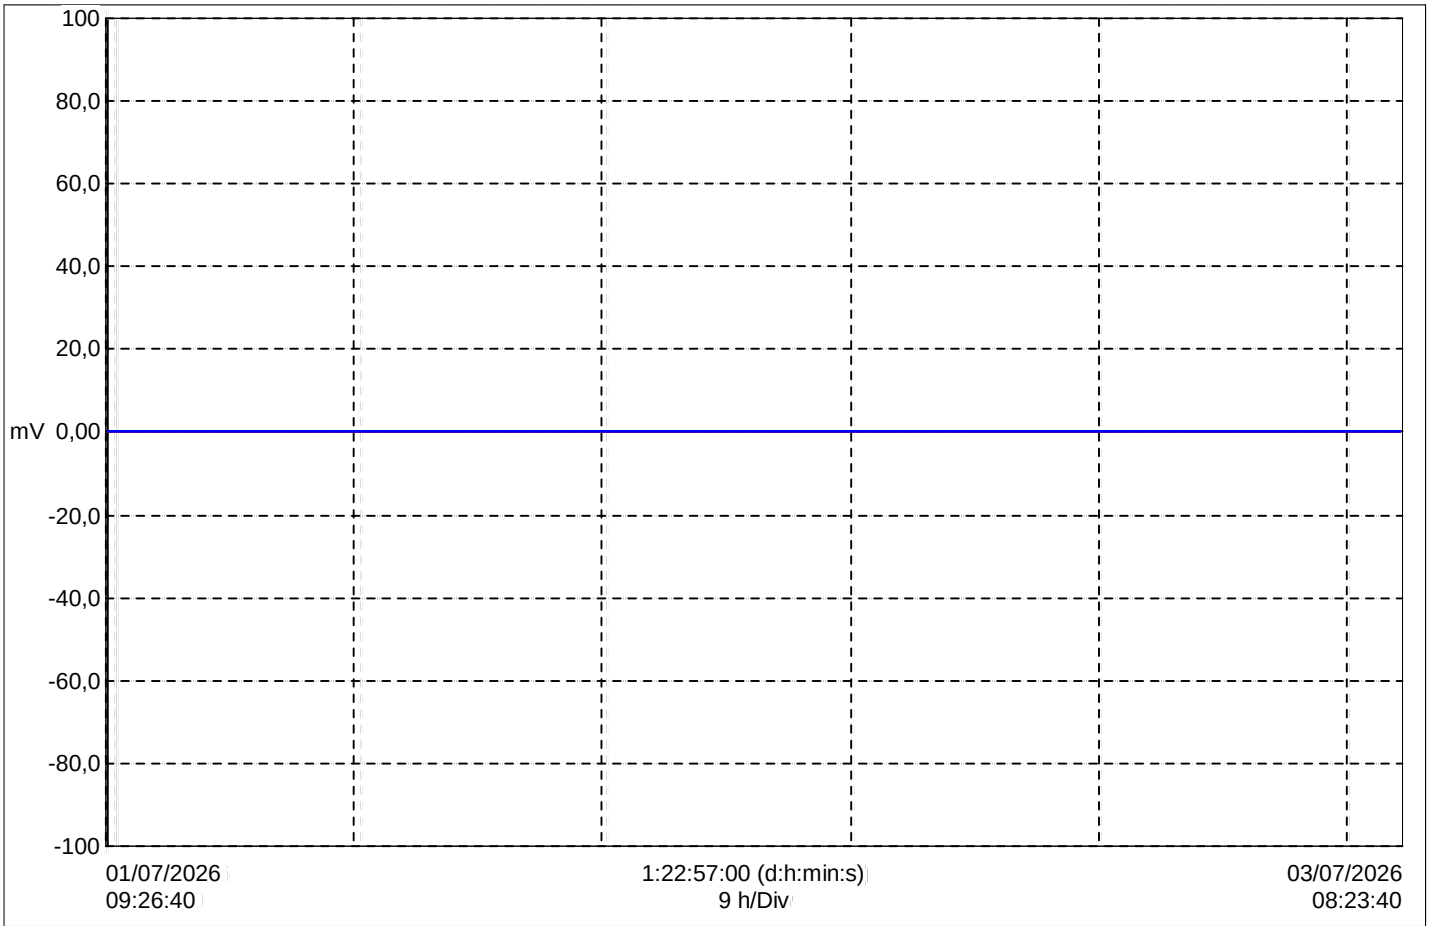


U12 RMS (V)

Date	Heure	Val.	MIN	MAX	Unités
01/07/2026	09:26:40	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:26:45	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:26:50	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:26:55	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:00	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:05	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:10	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:15	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:20	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:25	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:30	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:35	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:40	0,0	0,0	0,0	V
01/07/2026	09:27:45	0,0	0,0	0,0	V

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
0,0 — U12 RMS
0,0 — U23 RMS
0,0 — U31 RMS

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 RMS	01/07/2026	09:26:40	254,6	127,5	825,0	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A2 RMS	01/07/2026	09:26:40	242,0	122,0	878,5	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A3 RMS	01/07/2026	09:26:40	236,5	117,5	926,5	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
AN RMS	01/07/2026	09:26:40	25,91	16,70	54,80	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)

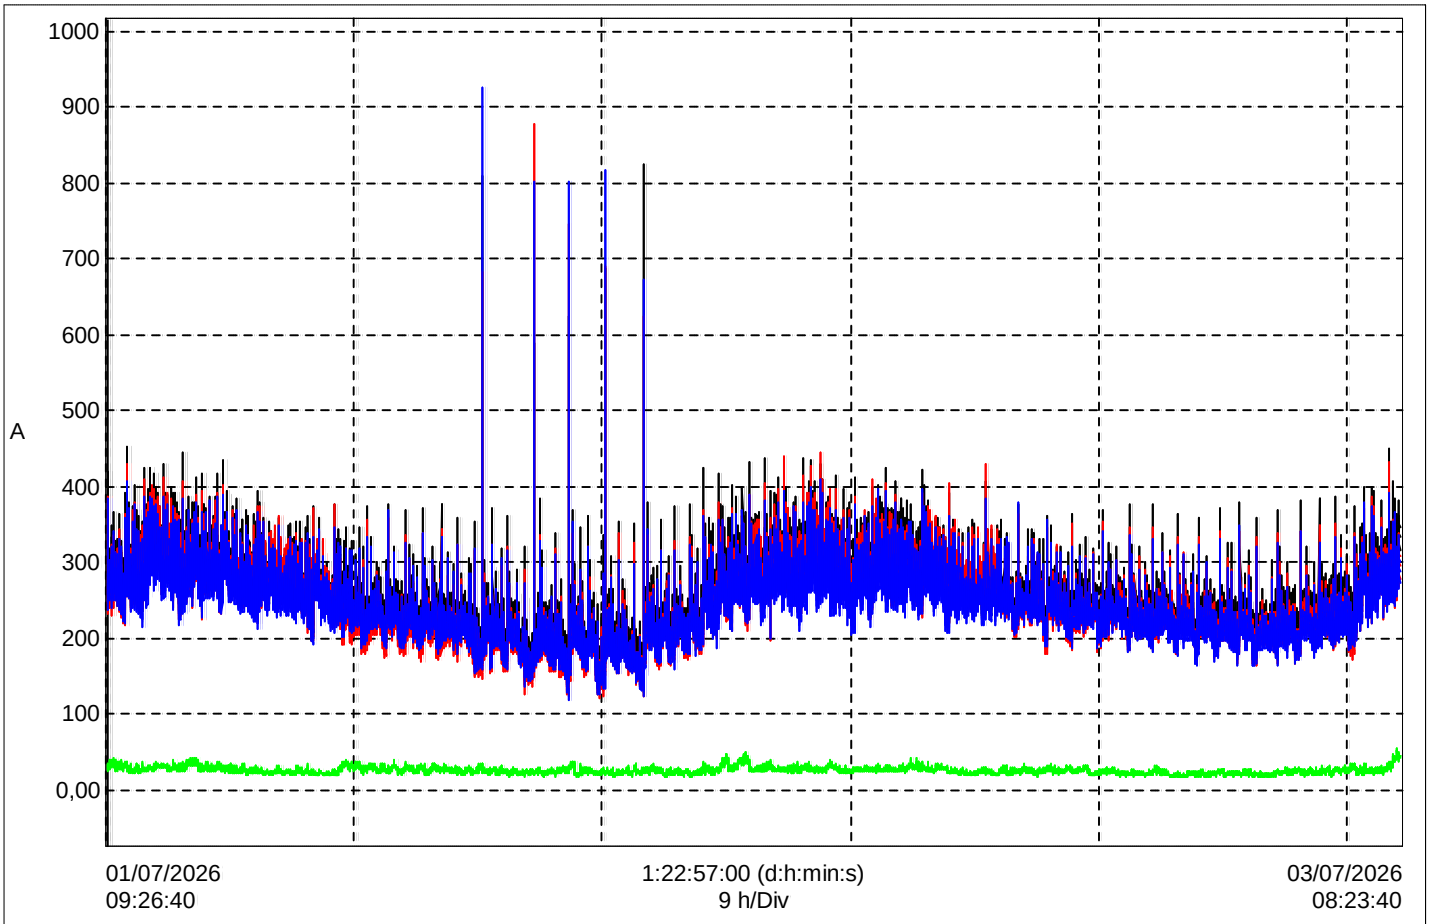


A1 RMS (A)

Date	Heure	Val.	MIN	MAX	Unités
01/07/2026	09:26:40	283,1	271,5	294,5	A
01/07/2026	09:26:45	280,4	270,5	291,5	A
01/07/2026	09:26:50	281,1	269,5	293,0	A
01/07/2026	09:26:55	291,3	277,0	310,0	A
01/07/2026	09:27:00	298,9	288,5	322,5	A
01/07/2026	09:27:05	297,2	286,5	310,0	A
01/07/2026	09:27:10	298,2	286,0	311,0	A
01/07/2026	09:27:15	298,4	286,0	313,0	A
01/07/2026	09:27:20	308,1	288,5	338,5	A
01/07/2026	09:27:25	301,3	291,0	313,0	A
01/07/2026	09:27:30	300,5	285,0	321,5	A
01/07/2026	09:27:35	293,4	278,5	305,5	A
01/07/2026	09:27:40	288,1	276,5	298,0	A
01/07/2026	09:27:45	290,4	277,0	302,0	A

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
271,5 — A1 RMS
247,0 — A2 RMS
251,0 — A3 RMS

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 DC	01/07/2026	09:26:40	---	NA	NA	A	5,000	(s)
A2 DC	01/07/2026	09:26:40	---	NA	NA	A	5,000	(s)
A3 DC	01/07/2026	09:26:40	---	NA	NA	A	5,000	(s)
AN DC	01/07/2026	09:26:40	---	NA	NA	A	5,000	(s)

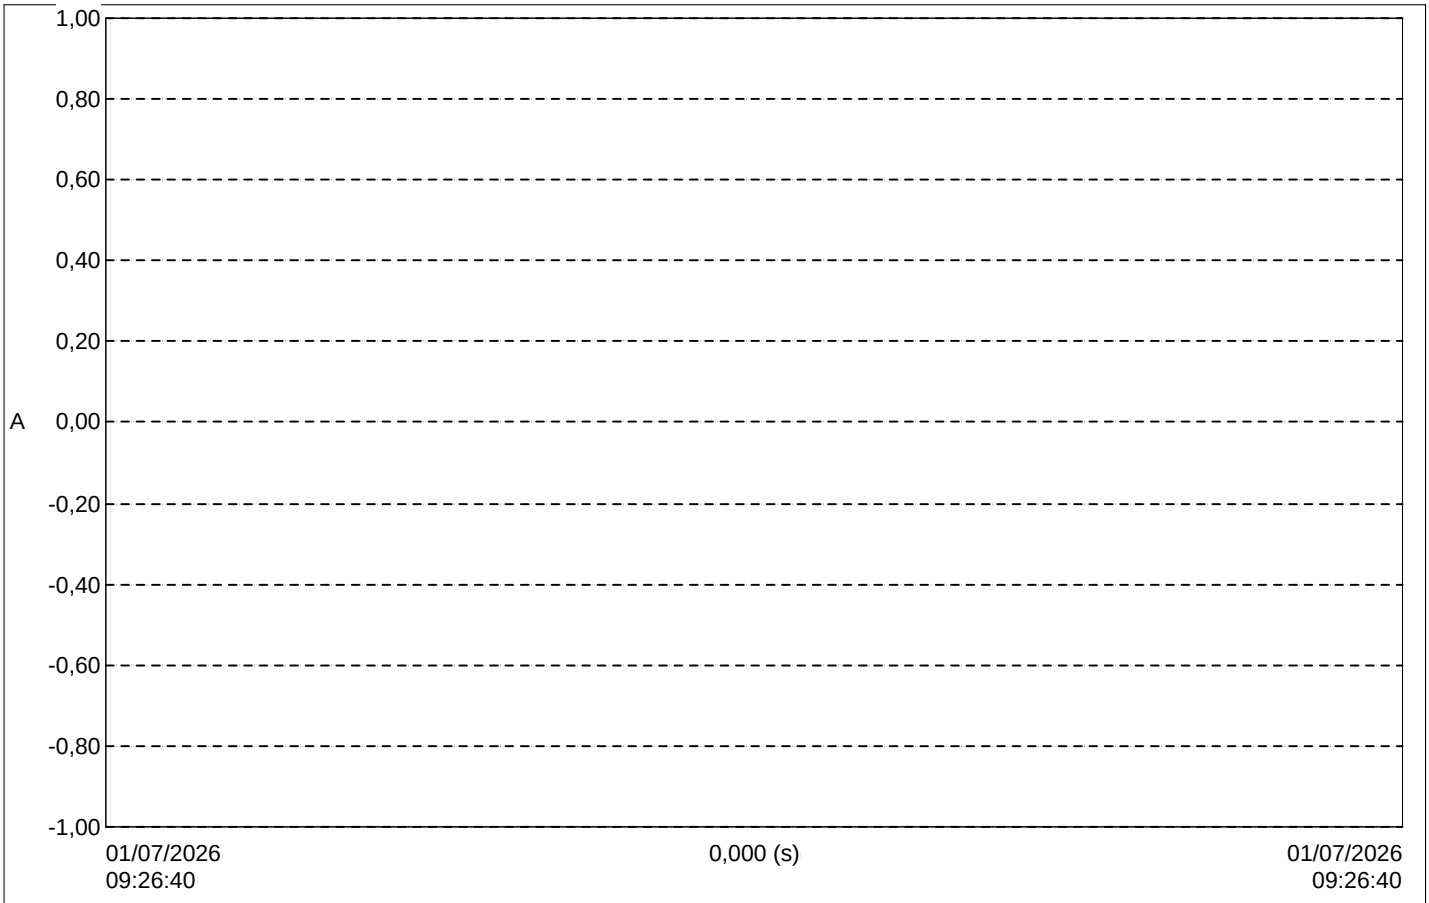


A1 DC (A)			
Date	Heure	Val.	Unités

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
X.XX — A1 DC
X.XX — A2 DC
X.XX — A3 DC
X.XX — AN DC

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 pk+	01/07/2026	09:26:40	398,9	233,4	1,244k	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A1 pk-	01/07/2026	09:26:40	-405,3	-1,024k	-241,0	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A2 pk+	01/07/2026	09:26:40	380,2	206,1	1,073k	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A2 pk-	01/07/2026	09:26:40	-389,1	-1,284k	-215,2	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A3 pk+	01/07/2026	09:26:40	381,6	218,2	1,228k	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A3 pk-	01/07/2026	09:26:40	-387,6	-1,382k	-225,8	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
AN pk+	01/07/2026	09:26:40	57,78	28,80	127,3	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)
AN pk-	01/07/2026	09:26:40	-67,32	-187,9	-37,90	A	1:22:57:05	(d:h:min:s)

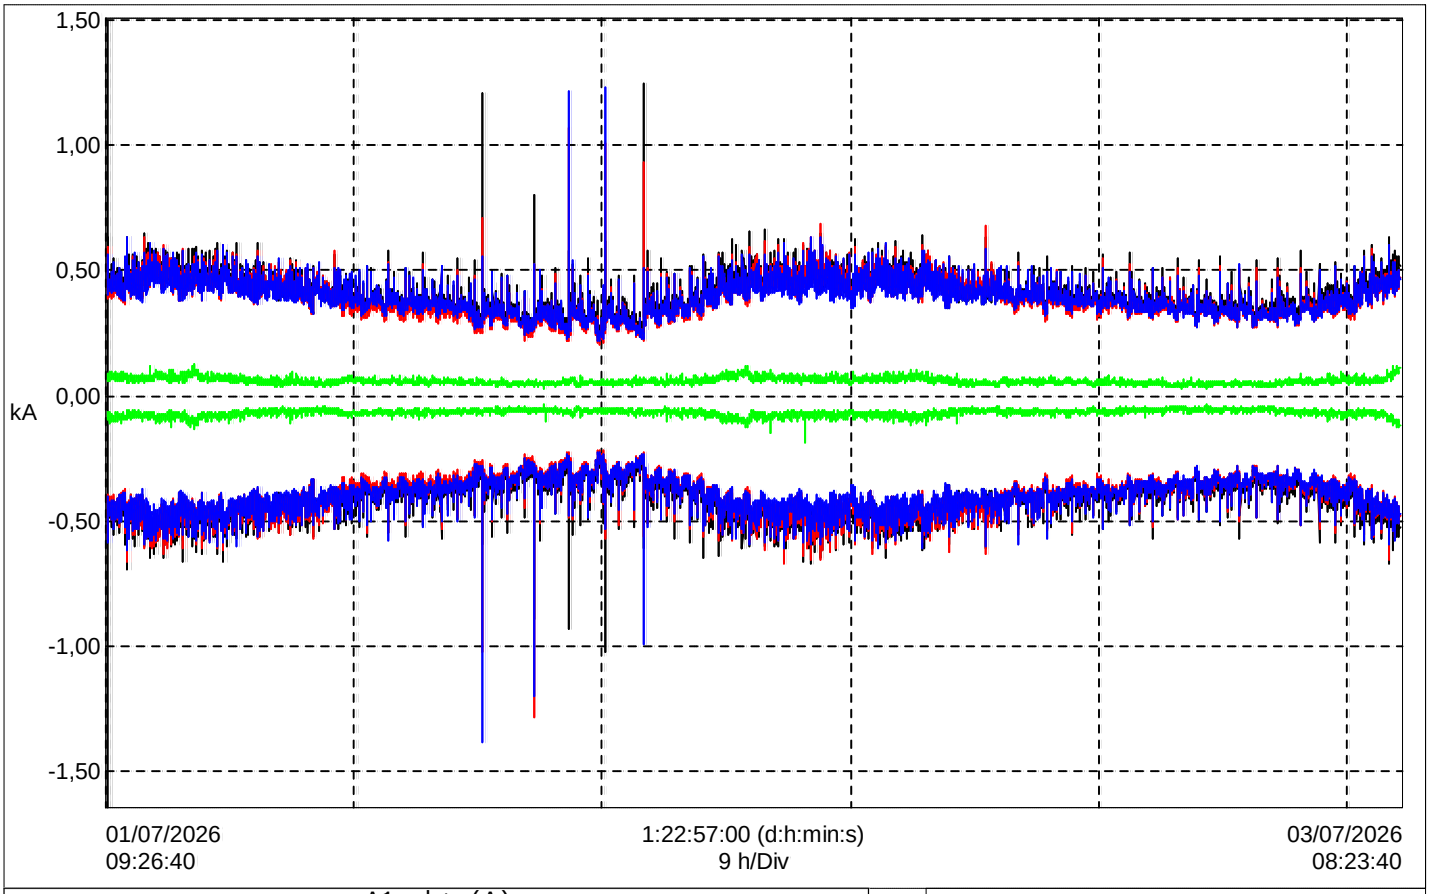

A1 pk+ (A)


Date	Heure	Val.	Unités
01/07/2026	09:26:40	442,5	A
01/07/2026	09:26:45	433,4	A
01/07/2026	09:26:50	442,5	A
01/07/2026	09:26:55	469,8	A
01/07/2026	09:27:00	483,4	A
01/07/2026	09:27:05	466,8	A
01/07/2026	09:27:10	465,2	A
01/07/2026	09:27:15	468,3	A
01/07/2026	09:27:20	512,2	A
01/07/2026	09:27:25	475,8	A
01/07/2026	09:27:30	483,4	A
01/07/2026	09:27:35	457,7	A
01/07/2026	09:27:40	451,6	A
01/07/2026	09:27:45	454,6	A

01/07/2026 - 09:26:40

Valeur	
442,5	A1 pk+
404,6	A2 pk+
418,3	A3 pk+
66,70	AN pk+
-447,1	A1 pk-
-412,2	A2 pk-
-422,8	A3 pk-
-78,80	AN pk-

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 THDf	01/07/2026	09:26:40	8,590	5,700	16,80	% f	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A2 THDf	01/07/2026	09:26:40	8,861	5,600	17,90	% f	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A3 THDf	01/07/2026	09:26:40	9,224	6,100	17,80	% f	1:22:57:05	(d:h:min:s)

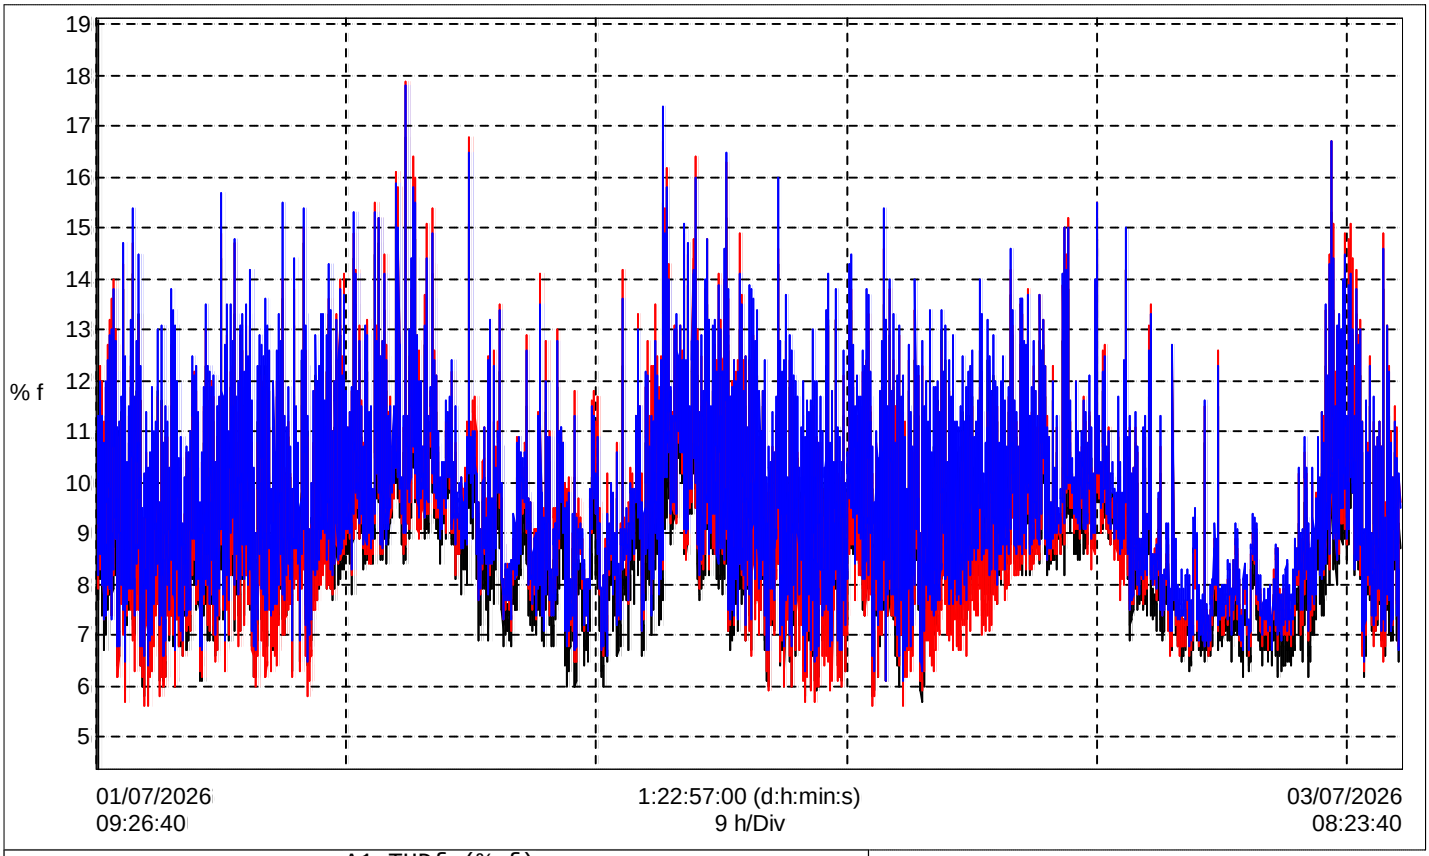


A1 THDf (% f)			
Date	Heure	Val.	Unités
01/07/2026	09:26:40	8,600	% f
01/07/2026	09:26:45	8,500	% f
01/07/2026	09:26:50	8,500	% f
01/07/2026	09:26:55	9,800	% f
01/07/2026	09:27:00	8,600	% f
01/07/2026	09:27:05	8,100	% f
01/07/2026	09:27:10	8,400	% f
01/07/2026	09:27:15	8,400	% f
01/07/2026	09:27:20	8,500	% f
01/07/2026	09:27:25	8,800	% f
01/07/2026	09:27:30	8,500	% f
01/07/2026	09:27:35	8,200	% f
01/07/2026	09:27:40	9,000	% f
01/07/2026	09:27:45	8,200	% f

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
8,600 — A1 THDf
9,100 — A2 THDf
9,100 — A3 THDf

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 THDr	01/07/2026	09:26:40	8,557	5,700	16,60	% r	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A2 THDr	01/07/2026	09:26:40	8,823	5,600	17,60	% r	1:22:57:05	(d:h:min:s)
A3 THDr	01/07/2026	09:26:40	9,183	6,100	17,50	% r	1:22:57:05	(d:h:min:s)
AN THDr	01/07/2026	09:26:40	78,61	45,20	99,90	% r	1:22:57:05	(d:h:min:s)

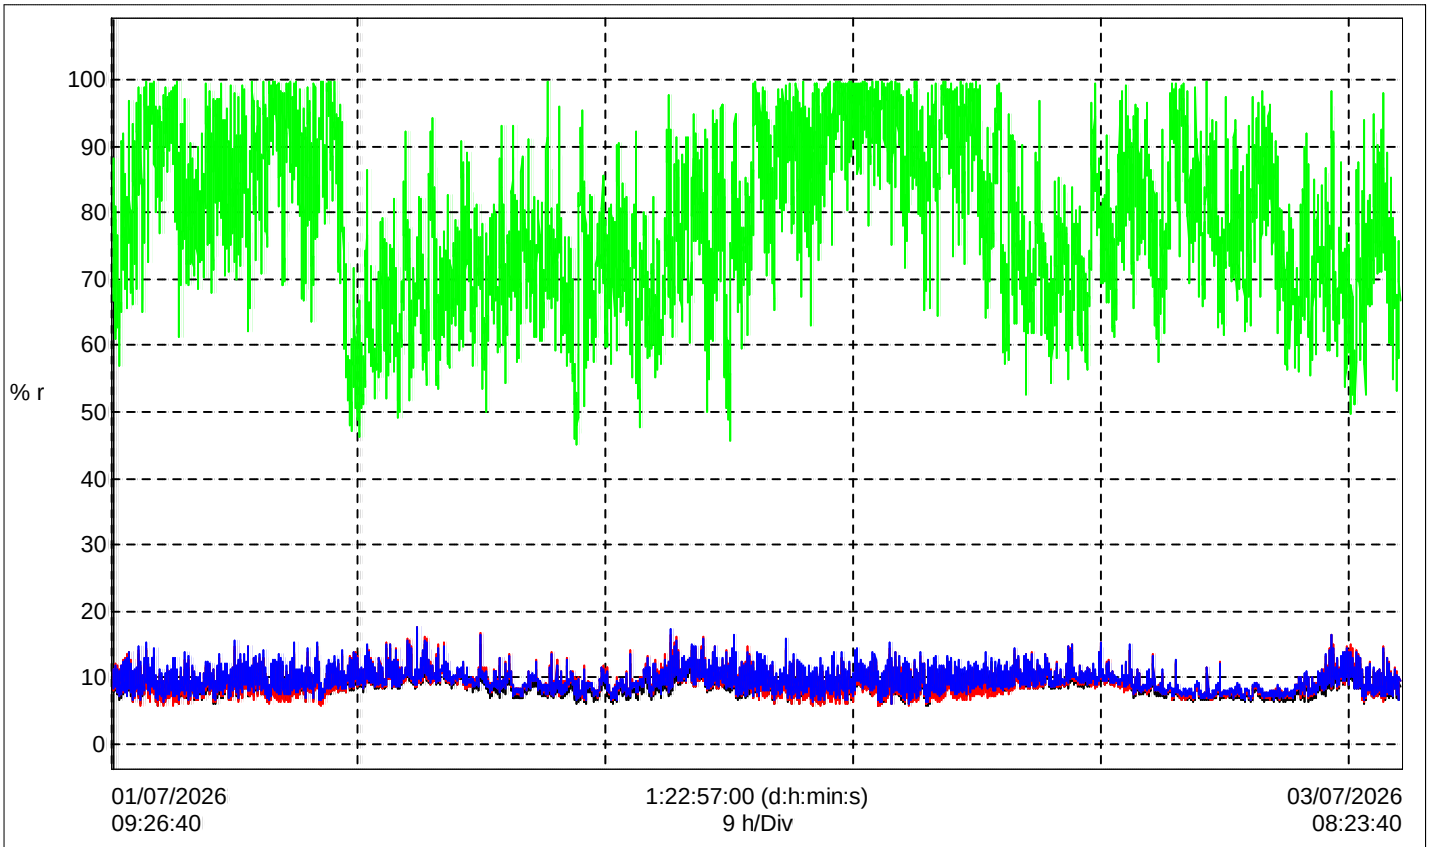


A1 THDr (% r)			
Date	Heure	Val.	Unités
01/07/2026	09:26:40	8,600	% r
01/07/2026	09:26:45	8,500	% r
01/07/2026	09:26:50	8,500	% r
01/07/2026	09:26:55	9,800	% r
01/07/2026	09:27:00	8,600	% r
01/07/2026	09:27:05	8,000	% r
01/07/2026	09:27:10	8,400	% r
01/07/2026	09:27:15	8,400	% r
01/07/2026	09:27:20	8,500	% r
01/07/2026	09:27:25	8,800	% r
01/07/2026	09:27:30	8,500	% r
01/07/2026	09:27:35	8,200	% r
01/07/2026	09:27:40	8,900	% r
01/07/2026	09:27:45	8,200	% r

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
8,600 — A1 THDr
9,100 — A2 THDr
9,100 — A3 THDr
72,20 — AN THDr

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
A1 CF	01/07/2026	09:26:40	1,580	1,490	2,770		1:22:57:05	(d:h:min:s)
A2 CF	01/07/2026	09:26:40	1,604	1,510	3,160		1:22:57:05	(d:h:min:s)
A3 CF	01/07/2026	09:26:40	1,628	1,530	3,190		1:22:57:05	(d:h:min:s)
AN CF	01/07/2026	09:26:40	2,473	1,780	3,790		1:22:57:05	(d:h:min:s)

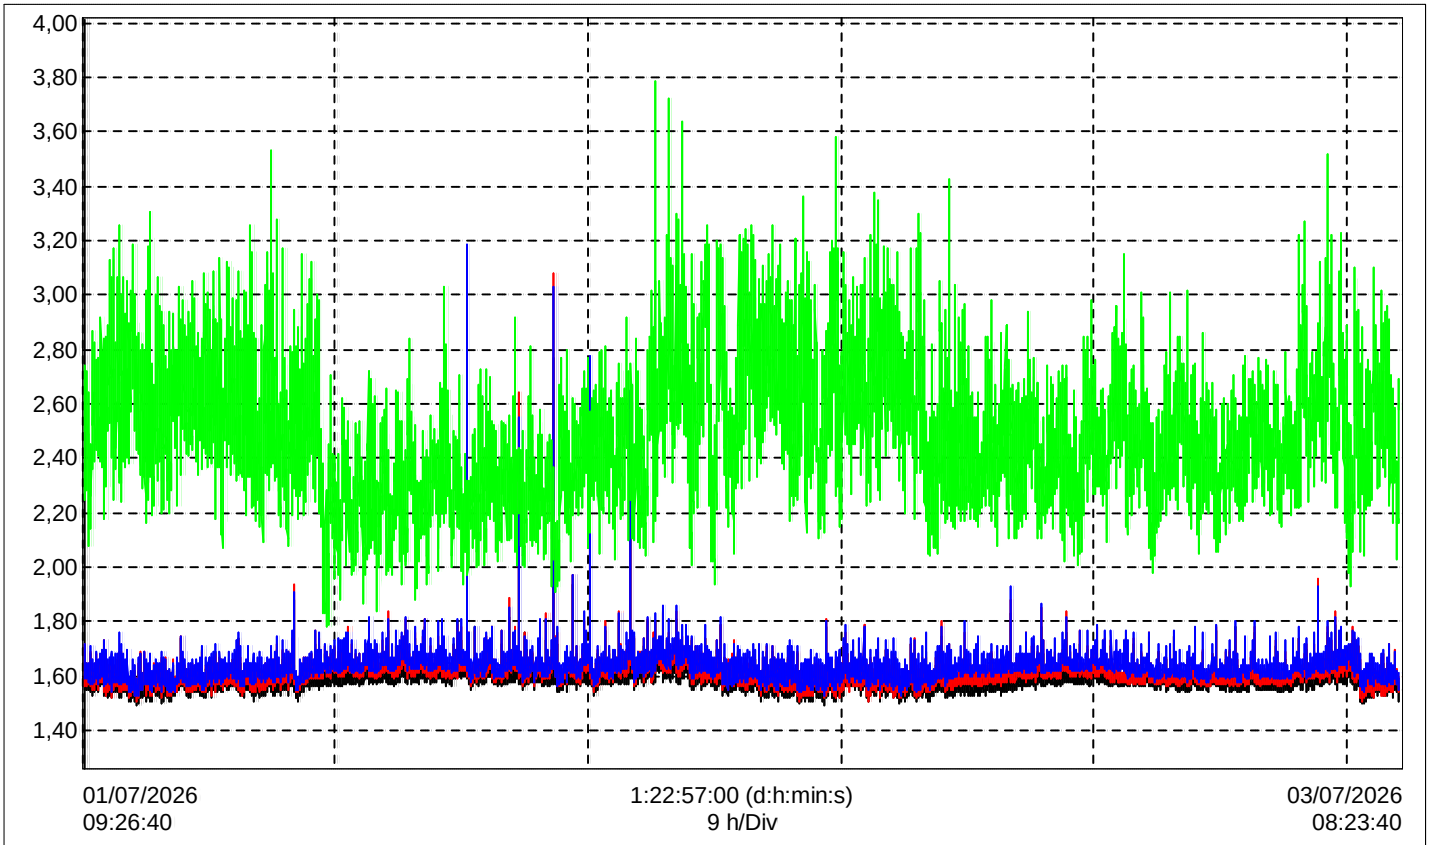


A1 CF ()

Date	Heure	Val.	Unités
01/07/2026	09:26:40	1,560	
01/07/2026	09:26:45	1,560	
01/07/2026	09:26:50	1,570	
01/07/2026	09:26:55	1,580	
01/07/2026	09:27:00	1,570	
01/07/2026	09:27:05	1,560	
01/07/2026	09:27:10	1,560	
01/07/2026	09:27:15	1,570	
01/07/2026	09:27:20	1,600	
01/07/2026	09:27:25	1,570	
01/07/2026	09:27:30	1,580	
01/07/2026	09:27:35	1,560	
01/07/2026	09:27:40	1,570	
01/07/2026	09:27:45	1,570	

01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
1,560 — A1 CF
1,590 — A2 CF
1,610 — A3 CF
2,360 — AN CF

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50


Nom	Date	Heure	MOY	MIN	MAX	Unités	Durée	Unités
Aunb (IEEE 112)	01/07/2026	09:26:40	5,051	0,400	12,20	%	1:22:57:05	(d:h:min:s)
Uunb (IEEE 112)	01/07/2026	09:26:40	0,0	0,0	0,0	%	1:22:57:05	(d:h:min:s)

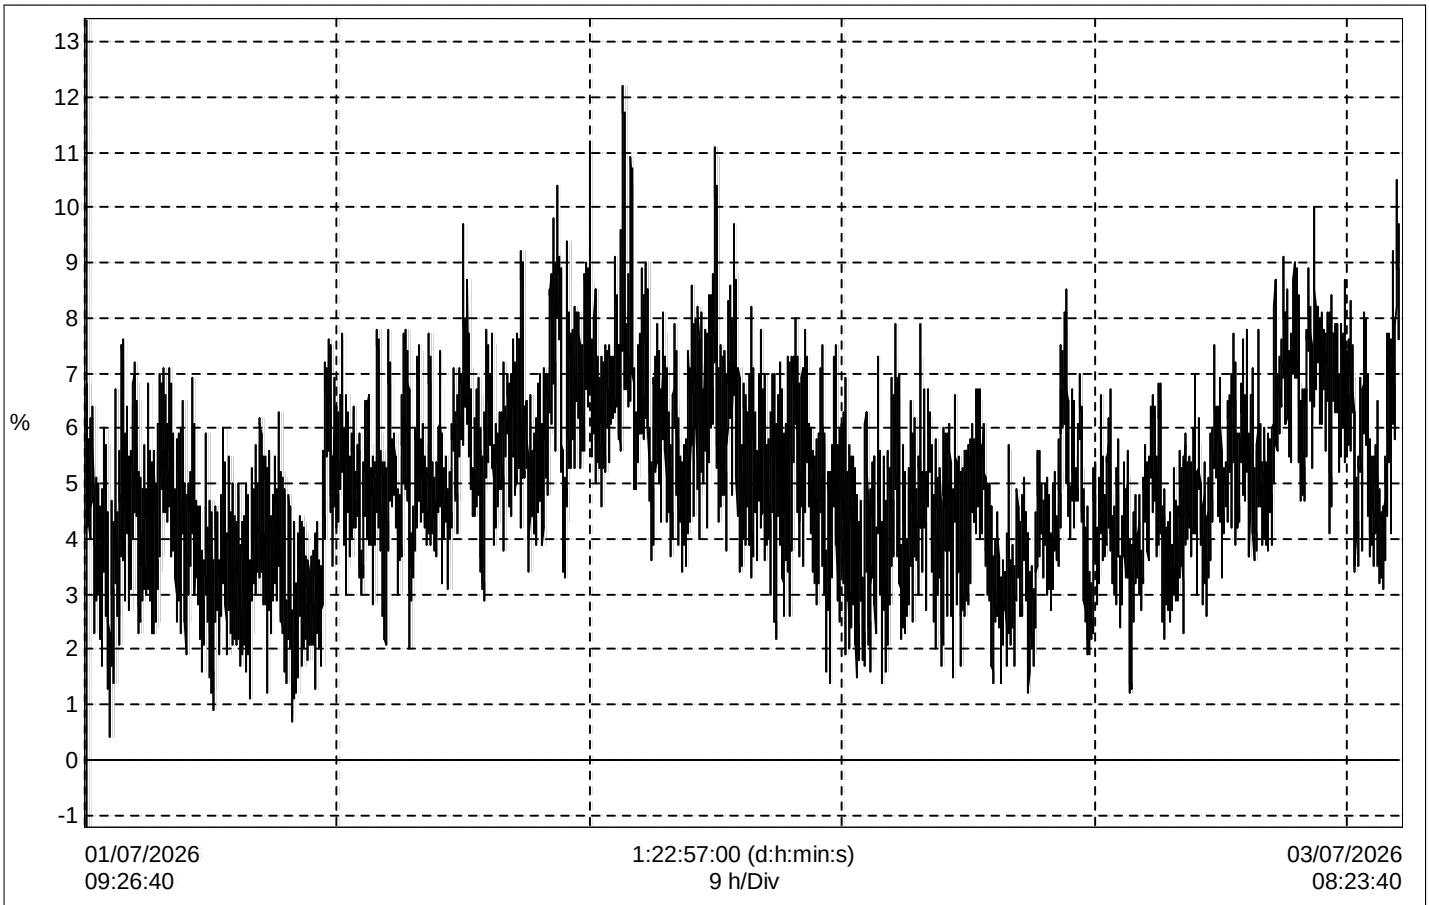


Aunb (IEEE 112) (%)			
Date	Heure	Val.	Unités
01/07/2026	09:26:40	6,400	%
01/07/2026	09:26:45	6,100	%
01/07/2026	09:26:50	5,800	%
01/07/2026	09:26:55	5,700	%
01/07/2026	09:27:00	5,600	%
01/07/2026	09:27:05	6,000	%
01/07/2026	09:27:10	6,000	%
01/07/2026	09:27:15	6,000	%
01/07/2026	09:27:20	5,900	%
01/07/2026	09:27:25	6,000	%
01/07/2026	09:27:30	5,800	%
01/07/2026	09:27:35	5,800	%
01/07/2026	09:27:40	5,900	%
01/07/2026	09:27:45	5,300	%


01/07/2026 - 09:26:40
Valeur
0,0 — Uunb (IEEE 112)
6,400 — Aunb (IEEE 112)


Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

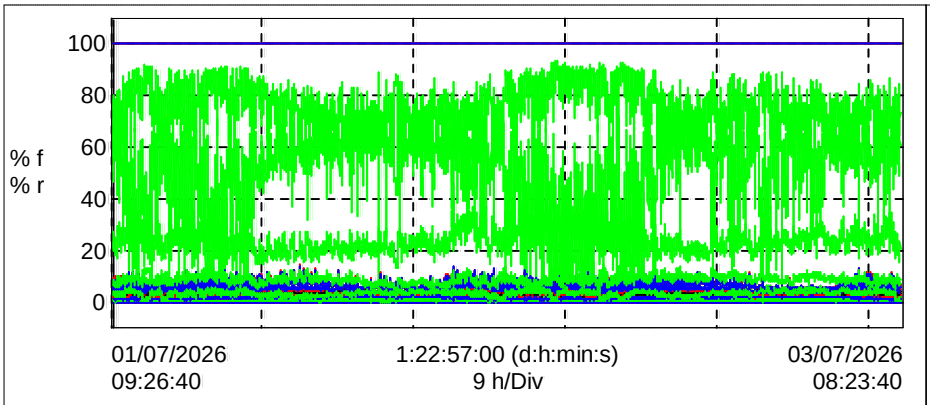

Nom	MOY	MIN	MAX	Unités
A1 Hf 1	100,0	100,0	100,0	% f
A1 Hf 2	0,174	0,0	1,900	% f
A1 Hf 3	3,210	2,000	4,800	% f
A1 Hf 4	0,004	0,0	0,800	% f
A1 Hf 5	6,425	3,900	13,80	% f
A1 Hf 6	0,000	0,0	0,600	% f
A1 Hf 7	3,343	1,900	8,500	% f
A1 Hf 8	0,000	0,0	0,300	% f
A1 Hf 9	1,336	0,900	2,000	% f
A1 Hf10	0,000	0,0	0,200	% f
A1 Hf11	1,528	0,500	2,700	% f
A1 Hf12	0,000	0,0	0,200	% f
A1 Hf13	1,969	0,600	3,400	% f
A2 Hf 1	100,0	100,0	100,0	% f
A2 Hf 2	0,104	0,0	1,400	% f
A2 Hf 3	2,535	1,300	4,500	% f

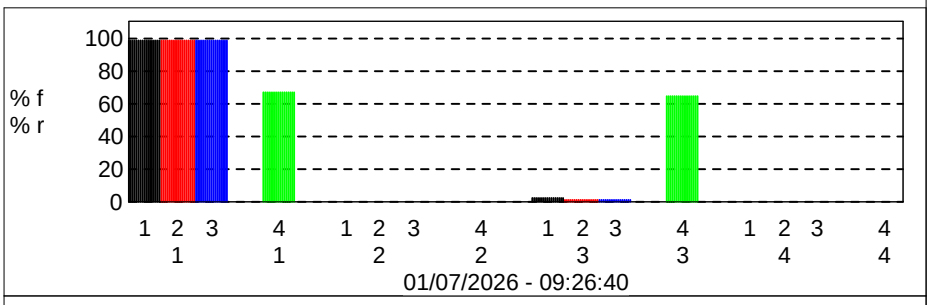

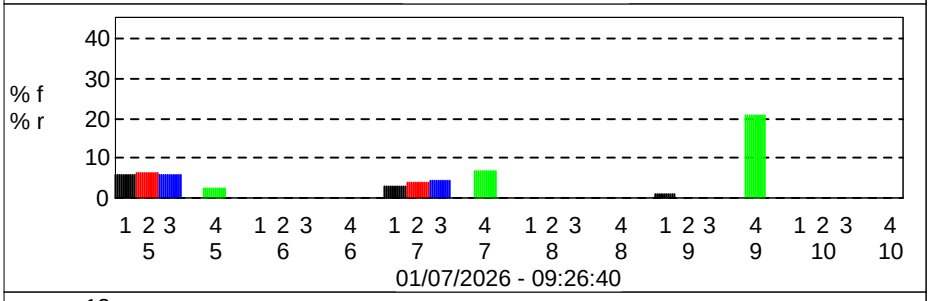


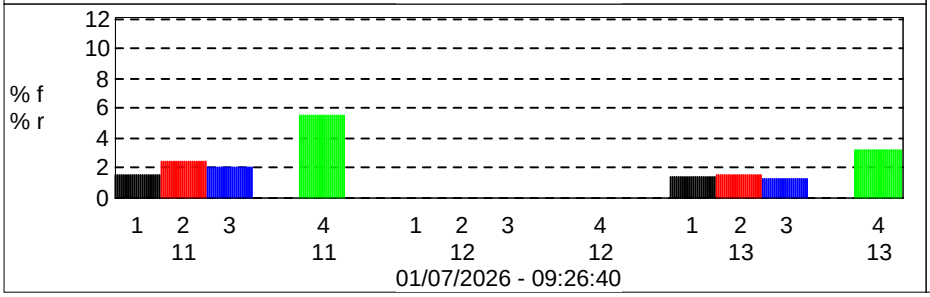


01/07/2026 - 09:26:40


Valeur	
1,300	A1 Hf 9
0,700	A2 Hf 9
0,300	A3 Hf 9
21,30	AN Hr 9
0,0	A1 Hf10
0,0	A2 Hf10
0,0	A3 Hf10
0,200	AN Hr10
1,700	A1 Hf11
2,600	A2 Hf11
2,200	A3 Hf11
5,600	AN Hr11
0,0	A1 Hf12
0,0	A2 Hf12
0,0	A3 Hf12
0,100	AN Hr12
1,600	A1 Hf13
100,0	A1 Hf 1
100,0	A2 Hf 1
100,0	A3 Hf 1
68,30	AN Hr 1
0,100	A1 Hf 2
0,100	A2 Hf 2
0,200	A3 Hf 2
0,700	AN Hr 2
3,400	A1 Hf 3
2,700	A2 Hf 3
2,900	A3 Hf 3
65,90	AN Hr 3
0,100	A1 Hf 4
0,0	A2 Hf 4
0,0	A3 Hf 4
0,300	AN Hr 4
6,500	A1 Hf 5
6,700	A2 Hf 5
6,400	A3 Hf 5
3,100	AN Hr 5
0,0	A1 Hf 6
0,0	A2 Hf 6
0,0	A3 Hf 6
0,500	AN Hr 6
3,300	A1 Hf 7
4,200	A2 Hf 7
4,800	A3 Hf 7
7,300	AN Hr 7
0,0	A1 Hf 8
0,0	A2 Hf 8
0,0	A3 Hf 8
0,200	AN Hr 8
1,700	A2 Hf13
1,400	A3 Hf13
3,300	AN Hr13


Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

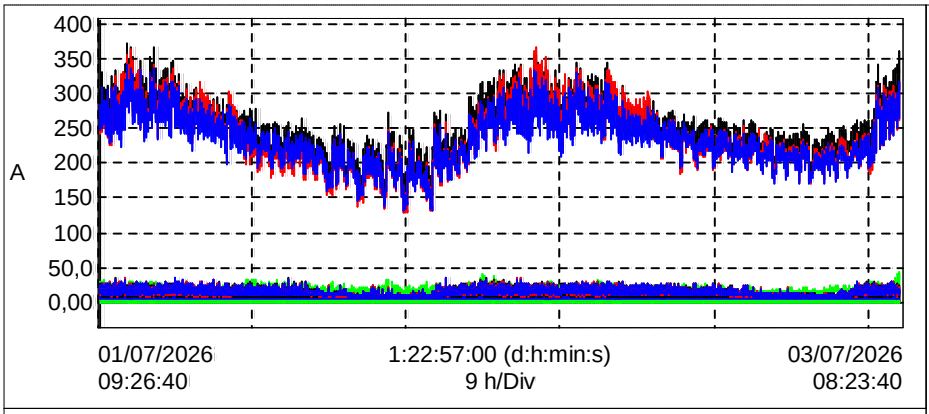

Nom	MOY	MIN	MAX	Unités
A1 H (A) 1	253,6	148,5	371,9	A
A1 H (A) 2	481m	0,0	5,518	A
A1 H (A) 3	8,163	4,773	12,34	A
A1 H (A) 4	58m	0,0	2,033	A
A1 H (A) 5	16,49	9,216	34,94	A
A1 H (A) 6	26m	0,0	1,556	A
A1 H (A) 7	8,660	4,649	22,88	A
A1 H (A) 8	13m	0,0	948m	A
A1 H (A) 9	3,375	2,056	5,371	A
A1 H (A)10	8m	0,0	667m	A
A1 H (A)11	3,833	1,387	6,486	A
A1 H (A)12	7m	0,0	650m	A
A1 H (A)13	4,819	1,615	5,778	A
A2 H (A) 1	241,0	128,9	367,9	A
A2 H (A) 2	290m	0,0	3,756	A
A2 H (A) 3	5,987	3,461	10,26	A

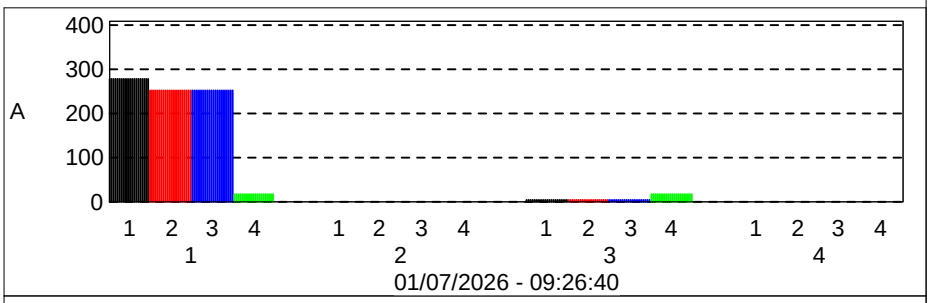

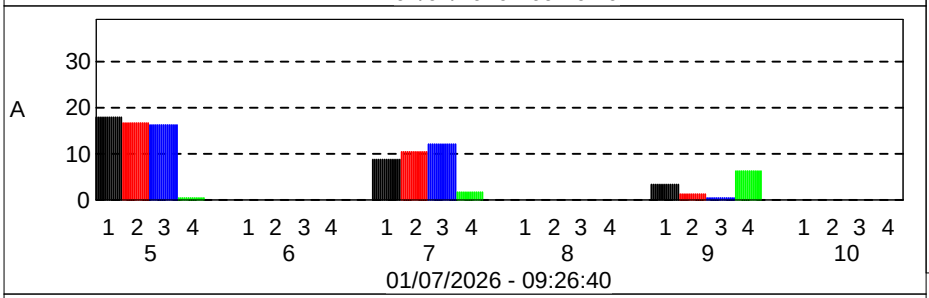

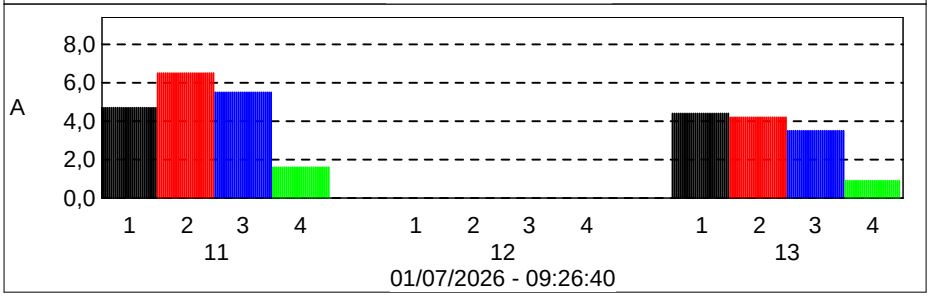

01/07/2026 - 09:26:40

Valeur	
3,666	A1 H (A) 9
1,786	A2 H (A) 9
0,774	A3 H (A) 9
6,603	AN H (A) 9
0,0	A1 H (A)10
0,0	A2 H (A)10
0,0	A3 H (A)10
0,062	AN H (A)10
4,794	A1 H (A)11
6,635	A2 H (A)11
5,674	A3 H (A)11
1,736	AN H (A)11
0,0	A1 H (A)12
0,0	A2 H (A)12
0,0	A3 H (A)12
0,031	AN H (A)12
282,0	A1 H (A) 1
255,2	A2 H (A) 1
257,9	A3 H (A) 1
21,17	AN H (A) 1
0,282	A1 H (A) 2
0,255	A2 H (A) 2
0,516	A3 H (A) 2
0,217	AN H (A) 2
9,588	A1 H (A) 3
6,890	A2 H (A) 3
7,479	A3 H (A) 3
20,43	AN H (A) 3
0,282	A1 H (A) 4
0,0	A2 H (A) 4
0,0	A3 H (A) 4
0,093	AN H (A) 4
18,33	A1 H (A) 5
17,10	A2 H (A) 5
16,51	A3 H (A) 5
0,961	AN H (A) 5
0,0	A1 H (A) 6
0,0	A2 H (A) 6
0,0	A3 H (A) 6
0,155	AN H (A) 6
9,306	A1 H (A) 7
10,72	A2 H (A) 7
12,38	A3 H (A) 7
2,263	AN H (A) 7
0,0	A1 H (A) 8
0,0	A2 H (A) 8
0,0	A3 H (A) 8

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)
Rapport des courants	1:1
Rapport des tensions entre phase et neutre	1:1
Agrégation	5 s
Mesures U enregistrées	RMS
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Autres mesures enregistrées	F
Harmoniques V enregistrées	0 - 50
Harmoniques A enregistrées	1 - 13
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50

Configuration de l'appareil

Type de branchement électrique	Triphasé 5 fils 3V	
Capteurs	A193/MA193 AmpFLEX (6500 A)	
Taux d'harmoniques de la phase	Valeur du fondamental en référence (%f)	
Rapport des courants	1:1	
Rapport des tensions entre phase et neutre		1:1
Agrégation	5 s	
Mesures U enregistrées	RMS	
Mesures A enregistrées	CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-	
Autres mesures enregistrées	F	
Harmoniques V enregistrées	0 - 50	
Harmoniques A enregistrées	1 - 13	
Harmoniques S (VA) enregistrées	0 - 50	