

**Bureau Veritas Exploitation SAS**
EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENAULT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Mail : alexandre.fortin@bureauveritas.com

**A l'attention de M. MONTIGNY ERIC**
ENGIE ENERGIE SERVICES
828 BOULEVARD DES MARECHAUX
91120 PALAISEAU

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

# Rapport de vérification électricité visite périodique

## ENSTA ECOLE




**Intervention du** 09/03/2026 **au** 20/03/2026 ( 7.0 jours )

**Coordonnées du site :**
**Nom du site :** ENSTA
**Latitude :** 48.7107
**Longitude :** 2.2127

**Lieu d'intervention :**
828 BOULEVARD DES MARECHAUX
91120 PALAISEAU

**Numéro d'affaire : 8070324**
**Référence du rapport : 358220281.1.R**
**Rédigé le :** 16/04/2026
**Par :** Alexandre FORTIN
Ce document a été validé par son auteur

**Activité de l'établissement :** Ecole

**Date de la précédente vérification :** 13/03/2024

**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr



*Document sans cachet électronique serveur qualifié certifiant l'intégrité du document*

# Sommaire

**Préambule....4**
Rappel des obligations de l'employeur....4
Actions à mener....4

**Liste récapitulative des observations issues de la vérification....6**
GÉNÉ : ENSTA (ECOLE)....6
OBJET : ENSTA (ECOLE)....6

**Informations générales....9**
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....9
Personne chargée de la surveillance de l'installation....9
Installations vérifiées....9
Modifications apportées aux installations....9
Installations d'alimentation des véhicules électriques....9

**Vérification relative à la protection des travailleurs....10**
Information documentaire....10
Textes de référence....10
Modalités de vérification....10
Registre de sécurité....11
Condition de mise hors tension....11

**Eclairage de sécurité....12**
OBJET : ENSTA (ECOLE)....12

**Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes....13**
OBJET : ENSTA (ECOLE)....13

**Caractéristiques des installations électriques vérifiées....15**
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés....15

**Installations Haute Tension....16**
OBJET : ENSTA (ECOLE)....16
Origine de la source d'alimentation Haute Tension....16
Sources Haute Tension....16
Tableaux Haute Tension....16
Locaux Haute Tension....18
Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Haute Tension (hors schémas électriques)....18

**Installations Basse et Très Basse Tension....19**
OBJET : ENSTA (ECOLE)....19
Origine de la source d'alimentation Basse Tension....19
Sources Basse et Très Basse Tension....19
Circuits Basse et Très Basse Tension....19
Constitution du circuit de protection....19
Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)....19
Coffrets et armoires électriques Basse Tension....20

**Résultats des mesures et essais....60**
Conditions de mesure....60
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure....60


Copyright BUREAU VERITAS

# Sommaire

Appareils de mesure utilisés....60
Prises de terre....61
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT....61
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques....74
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution....161

**Avis sur articles....164**

**Synoptique de l'installation électrique Haute Tension....172**

**Synoptique de l'installation électrique Basse Tension....173**

**Information complémentaire à l'attention du client....178**


Copyright BUREAU VERITAS

# Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

## Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations règlementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
    - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
    - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.
Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

## Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

# Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

| Pictogrammes / Critères |  |  |  |
|---|---|---|---|
| ✓ Sans observation<br>✓ 100 % des coupures basse tension réalisées | ✓ | ✓ | ✗ |
| ✓ 100% des points vérifiés<br>✓ 100% des locaux vérifiés | ✓ | ✗ | ✗ ou ✓ |

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.


Copyright BUREAU VERITAS

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

*Périmètre vérifié dans le rapport* | ENSTA

**GÉNÉ : ENSTA (ECOLE)**

## Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| Conditions de mise hors tension | **1** | **Organiser la planification avec Bureau Veritas de l'intervention complémentaire permettant la mise hors tension totale de votre installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. Les mises hors tension ont été partielles lors de la présente vérification.** |

*Code Obs. :* *AF/160426/171727/1*

*Date de 1er signalement :* *09/03/2026* NOUVEAU

*Art. Réf. :* *CDT R.4226-5 NF C 15-100-1 Art.6.1*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

**OBJET : ENSTA (ECOLE)**

## Installations Basse et Très Basse Tension

REZ DE CHAUSSEE
↳ CIRCULATION FOYER DES ELEVES
↳ **LOCAL R514**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| ***PRISE DE COURANT*** | | |
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | **2** | **Fixer la prise de courant en entrant à face.** |

*Code Obs. :* *AF/100326/120511/0*

*Date de 1er signalement :* *09/03/2026* NOUVEAU

*Art. Réf. :* *CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.512 - 530.5*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

REZ DE CHAUSSEE
↳ **CIRCULATION SALLE DE CLASSE**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **3** | **Reprendre le cheminement et l'alimentation des machines à café dans la zone 4 rez de chaussée, privilégier l'installations de prises de courant afin d'éviter les risques de chutes et de surcharges des prolongateurs multiprises.** |

*Code Obs. :* *VM/180222/151543/0*

*Date de 1er signalement :* *14/02/2022*

*Art. Réf. :* *CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.559*

REZ DE CHAUSSEE
↳ CIRCULATION SALLE DE CLASSE
↳ **BUREAU R330**


Copyright BUREAU VERITAS

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **4** | **Réaliser la pénétration du câble dans une fiche mâle au niveau d'une prise ondulée rouge.** |

*Code Obs. :* *VM/180222/115851/0*
*Date de 1er signalement :* *14/02/2022*
*Art. Réf. :* *CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.512 - 530.5*

REZ DE CHAUSSEE
↳ CIRCULATION SALLE DE CLASSE
↳ **SALLE R215**

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **5** | **Remettre en état la pénétration du câble sur le boitier d'alimentation du robot.** |

*Code Obs. :* *AF/130325/105004/0*
*Date de 1er signalement :* *03/03/2025*
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100-1 Art.512.2*

REZ DE CHAUSSEE
↳ CIRCULATION SALLE DE CLASSE
↳ **SALLE R214**

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **6** | **Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 ohms) sur la structure (drone) ainsi que les caméras.** |

*Code Obs. :* *AF/130325/105153/0*
*Date de 1er signalement :* *03/03/2025*
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.2*

REZ DE CHAUSSEE
↳ LABORATOIRE UCP
↳ **CIRCULATION**

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---|---|---|
| ***CS LABO 1 N/R ET O : Q4/4 PC MEUBLE SORBONNE R620*** | | |
| Dispositifs bt | **7** | **Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.** |

*Code Obs. :* *AF/160426/155240/1*
*Date de 1er signalement :* *09/03/2026* NOUVEAU
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.7.1*

REZ DE CHAUSSEE
↳ LABORATOIRE UCP
↳ CIRCULATION
↳ **LABORATOIRE R620A**

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---|---|---|
| ***Prise de courant*** | | |
| Recepteurs / points lumineux / prises de courant | **8** | **Remettre en état la pénétration du câble au niveau d'une Sorbonne.** |

*Code Obs. :* *AF/160326/125626/0*
*Date de 1er signalement :* *09/03/2026* NOUVEAU
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100-1 Art.522*


Copyright BUREAU VERITAS

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

REZ DE CHAUSSEE
↳ LABORATOIRE UCP
↳ CIRCULATION
↳ **LABORATOIRE R636b**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|

***CS LABO 2 N/R ET O : 1 PC GOULOTTE R634***

| | | |
|---|---|---|
| Dispositifs bt | **9** | **Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.** |

*Code Obs. :* *AF/160426/155338/1*
*Date de 1er signalement :* *09/03/2026* NOUVEAU
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.7.1*

***CS LABO 2 N/R ET O : 1 Q22.3 POSTE DE TRAVAIL R636***

| | | |
|---|---|---|
| Dispositifs bt | **10** | **Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.** |

*Code Obs. :* *AF/160426/155603/1*
*Date de 1er signalement :* *09/03/2026* NOUVEAU
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.7.1*

1ER ETAGE
↳ CIRCULATION SALLE DE COURS
↳ **SALLE 1415**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **11** | **Remettre en état la pénétration du câble sur une multiprise blanche.** |

*Code Obs. :* *AF/070325/084801/0*
*Date de 1er signalement :* *03/03/2025*
*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100-1 Art.512.2*

**Nota :** Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.


Copyright BUREAU VERITAS

## Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

| | |
|---|---|
| **Rapport de la précédente vérification périodique** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : 8070324/1.12.1.R |
| **Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale** | : Absent |
| **Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : 2596847/1.4.R |

## Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. MONTIGNY, Responsable

## Installations vérifiées

**Installations vérifiées :** Ensemble des installations accessibles et présentées

**Nota :** Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

**Nota :** La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

**Origine de l'installation vérifiée :** Poste de livraison transformation

**Nota :** Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

## Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

## Installations d'alimentation des véhicules électriques

### Mode de charge

Mode 3 : Borne de charge rapide avec connecteur type 2 (P de 3,7 à 22 kW)
Mode 1 : Prise de courant type E 16 A
absence de contrôle de charge

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

## Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

| Présence des documents dans le dossier technique du client | | Avis |
|---|---|---|
| **Dossier Technique** | | |
| 1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion** | | Absent |
| 2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre | | Absent |
| 3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations | | Absent |
| 4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques) | | Présent |
| 5 - Carnets de câbles | | Absent |
| 6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection | | Absent |
| 9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité | | Absent |
| 10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL) | | Sans objet |
| **DRPE** | | |
| Plan de zonage DRPE | Référence : | Absent |
| **ERP :** Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques | | |
| Document RVRAT | Référence : | Absent |

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

## Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

**OBJET : ENSTA**
**Arrêtés :**
- Arrêté du 16/12/2011 : Laboratoires-Plateforme d'essais
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

**Normes :**
- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension
- NF C 15-100-7-729 : locaux ou emplacements de service électrique

## Modalités de vérification


Copyright BUREAU VERITAS

Nous avons été accompagnés totalement par :
ENGIE
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. MONTIGNY, Responsable

## Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

## Condition de mise hors tension

**En Basse Tension :**
Votre représentant sur le site ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les essais et mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes n'ont été réalisés que partiellement. Bureau Veritas est à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets a été essentiellement réalisé par le(s) technicien(s) nous ayant accompagnés.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.


Copyright BUREAU VERITAS

## OBJET : ENSTA (ECOLE)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ER ETAGE | Inférieur ou égal 500 | Evacuation (balisage) | Source centrale à batterie | Oui | Sans objet | Diode électroluminescente | C2 | |
| REZ DE CHAUSSEE | Inférieur ou égal 500 | Evacuation (balisage) | Source centrale à batterie | Oui | Sans objet | Diode électroluminescente | C2 | |
| 2EME ETAGE | Inférieur ou égal 500 | Evacuation (balisage) | Source centrale à batterie | Oui | Sans objet | Diode électroluminescente | C2 | |
| SOUS-SOL | Inférieur ou égal 200 | Evacuation (balisage) | Source centrale à batterie | Oui | Sans objet | Diode électroluminescente | C2 | |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.


Copyright BUREAU VERITAS

# Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

**OBJET : ENSTA (ECOLE)**

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement
Aucun zonage Atex communiqué par le chef d'établissement

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local entretien | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | | B | |
| Amphithéâtre | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Local sécurité | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | | B | |
| Locaux technique | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | | B | |
| Foyer des élèves | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Cafétéria | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| BAR | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | | B | |
| Magasin | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Local solvant | 1 | 2 | 3 | 21 | 8 | 2 | | B | |
| Salle de classe | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Bureaux | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Local ménage | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| PC sécurité | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Bibliothèques | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Sanitaires/Vestiaires | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | | B | |
| Salles d'archives | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Salles d'informatique | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Halls/Accueil | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Salles de réunions | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Local CTA | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | | B | |
| Régie | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Réserve | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Local sono | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Local musique | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Salles de fitness/musculation | 1 | 1 | 3 | 20 | 8 | 1 | | B | |
| Chaufferies gaz | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 2 | AF 3 | B | |
| Local onduleur | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2 | | B | |
| Machinerie d'ascenseur | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2 | | B | |
| Local transformateur | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | | B | |
| Local TGBT | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | | B | |
| Local déchet | 1 | 5 | 2 | 25 | 7 | 1 | | B | |
| Cuisines | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Laboratoires | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | AF 3 | B | |
| Local groupe électrogène | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 2 | AF 3 | B | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 1 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | | B | |
| Ateliers | 1 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1 | | B | |

*(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes*
*B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.*
*(2) IP : Indice de protection*
*IK : Indice de choc mécanique*
*(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100-1.*

| PRESENCE DE CORPS SOLIDES | |
|---|---|
| **AE1** | Négligeable |
| **AE2** | Petits objets >=2,5 mm |
| **AE3** | Très petits objets (1 à 2,5 mm) |
| **AE4** | Poussière légère |
| **AE5** | Poussière moyenne |
| **AE6** | Poussière importante |

| PRESENCE D'EAU | | | |
|---|---|---|---|
| **AD1** | Négligeable | **AD6** | Paquets |
| **AD2** | Gouttes | **AD7** | Immersion |
| **AD3** | Aspersion | **AD8** | Submersion |
| **AD4** | Projection | **AD9** | Jets d'eau HP et HT° |
| **AD5** | Jets | | |

| CHOCS MECANIQUES | |
|---|---|
| **AG1** | Faibles |
| **AG2** | Moyens |
| **AG3** | Importants |
| **AG4** | Très importants |

| COMPETENCE DES PERSONNES | |
|---|---|
| **BA1** | Ordinaire |
| **BA2** | Enfants |
| **BA3** | Handicapés |
| **BA4** | Personnes averties |
| **BA5** | Personnes qualifiées |

| MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES | |
|---|---|
| **BE1** | Négligeables |
| **BE2** | Risques d'incendie |
| **BE3** | Risques d'explosion |
| **BE4** | Risques de contamination |

| CORROSION | |
|---|---|
| **AF1** | Négligeable |
| **AF2** | Atmosphérique |
| **AF3** | Intermittente ou accidentelle |
| **AF4** | Permanente |

| VIBRATIONS | |
|---|---|
| **AH1** | Faible |
| **AH2** | Moyennes |
| **AH3** | Importantes |

Lors de notre vérification, nous avons constaté la présence d'emplacements ou de locaux potentiellement à risque d'explosion. Vous êtes dans l'obligation de réaliser la mission d'évaluation du risque ATEX suivant l'article R. 4227-50 du code du travail et aux prescriptions de l'arrêté du 08/07/2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. Bureau Veritas est à votre disposition pour vous aider à réaliser cette évaluation. La vérification des installations électriques de ces locaux ou emplacements est réalisée visuellement, aucune mesure électrique n'a été réalisée dans ces locaux ou emplacements.

| | |
|---|---|
| **Désignation des locaux susceptibles de présenter un risque d'explosion :** | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

## Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

**IK Max**:Intensité de court-circuit maximum**PdC**: Pouvoir de coupure

### TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

| Type | Disjoncteur | Disjoncteur débrochable | Disjoncteur double sectionnement | Disjoncteur simple sectionnement | Disjoncteur débrochable simple sectionnement | Sectionneur | Interrupteur-sectionneur | Combiné interrupteur-fusibles | Interrupteur-fusibles associés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **D** | **DB** | **DdS** | **DsS** | **DBsS** | **S** | **IS** | **CIF** | **IF** |
| **Type** | Sectionneur-fusibles | Fusible | Contacteur-fusibles | Contacteur | Transformateur de puissance intégré HT/BT | Comptage | Transformateur de potentiel (TP) | Transformateur de courant (TC) | |
| **Repère** | **SF** | **F** | **CtF** | **Ct** | **TR** | **CPT** | **TP** | **TC** | |

### PROTECTION DES CIRCUITS HT

| Type | Fusible | Maximum de courant phase | Maximum de courant terre (homopolaire) | Directionnel de courant phase | Directionnel de courant homopolaire | Surcharge par images thermiques | Surcharge par sondes thermiques | Surcharge par Thermostat | Maximum de tension résiduelle | Détection gaz, pression | Différentielle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **Fu** | **50-51** | **50N-50G 51N-51G** | **67** | **67N** | **49** | **49T** | **26** | **59N** | **63** | **87** |

### TYPE DE LIAISONS HT

| Type | Jeu de barres | Liaison jeu de barre par double dérivation | Liaison jeu de barre par coupure d'artère | Liaison jeu de barre par simple dérivation | Liaison transformateur | Liaison unité fonctionnelle | Liaison récepteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **JB** | **JBDD** | **JBCA** | **JBSD** | **LT** | **LUF** | **LR** |

### MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

| Nature | Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés | Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes | Caniveaux fermés | Lignes aériennes | Canalisations enterrées |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| PR / EPR | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| Papier imprégné | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| PE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Conducteur nu | - | - | - | 55 | - |

### PROTECTION DES CANALISATIONS BT

| DISPOSITIF DE PROTECTION | FUSIBLES | | | DISCONTACTEURS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Rechargeable** | **Calibré ordinaire** | **Cartouche HPC** | **Magnétique** | **Thermique** | **Magnétothermique** |
| **Repère** | **FR** | **F** | **gI, gF, gG, aM, AD, gPV** | **Rm** | **Rt** | **Rmt** |

| DISPOSITIF DE PROTECTION | DISJONCTEURS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Usage général** | **Disj. moteur** | **Courbe de déclenchement** | | | | | | | | **Disj. de branchement** | **Indéterminé** | **Démarreur / Variateur** |
| | | | L | U | B | C | D | MA | K | Z | | | |
| **Repère** | **UG** | **DM** | L | U | B | C | D | MA | K | Z | **BR** | **Ind** | **DV** |

### *COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

| DISPOSITIF | INTERRUPTEUR | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | SECTIONNEUR | CONTACTEUR | SYSTEME DE TRANSFERT STATIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **I** | **ID** | **S** | **Ct** | **STS** |

### TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

| | Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes | Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes | Caniveaux | Sur isolateurs | Lignes aériennes | Canalisations enterrées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc PVC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PR / PRC | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Résistant au feu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Isolant minéral | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

**CI :** Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.
**CIS :** Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.
**RES** : Réserve (circuit non câblé).

**OBJET : ENSTA (ECOLE)**

## Origine de la source d'alimentation Haute Tension

| Désignation | Source d'alimentation HT et la tension (kV) | Conception d'architecture | Type | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|
| COMPTAGE EDF VERT | Réseau de distribution public à comptage HT:Tension20kV | Simple dérivation | Source normale | |

## Sources Haute Tension

| Identification et caractéristiques principales des sources HT | Diélectrique | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|
| EXTERIEUR > TRANSFORMATEUR S614 | | | | |
| Transformateur:TR1 (Source normale)<br>Marque : SCHNEIDER ELECTRIC<br>Numéro : 453372-01<br>Puissance : 2500 kVA<br>Couplage : Dyn 11<br>Ucc : 6 %<br>Up/Us : 19.5 / 410 kV<br>Is : 3520.4 A | Huile minerale<br>Rétention :<br>Bac / 100 % | Thermostat,<br>Pressostat,<br>Dégagement gazeux | Schéma :<br>TNR<br>Type de liaison en aval :<br>Gaine préfabriquée | |
| Transformateur:TR2 (Source normale)<br>Marque : SCHNEIDER ELECTRIC<br>Numéro : 453372-02<br>Puissance : 2500 kVA<br>Couplage : Dyn 11<br>Ucc : 6 %<br>Up/Us : 19.5 / 410 kV<br>Is : 3520.4 A | Huile minerale<br>Rétention :<br>Bac / 100 % | Thermostat,<br>Pressostat,<br>Dégagement gazeux | Schéma :<br>TNR<br>Type de liaison en aval :<br>Gaine préfabriquée | |

## Tableaux Haute Tension

| Emplacement et désignation des circuits HT | Type d'unité fonctionnelle / In (A) (1) | PdC (KA) | Dispositif de coupure / protection HT | | | | Canalisations en aval | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type de protection (1) | Cal / Regl (A) | t (s) | Seuil | Type de liaison (1) | Nb / sect./ nat. (mm² / Al Cu) | Longueur (m) | Mode de pose (1) | | |
| EXTERIEUR | | | | | | | | | | | | |
| **POSTE DE LIVRAISON POLYCAMP Ik3max = KA** | | | | | | | | | | | | |
| .POLYCAMP DESIRE / DETECTEUR | IS / 400 | 12.5 | | | | | JBCA | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation des circuits HT | Type d'unité fonctionnelle / In (A) (1) | PdC (KA) | Dispositif de coupure / protection HT | | | | Canalisations en aval | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type de protection (1) | Cal / Regl (A) | t (s) | Seuil | Type de liaison (1) | Nb / sect./ nat. (mm² / Al Cu) | Longueur (m) | Mode de pose (1) | | |
| .POLYCAMP DBATTERIE DE L'YVETTE | IS / 400 | 12.5 | | | | | JBCA | | | | | |
| ..CELLULE COMPTAGE | CPT / 50 | 12.5 | | | | | LR | | | | | |
| | | | Fu | 6,3 | | | | | | | | |
| ..DISJONCTEUR GENERALE | DsS / 400 | 12.5 | | | | | JB | | | | | |
| | | | 50-51 | 1260 | 0,1 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 1260 | 0,1 | | | | | | | |
| | | | 50N-50G | 75 | 0,100 | | | | | | | |
| | | | 50N-50G | 12 | 0,15 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 577 | 0,5 | | | | | | | |
| ..POSTE SATELLITE | IS / 400 | 12.5 | | | | | LUF | 3x1x95 / Al | 250 | 60 | | |
| EXTERIEUR > TRANSFORMATEUR S614 | | | | | | | | | | | | |
| **S614 LOCAL TRANSFO Ik3max = KA** | | | Nom : ENSTA SYNOPTIQUE DE VERROUILLAGES<br>Référence du schéma : 11A-TN-TZ-1380-0<br>Indice : 0<br>Date : 14/12/2011 | | | | | | | | | |
| .ARRIVEE DEPUIS POSTE DE LIVRAISON | IS / 400 | 12.5 | | | | | JB | / CI | | 10 | | |
| ..TR1 | DsS / 400 | 12.5 | | | | | LT | 3x1x50 / Al | 7 | 20 | | |
| | | | 50-51 | 90 | 2 | | | | | | | |
| | | | 50N-50G | 15 | 0,05 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 2400 | 300 | | | | | | | |
| | | | 50N-50G | 630 | 300 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 1200 | 0,05 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 1260 | 300 | | | | | | | |
| ..TR2 | DsS / 400 | 12.5 | | | | | LT | 3x1x50 / Al | 9 | 20 | | |
| | | | 50-51 | 90 | 2 | | | | | | | |
| | | | 50N-50G | 630 | 300 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 1200 | 0,05 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 1200 | 0,05 | | | | | | | |
| | | | 50N-50G | 15 | 0,05 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 2400 | 300 | | | | | | | |
| | | | 50-51 | 1260 | 300 | | | | | | | |

(1) Consulter la liste des abréviations

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

## Locaux Haute Tension

| | N° d'obs. (*) |
|---|---|
| **EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL HT :**<br>**S614: EXTERIEUR > TRANSFORMATEUR S614** | |

**Fonction :**Poste de transformation

**Mode d'alimentation :** Souterrain

**Type :** Simplifié préfabriqué

**Situation :** Installations intérieures situées dans local attenant à des locaux de travail

**Verrouillages :** Réalisé entre les appareils de coupure et les sectionneurs de terre

**Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs :** Dispositif automatique en cellule

**Schéma des liaisons à la terre :** Masses du poste reliées à la prise de terre du neutre et à celle des masses BT (schéma TNR et ITR)

**Protection indirecte contre la foudre (réseau):** Sans objet

**Sécurité des personnes:**

Nous avons constaté la présence

Des consignes des manoeuvres du poste, soins aux électrisés

Du matériel d'exploitation ci-après Tabouret isolant, Gants isolants, Perche VAT, Perche à corps

## Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Haute Tension (hors schémas électriques)

| Emplacement /Intitulé du document | N° / Référence | N° d'indice | Date |
|---|---|---|---|
| **EXTERIEUR > TRANSFORMATEUR S614** | | | |
| ENSTA SYNOPTIQUE DE VERROUILLAGES | 11A-TN-TZ-1380-0 | 0 | 14/12/2011 |


Copyright BUREAU VERITAS

**OBJET : ENSTA (ECOLE)**

## Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 400V

## Sources Basse et Très Basse Tension

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**
SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL ONDULEUR

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|
| ASI (Alimentation Sans Interruption) "ONDULEUR"<br>S2S ONDULEUR<br>N°<br>400 kVA<br>400 V CA - Is : 610A | | Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br><br>Cu | |

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objet : ENSTA** | | | | | |
| FORCE ET ECLAIRAGE | DEPUIS POSTE HT/BT | BT | 400 / 230 CA | TN(TNC/TNS) | |
| ONDULEUR | ONDULEUR | BT | 400 CA | | |

**(1)** **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle,** **TBT :** U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

**(2)** **CA :** Courant Alternatif **CC :** Courant Continu.

**(3)** **TT :** Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS), TNC ou TNS :** Mise au neutre des masses **IT :** Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

-principale des canalisations d'eau réalisée dès pénétration dans le bâtiment

## Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)

Sans objet


Copyright BUREAU VERITAS

## Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **Objet : ENSTA** | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | | | | | |
| **AD13 NORMAL :** | Nom : AD13 N<br>Référence du Schéma : 1322<br>Indice : 0<br>Date : 13/02/2012 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 250* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QAUX(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q20.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL 1(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...5 DEPARTS ECL(5)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL 2(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...7 DEPARTS ECL(7)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...13 DEPARTS PC(13)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...12 DEPARTS PC(12)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 3(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...11 DEPARTS PC(11)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL DIVERS(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q22.3(1)* | *D 16* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL CLIM(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q23.1(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *10* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q23.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES*** | | | | | | | | | |
| **AD12 NORMAL :**<br>**Ik3max = 5.3 kA** | Nom : AD12 N<br>Référence du Schéma : 1316<br>Indice : A<br>Date : 05/08/2011 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 160* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q20.4(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *10* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QAUX(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL 1(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...4 DEPARTS ECL(4)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL 2(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...7 DEPARTS ECL(7)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...13 DEPARTS PC(13)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...9 DEPARTS PC(9)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL DIVERS 1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...8 DEPARTS REPERES(8)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...6 DEPARTS REPERES(6)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...REARM CCF(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL DIVERS 2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q20.3(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **AD12 ONDULE : Ik3max = 2.3 kA** | Nom : AD12 O<br>Référence du Schéma : 1317<br>Indice : A<br>Date : 05/08/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 100* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..13 DEPARTS REPERES(13)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS*** | | | | | | | | | |
| **AD14 NORMAL :** | Nom : AD14 N<br>Référence du Schéma : 1336<br>Indice : B<br>Date : 28/11/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 250* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q29.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS ECL(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...11 DEPARTS ECL(11) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 3(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...12 DEPARTS PC(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 4(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...9 DEPARTS PC(9) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21.4(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...5 DEPARTS REPERES(5) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q27.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q27.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD16 NORMAL :** | Nom : AD16 N<br>Référence du Schéma : 1345<br>Indice : A<br>Date : 18/08/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS ECL(6) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 3(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q20.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...8 DEPARTS REPERES(8) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...4 DEPARTS REPERES(4) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD17 NORMAL :** | Nom : AD17 N<br>Référence du Schéma : 1352<br>Indice : A<br>Date : 05/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | 1,5 , Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q26.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS ECL(6) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...12 DEPARTS PC(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 3(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS PC(6) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q20.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...9 DEPARTS REPERES(9) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q24.4(1) | D 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD18 NORMAL :** | Nom : AD18 N<br>Référence du Schéma : 1361<br>Indice : C<br>Date : 24/02/2012 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q26.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS ECL(5) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...16 DEPARTS PC(16) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q20.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...9 DEPARTS REPERES(9) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q24.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD13 ONDULE :**<br>**Ik3max = 3.5 kA** | Nom : AD13 O<br>Référence du Schéma : 1323<br>Indice : 0<br>Date : 13/02/2012 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..26 DEPARTS REPERES(26) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD14 ONDULE :** | Nom : AD14 O<br>Référence du Schéma : 1337<br>Indice : B<br>Date : 28/10/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3N | | | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..39 DEPARTS REPERES(39) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD16 ONDULE : Ik3max = 6.6 kA** | Nom : AD16 O<br>Référence du Schéma : 1346<br>Indice : A<br>Date : 16/09/2021 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..33 DEPARTS REPERES(33) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD17 ONDULE : Ik3max = 2.9 kA** | Nom : AD17 O<br>Référence du Schéma : 1353<br>Indice : A<br>Date : 16/09/2021 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..8 DEPARTS REPERES(8) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD18 ONDULE : Ik3max = 2.1 kA** | Nom : AD18 O<br>Référence du Schéma : 1362<br>Indice : A<br>Date : 16/09/2021 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..9 DEPARTS REPERES(9) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q5.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION*** | | | | | | | | | |
| **AD15 NORMAL :** | Nom : AD15 N<br>Référence du Schéma : 1330<br>Indice : B<br>Date : 26/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.2(1) | C 20 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS PC(6) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ CLIM(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q16.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.3(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.1(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD15 ONDULE :**<br>**Ik3max = 4.7 kA** | Nom : AD15 O<br>Référence du Schéma : 1331<br>Indice : A<br>Date : 02/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..16 DEPARTS REPERES(16) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **AD19 NORMAL : Ik3max = 9.6 kA** | Nom : AD19 N<br>Référence du Schéma : 1324<br>Indice : A<br>Date : 31/08/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 250* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QAUX(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q17.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21.1(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *10* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21.2(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *10* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q22.1(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *25 f* | *4 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL 1(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...4 DEPARTS ECL(4)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL 2(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...8 DEPARTS ECL(8)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...12 DEPARTS PC(12)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC 2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...10 DEPARTS PC(10)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL DIVERS(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q19.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q19.2(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...3 DEPARTS REPERES(3)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q20.4(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q20.5(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **AD19 ONDULE : Ik3max = 3.3 kA** | Nom : AD19O<br>Référence du Schéma : 1325<br>Indice : A<br>Date : 22/12/2021 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..13 DEPARTS REPERES(13)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.3(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.4(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q5.5 PC ECRAN CIRCULATION 2E(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS*** | | | | | | | | | |
| **AD20 NORMAL : Ik3max = 20.4 kA** | Nom : AD20 N<br>Référence du Schéma : 1338<br>Indice : A<br>Date : 28/11/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 4 / 4 | 25 **f** | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ..Q2.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q27.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q27.2(1) | C 20 | 4 / 4 | 25 **f** | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ..Q21.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q21.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS ECL(5) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 25 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...11 DEPARTS ECL(11) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...12 DEPARTS PC(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 25 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...12 DEPARTS PC(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 3(1) | C 32 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...10 DEPARTS PC(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 4(1) | C 32 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...10 DEPARTS PC(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q24.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...6 DEPARTS REPERES(6) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...Q25.6 RESERVE(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...Q25.4(1) | C 10 | 4 / 4 | 25 **f** | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ...Q25.5 2148 2149(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q26.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...Q26.2(1) | D 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| **AD21 NORMAL : Ik3max = 6.8 kA** | Nom : 1D21 N<br>Référence du Schéma : 1347<br>Indice : A<br>Date : 05/10/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 **f** | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS ECL(5) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...12 DEPARTS PC(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 3(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS PC(5) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ...REARM CCF(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| **AD22 NORMAL : Ik3max = 9.6 kA** | Nom : AD22 N<br>Référence du Schéma : 1354<br>Indice : B<br>Date : 22/12/2021 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q19.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ..Q19.3(1) | D 50 | 4 / 4 | 10 | 10 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ..Q19.4(1) | D 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q24.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu | 20 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 f | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS ECL(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 f | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS ECL(6) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...10 DEPARTS PC(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 3(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS PC(5) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...5 DEPARTS REPERES(5) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ...Q22.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...ALIM CLIM SALLE 2328(1) | D 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...REARM CCF(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| **AD23 NORMAL : Ik3max = 8.7 kA** | Nom : AD23 N<br>Référence du Schéma : 1363<br>Indice : A<br>Date : 28/10/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q23.4(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ..Q8.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..Q16.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 f | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 f | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS ECL(5) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...12 DEPARTS PC(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...11 DEPARTS PC(11) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...REARM CCF(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q20.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...5 DEPARTS REPERES(5) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | | | | |
| ...Q23.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| **AD20 ONDULE :** | Nom : AD20 O<br>Référence du Schéma : 1339<br>Indice : A<br>Date : 28/10/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..24 DEPARTS REPERES(24) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD21 ONDULE :**<br>**Ik3max = 6.2 kA** | Nom : AD21 O<br>Référence du Schéma : 1348<br>Indice : A<br>Date : 16/09/2021 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..23 DEPARTS REPERES(23) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD22 ONDULE :**<br>**Ik3max = 2.8 kA** | Nom : AD22 O<br>Référence du Schéma : 1356<br>Indice : A<br>Date : 22/12/2021 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..16 DEPARTS REPERES(16) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q6.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD23 ONDULE : Ik3max = 2.0 kA** | Nom : AD23 O<br>Référence du Schéma : 1364<br>Indice : A<br>Date : 28/10/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..15 DEPARTS REPERES(15) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2316*** | | | | | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB 2 N ET O : Ik3max = 4.6 kA** | Nom : CF LAB 2 N ET O<br>Référence du Schéma : 1355<br>Indice : A<br>Date : 17/11/2011 | | | | | | | | |
| .A.U N(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL N(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | D 50 | 4 / 4 | 10 | 0 | RES | | | | |
| ..Q3.1(1) | D 50 | 4 / 4 | 10 | 0 | RES | | | | |
| .A.U N(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL O(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q4.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..17 DEPARTS PC(17) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL G.E.S S615*** | | | | | | | | | |
| **GE : Ik3max = 20.0 kA** | | | | | | | | | |
| .GE(1) | UG 68 | 3 / 3 | 36 | 95 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL SECURITE S612*** | | | | | | | | | |
| **TGS :** | Nom : TGS<br>Référence du Schéma : 1303<br>Indice : A<br>Date : 22/08/2011 | | | | | | | | |
| .INTER N/R(1) | UG 250 | 3 / 3 | | Cu , 3 | CI | 1 | | | |
| .INTER GE(1) | UG 250 | 3 / 3 | | Cu , 3 | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 36 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 4 / 4 | 36 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..PROTECTION AUTOMATISME PARTIE NORMAL(1) | C 10 | 4 / 4 | 36 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..PROTECTION AUTOMATISME PARTIE GE (1) | C 6 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q3.5(1) | B 16 | 2 / 2 | | 6 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q3.7 PROTECTION PARAFOUDRE SMSI (1) | C 40 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q4.1PROTECTION PARAFOUDRE SSI(1) | C 40 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q3.1(1) | MA 63 | 3 / 3 | 50 | 25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | MA 40 | 3 / 3 | 50 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.3(1) | MA 10 | 3 / 3 | 50 | 2,5 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.4(1) | MA 40 | 3 / 3 | 50 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2 SMSI(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.6(1) | C 20 | 4 / 4 | 36 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3 PC MIROIR PCS(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***EXTERIEUR > TGBT S613*** | | | | | | | | | |
| **TGBT N :**<br>**Ik3max = 54.3 kA** | Nom : TGBT N<br>Référence du Schéma : 1301<br>Indice : A<br>Date : 22/08/2011 | | | | | | | | |
| .Q2.1(1) | UG 3600/ 36000 | 3 / 3 | 100 | Cu , 3 | CI | 1 | | | |
| .Q2.2(1) | UG 3600/ 36000 | 3 / 3 | 100 | Cu , 3 | CI | 1 | | | |
| ..FU2.3(1) | F Ind | 4 / 3 | 100 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..FU8.1(1) | F Ind | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QNAUX1(1) | C 20 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...QFAUX1(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QFX1(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QNAUX2(1) | C 20 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...QFAUX2(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QFX2(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q17.1(1) | UG 640/ 8000 | 3 / 3 | 70 | 400 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1 CONDENSATEUR(1) | UG 640/ 6400 | 3 / 3 | 70 | 3X2X240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1 AD 01 N(1) | UG 64 | 3 / 3 | 70 | 16 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3 AD 03 N(1) | UG 100 | 3 / 3 | 70 | 50 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.4 AD 05 N(1) | UG 50 | 3 / 3 | 70 | 35 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.3 AD07N / AD15N(1) | UG 68 | 3 / 3 | 70 | 50 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.1 AD09N/ AD16N/ AD21N(1) | UG 105 | 3 / 3 | 70 | 95 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.4 ARMOIRE ECLAIRAGE EXTERIEUR (1) | UG 38 | 3 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q8.2 COMPACTEUR(1) | UG 30 | 3 / 3 | 70 | 6 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.2 POMPE DE RELEVAGE(1) | UG 16 | 4 / 3 | 70 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..COFFRET COMPRESSEUR(1) | UG 80 | 4 / 3 | 70 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..COFFRET PC VEHICULES ELECTRIQUES (1) | UG 250 | 4 / 3 | 70 | 120 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2 AD02N(1) | UG 160 | 3 / 3 | 70 | 120 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.1 AD04N/ AD12N(1) | UG 106 | 3 / 3 | 70 | 150 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.2 AD06/ AD13N/ AD19N(1) | UG 165 | 3 / 3 | 70 | 150 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.4 AD08N/ AD14N/ AD20N(1) | UG 198 | 3 / 3 | 70 | 185 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.2 AD10N/ AD17N/ AD22N(1) | UG 167 | 3 / 3 | 70 | 185 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.4 PAC 1 ECOLE(1) | UG 172 | 3 / 3 | 70 | 95+25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.1 PAC 2 ECOLE(1) | UG 179 | 3 / 3 | 70 | 95+25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.2 PAC 3 ECOLE(1) | UG 170 | 3 / 3 | 70 | 95+25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.3 AD11N/ AD18N/ AD23N(1) | UG 186 | 3 / 3 | 70 | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..FU12.0(1) | F Ind | 4 / 3 | 100 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q12.1 CLIM LOCAL TECH 1 ET 2(1) | UG 100 | 3 / 3 | 70 | 50 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12.2 CHAUFFERIE 1 ECOLE(1) | UG 47 | 3 / 3 | 70 | 16 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12.3 CLIM PAC ECOLE(1) | UG 128 | 3 / 3 | 70 | 95+25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12.4 CLIM LOCAL TECH 5(1) | UG 19 | 3 / 3 | 70 | 4 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.1 CLIM LOCAL TECH 6(1) | UG 55 | 3 / 3 | 70 | 16 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.2 CLIM LOCAL TECH 7(1) | UG 31 | 3 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.3 CLIM LOCAL TECH 8(1) | UG 29 | 4 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.3 CLIM(1) | UG 40 | 4 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.4 CLIM(1) | UG 17 | 4 / 3 | 70 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.1 CLIM(1) | UG 16 | 4 / 3 | 70 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.3 GROUPE FROID(1) | UG 54 | 3 / 3 | 70 | 35 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.4 CLIM AE8 N1 ECO(1) | UG 22 | 4 / 3 | 70 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2 GYMNASE(1) | UG 80 | 3 / 3 | 70 | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.1 BAT A(1) | UG 160 | 3 / 3 | 70 | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.2 BAT B(1) | UG 160 | 3 / 3 | 70 | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.3 BAT C(1) | UG 160 | 3 / 3 | 70 | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.4 BAT D(1) | UG 160 | 3 / 3 | 70 | 300 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.1 BAT E(1) | UG 160 | 3 / 3 | 70 | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| **TGBT N/R : Ik3max = 49.1 kA** | Nom : TGBT N/R<br>Référence du Schéma : 1301<br>Indice : A<br>Date : 22/08/2011 | | | | | | | | |
| .INTER GE(1) | I 1600 | 3 / 0 | | Cu , 3 | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .INTER N(1) | I 1600 | 3 / 0 | | Cu , 3 | CI | 1 | | | |
| ..Q18.0(1) | C 10 | 4 / 4 | 50 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QNAUX3(1) | C 20 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...QFAUX3(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QNAUX4(1) | C 20 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...QFAUX4(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QFX3(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QM22.3(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QM22.4(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q20.0(1) | C 10 | 4 / 4 | 50 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q21.2(1) | C 10 | 2 / 2 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.3(1) | C 10 | 2 / 2 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.5(1) | C 32 | 4 / 4 | 50 | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..FU1(1) | F Ind | 4 / 3 | 100 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..FU2(1) | F Ind | 4 / 3 | 100 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q20.2(1) | UG 40 | 4 / 4 | 50 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q20.3(1) | UG 40 | 4 / 4 | 50 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.6(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.7(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.8(1) | C 10 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.9(1) | C 10 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.10(1) | C 10 | 4 / 4 | 50 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.11(1) | C 10 | 4 / 4 | 50 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.12(1) | C 10 | 4 / 4 | 50 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.1(1) | C 20 | 3 / 3 | 50 | 6 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.5(1) | C 16 | 4 / 4 | 50 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q24.1(1) | C 32 | 4 / 4 | 50 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22.3(1) | UG 441 | 3 / 0 | | 240+95 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22.4(1) | UG 441 | 3 / 0 | | 240 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q18.1(1) | UG 125 | 3 / 3 | 50 | 70 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q18.2(1) | UG 125 | 3 / 3 | 50 | 95 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.4(1) | C 20 | 2 / 2 | | 10 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.2(1) | C 20 | 2 / 2 | | 25 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q23.3(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1.5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.4(1) | C 32 | 4 / 4 | 50 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **ECLAIRAGE PUBLIC : Ik3max = 10.0 kA** | Nom : ECLAIRAGE PUBLIC<br>Référence du Schéma : 11.001<br>Indice : B<br>Date : 27/06/2012 | | | | | | | | |
| .GENERAL(1) | UG 40 | 4 / 3 | 70 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..HORLOGE(1) | C 2 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..DEPART 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...FUSIBLES(1) | gG 25 | 4 / 3 | 100 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DEPART 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...FUSIBLES(1) | gG 16 | 4 / 3 | 100 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DEPART 3(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...FUSIBLES(1) | gG 25 | 4 / 3 | 100 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DEPART 4(1) | C 20 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...FUSIBLES(1) | gG 25 | 4 / 3 | 100 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DEPART 5(1) | B 20 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...FUSIBLES(1) | gG 25 | 4 / 3 | 100 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **COFFRET PC VEHICULE ELECTRIQUE : Ik3max = 20.0 kA** | Référence du Schéma : 1728 133B<br>Indice : A<br>Date : 02/03/2018 | | | | | | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..PROTECTION SOUS TENSION(1) | gG 4 | 4 / 3 | 100 | 1,5 , Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..PC 1(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 2(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 3(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 4(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 5(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 6(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 7(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 8(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 9(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 10(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***POSTE DE LIVRAISON*** | | | | | | | | | |
| **COFFRET POSTE DE LIVRAISON :** | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .F1(1) | F Ind | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..F2(1) | F Ind | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ..Interrupteur général(1) | ID 25 | 2 / 0 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ...F3(1) | F Ind | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...F4(1) | F Ind | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...F5(1) | F Ind | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | | | | | |
| **AD06 NORMAL :** | Nom : AD06 N<br>Référence du Schéma : 1320<br>Indice : A<br>Date : 04/10/2012 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.3(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS ECL(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q16.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.3/Q16.4(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.1(1) | D 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.3(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **AD08 NORMAL :**<br>**Ik3max = 22.5 kA** | Nom : AD08 N<br>Référence du Schéma : 1332<br>Indice : B<br>Date : 17/11/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 250* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QAUX(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q17.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...9 DEPARTS ECL(9)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q5.1/Q5.2(2)* | *B 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q5.4(1)* | *B 10* | *4 / 4* | *25 f* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...7 DEPARTS ECL(7)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q6.2(1)* | *B 10* | *4 / 4* | *25 f* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q6.3/Q8.2(2)* | *B 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q9.1(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *25 f* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...12 DEPARTS PC(12)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q12.5(1)* | *B 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *25 f* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...7 DEPARTS PC(7)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q14.2(1)* | *B 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL DIVERS(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *25 f* | *2,5 , Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...3 DEPARTS REPERES(3)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...7 DEPARTS REPERES(7)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q20.1(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *25 f* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q20.3(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *25 f* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q20.4(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q21.1(1)* | *C 32* | *2 / 1* | | *6 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q21.2/Q21.3(2)* | *D 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q21.4(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...BADGEUSE(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **AD06 ONDULE : Ik3max = 3.7 kA** | Nom : AD06 O<br>Référence du Schéma : 1321<br>Indice : 0<br>Date : 13/02/2012 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..10 DEPARTS REPERES(10)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.1(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.2(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **AD08 ONDULE :** | Nom : AD08 O<br>Référence du Schéma : 1333<br>Indice : B<br>Date : 17/11/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 100* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..17 DEPARTS REPERES(17)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q6.1(1)* | *C 32* | *2 / 1* | | *6 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q6.2(1)* | *C 6* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **AD10 ONDULE : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : AD10 O<br>Référence du Schéma : 1351<br>Indice : B<br>Date : 04/10/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..13 DEPARTS REPERES(13)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.3(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.4(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *6 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q5.6(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R150*** | | | | | | | | | |
| **ARMOIRE CF AT INF1 N/R ET O : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : ARMOIRE CF AT INF1 N/R ET O<br>Référence du Schéma : 1335<br>Indice : B<br>Date : 28/11/2011 | | | | | | | | |
| *.A.U N(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL N(1)* | *C 32* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| *.A.U O(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL O(1)* | *I 40* | *2 / 0* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q4.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R152*** | | | | | | | | | |
| **CF LS G1 N/R ET O :** | Nom : CF LS G1 N/R ET O | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | Référence du Schéma : 1334<br>Indice : 0<br>Date : 24/02/2012 | | | | | | | | |
| .A.U N(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL N(1) | I 160 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2.5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2.5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2.5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.4(1) | D 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .A.U O(1) | C 10 | 4 / 0 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL O(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q10.1(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.2(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q11.1(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q11.2(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q11.3(1) | B 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC BAIE(10) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TD LOCAL SERVEUR VOIE B : Ik3max = 6.0 kA** | Nom : TD LOCAL SERVEUR VOIE B<br>Référence du Schéma : 1369<br>Indice : 0<br>Date : 19/03/2012 | | | | | | | | |
| .A.U(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..PC BAIE(12) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > REGIE AMPHI 400 R119*** | | | | | | | | | |
| **CF AMPHI 3 : Ik3max = 4.4 kA** | Nom : CF AMPHI 3<br>Référence du Schéma : 1311<br>Indice : A<br>Date : 08/07/2013 | | | | | | | | |
| .D.AU(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q16.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16.2(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16.3(1) | C 40 | 2 / 1 | | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16.4(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q3.1B(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q3.1B(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q3.2(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q4.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q14.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q14.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES*** | | | | | | | | | |
| **AD04 NORMAL : Ik3max = 5.5 kA** | Nom : AD04N<br>Référence du Schéma : 1313<br>Indice : A<br>Date : 04/10/2012 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 160 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q20.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q25.1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q25.2(1) | D 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...5 DEPARTS ECL(5) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...8 DEPARTS ECL(8) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC1(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC2(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...10 DEPARTS PC(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q17.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.3/Q17.4(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q18.1/Q18.2(2) | C 10 | 4 / 4 | 6 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q18.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q18.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 0 | RES | | | | |
| ...Q19.5(1) | D 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q20.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...PC BORNE MONEO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...COFFRET PORTE FOYER(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...REARM CCF(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q20.3 PC CUISINE(1) | C 20 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS FOYER(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...7 DEPARTS REPERES(7) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 32 | 2 / 1 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q23.1(1) | C 20 | 3 / 3 | 10 | 2,5 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q24.3 PC MACHINE A BIERE(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD04 ONDULE : Ik3max = 2.3 kA** | Nom : AD04O<br>Référence du Schéma : 1314<br>Indice : B<br>Date : 26/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q3.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES > LOCAL SONO R518*** | | | | | | | | | |
| **CF FOY SONO N :**<br>**Ik3max = 1.6 kA** | Nom : CF FOY SONO N<br>Référence du Schéma : 1315<br>Indice : A<br>Date : 02/11/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION A.U(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q8.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE*** | | | | | | | | | |
| **AD09 NORMAL :** | Nom : AD09 N<br>Référence du Schéma : 1340<br>Indice : A<br>Date : 02/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 160 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...7 DEPARTS ECL(7) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC 2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS PC(6) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q16.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 32 | 2 / 1 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD10 NORMAL : Ik3max = 10.1 kA** | Nom : AD10 N<br>Référence du Schéma : 1349<br>Indice : 0<br>Date : 13/02/2012 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 16 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19.1(1) | C 20 | 4 / 4 | 16 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 16 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 32 | 4 / 4 | 16 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...7 DEPARTS ECL(7) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC1(1) | C 32 | 4 / 4 | 16 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...13 DEPARTS PC(13) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC2(1) | C 32 | 4 / 4 | 16 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...10 DEPARTS PC(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15.5(1) | C 32 | 4 / 4 | 16 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 16 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q16.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q16.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.4(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 16 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.2(1) | C 10 | 4 / 2 | 16 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.4/Q17.5(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q18.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q18.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD11 NORMAL :** | Nom : AD11N<br>Référence du Schéma : 1357<br>Indice : 0<br>Date : 13/02/2012 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16.1(1) | C 32 | 2 / 1 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS ECL(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...10 DEPARTS PC(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q17.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD09 ONDULE :**<br>**Ik3max = 6.9 kA** | Nom : AD09 O<br>Référence du Schéma : 1344<br>Indice : A<br>Date : 02/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..14 DEPARTS REPERES(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..3 DEPARTS REPERES(3) | C 32 | 2 / 1 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD11 ONDULE :** | Nom : AD11 O | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **Ik3max = 2.0 kA** | Référence du Schéma : 1359<br>Indice : 0<br>Date : 14/02/2012 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..8 DEPARTS REPERES(8)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..1 DEPART REPERE(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..1 DEPART REPERE(1)* | *C 32* | *2 / 1* | | *6 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R221*** | | | | | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB11 N ET O : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : CF LAB 11 N ET O<br>Référence du Schéma : 1341<br>Indice : A<br>Date : 02/09/2011 | | | | | | | | |
| *.A.U N(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL N(1)* | *I 40* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| *.A.U O(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL O(1)* | *I 40* | *2 / 0* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R323*** | | | | | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB12 N ET O : Ik3max = 2.9 kA** | Nom : ARMOIRE CF LAB12 N ET O<br>Référence du Schéma : 1350<br>Indice : B<br>Date : 17/11/2011 | | | | | | | | |
| *.A.U N(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL N(1)* | *I 40* | *2 / 0* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..5 DEPARTS REPERES(5)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| *.A.U O(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL O(1)* | *I 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..5 DEPARTS REPERES(5)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R418*** | | | | | | | | | |
| **CF LAB13 N ET O :** | Nom : CFLAB13 N ET O<br>Référence du Schéma : 1358<br>Indice : B<br>Date : 17/11/2011 | | | | | | | | |
| *.A.U N(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.GENERAL N(1)* | *I 40* | *2 / 0* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *10* | *0,8* | | | |
| *.A.U O(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .GENERAL O(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q5.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ..Q5.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R214*** | | | | | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB4B N ET O : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : CF LAB4B N ET O<br>Référence du Schéma : 1343<br>Indice : A<br>Date : 12/08/2011 | | | | | | | | |
| .A.U N(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL N(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..2 DEPARTS REPERES(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| .A.U O(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL O(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..2 DEPARTS REPERES(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R215*** | | | | | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB4A N ET O : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : CF LAB4A N ET O<br>Référence du Schéma : 1342<br>Indice : A<br>Date : 12/08/2011 | | | | | | | | |
| .A.U N(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL N(1) | I 40 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..4 DEPARTS REPERES(4) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| .A.U O(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL O(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..4 DEPARTS REPERES(4) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 10 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R111 > LOCAL TECH AMPHI 2*** | | | | | | | | | |
| **CF AMPHI 2 : Ik3max = 4.7 kA** | Nom : CF AMPHI 2<br>Référence du Schéma : 1310<br>Indice : A<br>Date : 02/10/2013 | | | | | | | | |
| .D.AU(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | 0 | RES | | | | |
| ..Q13.2(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...1 DEPARTS ECL(1) | C 3 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R112 > LOCAL TECH SGC3*** | | | | | | | | | |
| **CF AMPHI 1 :**<br>**Ik3max = 4.7 kA** | Nom : CF AMPHI 1<br>Référence du Schéma : 1306<br>Indice : A<br>Date : 08/07/2013 | | | | | | | | |
| .D.AU(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | 0 | RES | | | | |
| ..Q13.2(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q3.1B(1) | C 3 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS ECL(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...14 DEPARTS PC(14) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...ALIM SCENE(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q12.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION*** | | | | | | | | | |
| **ADCU N :** | Nom : ARMOIRE ADCU N<br>Référence du Schéma : 1360<br>Indice : A<br>Date : 21/12/2011 | | | | | | | | |
| .A.U(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 250 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q13.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q3.1/Q3.2(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE ECL2(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q6.1/Q7.2/Q7.1(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE PC FORCE(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...8 DEPARTS REPERES(8) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...SECHE MAIN(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE PC FORCE(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q15.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...4 DEPARTS REPERES(4) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...PC EXT(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE PC FORCE(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q17.1(1) | D 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.2(1) | C 20 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...8 DEPARTS REPERES(8) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE PC FORCE(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q20.3(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q20.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...10 DEPARTS REPERES(10) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q21.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > LOCAL TECH R122*** | | | | | | | | | |
| **AD05 NORMAL : Ik3max = 1.7 kA** | Nom : AD05 N ET NR<br>Référence du Schéma : 1318<br>Indice : A<br>Date : 22/12/2021 | | | | | | | | |
| .DAU N(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q3.1/Q4.1(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q3.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE PC(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...7 DEPARTS REPERES(7) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.3 COFFRET ALARMES LABO(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.3 ALIM VANNE EXTERIEUR(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.1(1) | D 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DAU N/R(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..INTER GENERAL N/R(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q19.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **COFFRET ALIM ARRET URGENCE : Ik3max = 10.0 kA** | Nom : COFFRET D'ALIMENTATION DES ARRETS D'URGENCE<br>Référence du Schéma : 1201216 | | | | | | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..1 DEPARTS(1) | C 1 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..1 DEPARTS(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..ALIM 400V T1(1) | D 2 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..2 DEPARTS REPERES(2) | C 2 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **AD05 ONDULE :** | Nom : AD05 O<br>Référence du Schéma : 1319<br>Indice : 0<br>Date : 13/02/2012 | | | | | | | | |
| *.DAU O(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 40* | *2 / 0* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *B 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q3.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q3.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q3.3(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q3.4(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q3.5(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION*** | | | | | | | | | |
| **AD07 NORMAL :**<br>**Ik3max = 6.0 kA** | Nom : AD07 N<br>Référence du Schéma : 1326<br>Indice : A | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 160* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q2.2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q16.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q16.2(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QAUX(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..DISJ GENE ECL 1(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...3 DEPARTS REPERES(3)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..DISJ GENE ECL 2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...11 DEPARTS REPERES(11)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC1(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...10 DEPARTS PC(10)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...10 DEPARTS PC(10)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL PC3(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...4 DEPARTS PC(4)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL DIVERS(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...2 DEPARTS REPERES(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...3 DEPARTS REPERES(3) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q17.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q18.4/Q18.5(2) | D 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL JDB CVC(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS REPERES(4) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD07 ONDULE : Ik3max = 4.8 kA** | Nom : AD07 O<br>Référence du Schéma : 1327<br>Indice : A<br>Date : 01/09/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..15 DEPARTS REPERES(15) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.4(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.3(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **CS LABO 1 N/R ET O :** | Nom : CS LABO 1 N/R ET O<br>Référence du Schéma : 1328<br>Indice : B<br>Date : 23/09/2011 | | | | | | | | |
| .A.U N(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL N(1) | I 160 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.3(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.4(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q7.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q8.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q10.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q11.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q11.2(1) | C 20 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q17.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q17.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q18.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q18.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q18.3(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q18.4(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.1(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ CLIM(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q24.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q24.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4/4 PC MEUBLE SORBONNE R620(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | 7 |
| ..Q24.5(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| .A.U O(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL O(1) | I 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| *..1 DEPART REPERE(1)* | *C 20* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..8 DEPARTS REPERS(8)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R636b*** | | | | | | | | | |
| **CS LABO 2 N/R ET O :** | Nom : CS LABO 2 N/R ET O<br>Référence du Schéma : 1329<br>Indice : A<br>Date : 04/10/2012 | | | | | | | | |
| *.A.U N(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *.GENERAL N(1)* | *I 160* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *..33 DEPARTS REPERES(33)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..1 PC GOULOTTE R634(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | **9** |
| *..12 DEPARTS SORBONNE(12)* | *C 16* | *4 / 4* | *6* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q7.3(1)* | *C 20* | *4 / 4* | *6* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q12.5(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *6* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q18.2(1)* | *D 32* | *2 / 2* | | *6 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..ALIM MACHINE RAYON X(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *6* | *6 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..DISJ CLIM(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *...3 DEPARTS REPERES(3)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.A.U O(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *.GENERAL O(1)* | *I 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *..20 DEPARTS REPERS(20)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..1 Q22.3 POSTE DE TRAVAIL R636(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | **10** |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION*** | | | | | | | | | |
| **AD01 NORMAL :**<br>**Ik3max = 5.9 kA** | Nom : AD01 N<br>Référence du Schéma : 1305<br>Indice : B<br>Date : 04/10/2011 | | | | | | | | |
| *.PROTECTION VOYANT(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *.DAU N(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.INTER GENERAL(1)* | *I 100* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *..Q2.1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q14.1(1)* | *C 50* | *4 / 4* | *10* | *10 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q14.2(1)* | *C 32* | *4 / 4* | *10* | *6 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q14.3(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QAUX(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..GENERAL ECL1(1)* | *C 25* | *4 / 4* | *6* | *Cu , 3N* | *Cl* | *1* | | | |
| *...8 DEPARTS ECL(8)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..GENERAL ECL2(1) | C 25 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS ECL(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q6.1(1) | B 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q6.2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL PC1(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...8 DEPARTS PC(8) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.6(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.7(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...7 DEPARTS REPERES(7) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...2 DEPARTS REPERES(2) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD02 NORMAL : Ik3max = 8.5 kA** | Nom : AD02 N<br>Référence du Schéma : 1309<br>Indice : A<br>Date : 03/08/2011 | | | | | | | | |
| .DAU N(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 160 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q9.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.2(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q10.3(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL1(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 f | Cu , 3N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL NON PUBLIC(1) | C 25 | 4 / 4 | 25 f | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS ECL(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD01 ONDULE :** | Nom : AD01 O<br>Référence du Schéma : 1366<br>Indice : 0<br>Date : 14/02/2012 | | | | | | | | |
| .DAU O(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.3(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **AD02 ONDULE :** | Nom : AD02 O<br>Référence du Schéma : 1367<br>Indice : 0<br>Date : 14/02/2012 | | | | | | | | |
| .Q2.00(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.4(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > ATELIER ETN S132*** | | | | | | | | | |
| **CF M1-N :**<br>**Ik3max = 3.8 kA** | Nom : CF M1-N<br>Référence du Schéma : 1307<br>Indice : B<br>Date : 22/09/2011 | | | | | | | | |
| .A.U(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3N | | | | | |
| .GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2.2(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.3(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL ONDULEUR*** | | | | | | | | | |
| **TGBT ONDULE : Ik3max = 35.5 kA** | Nom : TGBT ONDULE<br>Référence du Schéma : 1304<br>Indice : A<br>Date : 13/10/2011 | | | | | | | | |
| .GENERAL(1) | I 800 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q3.0(1) | C 10 | 4 / 4 | 36 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q3.1(1) | C 63 | 4 / 4 | 36 | 35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q3.2(1) | C 32 | 2 / 2 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.1(1) | C 63 | 4 / 4 | 36 | 35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.2(1) | UG 100 | 4 / 4 | 36 | 70+35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.3(1) | UG 100 | 4 / 4 | 36 | 70+35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q4.4(1) | C 63 | 4 / 4 | 36 | 35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.1(1) | C 63 | 4 / 4 | 36 | 35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.2(1) | C 63 | 4 / 4 | 36 | 35 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.3(1) | C 32 | 2 / 2 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q5.4(1) | C 32 | 2 / 2 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.1(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q6.2(1) | D 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..TD LOCAL SERVEUR VOIE B(1) | C 63 | 4 / 4 | 50 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..ALIM ARMOIRE CF LAB2 N(1) | C 63 | 4 / 4 | 36 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| .A.U(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S128*** | | | | | | | | | |
| **CF M2-N : Ik3max = 2.0 kA** | Nom : CF M2-N<br>Référence du Schéma : 1308<br>Indice : B<br>Date : 22/09/2011 | | | | | | | | |
| .A.U(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .GENERAL(1) | I 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q2.2(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 0 | RES | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING*** | | | | | | | | | |
| **AD03 NORMAL : Ik3max = 3.1 kA** | Nom : AD03 N<br>Référence du Schéma : 1312<br>Indice : A<br>Date : 04/08/2011 | | | | | | | | |
| .PROTECTION VOYANT(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .DAU N(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .INTER GENERAL(1) | I 100 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2.1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..DISJ GENE PC(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q9.1(1) | B 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q9.2(1) | B 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q9.5 RESERVE(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q9.3(1) | D 16 | 2 / 1 | | 4 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q9.4(1) | D 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q10.1(1) | C 16 | 3 / 3 | 10 | 2,5 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q10.2(1) | C 32 | 4 / 4 | 10 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q10.3(1) | C 16 | 3 / 3 | 10 | 2,5 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.1(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.2(1) | C 25 | 2 / 1 | | 4 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.3(1) | C 16 | 4 / 4 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11.4(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...Q11.5(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..COFFRET PC FORCE HALL(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QAUX(1) | C 10 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..GENERAL ECL NORMAL PARKING(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q3.1/Q4.1(2) | B 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...3 DEPARTS ECL(3) | B 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL ECL PERMANENT PARKING(1) | C 32 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...6 DEPARTS REPERES(6) | B 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..GENERAL DIVERS(1) | C 25 | 4 / 4 | 6 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...4 DEPARTS REPERES(4) | B 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q8.1(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

**(1)** : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).
**(2)** : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |

**(3)** : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.
**(4)** : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.


Copyright BUREAU VERITAS

## Conditions de mesure

**MESURES D'ISOLEMENT**
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

**VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES**
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

**VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION**
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

**ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS**
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.
Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

**MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")**
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

**MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE**
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

## Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

**PRISE DE TERRE**

| **Nature de la prise de terre** | Ceinturage à fond de fouille | Ensemble de prises de terre interconnectées | Piquet de terre | Nature indéterminée |
|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **FF** | **EI** | **PT** | **IND** |

| **Méthode de mesure** | Par résistance de boucle | Par tellurométre |
|---|---|---|
| **Repère** | **RB** | **T** |

| **Code mesure** | Barrette ouverte | Barrette fermée | Ensemble interconnecté |
|---|---|---|---|
| **Repère** | **A** | **B** | **C** |

**RECEPTEURS ELECTRIQUES :**
**PC (Vérif. / acc.)** : Prise de courant (vérifiée / accessible)
**AE (Vérif. / Exist.)** : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

## Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **Telluromètre de type DET (MEGGER)**
Mesure de l'isolement : **CP-100B (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **CP-100C (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**
Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

## Prises de terre

| Emplacement et désignation | Résistance de prise de terre | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nature prise de terre (1) | Méthode de mesure (1) | Valeur mesurée (Ohms) | Code mesure (1) | | |
| **Objet : ENSTA**(ECOLE) | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > TGBT S613*** | | | | | | |
| Terre du neutre (RB : schéma TTS ou ITS) | FF | T | 2 | B | | |
| Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS) | FF | T | 2 | B | | |

(1) Consulter la liste des abréviations

## Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **Objet : ENSTA**(ECOLE) | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | |
| **AD13 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q20.1* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *11 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL CLIM* | *300* | | 1 | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES*** | | | | | |
| **AD12 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *9 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS 1* | *300* | | 1 | | |
| *6 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS 2* | *300* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD12 ONDULE** | | | | | |
| *13 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS*** | | | | | |
| **AD14 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q29.1* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *9 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *Q21.4* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *3 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD16 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q20.1* | *30* | | 1 | | |
| **AD17 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q26.1* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *6 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q20.1* | *30* | | 1 | | |
| **AD18 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q26.1* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *16 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q20.1* | *30* | | 1 | | |
| **AD13 ONDULE** | | | | | |
| *26 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD14 ONDULE** | | | | | |
| *39 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD16 ONDULE** | | | | | |
| *33 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.5* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.2* | *30* | | 1 | | |
| **AD17 ONDULE** | | | | | |
| *8 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *Q5.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q5.2* | *30* | | 1 | | |
| **AD18 ONDULE** | | | | | |
| *9 DEPARTS REPERES* | *30* | | | | |
| *Q5.1* | *30* | | | | |
| *Q5.2* | *30* | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION*** | | | | | |
| **AD15 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q15.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *6 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| **AD15 ONDULE** | | | | | |
| *16 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | |
| **AD19 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q17.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q20.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q20.5* | *30* | | 1 | | |
| **AD19 ONDULE** | | | | | |
| *13 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Q5.5 PC ECRAN CIRCULATION 2E* | *30* | | 1 | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS*** | | | | | |
| **AD20 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q21.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q21.2* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q24.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q26.1* | *30* | | 1 | | |
| **AD21 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *5 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| **AD22 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q24.1* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *5 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD23 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q8.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.4* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *11 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q20.1* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **AD20 ONDULE** | | | | | |
| *24 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD21 ONDULE** | | | | | |
| *23 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *Q7.3* | *30* | | 1 | | |
| **AD22 ONDULE** | | | | | |
| *16 DEPARTS REPERES* | *30* | | | | |
| *Q6.1* | *30* | | | | |
| *Q6.2* | *30* | | | | |
| *Q6.3* | *30* | | | | |
| **AD23 ONDULE** | | | | | |
| *15 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2316*** | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB 2 N ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | | | |
| *A.U N* | *300* | | | | |
| *17 DEPARTS PC* | *30* | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL SECURITE S612*** | | | | | |
| **TGS** | | | | | |
| *Q4.3 PC MIROIR PCS* | *30* | | 1 | | |
| ***EXTERIEUR > TGBT S613*** | | | | | |
| **TGBT N** | | | | | |
| *Q8.2 COMPACTEUR* | *30* | | 1 | | |
| **TGBT N/R** | | | | | |
| *Q23.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q23.4* | *30* | | 1 | | |
| **ECLAIRAGE PUBLIC** | | | | | |
| *DEPART 1* | *300* | | 1 | | |
| *DEPART 2* | *300* | | 1 | | |
| *DEPART 3* | *300* | | 1 | | |
| *DEPART 4* | *300* | | 1 | | |
| *DEPART 5* | *300* | | 1 | | |
| **COFFRET PC VEHICULE ELECTRIQUE** | | | | | |
| *PC 1* | *30* | | 1 | | |
| *PC 2* | *30* | | 1 | | |
| *PC 3* | *30* | | 1 | | |
| *PC 4* | *30* | | 1 | | |
| *PC 5* | *30* | | 1 | | |
| *PC 6* | *30* | | 1 | | |
| *PC 7* | *30* | | 1 | | |
| *PC 8* | *30* | | 1 | | |
| *PC 9* | *30* | | 1 | | |
| *PC 10* | *30* | | 1 | | |
| ***POSTE DE LIVRAISON*** | | | | | |
| **COFFRET POSTE DE LIVRAISON** | | | | | |
| *Interrupteur général* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **AD06 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q5.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q5.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q14.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q17.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q17.3* | *30* | | 1 | | |
| **AD08 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q17.1* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *12 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *Q12.5* | *30* | | 1 | | |
| *7 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.2* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *3 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD06 ONDULE** | | | | | |
| *10 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD08 ONDULE** | | | | | |
| *17 DEPARTS REPERES* | *30* | | | | |
| **AD10 ONDULE** | | | | | |
| *13 DEPARTS REPERES* | *30* | | | | |
| *Q5.6* | *30* | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R150*** | | | | | |
| **ARMOIRE CF AT INF1 N/R ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *Q4.1* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R152*** | | | | | |
| **CF LS G1 N/R ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | | | |
| *Q2.2* | *30* | | | | |
| *Q3.1* | *30* | | | | |
| *Q3.2* | *300* | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Q4.4* | *300* | | | | |
| *A.U O* | *300* | | | | |
| *Q10.1* | *30* | | | | |
| *Q10.2* | *30* | | | | |
| *Q11.1* | *30* | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > REGIE AMPHI 400 R119*** | | | | | |
| **CF AMPHI 3** | | | | | |
| *D.AU* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.4* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q14.1* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES*** | | | | | |
| **AD04 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q20.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q17.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q17.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.3* | *30* | | 1 | | |
| *PC BORNE MONEO* | *30* | | 1 | | |
| *COFFRET PORTE FOYER* | *300* | | 1 | | |
| *Q20.3 PC CUISINE* | *30* | | 1 | | |
| *7 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *3 DEPARTS REPERES* | *300* | | 1 | | |
| *Q23.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q24.3 PC MACHINE A BIERE* | *30* | | 1 | | |
| **AD04 ONDULE** | | | | | |
| *Q3.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.5* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.5* | *30* | | 1 | | |
| *Q5.1* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES > LOCAL SONO R518*** | | | | | |
| **CF FOY SONO N** | | | | | |
| *PROTECTION A.U* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q5.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q6.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q7.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q8.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.1* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE*** | | | | | |
| **AD09 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q15.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *6 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.1* | *30* | | 1 | | |
| **AD10 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *13 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.4* | *30* | | 1 | | |
| **AD11 NORMAL** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL* | *300* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| **AD09 ONDULE** | | | | | |
| *14 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **AD11 ONDULE** | | | | | |
| *8 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R221*** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **ARMOIRE CF LAB11 N ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R323*** | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB12 N ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *5 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *5 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R418*** | | | | | |
| **CF LAB13 N ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *Q5.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q5.2* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R214*** | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB4B N ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R215*** | | | | | |
| **ARMOIRE CF LAB4A N ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *4 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *4 DEPARTS REPERES* | *30* | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R111 > LOCAL TECH AMPHI 2*** | | | | | |
| **CF AMPHI 2** | | | | | |
| *D.AU* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q13.2* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.1* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R112 > LOCAL TECH SGC3*** | | | | | |
| **CF AMPHI 1** | | | | | |
| *D.AU* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q13.2* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *14 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.1* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION*** | | | | | |
| **ADCU N** | | | | | |
| *A.U* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q13.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.4* | *30* | | 1 | | |
| *DISJ GENE ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ GENE ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ GENE PC FORCE* | *300* | | 1 | | |
| *8 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *DISJ GENE PC FORCE* | *300* | | 1 | | |
| *Q15.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q15.2* | *30* | | 1 | | |
| *PC EXT* | *30* | | 1 | | |
| *DISJ GENE PC FORCE* | *300* | | 1 | | |
| *8 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *DISJ GENE PC FORCE* | *300* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *Q21.3* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > LOCAL TECH R122*** | | | | | |
| **AD05 NORMAL** | | | | | |
| *DAU N* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ GENE ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *Q3.2* | *30* | | 1 | | |
| *7 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.3 COFFRET ALARMES LABO* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *DAU N/R* | *300* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q19.4* | *30* | | 1 | | |
| **AD05 ONDULE** | | | | | |
| *DAU O* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.5* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION*** | | | | | |
| **AD07 NORMAL** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q16.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q16.2* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ GENE ECL 1* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ GENE ECL 2* | *300* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *10 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *4 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *2 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL JDB CVC* | *300* | | 1 | | |
| **AD07 ONDULE** | | | | | |
| *15 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| **CS LABO 1 N/R ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q4.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q6.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q6.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q6.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q6.4* | *300* | | 1 | | |
| *Q7.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q7.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q8.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q10.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q15.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q15.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q15.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q15.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q17.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q17.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q18.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q18.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q18.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q18.4* | *300* | | 1 | | |
| *Q19.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q21.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q21.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q21.3* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Q23.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q23.2* | *300* | | 1 | | |
| *Q23.3* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ CLIM* | *300* | | 1 | | |
| *Q4/4 PC MEUBLE SORBONNE R620* | *30* | | 0 | *1* | **7** |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *1 DEPART REPERE* | *30* | | 1 | | |
| *8 DEPARTS REPERS* | *30* | | 1 | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R636b*** | | | | | |
| **CS LABO 2 N/R ET O** | | | | | |
| *A.U N* | *300* | | 1 | | |
| *33 DEPARTS REPERES* | *30* | | 1 | | |
| *1 PC GOULOTTE R634* | *30* | | 0 | *1* | **9** |
| *12 DEPARTS SORBONNE* | *300* | | 1 | | |
| *Q7.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q12.5* | *30* | | 1 | | |
| *Q18.2* | *300* | | 1 | | |
| *ALIM MACHINE RAYON X* | *300* | | 1 | | |
| *DISJ CLIM* | *300* | | 1 | | |
| *A.U O* | *300* | | 1 | | |
| *20 DEPARTS REPERS* | *30* | | 1 | | |
| *1 Q22.3 POSTE DE TRAVAIL R636* | *30* | | 0 | *1* | **10** |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION*** | | | | | |
| **AD01 NORMAL** | | | | | |
| *DAU N* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q14.3* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL2* | *300* | | 1 | | |
| *Q6.2* | *30* | | 1 | | |
| *8 DEPARTS PC* | *30* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.5* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.6* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.7* | *30* | | 1 | | |
| **AD02 NORMAL** | | | | | |
| *DAU N* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *Q9.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.5* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q13.1* | *300* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Q4.1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL1* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL NON PUBLIC* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.1* | *30* | | 1 | | |
| **AD01 ONDULE** | | | | | |
| *DAU O* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.2* | *30* | | 1 | | |
| **AD02 ONDULE** | | | | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.2* | *30* | | 1 | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > ATELIER ETN S132*** | | | | | |
| **CF M1-N** | | | | | |
| *A.U* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q3.3* | *30* | | 1 | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL ONDULEUR*** | | | | | |
| **TGBT ONDULE** | | | | | |
| *A.U* | *300* | | 1 | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S128*** | | | | | |
| **CF M2-N** | | | | | |
| *A.U* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q2.2* | *30* | | 1 | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING*** | | | | | |
| **AD03 NORMAL** | | | | | |
| *DAU N* | *300* | | 1 | | |
| *Q2.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.3* | *30* | | 1 | | |
| *Q9.4* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.1* | *300* | | 1 | | |
| *Q10.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q10.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.1* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.2* | *30* | | 1 | | |
| *Q11.3* | *300* | | 1 | | |
| *Q11.5* | *30* | | 1 | | |
| *COFFRET PC FORCE HALL* | *300* | | 1 | | |
| *QAUX* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL NORMAL PARKING* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL ECL PERMANENT PARKING* | *300* | | 1 | | |
| *GENERAL DIVERS* | *300* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |

*(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
*La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement*
*L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé*

## Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| **Objet : ENSTA**(ECOLE) | | | | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 100/ 199 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 92 | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > LOCAL SGC7*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/6 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > LOCAL S505*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/5 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| *Armoire CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Groupe CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Chauffe-eau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Adoucisseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > CHAUFFERIE S504*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/5 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 2 | | | Classe II | |
| *Armoire chaufferie* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Chaudière* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Pompe* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Adoucisseur* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > LOCAL S501*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5/10 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *CTA CIAT* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Armoire SGE3* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Pompe* | | | | | | 28 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > LOCAL S438*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *ARMOIRE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *GROUPE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > LOCAL S337*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *ARMOIRE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *GROUPE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > PARKING > LOCAL S236*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *ARMOIRE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *GROUPE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 18/23 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/6 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 8 | | | Classe II | |
| *Armoire BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S125*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10/17 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/3 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 7 | | | Classe II | |
| *Groupe CTA* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Armoire CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S126*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6/6 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S127*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S129*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8/8 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S130*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/4 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S128*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/3 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Armoire BT* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Touret* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S131*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6/6 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Ecran* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Unité centrale* | | | | | 2 | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Micro-onde* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > ATELIER ETN S132*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5/9 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| *Armoire BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Chauffe-eau électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Canalis* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL ONDULEUR S133*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| *Armoire BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Onduleur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > BUREAU S134-1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/3 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Ecran* | | | | | 3 | | | | | | | |
| *Unité centrale* | | | | | 3 | | | | | | | |
| *Télécopieur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > MAGASIN S135-1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10/10 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *Machine BRAVI BD* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 2 | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL SGC6*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5/5 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité* | | | | | | | | 2 | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S136*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Chauffe-eau électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S137*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bouilloire* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Micro-onde* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S138*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/5 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Sèche main* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *Chauffe-eau électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/3 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Sèche main* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > VESTIAIRE S141*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/4 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Sèche main* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > VESTIAIRE S142*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/4 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Sèche main* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > VESTIAIRE S143*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/4 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/2 | | | | | | | | | |
| *Sèche main* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > VESTIAIRE S144*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/4 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Sèche main* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION > LOCAL S145*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/4 ( 2020 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION AMPHI*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 10/19 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 7 | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION AMPHI > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/9 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION AMPHI > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/7 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION AMPHI > LOCAL S124*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *BOITIER DIVERS* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION AMPHI > LOCAL S123*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| ***SOUS-SOL > CIRCULATION AMPHI > LOCAL S122*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 54/108 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE HORS DE PORTEE* | | | | 0/54 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/12 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 16 | | | | |
| *BLOC D'AMBIANCE* | | | | | | | | 10 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *DISTRIBUTEUR* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *VITRINE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *TELEVISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ACCUEIL*** | | | | | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *IMPRIMANTE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > LOCAL TECH R122*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *BOITIER DIVERS* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > CIRCULATION*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > BUREAU R124*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *DESTRUCTEUR PAPIER* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > LOCAL R125*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PLAQUE ELECTRIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *HOTTE* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > SANITAIRE H/F*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > POSTE DE SECURITE > VESTIAIRE R121*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/41 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 28/32 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 8 | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FONTAINE EAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ENSEMBLE CAISSE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *BAIN MARIE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *APPAREIL PANINI* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *MEUBLE FROID* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *MACHINE CAFE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > LOCAL ENTRETIEN R410A*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > BUREAU R413*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 211/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > CUISINE*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *FOUR CONVOTHERM* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *APPAREIL DITO SAMA TRS* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PLAQUE CHAUFFANTE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ARMOIRE FROIDE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *ARMOIRE NEGATIVE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *HOTTE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION > LOCAL DECHET R412J*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *SPLIT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R110*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/69 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE TABLEAU* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 423/423 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 12 | | | Classe II | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R111*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/48 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE TABLEAU* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 228/228 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R111 > REGIE R111A*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/26 | | | | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R111 > LOCAL TECH AMPHI 2*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > SANITAIRE HOMME > LOCAL R113A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/3 | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/9 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R112*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/48 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE TABLEAU* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 228/228 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R112 > LOCAL TECH SGC3*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R112 > REGIE R112A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/26 | | | | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 13/26 ( 2026 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 8 | | | | |
| *BORNE MONEO* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 13/25 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 32/32 | | | | | | | | | |
| *PROJECTEUR* | | | | | | 17 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 8 | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES > BD TEK R516*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SPOT* | | | | 5/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 3/5 | | | | | | | | | |
| *MACHINE A CAFE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *MEUBLE FROID* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *MACHINE A BIERE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES > RESERVE 2 FOYER R517*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *HOTTE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES > LOCAL SONO R518*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 24/24 | | | | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *TABLE DE MIXAGE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > FOYER DES ELEVES > RESERVE BAR*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Machine à bière* | | | | | 1 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Machine à bière* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > CIRCULATION DERRIERE BAR*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R522*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BOITIER DIVERS* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R523*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R524*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R525*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/10 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 12 | | | | | | |
| *FOUR MICRO-ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R526*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R527*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R528*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL MENAGE R501A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R510*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 54/54 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 32 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R511*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 62/62 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 31 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > BUREAU R512*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > BUREAU R513*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CONVECTEUR MOBILE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL R514*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 34/34 | | | | | | | | | **2** |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 12 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 21/42 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 18 | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R150*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R149*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R148*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R147*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R146*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R145*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R144*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R143*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R142*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R141*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R140*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R139*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE DE REUNION R138*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R137*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R136*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R135*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R134*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R133*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R132*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R131*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *MONITEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R130*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R129*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R128*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R127*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU R126*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > REGIE AMPHI 400 R119*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CLIMATISATION* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *SMARTPACK* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BOITIER ALARME* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R116B*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *ARCHIVEUSE KARDEX* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R116*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R115*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Baie info* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Boitier divers* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R161*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R160*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R159*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R158*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R157*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R154*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R153*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R152*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 40/40 | | | | | | | | | |
| *Boitier divers* | | | | | | 19 | | | | | | |
| *Baie* | | | | | | 6 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Armoire BT* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Onduleur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE*** | | | | | | | | | | | | 3 |
| *ECLAIRAGE* | | | | 22/43 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 14 | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R416*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CONVECTEUR MOBILE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R417*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R418*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 24/24 | | | | | | | | | |
| *Armoire BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Aspirateur d'air* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R419*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R420*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R421*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R422*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R414*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 9 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R324*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R325*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R326*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R327*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *VENTILATEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R328*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R329*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R330*** | | | | | | | | | | | | 4 |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R331*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R332*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R310*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R313*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *MACHINE A CAFE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R315*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *IMPRIMANTE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R316*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations



Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R317*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 29/29 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R318*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R319*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R320*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *Baie info* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Boitier divers* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R321*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R323*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 47/47 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 17 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R224*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R223*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R222*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R221*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R220*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R219*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 10 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 2 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R217*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R216*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *HALOGENE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R215*** | | | | | | | | | | | | 5 |
| *ECLAIRAGE* | | | | 7/14 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 44/44 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R214*** | | | | | | | | | | | | 6 |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 40/40 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 10 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FER A SOUDER* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *OSCILOSCOPE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R213*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R212*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R211*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R210*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R232*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/2 | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R231*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > LOCAL R230*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R229*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R228*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | Classe II | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R227*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > BUREAU R226*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 3 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE > SALLE R225*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 24/47 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 19 | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R610*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R612*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R613*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 54/54 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R614*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R615*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R618*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Boitiers divers* | | | | | | 12 | | | | | | |
| *Baie* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R619*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/2 | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R620*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/9 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 69/69 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *SORBONNE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 13 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R620C*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/3 ( 2023 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *SORBONNE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R620A*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 0/9 ( 2023 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 64/64 | | | | | | | | | 8 |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *SORBONNE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 20 | | | | | | |
| *Congélateur négatif -28°C Liebherr* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R620B*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/3 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *SORBONNE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R621*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R622*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R623*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R624*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R625*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R626*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R627*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R628A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R629*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R630*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R631*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R632*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *HALOGENE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU R633*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > SALLE R634*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R635*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABO R636D*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/6 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 60/76 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 29 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABO R636C*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/6 ( 2023 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 74/74 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 10 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 19 | | | | | | |
| *SORBONNE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R636b*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/15 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 120/126 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 18 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 43 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *CHAMBRE FROIDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *SORBONNE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABO R636B*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/4 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 33/33 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 17 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABO R636A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/4 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 29/29 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *APPAREIL MESURE* | | | | | | 10 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 61/122 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 30/37 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 37 | | | | |
| *IMPRIMANTE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1210*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 45/45 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 44 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1211*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 65/65 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 50 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1212*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 65/65 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 62 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1213*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 65/65 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 64 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1214*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 65/65 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1215*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 64/64 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 52 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1216*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/15 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 65/65 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 52 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1218*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 9/18 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 45/45 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 42 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1219*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 45/45 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 38 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > LOCAL MENAGE 1222*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1224*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 0/0 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 0/0 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 0 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 0 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 0 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1225*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 28/28 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1226*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 29/29 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1312*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 30/30 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1313*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 40/40 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1314*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 52/52 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1315*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 41/41 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1316*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1318*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 9/18 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 70/70 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1319*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 28/28 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1320*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1321*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1322*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1323*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1324*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 12/23 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 69/69 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1325*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1326*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1412*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 51/51 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1413*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 41/41 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1414*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 12 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 4 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1415*** | | | | | | | | | | | | 11 |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 28/28 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1416*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1417*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *HALOGENE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1418*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1419*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 23/23 | | | | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1420*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *CONVECTEUR MOBILE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 3 | | | | | Classe II | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1421*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/7 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 10 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1422*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1423*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1425*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 41/41 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1426*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 51/51 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1427*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 32/32 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 1428*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 30/30 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 64/128 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 21/21 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 32 | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1149*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 45/45 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 42 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1148*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 45/45 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 42 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 1147*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | | 9 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1146*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1145*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 29/29 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 11 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1144*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 10 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1143*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 32/32 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 12 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1142*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 11 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1141*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *DESTRUCTEUR PAPIER* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1140*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 22/22 | | | | | | | | | |
| *ECRAN VISIO* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1139*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *ECRAN* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE DE REUNION 1138*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 7/14 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1137*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *CONVECTEUR MOBILE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1136*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1135*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1134*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1133*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/12 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 3 | | | | | Classe II | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1132*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1131*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1130*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1114*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1113*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1112*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 1111*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 1110*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Baie info* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Boitier divers* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1169*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *BOUILLOIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1168*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1167*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1158*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1157*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 5 | | | | | Classe II | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *MATERIEL VIDEO* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1156*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *MASICOT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *AGRAFEUSE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PLIEUSE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *PLASTIFIEUSE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *RAINEUSE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1155*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1154*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1151*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 45/45 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 38 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1150*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Baie info* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1164*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1163*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 7/14 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1162*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1161*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 1160*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 1159*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1166*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 1165*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *CONVECTEUR MOBILE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 19/38 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 15 | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SALLE DE MUSCULATION 1518*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/16 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *TAPIS COURSE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *APPAREIL STEP* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SALLE DE FITNESS 1519*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 9/18 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > VESTIAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/9 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SECHE CHEVEUX* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > VESTIAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/12 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 2 | | | | | Classe II | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL MENAGE 1524*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1527*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1528*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1529*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1530*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1531*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1532*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1533*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1534*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1535*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1510*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1510 > LOCAL 1510A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1511*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | Classe II | |
| *Prise de courant* | | | 35/35 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1512*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1513*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1514*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1515*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL 1516*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL MUSIQUE*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES > LOCAL MENAGE 1536*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | | | | | | | | | |
| *APPLIQUE MURALE* | | | | | | | | | | | Classe II | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 51/51 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 29 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | 9 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1122A*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1122B*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1122C*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1122D*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1122E*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1123*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *IMPRIMANTE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1124*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1124 > SALLE 1125*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1126*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1127*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1118*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VENTILATEUR* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1117*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > BIBLIOTHEQUE > SALLE 1119*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *VENTILATEUR* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 16/32 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 16 | | | | |
| *FONTAINE A EAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1610*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1611*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1612*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1613*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL CTA 1614*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 6/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *GROUPE CLIM* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ARMOIRE CTA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *COMPRESSEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1615*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1616*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1617*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1618*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1619*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1620*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1621*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1622*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/7 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CAFETIERE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL CTA 6*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1623*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1623B*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| ***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > BUREAU 1624*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 61/122 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 30/37 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 37 | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2430*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2429*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 31/31 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2428*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2427*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2426*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2425*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2424*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2423*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 2 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2422*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2421*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2420*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2419*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *STARBOARD* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2418*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2416*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *IMPRIMANTE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2415*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2414*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2413*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 5/10 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 48/48 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2412*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 37/37 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2331*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 26/26 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2330*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 26/26 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2329*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 12/23 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 66/66 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2328*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 23/23 | | | | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 18 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2327*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2326*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *STARBOARD* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2325*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2323*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2322*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2321*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2320*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2318*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Boitier divers* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *Baie info* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2317*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2316*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *BAIE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ONDULEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2315*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2314*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2313*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2312*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > 2GC5*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BALLON EAU CHAUDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > LOCAL 2310E*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2236*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 26/26 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2235*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 26/26 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2234*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 11/22 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 70/70 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > 2GC4*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2233*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2232*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *ECRAN* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2231*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2230*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2229*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2228*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2227*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2226*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2225*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2224*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2223*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2222*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2221*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2220*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2219*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 23/23 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2218*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 24/24 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2217*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *IMPRIMANTE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2216*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2215*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2214*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 24/24 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2213*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 37/37 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2212*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 37/37 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2211*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2210*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 64/128 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 32 | | | | |
| *FONTAINE A EAU* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2152*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2151*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2150*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2149*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2148*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2147*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 23/23 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2146*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2144*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BOUILLOIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VENTILATEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2143*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2142*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2141*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *VENTILATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2140*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2138*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 2 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2137*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2136*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 2 | | | | | Classe II | |
| *VENTILATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2135*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2134*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2133*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *DESTRUCTEUR PAPIER* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2132*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2130*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2129*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 18/36 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 36/36 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2131*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2126*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPADAIRE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 2 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2125*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2122*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 17/17 | | | | | | | | | |
| *ECRAN MOTORISE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2121*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2120*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Baie* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2179*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2178*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2177*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2167*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/5 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *FOUR MICRO ONDE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2166*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/8 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2165*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2164*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2164 > LOCAL 2163*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2162*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2160*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/6 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE HOMME*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SANITAIRE FEMME*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *SECHE MAIN* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2157*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2156*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2155*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2154*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2153*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Baie* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Boitier divers* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2173*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 2172*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *VIDEO PROJECTEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2171*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2170*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/4 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2169*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *PHOTOCOPIEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2168*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2175*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > BUREAU 2174*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 4/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *INFORMATIQUE* | | | | | | 3 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *LAMPE DE BUREAU* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2128*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *REFRIGERATEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL 2127*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S611*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL SECURITE S612*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***EXTERIEUR > TGBT S613*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *B.A.P.I* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *TERRE DES MASSES METALIQUES* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *ARMOIRE BT* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *APPAREIL S2S* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > TRANSFORMATEUR S614*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *B.A.P.I* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *CELLULE HT* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *TRANSFORMATEUR* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *TERRE DES MASSES METALIQUES* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL G.E.S S615*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *GROUPE ELECTROGENE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL DECHET S617*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S616*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 8/8 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 4 | | | Classe II | |
| *BOITIER ALARME* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S616 > LOCAL SGP3*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 2/2 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S616 > LOCAL S618*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S616 > LOCAL S622*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 20/27 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *BLOC DE SECOURS* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 2/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protect. (3) | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL SOLVANT S619*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 3/3 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *CLIMATISEUR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S620*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***EXTERIEUR > LOCAL S621*** | | | | | | | | | | | | |
| *ECLAIRAGE* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *PRISE DE COURANT* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

***(1)*** *La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.*
***(2)*** *Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.*
***(3)*** *Protection et appareillage*

## Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|
| **OBJET : ENSTA** | | | |
| *AD13 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD12 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD12 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD18 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD16 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD17 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD14 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD13 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD18 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD14 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD17 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD16 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD15 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD15 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD19 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD19 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD20 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD22 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD21 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD23 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD21 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|
| *AD20 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD23 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD22 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *ARMOIRE CF LAB 2 N ET O- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *GE- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *TGS- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *TGBT N- Prise de terre du bâtiment* | *Bonne* | | |
| *COFFRET PC VEHICULE ELECTRIQUE- TGBT N* | *Bonne* | | |
| *ECLAIRAGE PUBLIC- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *TGBT N/R- TGBT N* | *Bonne* | | |
| *AD06 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD08 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD10 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD06 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD08 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *ARMOIRE CF AT INF1 N/R ET O- AD08 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *TD LOCAL SERVEUR VOIE B- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF LS G1 N/R ET O- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF AMPHI 3- AD06 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD04 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD04 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF FOY SONO N- AD04 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD11 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD09 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD11 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD10 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD09 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *ARMOIRE CF LAB11 N ET O- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *ARMOIRE CF LAB12 N ET O- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF LAB13 N ET O- TGBT N ET O* | | *Vérification visuelle* | |
| *ARMOIRE CF LAB4B N ET O- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *ARMOIRE CF LAB4A N ET O- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF AMPHI 2- AD02 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF AMPHI 1- AD02 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *ADCU N- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD05 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *COFFRET ALIM ARRET URGENCE- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD05 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CS LABO 1 N/R ET O- AD07 ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD07 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD07 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CS LABO 2 N/R ET O- AD07 ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD02 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD01 ONDULE- TGBT ONDULE* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD02 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD01 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |
| *CF M1-N- AD01 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *TGBT ONDULE- Prise de terre du bâtiment* | *Bonne* | | |
| *CF M2-N- AD01 NORMAL* | | *Vérification visuelle* | |
| *AD03 NORMAL- TGBT N* | | *Vérification visuelle* | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|

*(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.*
*L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.*


Copyright BUREAU VERITAS

# Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

**C** : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE*** | | | | | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée | A.14/12/2011 art 8 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique | A.14/12/2011 art 6 | | **SO** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation | A.14/12/2011 art 5 | | **SO** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par installation fixe. | A.14/12/2011 art 1 - art 2 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome | A.14/12/2011 art 9 | | **SO** | |
| CDT R.4226-13 | Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité. (Résultat des opérations de maintenance mentionnés sur le registre prévu à l'article R 4226-19 - Présence notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement et les caractéristiques des pièces de rechange.) | A.14/12/2011 art 11 | | **SO** | |
| ***DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES*** | | | | | |
| CDT R.4226-12 | Tension d'alimentation des appareils portatifs à mains et appareils amovibles (Max 500 V AC ou 750 V DC pour portatif ou enveloppe IP3X ou IPXXC) | A.20/12/2011 art 2 | | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Mise en oeuvre du raccordement de la canalisation souple avec la canalisation fixe. | A.20/12/2011 art 5 | | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Choix et mise en oeuvre des canalisations souples | A.20/12/2011 art 4 | | **SO** | |
| ***DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS LABORATOIRES ET PLATEFORMES D'ESSAIS*** | | | | | |
| CDT R.4226-10 | Prévention des risques de contact direct | A.16/12/2011 art 4 | | **C** | |
| CDT R.4226-10 | Repérage des points d'alimentation et signalisation de la présence et de l'absence de tension | A.16/12/2011 art 3 | | **C** | |
| CDT R.4226-10 | Interdiction de remise sous tension automatique | A.16/12/2011 art 7 | | **C** | |
| CDT R.4226-10 | Protection contre les risques de contact indirect pendant les essais | A.16/12/2011 art 5 | | **SO** | |
| CDT R.4226-10 | Dispositifs de coupure d'urgence | A.16/12/2011 art 6 | | **C** | |
| CDT R.4226-10 | Délimitation des emplacements et signalisation | A.16/12/2011 art 2 | | **C** | |
| ***LOCAUX OU EMPLACEMENTS CONSTRUITS AVEC DES MATERIAUX COMBUSTIBLES (CA2)*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Mise en oeuvre des matériels, des canalisations et des luminaires dans les bâtiment en bois (Condition CA2). | | NF C 15-100-1 Art. 422.4 | **SO** | |
| ***PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Réduction du courant admissible dans les conducteurs (Tableau 42.3). | | NF C 15-100-1 Art. 424.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant les locaux ou emplacement BE3, contre les défauts d'isolement (DDR d'au plus 300 mA en schéma TT et TN ; IT avec CPI et instruction). | | NF C 15-100-1 Art. 424.11 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Cas des atmosphères explosives gazeuses avec poussières | | NF C 15-100-1 | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | non combustibles - Indice de protection IP6X minimum. | | Art. 424.3 | | |
| CDT R.4215-12 | Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux ; obturation aux traversées de parois. | | NF C 15-100-1 Art. 424.7 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Installations électriques limitées à celles nécessaires à l'exploitation - Alimentation par circuits spécifiques. | | NF C 15-100-1 Art. 424.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Liaisons équipotentielles entre masses et les éléments conducteurs étrangers aux installations électriques. | | NF C 15-100-1 Art. 424.13 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Interdiction des conducteurs PEN. | | NF C 15-100-1 Art. 424.12 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Canalisations et conduits non-propagateur de la flamme - Conduits : conforme tableau 52.4. | | NF C 15-100-1 Art. 424.5 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Protection contre les surintensités à l'origine des circuits alimentant ces emplacements.<br>(Les dispositifs de protection à réenclenchement automatique ne sont pas autorisés) | | NF C 15-100-1 Art. 424.10 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Canalisations souples AG4. | | NF C 15-100-1 Art. 424.15 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Choix et mise en oeuvre des canalisations en fonction des autres influences externes - Protection mécanique - Section minimale de 16 mm² des conducteurs en aluminium. | | NF C 15-100-1 Art. 424.8 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Protection contre les surintensités des machines tournantes et transformateurs -Protection des moteurs triphasés contre la perte d'une phase. | | NF C 15-100-1 Art. 424.16 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Existence d'un dispositifs de coupure d'urgence à l'extérieur du local ou emplacement, en dehors de ceux prevus dans la zone dangereuse. | | NF C 15-100-1 Art. 424.14 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Interdiction des conducteurs nus. | | NF C 15-100-1 Art. 424.6 | **SO** | |
| ***PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant les locaux ou emplacement BE2, contre les défauts d'isolement (DDR d'au plus 300 mA en schéma TT et TN ; IT avec CPI et instruction) hors canalisations préfabriquées ou câbles à isolant minéral. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.9 - 532.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Implantations des luminaires par rapport aux matériaux combustibles.<br>(Absence de marquage interdisant un montage sur surface inflammables) | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Installations limitées à celles nécessaires à l'exploitation. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.0 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Type de luminaires.<br>(IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices, température de surface limitée et distance minimal) | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Dispositifs de protection contre les surintensités des canalisations qui alimentent ou traversent les locaux sont implantés en amont du local et à l'origine du circuit concerné. Les circuits interne au local sont protégés contre les surintensités à l'origine du circuit. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.10 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Circuits alimentés en TBTS et TBTP protection par enveloppes IP2X ou IPXXB ou par isolation. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.11 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Traversées de canalisations électriques étrangères. (Câbles et conducteurs satisfaisants aux caractéristiques de non-propagation de la flamme, connexions dans enveloppe résistante au feu, canalisations préfabriquées autorisées si conforme à NF EN 61439-6) | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.6 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Implantation des appareils de protection, de commande et de sectionnement en dehors des locaux BE2 sauf si implantés dans une enveloppe adaptée (IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices) (pour installations TBT voir 422.3.11). | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.4 | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDT R.4215-12 | Conducteurs nus interdits. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.5 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Choix et mise en oeuvre des appareils de chauffage. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.8 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Protection des moteurs contre les échauffements excessifs par des dispositifs sensibles à la température ou moteur du type à limitation thermique. | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.7 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Interdiction des conducteurs PEN sauf pour canalisation traversante (sous conditions). | | NF C 15-100-1 Art. 422.3.12 | **SO** | |
| ***DISPOSITIFS DE CONNEXION*** | | | | | |
| CDT R.4215-6 | Dispositions prises contre la manoeuvre en charge des prises de courant assignées supérieures à 32A. | | NF C 15-100-1 Art. 555.1.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Connexion des luminaires aux canalisations fixes. | | NF C 15-100-1 Art. 559.5.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Connexions entre canalisations et matériels (autre que luminaires) ou entre canalisations elles-mêmes. | | NF C 15-100-1 Art. 526 | **SO** | |
| ***RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un matériel électrique.<br>(Mise en oeuvre des matériels au regard du danger d'incendie pour les matériaux voisins) | | NF C 15-100-1 Art. 421.2 - 421.3 - 421.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-5 | Protection contre les risques de brûlures du fait de l'élévation normale de température des matériels électriques.<br>(Températures maximales en service normal des parties accessibles des matériels électriques - Cas particulier pour les influences externes BA2 et BA3) | | NF C 15-100-1 Art. 423 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Installations où il est fait usage, dans un même local, de plus de 25 litre de diélectrique liquide inflammable utilisé dans les matériels BT. | | NF C 15-100-1 Art. 421.5 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Protection contre les effets thermiques des luminaires.<br>(Choix et mise en oeuvre des luminaires - Ventilation convenable de l'espace recevant la partie arrière des luminaires encastrés) | | NF C 15-100-1 Art. 559.4 | **SO** | |
| ***PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES*** | | | | | |
| CDT R.4215-6 | Choix des interrupteurs et des contacteurs afin de supporter les effets produit par les surintensités.<br>(protection d'accompagnement des contacteurs, des interrupteurs, des télérupteurs, des matériels de connexion de transfert) | | NF C 15-100-1 Art. 536.4.2.2 - 536.4.2.3 - 536.4.3 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection des conducteurs des canalisations fixes contre les surcharges et les courts-circuits. | | NF C 15-100-1 Art. 4-43 - 523 - 533 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Choix des dispositifs de protection afin de supporter les effets produit par les surintensités.<br>(Pouvoir de coupure - pouvoir de coupure sous 1 pôle en TN et IT - renforcement du pouvoir de coupure par filiation - association des dispositifs différentiels avec les protections surintensités) | | NF C 15-100-1 Art. 533.3 - 536.4.2.1 - 536.4.2.4 - 536.4.3 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Sections minimale des conducteurs actifs.<br>(Phases - neutre - prise en compte des harmoniques) | | NF C 15-100-1 Art. 524 - 431.2.3 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection du conducteur neutre en schéma IT.<br>(Protection surintensités et coupure de tous les conducteurs actifs - Protection par différentiel d'un ensemble de circuits terminaux suivants les conditions requises) | | NF C 15-100-1 Art. 431.2.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Protection contre les surcharges des moteurs alimentés par variateur de vitesse. | | NF C 15-100-1 Art. 553.2.5 | **SO** | |
| ***PROTECTION PAR LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Liaison équipotentielle supplémentaire si les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation ne | | NF C 15-100-1 Art. 415.2 - | **SO** | |


Copyright BUREAU VERITAS

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | peuvent pas être respectées. | | 544.2 | | |
| ***MESURE DE PROTECTION PAR SEPARATION ELECTRIQUE*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection par séparation électrique.<br>(Source d'alimentation - mise en oeuvre) | | NF C 15-100-1 Art. 413 | **SO** | |
| ***MESURE DE PROTECTION PAR ISOLATION DOUBLE OU RENFORCEE*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Ensemble d'appareillages (armoires et coffrets).<br>(Réalisation d'un ensemble de niveau d'isolation double ou renforcée) | | NF C 15-100-1 Art. 558.3.2.2.2 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Matériels électriques et canalisations de classe II.<br>(Présence marquage classe II ; Isolation supplémentaire ou isolation renforcée mise en oeuvre lors de l'installation ; Câbles considérés de classe II (Tableau 52.1A) ; Conducteurs isolés sous goulottes ou conduits isolants ; obligation d'un conducteur PE dans les circuits alimentant des matériels de classe II) | | NF C 15-100-1 Art. 412 | **C** | |
| ***MESURES DE PROTECTION PARTICULIERE A CERTAINS EQUIPEMENTS*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Stands de luminaires pour présentation à la vente dans magasin - protection par TBTS ou DDR 30 mA. | | NF C 15-100-1 Art. 559.8 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Systèmes de transfert statique (STS) - Mise en oeuvre d'un schéma de liaison à la terre en aval d'un STS. | | NF C 15-100-1 Art. 553.4.1.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Alimentation Sans Interruption (ASI) - Protection contre les chocs électriques en aval d'une ASI. | | NF C 15-100-1 Art. 553.3.2 | **SO** | |
| ***PROTECTION PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Coupure au 2éme défaut dans le temps prescrit assurée par des protections contre les surintensités. | | NF C 15-100-1 Art. 411.6 - 411.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Contrôleurs permanents d'isolement.<br>(Obligation de l'installation d'un CPI - Choix et mise en oeuvre -signalisation) | | NF C 15-100-1 Art. 411.6 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Coupure au 2éme défaut dans le temps prescrit assurée par des DDR.<br>(cas des masses non interconnectées ou groupe de masses : protection obligatoire par DDR) | | NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.6 - 531.3 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Autotransformateurs - protection par DDR de moyenne sensibilité en amont ou en aval de l'autotransformateur. | | NF C 15-100-1 Art. 552 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Essai du Contrôleurs permanents d'isolement et de la signalisation. | | NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.10 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Point de l'alimentation mis à la terre et masses reliées à la même prise de terre.<br>(conjoncteur de neutre en cas de source multiple et perte de la référence du neutre à la terre) | | NF C 15-100-1 Art. 411.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Circuits TNC interdits en aval de circuits TNS. | | NF C 15-100-1 Art. 411.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Réalisation des prises de terres et conducteurs de terre. | | NF C 15-100-1 Art. 542 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires. | | NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.2 | **NC** | **6** |
| CDT R.4215-3 | Coupure au 1er défaut assurée, dans le temps prescrit, par DDR - Emplacements et choix des DDR. | | NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.5 - 531.3 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Valeurs de la résistance des prises de terre des masses BT (RA). | | NF C 15-100-1 Art. 411.5.3 - 6.4.3.7.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Liaison équipotentielle principale. (Eléments à relier : canalisations métalliques, éléments métalliques de construction, conducteur principal de protection, canalisation entrante dans partie privative) | | NF C 15-100-1 Art. 411.3.1.2 - 544.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Essai de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel. | | NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.7.1 | **NC** | **10 / 9 / 7** |


Copyright BUREAU VERITAS

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDT R.4215-3 | Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit par dispositifs différentiels résiduels en TN-S. | | NF C 15-100-1 Art. 411.4.5 - 531.3 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités. | | NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.4.5 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle. | | NF C 15-100-1 Art. 544 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Interconnexion des masses en aval d'un même DDR | | NF C 15-100-1 Art. 411.5.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Valeurs de la résistance des prises de terre des masses BT (RA).<br>(Cas des schémas de liaison à la terre du type ITS ou ITN) | | NF C 15-100-1 Art. 411.6.2 - 6.4.3.7.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Conducteur PEN.<br>(Sections minimales 10mm² en cu et 16 mm² en alu - Isolé (sauf canalisations préfabriquées) - Absence de dispositifs de coupure et de sectionnement sur les conducteurs PEN - PEN interdit pour les canalisations mobiles) | | NF C 15-100-1 Art. 411.4 - 543.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Dispositions applicables aux conducteurs de protection.<br>(Toutes les masses reliées à un conducteur de protection - Masses simultanément accessibles reliées à la même prise de terre - Présence conducteur de protection dans chaque circuit - Section - Types - Conservation de la continuité) | | NF C 15-100-1 Art. 411.3.1.1 - 543 | **C** | |
| CDT R.4215-4 | Limiteurs de surtension.<br>(Caractéristiques du limiteur, Installation, Liaison à la terre) | | NF C 15-100-1 Art. 442.2.6.2 - 534.2 | **SO** | |
| ***INSTALLATIONS TRES BASSE TENSION*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) | | NF C 15-100-1 Art. 414 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection pour TBTF (Très basse tension fonctionnelle) | | NF C 15-100-1 Art. 411.7 | **SO** | |
| ***PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation des parties actives. | | NF C 15-100-1 Art. 4-41 - Annexe 41A.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mise hors de portée par éloignement des conducteurs nus des lignes aériennes extérieures. | | NF C 15-100-1 Art. 529.6.3 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par barrières ou enveloppes.<br>(Barrières ou enveloppes : présence et efficacité (IP2x mini ou IP xxB - Ouverture - Signalisation) | | NF C 15-100-1 Art. 4-41 - Annexe 41A.2 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Protection complémentaire par DDR 30 mA des circuits de prise de courant.<br>(PC = 32A ; PC dans emplacements AD4) | | NF C 15-100-1 Art. 411.3.3 - 415 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Obturateurs sur socle de prise de courant = 32A. | | NF C 15-100-1 Art. 555.1.8 | **SO** | |
| ***LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE BT (7-729)*** | | | | | |
| CDT R.4215-13 | Règles générales : passages et évacuation. | | NF C 15-100-7-729 Art. Annexe 729A | **SO** | |
| CDT R.4215-13 | Règles générales : ventilation et conditionnement. | | NF C 15-100-7-729 Art. 729.512.101 | **SO** | |
| CDT R.4215-13 | Règles générales : Eclairage de sécurité (éclairage de sécurité à poste fixe + BAPI). | | NF C 15-100-7-729 Art. 729.351 | **SO** | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements dépourvu de protection contre les contacts directs : Distances minimales à respecter dans les passages. | | NF C 15-100-7-729 Art. | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 729.410.3.7 | | |
| CDT R.4215-13 | Règles générales : accès des passages (longueur des passages et accès). | | NF C 15-100-7-729 Art. 729.513.3.3 | **SO** | |
| CDT R.4226-9 | Locaux ou emplacements avec protection contre les contacts directs assurée par barriéres ou enveloppes : Distances minimales à respecter. | | NF C 15-100-7-729 Art. 729.513.3.1 | **SO** | |
| CDT R.4226-9 | Locaux ou emplacements avec protection contre les contacts directs assurée par obstacle : Distances minimales à respecter. | | NF C 15-100-7-729 Art. 729.513.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4226-9 | Règles générales : identification des locaux ou emplacements - accès limité aux personnes autorisées - condition d'ouverture des portes. | | NF C 15-100-7-729 Art. 729.30 | **SO** | |
| ***CONDITIONS DE LA MISE HORS TENSION TOTALE DES INSTALLATIONS BASSE TENSION*** | | | | | |
| CDT R.4226-5 | Réalisation des essais et des mesures lors des mises hors tension BT. | | NF C 15-100-1 Art. 6.1 | **NC** | **1** |
| ***SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE*** | | | | | |
| CDT R.4215-7 | Dispositif général de sectionnement et de coupure en charge à l'intérieur ou à proximité de tout ensemble d'appareillage autres que ceux conformes à une norme spécifique. (Armoires et coffrets électriques) | | NF C 15-100-1 Art. 558.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement.<br>(Séparation des conducteurs actifs à l'origine de chaque circuit à l'exception du conducteur PEN -<br>Choix du dispositif - règle pour multisource) | | NF C 15-100-1 Art. 461 - 462 - 537 - Annexe 53A | **C** | |
| CDT R.4215-8 | Coupure d'urgence.<br>(Coupure omnipolaire - Choix du dispositif) | | NF C 15-100-1 Art. 461 - 465 - 537 - Annexe 53A | **SO** | |
| ***IDENTIFICATION*** | | | | | |
| CDT R.4215-10 | Plan de relevé des canalisations enterrées. | | NF C 15-100-1 Art. 514.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-10 | Identification des canalisations, des circuits, et de l'appareillage - Repérage des conducteurs isolés. | | NF C 15-100-1 Art. 514 | **C** | |
| ***CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES*** | | | | | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des canalisations aux conditions d'influences externes.<br>(Tableau 52.3A, 52.3B, 52.4, 52.5 et 52.6) | | NF C 15-100-1 Art. 522 | **NC** | **8** |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.<br>(Degrés IP - IK des matériels) | | NF C 15-100-1 Art. 512.2 | **NC** | **11 / 5** |
| CDT R.4215-11 | Degrés de protection des socles de prise de courant installés dans les sols. | | NF C 15-100-1 Art. 555.1.10 | **SO** | |
| ***CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE*** | | | | | |
| CDT R.4215-11 | Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de la tension.<br>(Matériels électriques et canalisations adaptés à la valeur de la tension nominale - Matèriel connecté entre phase et neutre en IT isolé pour la tension entre phases - prise de courant Modèles distincts et non interchangeables si usage de tensions ou de courants de natures différentes) | | NF C 15-100-1 Art. 512.1.1 - 555.1.5 | **C** | |
| CDT R.4215-16 | Conformité des matériels ayant une fonction de protection contre les surintensités, de protection contre les chocs électriques, une fonction de sectionnement.<br>(Conformité aux normes des disjoncteurs, dispositifs différentiels, fusibles, relais thermiques, sectionneurs, interrupteur/sectionneurs, etc.) | | NF C 15-100-1 Art. 511 | **C** | |
| CDT R.4215-4 | Voisinage avec d'autres canalisations électriques des | | NF C 15-100-1 | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | domaines TBT, BT et HT. | | Art. 528.1 | | |
| CDT R.4215-9 | Choix et mode de pose des canalisations électriques. (Tableau 52.2 - canalisation préfabriquée - coupleur d'installation - Circuits en c.a et enveloppe ferromagnétique - Plusieurs circuits dans un conduit ou dans un seul câble - composition des circuits - Règles particulières aux différents modes de pose) | | NF C 15-100-1 Art. 521 - 529 | **C** | |
| CDT R.4215-9 | Voisinage des canalisations électriques avec des canalisations non-électriques. | | NF C 15-100-1 Art. 528.3 - 528.2 | **C** | |
| ***BATTERIE D'ACCUMULATEURS*** | | | | | |
| CDT R.4215-13 | Ventilation du local comportant des batteries d'accumulateurs. | | NF C 15-100-1 Art. 570.2.3 - 570.2.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-13 | Mise en oeuvre d'un plancher isolant lorsque la tension nominale des batteries est supérieure à 150 V. | | NF C 15-100-1 Art. 570.2.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-13 | Connexions des batteries. (Tension maximale accessible de 120 V, ou isolation, ou enveloppe) | | NF C 15-100-1 Art. 570.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-13 | Implantation des batteries d'accumulateurs. (Local de service électrique ou armoire fermée à clé ou tout autre local si C.U = 1000) | | NF C 15-100-1 Art. 570.2.1 | **SO** | |
| ***GENERATEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Source de remplacement : Mise en oeuvre d'un schéma de mise à la terre d'un point de l'alimentation du générateur d'énergie lors du fonctionnement isolé du réseau public. | | NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Convertisseur statique : Mise en oeuvre d'un DDR de type B si absence d'isolation galvanique et d'installation aval non équivalente à la classe II ou respect des prescriptions du fabricant. | | NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II ; Protection par DDR de 30 mA .) | | NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.2.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source ; Mise à la terre du point neutre ; protection par DDR de 30 mA ; isolation classe 2 en amont du DDR .) | | NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.2.2.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II ; Protection par DDR de 30 mA .) | | NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.3.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source ; Coupure dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités ou mise en oeuvre de DDR.) | | NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.3.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-7 | Source de remplacement au réseau public de distribution : Dispositions de sectionnement/inversion interdisant le fonctionnement en parallèle avec le réseau public. (Verrouillage & inverseur de source) | | NF C 15-100-1 Art. 551.6 | **C** | |
| CDT R.4215-7 | Convertisseur statique : Dispositif de sectionnement installé en amont et en aval du convertisseur.(Sauf si intégré dans le convertisseur) | | NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.3.3 | **SO** | |
| ***MAINTIEN EN ETAT DES INSTALLATIONS*** | | | | | |
| CDT R.4226-5 | Disposition générale concernant l'entretien de l'installation - Accessibilité, état des armoires électriques | | NF C 15-100-1 Art. 6.6 | **SO** | |
| CDT R.4226-5- | Mesure d'isolement des circuits ou des équipements si | | NF C 15-100-1 | **SO** | |


Copyright BUREAU VERITAS

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| R.4226-7 | nécessaire | | Art. 6.4.3.3 | | |
| CDT R.4226-5 / R.4226-7 | Fixation et état apparent des canalisations électriques | | NF C 15-100-1 Art. 521 - 529 | **SO** | |
| CDT R.4226-5 / R.4226-7 | Dépoussiérage des installations | | NF C 15-100-1 Art. 421.2 | **C** | |
| CDT R.4226-5 / R.4226-7 | Fixations et état mécanique apparent des matériels. | | NF C 15-100-1 Art. 512 - 530.5 | **NC** | **4 / 2** |
| CDT R.4226-5 / R.4226-7 | Fixation et état mécanique apparent des luminaires | | NF C 15-100-1 Art. 559 | **NC** | **3** |


Copyright BUREAU VERITAS

# Synoptique de l'installation électrique Haute Tension

**Objet : ENSTA**

- TR1
- TR2

**POSTE DE LIVRAISON POLYCAMP**

- POLYCAMP DESIRE / DETECTEUR
- POLYCAMP DBATTERIE DE L'YVETTE
  - CELLULE COMPTAGE
  - DISJONCTEUR GENERALE
  - POSTE SATELLITE


**S614 LOCAL TRANSFO**


- ARRIVEE DEPUIS POSTE DE LIVRAISON
  - TR1
  - TR2


Copyright BUREAU VERITAS

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension


**Objet : ENSTA**

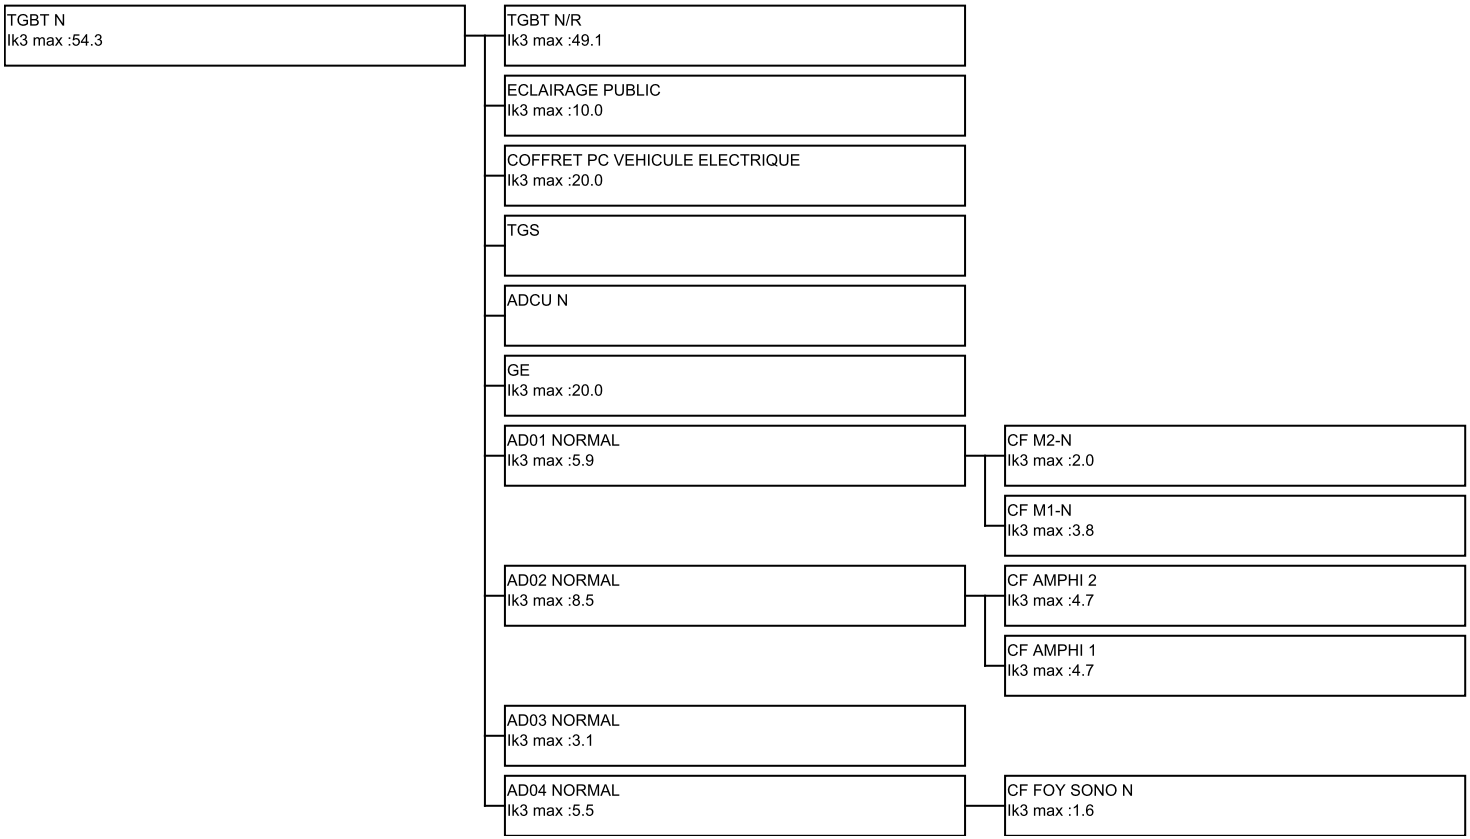

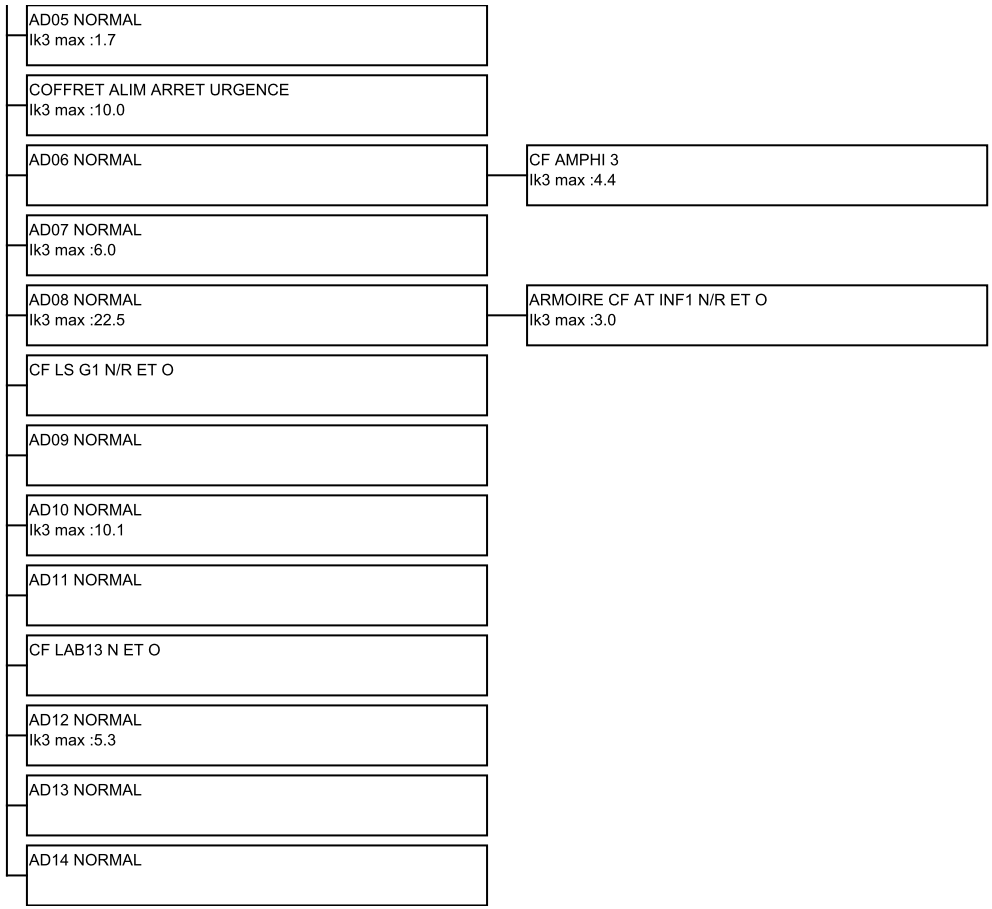




Copyright BUREAU VERITAS

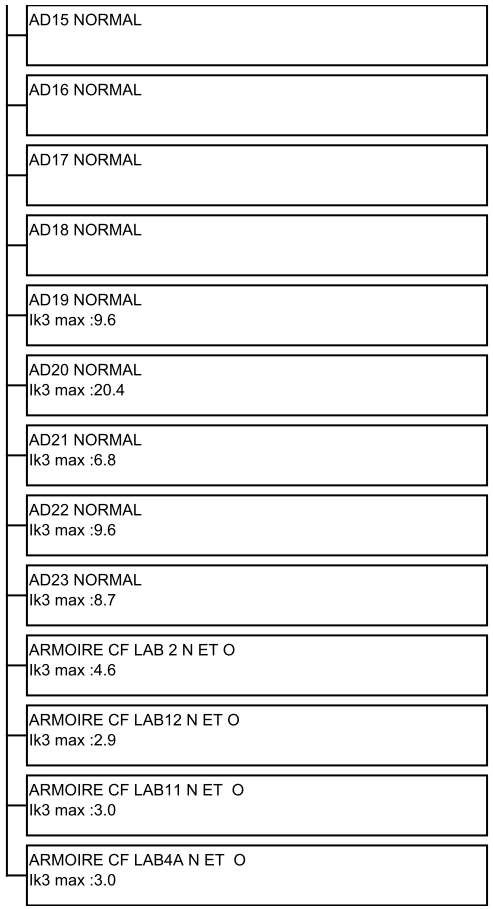




Copyright BUREAU VERITAS

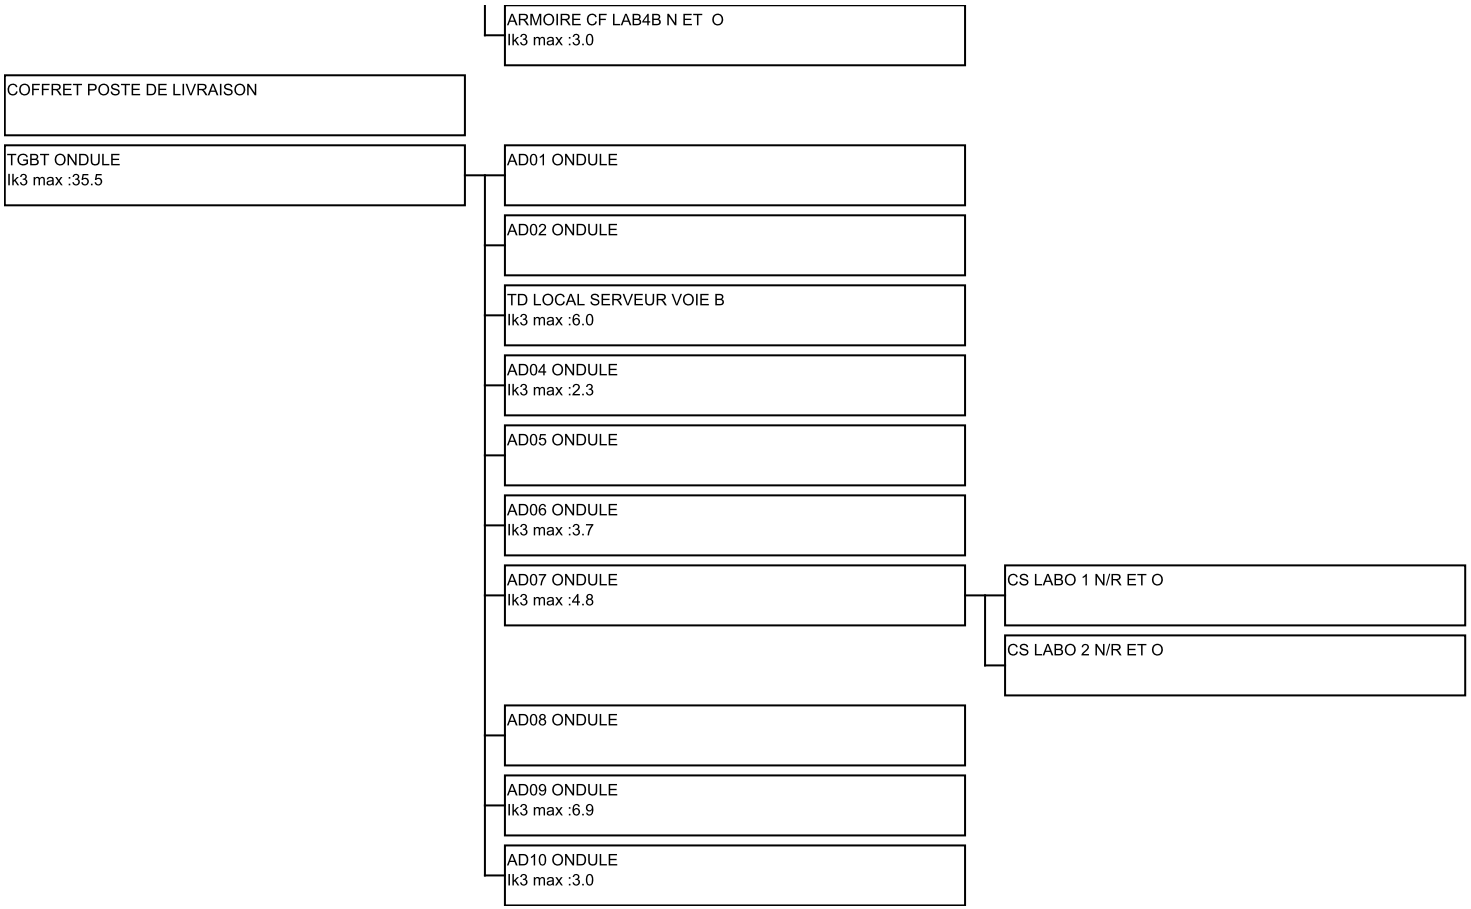



Copyright BUREAU VERITAS

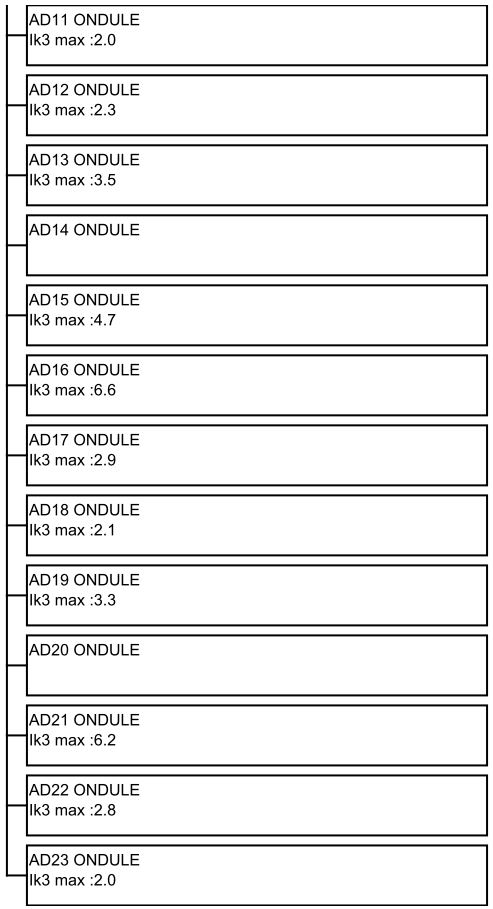



Copyright BUREAU VERITAS

# Information complémentaire à l'attention du client

## *Objet : ENSTA*

***ECOLE***

**Local :** **2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS > SALLE 2211**

**Récepteurs :** **VIDEO PROJECTEUR**

10 prises de courant non alimentées.

**Local :** **1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1131**

**Récepteurs :** **PRISE DE COURANT**

1 PC non alimentée.

**Local :** **1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX > SALLE 1143**

**Récepteurs :** **PRISE DE COURANT**

6 PC ondulées non alimentées.

**Local :** **REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LOCAL R621**

**Récepteurs :** **Point lumineux**

Type ATEX

***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD20 ONDULE**

ICC3 = 10.7KA

***EXTERIEUR > TGBT S613***

**Armoire :** **TGBT N**

**Dispositif BT :** **Q12.2 CHAUFFERIE 1 ECOLE**

Pas de visuelle sur l'écran pour vérifier le calibre du disjoncteur

**Dispositif BT :** **Q12.4 CLIM LOCAL TECH 5**

Pas de visuelle sur l'écran pour vérifier le calibre du disjoncteur

**Dispositif BT :** **Q15.1 CLIM**

Pas de visuelle sur l'écran pour vérifier le calibre du disjoncteur

**Dispositif BT :** **Q7.4 ARMOIRE ECLAIRAGE EXTERIEUR**

Pas de visuelle sur l'écran pour vérifier le calibre du disjoncteur

***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION***

**Armoire :** **CS LABO 1 N/R ET O**

Icc 3 = 9.9 KA

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R152***

**Armoire :** **TD LOCAL SERVEUR VOIE B**

**Dispositif BT :** **PC BAIE**

Différentiel 30mA au niveau des PC.

***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD14 ONDULE**

Icc 3 = 11.8KA

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX***

**Armoire :** **AD08 ONDULE**

Icc 3 = 12.8KA


Copyright BUREAU VERITAS

***REZ DE CHAUSSEE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION > LABORATOIRE R636b***

**Armoire :** **CS LABO 2 N/R ET O**

Icc 3 = 7.8KA

***2EME ETAGE > CIRCULATION BUREAUX***

**Armoire :** **AD19 NORMAL**

Icc 3 = 9.6KA

**Dispositif BT :** **GENERAL ECL 2**

Deux départs 8.2 et 8.3 consignés

**Dispositif BT :** **8 DEPARTS ECL**

Deux départs consignés

***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD18 NORMAL**

Icc 3 = 9.1KA

***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD21 NORMAL**

Icc 3 = 6.8KA

***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD20 NORMAL**

Icc 3 = 20.4KA

***1ER ETAGE > LABORATOIRE UCP > CIRCULATION***

**Armoire :** **AD15 NORMAL**

Icc 3 = 8.4KA

***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD14 NORMAL**

Icc 3 = 21.6KA

***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD17 NORMAL**

Icc 3 = 9.9KA

***1ER ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD16 NORMAL**

Icc 3 = 7.3KA

***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD23 NORMAL**

Icc 3 = 8.7KA

***2EME ETAGE > CIRCULATION SALLE DE COURS***

**Armoire :** **AD22 NORMAL**

Icc 3 = 9.6KA

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > REGIE AMPHI 400 R119***

**Armoire :** **CF AMPHI 3**

**Dispositif BT :** **Q16.2**

Départ coupé


Copyright BUREAU VERITAS

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX***

**Armoire :** **AD06 NORMAL**

Icc 3 = 10KA

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX***

**Armoire :** **AD08 NORMAL**

Icc 3 = 22.5KA

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE***

**Armoire :** **AD11 NORMAL**

ICC3= 8.8KA

***1ER ETAGE > CIRCULATION BUREAUX***

**Armoire :** **AD13 NORMAL**

Icc 3 = 10.2KA

***1ER ETAGE > CIRCULATION FOYER DES ELEVES***

**Armoire :** **AD12 NORMAL**

**Dispositif BT :** **Q20.3**

Consigné

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION BUREAUX > LOCAL R152***

**Armoire :** **CF LS G1 N/R ET O**

ICC3 = 10.6KA

**Dispositif BT :** **PC BAIE**

Différentiel 30mA au niveau des PC.

***REZ DE CHAUSSEE > CIRCULATION SALLE DE CLASSE***

**Armoire :** **AD09 NORMAL**

Icc 3 = 7.7KA

***REZ DE CHAUSSEE > HALL > ESPACE RESTAURATION***

**Armoire :** **ADCU N**

Icc 3 = 8.3KA

**Dispositif BT :** **PC EXT**

Consigné

***EXTERIEUR > LOCAL SECURITE S612***

**Armoire :** **TGS**

Icc 3 = 35.6KA

***SOUS-SOL > CIRCULATION***

**Armoire :** **AD02 NORMAL**

Icc 3 = 8.5KA

**Dispositif BT :** **GENERAL ECL NON PUBLIC**

Filiation avec un DPX3 250

**Dispositif BT :** **GENERAL ECL1**

Filiation avec un DPX3 250

***SOUS-SOL > PARKING***

**Armoire :** **AD03 NORMAL**

**Dispositif BT :** **Q11.3**

| | |
|---|---|
| | Départ consigné le 13/12/2019 |
| ***REZ DE CHAUSSEE > HALL > AMPHI R112 > LOCAL TECH SGC3*** | |
| **Armoire :** | **CF AMPHI 1** |
| **Dispositif BT :** | **Q12.1** |
| | Abaissé |
| **Circuits BT/TBT :** | **FORCE ET ECLAIRAGE** |
| | Les observations constatées en 2022 ont été levé en direct par la société ENGIE Solutions. |


Copyright BUREAU VERITAS