CNAMTS

DIJON

RENOVATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

	DATE	NOM / SIGNATURE	
POUR OBSERVATION			ORIGINAL
VU SANS OBSERVATION ☐	DATE	NOM / SIGNATURE	DUPLICATA
VU AVEC OBSERVATION ☐			
BON POUR EXECUTION	DATE	NOM / SIGNATURE	POUR INFORMATION

IND	DATE	REDIGE	VERIFIE	VALIDE	MODIFICATIONS
E	21/12/09	DG	A.O	JLB	D.O.E
D	05/11/09	DG	AD	JLB	Mise à jour arrêts d'urgences
C	13/10/09	AO	AD	JLB	Modification reports SD+OF
B	24/09/09	XC	AD	JLB	Modification reports SD+OF
A	26/08/09	XC	AD	JLB	CREATION

CELLULE BT VOIE 2
LOCAL HTA

SPIE
3 Rue de Bastogne BP88
21850 SAINT APOLLINAIRE
TEL: 03.80.60.61.00
FAX: 03.80.60.61.49

Maitre d'oeuvre:
AGENCE
RHONE-ALPES CAP INGELEC
917 Chemin Pierre Drevet
69300 CALUIRE

Client:
CNAMTS DIJON
10,12 rue Louis de Brooglie
21000 DIJON

ECHELLE	FORMAT	LOGICIEL	FICHIER	N° D'AFFAIRE	N° DU PLAN
SANS	A4	AUTOCAD 2007	Cellule BT Voie2.DWG	102930	CEL-BT-HTA

CARTA4-SPIE.dwg

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LISTE DE FOLIOS

FOLIO	DESIGNATION	DESIGNATION A	B	C	D	E	F	G	H	I	FOLIO	DESIGNATION	DESIGNATION A	B	C	D	E	F	G	H
PdG	ENTETE	X	X	X	X	X					26										
2	SOMMAIRE	X	X	X	X	X					27										
3	PUISSANCE	X	X	X							29										
4	COMMANDE DGPT2 + AU	X			X						30										
5	REPORT INFORMATIONS	X	X			X					31										
6											32										
7											33										
8											34										
9											35										
10											36										
11											37										
12											38										
13											39										
14											40										
15											41										
16											42										
17											43										
18											44										
19											45										
20											46										
21											47										
22											48										
23											49										
24											50										
25											51										

SPIE
3,Rue de Bastogne
BP 88
21850 SAINT APOLLINAIRE
TEL : 03 80 60 61 00
FAX : 03 80 60 61 49

Affaire
CNAMTS
DIJON

CELLULE BT VOIE 2
LOCAL HTA
SOMMAIRE

N° Plan CEL-BT-HTA


N° Aff. 102930

Folio
2

Indice
E

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Régime de Neutre	TNS
Tension	400V
Ik3	21599A
Ik1	19387A
dU (%)	0.14%

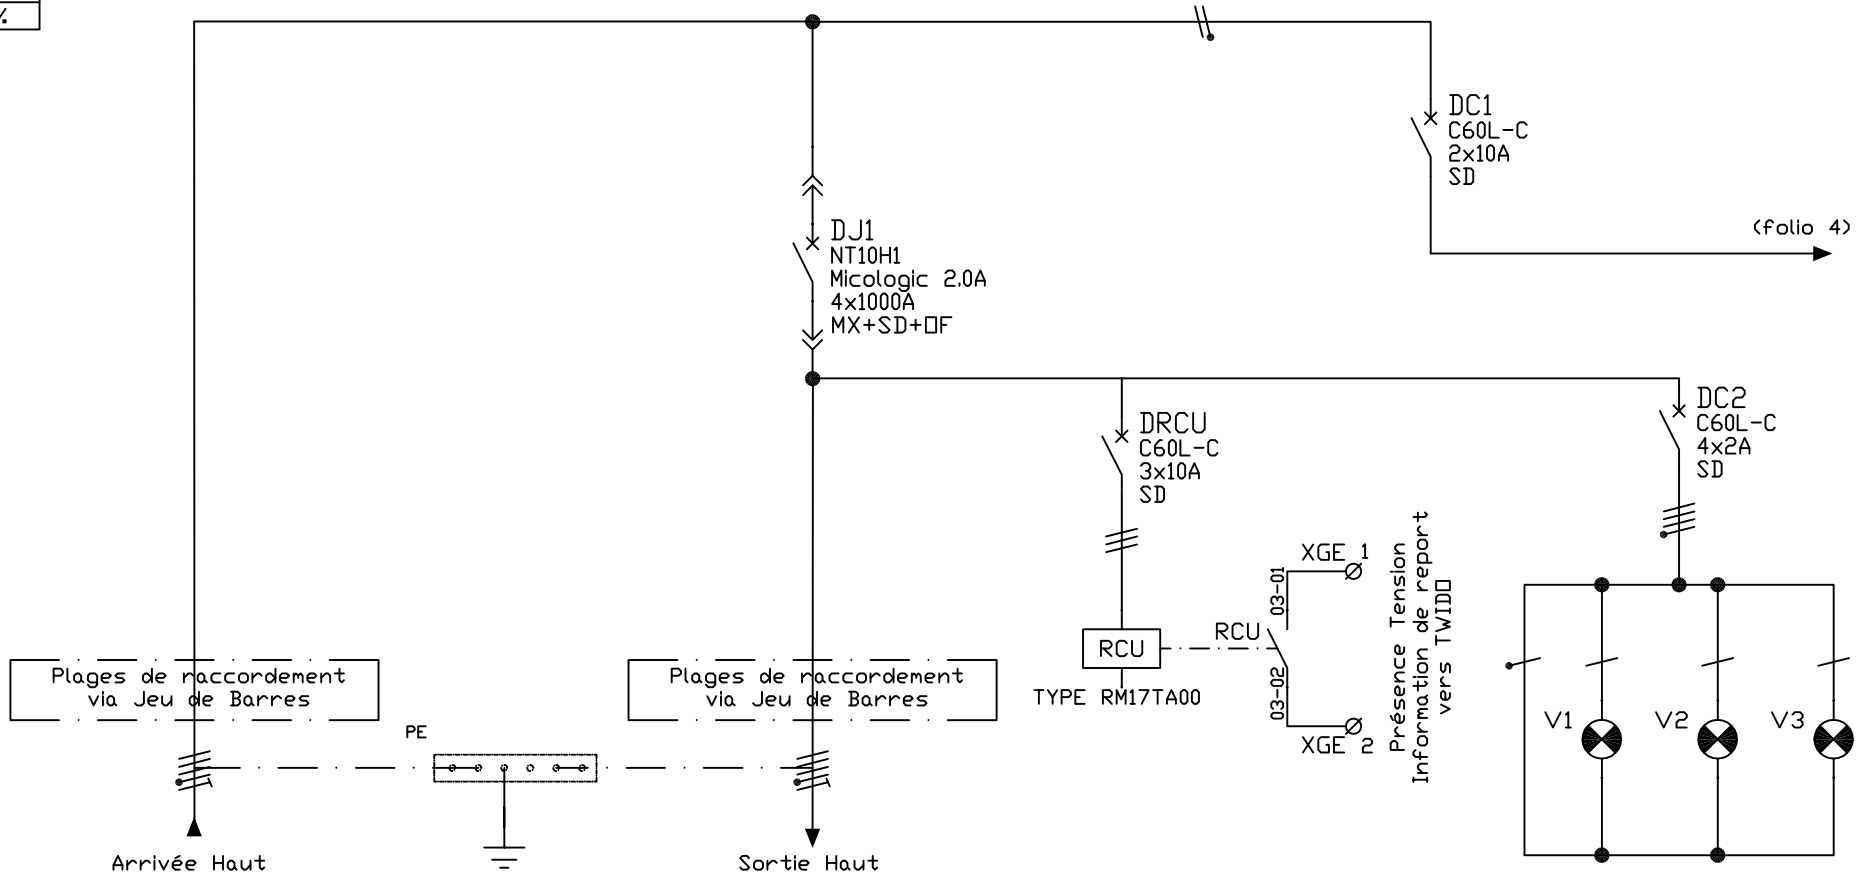

Désignation Récepteur	TRANSFO□ 1		TGBT Pôle □ndulé Voie 2 Inverseur N/S	Commande 2	Commande 1	
Puissance	630KVA		630KVA			
Longueur (ml)	7		30			
Type Câble	U1000R2V-Cu		U1000R2V-Cu			
Section	3x(3x1x185)		3x(3x1x185)			
N Séparé	3x1x185		3x1x185			
PE Séparé	1x150		1x150			
Ir Therm.			910A	10A	10A	
Ir Magn.			9100A	100A	100A	
Temporisation			20ms			
Affectaction des Phases	L1-L2-L3		L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1	

SPIE
3,Rue de Bastogne
BP 88
21850 SAINT APOLLINAIRE
TEL : 03 80 60 61 00
FAX : 03 80 60 61 49

Affaire
CNAMTS
DIJON


CELLULE BT VOIE 2
LOCAL HTA
PUISSANCE

N° Plan CEL-BT-HTA

N° Aff. 102930

Folio 3

Indice C

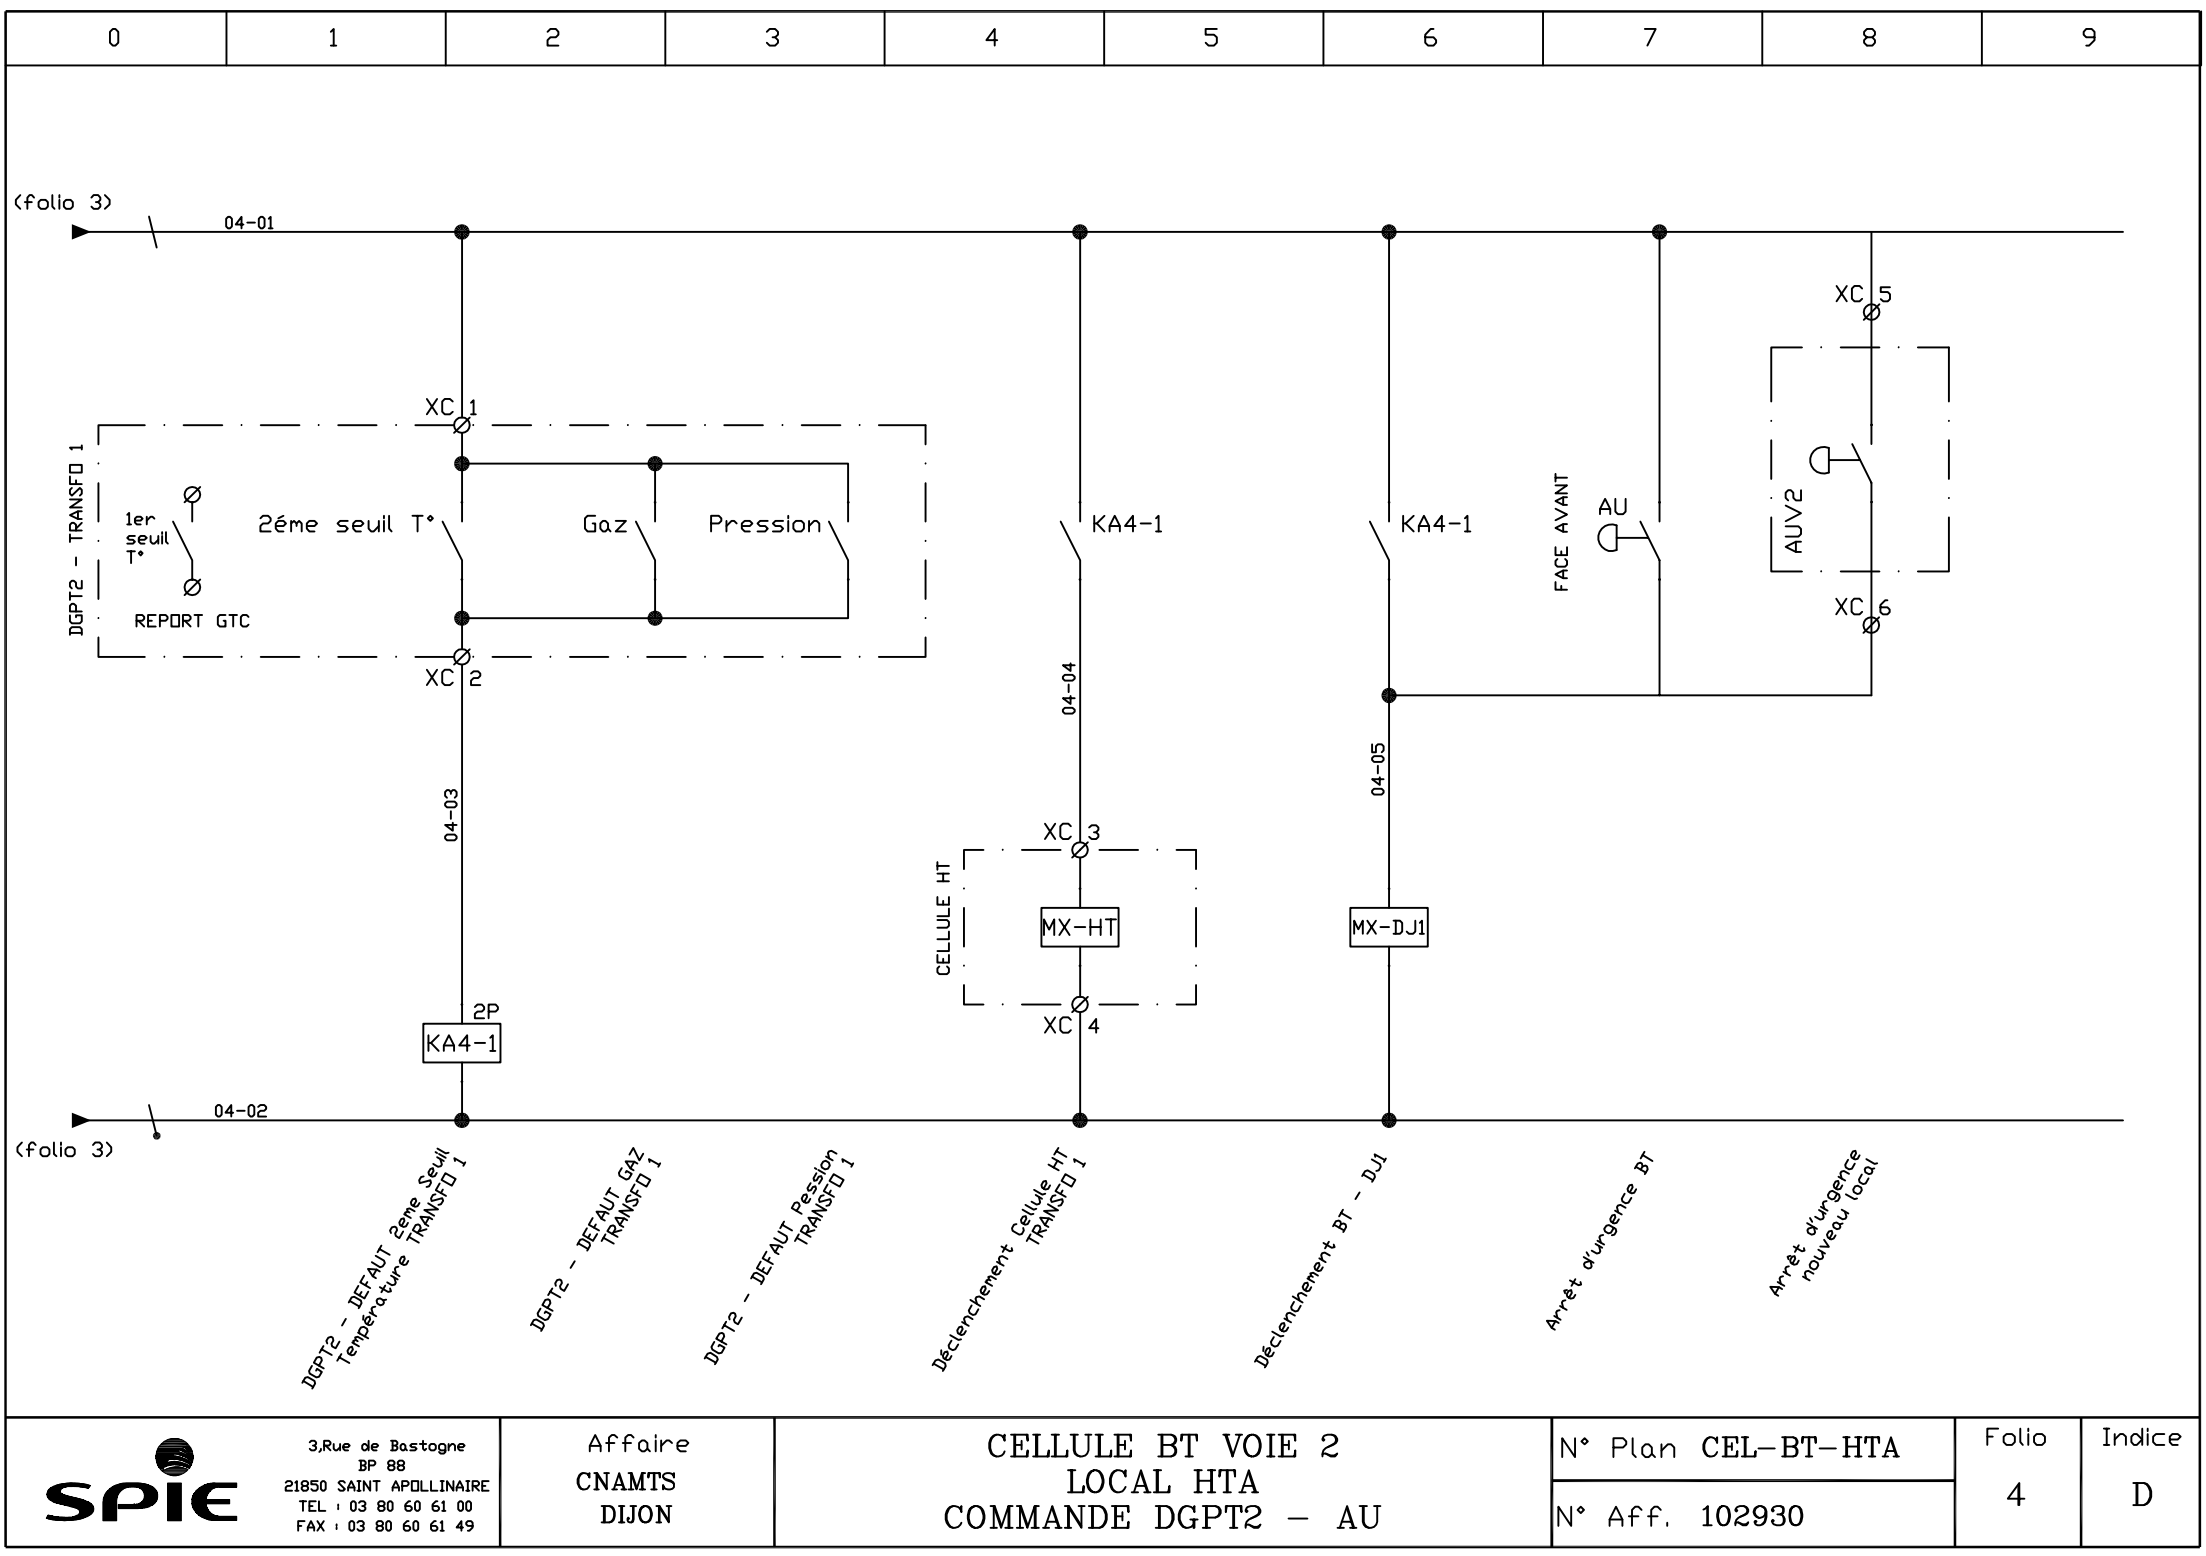

SPIE
3,Rue de Bastogne
BP 88
21850 SAINT APOLLINAIRE
TEL : 03 80 60 61 00
FAX : 03 80 60 61 49

Affaire
CNAMTS
DIJON


CELLULE BT VOIE 2
LOCAL HTA
COMMANDE DGPT2 – AU

N° Plan CEL–BT–HTA

N° Aff. 102930

Folio 4

Indice D

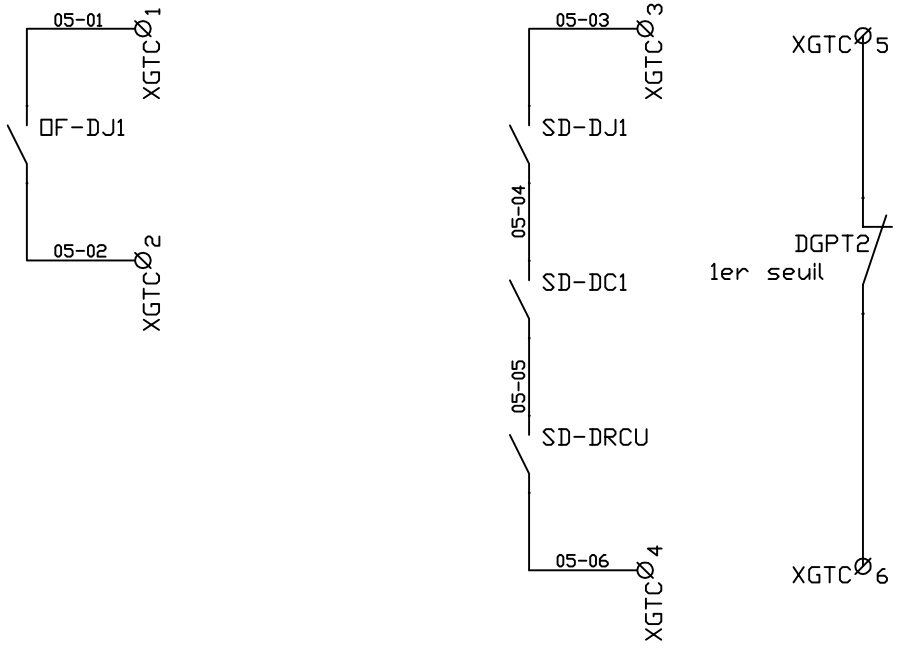

INFORMATIONS DE REPORTS VERS GTC



INFORMATIONS DE REPORTS VERS TWIDO

SPIE
3,Rue de Bastogne
BP 88
21850 SAINT APOLLINAIRE
TEL : 03 80 60 61 00
FAX : 03 80 60 61 49

Affaire
CNAMTS
DIJON

CELLULE BT VOIE 2
LOCAL HTA
REPORT INFORMATIONS

N° Plan CEL-BT-HTA
N° Aff. 102930

Folio 5

Indice E