DATE	MODIFICATIONS	INDICE
24.07.26	PHASE PRO–DCE	0

MAITRISE D'OUVRAGE

CNMSS
247 Avenue Jacques Cartier
83090 Toulon Cedex 9

ENTREPRISE CONCEPTION/REALISATION

ARTELIA INDUSTRIE

CHEF DE PROJET:
JL. DESCHAMPS

36, AVenue josé Nobre
13500 MARTIGUES
TEL : 04.42.81.63.01
FAX : 04.42.81.89.11

O.P.C. / C.S.P.S.

SYNTHESE


BUREAU de CONTROLE

GESTION QUALITE

APPROBATION :


PLAN DESENFUMAGE
BATIMENT BRUN
–

Numero	Indice	Emetteur	Niveau	Zone	Echelle	Date création
MTL039–ELE–0500	0	–	–	–	/	07.05.26

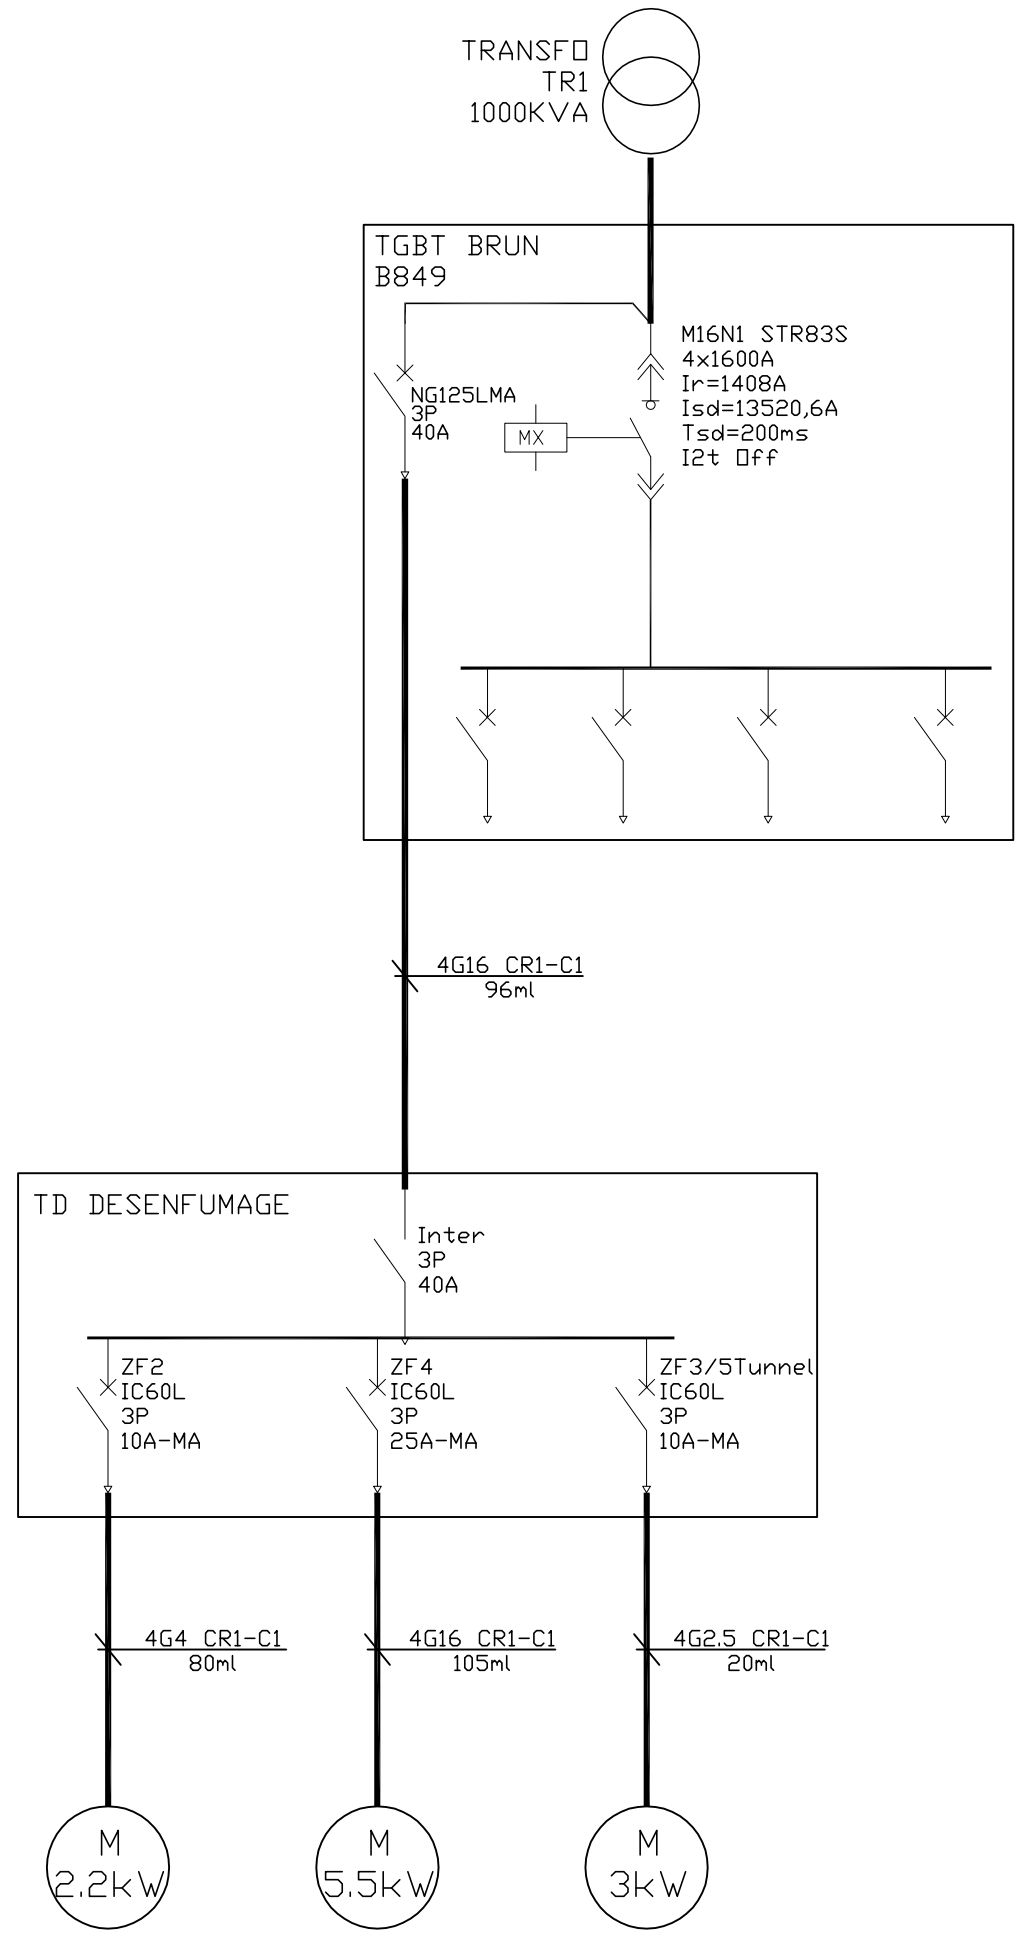

CNMSS	CNMSS TOULON	MTL039-ELE-0500 N° DU PLAN	A3 Ech : SANS	ARTELIA	ELECTRICITE CFO/CFA	SYNOPTIQUE DESENFUMAGE BATIMENT BRUN	0 (INDICE) / 02 (FOLIO)

SCHEMA UNIFILAIRE

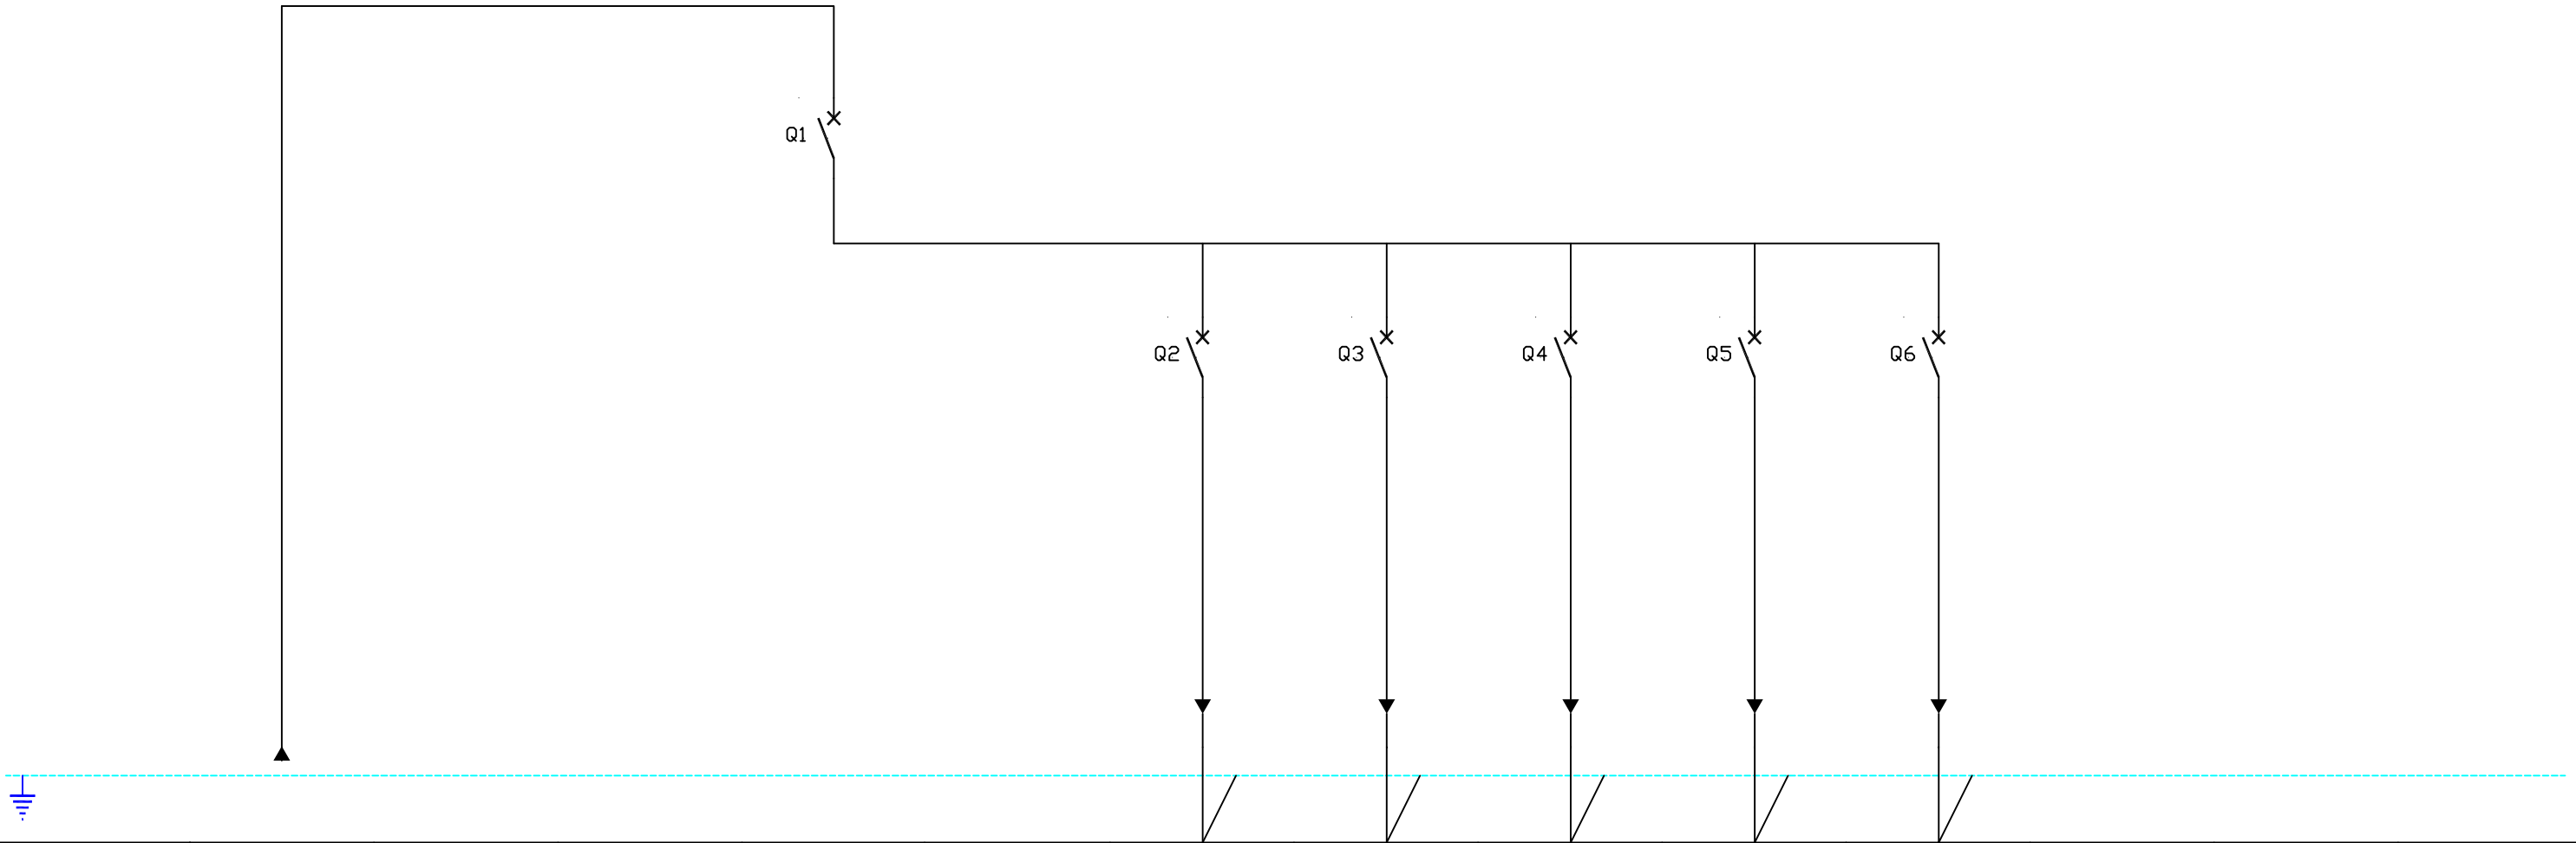

DEPART

REPERE CABLE		–				–								
N° LOCAUX DESIGNATION		TGBT BRUN DEPART DESENFUMAGE			GENERAL COFFRET		ZF2	ZF4	ZF3/5 TUNNEL	RESERVE	RESERVE			
P (KVA)		–			–									
I	U													
	V													
	W													
CABLE	S(mm2)	4G16					4G4	4G16	4G2.5					
	TYPE	CR1–C1					CR1–C1	CR1–C1	CR1–C1					
TYPE APPAREIL		NG125L			Inter		IC60L	IC60L	IC60L	IC60L	IC60L			
Nbr. POLES		3P			3P		3P	3P	3P	3P	3P			
CALIBRE		40A			40A		10A	25A	10A	10A	10A			
Irth.														
Ir magn.		MA					MA	MA	MA	MA	MA			
Δ (mA)/ts														
U–BOBINE														
Auxiliaires							SD	SD	SD					
Longueur (m)		96m					80m	105m	20m					
Chute de tension (%)														
CABLE		NOUVEAU					NOUVEAU	NOUVEAU	EXISTANT					

CNMSS.	CNMSS TOULON	MTL039-ELE-0500 N° DU PLAN	A3 Ech : SANS	ARTELIA	SECOND OEUVRE	UNIFILAIRE TD DESENFUMAGE BATIMENT BRUN N-1	0 INDICE 03 FOLIO

Pièce non visitée - Danger amiante
Chaufferie
B850
Chaufferie non visitée car danger amiante
3.27\ptre
3.68\pl
sur dalle
Machinerie
sur dalle
Machinerie
3.27\ptre
3.60/pl
3.39/pl
2.98\ptre
3.00\ptre
MOTEUR
ZF3/5
Gaine
au sol
Trappe
Y817
3.40\pl
2.04\lin
Y820
3.39\fx-pl
COFFRET
DESENFUMAGE
EXISTANT
Y821
2.14\lin
3.68\pl
0.10\marche
2.06\lin
3.66\fx-pl
3.26\ptre
2.96\ptre
3.26\ptre
Vers
Alim TGBT
Brun
3.66\pl
3.23\ptre
3.68\pl
3.26\ptre
3.26\ptre
3.26\ptre
3.26\ptre
2.96\ptre
B864
3.25\ptre
3.66\pl
au sol
Trappe
sur dalle
Machinerie
0.10/dalle
0.22/muret
Evacuation au
Chaufferie
B852
3.25\ptre
B854
3.25\ptre
B846
3.25\ptre
3.66\pl
Y816
3.65\pl
3.25\ptre
2.69\fx-pl
3.26\ptre
3.67\pl
Vers
ZF3/4
R+6
3.67\pl
3.67\pl
PI
3.51\ptre
sur dalle
Machinerie
0.10/dalle
0.03/marche
B817

CNMSS.	CNMSS TOULON	MTL039-ELE-0500	A3 Ech : SANS	ARTELIA	ELECTRICITE CFO/CFA	CHEMINEMENT ACTUEL NIVEAU N-1 BATIMENT BRUN	0 / 04
		N° DU PLAN					INDICE / FOLIO

Y619
Terrasse 2

◦45.94/sol

◦MOTEUR ZF4

◦MOTEUR ZF2

◦45.97/sol

FF FF FF

All: 0.87 1.38, 1.38x1.64

1.08, 1.08x1.64 All: 0.87

All: 0.87 1.08, 1.08x1.64

B639
◦2.69\fx-pl

B638
◦2.71\fx-pl

B633
◦2.71\fx-pl

B625
Local traitement air
◦3.35\fx-pl

Y609
◦43.86/palier
Vide sur R+5
◦2.71\fx-pl

Asc.

e sur R+5

69\fx-pl

◦3.35\fx-pl
1.00x2.02

0.90x2.03 0.90x2.03

0.80x2.03

0.80x2.03

◦ 2.08\lin

1.96x2.04

Y607

Esc.C
Y608

◦45.63/sol

◦2.48\fx-pl

1.63x2.04

◦2.48\fx-pl

1.59x2.04

◦45.63/sol

◦2.45\fx-pl

0.80x2.03

0.90x2.03

◦2.50\fx-pl

0.90x2.03

2.08\lin

0.98x2.02

◦Vers
◦TD DESENFUMAGE
◦N-1

B612
◦2.70\fx-pl

B614
◦2.71\fx-pl

610

◦2.69\fx-pl

70\fx-pl

◦2.57\ptre

All: 0.86 1.08, 1.08x1.64

1.08, 1.08x1.64 All: 0.86 1.08, 1.08x1.64

1.08, 1.08x1.64 All: 0.86 1.08, 1.08x1.64

All: 0.87

1.08, 1.08x1.64 All: 0.87 1.08, 1.08x1.64

1.08, 1.08x1.64 All: 0.87 1.08, 1.08x1.6

Y620
Terrasse 3

◦45.95/sol

◦45.96/sol

CNMSS.	CNMSS TOULON	MTL039-ELE-0500 N° DU PLAN	A3 Ech : SANS	ARTELIA	ELECTRICITE CFO/CFA	CHEMINEMENT ACTUEL/PROJETE NIVEAU N+6 BATIMENT BRUN	0 INDICE 05 FOLIO

Pièce non visitée - Danger amiante
Chaufferie
B850
Chaufferie non visitée car danger amiante
COFFRET DESENFUMAGE EXISTANT
3.27\ptre
3.68\pl
sur dalle Machinerie
3.27\ptre
3.60/pl
sur dalle Machinerie
3.39/pl
2.98\ptre
MOTEUR ZF3/5
Gaine
au sol Trappe
3.00\ptre
Y817
3.40\pl
2.04\lin
Y820
3.39\fx-pl
VTP EI60 DESENFUMAGE
Y821
2.14\lin
3.68\pl
0.10\marche
2.06\lin
3.66\fx-pl
3.26\ptre
2.96\ptre
3.26\ptre
2.96\ptre
Vers Alim TGBT Brun
3.66\pl
3.25\ptre
3.23\ptre
LT
Y815
B864
3.66\pl
au sol Trappe
Y814
LT
3.68\pl
3.26\ptre
3.26\ptre
3.26\ptre
3.26\ptre
Déplacement du coffret y compris le dévoiement des câbles CR1-C1
3.25\ptre
3.25\ptre
B846
3.66\pl
3.25\ptre
sur dalle Machinerie
0.10/dalle
0.22/muret
Evacuation au
Chaufferie
B852
3.26\ptre
3.67\pl
B854
3.67\pl
Y816
3.67\pl
2.69\fx-pl
3.25\ptre
Vers ZF3/4 R+6
PI
0.03/marche
3.51\ptre
sur dalle Machinerie
0.10/dalle
B817

CNMSS.	CNMSS TOULON	MTL039-ELE-0500 N° DU PLAN	A3 Ech : SANS	ARTELIA	ELECTRICITE CFO/CFA	CHEMINEMENT PROJETE NIVEAU N-1 BATIMENT BRUN	0 INDICE 06 FOLIO