Cassette 4 voies VRV
Type : FXZA32 A
Pf max = 3,5 kW

CTA Labs
Double flux - Installation en faux plafonds
Type : SERENCIO P LP 2500
Débit nominal : 1 950 m³/h

Prise d'air neuf en imposte
de la menuiserie
Type GLA 600x500ht

Groupe extérieur VRV
Type : RXYSA8 A
Pc/Pf = 22,4 kW

Cassette 4 voies VRV
Type : FXZA32 A
Pf max = 3,5 kW

Réseaux EC/EG présentant des traces de fuite. Sondage à prévoir pour vérifier la nécessité de travaux de réparation

Ø500 ou
450x450ht

250x100ht

Armoire électrique
puissance et régulation

Commandes centralisées
des CTA

Commande centralisée VRV

Grille de transfert pour l'air neuf
de la VMC des sanitaires

Raccordement des nouveaux réseaux de ventilation sur les réseaux existants en aval des registres conservés

Evacuation Ø50 et alimentation Ø26x3 en EFS à prévoir et laissé en attente pour l'aménagement de la cafétaria
Ballon ECS 30L

Cassette 4 voies VRV
Type : FXZA40 A
Pf max = 4,4 kW

Soffite à prévoir
de 550x300ht

Cassette 4 voies VRV
Type : FXZA20 A
Pf max = 2,1 kW

Prise d'air neuf en imposte
de la menuiserie
Type GLA 600x400ht

CTA Seats
Double flux - Installation en faux plafonds
Type : SERENCIO P LP 2000
Débit nominal : 1 350 m³/h

LEGENDE CVC


- conduit flexible
- Air Rejeté
- Air Soufflé
- Air Repris
- Air Neuf
- Liaisons frigorifiques VRV
- Cassette 4 voies
- Diffuseur de soufflage linéaire
- Grille de reprise 600x600
- Diffuseur de soufflage 600x600
- Grille de reprise rectangulaire
- Grille de soufflage rectangulaire
- Télécommande VRV
- Clapet coupe-feu

LEGENDE PLOMBERIE

- Eaux Usées PVC
- Eau froide
- Eau chaude

NOTA : les réseaux et équipements existants figurés en gris sont issus des DOE de l'immeuble et sont donnés à titre indicatif. Leur position, leurs dimensions et leur état ne sont pas garantis. Le titulaire doit les relever et les vérifier sur site avant toute exécution.

Détail plan du RDC :

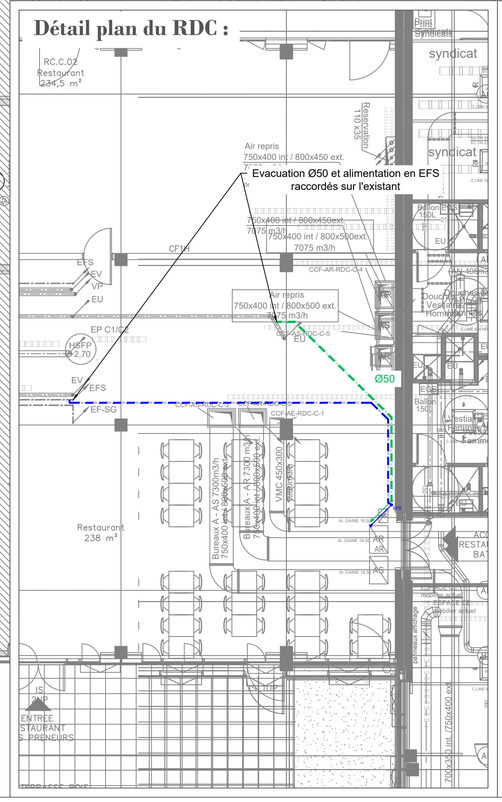

Aménagement d'un espace d'enseignement
CCI - Ecole 42

Av. Simone Veil, 06200 Nice

PRO/DCE

Plan R+1 - CVC



CVC 01

Date :	Octobre 2026
Échelle :	1/100e
Indice :	0
Emetteur :	Le B.E

	MAITRE D'OUVRAGE	CCI NCA - Service Général 20 Boulevard Carabacel CS 11259 06005 NICE CEDEX1	
be	BUREAU D'ETUDES	Le B.E 136, boulevard des jardiniers Espace Riviera B302 06200 NICE	TEL : 04 93 97 20 36 email : info@le-be.fr
	BUREAU DE CONTROLE	SOCOTEC 455, Promenade des Anglais Immeuble Nice 1er, Bureau n°64 06200 NICE	TEL : 04 93 21 70 90