EIFFAGE ÉNERGIE LOIRE OCÉAN

CAP INGELEC

LACROIX & MIGNOT architectes
189, RUE VOLNEY
49000 ANGERS Tél. 02.41.87.50.20

EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

FIAT INDUSTRIAL

2H ENERGY

CHU ANGERS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

4, rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9

Sécurisation d'approvisionnement en énergie électrique des bâtiments du CHU d'Angers

Poste de livraison - Intercellules

Indice	Date	Sommaire des modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
C	23/12/16	Mise à jour suite modif cellules CM et DM2	☒ O. LEFEBVRE	☒ S. BRAURE	☒ Ch. BODET
D	31/01/18	Ajout aiguillage tension	☒ O. LEFEBVRE	☒ S. SURVILLE	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

☒ : *document vérifié / approuvé*

CES	SEF	EXE	SCH	1	2	1	8	D
Projet	Entreprise	Phase	Document	N° Document				Ind

Ce document est la propriété de Eiffage Energie Loire Océan
et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué sans son autorisation

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without the written consent of Schneider Electric Industries S.A.S. All drawings and diagrams presented in order booking are limited for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees, divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit. Seuls nous engagent les descriptifs, plans et schemas annexes a la commande. Les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert - desarmés - debrochés - toutes sources coupées.

Ind Rev	Date Date	Modification / Modification	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Archiv. Micro-filmed
D	31/01/2018	Ajout aiguillage tension	O.LEFEBVRE		S. SURVILLE				
C	23/12/2016	Màj. suite modif cellules CM et DM2	C.BARCELO		O.LEFEBVRE				
B	28/09/2015	TQC	O LEFEBVRE		S BRAURE				
A	07/07/2009	Edition originale / First issue	JZG		NTL				
			Dessine / Drawn		Verifie / Checked		Approuve / Approved		

SCHEMA DE FILERIE
INTER-CELLULES

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Echelle
Scale

Unite / Department
EMT

Schneider Electric

Code diffusion
Distribution code

Projet - No commande
Project - Order No.
GB8566/NTL

AAM34006

Indice
Rev
D

Folio
Sheet
001

Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision										Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision									
001	PAGE DE GARDE	A	B	C	D																		
002	SOMMAIRE	A	B	C	D																		
003	LIAISONS INTER-CELLULES	A	B	C	D																		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties (by any kind with its written consent. Only those drawings and documents ordered after booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit. Seuls nous engagent pour la conformite des plans et schemas ainsi etablis a la commande les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert - desarmes - debrochés - toutes sources coupées.

Archivage
Microfilmed

Recapitulatif des folios
et indices de modification
Page summary
with modification indexes

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)


Schneider Electric

AAM34006

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	002

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. All these drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers sans son accord ecrit. Sauf convention contraire, pour l'execution des plans et schémas remis après enregistrement de la commande, les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

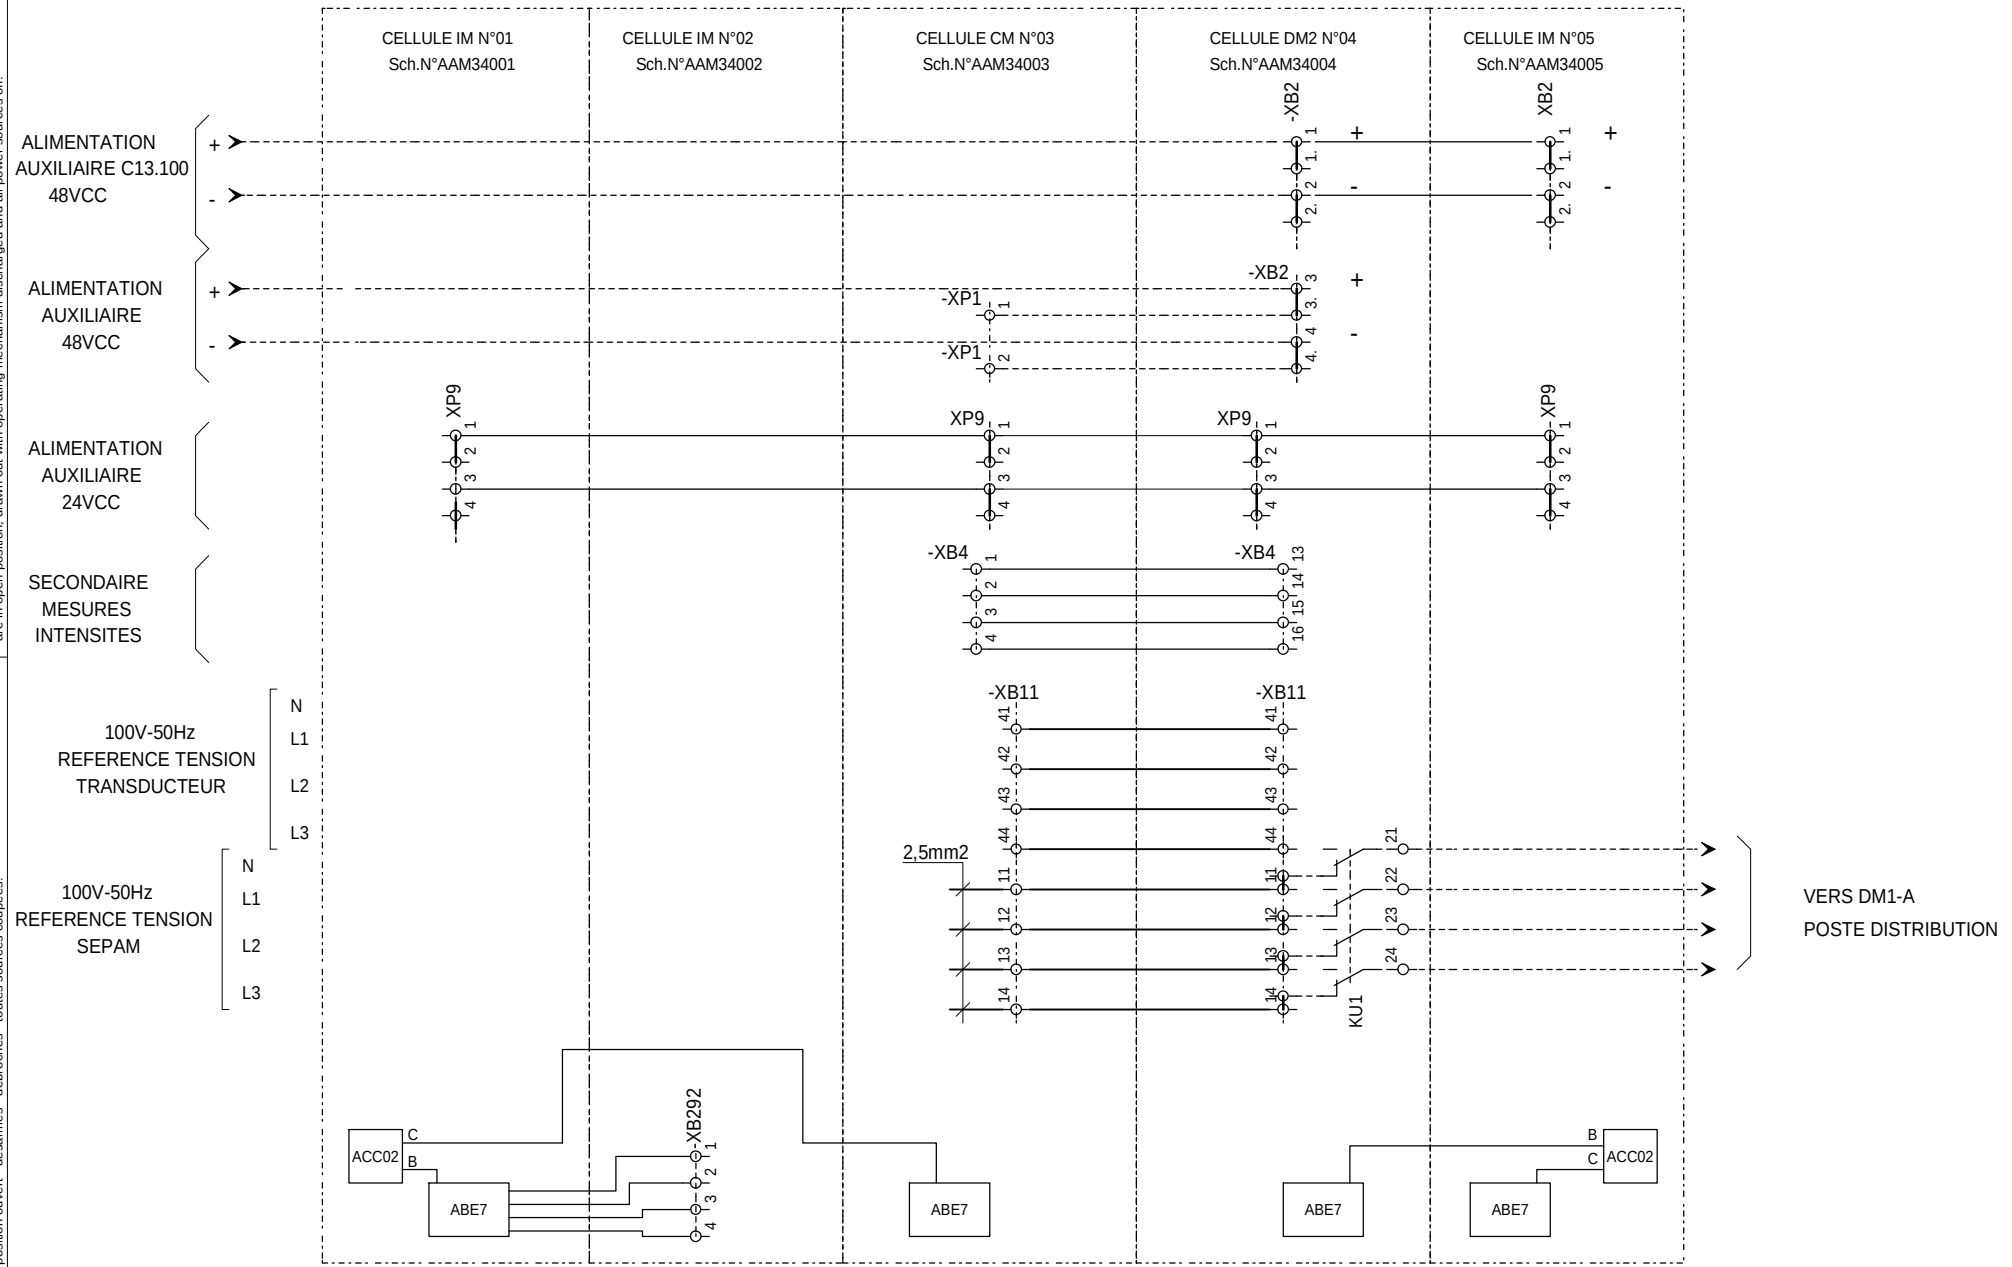

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Màj. suite modif cellules CM et DM2					
B	28/09/2015	TQC					
A	03/07/2009	Edition originale / First issue		D	31/01/2018	Ajout aiguillage tension	

LIAISONS INTER-CELLULES

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34006

Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	003