EIFFAGE ÉNERGIE LOIRE OCÉAN

CAP INGELEC

LACROIX & MIGNOT architectes
189, RUE VOLNEY
49000 ANGERS Tél. 02.41.87.50.20

EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

FIAT INDUSTRIAL

2H ENERGY

CHU ANGERS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

4, rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9

Sécurisation d'approvisionnement en énergie électrique des bâtiments du CHU d'Angers

Poste de distribution - Intercellules

Indice	Date	Sommaire des modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
D	17/07/15	Mise à jour fin de chantier	☒ C. SAVIO	☒ O. LEFEBVRE	☒ S. BRAURE
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

☒ : *document vérifié / approuvé*

CES	SEF	EXE	SCH	1	4	7	1	D
Projet	Entreprise	Phase	Document	N° Document				Ind

Edition du 28/02/18	Ce document est la propriété de Eiffage Energie Loire Océan et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué sans son autorisation	0/3

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without the written consent of Schneider Electric Industries S.A.S. All drawings and diagrams remitted after order booking are limited for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre divulguées a des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engagent les plans et schémas remis après la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

Ind Rev	Date Date	Modification / Modification	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Archiv. Micro-filmed
D	17/07/2015	Mise à jour fin de chantier	SAVIO C						
C	23/11/2009	Mise à jour TQC	SANCELME						
B	14/08/2009	Modification nom du poste en T0	JZG		NTL				
A	09/07/2009	Edition originale / First issue	JZG		NTL				
			Dessine / Drawn		Verifie / Checked		Approuve / Approved		

SCHEMA DE FILERIE
INTER-CELLULES

CHU ANGERS
POSTE DISTRIBUTION

Echelle
Scale

Unite / Department
EMT

Schneider Electric

Code diffusion
Distribution code

Projet - No commande
Project - Order No.
GB8567/NTL

AAM34014

Indice
Rev
D

Folio
Sheet
001

Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision										Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision									
001	PAGE DE GARDE	A	B	C	D																		
002	SOMMAIRE	A	B	C	D																		
003	LIAISONS INTER-CELLULES	A	B	C	D																		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties (by any kind with its written consent. Only those drawings and documents emitted after ordering are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit. Seuls nos documents emis pour la commande font foi. Les appareils representes sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

Archivage
Microfilmed

Recapitulatif des folios
et indices de modification
Page summary
with modification indexes

CHU ANGERS
POSTE DISTRIBUTION

Schneider Electric

AAM34014

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8567/NTL	D	002

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to others without the express written authority of Schneider Electric. All these drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers sans accord ecrit de sa part. Ces plans et schemas remis apres enregistrement de la commande, pour execution, sont binding. Les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert - desarmes - debrochés - toutes sources coupées.

CELLULE IM N°01 Sch.N°AAM34010 | CELLULE DM1-A N°02 Sch.N°AAM34011 | CELLULE DM1-A N°03 Sch.N°AAM34011 | CELLULE IMB N°04 Sch.N°AAM34012 | CELLULE GBM N°05 | CELLULE DM1-A N°06 Sch.N°AAM34011 | CELLULE DM1-A N°07 Sch.N°AAM34011 | CELLULE QM N°08 Sch.N°AAM34013

ALIMENTATION AUXILIAIRE 48VCC

EMISSION ATTENTE LOGIQUE

100V-50Hz REFERENCE TENSION

N


L1

L2

L3

ALIMENTATION TELEFAST 24VCC

TELEFAST

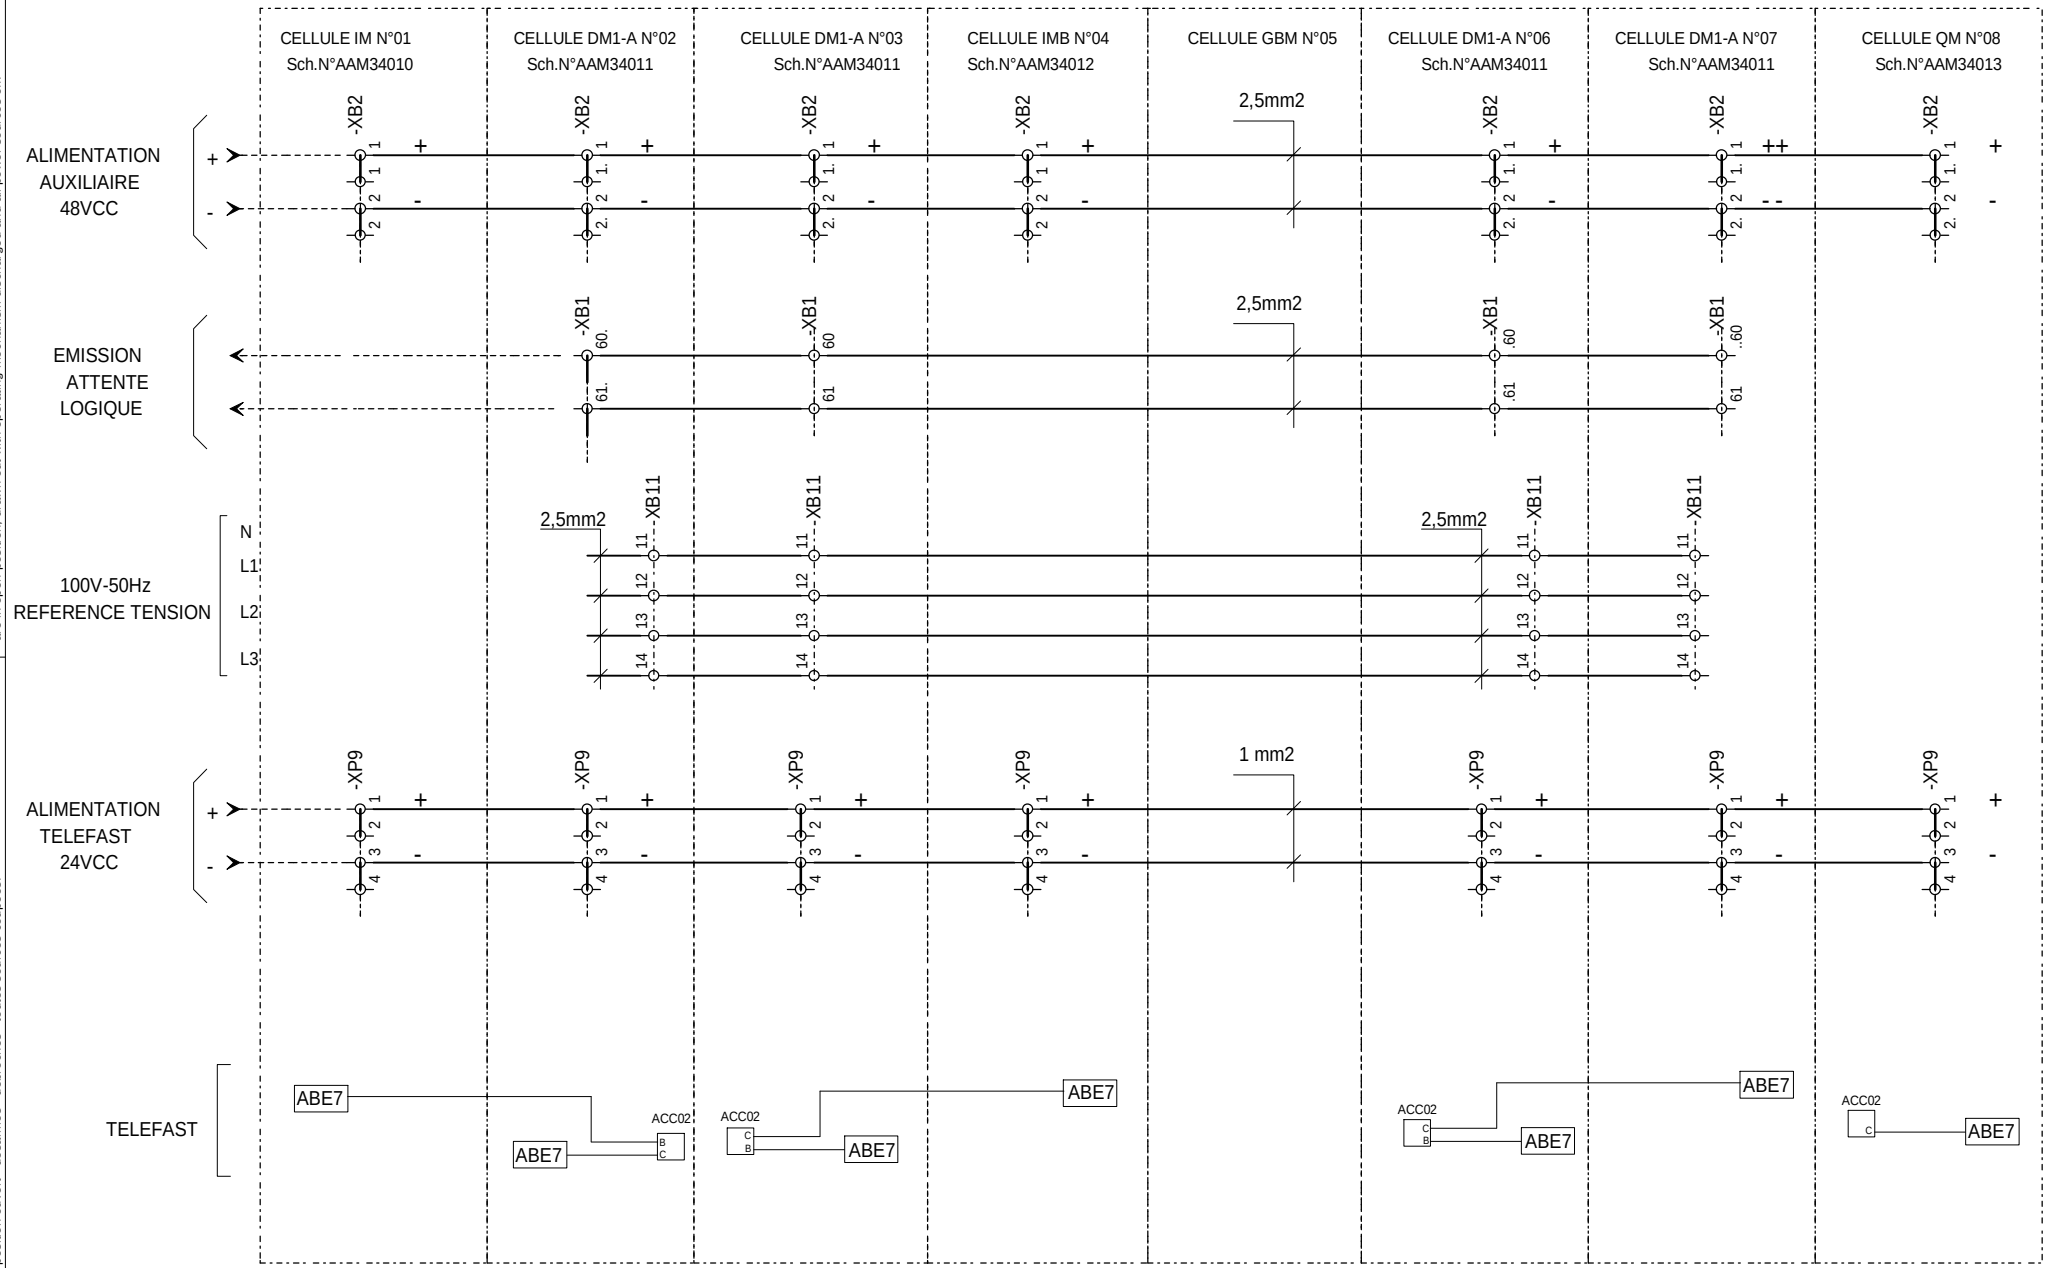

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed
C	23/11/2009	Mise à jour TQC	
B	14/08/2009	Modification nom du poste en T0	
A	03/07/2009	Edition originale / First issue	
D	17/07/2015	Mise à jour fin de chantier	

LIAISONS INTER-CELLULES

CHU ANGERS
POSTE DISTRIBUTION

Schneider Electric

AAM34014

Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8567/NTL	D	003