UGECAM RHôNE ALPES - Le Clyress


RESTRUCTURATION et CONSTRUCTION DE 361 LITS D'HOSPITALISATION COMPLETE ET DE 30 PLACES D'HOPITAL DE JOUR A St DIDIER AU MONT D'OR (69370)

Maître d'ouvrage	UGECAM RHONE-ALPES - 133, route de St Cyr - BP62 69370 ST DIDIER AU MONT D'OR	tél : 04 72 52 19 70 - fax : 04 72 52 19 79 communication@ugecam-rhonealpes.cnamts.fr
Bureau de contrôle	APAVE - Les coteaux de saône - 4 rue des Draperies 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR	tél : 04 37 64 08 53 - fax : 04 37 64 08 00 christophe.roux@apave.com
Conseil de l'UGECAM	ADRHEN - 1, rue Bonaparte 75006 PARIS	tél : 01 40 51 03 83 - fax : 01 46 33 46 96 adrhen.claudet@orange.fr
Coordinateur SSI	DEKRA - Département AKSSION - 36 avenue Jean Mermoz - BP8212 69355 LYON CEDEX 08	tél : 04 72 78 44 81 - fax : 04 72 78 13 51 guillaume.fontenay@dekra.com
SPS	ISOBASE - 1 Route du Genas 69513 VAULX EN VELIN	tél : 06 26 80 78 67 - fax : isobase@wanadoo.fr
Architecte mandataire	AT'LAS ARCHITECTES - 45, quai Charles de Gaulle - 69463 LYON CEDEX 06	tél : 04 72 73 22 20 - fax : 04 37 42 57 28 lyon@atlas-architectes.fr
Architecte d'intérieur	ATELIER JEAN PAUL ESPINOSA - 5, place Gailleton 69002 LYON	tél : 04 78 37 04 22 - fax : 04 78 38 22 16 atelier@espinosa-decorateur.com
BET structure BET fluides Economiste Cuisiniste	IOSIS RHONE ALPES - 59, rue de l'Abondance 69421LYON CEDEX 03	tél : 04 78 95 74 00 - fax : 04 78 95 25 12 lyon@iosisgroup.fr
BET HQE	GARNIER - 120 rue Gambetta 51100 REIMS	tél : 03 26 82 71 04 - fax : 03 26 82 48 59 be.garnier@be-garnier.fr
Paysagiste	ADP DUBOIS - ZI Moutti sud 74540 ALBY SUR CHERAN	tél : 04 50 68 24 13 - fax : 04 50 68 29 37 adpdubois@libertysurf.fr
Ergonome	CONCEPT ERGONOMIE - Tour du crédit Lyonnais - 129, rue Servient 69326 LYON CEDEX 03	tél : 04 78 63 79 66 - fax : 04 72 61 92 65 accueil@conceptergo.com
Acousticien	PEUTZ & ASSOCIES - 3, rue Hippolyte Flandrin 69001 LYON	tél : 04 78 39 78 32 - fax : 04 78 39 77 52 s.guitton@peutz.fr

OBSERVATIONS

VISA :

plan reçu le	Visa :	date visa :

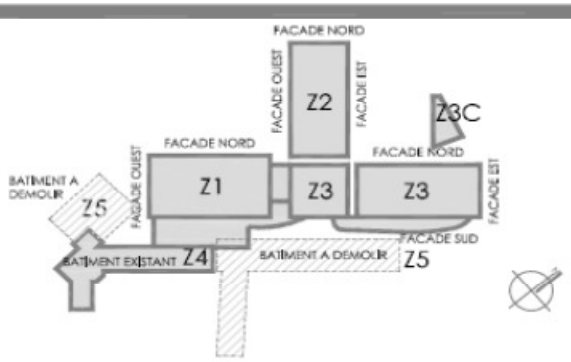

entreprise générale :

GCC

AGENCE RHONE-ALPES
30 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 36 79 20
Fax. 04 78 36 79 21

entreprise émettrice :

COFELY GDF SUEZ

AE 201 (LT CTA 8 - 9)

SCHEMA ELECTRIQUE

échelle : **SANS**

date : **30/01/2013**

EMETTEUR	SOUS-TRAITANT	PHASE	LOT	DOMAINE	NIVEAU	ZONE	TYPE	NUMERO	INDICE
GCC	COF	DOE	17.1	CVC	S1	Z2	DV	**7290**	**B**

INDICE	MODIFICATION	DATE
A	Première diffusion	14/06/2012
B	**Passage en phase DOE**	**30/01/2013**
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		

INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
C	DOE	29/01/2013	JTR	TGU	
B	MAJ TEST ATELIER	28/06/2012	EBR	TGU	
A	CREATION	28/05/2012	OZA	TGU	

SEE XP 2005 V3.30

TITRE: **PAGE DE GARDE**

01 / 61

EREC TECHNOLOGIES
26 - 28 Rue Francine Fromont
69120 VAULX EN VELIN
+33 (0)4 37 45 26 26
+33 (0)4 37 45 26 27
info@erec-technologies.fr

COFELY GDF SUEZ
AGENCE RHONE-ALPES AUVERGNE
127, AVENUE BARTHELEMY BUYER
BATIMENT SEQUOIA - BP 5066
69246 LYON CEDEX 05
Tel: 04 72 72 23 00
Fax: 04 78 72 98 19

UGECAM

ARMOIRE CTA RDJ

LOCAL TECHNIQUE

AE201

AFFAIRE N°: **C681235**

PLAN N°: **11911-C**

Ce document est la propriété exclusive de EREC, il ne peut être reproduit par quelque moyen que ce soit sans autorisation.

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

FILERIE

	TENSIONS	COULEURS	SECTIONS (mini)
CIRCUIT DE PUISSANCE	Manchons : Noir / L1 - Rouge / L2 - Marron / L3		
* PHASE		NOIR (Manchoné)	2.5mm²
* NEUTRE		BLEU CLAIR	2.5mm²
CIRCUIT DE TELECOMMANDE	115 OU 230V~		
* PHASE		ROUGE	1mm²
* NEUTRE		BLEU CLAIR	1mm²
CIRCUIT DE TELECOMMANDE	< OU = 48V~		
* PHASE		MARRON	1mm²
* COMMUN		GRIS	1mm²
CIRCUIT DE TELECOMMANDE	< OU = 48V=		
* POLARITE +		BLANC	1mm²
* POLARITE -		BLEU FONCE	1mm²
AUTOMATE CIRCUIT E/S ANA		VIOLET	1mm²
AUTOMATE CIRCUIT E TOR		BLANC	1mm²
POLARITES NON COUPEES PAR L'APPAREIL GENERAL DE TETE	(TENSION EXTERIEURE)	ORANGE	1mm²
CONDUCTEUR DE PROTECTION		VERT-JAUNE	1mm²

BORNES

BORNES PHYSIQUES — BORNES LOGIQUES

REPERE LOGIQUE — N°BORNE

- 1 02-1 — BORNE DE PUISSANCE ET DE COMMANDE
- 1 02-1 — BORNE DE CONTINUITE BLINDAGE
- 1 02-1 — BORNE TEST
- 1 02-1 — BORNE PORTE DIODE
- 1 02-1 — BORNE SECTIONNABLE A FUSIBLE
- 1 02-1 — BORNE SECTIONNABLE A COUTEAU

SYMBOLES ELECTRIQUES

TORE Annulus		DISJONCTEUR DIFFERENTIEL Circuit breaker differential		MOTEUR Motor	
TRANSFORMATEUR Transformer		DISJONCTEUR Circuit breaker		CHARGE Charge	
PARAFOUDRE Arrester		SECTIONNEUR PORTE FUSIBLE Fuse switch	1P+N+T	PRISE Socket	
VOYANT Pilot light		INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SWITCH		COMPTEUR HORAIRE Time counter	
AMPEREMETRE Ammeter		SECTIONNEUR Fuse disconnector switch		AVERTISSEUR SONORE Horn	
VOLTMETRE Voltmeter		DISJONCTEUR MOTEUR Circuit breaker motor		BOUTON ARRET D'URGENCE Emergency stop	
RESISTANCE Resistor	A	RELAIS THERMIQUE Thermal overland relay		BOUTON POUSSOIR Push button	
DIODE Diod		CONTACTEUR Contactor		COMMUTATEUR Turn switch	
COMPTEUR HORAIRE Time counter		RELAIS Relay		ELECTROVANNE Solenold valve	
TERRE Ground		RELAIS TEMPORISE REPOS Time off delay relay		THERMOSTAT Thermostat	
SHUNT Shunt		RELAIS TEMPORISE TRAVAIL Time an delay relay		ALIMENTATION Power supply	
TRANSFORMATEUR DE COURANT Intensity transformer		PONT DE DIODE Diod bridge		HORLOGE Clock	

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

LEGENDE P4/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 02 ◄ 01 03 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S122_DV_7290_B

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	PAGE DE GARDE	A	B	C						
02	LEGENDE	A								
03	LISTE DES FOLIOS	A	B	C						
04	LISTE DES FOLIOS RESERVE	A								
05	TETE DE FILERIE	A								
06	PUISSANCE	A	C							
07	PUISSANCE	A								
08	PUISSANCE	A								
10	PUISSANCE	A								
15	REARMEMENT CCF	A								
16	UTILITES	A	C							
17	DISTRIBUTION	A								
20	COMMANDE	A								
21	COMMANDE	A								
22	COMMANDE	A								
23	COMMANDE	A	C							
24	COMMANDE	A	C							
40	API1 - Configuration Automate	A								
41	MOD1 - Entrées/sorties d'automate	A	B							
42	MOD1 - Entrées/sorties d'automate	A	B	C						
43	MOD1 - Entrées/sorties d'automate	A	C							
44	MOD1 - Entrées/sorties d'automate	A	C							
45	MOD2 - Module d'entrées	A	C							
46	MOD2 - Module d'entrées	A								
47	MOD3 - Module de sorties	A	C							
48	MOD4 - Module d'entrées/sorties	A								
49	MOD4 - Module d'entrées/sorties	A								
50	MOD4 - Module d'entrées/sorties	A	C							
55	API2 - Configuration Automate	A								
56	MOD10 - Entrées/sorties d'automate	A	C							
57	MOD10 - Entrées/sorties d'automate	A								
58	MOD10 - Entrées/sorties d'automate	A	C							
59	MOD10 - Entrées/sorties d'automate	A								

N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	MOD12 - Module de sorties	A								
70	TEST LAMPE	A								
71	SIGNALISATION	A								
72	SIGNALISATION	A								
73	SIGNALISATION	A	C							
80	Bornier : +CHASSIS-XP +CHASSIS-XP - 1/1	A	B	C						
81	Bornier : +CHASSIS-XCCF +CHASSIS-XCCF - 1/1	A								
82	Bornier : +CHASSIS-XC +CHASSIS-XC - 1/2	A	B							
83	Bornier : +CHASSIS-XC +CHASSIS-XC - 2/2	A	B	C						
84	Bornier : +CHASSIS-XVAR +CHASSIS-XVAR - 1/1	A								
85	Bornier : +CHASSIS-XTM +CHASSIS-XTM - 1/1	A	B							
86	Bornier : +CHASSIS-XTR +CHASSIS-XTR - 1/1	A	B	C						
87	BOITES DE JONCTION SAS CHAMBRES	A								
88	Bornier : +BJ1-XBJ1 +BJ1-XBJ1 - 1/1	A								
89	Bornier : +BJ2-XBJ2 +BJ2-XBJ2 - 1/1	A								
90	Bornier : +BJ3-XBJ3 +BJ3-XBJ3 - 1/1	A								
91	Bornier : +BJ4-XBJ4 +BJ4-XBJ4 - 1/1	A								
95	ETIQUETTE	A								
96	ETIQUETTE	A	C							
100	IMPLANTATION CHASSIS	A	C							
101	IMPLANTATION PORTES	A	C							
110	LISTE DE MATERIELS	A	B	C						
111	LISTE DE MATERIELS	A	B	C						
112	LISTE DE MATERIELS	A	B	C						
113	LISTE DE MATERIELS	A	B	C						
120	CARNET DE CABLES	A	B	C						
121	CARNET DE CABLES	A	B	C						
122	CARNET DE CABLES	A	B	C						

= +

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

LISTE DES FOLIOS P5/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 03

◄ 02 04 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

=
+ CHASSIS

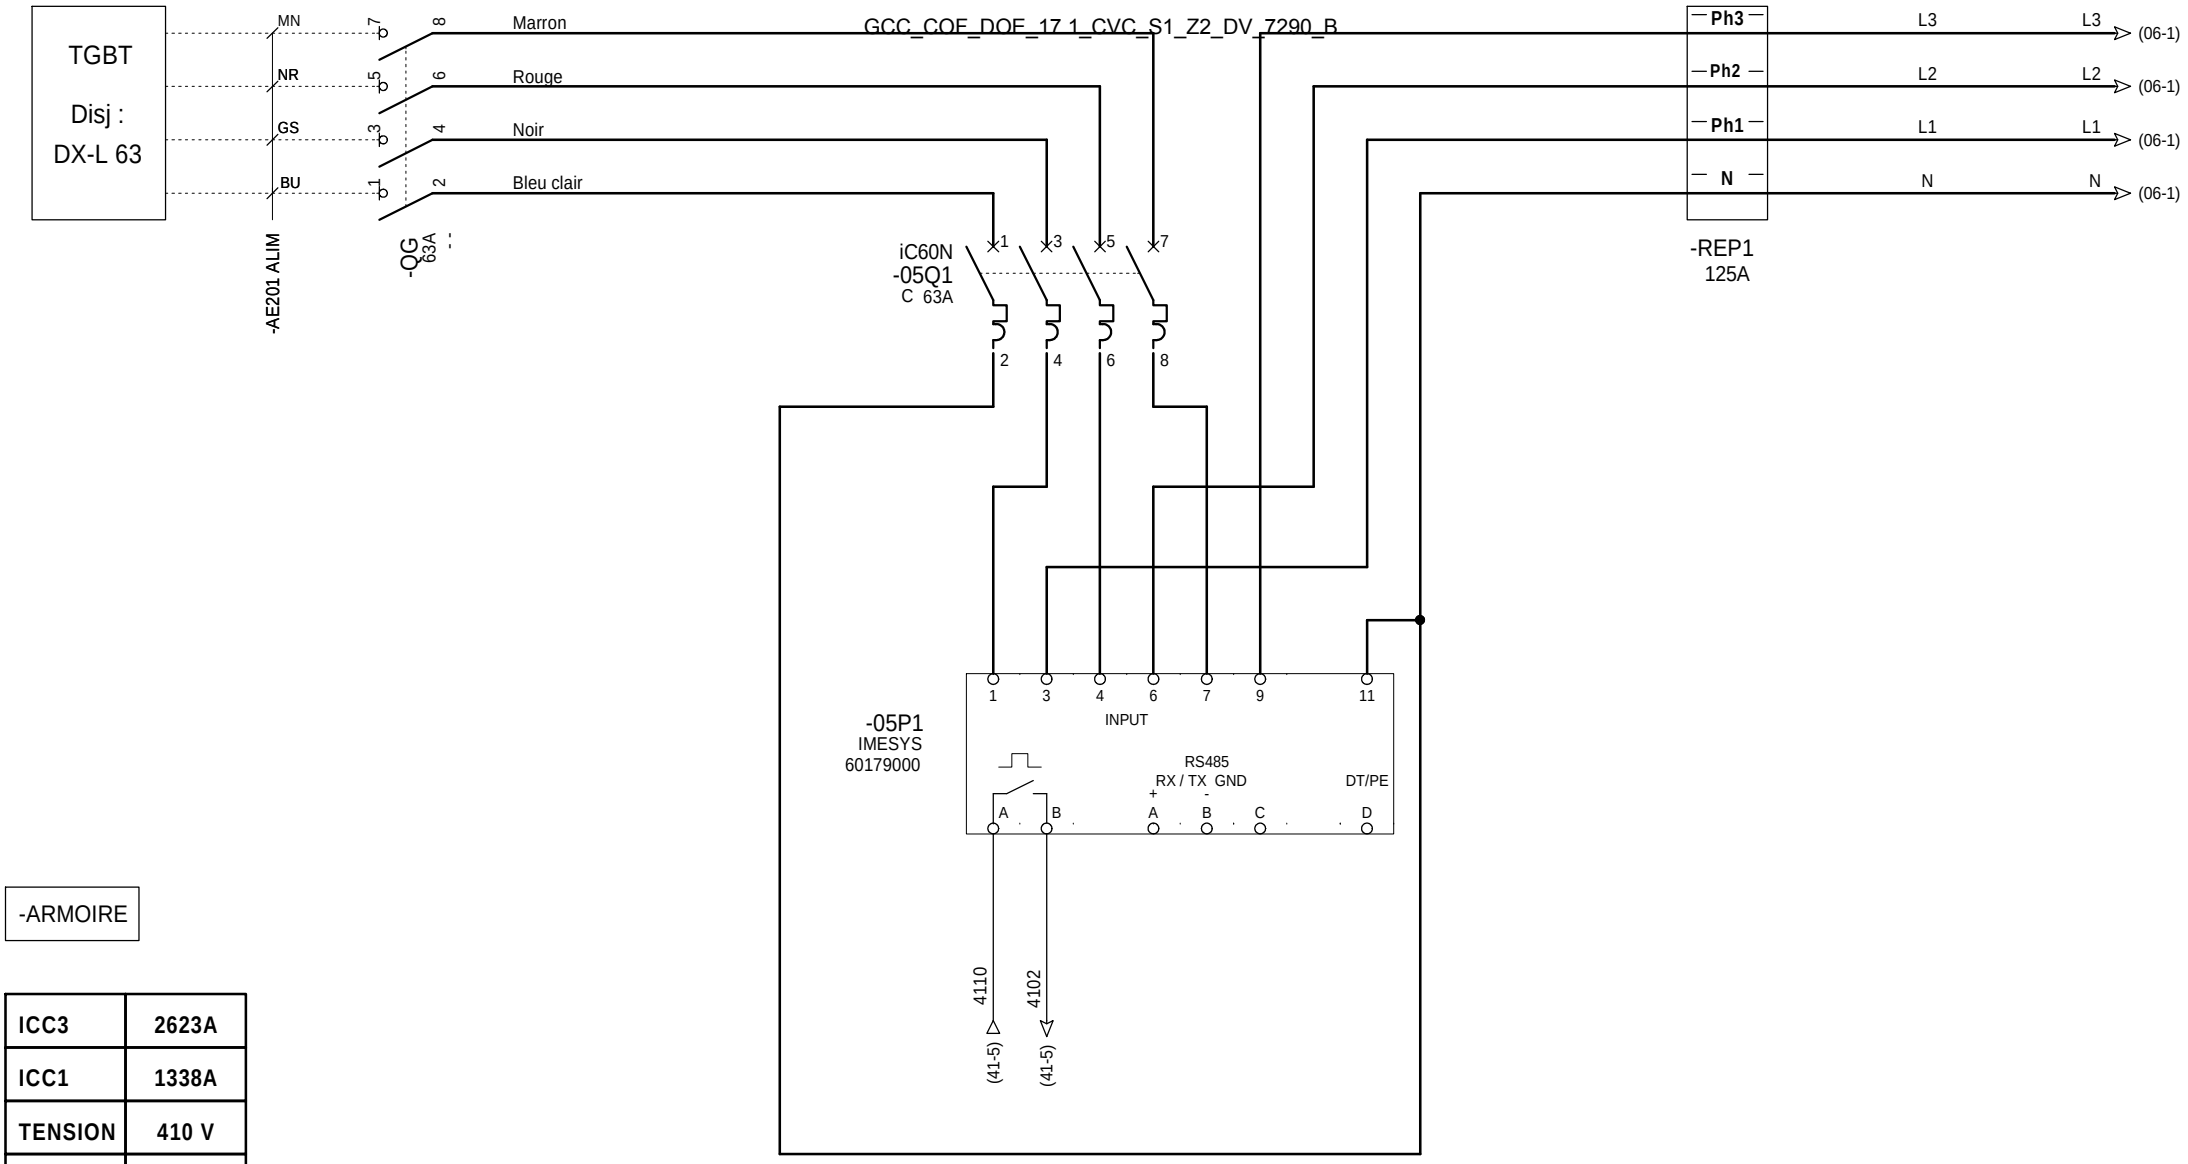

-ARMOIRE

ICC3	2623A
ICC1	1338A
TENSION	410 V
NEUTRE	TNS

DESIGNATION	ARRIVEE	COMPTEUR
	400VAC	D'ENERGIE
	-	-

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

TETE DE FILERIE P7/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 05 ◄ 04 06 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOF_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

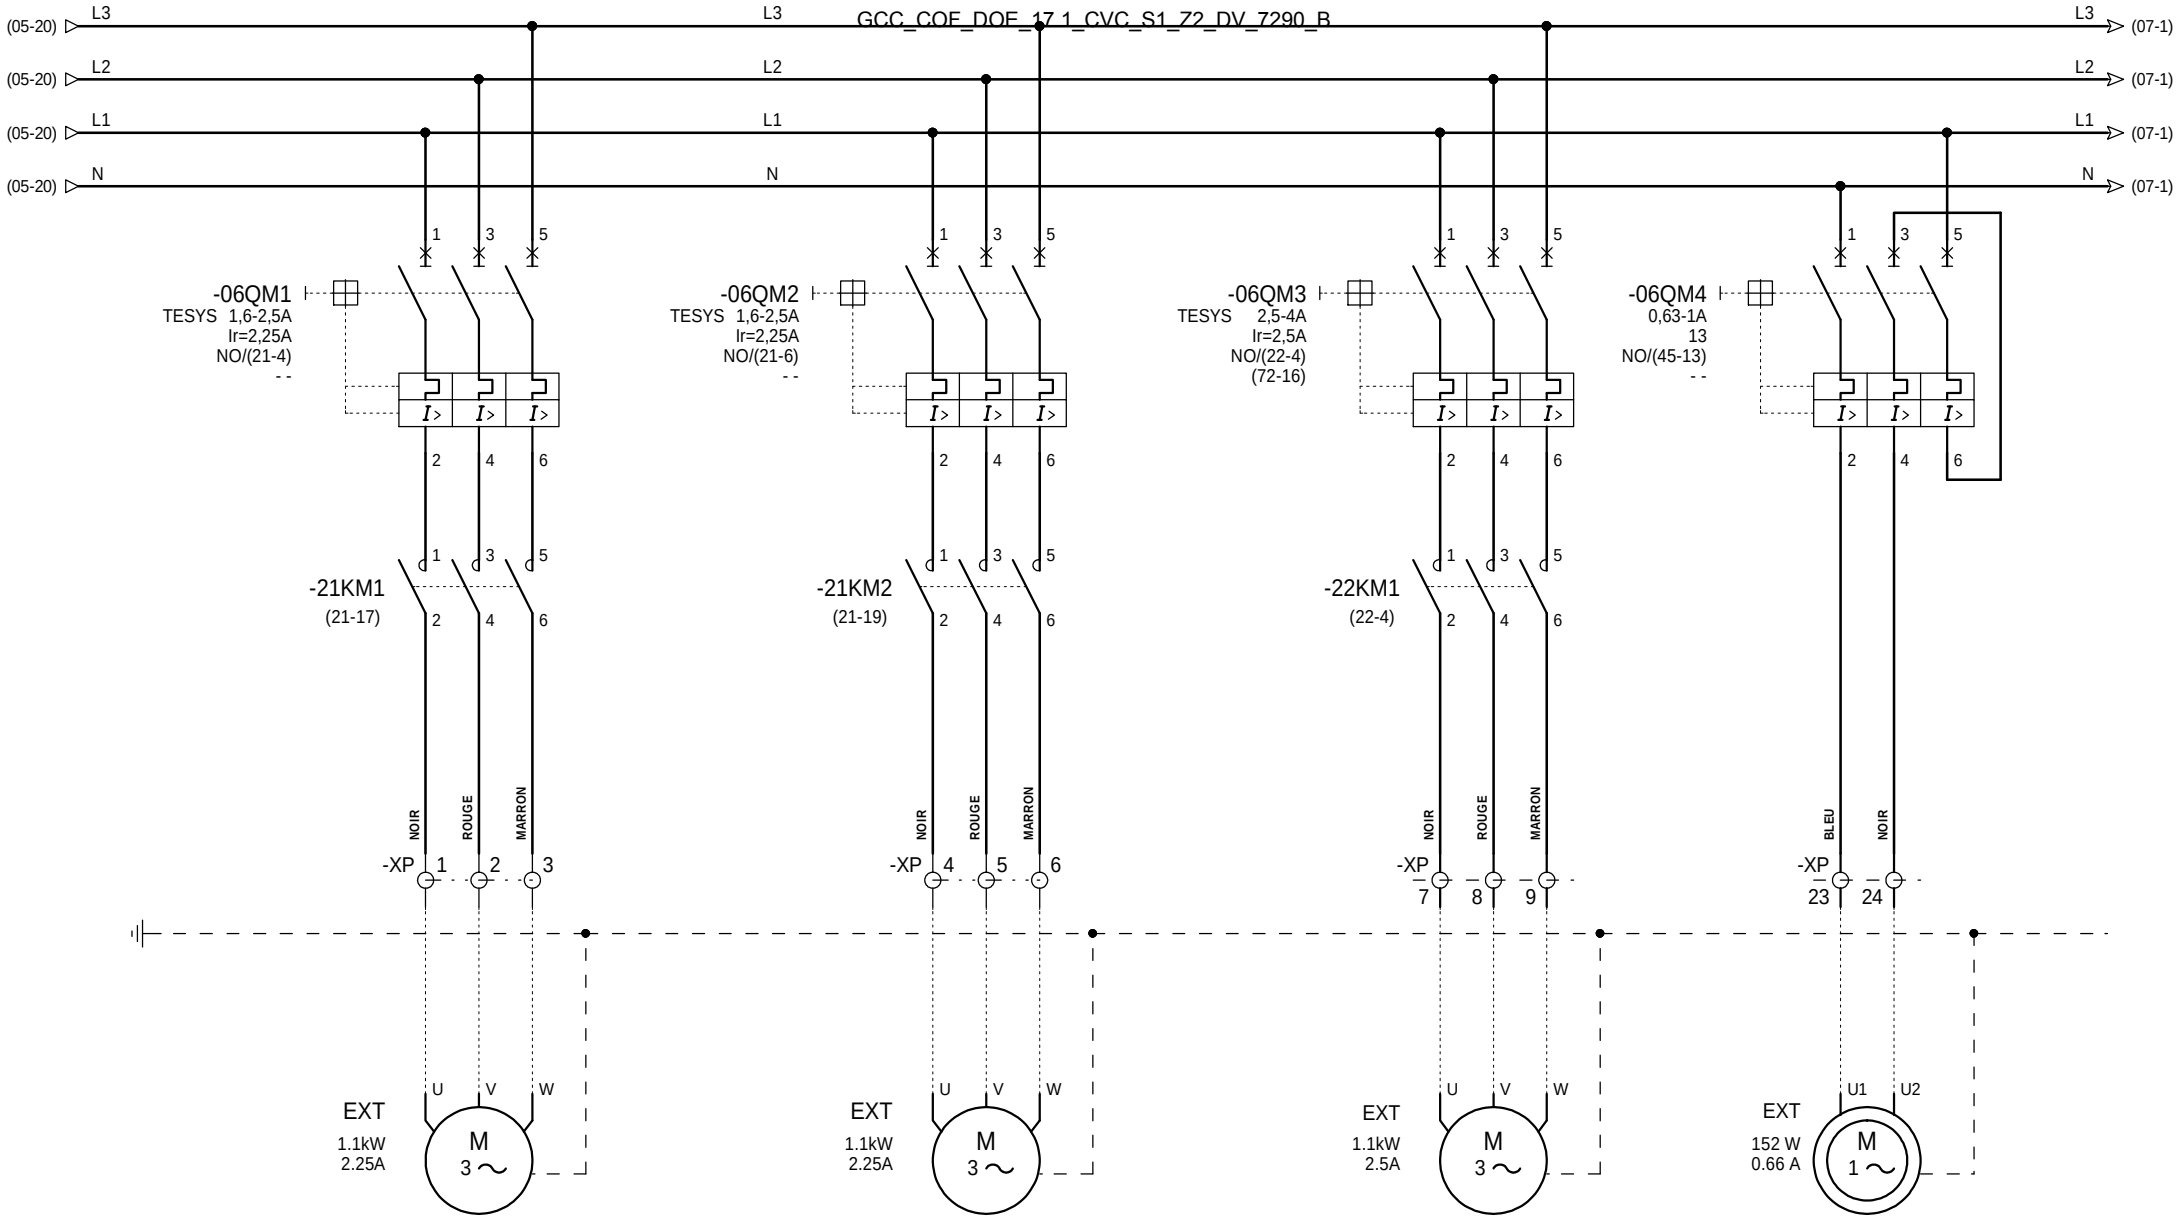

DESIGNATION	VENTILATEUR SOUFFLAGE CTA 8 PHARMACIE	VENTILATEUR REPRISE CTA 8 PHARMACIE	POMPE RECUP. ENERGIE CTA 8	EXTRACTEUR LOCAL SOURCE

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

PUISSANCE P8/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 06

◄ 05 07 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOF_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

(06-20) L3 — L3 — L3 (08-1)
(06-20) L2 — L2 — L2 (08-1)
(06-20) L1 — L1 — L1 (08-1)
(06-20) N — N — N (08-1)

-07Q1
6,3A

AUTORISATION MARCHE

PILOTAGE 0-10V

-23KA2 (23-6)

IPSO

-AE201-C7
SYT1 2 paires 0.9

-XP 10 11 12

-XVAR 1 2

-XVAR 7 8

5004 (50-11) +

5005 (50-12) -

-07A1
DANFOSS
FC 101

91 92 93 95
L1 L2 L3 PE

U V W PE
96 97 98 99

12 18 19 20 27 29
+24V OUT, D IN, D IN, COM D IN, D IN/OUT, D IN/OUT

M
+10V OUT

55 61 68
ANALOG INPUT
0-10V, 0/4-20mA
AIN AIN COM

69 53 54
COM RS-485, P RS-485, N RS-485

DEFAUT
RELAY 1 (240V, 2A)
01 02 03

RUN
RELAY 2 (240V, 2A)
04 05 06

ANALOG OUTPUT
0/4-20mA
50 M

-AE201-P9
LiY-CY-1000 4G2,5²
GS NR MN VJ

-XVAR 3 4 5 6

(24-20) 1 — 24VAC (CDE) — 0703 — 1 (08-11)
(24-20) 1 — 24VAC (CDE) — 0704 — 1 (08-11)

-07KA1
24V

-07KA2
24V

(24-20) 01 — 0Vac (CDE) — 01 (08-11)
(24-20) 01 — 0Vac (CDE) — 01 (08-11)

EXT
1.7kW
4.4A
U V W
M 3~

14 12 11 (73-6)
24 22 21 (23-6)
34 32 31 (44-11)
44 42 41 - -

14 12 11 (46-9)
24 22 21 (73-8)
34 32 31 - -
44 42 41 - -

DESIGNATION	VENTILATEUR SOUFFLAGE CTA 9 LOCAL CYTOSTATIQUE	DEFAUT VARIATEUR	RETOUR MARCHE VARIATEUR

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

PUISSANCE P9/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 07
◄ 06 08 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOF_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

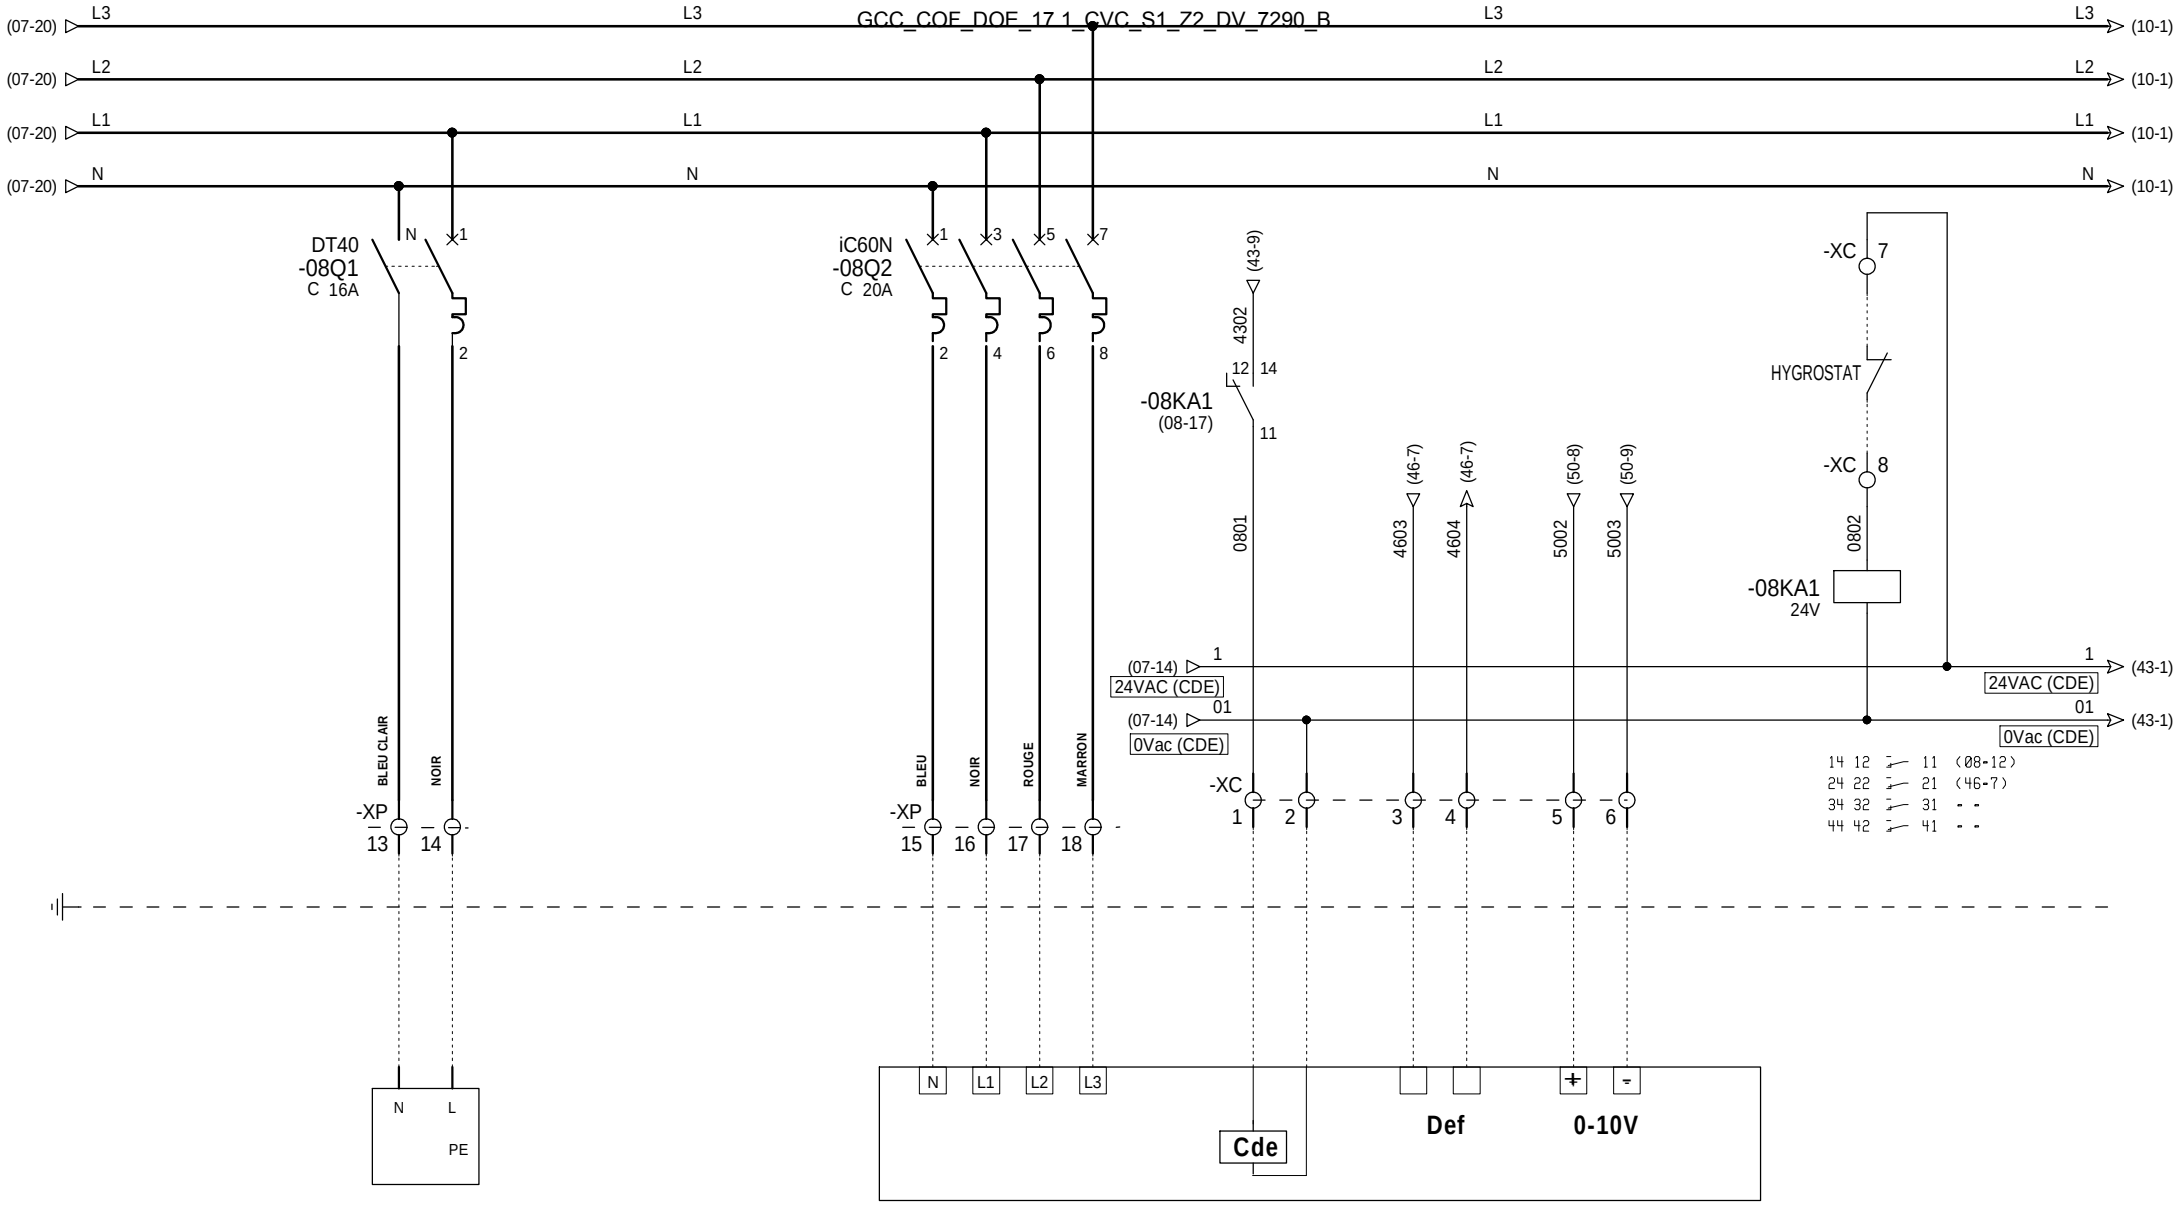

DESIGNATION	CONVECTEUR ELECTRIQUE	HUMIDIFICATEUR CTA 9	HYGROSTAT HUMIDIFICATEUR CTA 9
	-	-	

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

PUISSANCE P10/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 08 (◄ 07 10 ►)

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOF_17 1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

(08-20) L3 — L3 — L3 (15-1)
(08-20) L2 — L2 — L2 (15-1)
(08-20) L1 — L1 — L1 (15-1)
(08-20) N — N — N (15-1)

DT40
-10Q1
C 6A

1001
1002

-10T1
230+400V
250VA
24V

1003
1004

DT40
-10Q2
C 10A

1006
1005

-XP 19 20
-XP 21 22

2x75W — N L PE
1x75W — N L PE

DESIGNATION	ECLAIRAGE CTA 08 PHARMACIE	ECLAIRAGE CTA 09 LOCAL CYTOSTATIQUE

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

PUISSANCE P11/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 10

◄ 08 15 ►

GCC_COF_DOF_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

(10-20) L3 — L3 — L3 (16-1)
(10-20) L2 — L2 — L2 (16-1)
(10-20) L1 — L1 — L1 (16-1)
(10-20) N — N — N (16-1)

DT40
-15Q1
C 10A

-15T1
LEGRAND
044236
230+400 V
400 VA
24+48 V

-15Q2
C 8A

-24KM1
(24-7)

-XCCF 1 – 2
-XCCF 3 – 4

17W
48V
-1 2+
x14

17W
48V
-1 2+
x5

DESIGNATION	REARMEMENT RCCF 13 CTA8S-CTA 8R	REARMEMENT RCCF 14 CTA 9S-CTA 9R-AN CTA8/9

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

REARMEMENT CCF P12/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 15 ◄ 10 16 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17 1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

(15-20) L3 — L3 — L3 (17-1)
(15-20) L2 — L2 — L2 (17-1)
(15-20) L1 — L1 — L1 (17-1)
(15-20) N — N — N (17-1)

DT40
-16Q1
C 10A

DT40 VIGI
-16Q2
C 16A
30mA

-16S1

-16V1
SAREL
NSYCVF85M230PF

-16X1
16A
1P+N+T

EXT
16A
1P+N+T

1601 1602 1603 1604 1605 1606

-100ECL1

DESIGNATION	VENTILATION ARMOIRE -	ECLAIRAGE ARMOIRE -	PRISE DE COURANT ARMOIRE -	PRISE DE COURANT IMPRIMANTE DETECTION CO

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

UTILITES P13/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 16

◄ 15 17 ►

Logiciel SEE v. 3.30

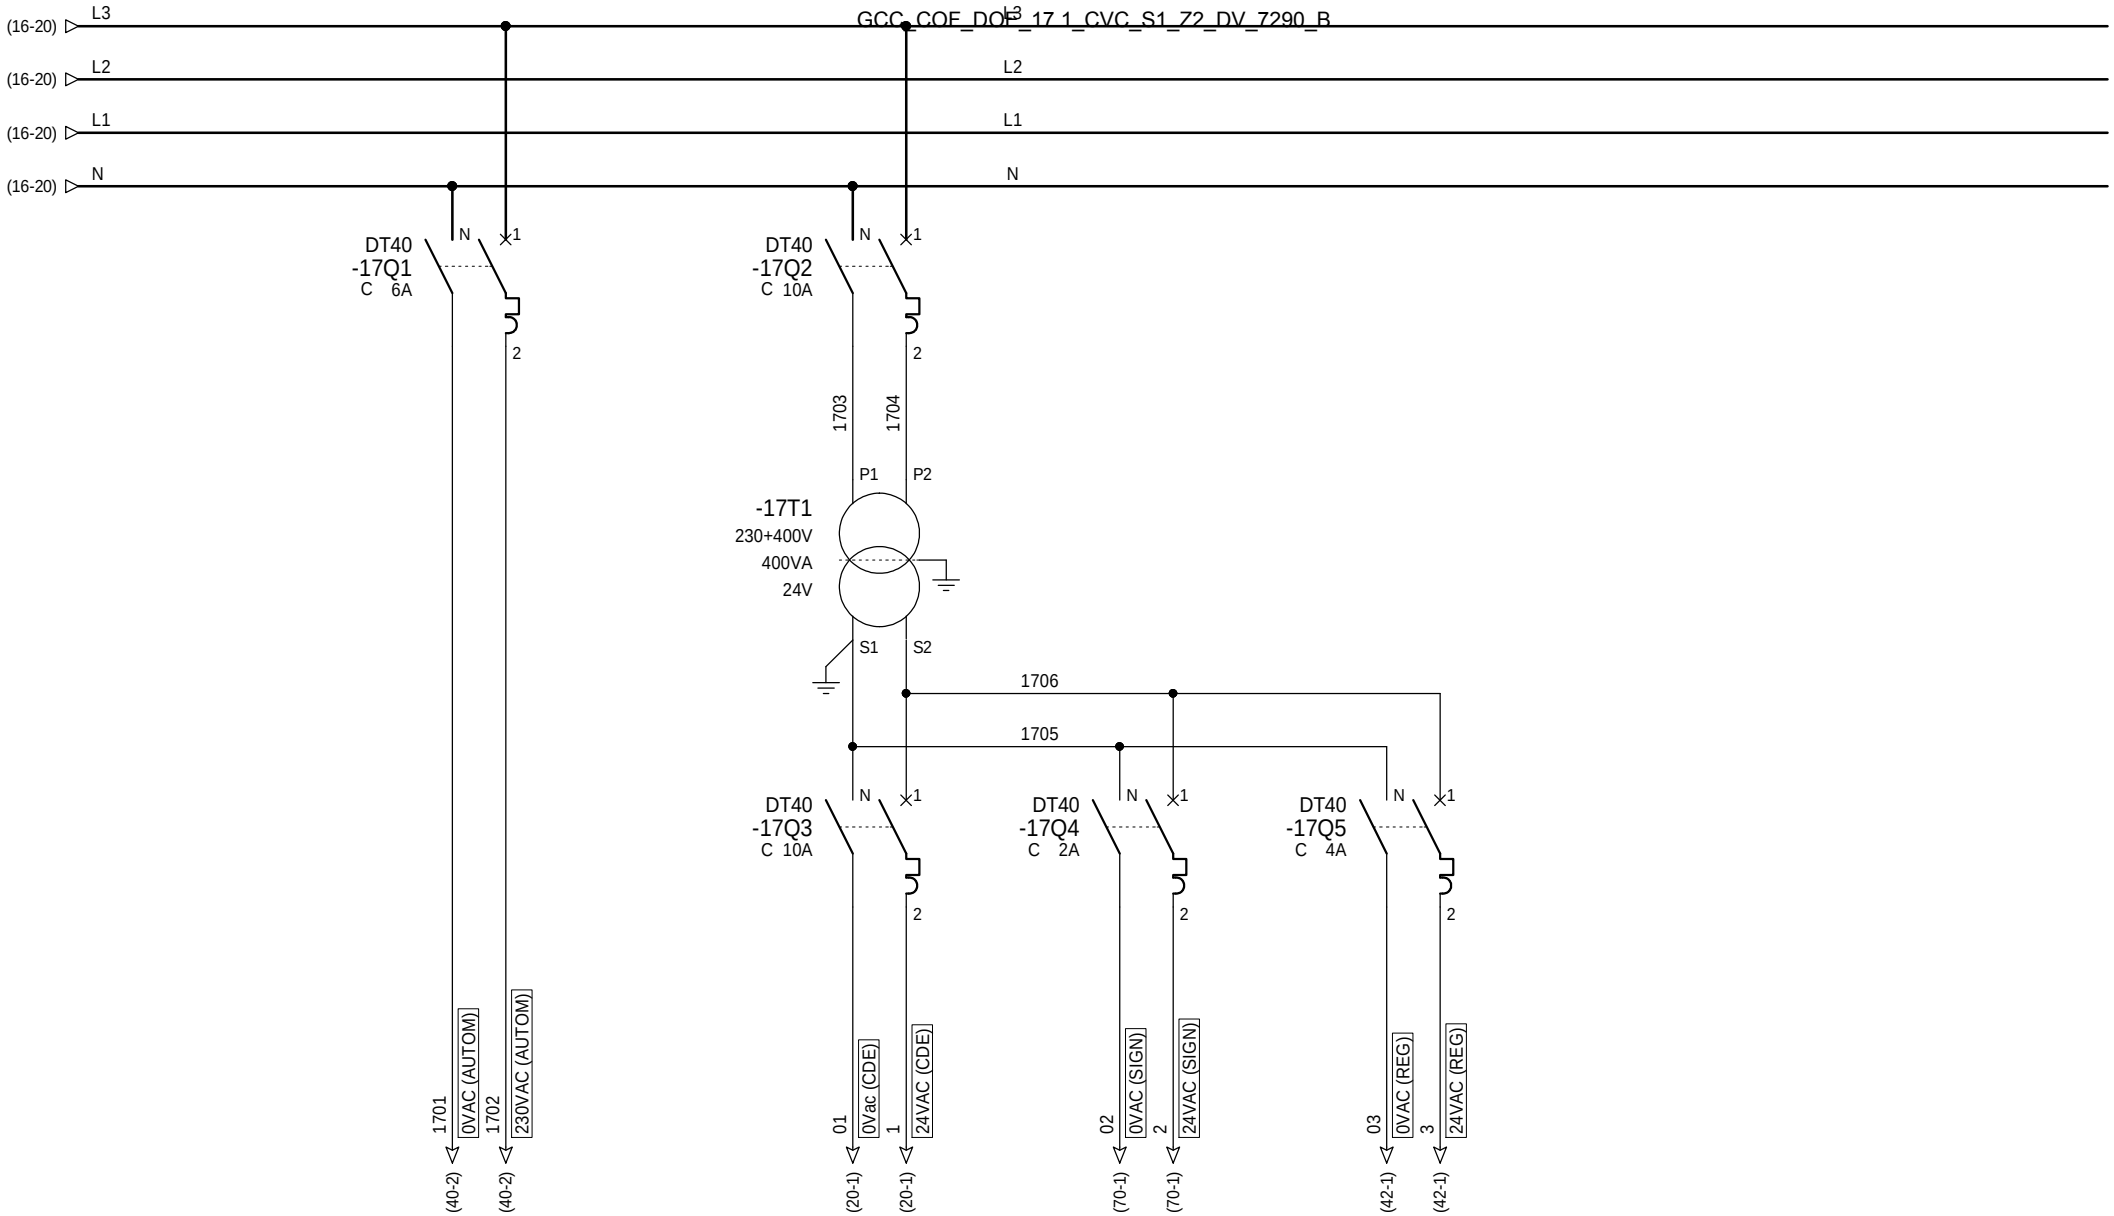

DESIGNATION	ALIMENTATION 230VAC AUTOMATE	ALIMENTATION 24VAC TELECOMMANDE	ALIMENTATION 24VAC SIGNALISATION	ALIMENTATION 24VAC REGULATION

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

DISTRIBUTION P14/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 17

◄ 16 20 ►

Logiciel SEE v. 3.30

PRESENCE TENSION	ARRET D'URGENCE	DETECTION INCENDIE	CHAINE DE SECURITE
-	-	-	-

CGC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

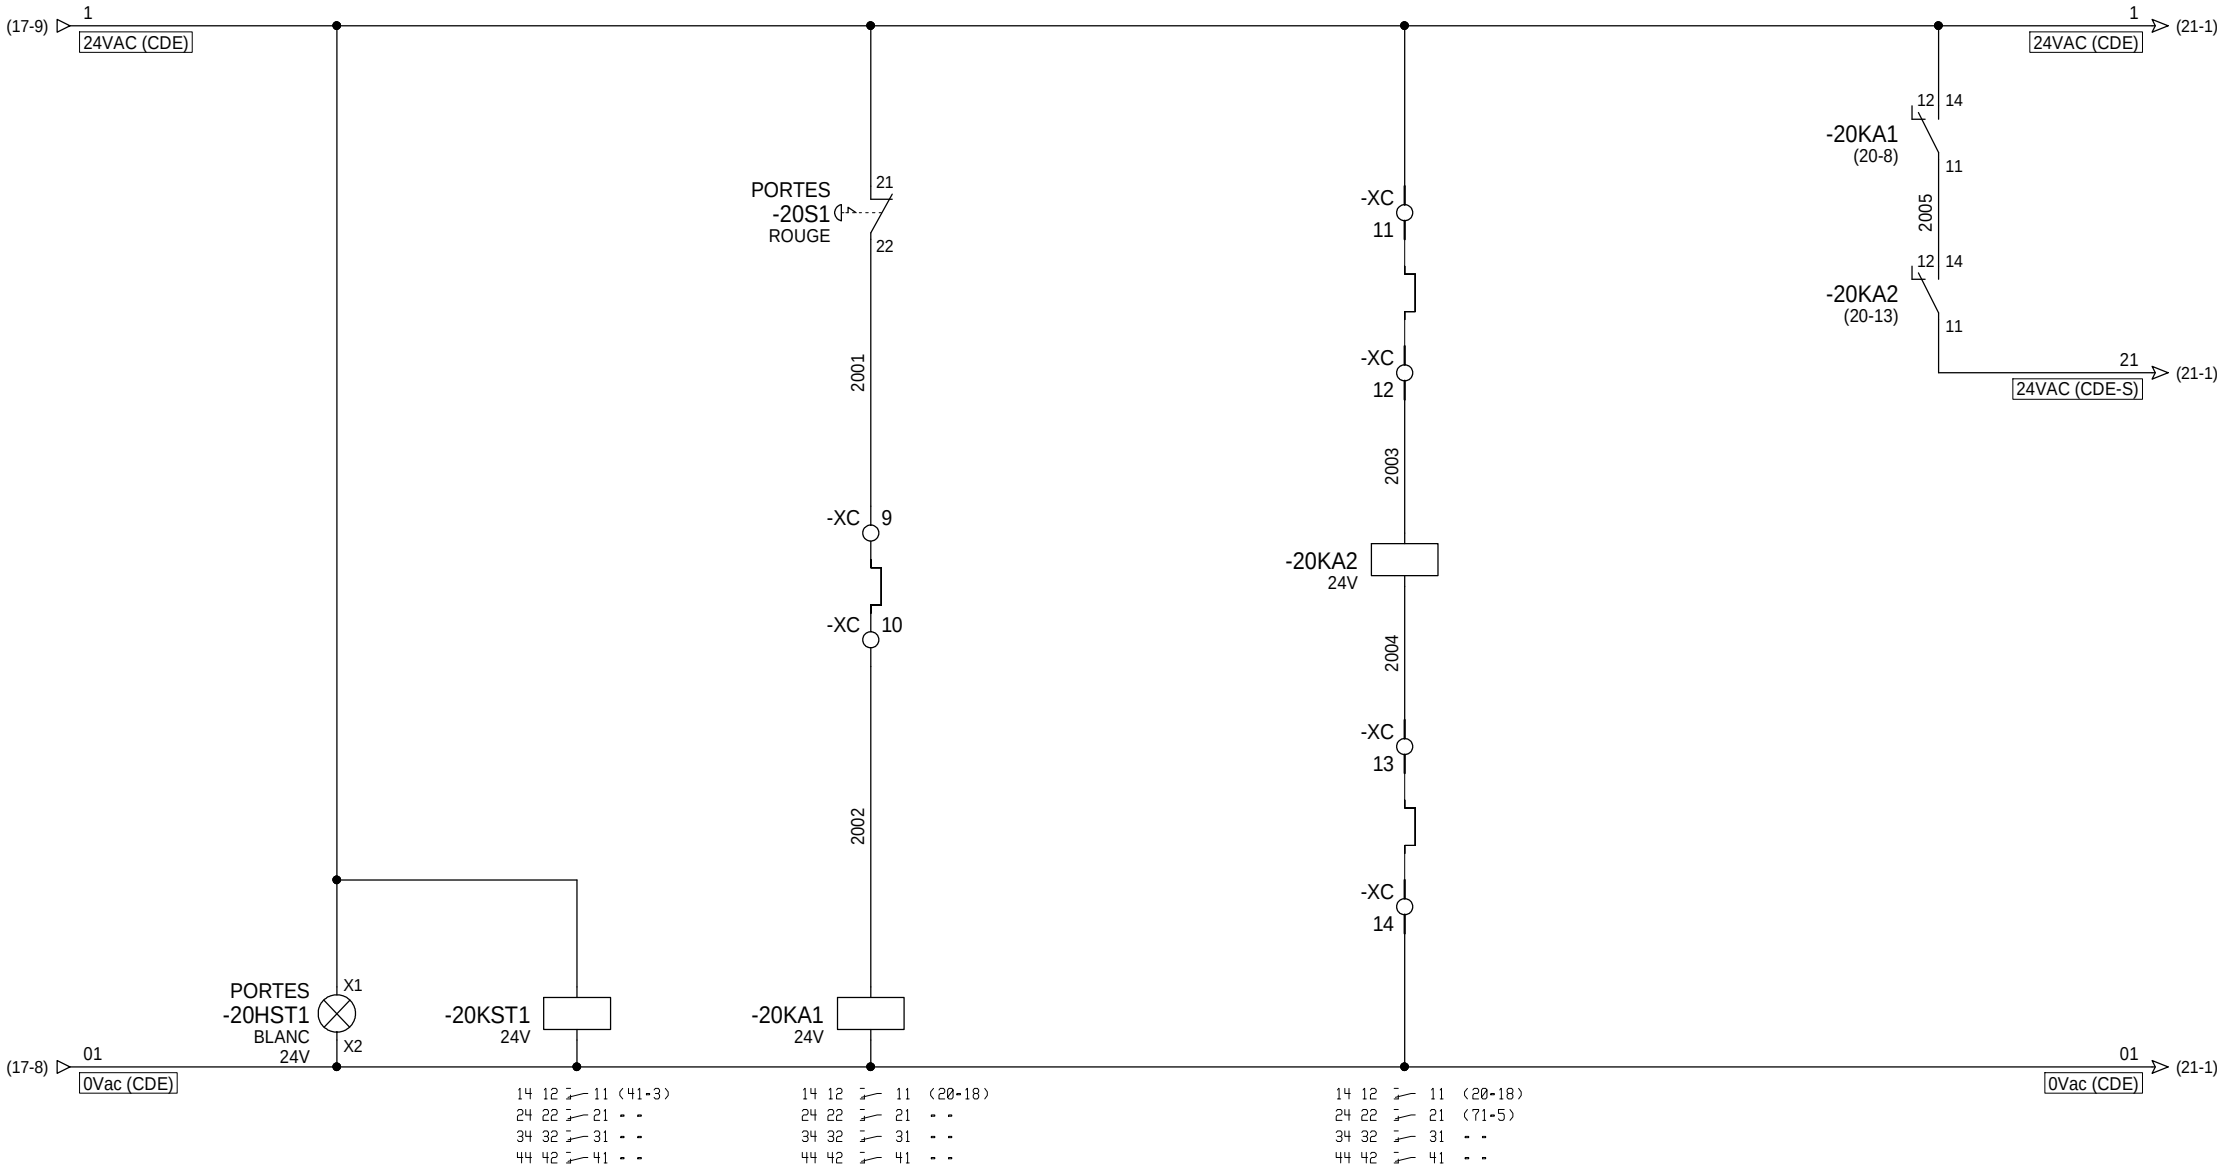

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P15/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 20

◄ 17 21 ►

Logiciel SEE v. 3.30

THERMOSTAT ANTIGEL CTA 8 PHARMACIE	DEFAUT SOUFFLAGE CTA 8 PHARMACIE	DEFAUT REPRISE CTA 8 PHARMACIE	DEMANDE MARCHE CTA 8 PHARMACIE	REGISTRE AIR NEUF CTA 8 PHARMACIE	FDC OUVERT -	CDE VENTIL. SOUFF/REPRISE CTA 8 PHARMACIE

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_P

(20-20) 1 24VAC (CDE)
(20-20) 21 24VAC (CDE-S)
1 24VAC (CDE) (23-1)
21 24VAC (CDE-S) (23-1)

-XC 15 -XC 17 -XC 19
TFL201F001
IPSO IPSO
-XC 16 -XC 18 -XC 20
2102 2104
-06QM1 (06-5) -06QM2 (06-9)
2101 2103 2105
-21KA1 24V -21KA2 24V -21KA3 24V

PORTES -21S1
AUTO ARRET FORCEE (45-15)
13 AUTO FORCEE
14
2106
(43-6)
(43-5)
2107
12 14
-21KA1 (21-2)
11

2108

-XC 21 23
2 4 7
M
1 5 6 8 9
ASF122F222
7.9VA
-XC 22 24
2109
-21KA4 24V

-21KA4 (21-15)
12 14
11
2110
-21KA2 (21-4)
2111
-21KA3 (21-6)
-21KM1 (21-17)
13 14
2112 2113
-21KM1 24V -21KM2 24V
A1 A2

(20-20) 01 0Vac (CDE)

14 12 11 (21-8)	14 12 11 (21-17)	14 12 11 (21-17)
24 22 21 OF/(41-13)	24 22 21 (72-7)	24 22 21 (72-11)
34 32 31 (72-4)	34 32 31 - -	34 32 31 - -
44 42 41 - -	44 42 41 - -	44 42 41 - -

14 12 11 (21-17)
24 22 21 OF/(41-9)
34 32 31 - -
44 42 41 - -

1 2 (06-5)	1 2 (06-9)
3 4 (06-5)	3 4 (06-9)
5 6 (06-5)	5 6 (06-9)
13 14 (21-18)	13 14 (45-9)
21 22 - -	21 22 - -
53 54 (41-15)	53 54 (72-13)
63 64 (72-9)	63 64 - -

(20-20) 01 (23-1)

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P16/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 21

◄ 20 22 ►

Logiciel SEE v. 3.30

CDE POMPE
RECUP ENERGIE
CTA 8

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

(23-20) 1 24VAC (CDE) → 1 24VAC (CDE) (24-1)

(23-20) 21 24VAC (CDE-S) → 21 24VAC (CDE-S) (24-1)

PORTES
-22S1
AUTO
ARRET
FORCEE

13 AUTO — FORCEE
14
2201
(43-8)

(43-7)
2202

13
-06QM3
(06-14)
14
2203

A1
-22KM1
24V
A2

(23-20) 01 0Vac (CDE) → 01 0Vac (CDE) (24-1)

1 2 (06-14)
3 4 (06-14)
5 6 (06-14)
13 14 (45-5)
21 22 - -
53 54 (72-18)
63 64 - -

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P17/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 22

◄ 21 23 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

THERMOSTAT ANTIGEL CTA 9 LOCAL CYTOS.	DEMANDE MARCHE CTA 9 LOCAL CYTOS	DEFAUT RIDEAU AIR CHAUD 1 SAS LIVRAISON ATELIER RDC	DEFAUT RIDEAU AIR CHAUD 2 SAS DALLE AMBULANCE RDC	DEFAUT RIDEAU AIR CHAUD 3 SAS ANCIEN BATIMENT RDC	DEFAUT RIDEAU AIR CHAUD 4 SAS RDJ

(21-20) 1 24VAC (CDE) — 1 24VAC (CDE) (22-1)

(21-20) 21 24VAC (CDE-S) — 21 24VAC (CDE-S) (22-1)

-XC 25

2 3

TFL201F001

1

-XC 26

2301

PORTES -23S1

AUTO ARRET FORCEE (46-13)

13 AUTO — FORCEE

14

2303

(43-11)

(43-11)

2304

12 14

-23KA1 (23-3)

11

2305

22 24

-07KA1 (07-10)

21

2306

-XC 54 58 62 92

55 59 63 93

RIDEAU AIR CHAUD N°1 — +VE HEALTHY -VE

RIDEAU AIR CHAUD N°2 — +VE HEALTHY -VE

RIDEAU AIR CHAUD N°3 — +VE HEALTHY -VE

RIDEAU AIR CHAUD N°4 — +VE HEALTHY -VE

2307 2308 2309 2310

-23KA1 24V -23KA2 24V -23KA3 24V -23KA4 24V -23KA5 24V -23KA6 24V

(21-20) 01 0Vac (CDE) — 01 (22-1)

-23KA1	-23KA2	-23KA3	-23KA4	-23KA5	-23KA6
14 12 11 (23-6)	14 12 11 (07-10)	14 12 11 (56-3)	14 12 11 (56-5)	14 12 11 (56-7)	14 12 11 (56-9)
24 22 21 (44-11)	24 22 21 - -	24 22 21 (73-11)	24 22 21 (73-13)	24 22 21 (73-16)	24 22 21 (73-18)
34 32 31 (46-5)	34 32 31 - -	34 32 31 - -	34 32 31 - -	34 32 31 - -	34 32 31 - -
44 42 41 (73-3)	44 42 41 - -	44 42 41 - -	44 42 41 - -	44 42 41 - -	44 42 41 - -

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P18/63

Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11911-C**

FOLIO 23 ◄ 22 24 ►

Logiciel SEE v. 3.30

REARMEMENT
CCF
CTA8-S-CTA 8R-CTA 9S-CTA 9R-AN CTA8/9

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_PV_7299.D

COMMANDE
PV/GV EXTRACTEUR PARKING
DEPUIS DETECTION GAZ

(22-20) 1 24VAC (CDE) → 1 (07-8) 24VAC (CDE)
(22-20) 21 24VAC (CDE-S) → 21 (58-2) 24VAC (CDE-S)

PORTES -24S1 NOIR : 13 / 14
-24KT1 (24-5) : 16 / 18 / 15 (2402)
CENTRALE DETECTION GAZ : PV J23 / GV J24
-XC 96 / -XC 98 / -XC 97 / -XC 99
2401 / 2403 / 2404

-24KT1 SAIA 24V : B1 A1 / A2
-24KM1 TESYS 24V : A1 / A2
-24KA3 24V : A1 / A2
-24KA4 24V : A1 / A2


(22-20) 01 0Vac (CDE) → 01 (07-8) 0Vac (CDE)

18 16 15 (24-7)

1 2 (15-5)
3 4 (15-5)
5 6 - -
7 8 - -
13 14 - -
21 22 - -

14 23 11 (43-15) 14 23 11 (43-13)
24 22 21 (47-4) 24 22 21 (47-5)

Déclenchement retardé (12)



= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

COMMANDE P19/63

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO 24 (◄ 23 40 ►)

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

API1 -RACK1

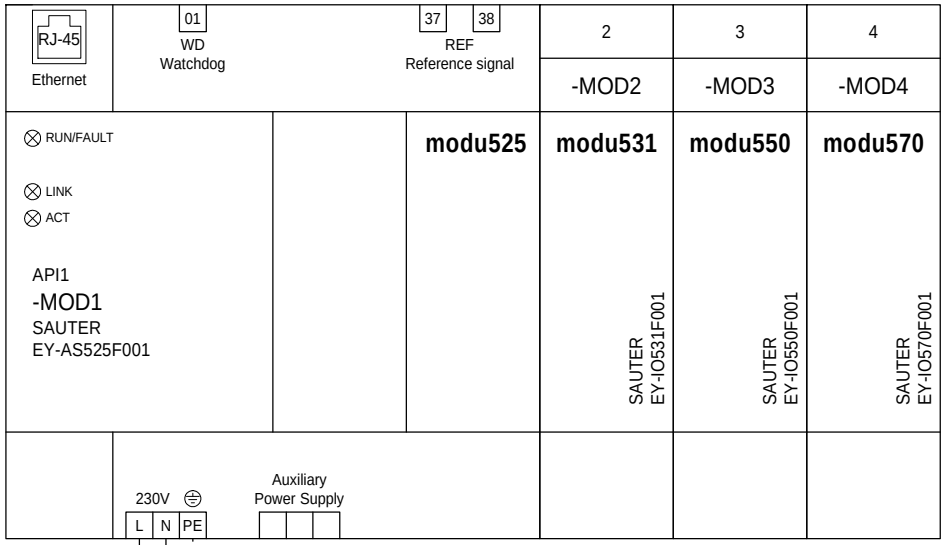

(17-5) 1702 230VAC (AUTOM) → 1702 (55-2)

(17-5) 1701 0VAC (AUTOM) → 1701 (55-2)

=
+ CHASSIS

A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

API1 - Configuration Automate P20/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 40

◄ 24 41 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Presence tension	Comptage electrique	BP Rearmement	Registre air neuf ouvert CTA 08 - Pharmacie	Encrassement filtre air neuf G4+F7 CTA 08 - Pharmacie	Antigel CTA 08 - Pharmacie	Marche ventilateur soufflage CTA 08 - Pharmacie	Defaut limite haute pression soufflage CTA 08 - Pharmacie

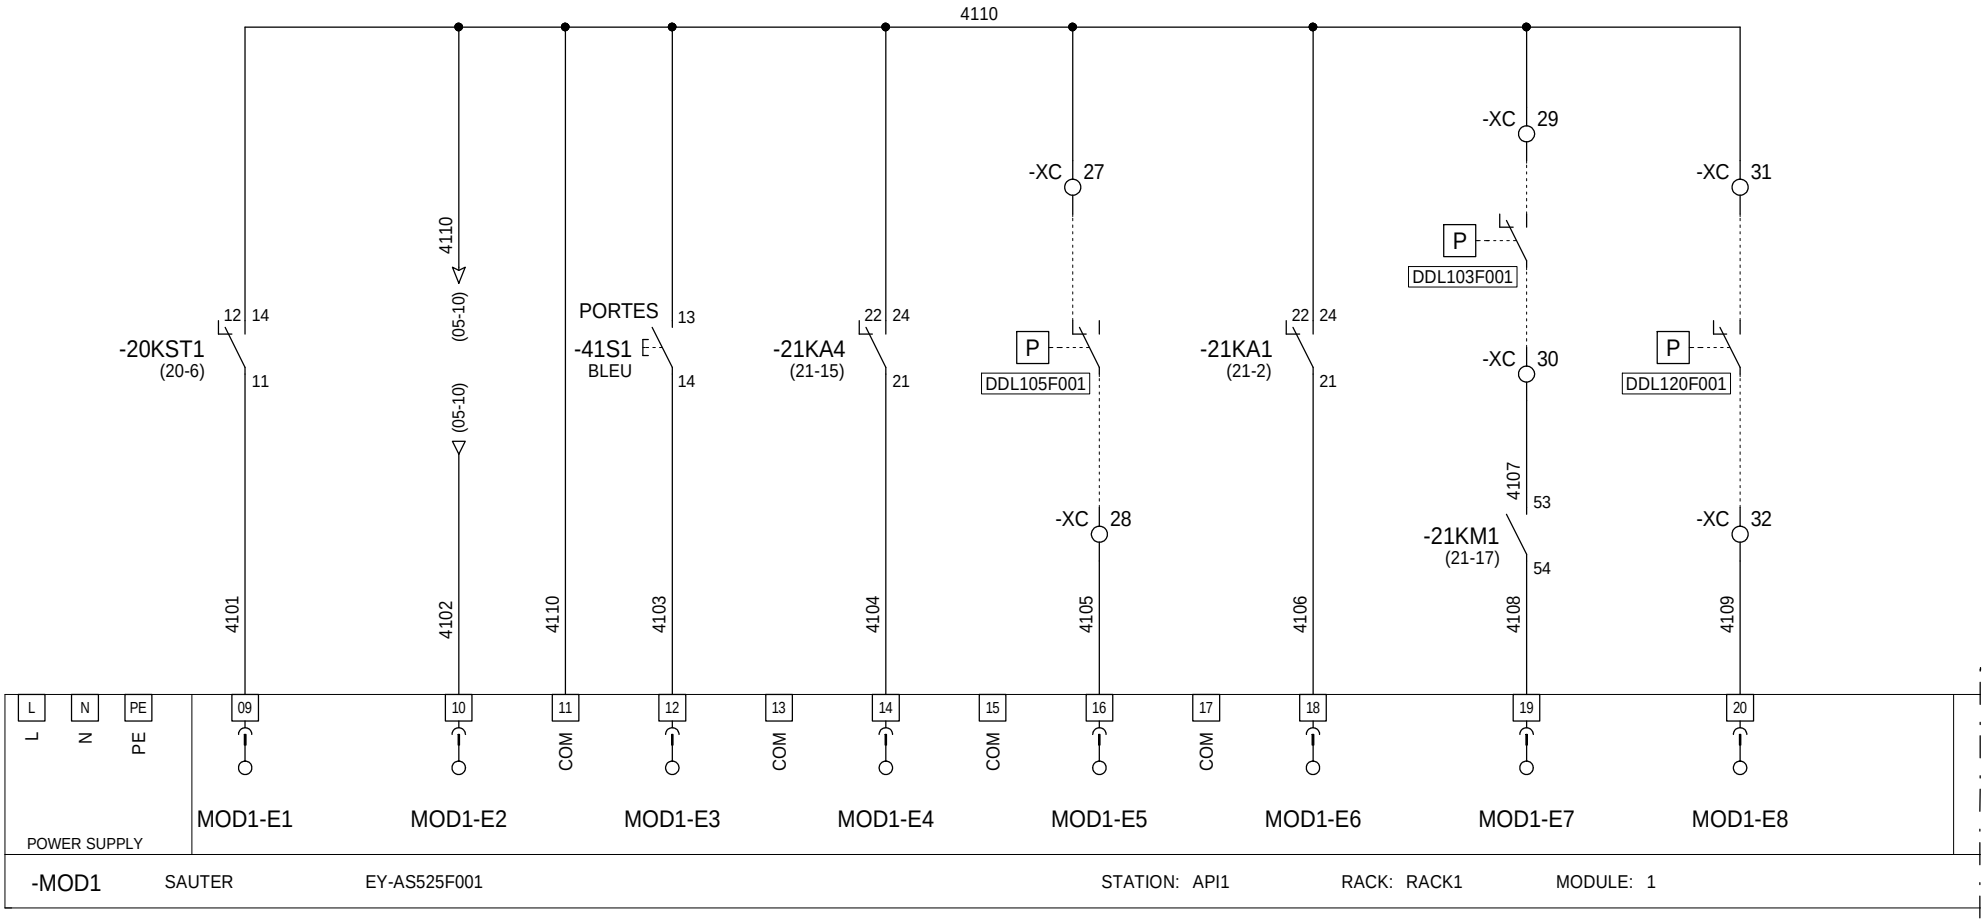

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD1 - Entrées/sorties d'automate P21/63

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO
41
◄ 40 42 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Temperature soufflage CTA 08 - Pharmacie	Temperature reprise CTA 08 - Pharmacie	Temperature soufflage CTA 09 - local Cytostatique	Pression differentielle air ambiante CTA 09 - local Cytostatique	Hygro. Reprise CTA 09 - local Cytostatique	Temp.Reprise CTA 09 - local Cytostatique	Commutateur auto VEP1 - Parking	Temp. ambiance CTA 09 - local Cytostatique

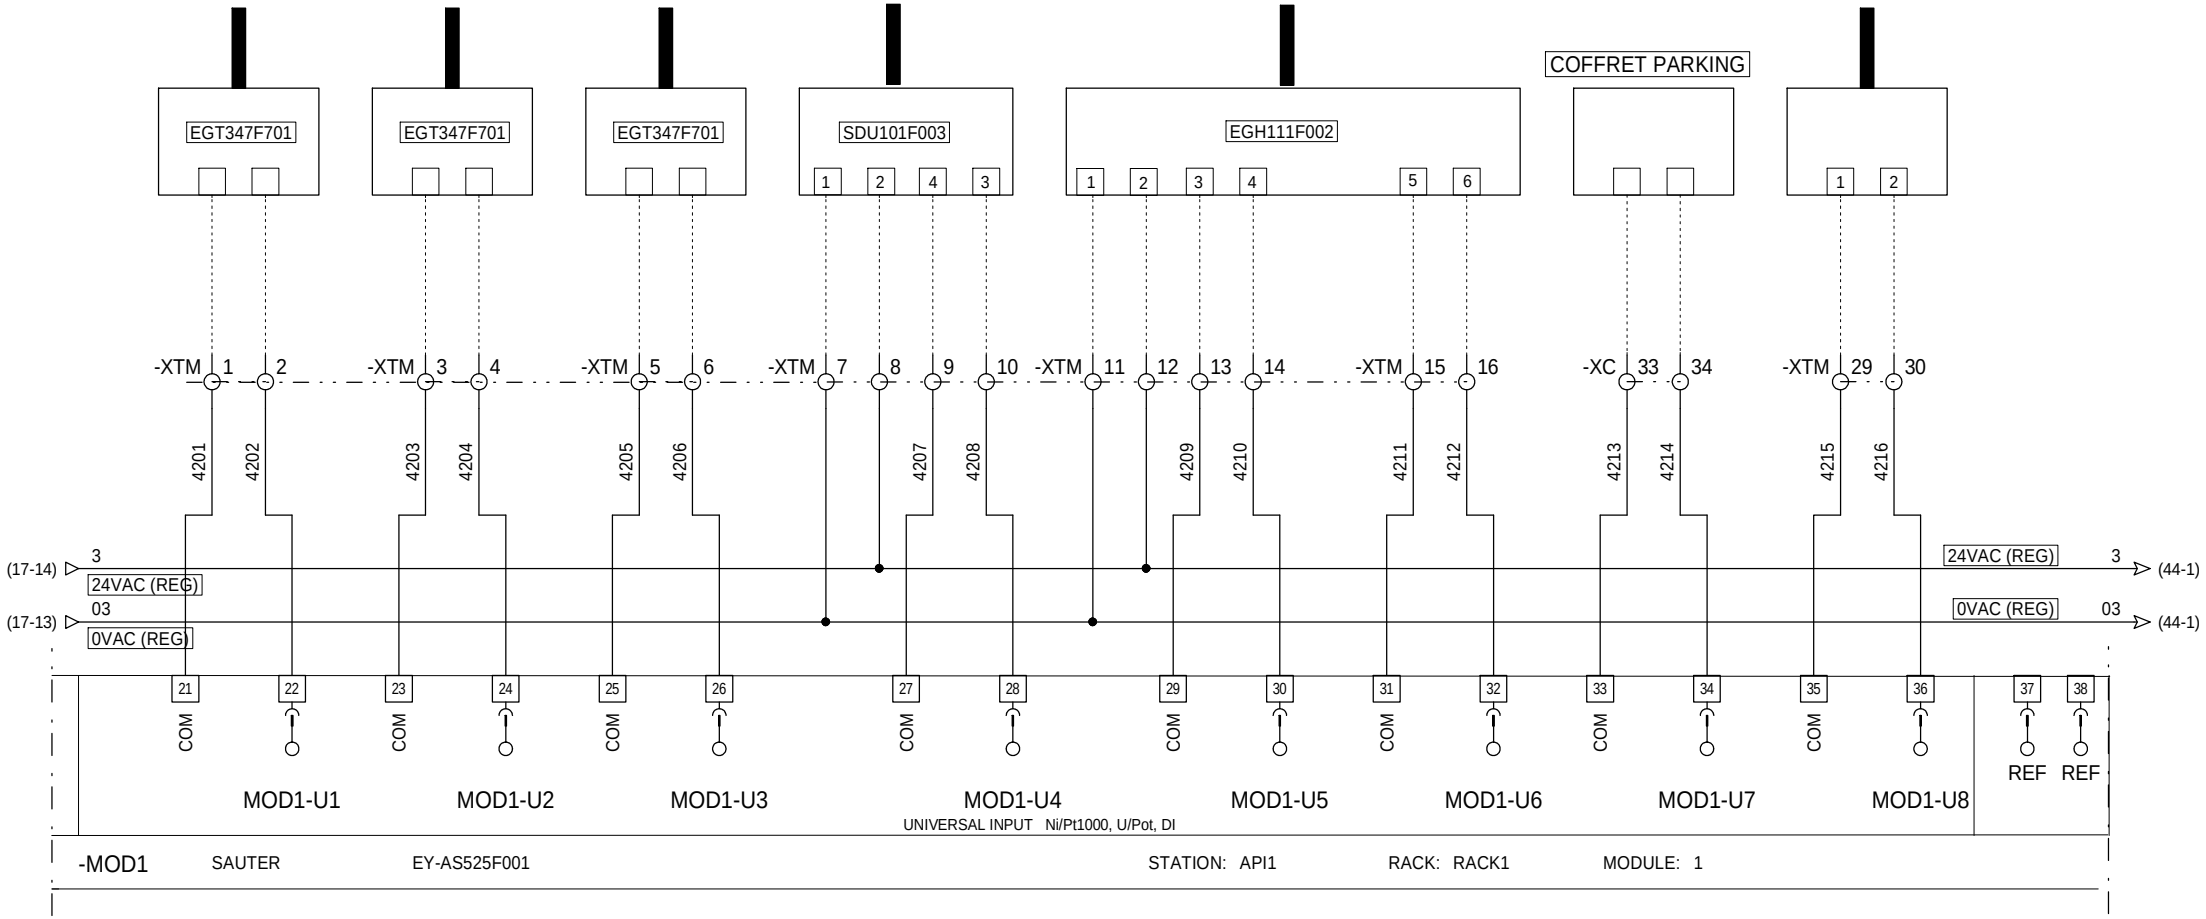

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD1 - Entrées/sorties d'automate P22/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 42

◄ 41 43 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Cde synthese Defaut armoire	Cde registre air neuf CTA 08 - Pharmacie	Cde pompe recuperation CTA 08 - Pharmacie	Cde humidificateur CTA 09 - local Cytostatique	Cde ventilateur de soufflage CTA 09 - local Cytostatique	Cde extracteur PV VEP-Parking		

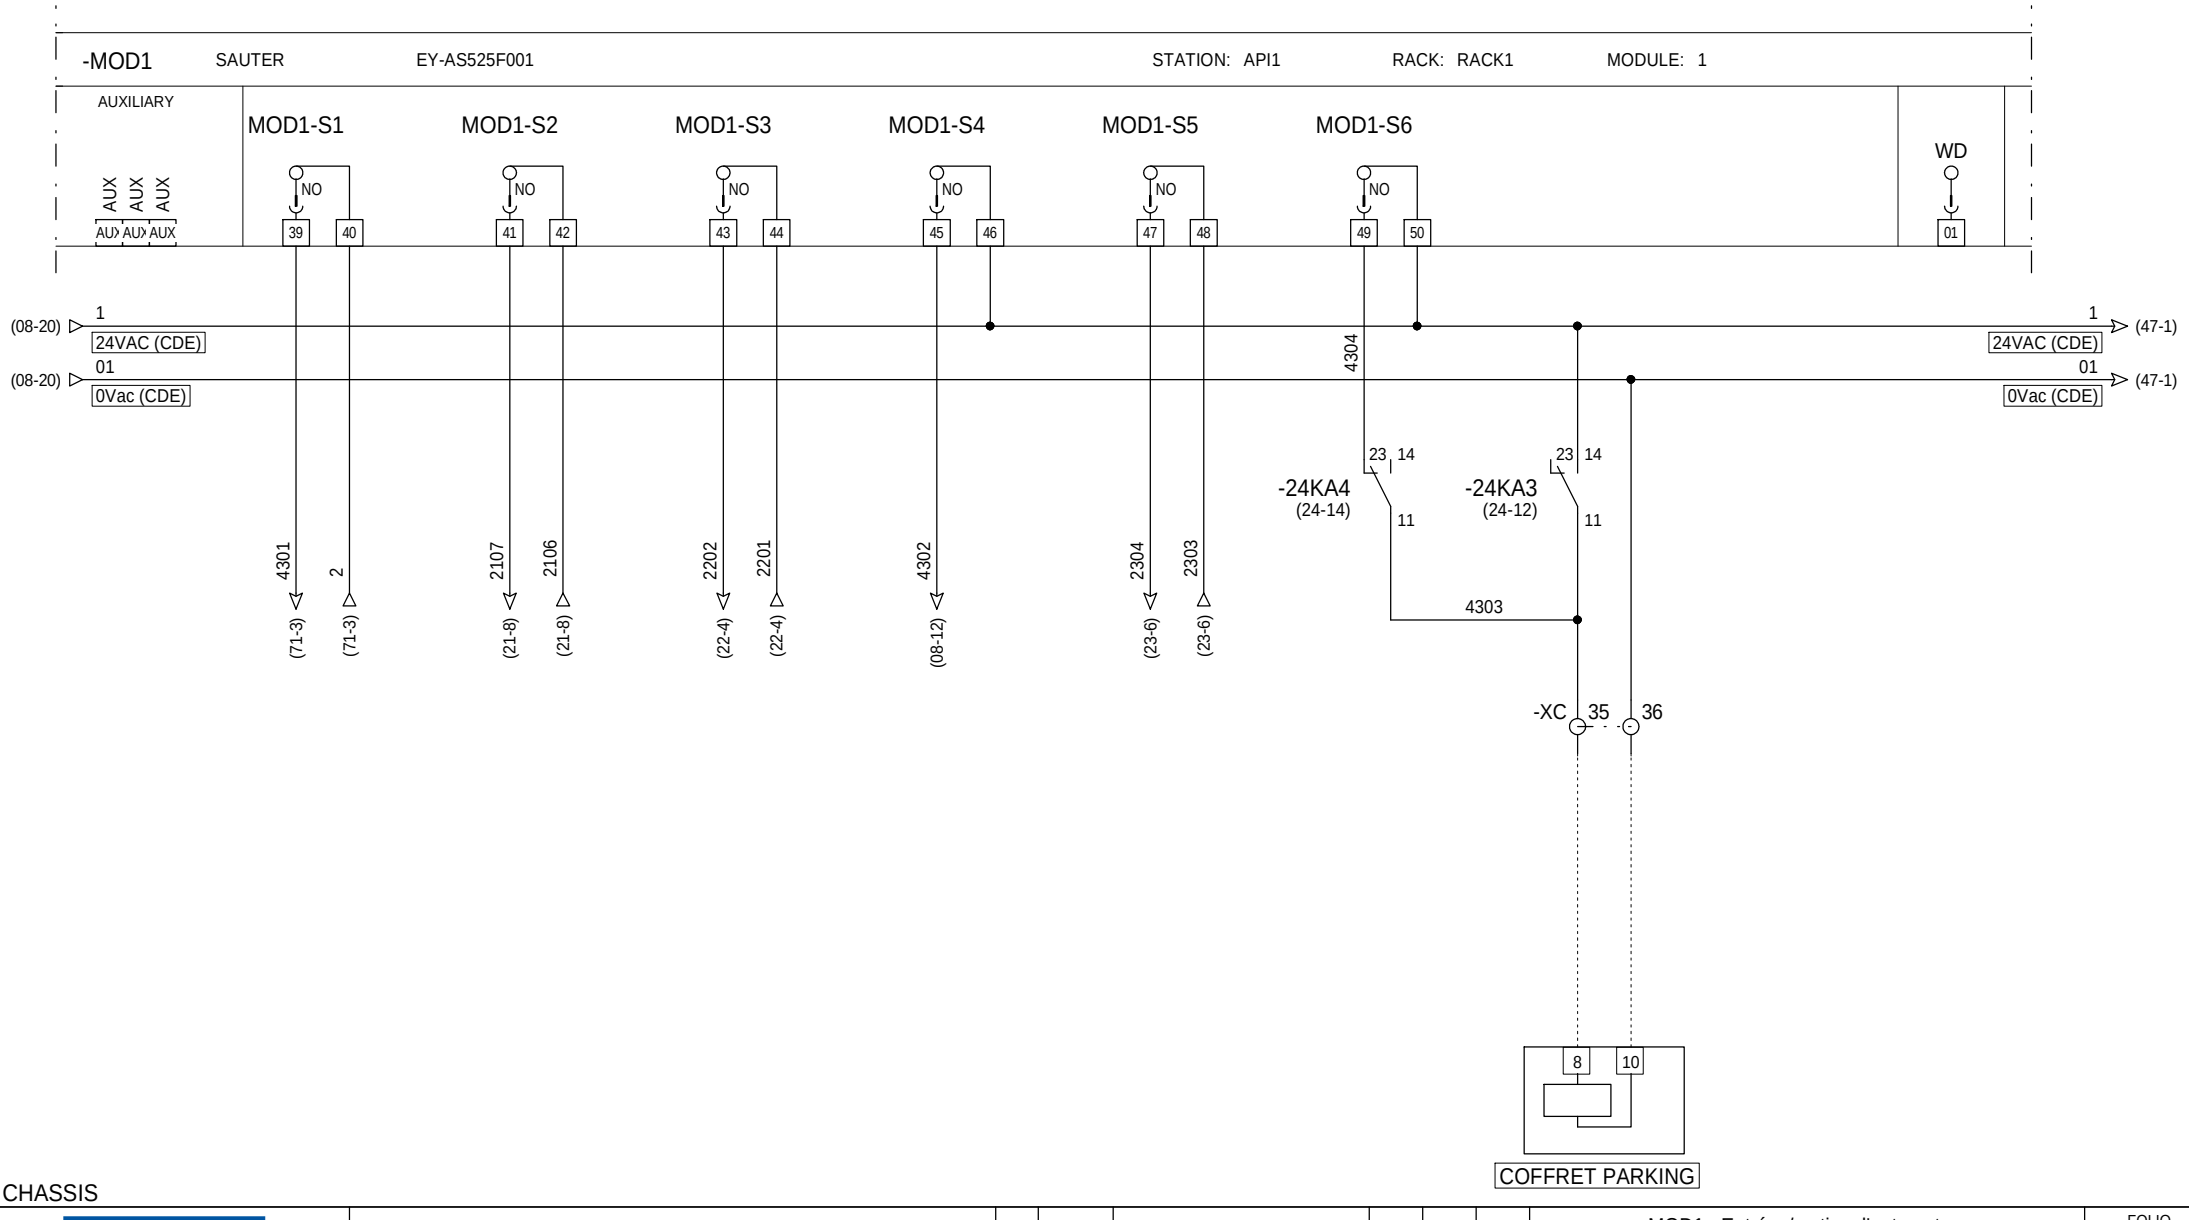

= + CHASSIS

C	29/01/2013	DOE		JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION		OZA	TGU	
INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	VERIF.	APPROB.

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

MOD1 - Entrées/sorties d'automate P23/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 43

◄ 42 44 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Vanne batterie EC CTA 08 - Pharmacie	Vanne batterie EG CTA 08 - Pharmacie	Registre air neuf CTA 09- Local Cytostatique	Vanne batterie EC CTA 09- Local Cytostatique

-MOD1 SAUTER EY-AS525F001 STATION: API1 RACK: RACK1 MODULE: 1

ANALOG OUTPUTS 0/2...10V

MOD1-AO1 0/2...10V 02 — GND 03
MOD1-AO2 0/2...10V 04 — GND 05
MOD1-AO3 0/2...10V 06 — GND 07
MOD1-AO4 0/2...10V 08

(42-20) 3 24VAC (REG) (50-2)
(42-20) 03 0VAC (REG) 03 (50-2)

-23KA1 (23-3) 22 24 21 4405 4403 32 34
-07KA1 (07-10) 4404 31

-XTR 1 2 3 4401
-XTR 4 5 6 4402
-XTR 7 8 9
-XTR 10 11 12
-XTR 13 14 15 4406

MM 06 03 02 — M — AVF125SF132
MM 06 03 01 — M — AVF125SF132
1 2 3 — M — ASF113SF122
MM 1 3 — M — ASM115F132
MM 06 03 02 — M — AVF125SF132

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD1 - Entrées/sorties d'automate P24/63


Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11911-C**

FOLIO 44 ◄ 43 45 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Reserve	Marche pompe recuperation CTA 08 - Pharmacie	Encras. filtre reprise g4 CTA 08 - Pharmacie	Marche ventilateur de reprise CTA 08 - Pharmacie	Defaut limite haute pression reprise CTA 08 - Pharmacie	Défaut Extracteur Local Source	Commutateur auto CTA 08 - Pharmacie	Encras. filtre air neuf f7+g4 CTA 09 l- ocal Cytostatique

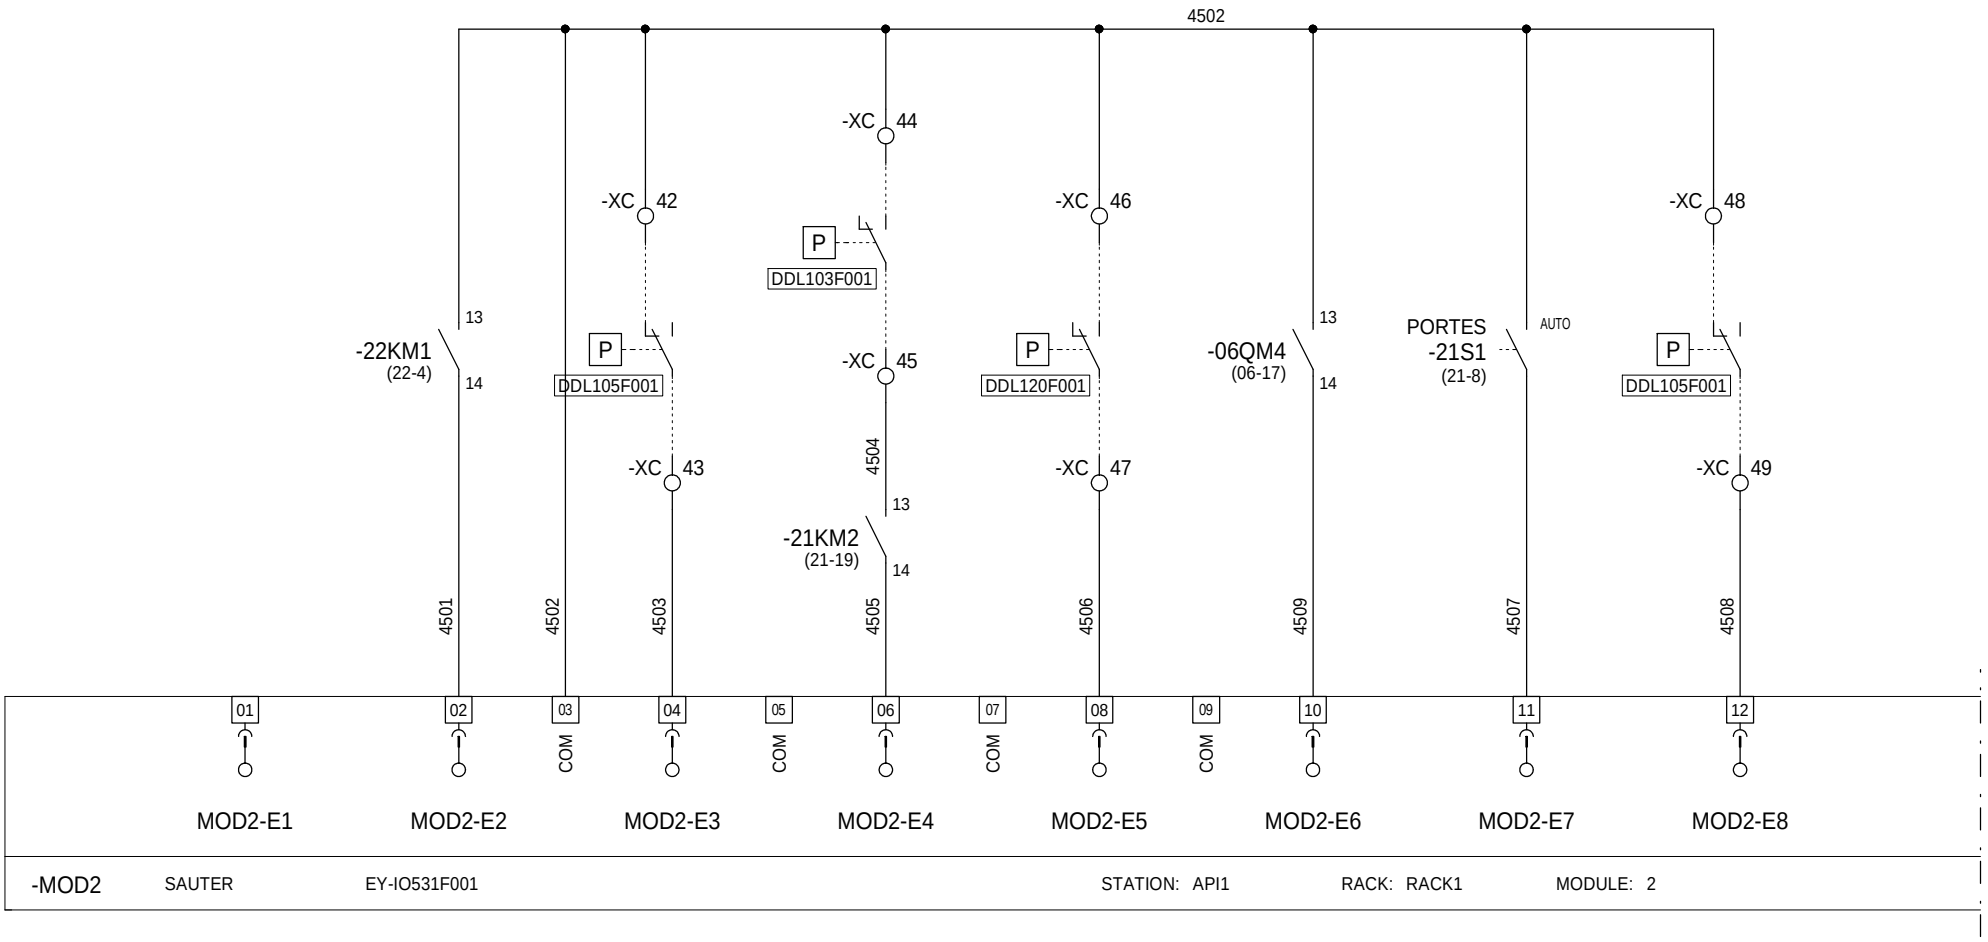

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD2 - Module d'entrées P25/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 45

◄ 44 46 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Encras. filtre air neuf f9 CTA 09 - local Cytostatique	Antigel CTA 09 - local Cytostatique	defaut humidificateur - local Cytostatique CTA 09	Marche ventilateur soufflage CTA 09 - local Cytostatique	Reserve	Commutateur auto CTA 09 - local Cytostatique	Defaut synthese VEP1 - Parking	Defaut centrale de detection VEP1 - Parking

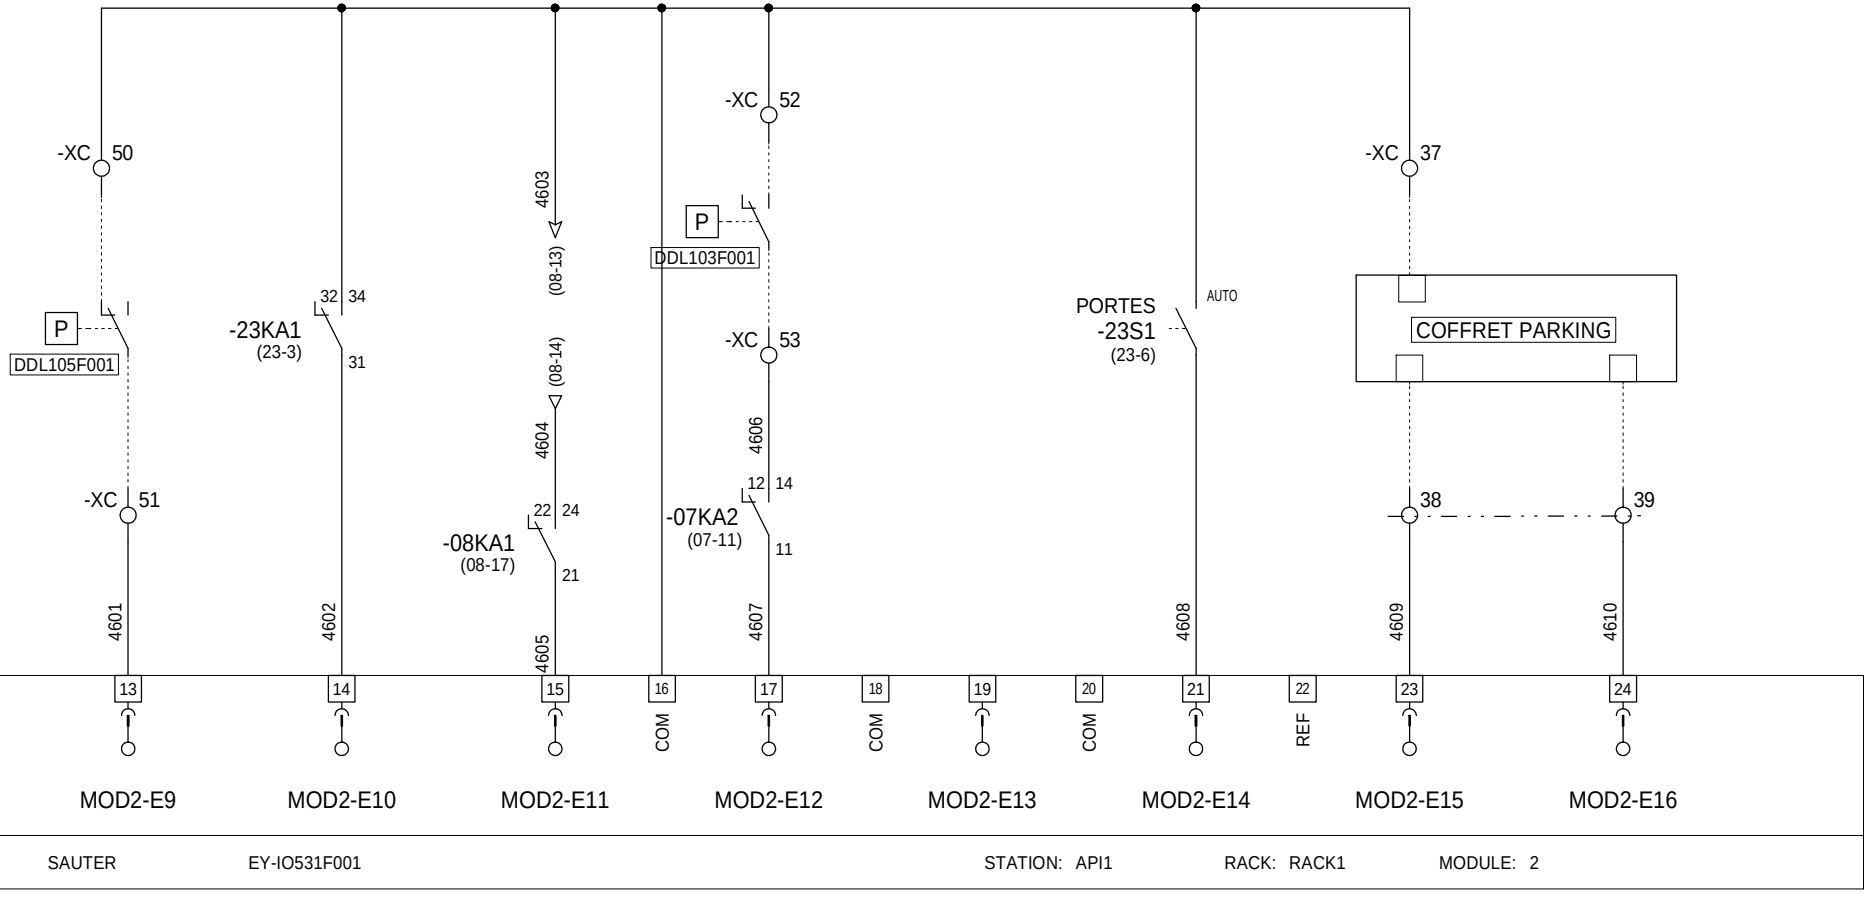

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD2 - Module d'entrées P26/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO
46
◄ 45 47 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Cde extracteur GV VEP1 - Parking	Cde Rideau 4 SAS RDJ	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve		

-MOD3 SAUTER EY-IO550F001 STATION: API1 RACK: RACK1 MODULE: 3

MOD3-S1 MOD3-S2 MOD3-S3 MOD3-S4 MOD3-S5 MOD3-S6

NO 01 02 | NO 03 04 | NO 05 06 | NO 08 07 | NO 10 09 | NO 12 11

(43-20) 1 24VAC (CDE) — 1 24VAC (CDE) (58-2)

(58-20) 21 24VAC (CDE-S) — 21 24VAC (CDE-S)

(43-20) 01 0Vac (CDE) — 01 0Vac (CDE) (58-2)

4701

22 24 -24KA3 (24-12) 21

22 24 -24KA4 (24-14) 21

4703

4704

-XC 40 41

-XC 94 95

9 11 COFFRET PARKING

INHIBIT RIDEAU D'AIR CHAUD N°4

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD3 - Module de sorties P27/63


Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11911-C**

FOLIO 47 ◄ 46 48 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Reserve	Reserve	Reserve	Reserve

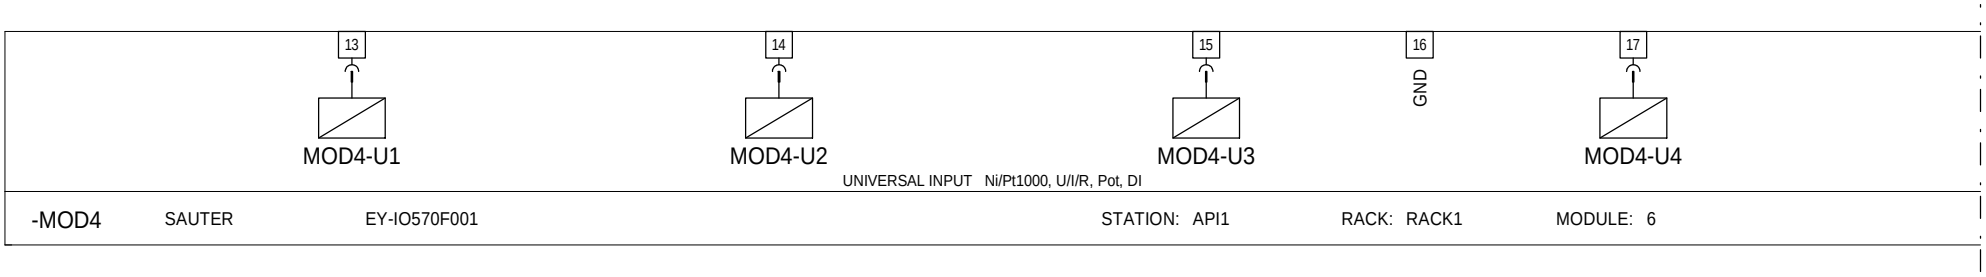

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD4 - Module d'entrées/sorties P28/63

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO
48
◄ 47 49 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Reserve	Reserve	Reserve	Reserve

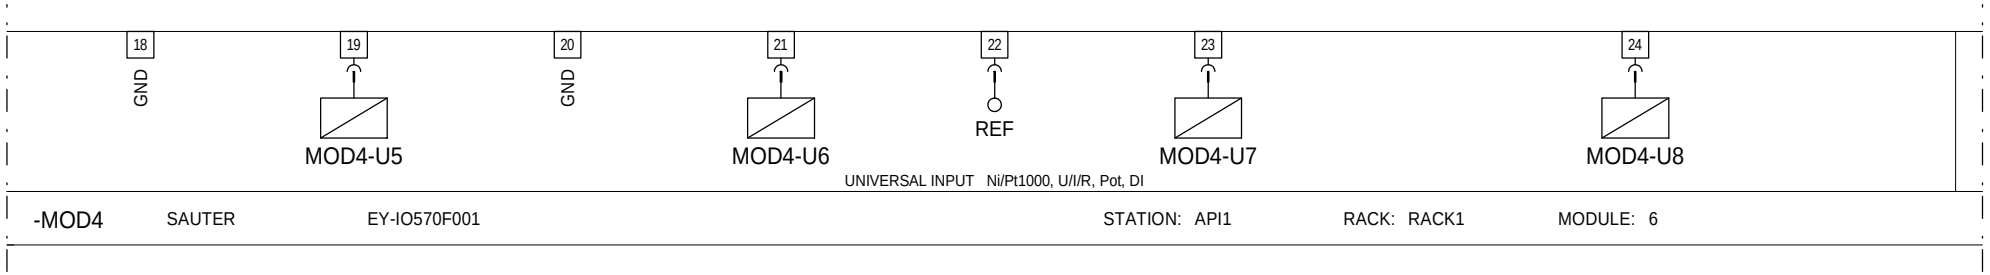

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD4 - Module d'entrées/sorties P29/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 49

◄ 48 50 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Vanne batterie EG CTA 09 - local Cytostatique	Reg humidificateur 0/10V CTA 09 - local Cytostatique	Cde variateur soufflage CTA 09 - local Cytostatique	Reserve

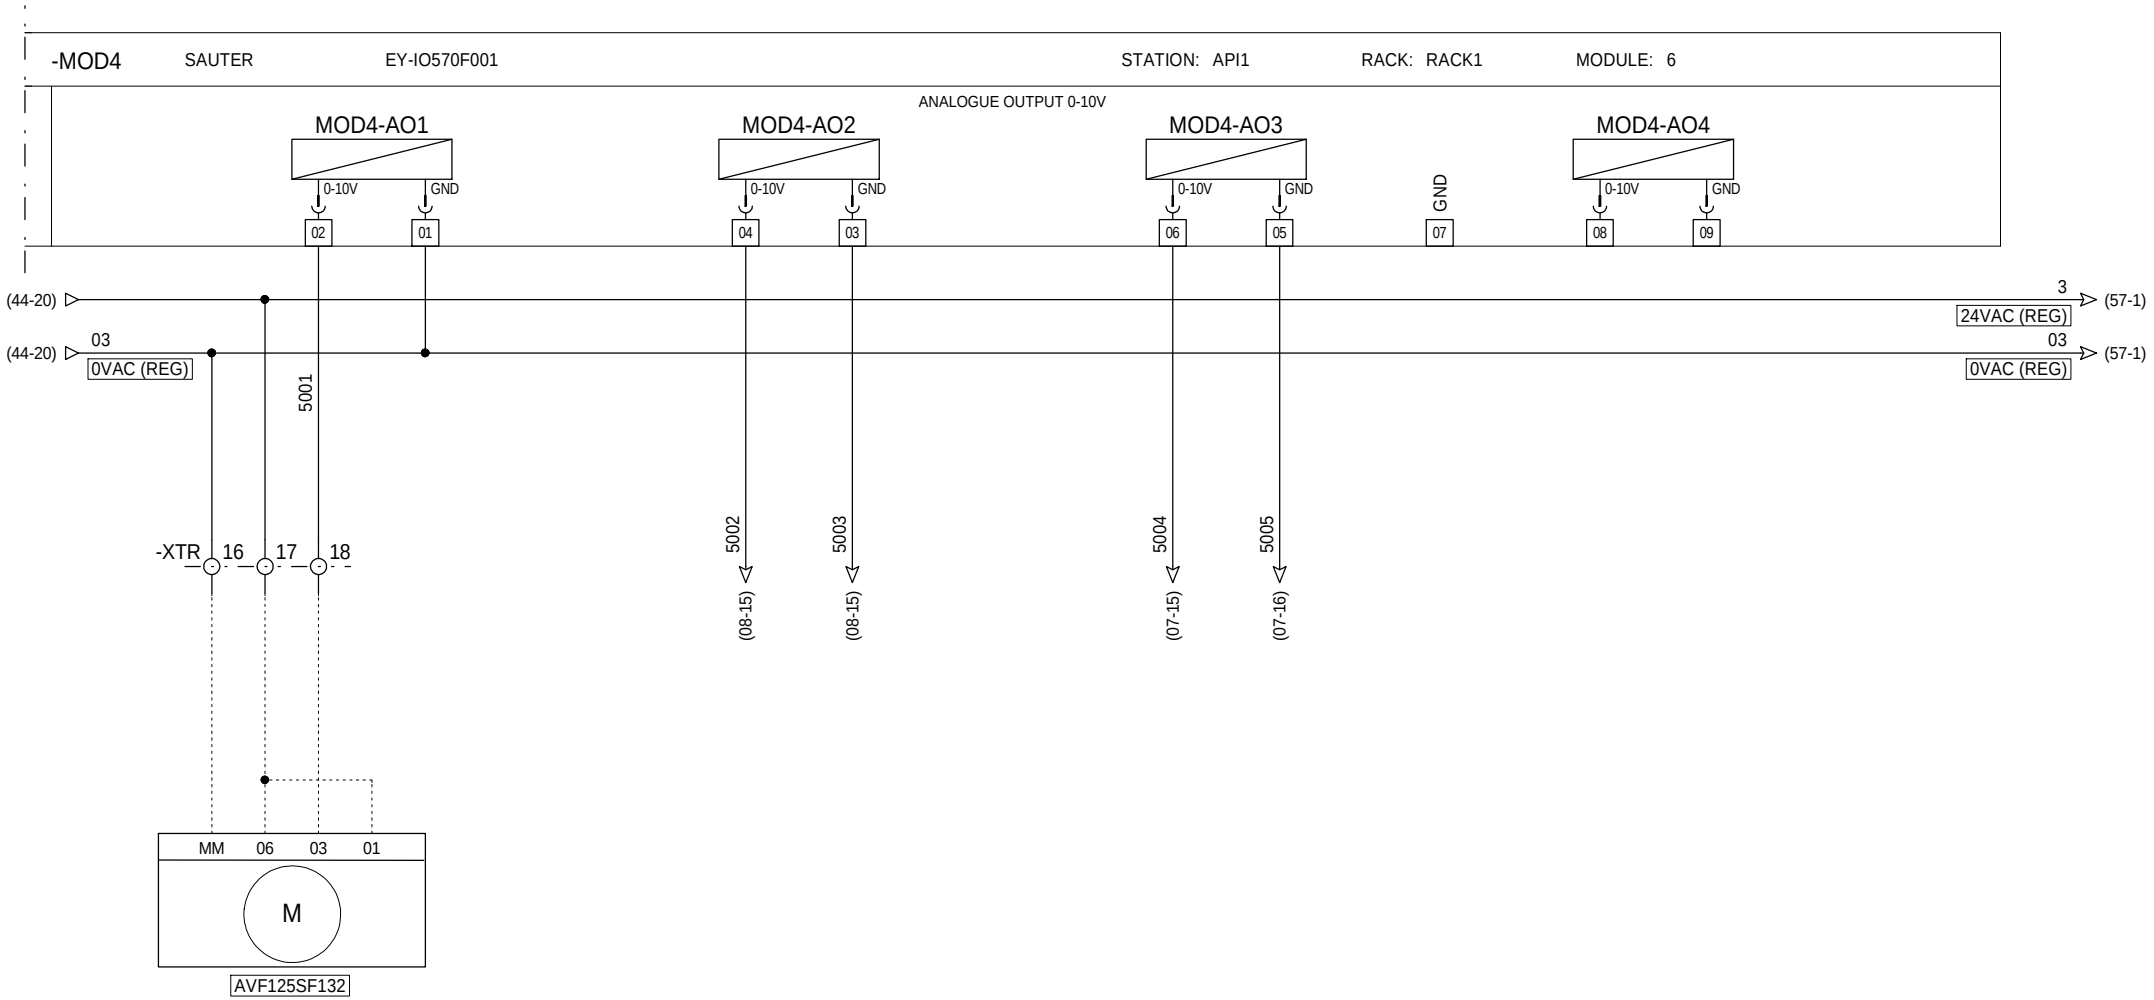

= + CHASSIS

C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU		
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

MOD4 - Module d'entrées/sorties P30/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 50

◄ 49 55 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

API2 -RACK2

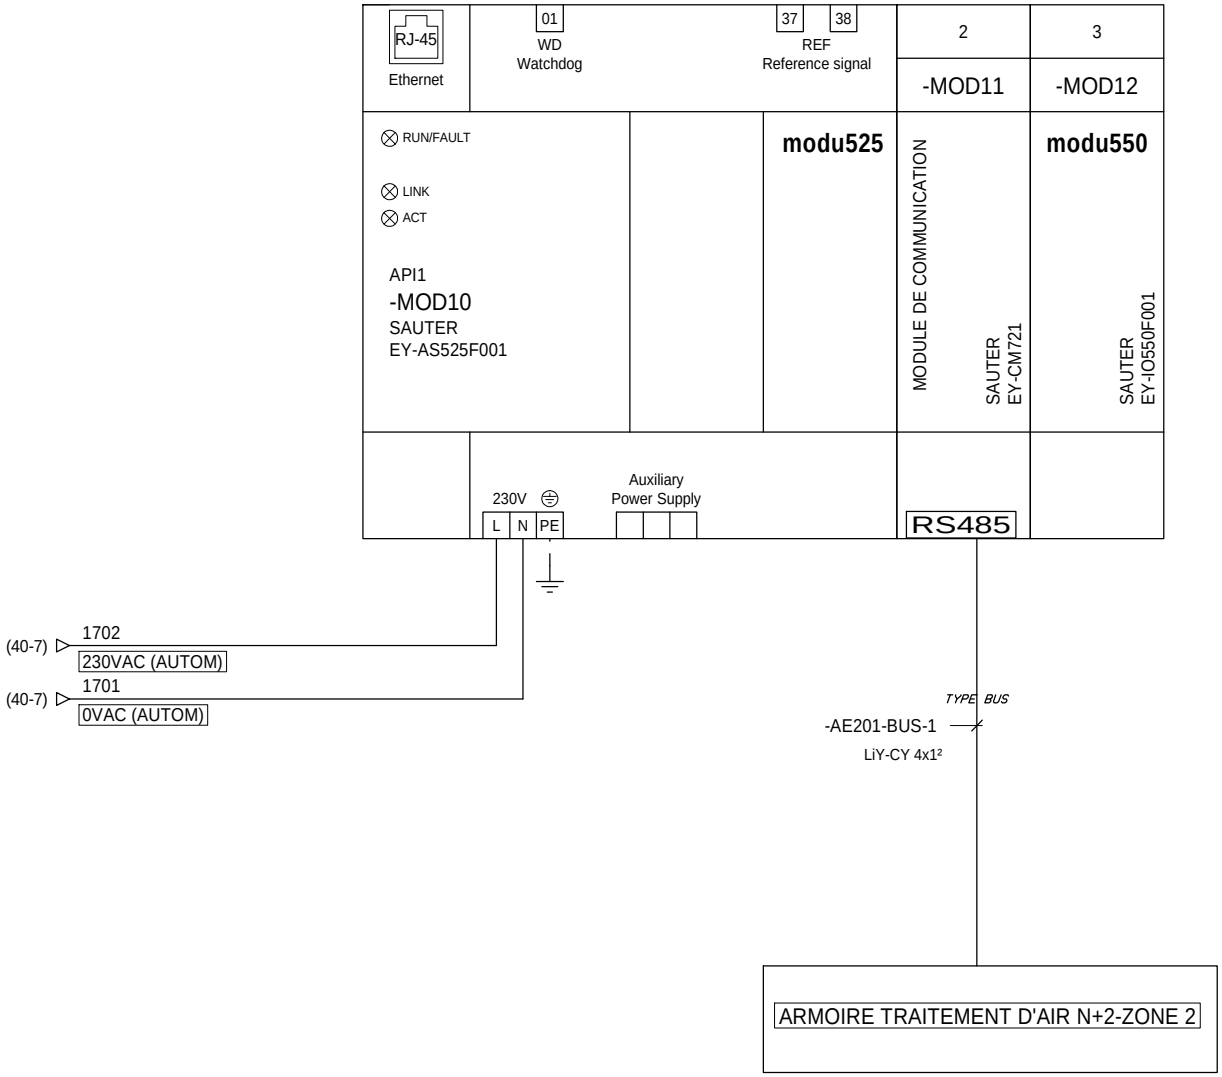

=
+ CHASSIS

A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

API2 - Configuration Automate P31/63

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO
55
◄ 50 56 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Defaut Rideau d'air chaud N°1 Sas Livraison Atelier RDC	Defaut Rideau d'air chaud N°2 Sas Dalle Ambulance RDC	Defaut Rideau d'air chaud N°3 Sas Ancien Batiment RDC	Defaut Rideau d'air chaud N°4 Sas RDJ	Reserve	Reserve	Reserve	Reserve

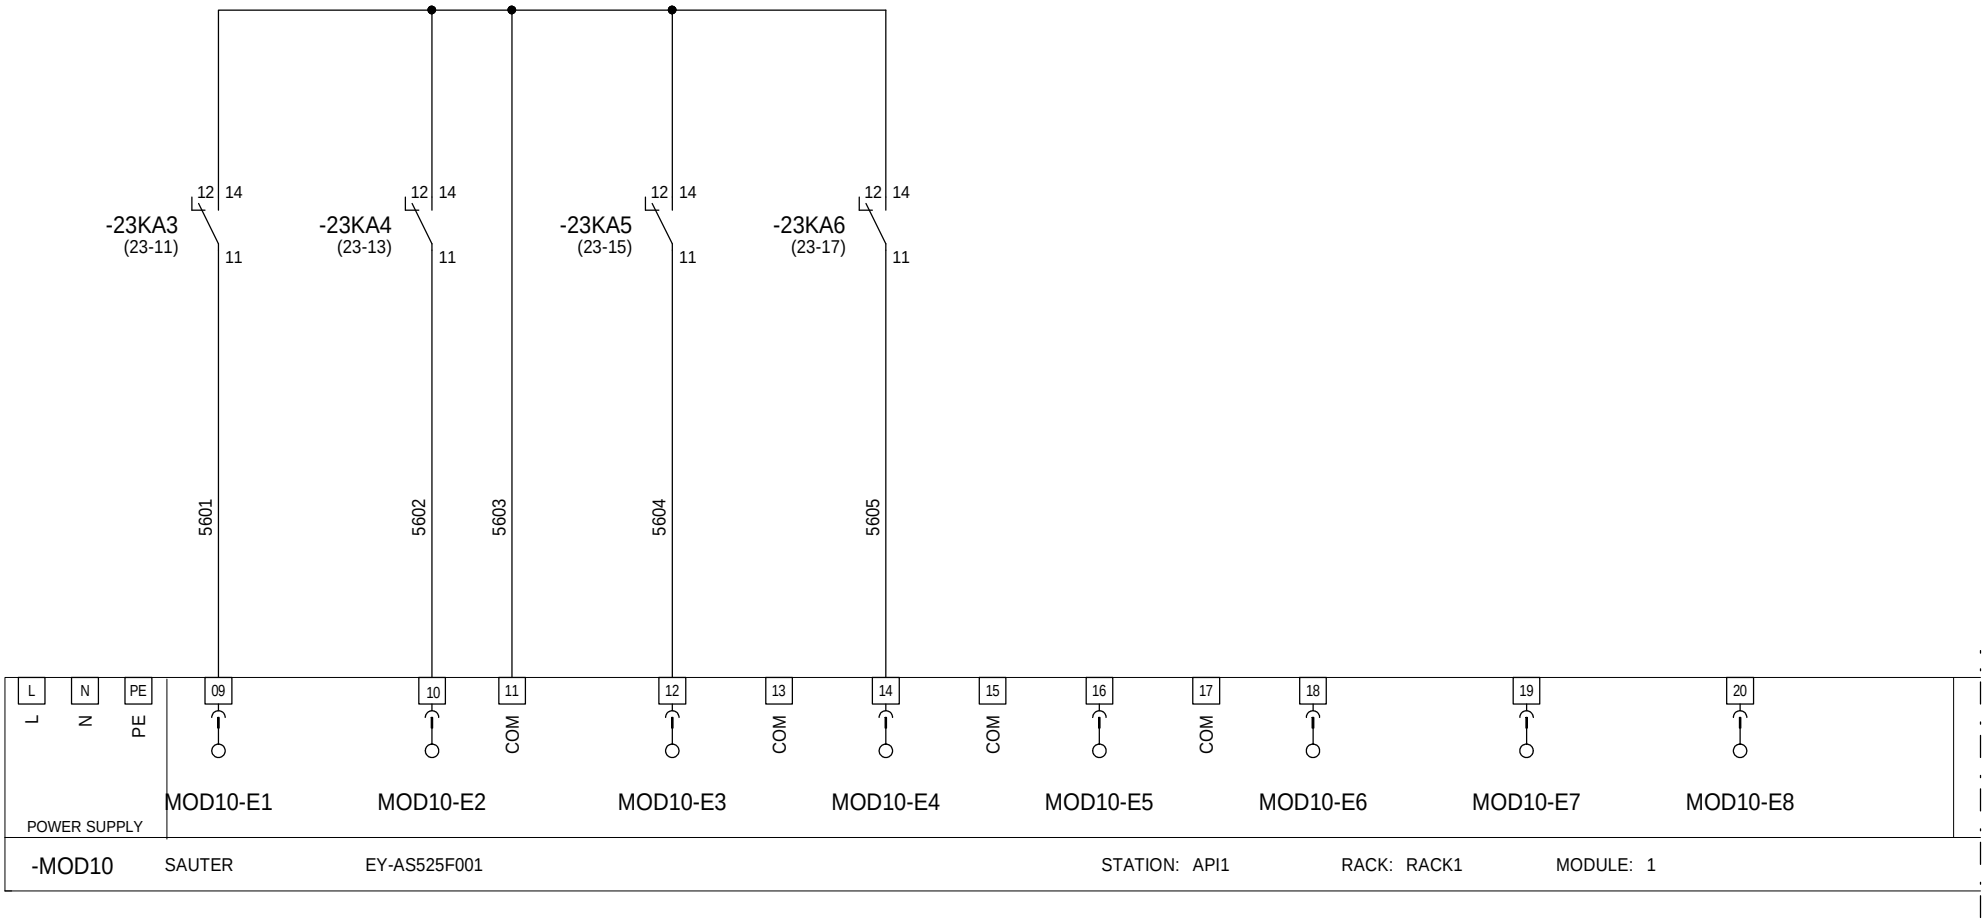

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD10 - Entrées/sorties d'automate P32/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 56

◄ 55 57 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Pression ambiante chambres 1 NIV 1 G SAS Z2	Pression ambiante chambres 2 NIV 1 D SAS Z2	Pression ambiante chambres 3 NIV 2 G SAS Z2	Pression ambiante chambres 4 NIV 2 D SAS Z2	Pression ambiante chambres 5 NIV 3 G SAS Z2	Pression ambiante chambres 6 NIV 3 D SAS Z2	Pression ambiante chambres 7 NIV 4 G SAS Z2	Pression ambiante chambres 8 NIV 4 D SAS Z2

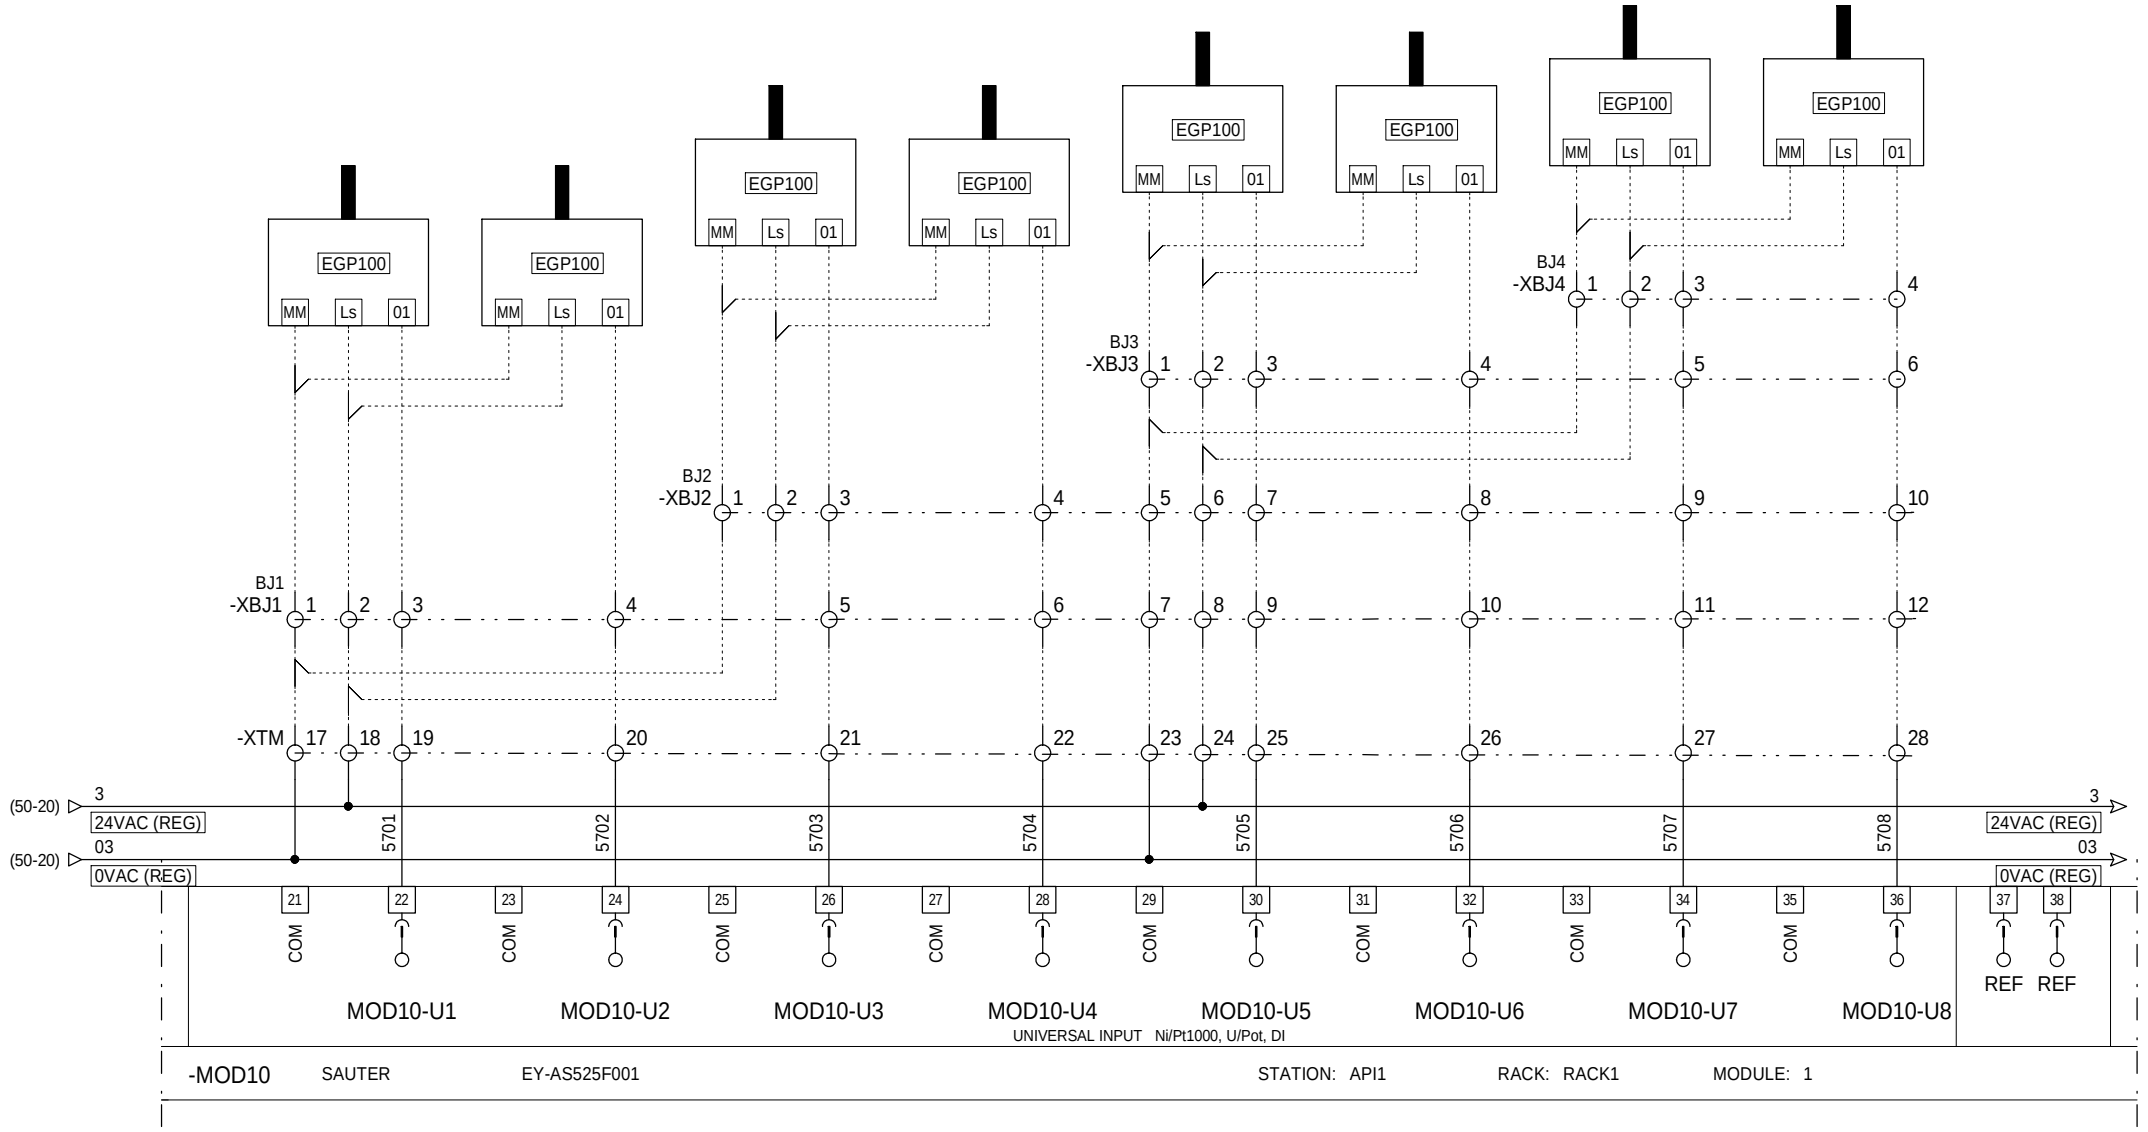

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD10 - Entrées/sorties d'automate P33/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 57

◄ 56 58 ►

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Cde Rideau 1 SAS livraison Atelier RDC	Cde Rideau 2 SAS dalle Ambulance RDC	Cde Rideau 3 SAS Ancien batiment RDC	Cde voyant surpression chambres sas chambres 1 NIV 1 G SAS Z2	Cde voyant surpression chambres sas chambres 2 NIV 1 DSAS Z2	Cde voyant surpression chambres sas chambres 3 NIV 2 G SAS Z2		

-MOD10 SAUTER EY-AS525F001 STATION: API1 RACK: RACK1 MODULE: 3

AUXILIARY

MOD10-S1 MOD10-S2 MOD10-S3 MOD10-S4 MOD10-S5 MOD10-S6 WD

AUX AUX AUX

NO 39 40 5801 | NO 41 42 5802 | NO 43 44 5803 | NO 45 46 5804 | NO 47 48 5805 | NO 49 50 5806 | WD 01

(47-19) 1 24VAC (CDE) — 1 24VAC (CDE) (60-2)

(24-20) 21 24VAC (CDE-S) — 21 24VAC (CDE-S) (47-1)

(47-19) 01 0Vac (CDE) — 01 0Vac (CDE) (60-2)

-XC 66 67 68 69

BJ1 -XBJ1 13 14 15 16

-XC 56 57 | -XC 60 61 | -XC 64 65

BJ2 -XBJ2 11 12

01 0Vac (CDE) (60-2)

X1 X2 | X1 X2 | X1 X2

INHIBIT | INHIBIT | INHIBIT

RIDEAU D'AIR CHAUD N°1 | RIDEAU D'AIR CHAUD N°2 | RIDEAU D'AIR CHAUD N°3

=

+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD10 - Entrées/sorties d'automate P34/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 58

◄ 57 59 ►

Logiciel SEE v. 3.30

Reserve	Reserve	Reserve	Reserve

-MOD10 SAUTER EY-AS525F001 STATION: API1 RACK: RACK1 MODULE: 3

ANALOG OUTPUTS 0/2...10V



= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD10 - Entrées/sorties d'automate P35/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 59 ◄ 58 60 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

Cde voyant surpression chambres sas chambres 4 NIV 2 DSAS Z2	Cde voyant surpression chambres sas chambres 5 NIV 3 G SAS Z2	Cde voyant surpression chambres sas chambres 6 NIV 3 D SAS Z2	Cde voyant surpression chambres sas chambres 7 NIV 4 G SAS Z2	Cde voyant surpression chambres sas chambres 8 NIV 4 D SAS Z2	Reserve		

-MOD12 SAUTER EY-IO550F001 STATION: API1 RACK: RACK1 MODULE: 3

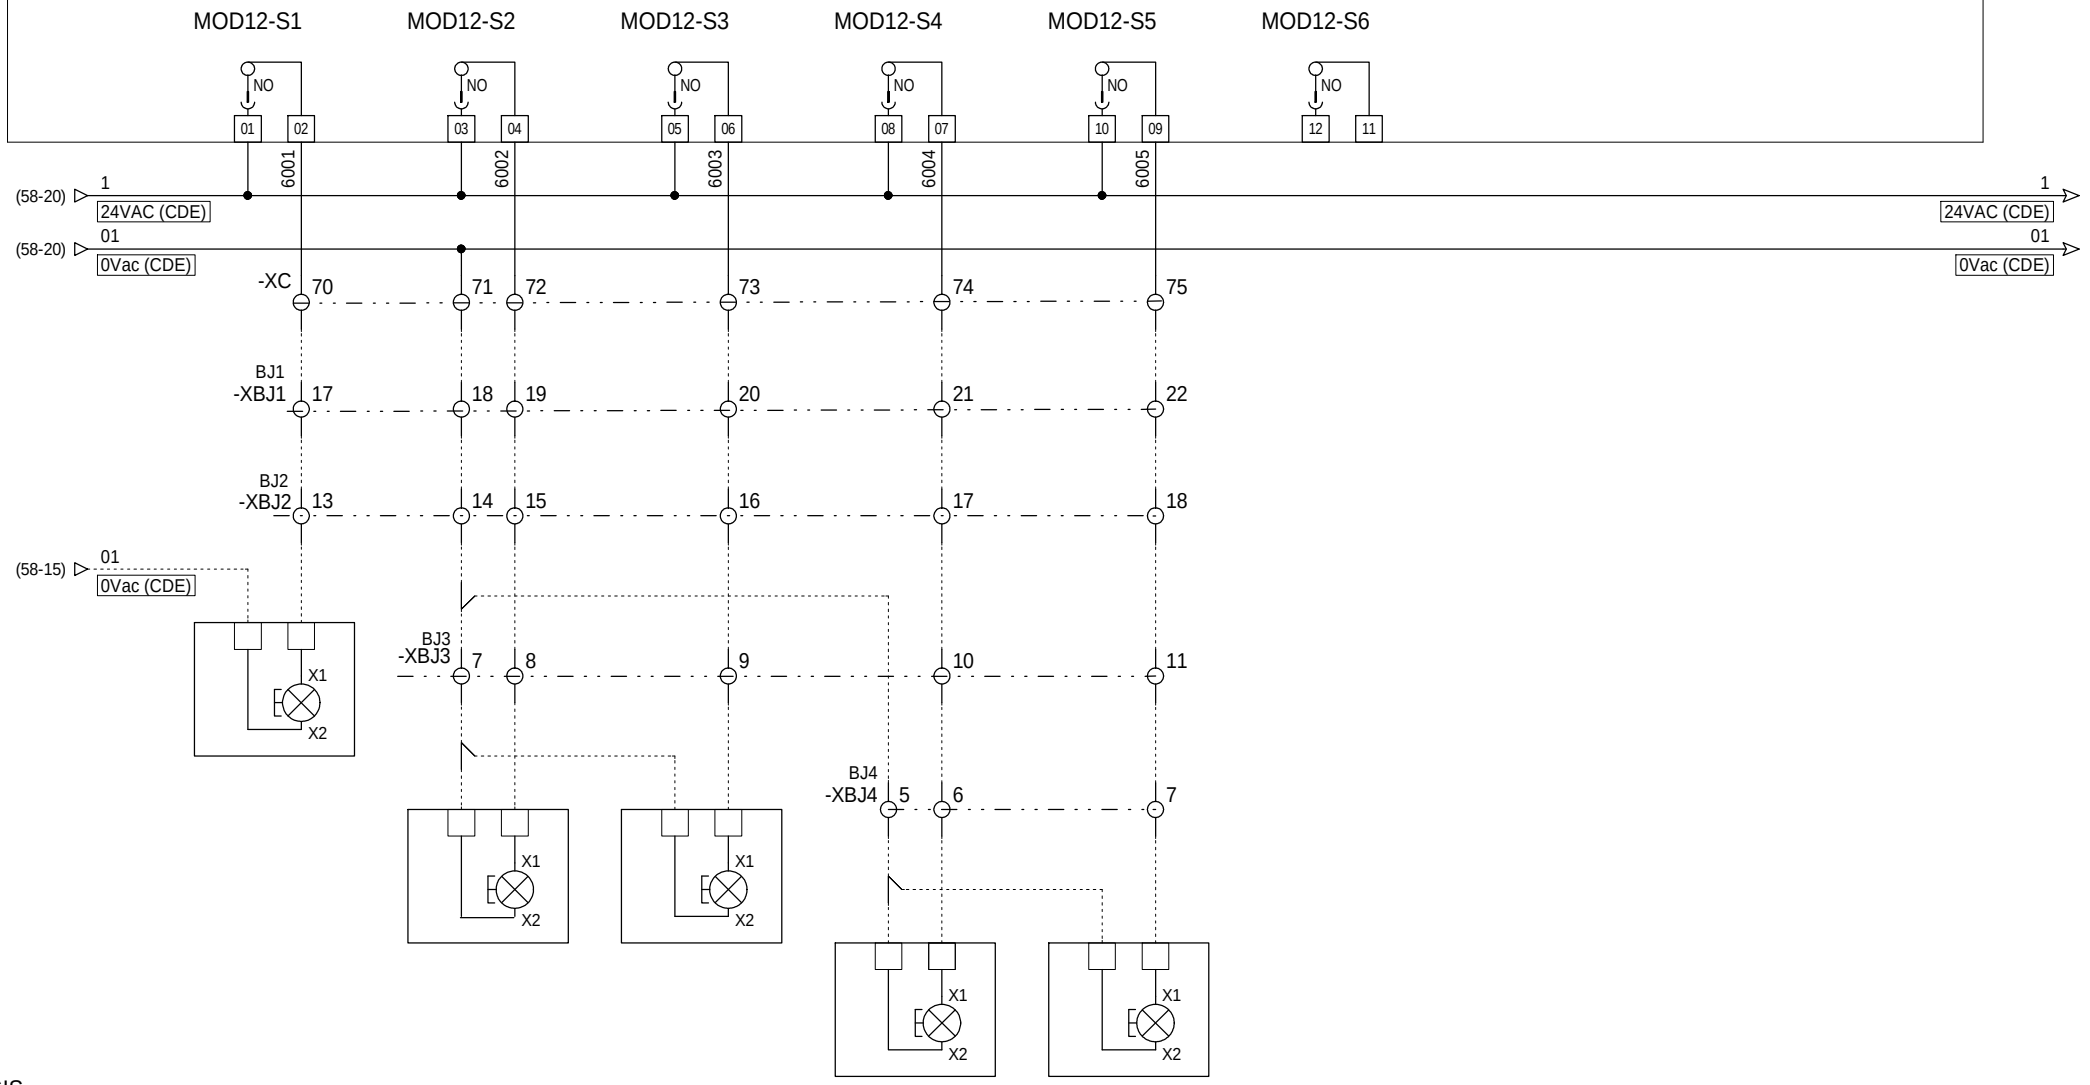

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

MOD12 - Module de sorties P36/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 60 ◄ 59 70 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

BP TEST
LAMPES
-

(17-11) 2 24VAC (SIGN)

2 24VAC (SIGN) (71-1)

PORTES
-70S1
NOIR

13
14

7001

4301 (71-2)
7101 (71-5)
7201 (72-3)
7202 (72-6)
7203 (72-8)
7204 (72-11)
7205 (72-13)
7206 (72-16)
7207 (72-17)
7301 (73-2)
7302 (73-5)

-70D1
FAB:EUROGI
REF:61E016231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 C

7303 (73-7)
7304 (73-10)
7305 (73-12)
7306 (73-15)
7307 (73-17)

(17-11) 02 0VAC (SIGN)

02 0VAC (SIGN) (71-1)

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

TEST LAMPE P37/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**


FOLIO 70

◄ 60 71 ►

Logiciel SEE v. 3.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

SYNTHESE DEFAUT ARMOIRE	**DETECTION INCENDIE**	GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B
	-	

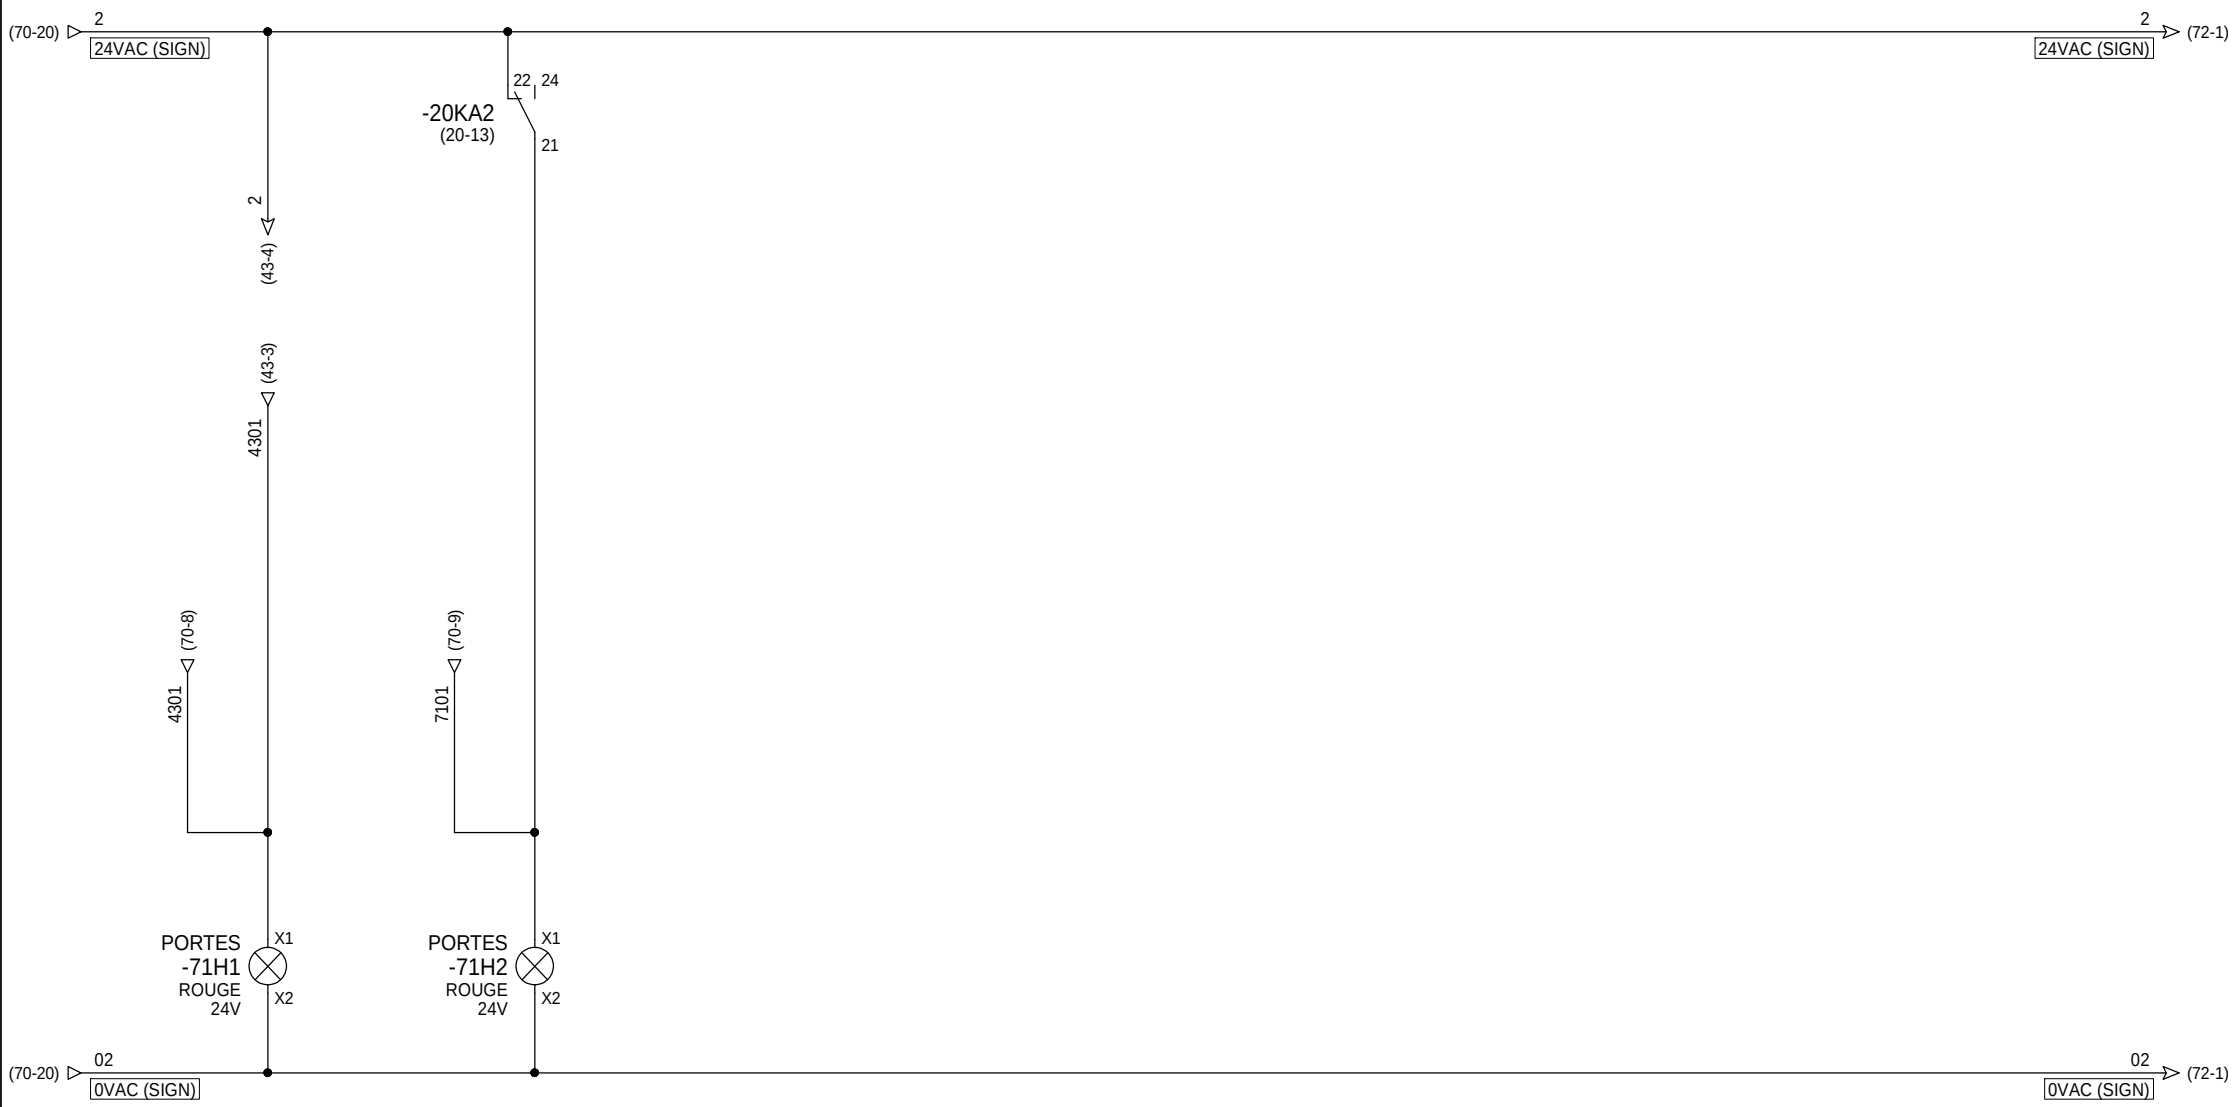

= + CHASSIS


EREC TECHNOLOGIES	UGECAM ARMOIRE CTA RDJ LOCAL TECHNIQUE AE201							SIGNALISATION	P38/63
		A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		Affaire n°: **C681235**	Plan n°: **11911-C**
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.		

FOLIO 71 ◄ 70 72 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

ANTIGEL	VENTIL. SOUFFLAGE		VENTIL. REPRISE		POMPE RECUP	
CTA 8 PHARMACIE	CTA 8 PHARMACIE		CTA 8 PHARMACIE		ENERGIE CTA 8	
-	DEFAUT	MARCHE	DEFAUT	MARCHE	DEFAUT	MARCHE

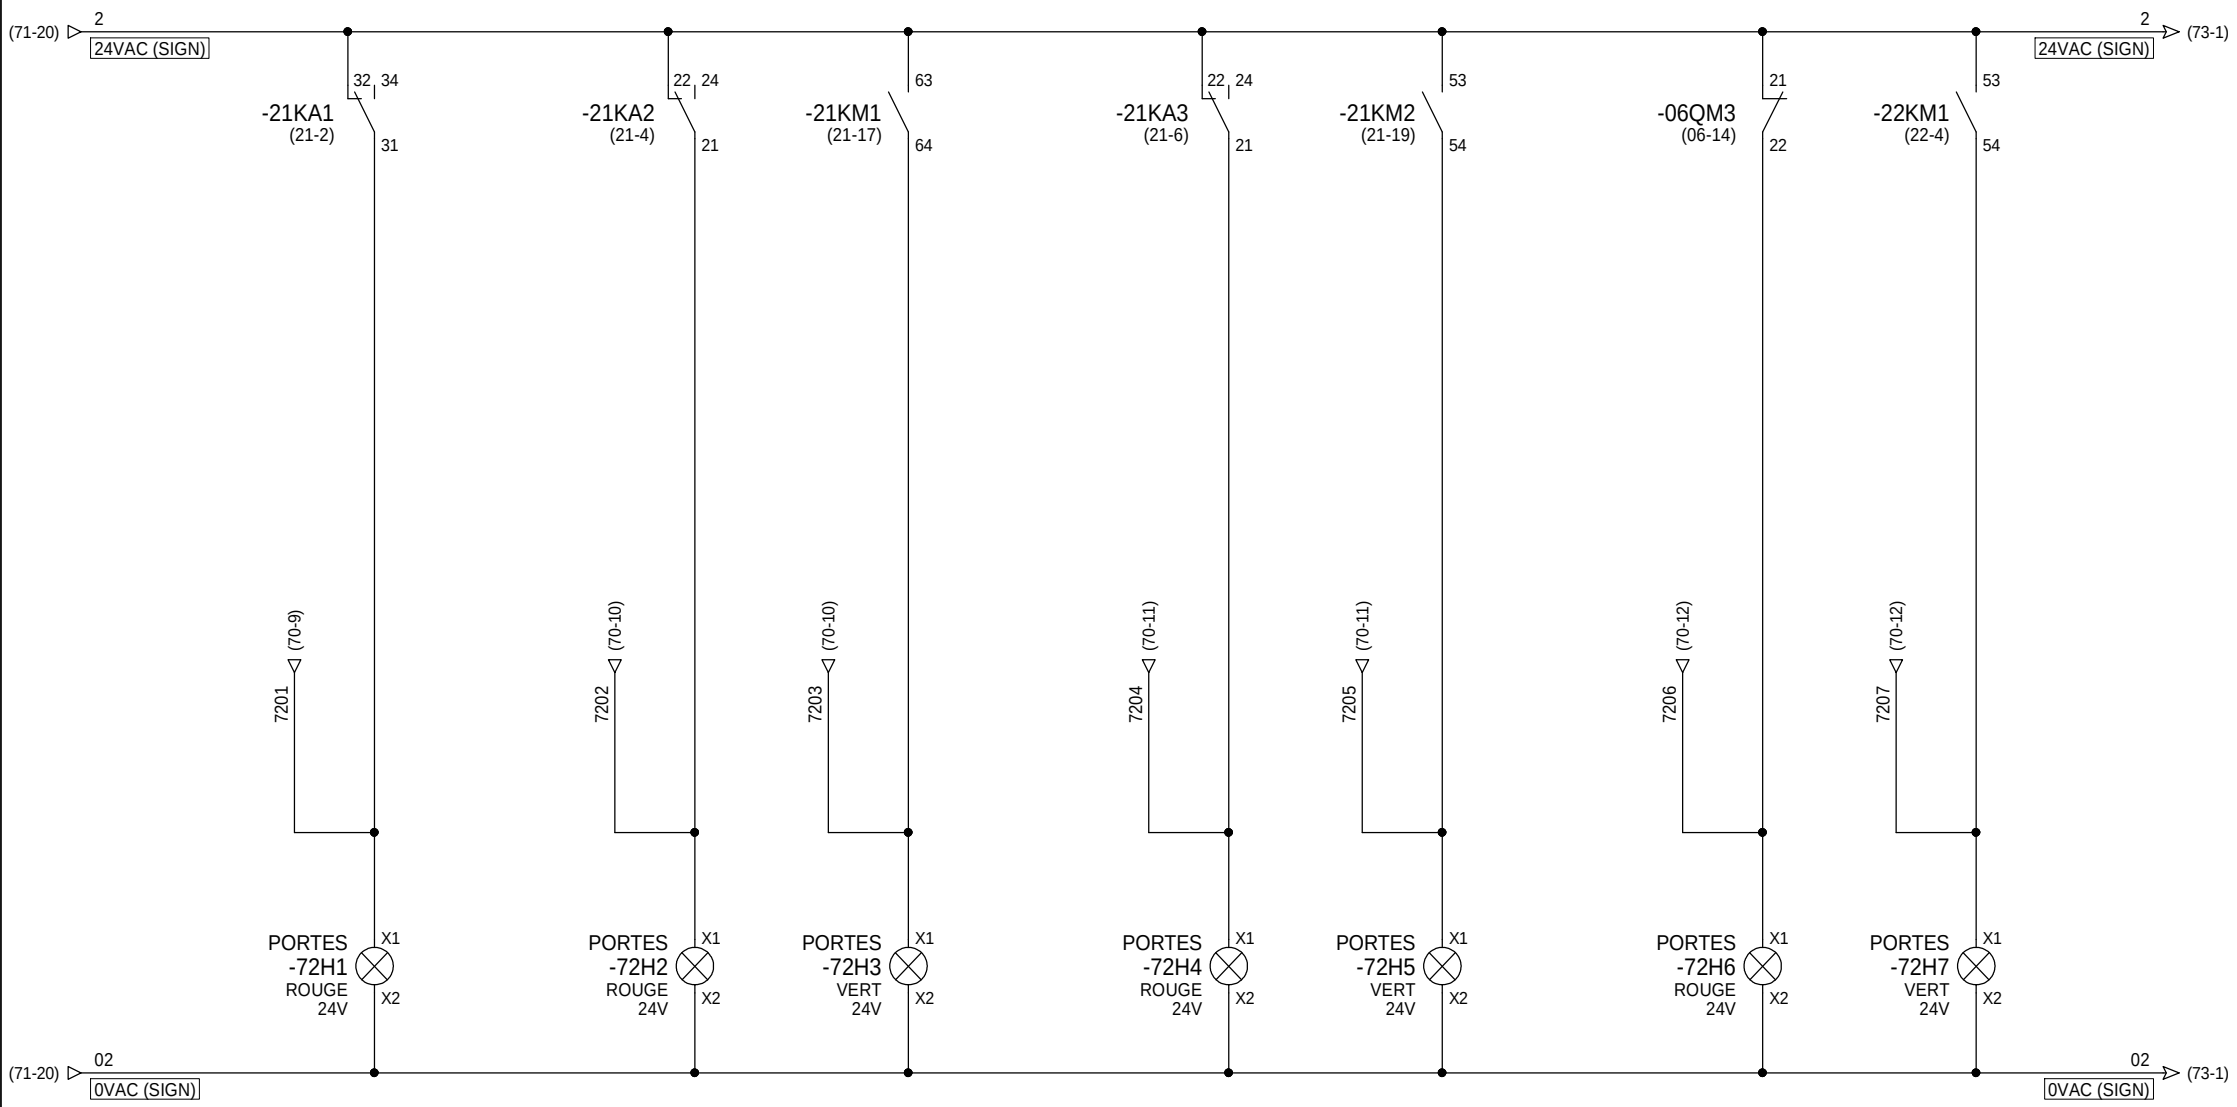

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

SIGNALISATION P39/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 72

◄ 71 73 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17_1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

ANTIGEL	VENTIL. SOUFFLAGE	DEFAUT RIDEAU	DEFAUT RIDEAU	DEFAUT RIDEAU	DEFAUT RIDEAU
CTA 9 LOCAL CYTOS.	CTA 9 LOCAL CYTOS.	AIR CHAUD 1	AIR CHAUD 2	AIR CHAUD 3	AIR CHAUD 4
-	DEFAUT	MARCHE	SAS LIVRAISON ATELIER RDC	SAS DALLE AMBULANCE RDC	SAS ANCIEN BATIMENT RDC	SAS RDJ

(72-20) 2 — 24VAC (SIGN)

	-23KA1 (23-3)	-07KA1 (07-10)	-07KA2 (07-11)	-23KA3 (23-11)	-23KA4 (23-13)	-23KA5 (23-15)	-23KA6 (23-17)
	42 44 / 41	12 14 / 11	22 24 / 21	22 24 / 21	22 24 / 21	22 24 / 21	22 24 / 21
	(70-13)	(70-13)	(70-8)	(70-9)	(70-9)	(70-10)	(70-10)
	7301	7302	7303	7304	7305	7306	7307
	PORTES -73H1 ROUGE 24V	PORTES -73H2 ROUGE 24V	PORTES -73H3 VERT 24V	PORTES -73H4 ROUGE 24V	PORTES -73H5 ROUGE 24V	PORTES -73H6 ROUGE 24V	PORTES -73H7 ROUGE 24V
	X1 / X2	X1 / X2	X1 / X2	X1 / X2	X1 / X2	X1 / X2	X1 / X2

(72-20) 02 — 0VAC (SIGN)

= + CHASSIS

C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU		
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

SIGNALISATION P40/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 73 ◄ 72 80 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

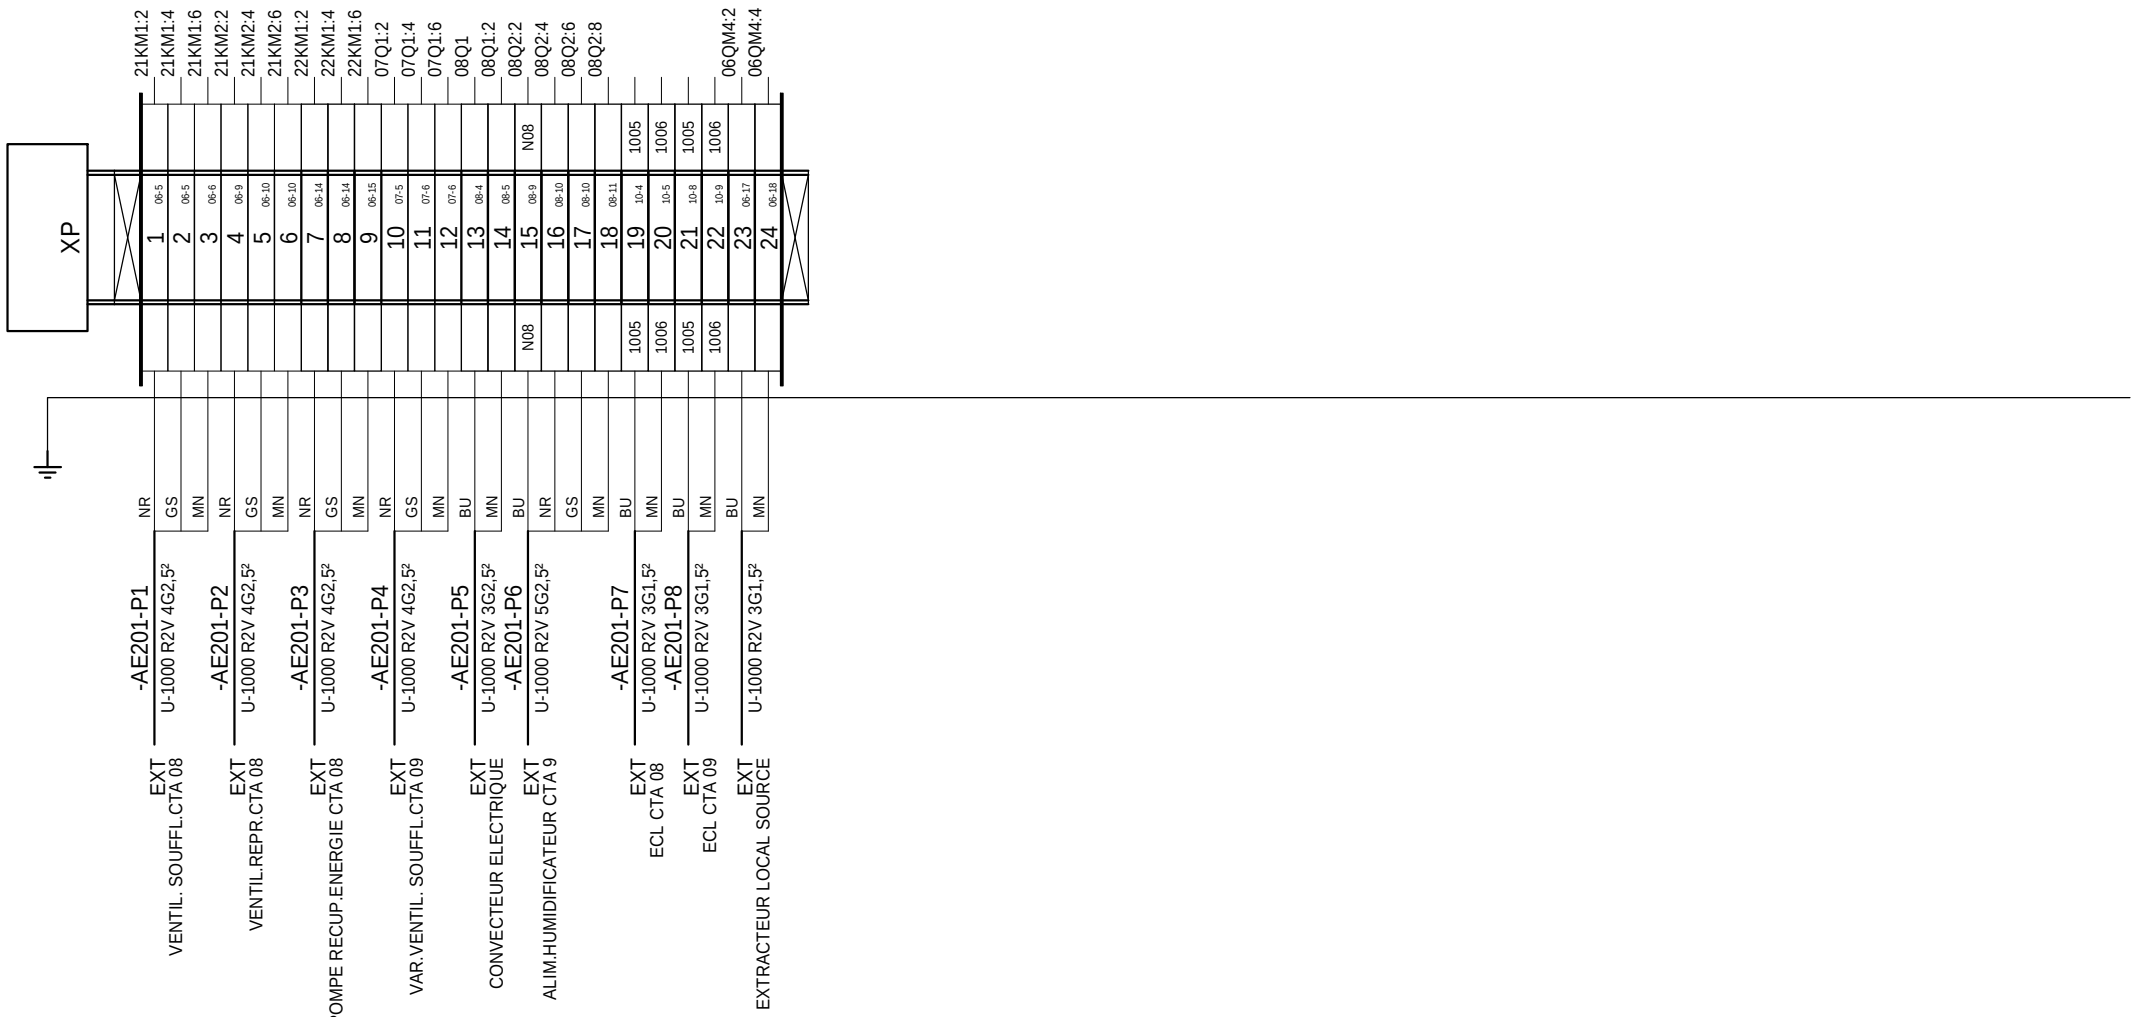

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

Bornier : +CHASSIS-XP P41/63
+CHASSIS-XP - 1/1


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO
80
◄ 73 81 ►


Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

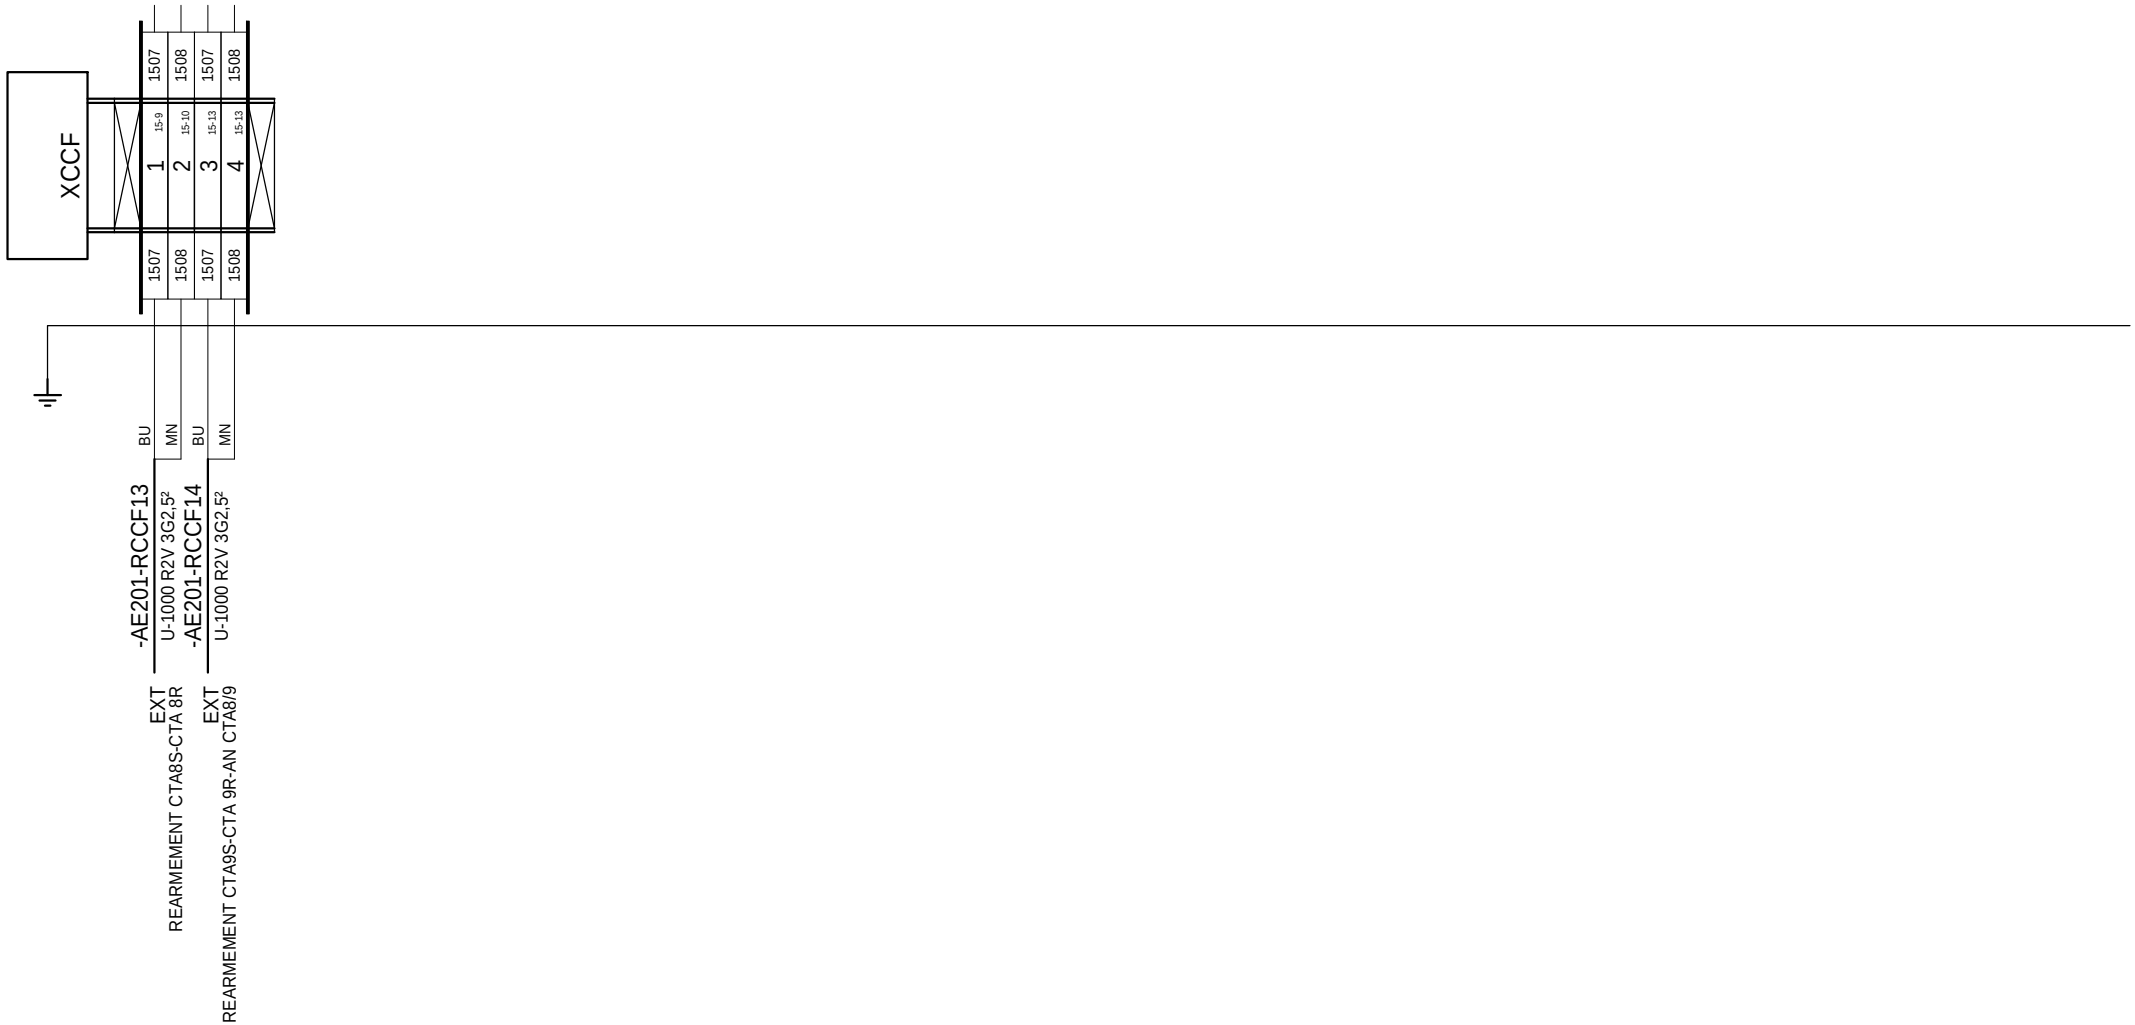

EREC TECHNOLOGIES	UGECAM ARMOIRE CTA RDJ LOCAL TECHNIQUE AE201						Bornier : +CHASSIS-XCCF +CHASSIS-XCCF - 1/1	P42/63	FOLIO 81 ◄ 80 82 ►
		A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	Affaire n°: **C681235**	Plan n°: **11911-C**	Logiciel SEE v. 3.30
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.		

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

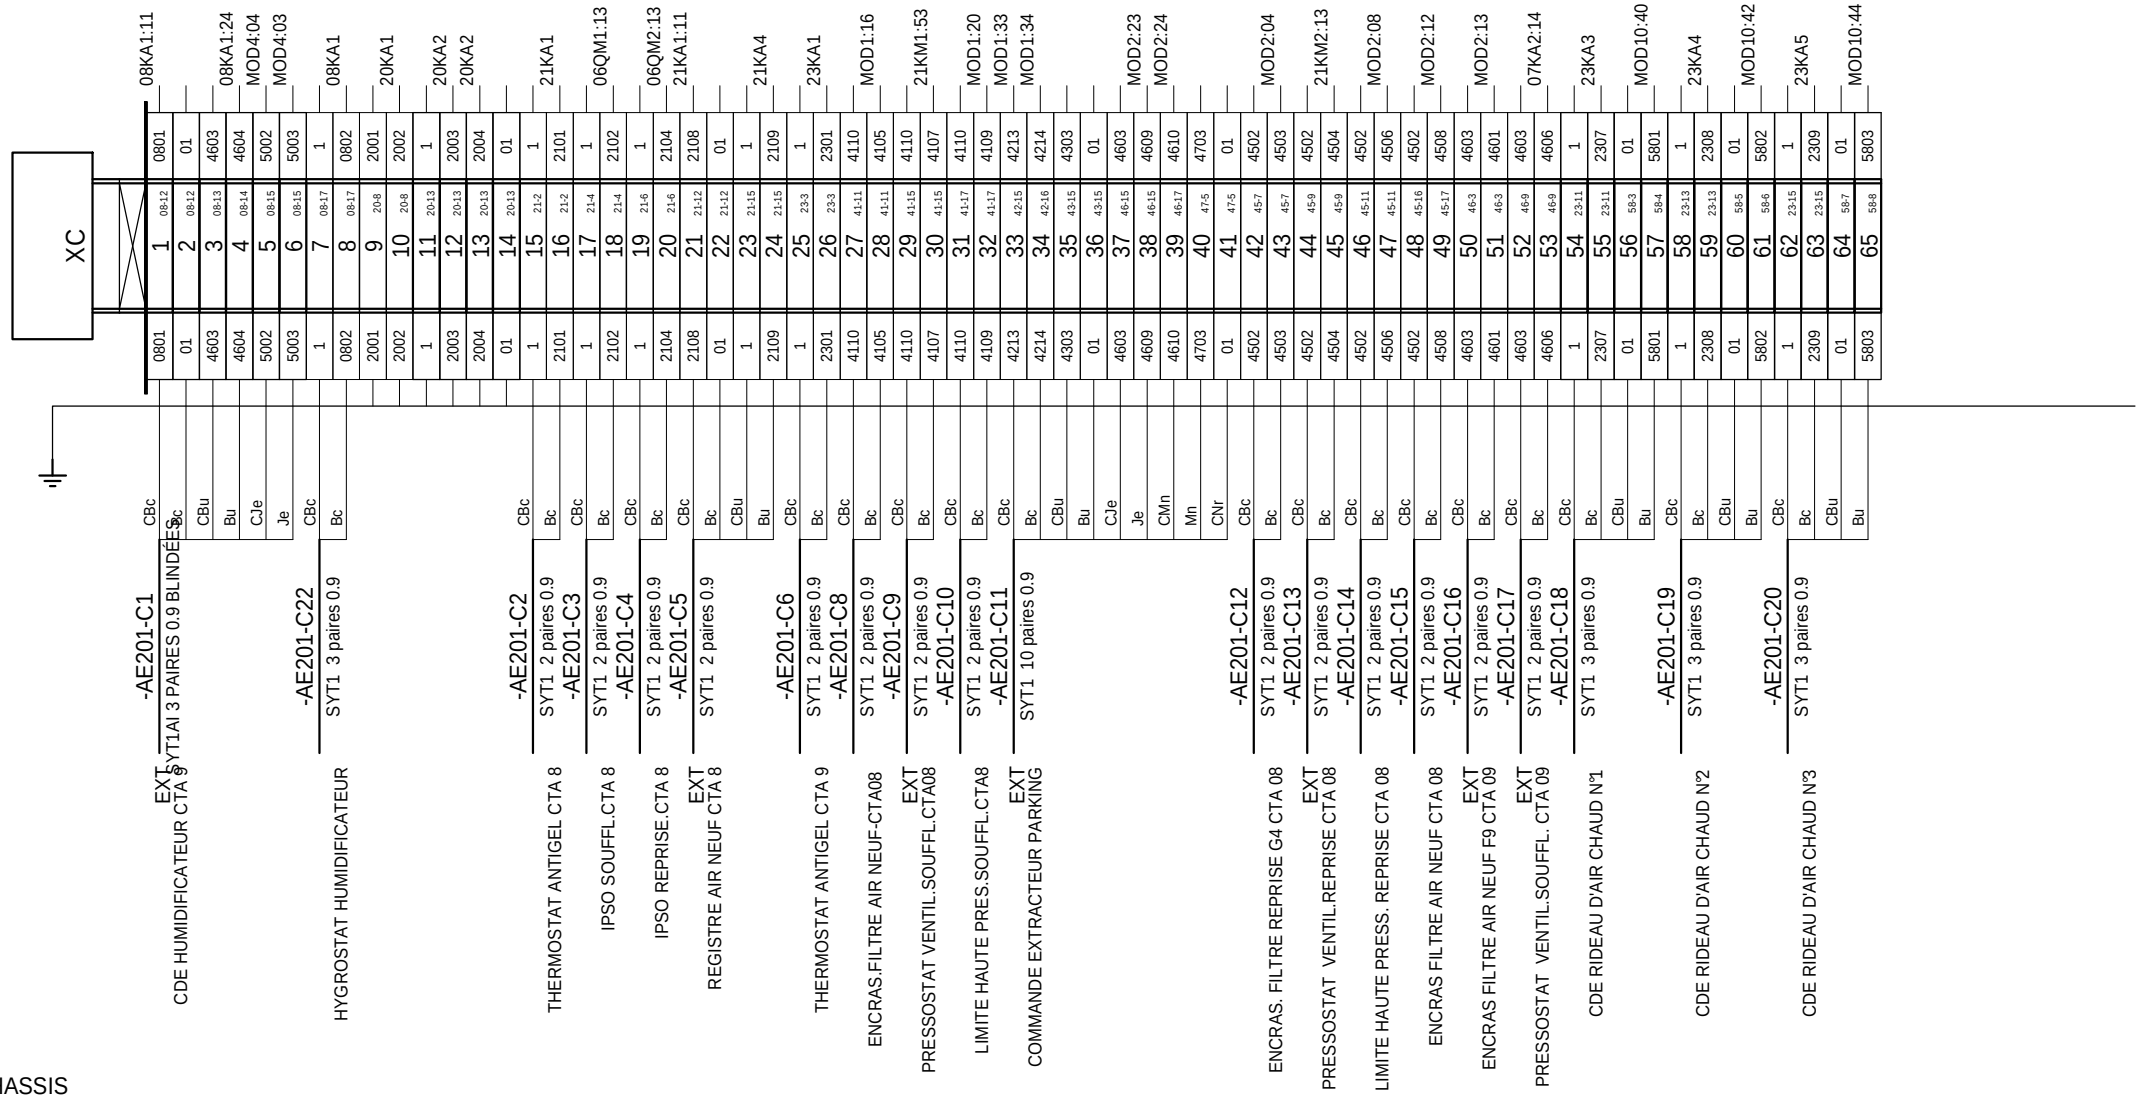

B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

Bornier : +CHASSIS-XC P43/63
+CHASSIS-XC - 1/2


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 82
◄ 81 83 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

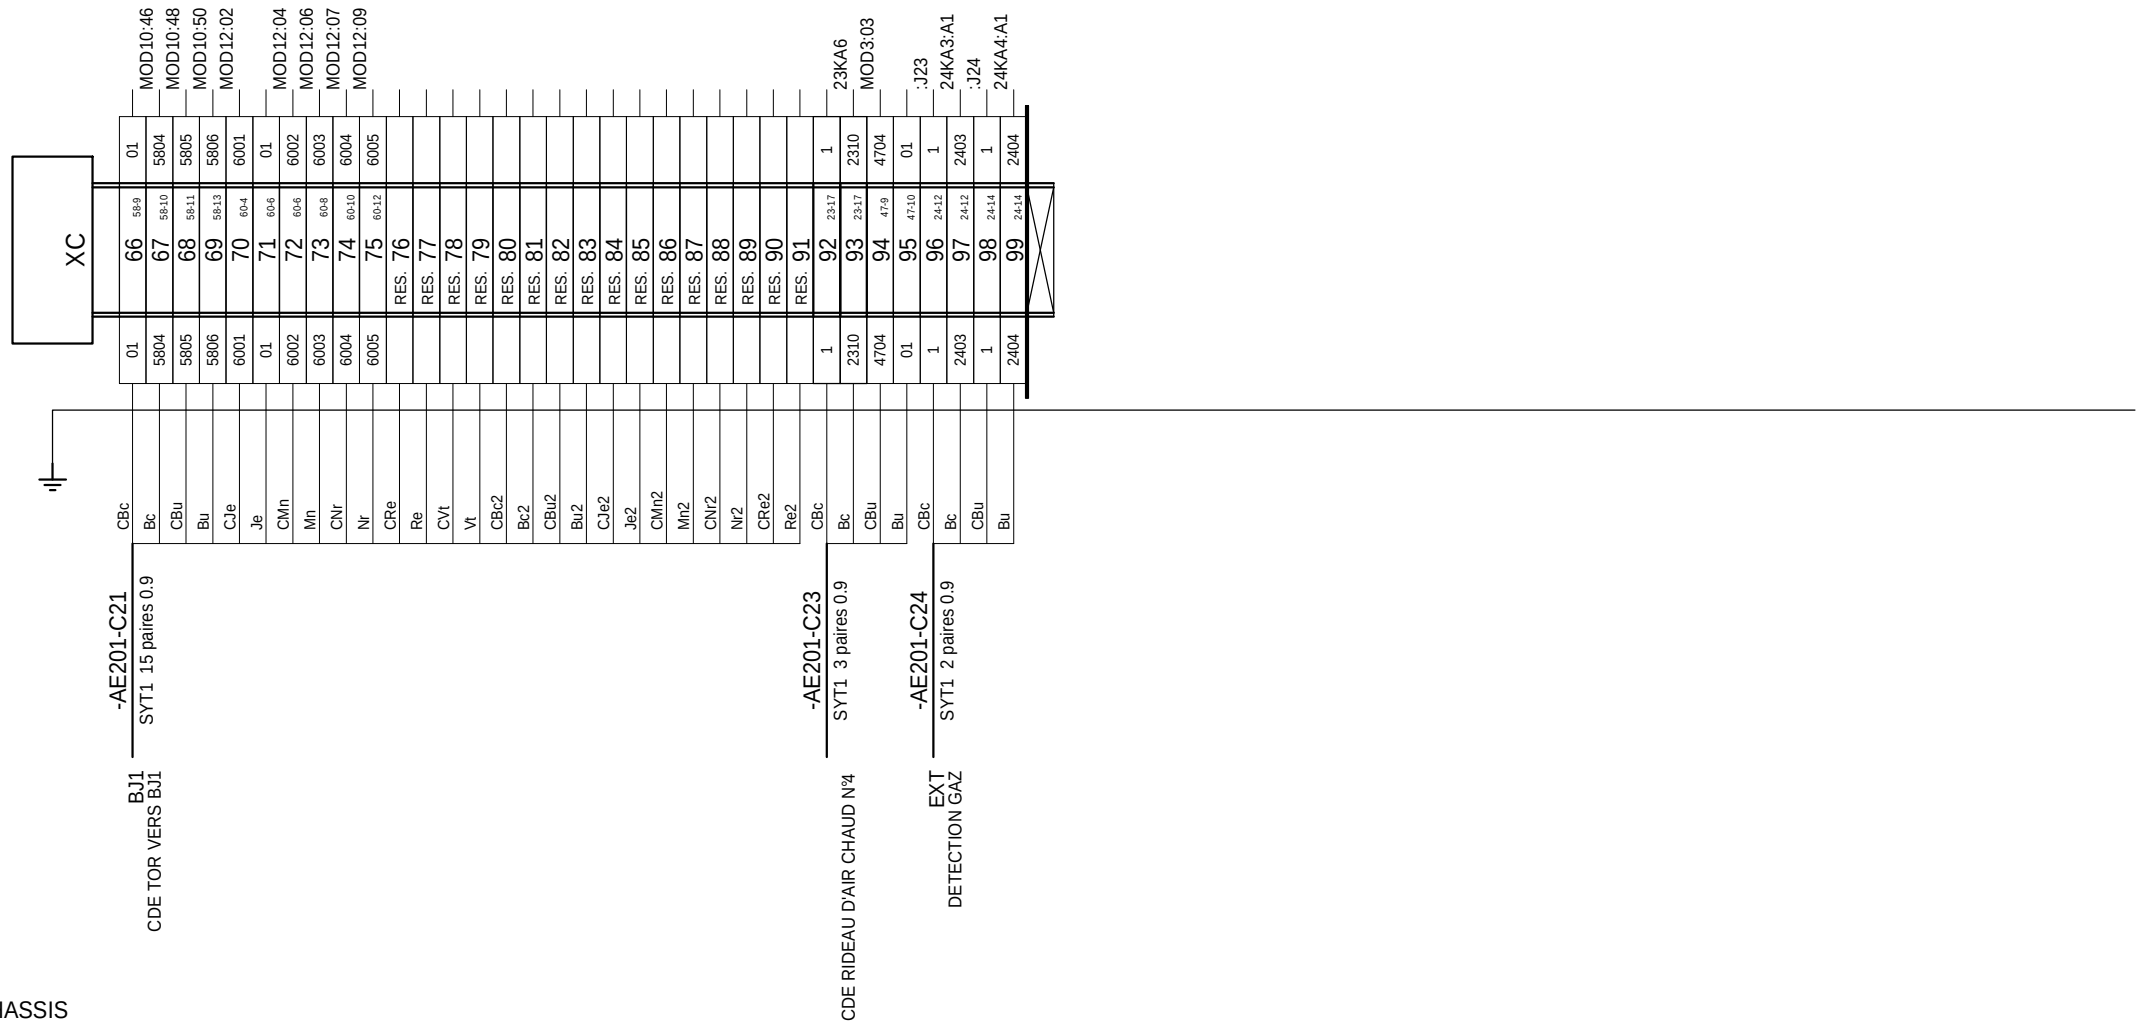

C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU		
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU		
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

Bornier : +CHASSIS-XC P44/63
+CHASSIS-XC - 2/2

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO 83

◄ 82 84 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

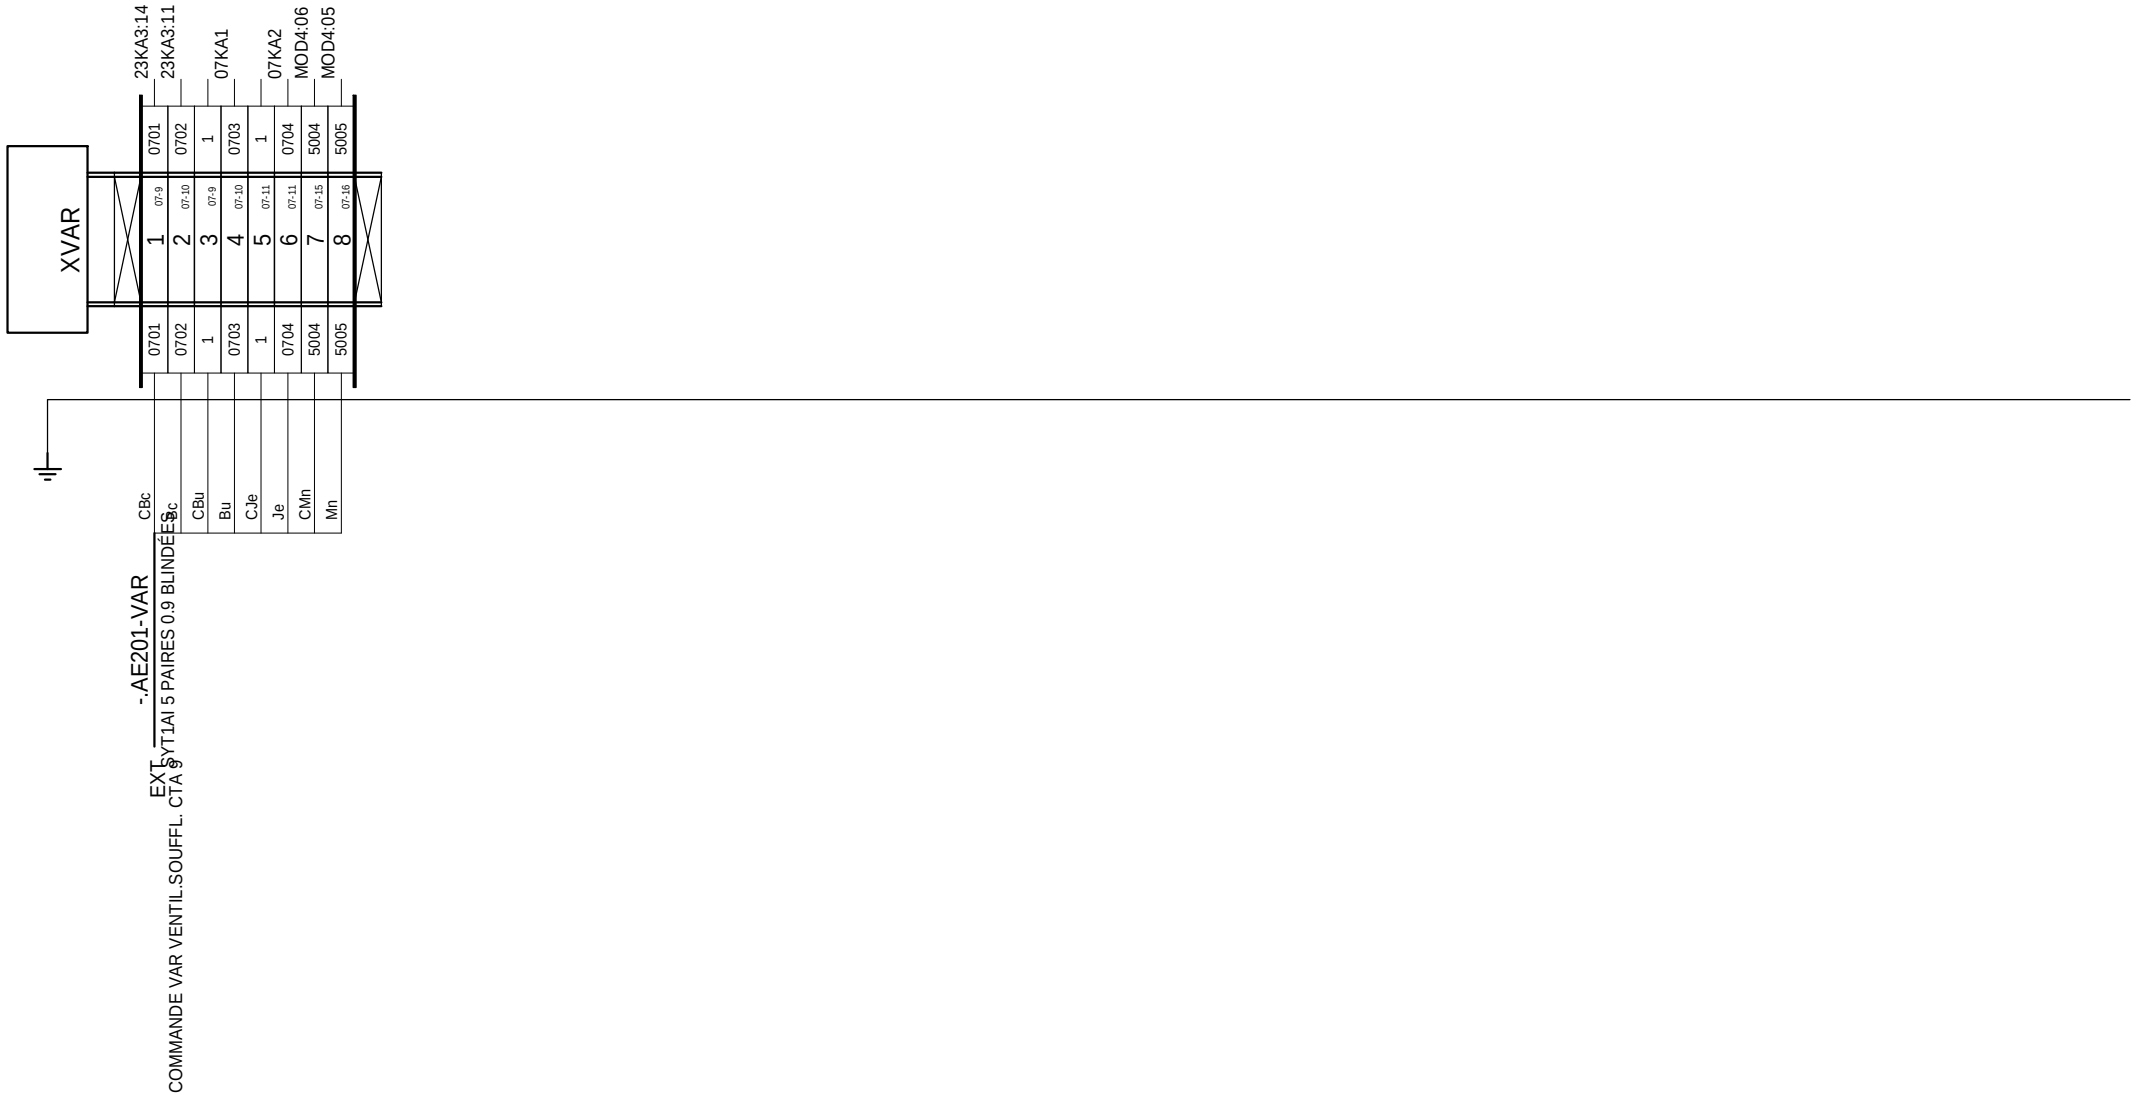


+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES	UGECAM ARMOIRE CTA RDJ LOCAL TECHNIQUE AE201					Bornier : +CHASSIS-XVAR P45/63 +CHASSIS-XVAR - 1/1
		A	28/05/2012	CREATION	OZA / TGU	Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11911-C**
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES. / VERIF. / APPROB.	

FOLIO 84 ◄ 83 85 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

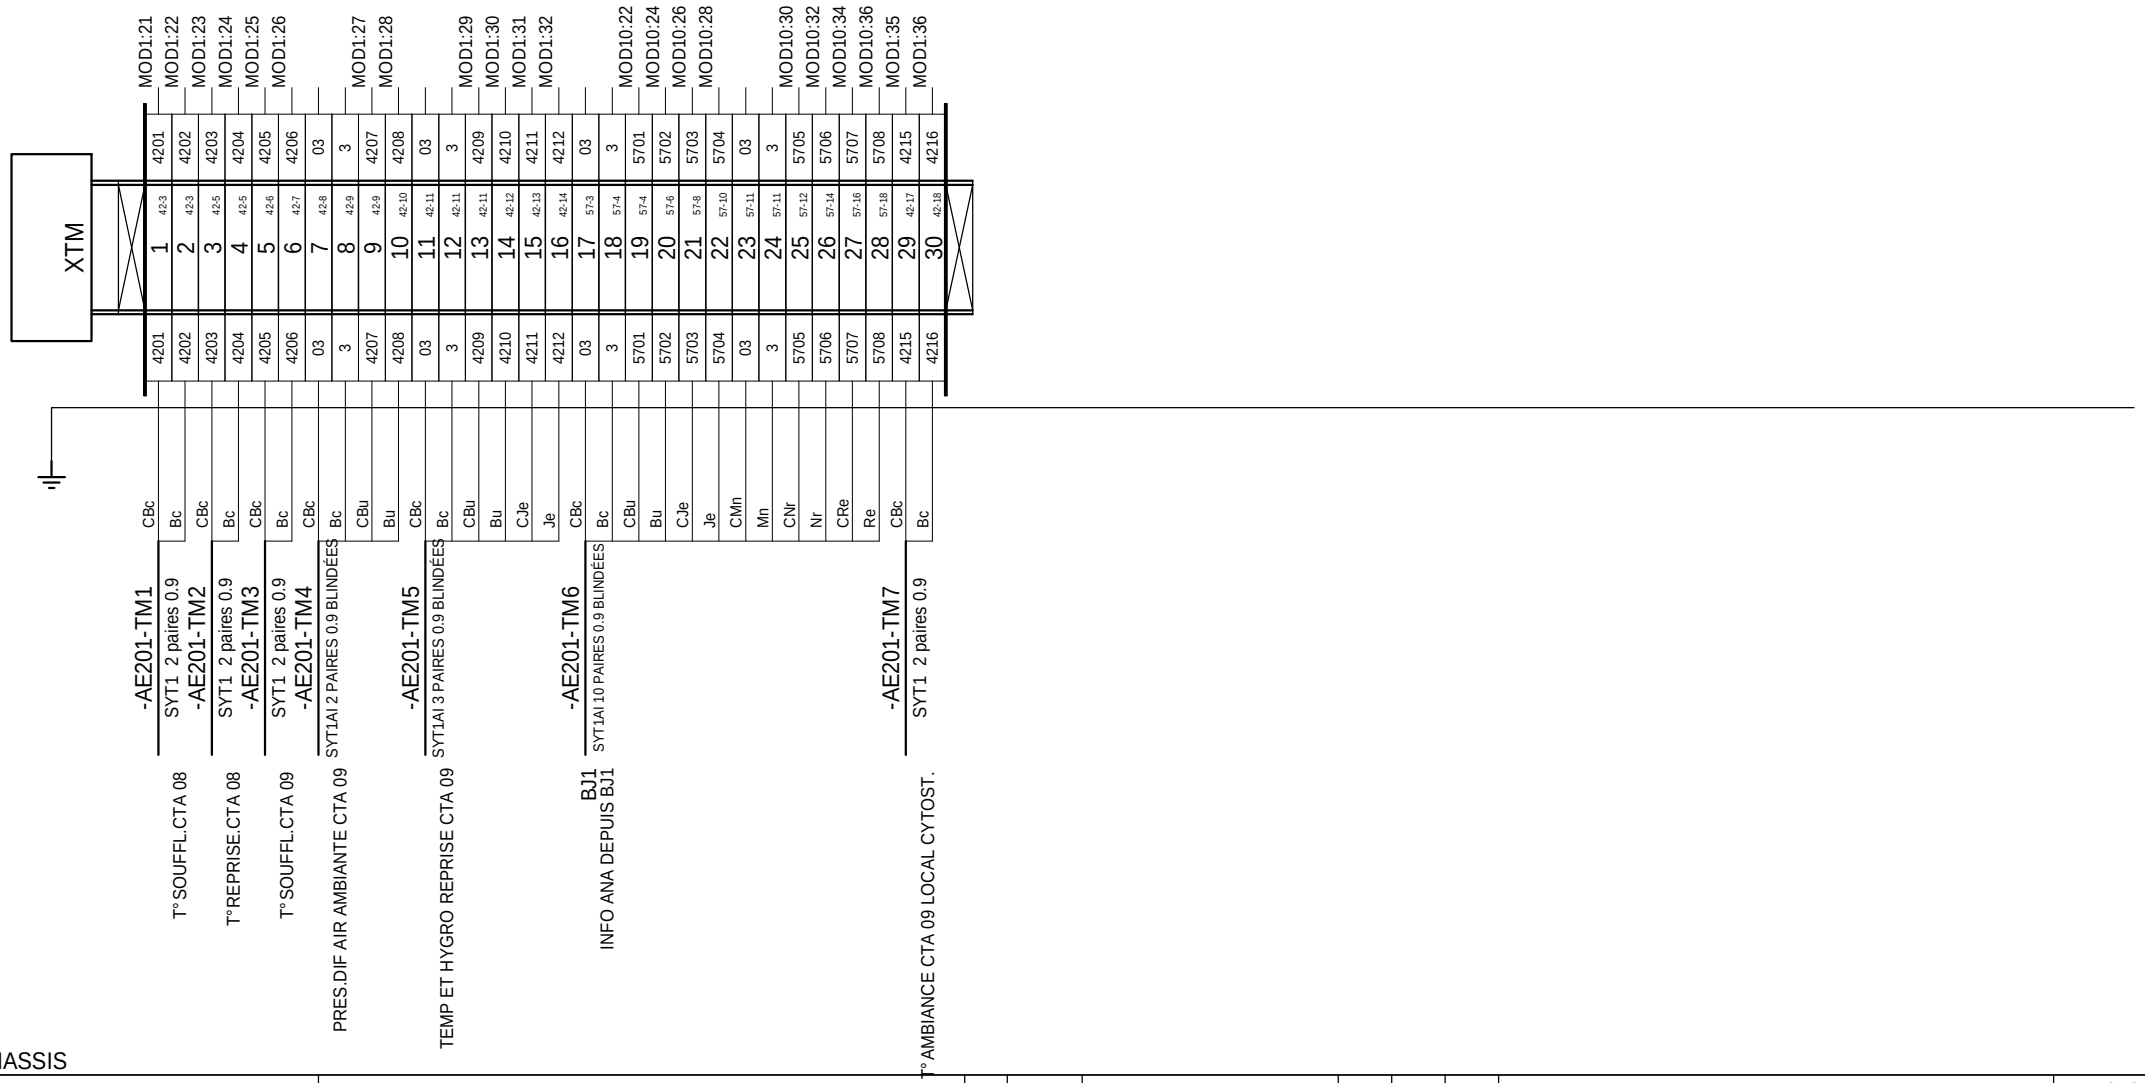

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

Bornier : +CHASSIS-XTM P46/63
+CHASSIS-XTM - 1/1

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 85
◄ 84 86 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B



C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU		
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU		
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.	

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

Bornier : +CHASSIS-XTR P47/63
+CHASSIS-XTR - 1/1

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO
86
◄ 85 87 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

BOITES DE JONCTION SAS CHAMBRES

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

BOITES DE JONCTION SAS CHAMBRES F48/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO
87
◄ 86 88 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

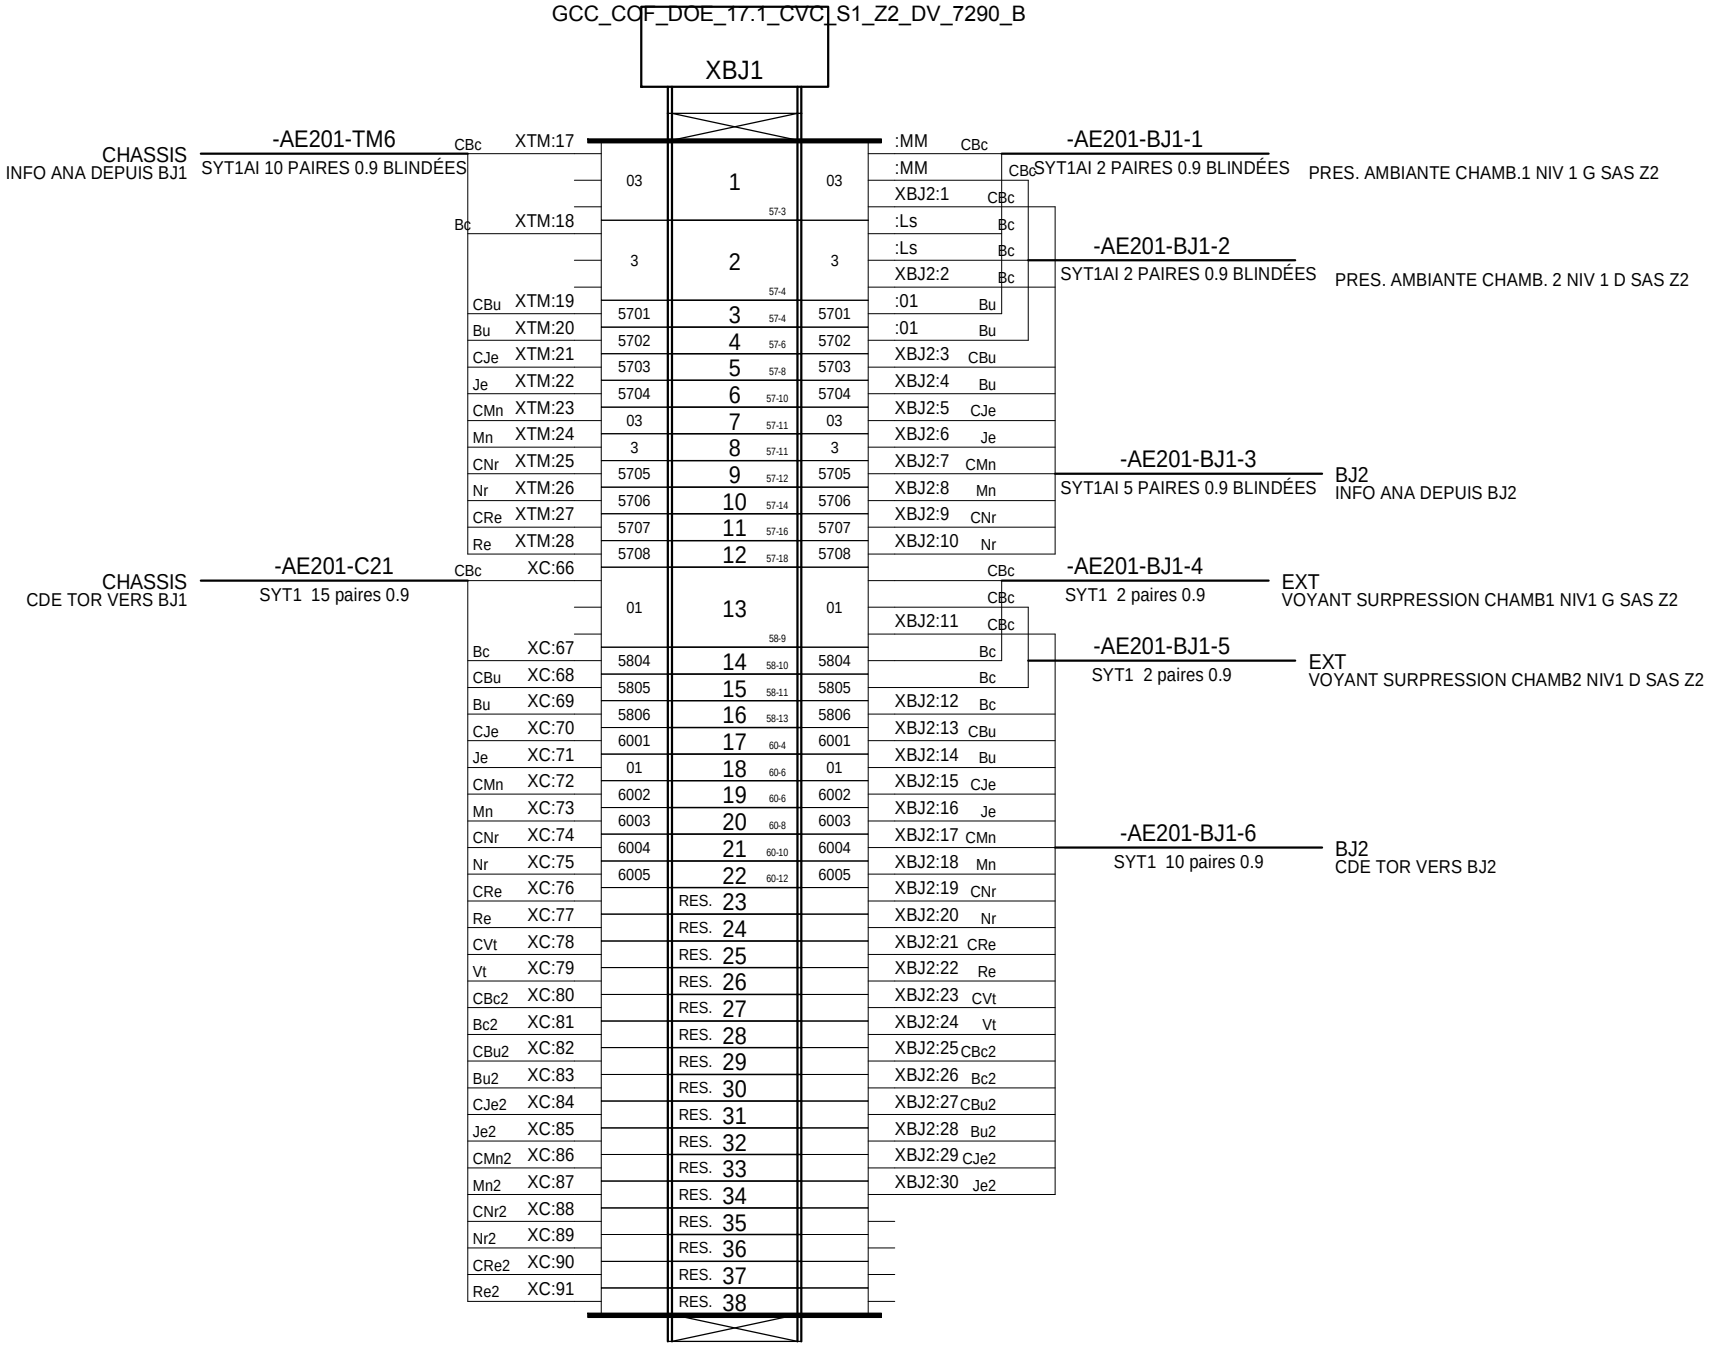

=
+ BJ1

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	


Bornier : +BJ1-XBJ1 P49/63
+BJ1-XBJ1 - 1/1

Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11911-C**

FOLIO 88
◄ 87 89 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

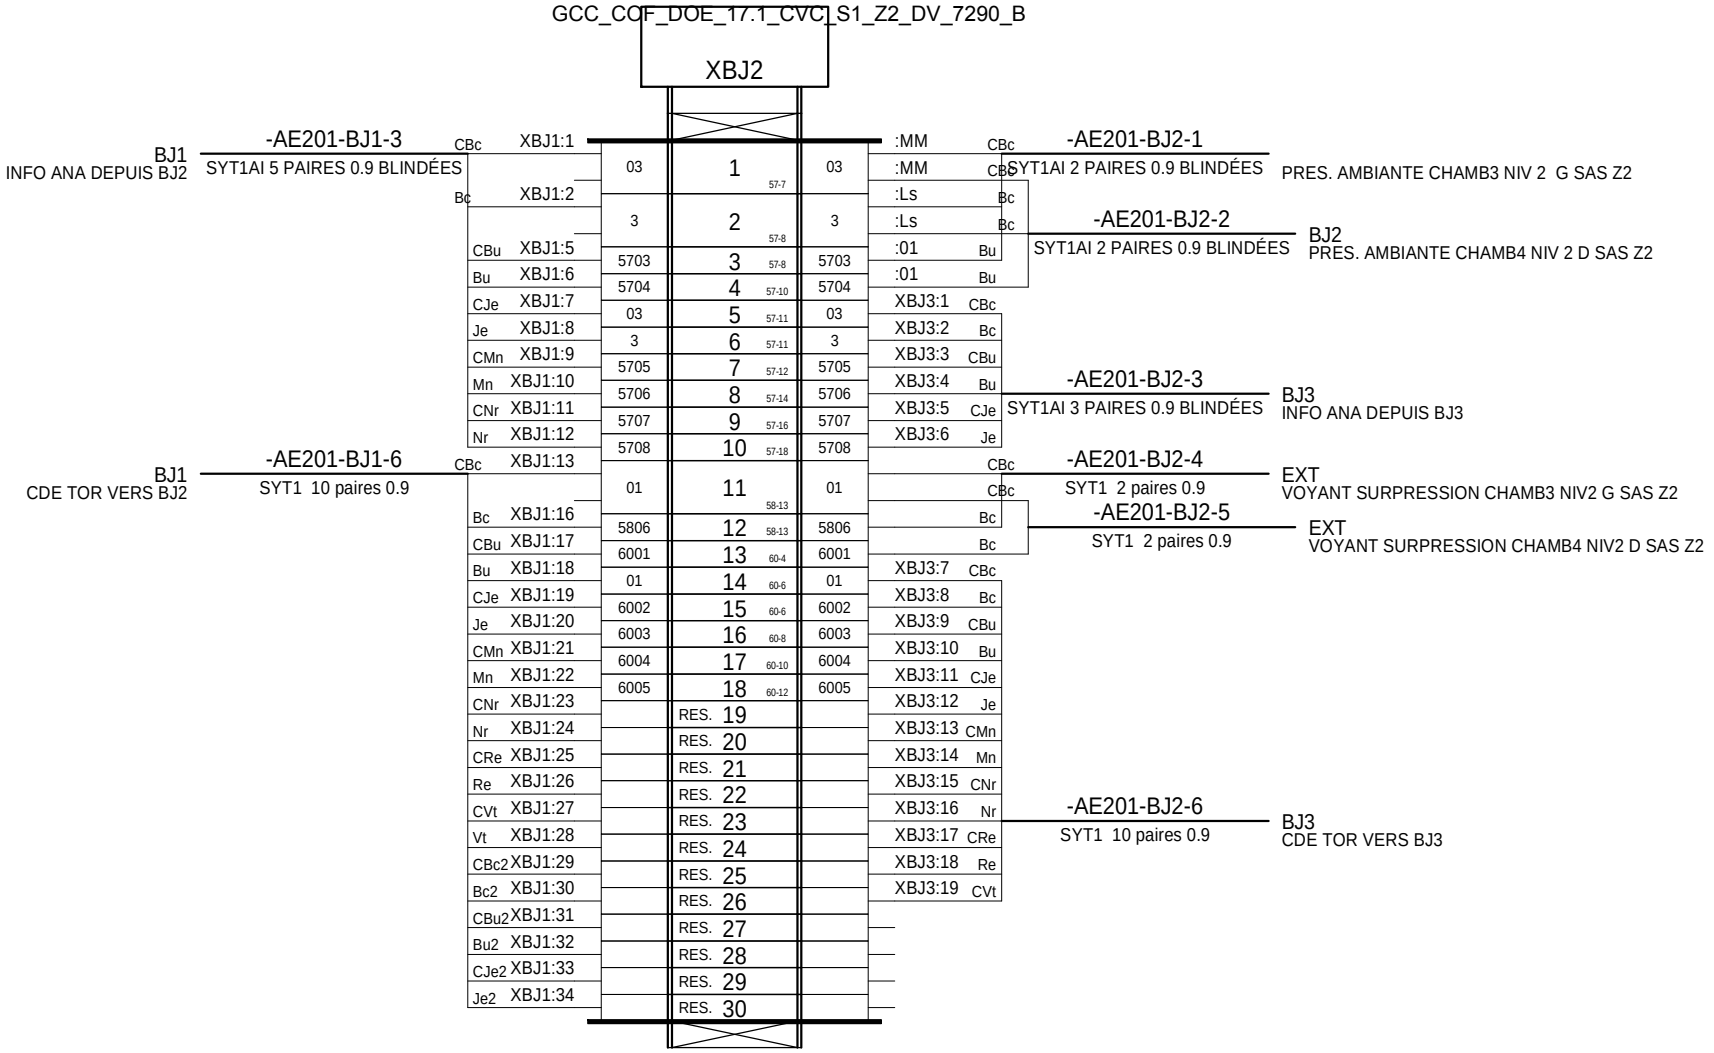

= + BJ2

CBc	XBJ1:1	03	1 57-7	03	:MM	CBc	CBc	XBJ3:1	CBc	03	5 57-11	03	CBc	XBJ3:7	CBc	01	14 60-6	01	RES. 19
Bc	XBJ1:2	3	2 57-8	3	:Ls	Bc	Bc	XBJ3:2	Bc	3	6 57-11	3	Bc	XBJ3:8	Bc	6002	15 60-6	6002	RES. 20
CBu	XBJ1:5	5703	3 57-8	5703	:Ls	Bc	Bc	XBJ3:3	CBu	5705	7 57-12	5705	Bc	XBJ3:9	CBu	6003	16 60-8	6003	RES. 21
Bu	XBJ1:6	5704	4 57-10	5704	:01	Bu	Bc	XBJ3:4	Bu	5706	8 57-14	5706	Bc	XBJ3:10	Bu	6004	17 60-10	6004	RES. 22
CJe	XBJ1:7	03	5 57-11	03	:01	Bu	Bc	XBJ3:5	CJe	5707	9 57-16	5707	Bc	XBJ3:11	CJe	6005	18 60-12	6005	RES. 23
Je	XBJ1:8	3	6 57-11	3	XBJ3:1	CBc	Bc	XBJ3:6	Je	5708	10 57-18	5708	Bc	XBJ3:12	Je		RES. 24		
CMn	XBJ1:9	5705	7 57-12	5705	XBJ3:2	Bc	CBc			01	11 58-13	01	Bc	XBJ3:13	CMn		RES. 25		
Mn	XBJ1:10	5706	8 57-14	5706	XBJ3:3	CBu	CBc			5806	12 58-13	5806	Bc	XBJ3:14	Mn		RES. 26		
CNr	XBJ1:11	5707	9 57-16	5707	XBJ3:4	Bu	Bc			6001	13 60-4	6001	Bc	XBJ3:15	CNr		RES. 27		
Nr	XBJ1:12	5708	10 57-18	5708	XBJ3:5	CJe	Bc						Bc	XBJ3:16	Nr		RES. 28		
CBc	XBJ1:13	01	11 58-13	01	XBJ3:6	Je	Bc						Bc	XBJ3:17	CRe		RES. 29		
Bc	XBJ1:16	5806	12 58-13	5806			Bc						Bc	XBJ3:18	Re		RES. 30		
CBu	XBJ1:17	6001	13 60-4	6001			Bc						Bc	XBJ3:19	CVt				
Bu	XBJ1:18	01	14 60-6	01			Bc						Bc						
CJe	XBJ1:19	6002	15 60-6	6002			Bc						Bc						
Je	XBJ1:20	6003	16 60-8	6003			Bc						Bc						
CMn	XBJ1:21	6004	17 60-10	6004			Bc						Bc						
Mn	XBJ1:22	6005	18 60-12	6005			Bc						Bc						
CNr	XBJ1:23		RES. 19				Bc						Bc						
Nr	XBJ1:24		RES. 20				Bc						Bc						
CRe	XBJ1:25		RES. 21				Bc						Bc						
Re	XBJ1:26		RES. 22				Bc						Bc						
CVt	XBJ1:27		RES. 23				Bc						Bc						
Vt	XBJ1:28		RES. 24				Bc						Bc						
CBc2	XBJ1:29		RES. 25				Bc						Bc						
Bc2	XBJ1:30		RES. 26				Bc						Bc						
CBu2	XBJ1:31		RES. 27				Bc						Bc						
Bu2	XBJ1:32		RES. 28				Bc						Bc						
CJe2	XBJ1:33		RES. 29				Bc						Bc						
Je2	XBJ1:34		RES. 30				Bc						Bc						

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

Bornier : +BJ2-XBJ2
+BJ2-XBJ2 - 1/1
P50/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO
89
◄ 88 90 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

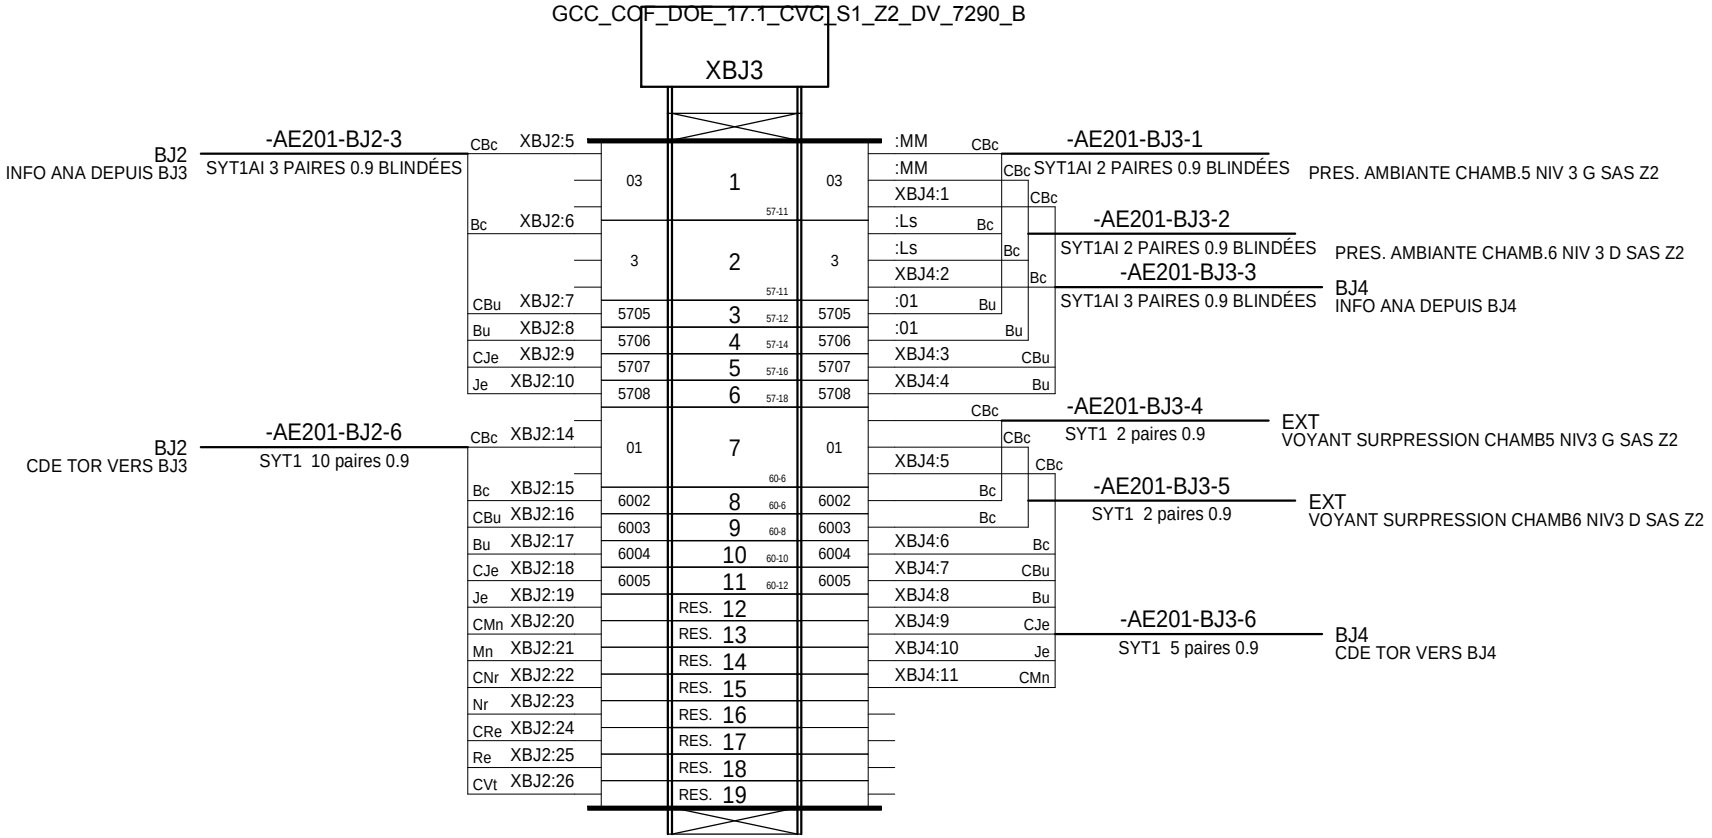

= + BJ3

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201


INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

Bornier : +BJ3-XBJ3 P51/63
+BJ3-XBJ3 - 1/1

Affaire n°: **C681235** Plan n°: **11911-C**

FOLIO 90 ◄ 89 91 ►

Logiciel SEE v. 3.30

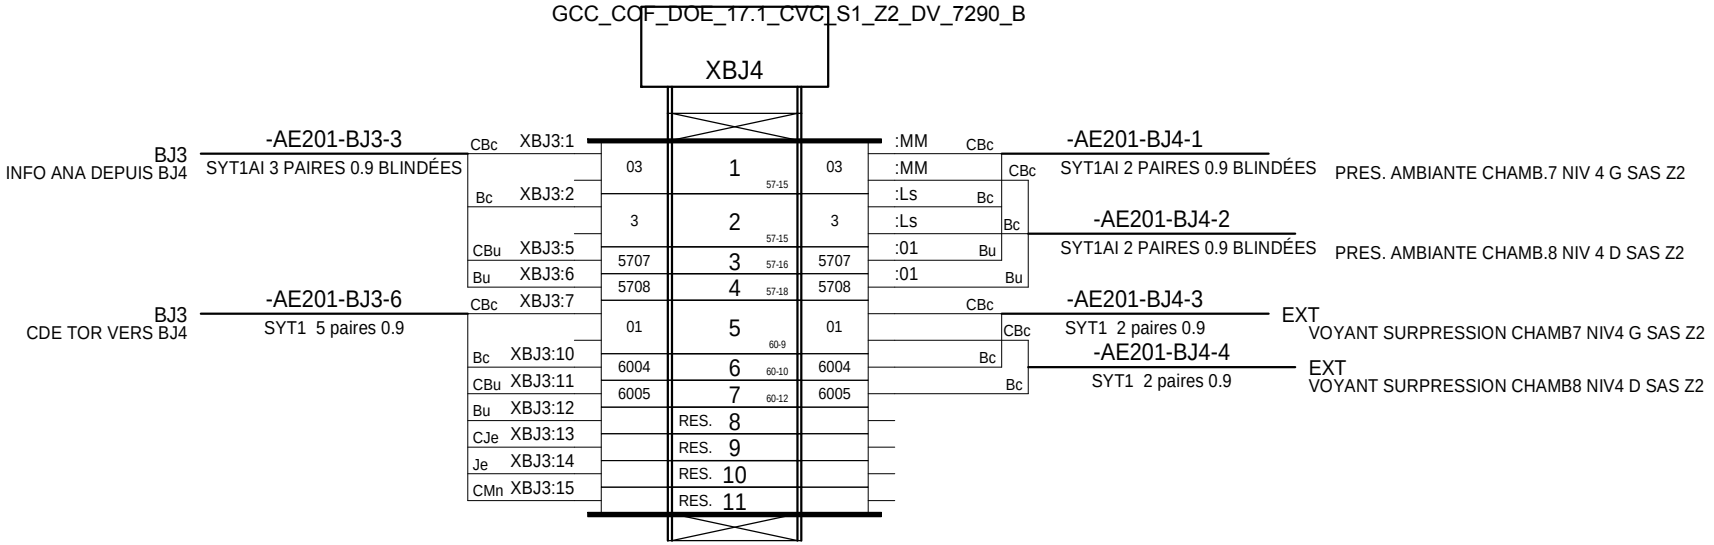

= + BJ4

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

Bornier : +BJ4-XBJ4
+BJ4-XBJ4 - 1/1
P52/63


Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**


FOLIO
91
◄ 90 95 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

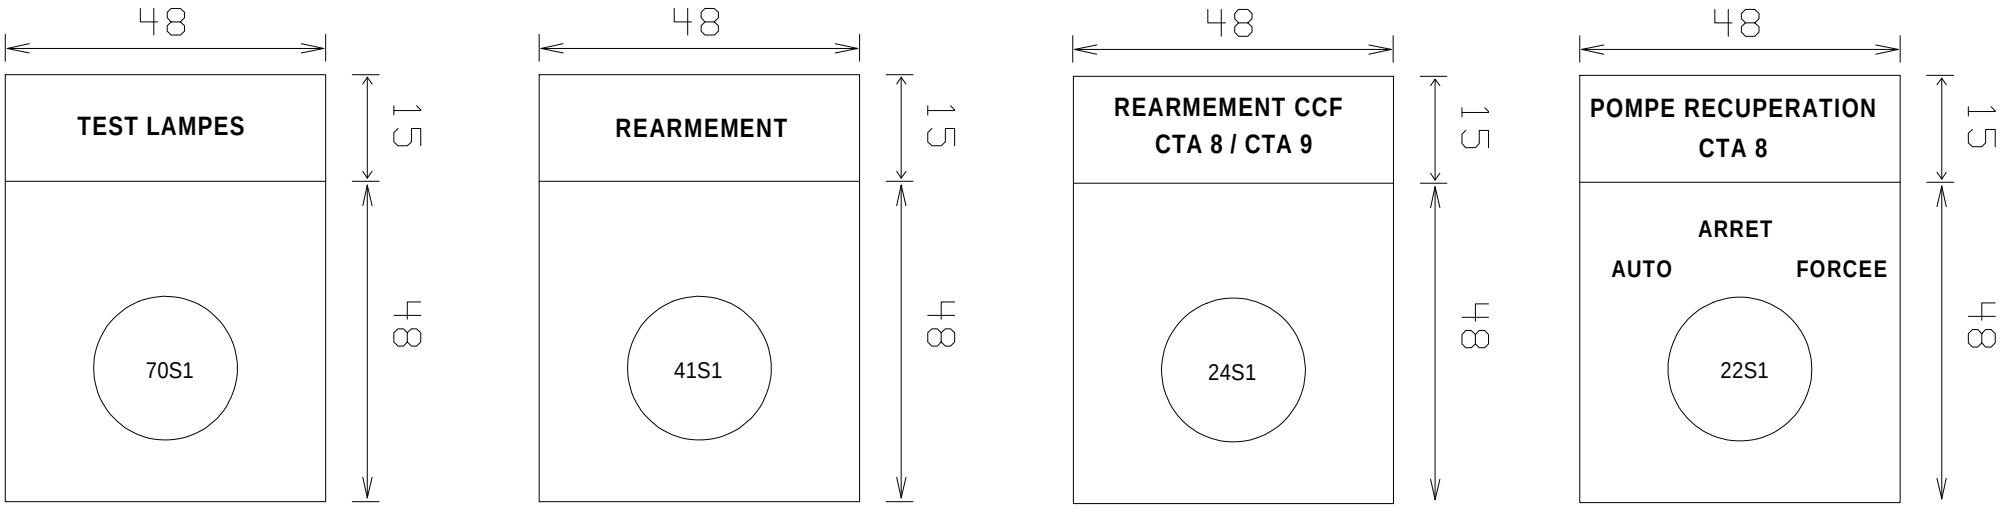

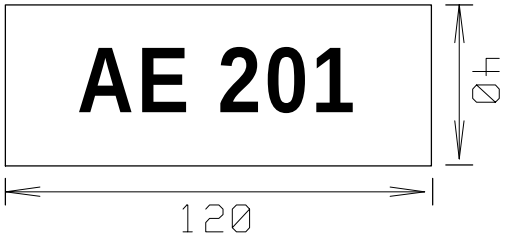

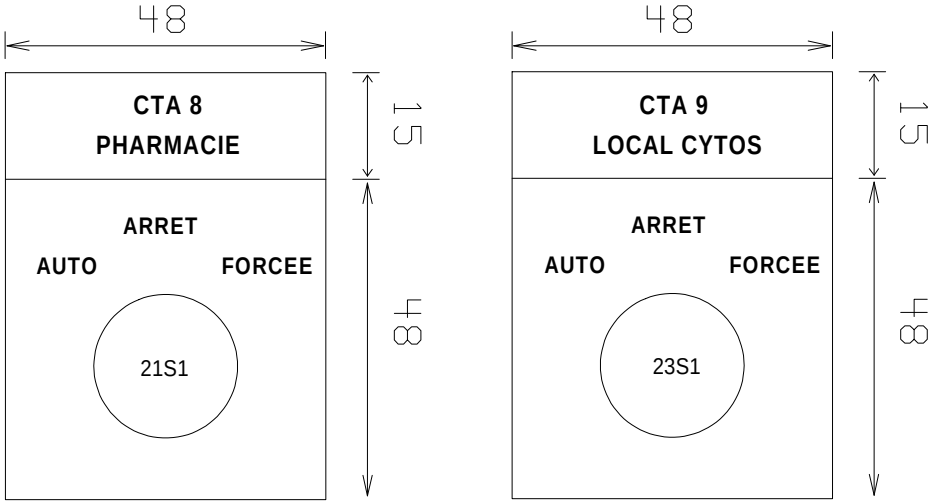

COULEUR DES ETIQUETTES
FOND NOIR / ECRITURE BLANCHE

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

ETIQUETTE P53/63

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO 95

◄ 91 96 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

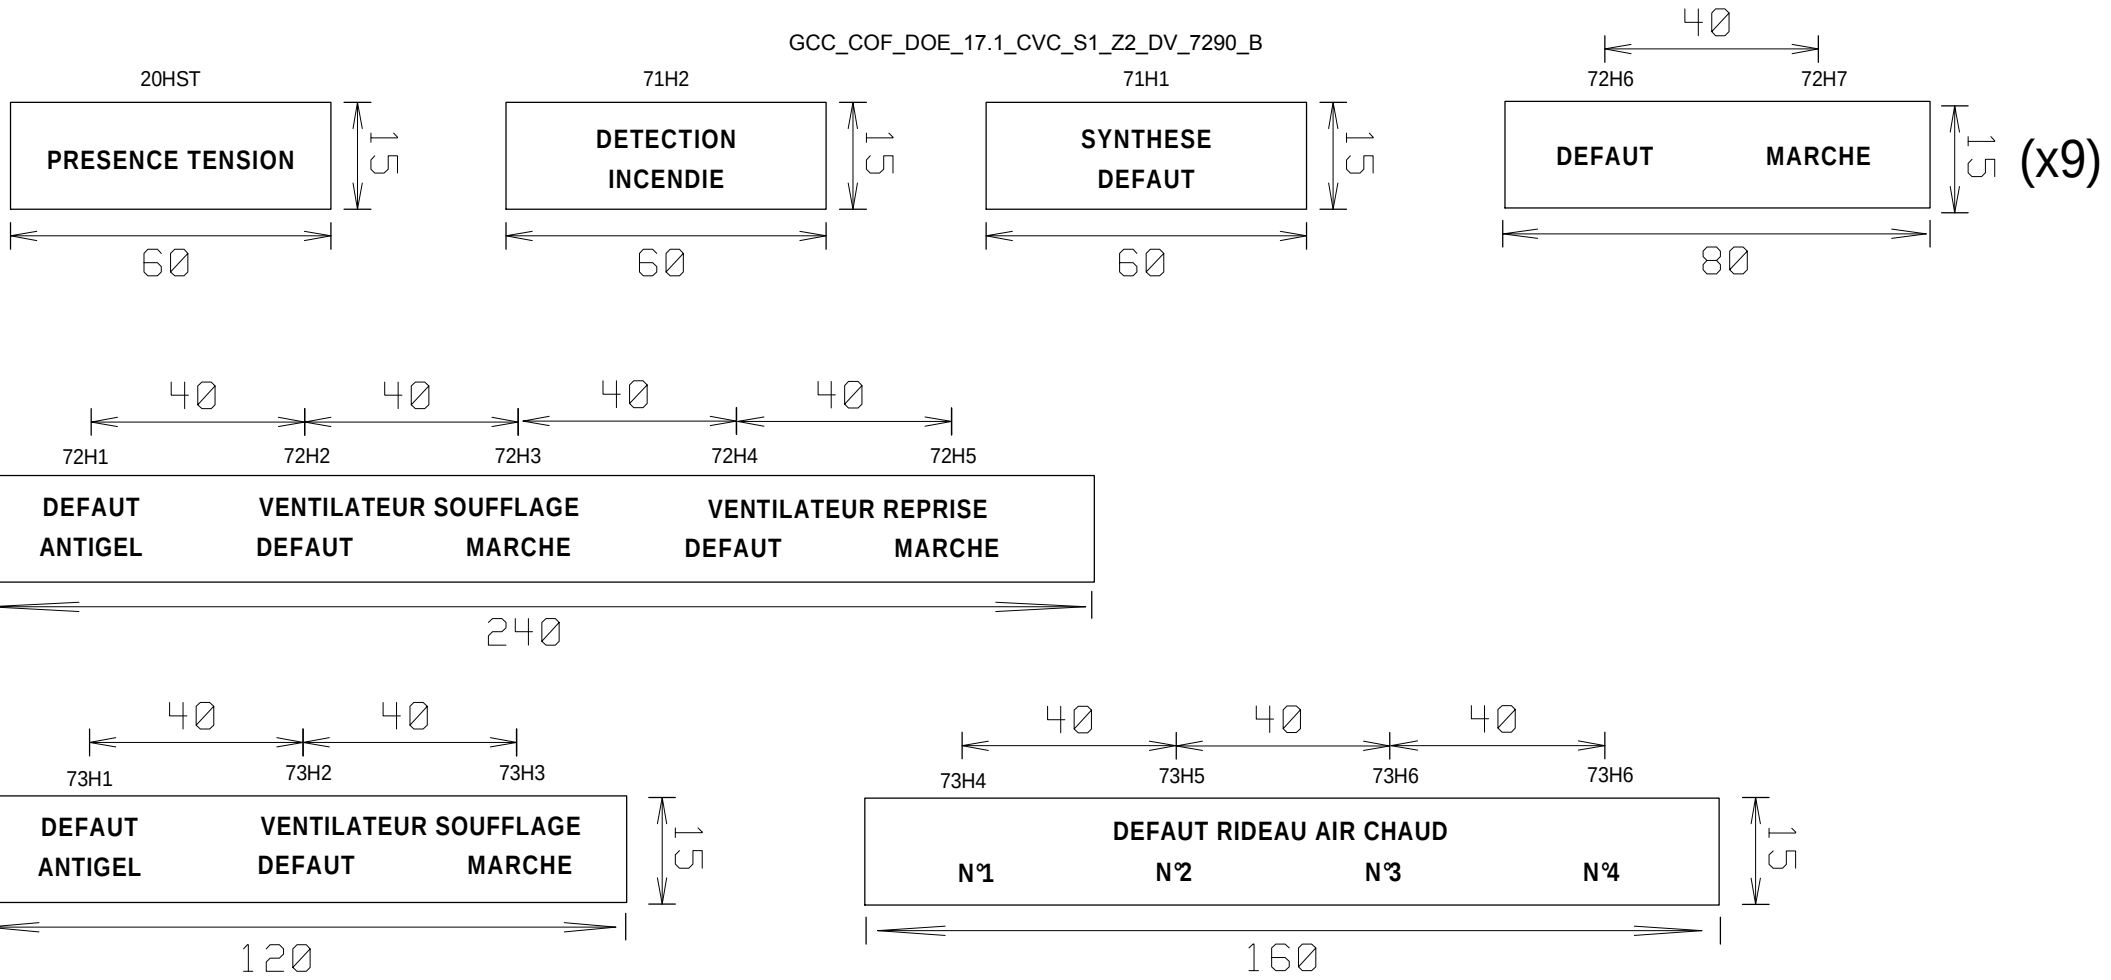

COULEUR DES ETIQUETTES
FOND NOIR / ECRITURE BLANCHE

=
+ CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

ETIQUETTE P54/63


Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 96

◄ 95 100 ►

Logiciel SEE v. 3.30

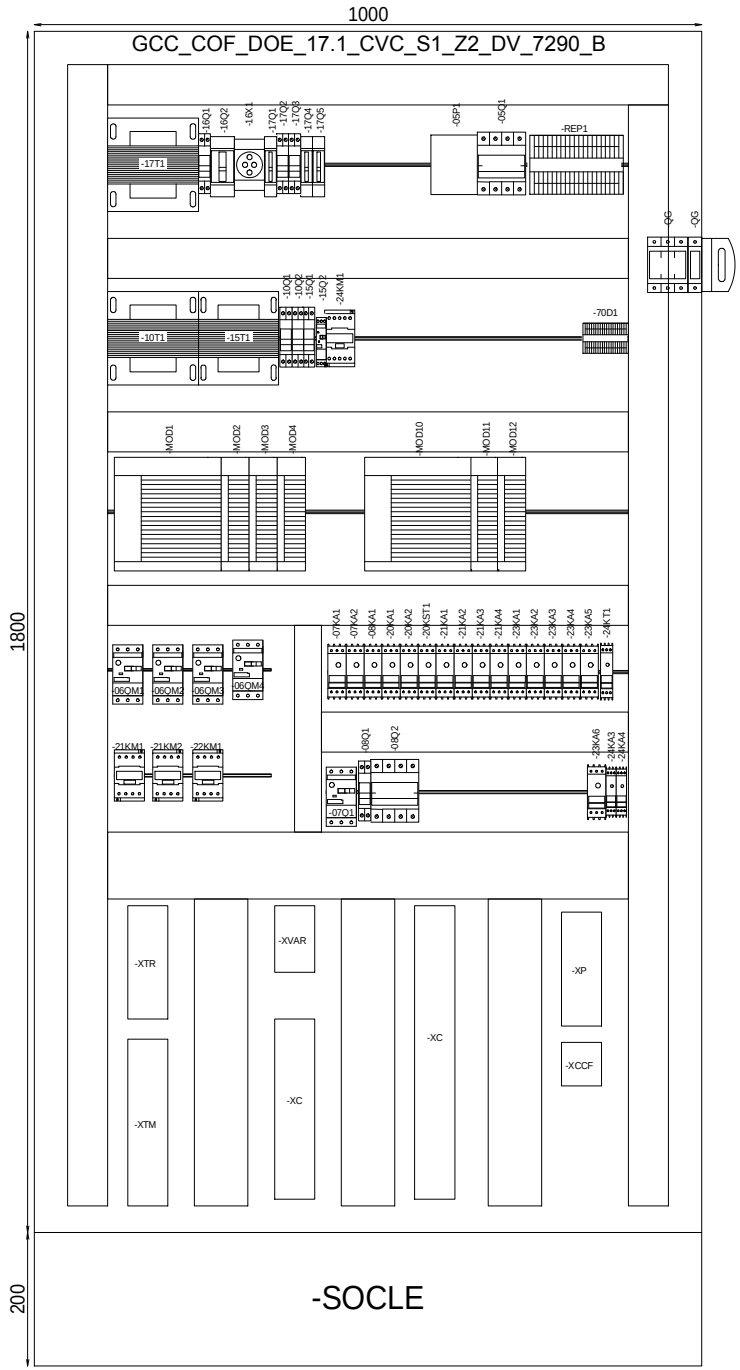

= + CHASSIS

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

IMPLANTATION CHASSIS P55/63

Affaire n°: **C681235**


Plan n°: **11911-C**

FOLIO 100

◄ 96 101 ►

Logiciel SEE v. 3.30

GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B

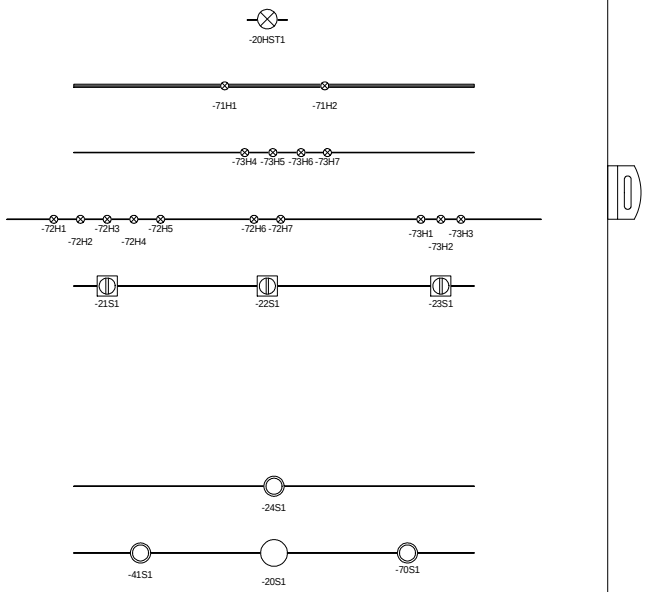

-SOCLE

=
+ PORTES

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

IMPLANTATION PORTES P56/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 101

◄ 100 110 ►

Logiciel SEE v. 3.30

REPERE	FOLIO	DESIGNATION GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B	REFERENCE	FABRICANT	QTE
05P1	05	COMPTEUR D'ENERGIE, SORTIE IMPULSION, 230/400VAC; 10A	60179000	IMESYS	1
05Q1	05	DISJONCTEUR iC60N 4P 63A, 440VAC/6kA, 250VDC/6kA, COURBE C	A9F77463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
06QM1	06	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 1,6-2,5A	GV2ME07	TELEMECANIQUE	1
06QM1	06	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	TELEMECANIQUE	1
06QM2	06	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 1,6-2,5A	GV2ME07	TELEMECANIQUE	1
06QM2	06	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	TELEMECANIQUE	1
06QM3	06	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 2,5-4A	GV2ME08	TELEMECANIQUE	1
06QM3	06	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	TELEMECANIQUE	1
06QM4	06	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,63-1A	GV2ME05	TELEMECANIQUE	1
06QM4	06	ADDITIF FRONTAL F+O	GVAE11	TELEMECANIQUE	1
07KA1	07	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
07KA1	07	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
07KA2	07	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
07KA2	07	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
07Q1	07	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 6,3A	GV2L10	TELEMECANIQUE	1
08KA1	08	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
08KA1	08	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
08Q1	08	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
08Q2	08	DISJONCTEUR iC60N 4P 20A, 440VAC/6kA, 250VDC/6kA, COURBE C	A9F77420	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10Q1	10	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10Q2	10	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
10T1	10	TRANSFORMATEUR 230-400/24V 250VA	ABL6TS25B	TELEMECANIQUE	1
15Q1	15	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
15Q2	15	DISJONCTEUR CONTROLE 1P+N 8A	GB2CD14	TELEMECANIQUE	1
15T1	15	TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION MONOPHASEE 230-400V/24-48V,	044236	LEGRAND	1
16ECL1	16	APPLIQUE FLUORESCENTES 13W SIMPLE TUBE ø:16mm	0418	ARIC	1
16ECL1	16	TUBE FLUORESCENT 13W ø: 16mm	MAZ 16003	MAZDA	1
16Q1	16	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
16Q2	16	DISJONCTEUR DT40 VIGI 1P+N CLASSE AC 16A 30mA COURBE C	A9N21444	SCHNEIDER ELECTRIC	1
16S1	16	CONTACT DE PORTE POUR ARMOIRE SM NO+NF	NSYMDCM20	SCHNEIDER ELECTRIC	1
16V1	16	GRILLE DE SORTIE POUR VENTILATEUR 125x125, RAL 7035	NSYCAG125LPF	SCHNEIDER ELECTRIC	1
16V1	16	VENTILATEUR AVEC FILTRE STANDARD, 125x125, 85m3/h, 230VAC, 17W	NSYCVF85M230PF	SAREL	1
16X1	16	PRISE DE COURANT 2P+T + VOYANT A OBTURATEUR 16A 250VAC	A9A15306	SCHNEIDER ELECTRIC	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B	REFERENCE	FABRICANT	QTE
17Q1	17	DISJONCTEUR DT40 1P+N 6A 6kA, COURBE C	A9N21023	SCHNEIDER ELECTRIC	1
17Q2	17	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
17Q3	17	DISJONCTEUR DT40 1P+N 10A 6kA COURBE C	A9N21024	SCHNEIDER ELECTRIC	1
17Q4	17	DISJONCTEUR DT40 1P+N 2A 6kA, COURBE C	A9N21020	SCHNEIDER ELECTRIC	1
17Q5	17	DISJONCTEUR DT40 1P+N 4A 6kA, COURBE C	A9N21022	SCHNEIDER ELECTRIC	1
17T1	17	TRANSFORMATEUR 230-400/24V 400VA	ABL6TS40B	TELEMECANIQUE	1
20HST1	20	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, BLANC, D22	XB4BVB1	TELEMECANIQUE	1
20KA1	20	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
20KA1	20	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
20KA2	20	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
20KA2	20	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
20KST1	20	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
20KST1	20	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
20S1	20	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING ARRET D'URGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU.,	XB4BS542	TELEMECANIQUE	1
20S1	20	ETIQUETTE "ARRET D'URGENCE"	ZBY9130	TELEMECANIQUE	1
21KA1	21	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
21KA1	21	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
21KA2	21	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
21KA2	21	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
21KA3	21	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
21KA3	21	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
21KA4	21	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
21KA4	21	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
21KM1	21	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2NO FRONTAL	LADN20	TELEMECANIQUE	1
21KM1	21	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	1
21KM2	21	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2NO FRONTAL	LADN20	TELEMECANIQUE	1
21KM2	21	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	1
21S1	21	BOUTON TOURNANT A MANETTE NOIRE, ROND, 3POS. FIXES, 2NO, D22	XB4BD33	TELEMECANIQUE	1
22KM1	22	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2NO FRONTAL	LADN20	TELEMECANIQUE	1
22KM1	22	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	1
22S1	22	BOUTON TOURNANT A MANETTE NOIRE, ROND, 3POS. FIXES, 2NO, D22	XB4BD33	TELEMECANIQUE	1
23KA1	23	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B	REFERENCE	FABRICANT	QTE
23KA1	23	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
23KA2	23	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
23KA2	23	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
23KA3	23	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
23KA3	23	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
23KA4	23	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
23KA4	23	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
23KA5	23	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
23KA5	23	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
23KA6	23	RELAIS DE CONTROLE 4P 24VAC	MY4N-AC24	OMRON	1
23KA6	23	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	TELEMECANIQUE	1
23S1	23	BOUTON TOURNANT A MANETTE NOIRE, ROND, 3POS. FIXES, 2NO, D22	XB4BD33	TELEMECANIQUE	1
24KA3	24	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VAC	RSB2A080B7	TELEMECANIQUE	1
24KA3	24	EMBASE 12A 300VAC POUR RSB 2A080 ET RSB 1A160	RSZ E1S48M	TELEMECANIQUE	1
24KA4	24	RELAIS INTERFACE POUR USAGE COURANT 24VAC	RSB2A080B7	TELEMECANIQUE	1
24KA4	24	EMBASE 12A 300VAC POUR RSB 2A080 ET RSB 1A160	RSZ E1S48M	TELEMECANIQUE	1
24KM1	24	CONTACTEUR DE PUISSANCE 4P 1NO+1NF 20A 24VAC	LC1DT20B7	TELEMECANIQUE	1
24KT1	24	RELAIS TEMPORISE 24/230V~ 0.05-10h	KOL360H7MRVPN00	SAIA	1
24S1	24	BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT, ROND, 1NO, NOIR, D22	XB4BA21	TELEMECANIQUE	1
41S1	41	BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT, ROND, 1NO, BLEU, D22	XB4BA61	TELEMECANIQUE	1
70D1	70	MODULE A DIODE, 22 DIODES ANODE COMMUNE	61E016231	EUROGI	1
70S1	70	BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT, ROND, 1NO, NOIR, D22	XB4BA21	TELEMECANIQUE	1
71H1	71	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
71H2	71	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
72H1	72	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
72H2	72	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
72H3	72	VOYANT LUMINEUX VERT	XVLA333	TELEMECANIQUE	1
72H4	72	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
72H5	72	VOYANT LUMINEUX VERT	XVLA333	TELEMECANIQUE	1
72H6	72	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
72H7	72	VOYANT LUMINEUX VERT	XVLA333	TELEMECANIQUE	1
73H1	73	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
73H2	73	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1

REPERE	FOLIO	DESIGNATION GCC_COF_DOE_17.1_CVC_S1_Z2_DV_7290_B	REFERENCE	FABRICANT	QTE
73H3	73	VOYANT LUMINEUX VERT	XVLA333	TELEMECANIQUE	1
73H4	73	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
73H5	73	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
73H6	73	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
73H7	73	VOYANT LUMINEUX ROUGE	XVLA334	TELEMECANIQUE	1
ARMOIRE	05	POCHETTE OUVERTE POUR PLANS AUTOCOLLANTE, 340x235mm (ACC D'ENVELOPPES)	036580	LEGRAND	1
ARMOIRE	05	BARILLET CLES 405E	NSYIN405E1	SAREL	1
ARMOIRE	05	CHASSIS PLEIN GALVANISEE POUR ARMOIRE MONOBLOC H.1800 L.1000, SURFACE UTILE	NSYMP1810	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	05	ARMOIRE EN ACIER MONOBLOC AVEC PORTE PLEINE SANS CHASSIS 1800x1000x400	NSYSM181040	SAREL	1
ARMOIRE	05	KIT FRONTAL ARMOIRE MONOBLOC 200x1000	NSYSPF10200	SAREL	1
ARMOIRE	05	KIT LATERAL ARMOIRE MONOBLOC 200x400	NSYSPS4200	SAREL	1
MOD1	40	AUTOMATE MODULAIRE AVEC BACnet/IP 230VAC, 8E/6S TOR, 8E UNIVERS., 4S ANA	EY-AS525F001	SAUTER	1
MOD2	40	MODULE D'ENTREES, 16E TOR, U/POT, TOR	EY-IO531F001	SAUTER	1
MOD3	40	MODULE DE SORTIES TOR, 6S RELAIS 2A	EY-IO550F001	SAUTER	1
MOD4	40	MODULE D'ENTREES/SORTIES, 8E UNIVERSELLES Ni/Pt1000, U/I/R, TOR, 4S ANA 0-1	EY-IO570F001	SAUTER	1
MOD10	55	AUTOMATE MODULAIRE AVEC BACnet/IP 230VAC, 8E/6S TOR, 8E UNIVERS., 4S ANA	EY-AS525F001	SAUTER	1
MOD11	55	MODULE DE COMMUNICATION	EY-CM721	SAUTER	1
MOD12	55	MODULE DE SORTIES TOR, 6S RELAIS 2A	EY-IO550F001	SAUTER	1
QG	05	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR PRINC.AU 63A	VCF3	TELEMECANIQUE	1
QG	05	POLE PRINCIPAL 63A	VZ3	TELEMECANIQUE	1
REP1	05	REPARTITEUR MODULAIRE MONOBLOC TETRAPOLAIRE, 125A, 2x25, 2x16+11x6	004888	LEGRAND	1

TYPE/SECTION	REPERE	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS	Tiré	Raccordé	Testé
SYT1AI 5 PAIRES 0.9 BLINDÉES	.AE201-VAR	EXT	CHASSIS	COMMANDE VAR VENTIL.SOUFFL. CTA 9;			
U-1000 R2V 5G25²	AE201 ALIM		CHASSIS	ALIMENTATION ARMOIRE;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ1-1	BJ1		PRES. AMBIANTE CHAMB.1 NIV 1 G SAS Z2;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ1-2	BJ1		PRES. AMBIANTE CHAMB. 2 NIV 1 D SAS Z2;			
SYT1AI 5 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ1-3	BJ1	BJ2	INFO ANA DEPUIS BJ2;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ1-4	EXT	BJ1	VOYANT SURPRESSION CHAMB1 NIV1 G SAS Z2;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ1-5	EXT	CHASSIS	VOYANT SURPRESSION CHAMB2 NIV1 D SAS Z2;			
SYT1 10 paires 0.9	AE201-BJ1-6	BJ2	BJ1	CDE TOR VERS BJ2;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ2-1	BJ2		PRES. AMBIANTE CHAMB3 NIV 2 G SAS Z2;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ2-2	BJ2	BJ2	PRES. AMBIANTE CHAMB4 NIV 2 D SAS Z2;			
SYT1AI 3 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ2-3	BJ2	BJ3	INFO ANA DEPUIS BJ3;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ2-4	BJ2	EXT	VOYANT SURPRESSION CHAMB3 NIV2 G SAS Z2;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ2-5	EXT	BJ2	VOYANT SURPRESSION CHAMB4 NIV2 D SAS Z2;			
SYT1 10 paires 0.9	AE201-BJ2-6	BJ3	BJ2	CDE TOR VERS BJ3;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ3-1	BJ3		PRES. AMBIANTE CHAMB.5 NIV 3 G SAS Z2;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ3-2	BJ3		PRES. AMBIANTE CHAMB.6 NIV 3 D SAS Z2;			
SYT1AI 3 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ3-3	BJ4	BJ3	INFO ANA DEPUIS BJ4;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ3-4	BJ3	EXT	VOYANT SURPRESSION CHAMB5 NIV3 G SAS Z2;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ3-5	BJ3	EXT	VOYANT SURPRESSION CHAMB6 NIV3 D SAS Z2;			
SYT1 5 paires 0.9	AE201-BJ3-6	BJ4	BJ3	CDE TOR VERS BJ4;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ4-1	BJ4		PRES. AMBIANTE CHAMB.7 NIV 4 G SAS Z2;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-BJ4-2	BJ4		PRES. AMBIANTE CHAMB.8 NIV 4 D SAS Z2;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ4-3	BJ4	EXT	VOYANT SURPRESSION CHAMB7 NIV4 G SAS Z2;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-BJ4-4	BJ4	EXT	VOYANT SURPRESSION CHAMB8 NIV4 D SAS Z2;			
LiY-CY 4x1²	AE201-BUS-1	CHASSIS	EXT				
SYT1AI 3 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-C1	EXT	CHASSIS	CDE HUMIDIFICATEUR CTA 9;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C2		CHASSIS	THERMOSTAT ANTIGEL CTA 8;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C3		CHASSIS	IPSO SOUFFL.CTA 8;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C4		CHASSIS	IPSO REPRISE.CTA 8;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C5	CHASSIS	EXT	REGISTRE AIR NEUF CTA 8;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C6		CHASSIS	THERMOSTAT ANTIGEL CTA 9;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C7	EXT		IPSO VENTIL SOUFF. CTA 9;			

TYPE/SECTION	REPERE	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS	Tiré	Raccordé	Testé
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C8		CHASSIS	ENCRAS.FILTRE AIR NEUF-CTA08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C9	EXT	CHASSIS	PRESSOSTAT VENTIL.SOUFFL.CTA08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C10		CHASSIS	LIMITE HAUTE PRES.SOUFFL.CTA8;			
SYT1 10 paires 0.9	AE201-C11	CHASSIS	EXT	COMMANDE EXTRACTEUR PARKING;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C12		CHASSIS	ENCRAS. FILTRE REPRISE G4 CTA 08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C13	EXT	CHASSIS	PRESSOSTAT VENTIL.REPRISE CTA 08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C14		CHASSIS	LIMITE HAUTE PRESS. REPRISE CTA 08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C15		CHASSIS	ENCRAS FILTRE AIR NEUF CTA 08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C16	EXT	CHASSIS	ENCRAS FILTRE AIR NEUF F9 CTA 09;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C17	EXT	CHASSIS	PRESSOSTAT VENTIL.SOUFFL. CTA 09;			
SYT1 3 paires 0.9	AE201-C18		CHASSIS	CDE RIDEAU D'AIR CHAUD N°1;			
SYT1 3 paires 0.9	AE201-C19		CHASSIS	CDE RIDEAU D'AIR CHAUD N°2;			
SYT1 3 paires 0.9	AE201-C20		CHASSIS	CDE RIDEAU D'AIR CHAUD N°3;			
SYT1 15 paires 0.9	AE201-C21	BJ1	CHASSIS	CDE TOR VERS BJ1;			
SYT1 3 paires 0.9	AE201-C22		CHASSIS	HYGROSTAT HUMIDIFICATEUR;			
SYT1 3 paires 0.9	AE201-C23		CHASSIS	CDE RIDEAU D'AIR CHAUD N°4;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-C24	EXT	CHASSIS	DETECTION GAZ;			
U-1000 R2V 4G2,5²	AE201-P1	CHASSIS	EXT	VENTIL. SOUFFL.CTA 08;			
U-1000 R2V 4G2,5²	AE201-P2	CHASSIS	EXT	VENTIL.REPR.CTA 08;			
U-1000 R2V 4G2,5²	AE201-P3	CHASSIS	EXT	POMPE RECUP.ENERGIE CTA 08;			
U-1000 R2V 4G2,5²	AE201-P4	EXT	CHASSIS	VAR.VENTIL. SOUFFL.CTA 09;			
U-1000 R2V 3G2,5²	AE201-P5	CHASSIS	EXT	CONVECTEUR ELECTRIQUE;			
U-1000 R2V 5G2,5²	AE201-P6	CHASSIS	EXT	ALIM.HUMIDIFICATEUR CTA 9;			
U-1000 R2V 3G1,5²	AE201-P7	EXT	CHASSIS	ECL CTA 08;			
U-1000 R2V 3G1,5²	AE201-P8	EXT	CHASSIS	ECL CTA 09;			
LiY-CY-1000 4G2,5²	AE201-P9	EXT	EXT				
U-1000 R2V 3G2,5²	AE201-RCCF13	CHASSIS	EXT	REARMEMENT CTA8S-CTA 8R;			
U-1000 R2V 3G2,5²	AE201-RCCF14	CHASSIS	EXT	REARMEMENT CTA9S-CTA 9R-AN CTA8/9;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-TM1	CHASSIS		T°SOUFFL.CTA 08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-TM2	CHASSIS		T°REPRISE.CTA 08;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-TM3	CHASSIS		T°SOUFFL.CTA 09;			
SYT1AI 2 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-TM4	CHASSIS		PRES.DIF AIR AMBIANTE CTA 09;			

TYPE/SECTION	REPERE	TENANT	ABOUTISSANT	OBSERVATIONS	Tiré	Raccordé	Testé
SYT1AI 3 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-TM5	CHASSIS		TEMP ET HYGRO REPRISE CTA 09;			
SYT1AI 10 PAIRES 0.9 BLINDÉES	AE201-TM6	CHASSIS	BJ1	INFO ANA DEPUIS BJ1;			
SYT1 2 paires 0.9	AE201-TM7		CHASSIS	T°AMBIANCE CTA 09 LOCAL CYTOST.;			
LIY-CY 4X1² DIN47100	AE201-TR1	CHASSIS	EXT	VANNE BATTERIE EC CTA 08;			
LIY-CY 4X1² DIN47100	AE201-TR2	CHASSIS	EXT	VANNE BATTERIE EG CTA 08;			
LIY-CY 4X1² DIN47100	AE201-TR3	CHASSIS	EXT	REGISTRE AIR NEUF CTA 09;			
LIY-CY 4X1² DIN47100	AE201-TR4	CHASSIS	EXT	REGISTRE AIR NEUF CTA 09;			
LIY-CY 4X1² DIN47100	AE201-TR5	CHASSIS	EXT	VANNE BATTERIE EC CTA 09;			
LIY-CY 4X1² DIN47100	AE201-TR6	CHASSIS	EXT	VANNE BATTERIE EG CTA 09;			

EREC TECHNOLOGIES

UGECAM
ARMOIRE CTA RDJ
LOCAL TECHNIQUE
AE201

INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	VERIF.	APPROB.
C	29/01/2013	DOE	JTR	TGU	
B	28/06/2012	MAJ TEST ATELIER	EBR	TGU	
A	28/05/2012	CREATION	OZA	TGU	

CARNET DE CABLES P63/63

Affaire n°: **C681235**

Plan n°: **11911-C**

FOLIO 122

◄ 121 ►