
	Vase d'expansion		Vidange
TS	Sonde de température		Disconnecteur
TH	Thermomètre		Vanne de réglage
	Filtre à tamis	M	V3V motorisée
	Vanne Ouverte/Fermée	PE	Prise d'échantillon
C	Compteur de calories		Filtre gaz
	Soupape de sécurité		Clapet anti-retour
M	Manomètre		

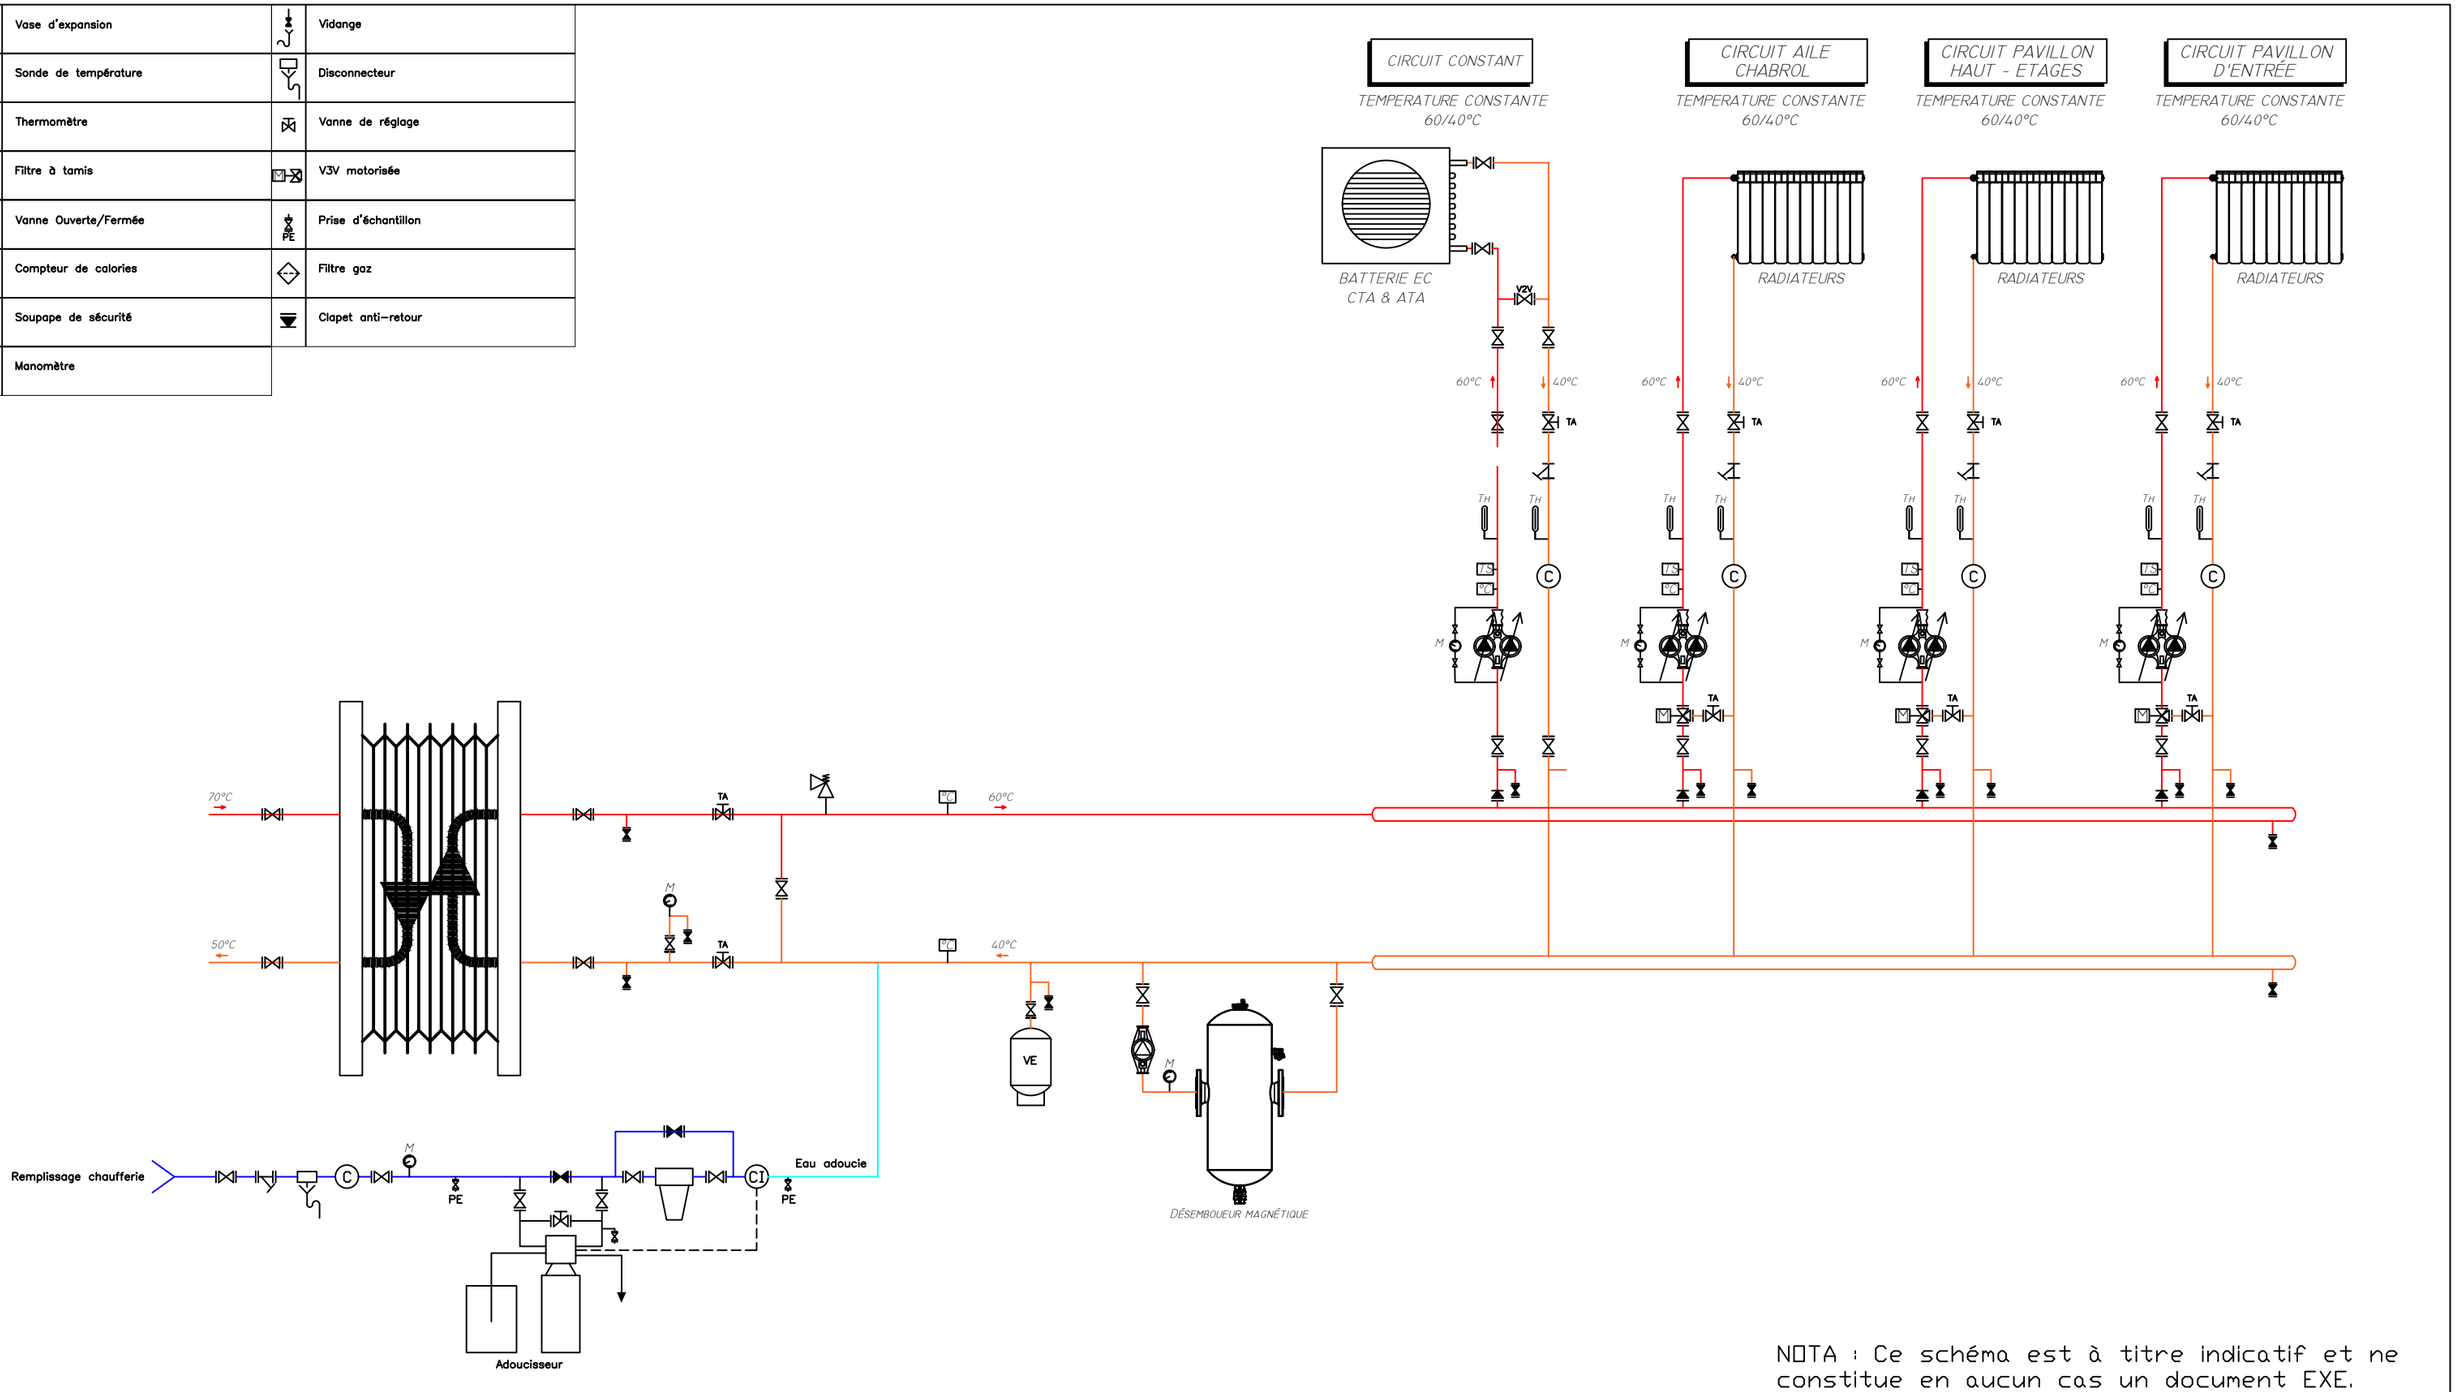

NOTA : Ce schéma est à titre indicatif et ne constitue en aucun cas un document EXE.

IMPACT CONSEILS & INGÉNIERIE

DOSSIER

BÂTIMENT CHABROL
Manufacture des Gobelins et mobilier national

Dossier n° 284-23

Schéma de principe

Impact Conseils & Ingénierie - 41 rue Horace Vernet - 59110 LA MADELEINE - Tél. : 03.74.09.45.50 - www.impact-ing.com

DOCUMENT

Date de création : 22/09/2026	Date d'édition : 22/09/2026
INDICE : 0	Echelle : -
Objet de la modification :	
Phase : DCE	Dessiné par : RF