

Maître d'ouvrage :
MINISTERE DE L'INTERIEUR - PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
Conducteur d'Opération :
Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort de France

Opération :
CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE POLICE DE FORT-DE-FRANCE
Bld du Général de Gaulle - 97000 - FORT-DE-FRANCE

Maîtrise d'œuvre :
François MONNET - Gilles LE DRIAN - SCPA Dervain-Van The - architectes
68 rue Hoche, 93170 BAGNOLET - Tél : 01 43 62 64 22 - Fax : 01 72 71 84 49
Mobiles : MONNET : 06 71 57 59 12 / LE DRIAN : 06 08 53 66 18
332 Le Vieux Moulin de Didier 97200 FORT-DE-FRANCE - Tél 0596 64 84 85 Fax 0596 64 69 56

GRONTMIJ SECHAUD BOSSUYT : Bureau d'études
Tour de Rosny2 – Av du Général de Gaulle - 93118 ROSNY SOUS BOIS CEDEX - Tél : 01 48 12 07 10 – Fax 01 48 12 07 01
CETE Ingénierie
Résidence Morne Vannier – Eole 2 - 97200 FORT DE FRANCE - Tel 0596 60 99 17 - Fax 0596 63 77 29
Geoff ROOKE consultant parasismique
Le Bas Lin, 44119 TREILLIERES - Tél/Fax : 02 51 82 62 48

Phase

DCE

Emetteur

ARCHI



ANNEXES AUX PIECES TECHNIQUES ECRITES

3.4 - NOTICE D'ACCESSIBILITE

| Indice | Date | Mise à jour |
|--------|----------|------------------|
| - | 31/07/14 | Document initial |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SOMMAIRE

1. GENERALITES
2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS
3. STATIONNEMENT AUTOMOBILE DES VISITEURS
4. ACCES PRINCIPAL DU PUBLIC
5. HALL D'ACCUEIL DU PUBLIC EN ACCES LIBRE
6. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES
7. CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES
8. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES
9. REVÊTEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS DES CHEMINEMENTS
10. PORTES, PORTIQUES DE SECURITE ET SAS
11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE
12. SANITAIRES
13. SORTIES
14. ECLAIRAGE
15. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ÉTABLISSEMENTS
16. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS.
17. CELLULES DE GARDE A VUE ADAPTEES AUX PERSONNES HANDICAPEES
18. DOUCHES DES PERSONNES HANDICAPEES GARDEES A VUE

ANNEXE A LA NOTICE D'ACCESSIBILITE

MEMENTO SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

NOTICE D'ACCESSIBILITE

1. GENERALITES

Les dispositions suivantes seront prises en application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007

L'effectif maximum simultané du public reçu à l'hôtel de police est de 50 personnes + 22 cellules de garde-à-vue.

Il est précisé que cet effectif de 50 personnes se répartit approximativement entre :

- 18 personnes à rez-de-chaussée, principalement dans le hall d'accueil seul espace en accès libre au public.
- 32 personnes (convoquées, témoins, prévenus) systématiquement accompagnées par un fonctionnaire de police dans les services en étages

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Le site du nouvel Hôtel de Police de Fort-de-France sera clos en totalité par une grille barreaudée, comportant des portails coulissants et des portillons déverrouillés à distance (interphonie et caméras) par le chef de poste.

DEPUIS LE BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE

L'accès principal se situe près de l'angle du boulevard avec la rue de la Redoute Matouba. Il est équipé d'un large portail de 12m d'ouverture escamoté dans la journée. 5 passages de 1,40m sont aménagés entre des plots anti voitures-béliers. Pour l'usage nocturne, le portail principal est équipé d'un portillon à 2 vantaux totalisant 2 unités de passage.

PARVIS

Depuis cet accès principal, un parvis en pente douce de 2,8% et sans ressaut conduit au niveau du sas d'accès public.

Le parvis recevra un revêtement de dalles minérales, dont le calepin comportera un cheminement contrasté et tactile conduisant au sas d'accès public.

Le profil en travers, nécessaire pour évacuer les eaux de ruissellement, n'excèdera pas 1%

DEPUIS LE RUE DE LA REDOUTE MATOUBA

Compte tenu de différence de niveau entre le parvis et la rue (60cm), un emmarchement de 4 hauteurs permet un accès accessoire au parvis par un portillon de 1 unité de passage déverrouillé à distance (interphone et caméra), réservé aux personnes valides

DEPUIS LE PARKING RESERVE AUX VISITEURS

Ce parking est situé le long de la Redoute Matouba, à l'intérieur du site clôturé.

Depuis les places réservées aux PMR un cheminement en pente douce de 1,8% et sans ressaut conduit au sas d'accès public.

Ce cheminement recevra, comme le parvis, un revêtement de dalles minérales, dont le calepin comportera un cheminement contrasté et tactile.

Le profil en travers, nécessaire pour évacuer les eaux de ruissellement, n'excèdera pas 1%

3. STATIONNEMENT AUTOMOBILE DES VISITEURS

Le parking des visiteurs est accessible depuis la rue Jacques Cazotte, par un portail coulissant télécommandé par le chef de poste sur appel par interphonie et caméra (sonnette d'appel à 1,30m du sol).

L'offre de stationnement est de 21 véhicules légers, dont 2 places, situées au plus proche du cheminement vers le sas d'accès sont réservées aux PMR.

Ces places mesurent 3,30 x 2,50m. Elles sont signalées par un poteau et un marquage au sol.

4. ACCES PRINCIPAL DU PUBLIC

SAS

Le public accède au hall d'accueil par un sas clairement identifié de l'extérieur par sa volumétrie différenciée et la couleur rouge de ses parois latérales.

Les autres façades du sas sont vitrées, en vue directe du personnel d'accueil et du chef de poste.

Le seuil du sas sera protégé des eaux de ruissellement par un seuil chanfreiné de hauteur $\leq 2\text{cm}$.

Le déverrouillage des portes du sas de 1 UP est télécommandé (interphonie et caméras, boutons d'appel à 1,30m maximum) par le personnel d'accueil ou la nuit par le chef de poste. Ce déverrouillage sera signalé par un signal sonore et lumineux.

Ces portes seront vitrées et repérables par des éléments visuels contrastés.

Compte tenu du poids des vantaux en raison des équipements pare-balles, leur manœuvres seront assistées mécaniquement. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte sera $\leq 50\text{ N}$

Les dimensions intérieures du sas (3 x 2,70m) permettent la rotation du fauteuil roulant hors du débattement des portes.


5. HALL D'ACCUEIL DU PUBLIC EN ACCES LIBRE

Le hall comporte 2 zones d'attente différenciées, avec des banquettes ou sièges fixes et chacune un espace suffisant pour la station et rotation d'un fauteuil roulant

L'éclairage sera renforcé au droit de la banque d'accueil.

Sanitaires publics en libre accès : voir § 12

Dans le sens de la sortie, les portes du sas sont déverrouillées par boutons poussoirs (h= 1,30m)

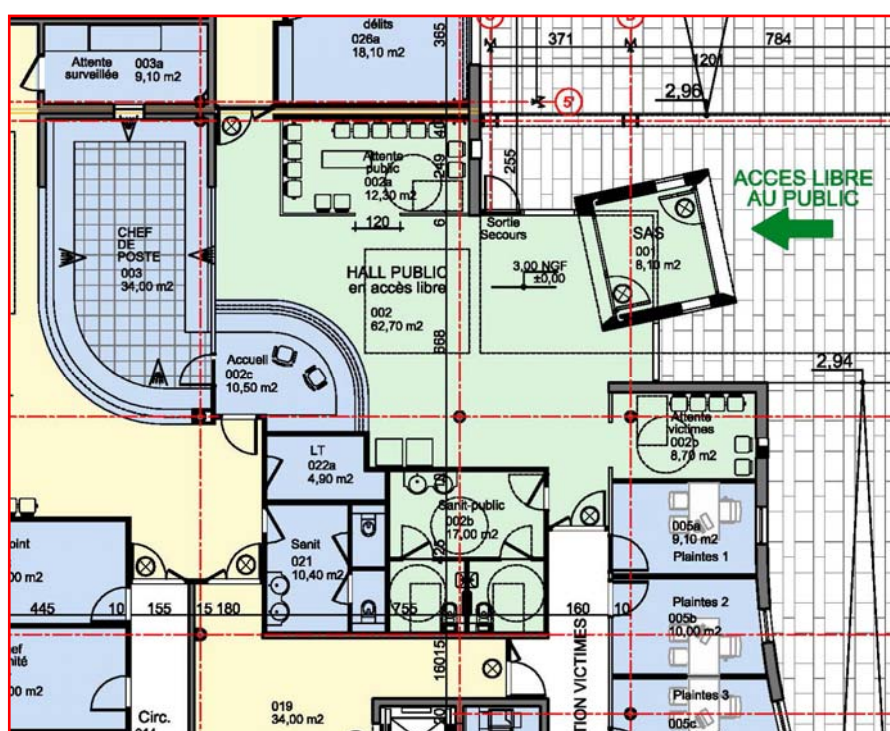

A noter qu'une sortie de secours directe et à proximité du sas est prévue en cas d'incendie ou de panique. Cette issue est contrôlée par le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) et/ou par le personnel d'accueil ou le chef de poste qui ont une vue directe sur celle-ci. Elle comportera un seuil chanfreiné de hauteur ≤ 2 cm.

6. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Depuis le hall d'accueil en accès libre, le public visiteur peut être accompagné par un fonctionnaire dans les bureaux qui sont tous situés en zones contrôlées (badge « police ») à rez-de-chaussée ou en étage.

Ces circulations sont dimensionnées à 2 UP minimum, les croisement et bifurcations étant conçus de façon à permettre la manœuvre autonome des fauteuils roulants

7. CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Il est rappelé que le public n'a accès aux circulations verticales qu'accompagné par un fonctionnaire.

ESCALIERS

Les 3 cages d'escalier sont conformes aux règles d'accessibilité, à savoir :

- Largeur minimale entre mains courantes : 1,20 m.

Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- Toutes marches de hauteur égale à 16 cm;
- Largeur du giron ≥ 28 cm et ≤ 30 cm.
- Dalles podotactiles à une distance de 0,50 m de la première marche descendante
- Première et dernière marches visuellement contrastées (zébras)
- Nez de marches contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, non glissants, avec un débord ≤ 1 cm
- Niveau d'éclairement ≥ 150 lux.

Mains courantes :

- Mains courantes continues, rigides et facilement préhensibles, de chaque côté située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m (sauf lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante) se prolongeant horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
- Ces mains courantes seront différenciées de la paroi support grâce à un contraste visuel.

ASCENSEURS

Les ascenseurs seront conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'"accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences

8. TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES

Sans objet

9. REVÊTEMENTS DES SOLS, MURS ET PLAFONDS DES CHEMINEMENTS

SAS ET HALL D'ACCUEIL

Le tapis gratte-pied encastré dans le sas aura la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant

L'acoustique du hall d'accueil totalisant 103m² sera soignée. Pour compenser le revêtement de sol en dur, des éléments absorbants aux murs et plafond seront prévus. L'objectif est un temps de réverbération (TR) $\leq 1,2$ sec.

AUTRES CIRCULATIONS

Pour les autres circulations éventuellement empruntées par le public accompagné, les revêtements de sol seront en PVC auront un coefficient de glissance à sec de classe EN DS et une isolation aux bruits de choc ≥ 17 dB.

10. PORTES, PORTIQUES DE SECURITE ET SAS

SAS

Voir le § 4

PORTIQUES DE SECURITE

Il n'est pas prévu à l'heure actuelle de portique de sécurité. Cependant, si tel était le cas, la largeur de passage sera $\geq 0,80$ m

PORTES DE COMMUNICATION

Les portes principales des circulations, autres que les portes contrôlées de sécurité auront une largeur $\geq 1,40$ m, avec un vantail principal de 0,90m.

Les portes des issues contrôlées et celles d'accès aux bureaux auront une largeur $\geq 0,90$ m

Les portes des sanitaires et des douches auront une largeur $\geq 0,80$ m.

L'effort nécessaire pour ouvrir les portes munies de ferme-portes sera ≤ 50 N

Les sas d'accès à certains services de haute sécurité sont conçus tels que

- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée
- à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

HALL D'ACCUEIL

Les dispositions de l'article 11 ne sont applicables qu'au hall d'accueil en accès libre, l'accès aux autres locaux étant sous accompagnement par un fonctionnaire.

Les équipements et le mobilier seront repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les dispositifs de commande des distributeurs de boissons seront repérables par un contraste visuel ou tactile. Au droit de ces équipements il sera prévu un espace d'usage utilisable par une personne en position " debout " comme en position " assis ".

La banque d'accueil aura une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Elle comportera une partie surbaissée à 0,80m avec un vide de 0,30m (prof) x 0,60m (larg.) x 0,70m (h libre).

Il n'est pas prévu de communication sonorisée avec le personnel ni de dispositif de signalisation par affichage instantané.

12. SANITAIRES

Les sanitaires mis à la disposition du public à partir du hall d'accueil comportent un hall commun et 2 cabines WC hommes et femmes.

Ce hall commun est équipé de 2 lavabos accessibles et présentant un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La robinetterie permettra un usage complet en position assis sur fauteuil roulant.

L'espace du hall commune permet la manœuvre d'un fauteuil roulant avec possibilité de demi-tour indépendamment du débattement des portes.

Chaque cabine WC comporte un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant situé latéralement par rapport à la cuvette combiné à un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour en dehors du débattement de porte

Les portes d'accès aux cabines WC seront munies de ferme-portes. L'effort nécessaire pour ouvrir ces portes sera ≤ 50 N

Equipement de chaque cabine WC :

- Une cuvette dont la surface d'assise sera située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus.
- Une barre d'appui latérale à côté de la cuvette, située à une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. Sa fixation ainsi que le support permettront à un adulte de prendre appui de tout son poids. (120 Kg à prendre en compte)
- Un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85m présentant un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.
- Des organes de manœuvre (chasse d'eau et robinetterie) permettant un usage complet en position assis.

A chaque étage où le public peut accéder accompagné, un bloc sanitaire accessible de même conception que ci-dessus est à la disposition des personnes handicapées en fauteuil roulant

13. SORTIES

Voir le § 5.

14. ECLAIRAGE

Le dispositif d'éclairage artificiel répondra aux dispositions suivantes :

Valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;
- 200 lux au droit des postes d'accueil ;
- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
- 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile ;
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

Dans le cas où la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage serait temporisée, l'extinction sera progressive.

Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence (sanitaires), la détection couvrira l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevaucheront.

Les points lumineux éviteront tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou des reflets sur la signalétique.

15. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINS TYPES D'ÉTABLISSEMENTS

L'hôtel de police reçoit du public assis.

Il dispose également de locaux de rétention pour des personnes gardées à vue, assimilables à des locaux d'hébergement.

Les aménagements satisferont donc aux obligations supplémentaires définies par les paragraphes suivants.

16. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS.

La capacité des zones d'attente est de 20 places assises + 2 emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant.


Autres caractéristiques : voir le § 5.

17. CELLULES DE GARDE A VUE ADAPTEES AUX PERSONNES HANDICAPEES

2 Cellules sur 22 sont adaptées aux personnes en fauteuil roulant.

Ces cellules ont un équipement identique aux autres (banquette, WC à la Turque, lavabo, sonnettes d'appel, etc) et n'en diffèrent que par leurs dimensions

- Banquette 0,70 x 1,90m
- Espace de manœuvre de 1,50m entre banquette et paroi.
- Espace de manœuvre de 1,55 x 2,20m au droit de l'espace WC/lavabo.

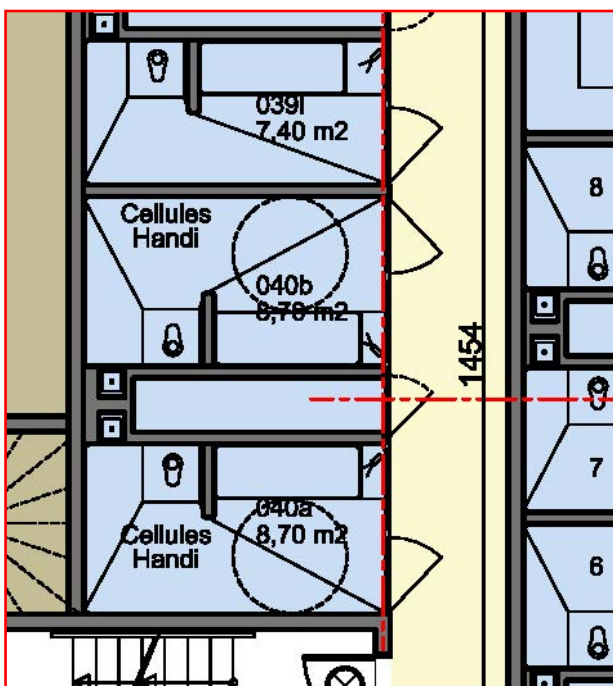

18. DOUCHES DES PERSONNES HANDICAPEES GARDEES A VUE

Pour les personnes gardées à vue et en fauteuil roulant, une cabine de douche spécifique est prévue et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Un espace douche avec :

Sol penté avec un siphon de sol au droit de l'espace douche.


Un siège rabattable

Des barres d'appui relevables, permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position " debout ".

Une robinetterie accessible en position " assis ".

Un WC avec espace d'usage situé latéralement

- Une cuvette dont la surface d'assise sera située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus.
- Une barre d'appui latérale à côté de la cuvette, située à une hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. Sa fixation ainsi que le support permettront à un adulte de prendre appui de tout son poids. (120 Kg à prendre en compte)
- Un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur $\leq 0,85$ m présentant un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.
- Des organes de manœuvre (chasse d'eau et robinetterie) permettant un usage complet en position assis.

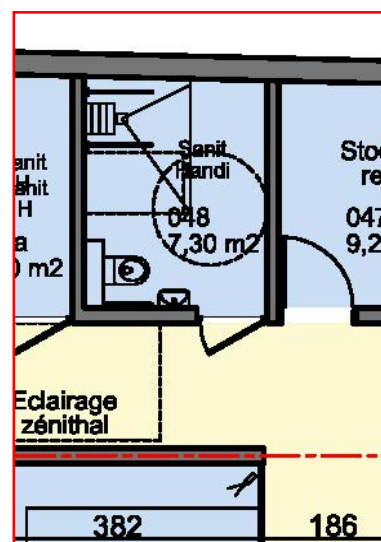

L'ensemble étant dimensionné (3,40 x 2,40m) pour la manœuvre des fauteuils roulant en dehors du débattement de la porte d'accès.

ANNEXE A LA NOTICE D'ACCESSIBILITE

MEMENTO SUR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

1 – Généralités

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| 2 - Cheminements extérieurs | | | | |
| ✓ cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessibles de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Largeur $\geq 1,40$ m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Dévers $\leq 2\%$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente $\leq 4\%$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ Pente $> 10\%$: interdite | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ 1,20 x 1,40 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ paliers horizontaux au dévers près | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ arrondis ou chanfreinés | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ pas d'âne interdit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ emplacements | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Dimension : $\varnothing 1,50$ m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| ✓ emplacements | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Dimensions | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Espaces d'usage | | | | |
| ✓ devant chaque équipement ou aménagement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Dimensions : 0.80 m x 1.30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Hauteur libre ≥ 2,20 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Protection des espaces sous escaliers | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • hauteur entre 0,80 et 1,00 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • continue rigide et facilement préhensible | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • dépassant les premières et les dernières marches | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contremarches de hauteur égale aux autres marches (16cm) | |
| • De couleur contrastée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • Antidérapants | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • Sans débord excessif | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Public : 2 places sur 21 Personnel : 4 places sur 192 | |
| Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Largeur ≥ 3,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Espace horizontal au dévers de 2% près | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • Ressaut ≤ 2 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • Bornes visibles directement du poste de contrôle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| • Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • Et visiophonie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Sortie en fauteuil des places « boxées » | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • éveil de vigilance des piétons | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • signalisation vers les conducteurs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Entrée principale facilement repérable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ facilement repérable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ signal sonore et visuel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Contrôle d'accès et de sortie : | | | | |
| ✓ visualisation directe du visiteur par le personnel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ visiophone | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Et visiophone</i> | |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Largeur $\geq 1,40$ m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Dévers ≤ 2 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente $\leq 4\%$ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ pente $> 10\%$: interdite | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ paliers de repos en haut et en bas de chaque pente | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ 1,20 x 1,40 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ paliers horizontaux au dévers près | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>A l'entrée du parc de stationnement</i> | |
| ✓ arrondis ou chanfreinés | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ pas d'âne interdit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ Emplacements | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | C | SO | |
| ✓ Dimensions | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ devant chaque équipement ou aménagement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Dimensions : 0,80m x 1,30m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hauteur supérieure à 2,20m |
| ✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Protection des espaces sous escaliers | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SANS OBJET | | | |
| • Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – De couleur contrastée | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – Antidérapants | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – Sans débord excessif | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – hauteur entre 0,80 et 1,00 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – continue rigide et facilement préhensible | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – dépassant les premières et les dernières marches | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – De couleur contrastée | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – Antidérapants | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| – Sans débord excessif | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Hauteur des marches ≤ 16 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | C | SO | |
| • Giron des marches ≤ 28 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | |
| Obligation d'ascenseur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | |
| ✓ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Hauteur des marches ≤ 16 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Giron des marches ≥ 28 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | |
| • de chaque côté | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • hauteur entre 0,80 et 1,00 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • continue, rigide et facilement préhensible | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • dépassant les premières et dernières marches | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Contremarches de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche visuellement contrastée par rapport aux marches | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Contremarches de hauteur égale aux autres marches (16cm) |
| | | | |
| • De couleur contrastée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Antidérapants | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Sans débord excessif | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | |
| • Tous les ascenseurs doivent être accessibles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Tous les niveaux sont desservis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • munis d'un dispositif permettant de prendre appui | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | |
| ✓ dérogation obtenue | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ conformes aux normes les concernant | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ d'usage permanent | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| SANS OBJET | | | |
| Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mains courantes accompagnant le mouvement | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ dureté suffisante | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ pas de ressaut ≥ 2 cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ conforme à la réglementation en vigueur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ aire d'absorption équivalente $\geq 25\%$ de la surface au sol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| Dimensions des sas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ 0,80 m pour les portiques de sécurité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ facilement préhensibles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Portes vitrées repérables | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Durée d'ouverture réglable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Détection des personnes de toutes tailles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ Au moins un accessible. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| ✓ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Banques d'accueil utilisable en position debout ou assis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ au moins 1 équipement par type aménagé | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| • 0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| • face supérieure ≤ à 0,80 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| • vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ au moins 1 par niveau comportant des sanitaires | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ aux mêmes emplacements que les autres | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ séparés H/F si autres sanitaires séparés | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1 lavabo accessible par groupe de lavabos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Dimension : Ø 1,50 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ dispositif permettant de refermer la porte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ barre d'appui supportant le poids d'une personne | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ bord supérieur : H ≤ 0,80 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ vide en dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | C | SO | |
| Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ 20 lux pour les cheminements extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ 200 lux aux postes d'accueil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ 100 lux pour les circulation horizontales | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Durée de fonctionnement des éclairages temporisés | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Extinction doit être progressive si éclairage est temporisé | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Eclairages par détection de présence | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Repérage des parois vitrées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Passage piétons | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ✓ Repérage des entrées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Repérage du système de contrôle d'accès | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| • Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| • Signalisation de la boucle par un pictogramme | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ✓ Éléments structurants du cheminement repérables | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Repérage des parois et portes vitrées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ✓ Signalisation du point d'accueil, du guichet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Équipements et mobilier repérable par contraste de couleur ou d'éclairage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ✓ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| ✓ Visibilité (localisation du support, contrastes) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Lisibilité (hauteur des caractères) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ Compréhension (pictogrammes) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| SANS OBJET | | | | |
| | | | | |
| • 1 si moins de 21 chambres | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| • 1 + 1 par tranche de 50 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| • toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ espace de rotation Ø 1,50 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ 1,20 m au pied du lit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| • 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| • toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| • espace de rotation Ø 1,50 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| • douche accessible avec barre d'appui | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| • 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| • tous si personnes âgées ou à mobilité réduite | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| • espace d'usage 0,80 x 1,30 m | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| • barre d'appui | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ 1 prise de courant à proximité du lit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| ✓ N° de la chambre en relief sur la porte | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Application de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et de l'annexe 8 à la circulaire du 30 novembre 2007 | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | C | SO | | |
| ✓ au moins 1 cabine aménagée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ au même emplacement que les autres cabines | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ cheminement accessible jusqu'à la cabine | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ cabines séparées H/F si autres cabines séparées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ siège | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ dispositif d'appui en position debout | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | |
| ✓ au moins 1 douche aménagée | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ au même emplacement que les autres douches | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ cheminement accessible jusqu'à la douche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ douches séparées H/F si autres douches séparées | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ siphon de sol | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ siège | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ dispositif d'appui en position debout | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ✓ équipements divers utilisables en position assis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| SANS OBJET | | | | |
| Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Une caisse adaptée par tr. de 20 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Répartition uniforme des caisses adaptées | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Caractéristiques des caisses adaptées | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | |