VUE EN PLAN TOITURE

Echelle 1/100

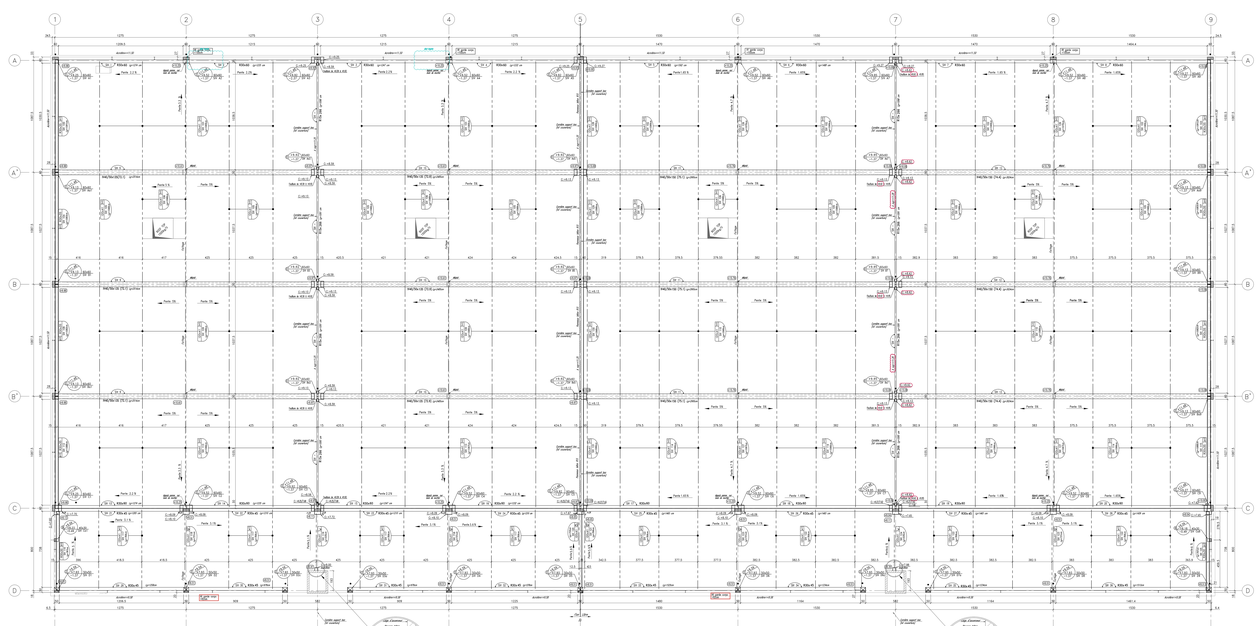

VUE EN PLAN PLANCHER (+4.98)

Echelle 1/100

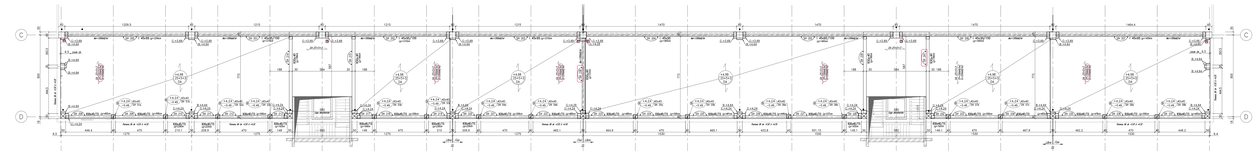

REMARQUES

0. - Afin de permettre les variations dimensionnelles de la charpente, les murs rejointoyer doivent être impérativement indépendants de la structure.

1) - Au vent arrière : Garde corps vitré de 1m sans ou avec lisse en partie haute

2) Au vent, aux pignons : devant les baies, garde corps vitré

3) - Bétons de classe FC28 = 25 Mpa

4) - La phase provisoire , les justifications dans les chantiers devront tenir compte des contraintes admissibles du béton en fonction de son age :

5) - En phase provisoire f≤l/ 4ø dans plus des 4/5ème de la portée

POSE DES APPUIS NEOPRENE GLISSANTS

1 - L'appui glissant, après enlèvement de l'emballage, doit être calé avec une cale néoprène.

2 - La grande plaque, plaque de glissement, doit être en parfe appliquée sur la face de l'appui.

3 - Le plot néoprène collé sur la surface porteuse.

4 - La poutre doit être conforme au plan, la distance au bord de l'appui ou de l'about de la poutre n° doit jamais inférieure à 2 cm.

5 - Il convient qu'aucune faille de faîtement ou de coulis ne gêne le bon fonctionnement de l'appui.

6 - La tolérance, par rapport à l'horizontale, des surfaces porteuses n' excède pas 1 cm/m.

CONTRE FLECHE PRODUITS KP1
POUR ALTITUDES TÊTES POTEAUX ET CORBEAUX.

DALLE ALVEOLEE EP: 25
Contre flèche de 5 cm.

DETAIL ENCASTREMENT
PIED DE POTEAU
semelle et encastrement


0,50 (h)
0,50
0,50
0,50