


INSTALLATION STANDARD

2 Pompes en puisard marche parallèle
avec coffret de commande et protection
3 Régulateurs de niveau
(respectivement 1 ou 2 pompes)
et flotteur pour alarme


Raccordement des alarmes sur la GTC du C.H.R.U pour

- * synthèse défauts pompes issue du coffret de pilotage (contact sec NF)
- * niveau haut (contact sec NF)

VUE DE DESSUS

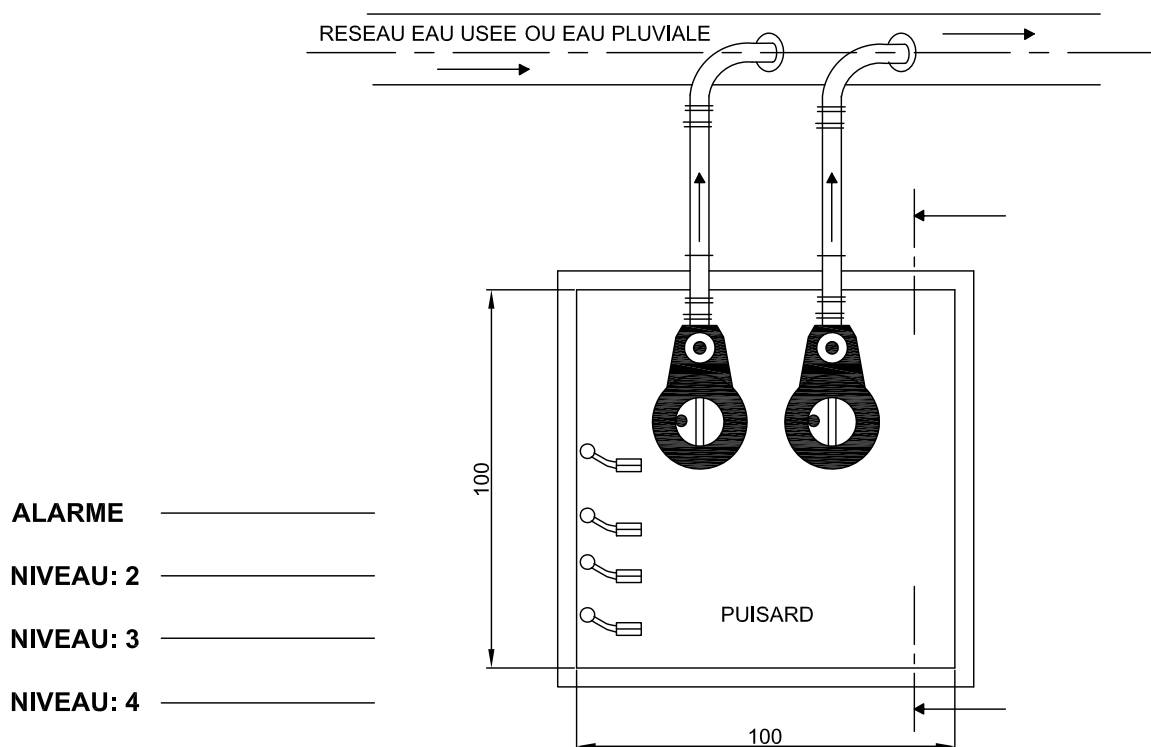

VUE DE COTE

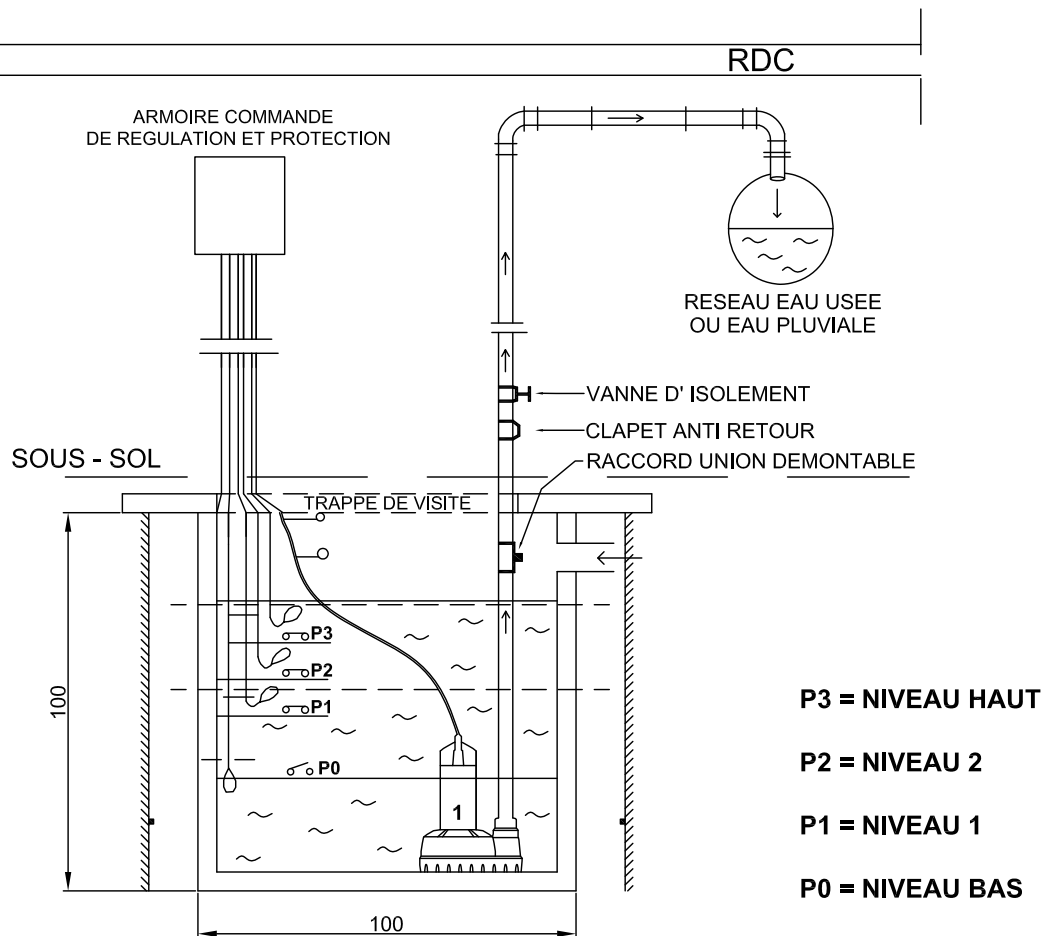

ACCES POMPE ET SUPPORT FLOTTEUR DEPUIS TRAPPE