INDICE	DATE	NATURE DE L'OPERATION	DESSINE	VERIFIE/APPROUVE
A	29/06/18	1ere émission	GG	NM

ENTREPRISE : APL — 50, boulevard du Colonel Fabien — 94504 Vitry-sur-Seine CEDEX — Site: www.apl-france.fr

PHASE : DCE | ECHELLE : | FICHIER AUTOCAD : (.dwt, .dwg, .pdf, .jpg, .dxf) | DESSINATION : SYNOPTIQUE GTC PROJETE

IN2P3 VILLEURBANNE

IN2P3 - SYN - GTC - XX - XX -DCE-.dwt

Année	Tme	Lot	Bâtiment	Niveau	Numéro

LEGENDE ALTITUDE : 01 : MAINTENANCE SUR DALLE | 02 : MAINTENANCE SUR SOUS SOL TECHNIQUE | 03 : INFR. SOUS SALLE RADIONO | 04 : INFR. AMIANTE | 05 : INFR. EN RETRAIT DE FALUX RADIONO

MAITRE D'OUVRAGE: IN2P3, 21 Avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne

ETUDE/REALISATION: APL — 50, boulevard du Colonel Fabien, 94504 VITRY-SUR-SEINE CEDEX, TEL: 01 46 71 32 32 — FAX: 01 46 71 32 33, Site: www.apl-france.fr

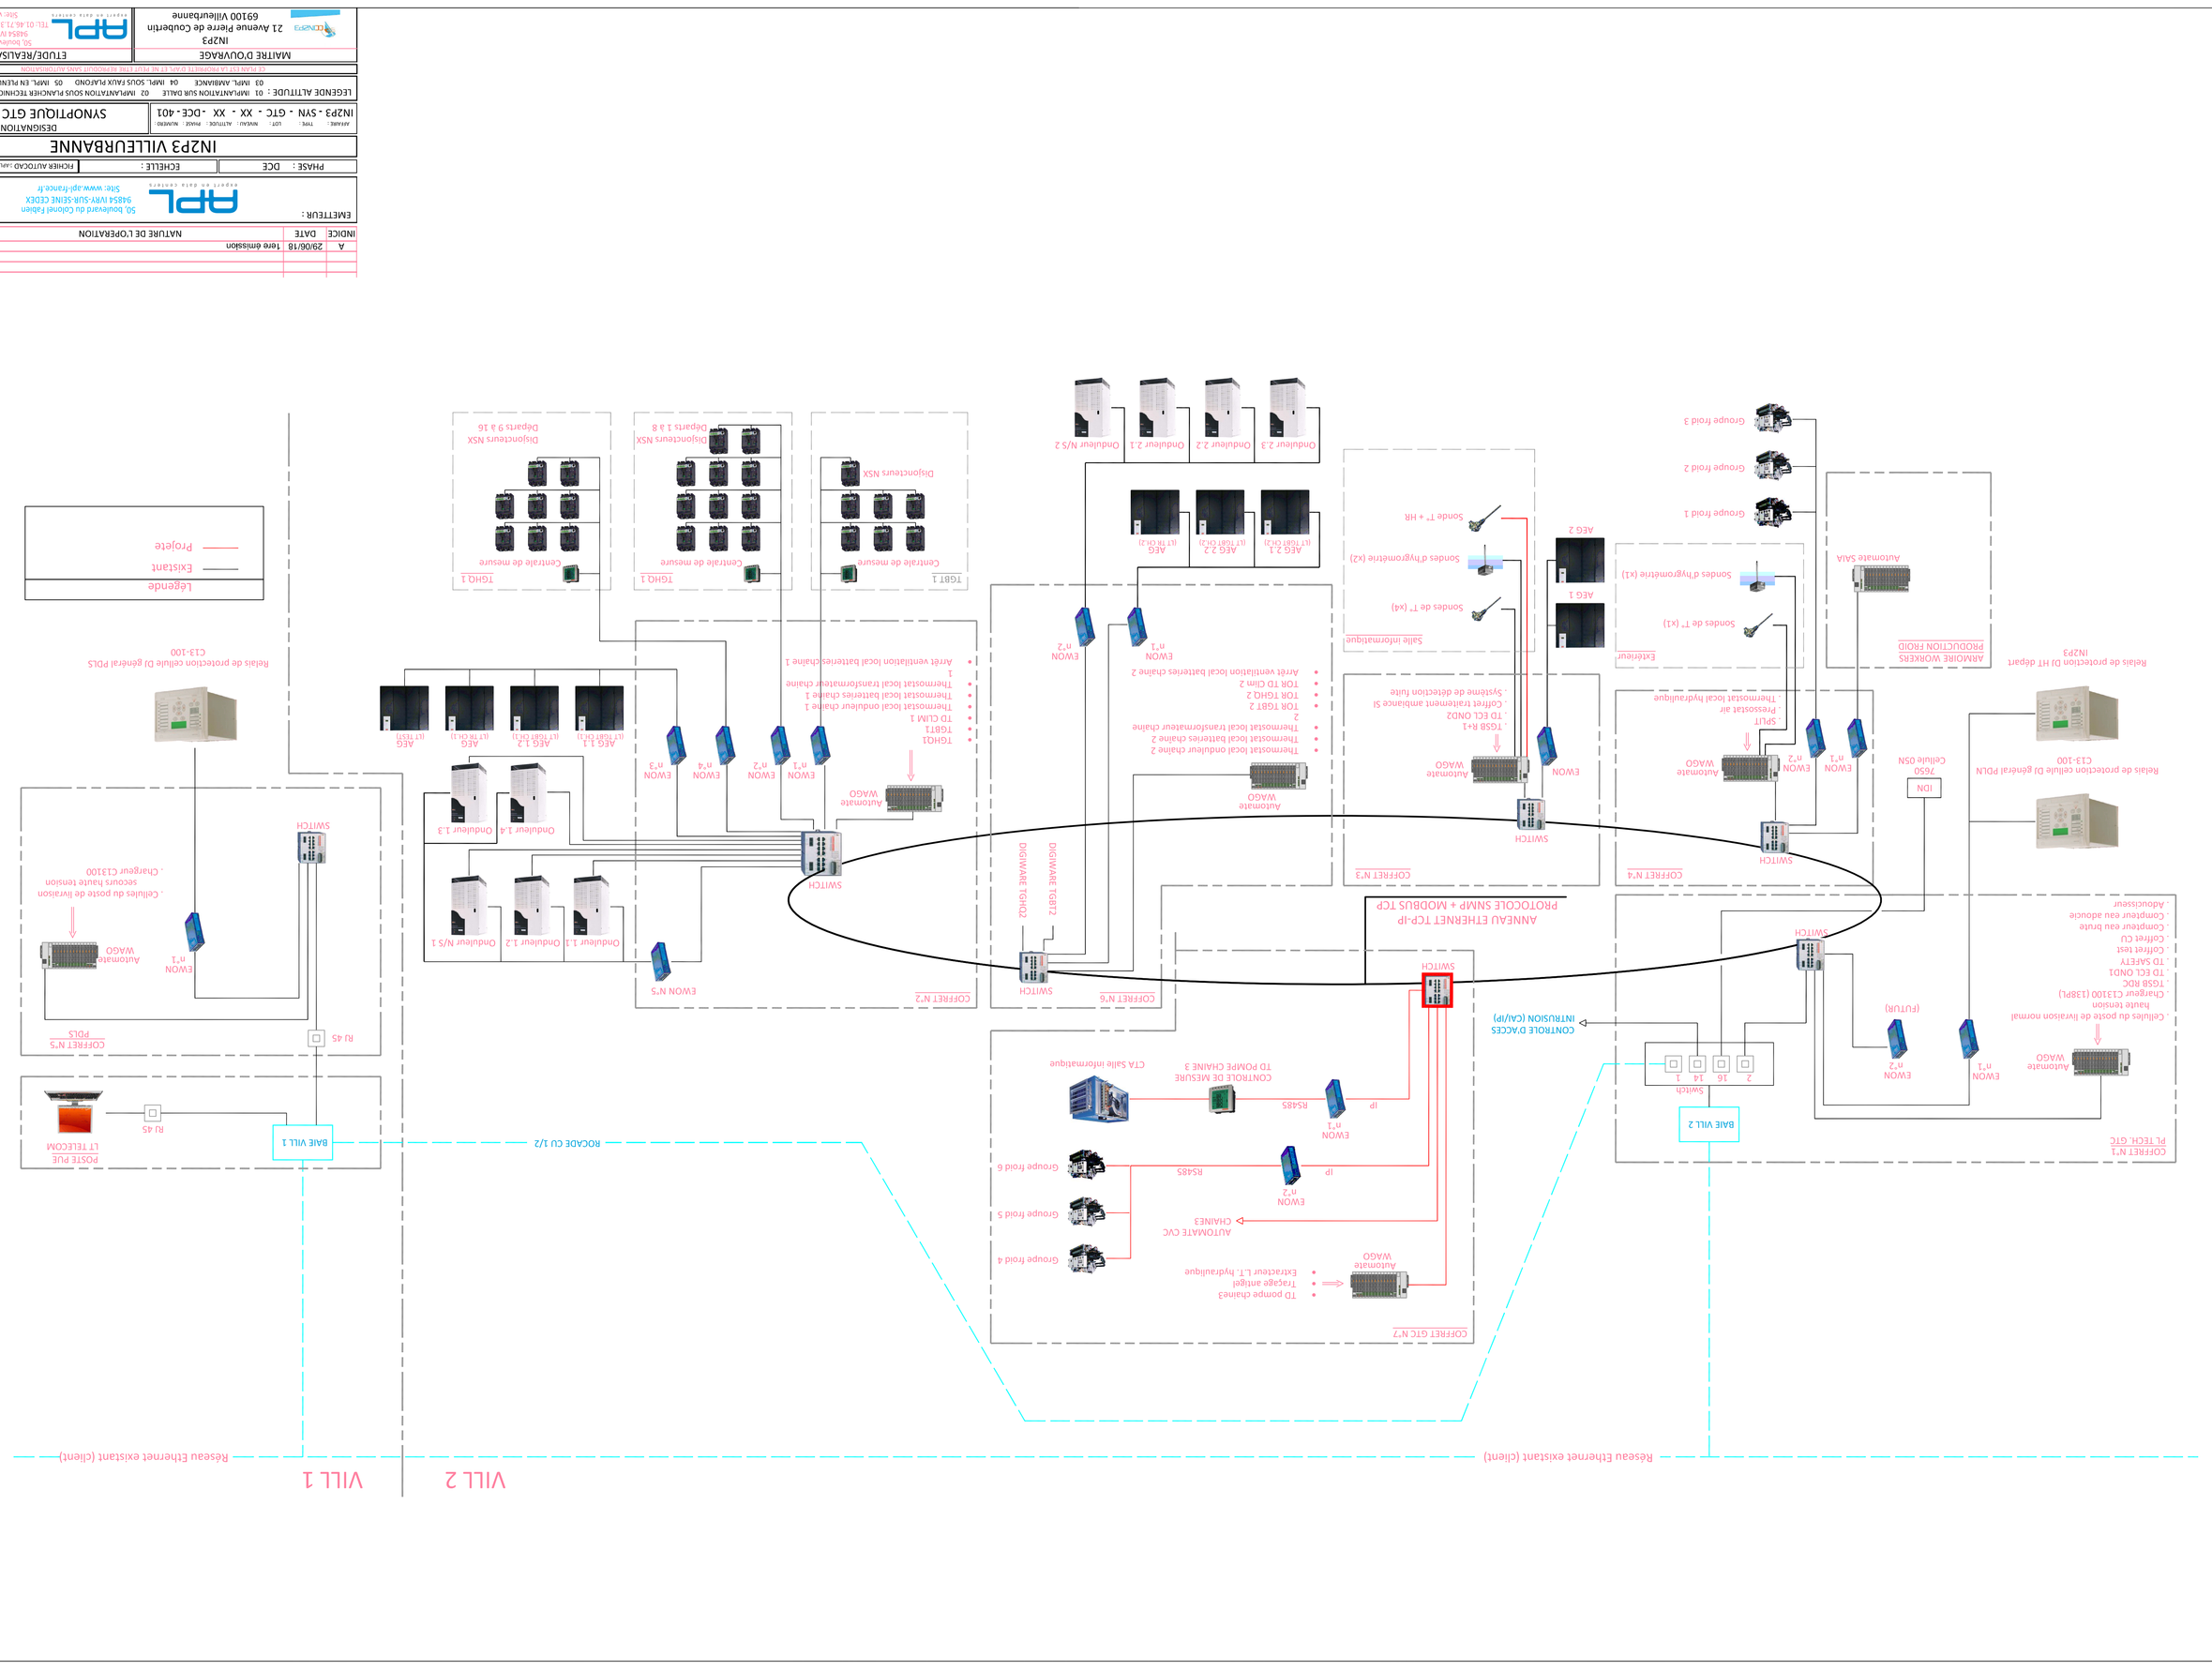
Legende
Existant
Projeté
Réseau Ethernet existant (client)
VILL 1
VILL 2
BAIE VILL 1
BAIE VILL 2
ROCADE CU 1/2
SWITCH
Automate WAGO
EWON n°1
EWON n°2
EWON n°3
EWON n°4
EWON n°5
EWON n°6
EWON n°7
EWON n°8
EWON n°9
Onduleur 1.1
Onduleur 1.2
Onduleur 1.3
Onduleur 2.1
Onduleur 2.2
Onduleur 2.3
Onduleur N/S 1
Onduleur N/S 2
Centrale de mesure
Digonctseurs NSX
Digonctseurs 1 à 8
Digonctseurs 9 à 16
TGHQ 1
TGBT 1
Relais de protection cellule D/ MT départ IN2P3
Relais de protection cellule D/ général PDLN C13-100
Relais de protection cellule D/ général PDLS C13-100
Cellules du poste de livraison normal
Tenue tension
Charger C1310 (138vL)
TGSB BDC
TO GTC CUD1
TO SAFETY
Coffret Hall
Coffret CU
Ordinateur exploitation
Ordinateur gestion
Ordinateur
Cellules du poste de livraison secours
Tenue tension secours
Charger C1310
Coffret N°1 PL TECH. GTC
Coffret N°2
Coffret N°3
Coffret N°4
Coffret N°5 PDLS
Coffret N°6
Coffret GTC N°7
Coffret N°8
Coffret N°9
Coffret N°10
Coffret N°11
Coffret N°12
Coffret N°13
Coffret N°14
Coffret N°15
Coffret N°16
Coffret N°17
Coffret N°18
Coffret N°19
Coffret N°20
Coffret N°21
Coffret N°22
Coffret N°23
Coffret N°24
Coffret N°25
Coffret N°26
Coffret