


Maternité – 15 chambres – Direction du Personnel – Direction Générale

PCF de recouplement DAS
PF1/2h-2V-DA-oculus +
parois CF1h à créer

PCF de recouplement DAS zone U10
PF1h-2V-DA-PS-oculus à créer

PCF de recouplement DAS zone U10
PF1h-2V-DA-PS-oculus-VIS à créer

Implantation d'un local VTP SSI
dans local rangement : parois
CF1h porte CF1/2h avec ferme
porte : coffrets aveugles, MD

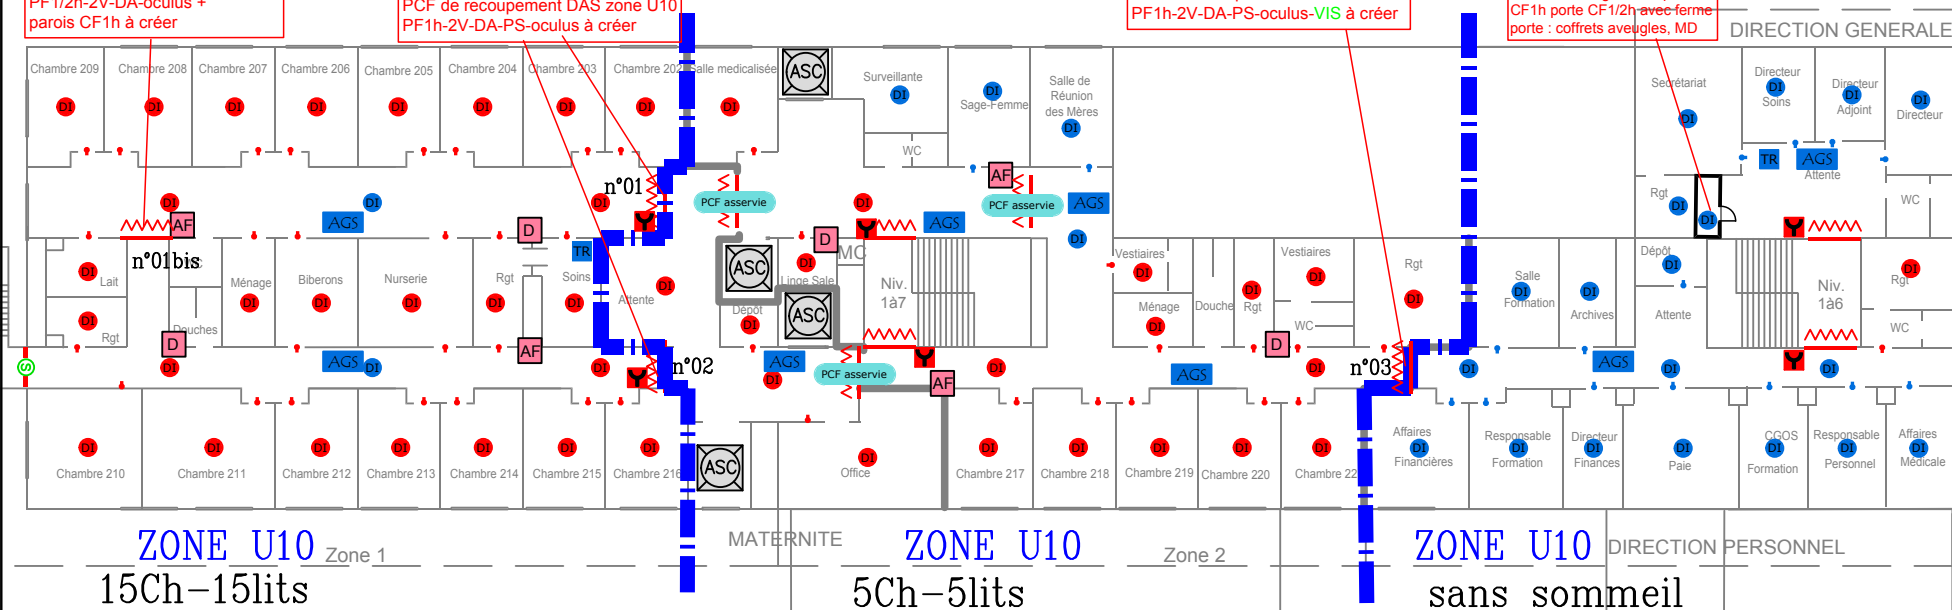

LEGENDE MATERIEL AJOUT

	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	DECLENCHEUR MANUEL ISSUE DE SECOURS
	ALARME GENERALE SELECTIVE (A.G.S)
	DIFFUSEUR SONORE
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU

LEGENDE MATERIEL INCENDIE

	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU
	PORTES COUPE FEU ASSERVIE

NAMIXIS & SSI Cool
 NAMIXIS – Agence Ouest
 Département Incendie
 BAL n°8
 1 avenue de l'Angevin
 44800 SAINT-HERBLAIN
 Tel : 02 85 52 36 44

S.A.N.D.
 52, Rue Jeanne d'Arc
 44600 SAINT-NAZAIRE
 Tél: 02.40.24.83.28/09.82.55.83.28
 Fax: 02.40.24.83.28

CENTRE HOSPITALIER DE REDON
 8 Rue Etienne Gascon, 35600 REDON
 NIV. R+2 IMPLANTATION MATERIELS
 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

DESSINE PAR : CBO/BHE
 DATE : 02/11/2017
 ECHELLE : SANS
 INDICE : DCE