


BLOC CENTRAL NIVEAU 6 Médecine1 – 20 Chambres

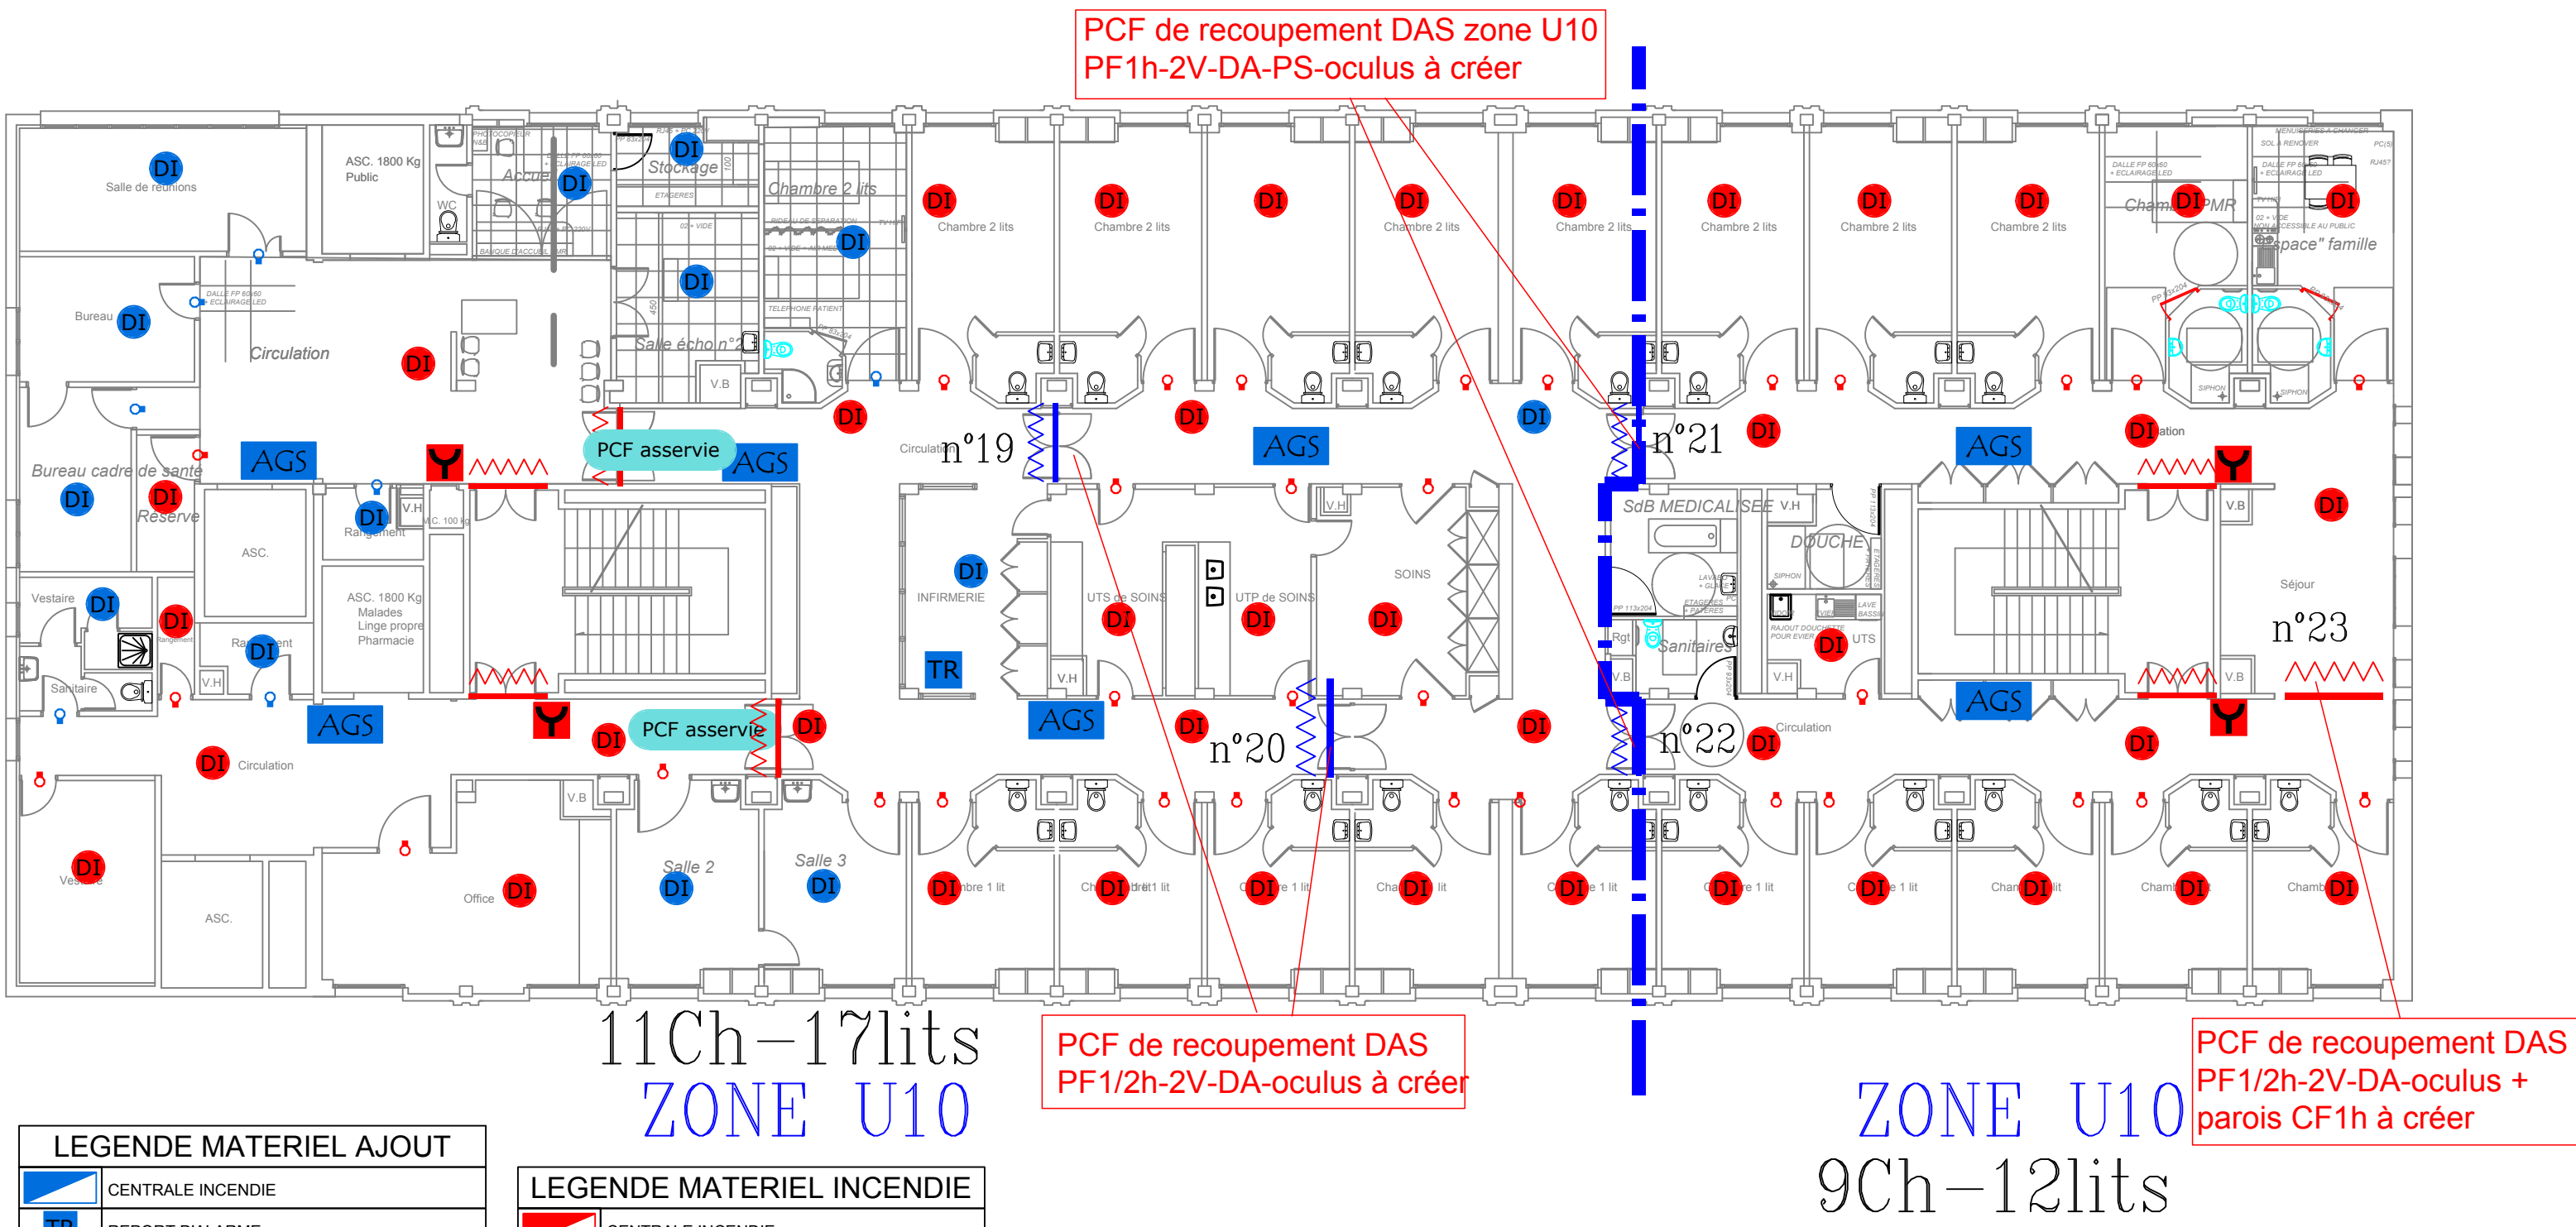

LEGENDE MATERIEL AJOUT	
	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	DECLENCHEUR MANUEL ISSUE DE SECOURS
	ALARME GENERALE SELECTIVE (A.G.S)
	DIFFUSEUR SONORE
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU

LEGENDE MATERIEL INCENDIE	
	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU
	PORTES COUPE FEU ASSERVIE

 NAMIXIS – Agence Ouest Département Incendie BAL n°8 1 avenue de l'Angevinière 44800 SAINT-HERBLAIN Tel : 02 85 52 36 44	 52, Rue Jeanne d'Arc 44600 SAINT-NAZAIRE Tél: 02.40.24.83.28/09.82.55.83.28 Fax: 02.40.24.83.28	CENTRE HOSPITALIER DE REDON 8 Rue Etienne Gascon, 35600 REDON NIV. R+6 IMPLANTATION MATERIELS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)	DESSINE PAR : CBO/BHE DATE : 02/11/2017 ECHELLE : SANS INDICE : DCE
--	--	---	--