


BLOC CENTRAL NIVEAU 5 Médecine 2 – 20 Chambres

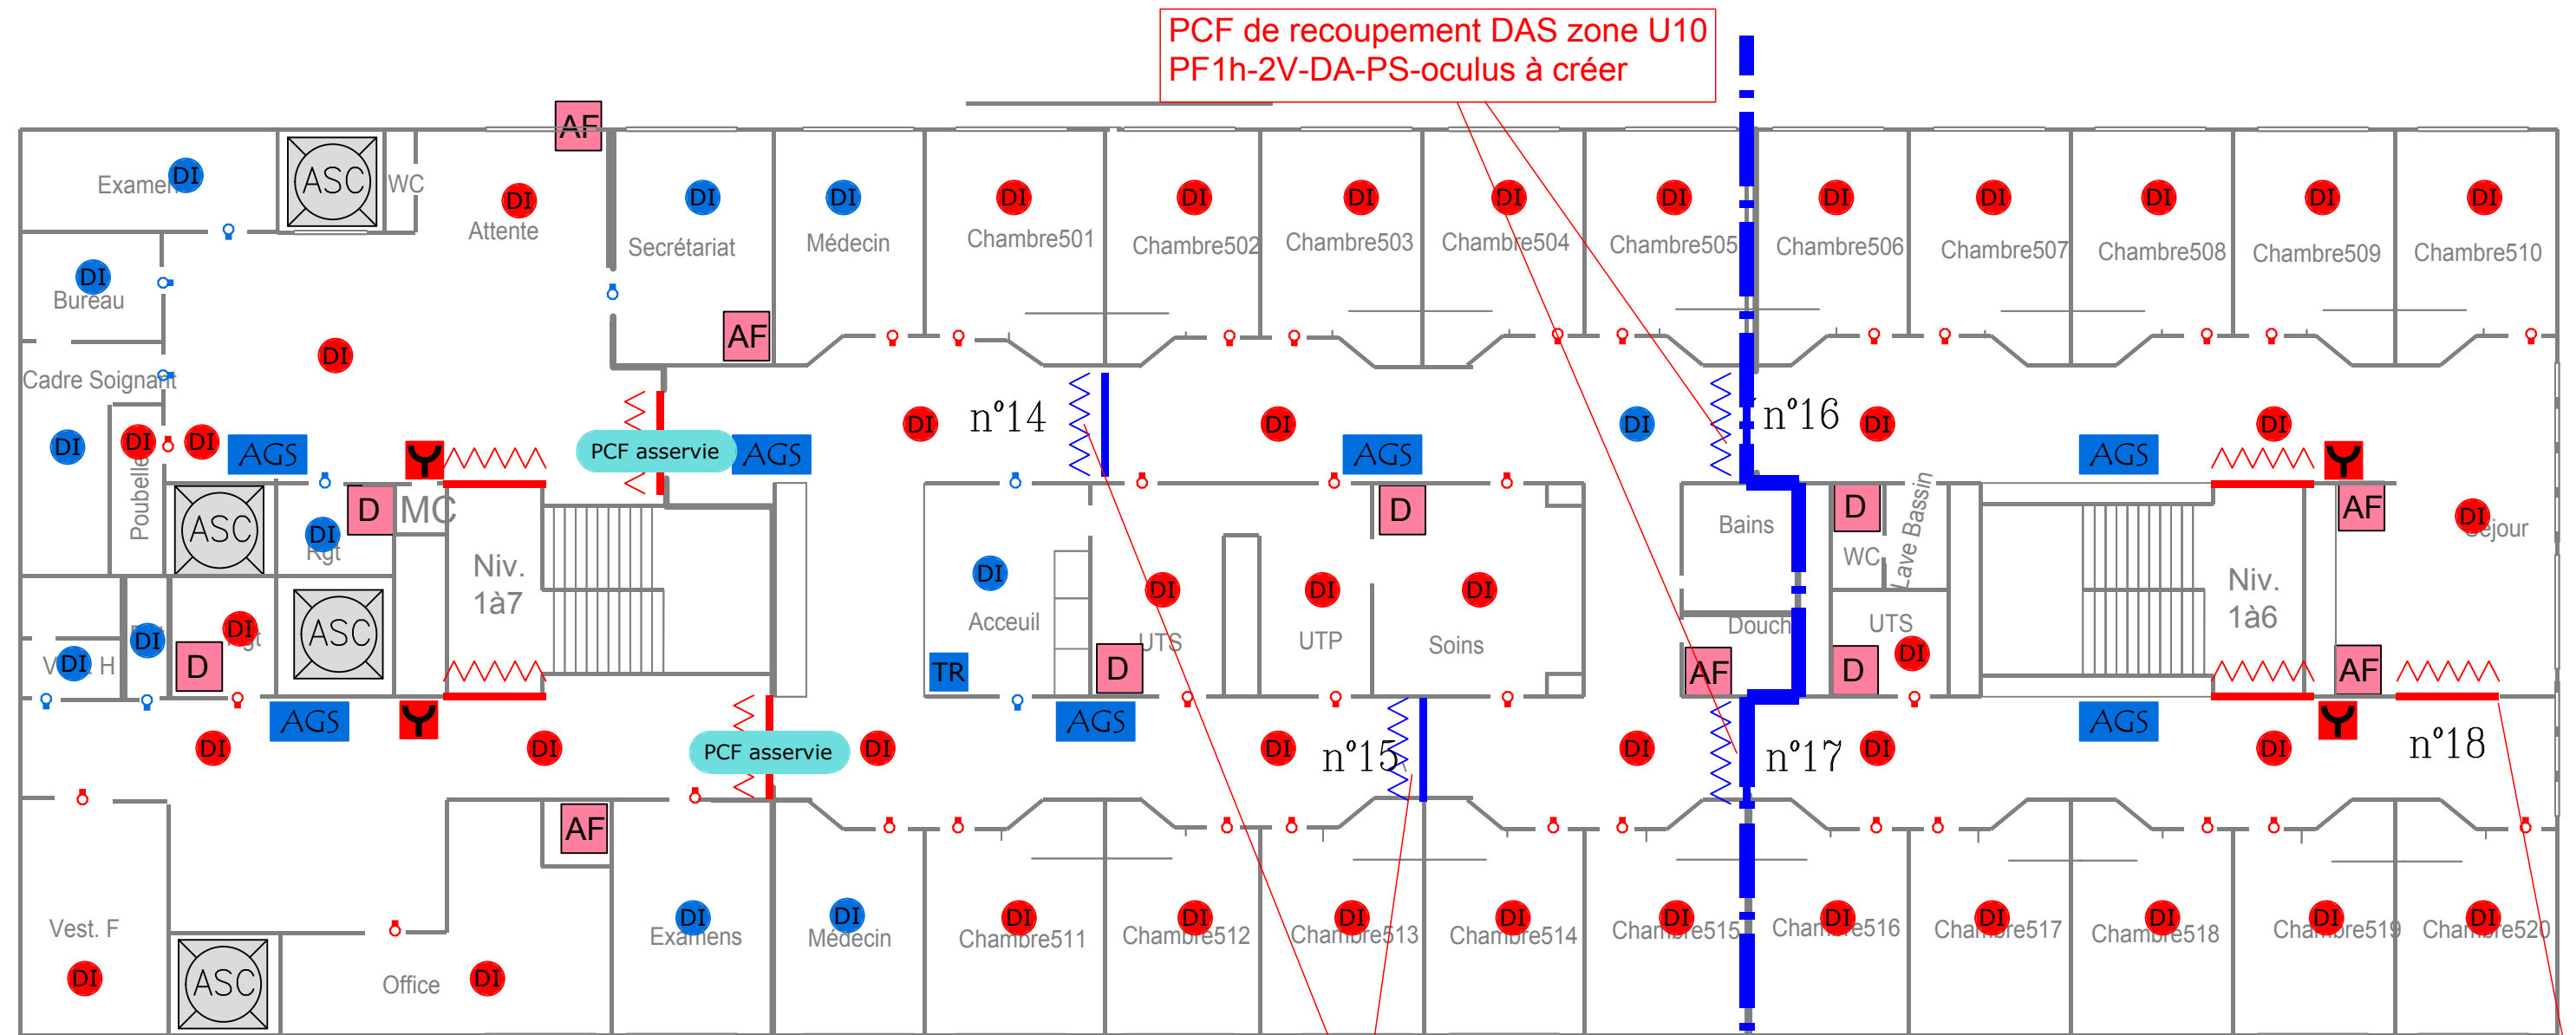

10Ch-10lits
ZONE U10

PCF de recouplement DAS
PF1/2h-2V-DA-oculus à créer

ZONE U10
10Ch-10lits

PCF de recouplement
PF1/2h-2V-DA-oculus
parois CF1h à créer

LEGENDE MATERIEL AJOUT

	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	DECLENCHEUR MANUEL ISSUE DE SECOURS
	ALARME GENERALE SELECTIVE (A.G.S)
	DIFFUSEUR SONORE
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU

LEGENDE MATERIEL INCENDIE

	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU
	PORTES COUPE FEU ASSERVIE

NAMIXIS & SSI Cool
GROUPE SYSTEA
NAMIXIS – Agence Ouest
Département Incendie
BAL n°8
1 avenue de l'Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tel : 02 85 52 36 44

S.A.N.D.
52, Rue Jeanne d'Arc
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél: 02.40.24.83.28/09.82.55.83.28
Fax: 02.40.24.83.28

CENTRE HOSPITALIER DE REDON
8 Rue Etienne Gascon, 35600 REDON
NIV. R+5 IMPLANTATION MATERIELS

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

DESSINE PAR :
CBO/BHE
DATE :
21 aout 2017
ECHELLE :
SANS
INDICE :
DCE