


BLOC CENTRAL

NIVEAU -1

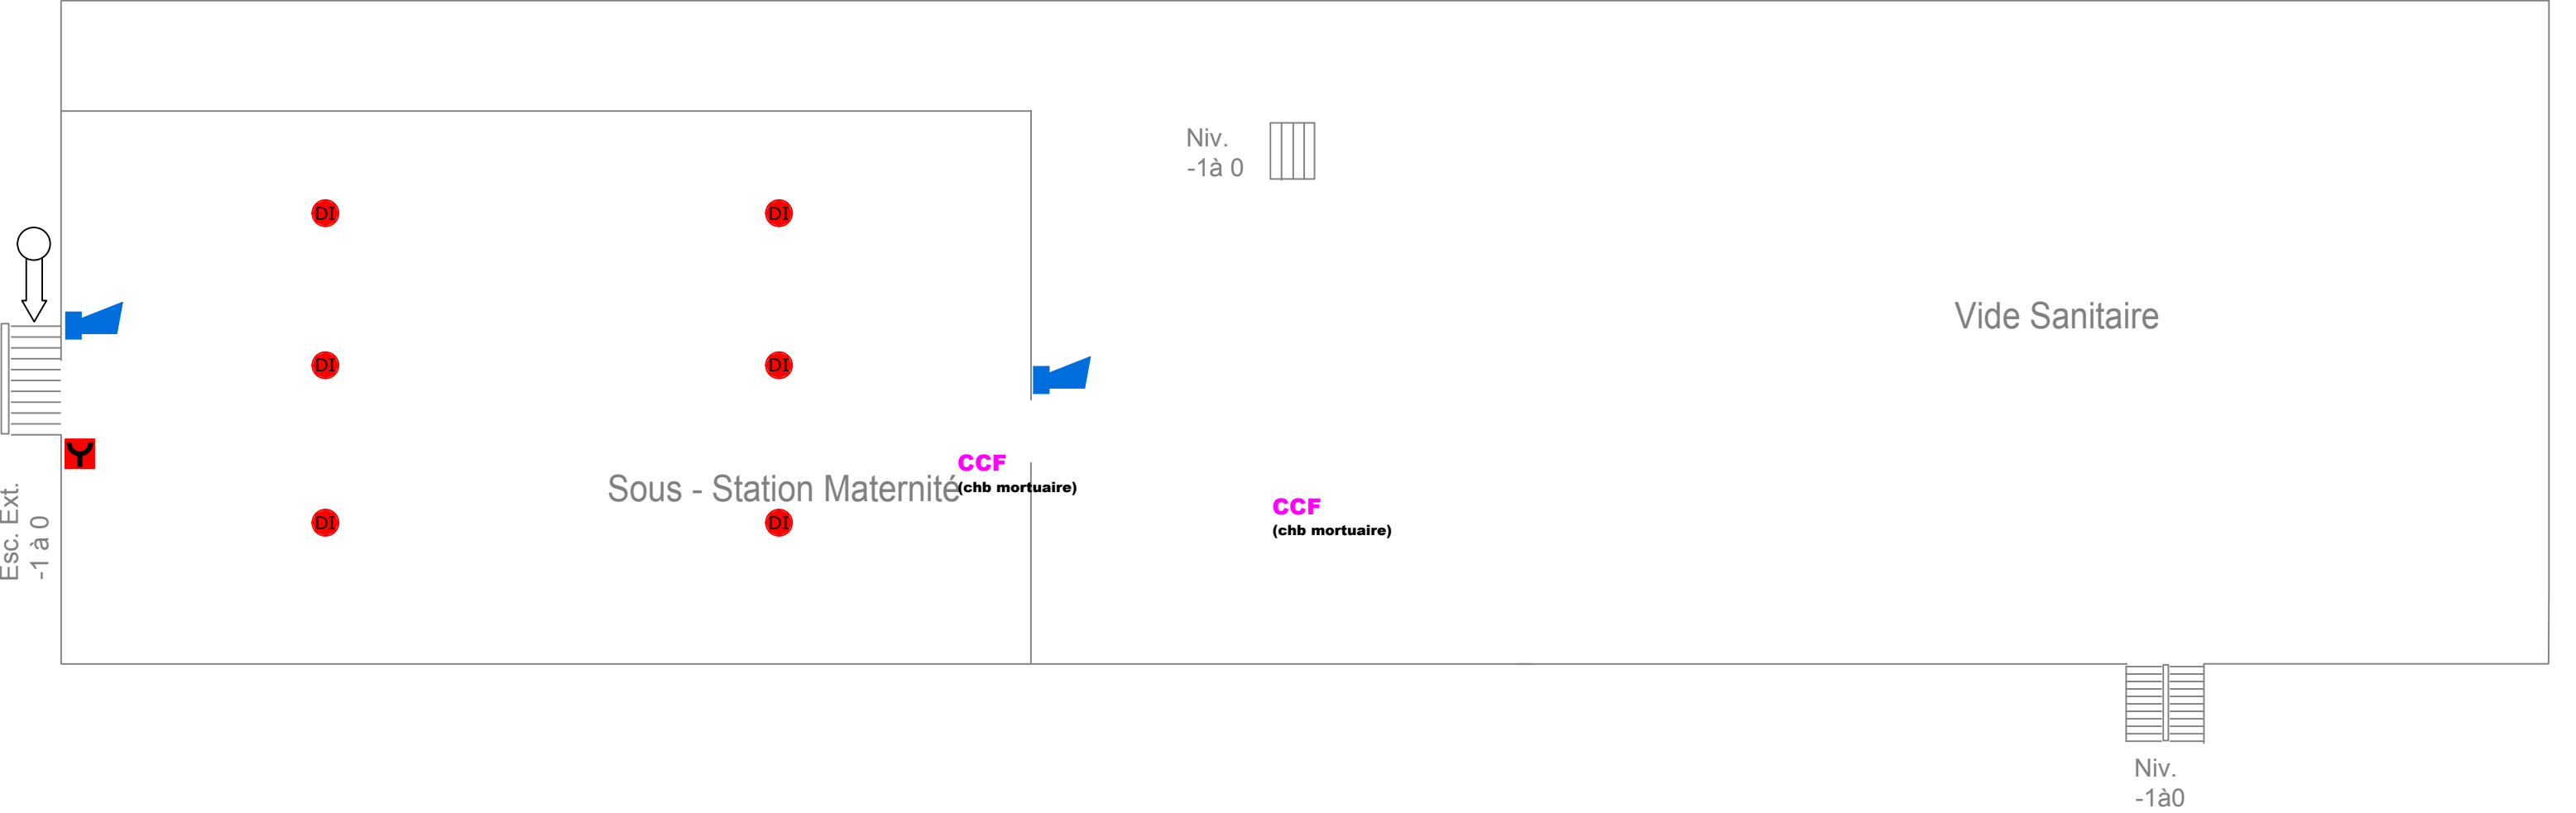


LEGENDE MATERIEL AJOUT	
	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	DECLENCHEUR MANUEL ISSUE DE SECOURS
	ALARME GENERALE SELECTIVE (A.G.S)
	DIFFUSEUR SONORE
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU

LEGENDE MATERIEL INCENDIE	
	CENTRALE INCENDIE
	REPORT D'ALARME
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMIQUE
	DECLENCHEUR MANUEL
	INDICATEUR ACTION
	PORTES COUPE FEU
	PORTES COUPE FEU ASSERVIE



NAMIXIS – Agence Ouest
Département Incendie
BAL n°8
1 avenue de l'Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN
Tel : 02 85 52 36 44



52, Rue Jeanne d'Arc
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél: 02.40.24.83.28/09.82.55.83.28
Fax: 02.40.24.83.28

CENTRE HOSPITALIER DE REDON
8 Rue Etienne Gascon, 35600 REDON
NIV. S/SOL IMPLANTATION MATERIELS

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

DESSINE PAR :
CBO/BHE

DATE :
21 aout 2017

ECHELLE :
SANS

INDICE :
DCE