



PRINCIPE DE CABLAGE COMMANDES DE REARMEMENTS

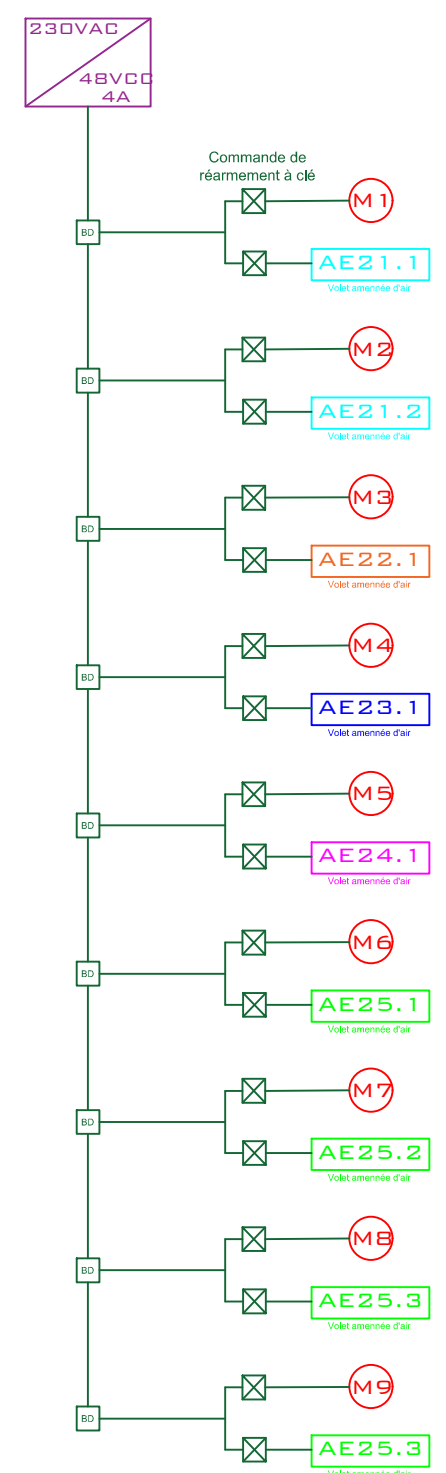

- ALARME INCENDIE**
- Y : SIRENE ALARME INCENDIE AVEC FLASH
 - X : DECLENCHEUR MANUEL
 - W : DIFFUSEUR LUMINEUX
 - Z : PORTE COUPE FEU
 - U : DETECTEUR AUTOMATIQUE DE FUMEE
- LEGENDE CABLAGE SSI**
- CÂBLE SYS 1 1 PAIRE 9/10 ROUGE
 - CÂBLE CR 1 1 PAIRE 9/10
- LEGENDE CABLAGE SSI**
- CÂBLE CR 1 2x4mm² + CR 1 1 PAIRE 9/10
 - CÂBLE CR 1 2x1.5
 - CÂBLE U1000 R2V 2x1.5
 - CÂBLE CR 1 1 PAIRE 9/10
- COMMANDE REARMEMENT À CLÉ

EXTENSION DU DÉPARTEMENT GMP
DE L'IUT DE METZ
ILE DU SAULCY - 57000 METZ

RECULEMENT	BTP	01/02/18	JDV
MISE À JOUR	METGY	03/05/17	NOIRJEAN
PREMIERE DIFFUSION	METGY	13/03/17	NOIRJEAN
MODIFICATION :		ETABLI PAR :	DATE :
VERIFIE PAR :			
ARQUES DE VOTRE PART, DANS UN DELAI DE 15 JOURS, APRES RECEPTION DE CE PLAN, NOUS CONSIDERONS CELUI COMME ADOPTE.			
			
3 RUE DES NONNETIERS, ACTHOLE, 57078 METZ CEDEX 03			
Tél : 03 87 21 03 30 Fax : 03 87 21 85 90 E-MAIL : CONTACT@METZ.ENERGIE@EIFFAGE.COM			
SIEGE SOCIAL			
21 QUAY, 5 AVENUE DES EMBALLS, BP 33005 54181 HELLICOURT CEDEX			
Tél : 03 83 15 14 18 Fax : 03 83 56 04 40			

LOT	BATIMENT	NIVEAU	N° PLAN	INDICE
07	IUT	RDC-A	850	C

