

CENTRE HOSPITALIER – LE MANS

194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS





Commune :	LE MANS
Etablissement :	E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1)
Adresse :	194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS
Catégorie :	1^{ère}
Types :	U

Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS

Annexe n°4

« Tableau Général de Sécurité »


Phase DCE


Maîtres d'Ouvrage	Bureau de Contrôle	Coordination SSI	Coordination SPS	Maître d'Œuvre
 CENTRE HOSPITALIER DU MANS 194, Av. RUBILLARD 72037 LE MANS Cedex 9 Tél. : 02.44.71.02.97	 BTP CONSULTANT 2, Av. Pierre Gilles de GENNES - Bât. TCA 37540 ST CYR / LOIRE Tél. 02.42.06.01.47	LODEVA Conseil 14, Rue des MERISIERS 44800 ST HERBLAIN Tél. : 06.18.14.62.14	 BECS 22bis, Rue Jean MONNET 44400 REZÉ Tél. : 02.90.87.01.66	 TESSI INGÉNIERIE 2, Rue de la Plaine 72000 LE MANS Tél. : 06.31.12.82.98 Tél. : 06.78.64.90.97


SOMMAIRE

<u>GROUPE</u>	<u>FOLIO</u>	<u>TITRE</u>	<u>INDICE</u>	<u>FOLIO</u>	<u>TITRE</u>	<u>INDICE</u>
DESENFUMAGE	01	PAGE DE GARDE	H	21		0
DESENFUMAGE	02	SOMMAIRE DES FOLIOS	H	22		0
DESENFUMAGE	03	DESENFUMAGE	D	23		0
DESENFUMAGE	04	DESENFUMAGE	D	24		0
DESENFUMAGE	05	DESENFUMAGE	H	25		0
DESENFUMAGE	06	DESENFUMAGE	H	26		0
	07		0	27		0
	08		0	28		0
	09		0	29		0
	10		0	30		0
	11		0	31		0
	12		0	32		0
	13		0	33		0
	14		0	34		0
	15		0	35		0
	16		0	36		0
	17		0	37		0
	18		0	38		0
	19		0	39		0
	20		0	40		0


Tous les appareils de coupure seront équipés de contact de disjonction ou d'ouverture

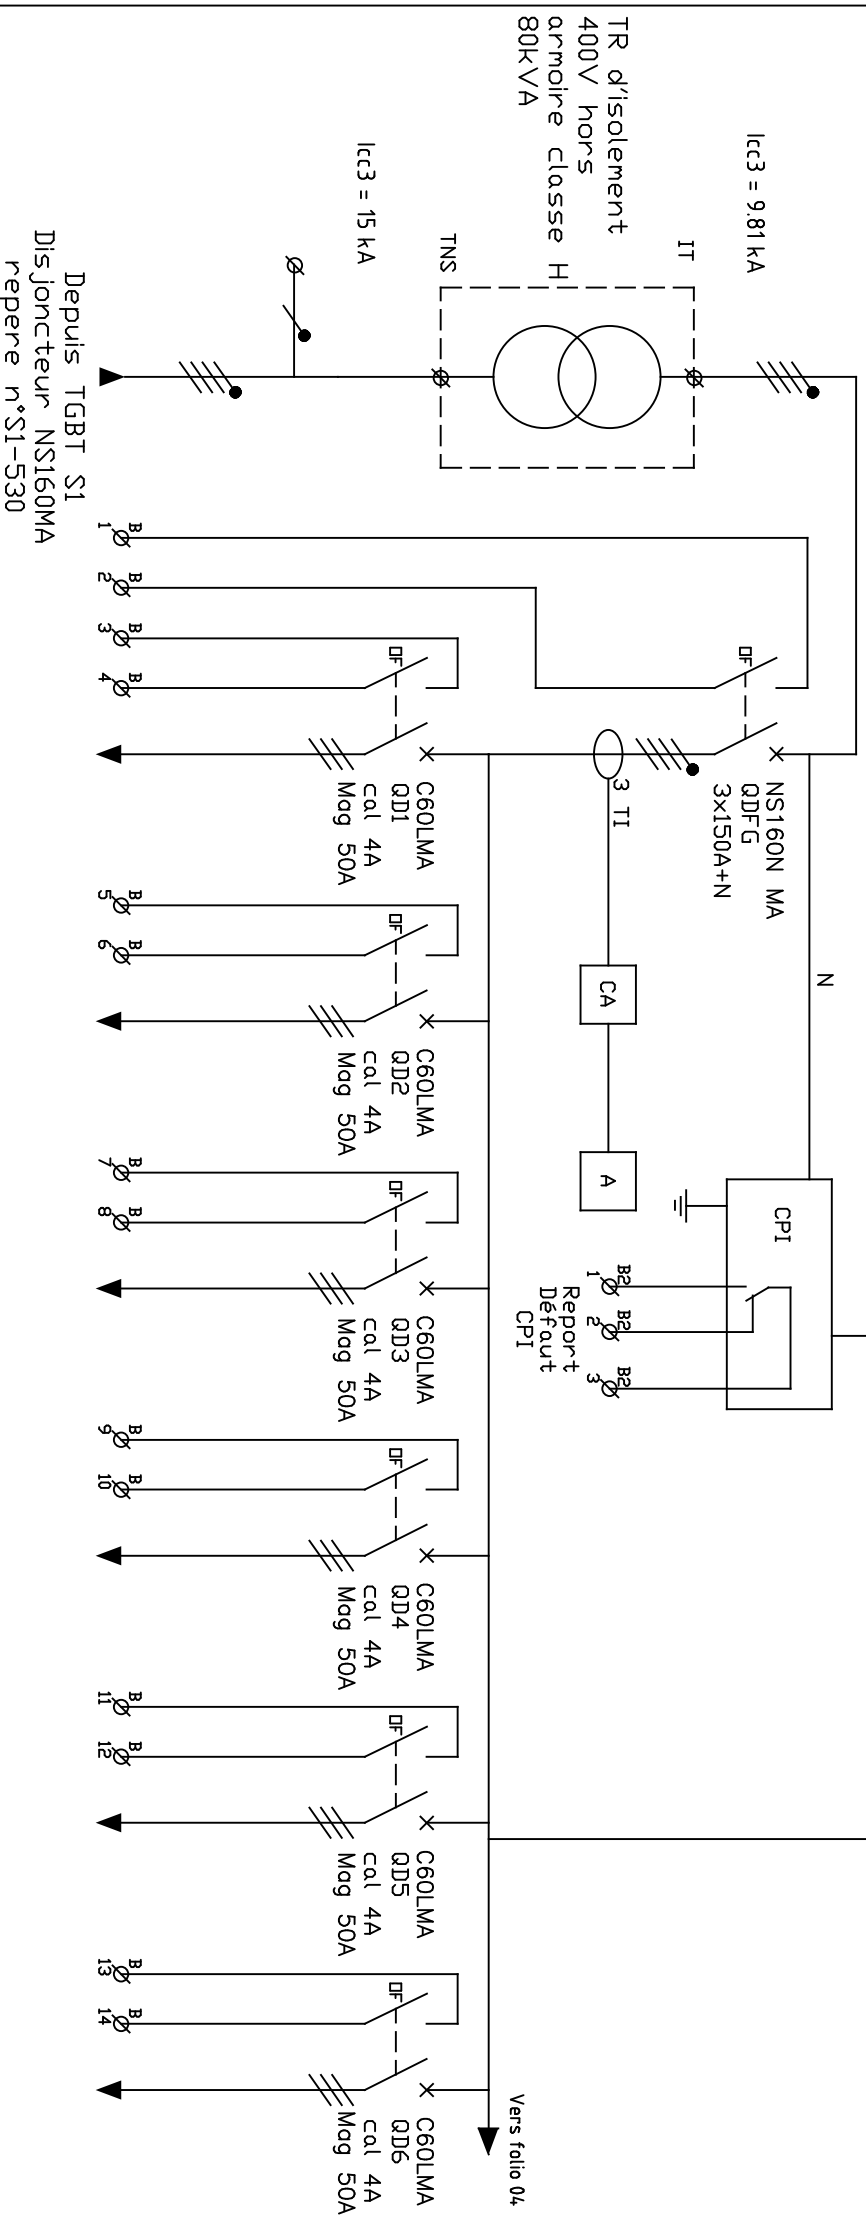

DESIGNATION		EXTRACTEUR N°1 Colonne 4	EXTRACTEUR N°2 Colonne 3	EXTRACTEUR N°3 Colonne 2	EXTRACTEUR N°4 Colonne 1	EXTRACTEUR N°5 Galette	EXTRACTEUR N°6 Galette	
D								
E	REPÈRE CÂBLE	650	651	652	653	654	655	
P	P kVA	2.2KW	2.2KW	2.2KW	2.2KW	2.2KW	2.2KW	
A	C S (mm) 2	4G2.5	4G2.5	4G2.5	4G2.5	4G2.5	4G2.5	
R	A TYPE	CR1	CR1	CR1	CR1	CR1	CR1	
T	L							
	E LONGUEUR (m)	95m	110m	108m	98m	82m	86m	
 GARZYNSKI TRAPLOIR		ARMOIRE DESENFUMAGE					13 309 75 01	03
								Ind : D



DESIGNATION	CHARGEUR	AES	Tournelle de désenfumage Radio SAS ambulance	Tournelle de désenfumage Radio Circulation secondaire 4	Tournelle de désenfumage Radio Circulation principale 2	Parafoudre
D						
E	REPERE CABLE					
P						
A	P kVA	/	3,15A-1,5KW	3,15A-1,5KW	3,15A-1,5KW	
R	C	3G2,5	4G4	4G4	4G4	
T	B	U1000R02V	CR1	CR1	CR1	
	L	/	95m	70m	100m	
	E					
GARCIŃSKI			ARMOIRE DESENFUMAGE			13 309 75 01
TRAPLOIR						05
						Ind : G

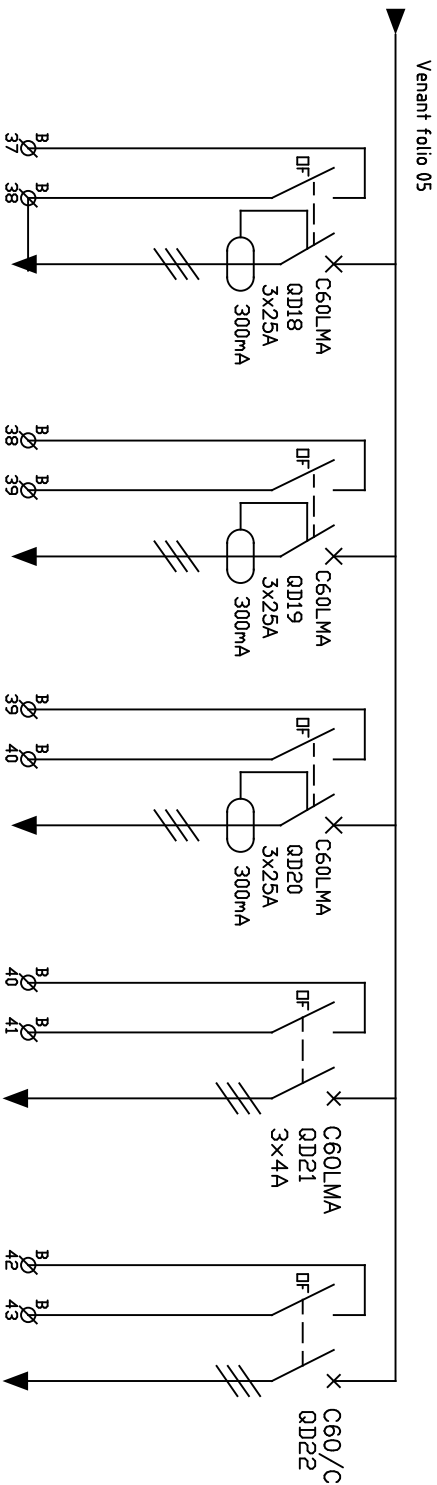

DESIGNATION	Tourelle de désenfumage Radio Archives	Tourelle de désenfumage Radio Archives	Tourelle de désenfumage Radio Archives	Tourelle de désenfumage Circulation secondaire 3	Centrale incendie déporté local vitré	
REPERE CABLE						
P kVA	12,4A-5,5kW	12,4A-5,5kW	12,4A-5,5kW	2,4A-1,1kW		
C S (mm) 2	4G6	4G6	4G10	4G25	3G2,5	
B TYPE	CR1	CR1	CR1	CR1	U1000 R2V	
L LONGUEUR (m)	90m	115m	14,5m	85m		
E						
T						
R						
A						
D						

GARCZYNSKI
TRAPLOIR

ARMOIRE DESENFUMAGE		
13 309 75 01	06	Ind : F