

Folio 0 : Page de Garde

Folio 1 : Etat EXISTANT

Folio 2 : PROJET Cas général

Folio 3 : Cas Particulier U31

Folio 4 : Application art. U10 §4 pour U32

Folio 5 : Cas Particulier U33

Folio 6 : Cas Particulier U64

Folio 7 : Application art. U10 §4 pour U74

Folio 8 : Local sécurité (TGS) et VTP coffrets
relayage au R+8

NOTA: Ce présent plan est destiné uniquement à l'étude d'appel d'offres. Il ne servira pas de plan d'exécution auprès de l'entreprise.

CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194 Av. Rubillard
72000 - LE MANS

Maître d'ouvrage



CENTRE HOSPITALIER – LE MANS
194, Av. RUBILLARD
72000 LE MANS

Commune : LE MANS

Etablissement : E181 00055 019
CH-Bâtiment FONTENOY
& URGENCE (1)

Adresse : 194 Av. Rubillard
72000 LE MANS

Catégorie : 1ère
Types : U

Travaux de mise en sécurité incendie
du bâtiment FONTENOY
au CENTRE HOSPITALIER DU MANS

MES-001

30/12/2020
Echelle : SANS

Bureau Etude Technique





TESSI Ingénierie
2 rue de la plaine
72000 LE MANS
06.78.64.90.97

MODIFICATIONS.

A
B
C
D
E
F

AFFAIRE N° : 19013S

Plan État Existant

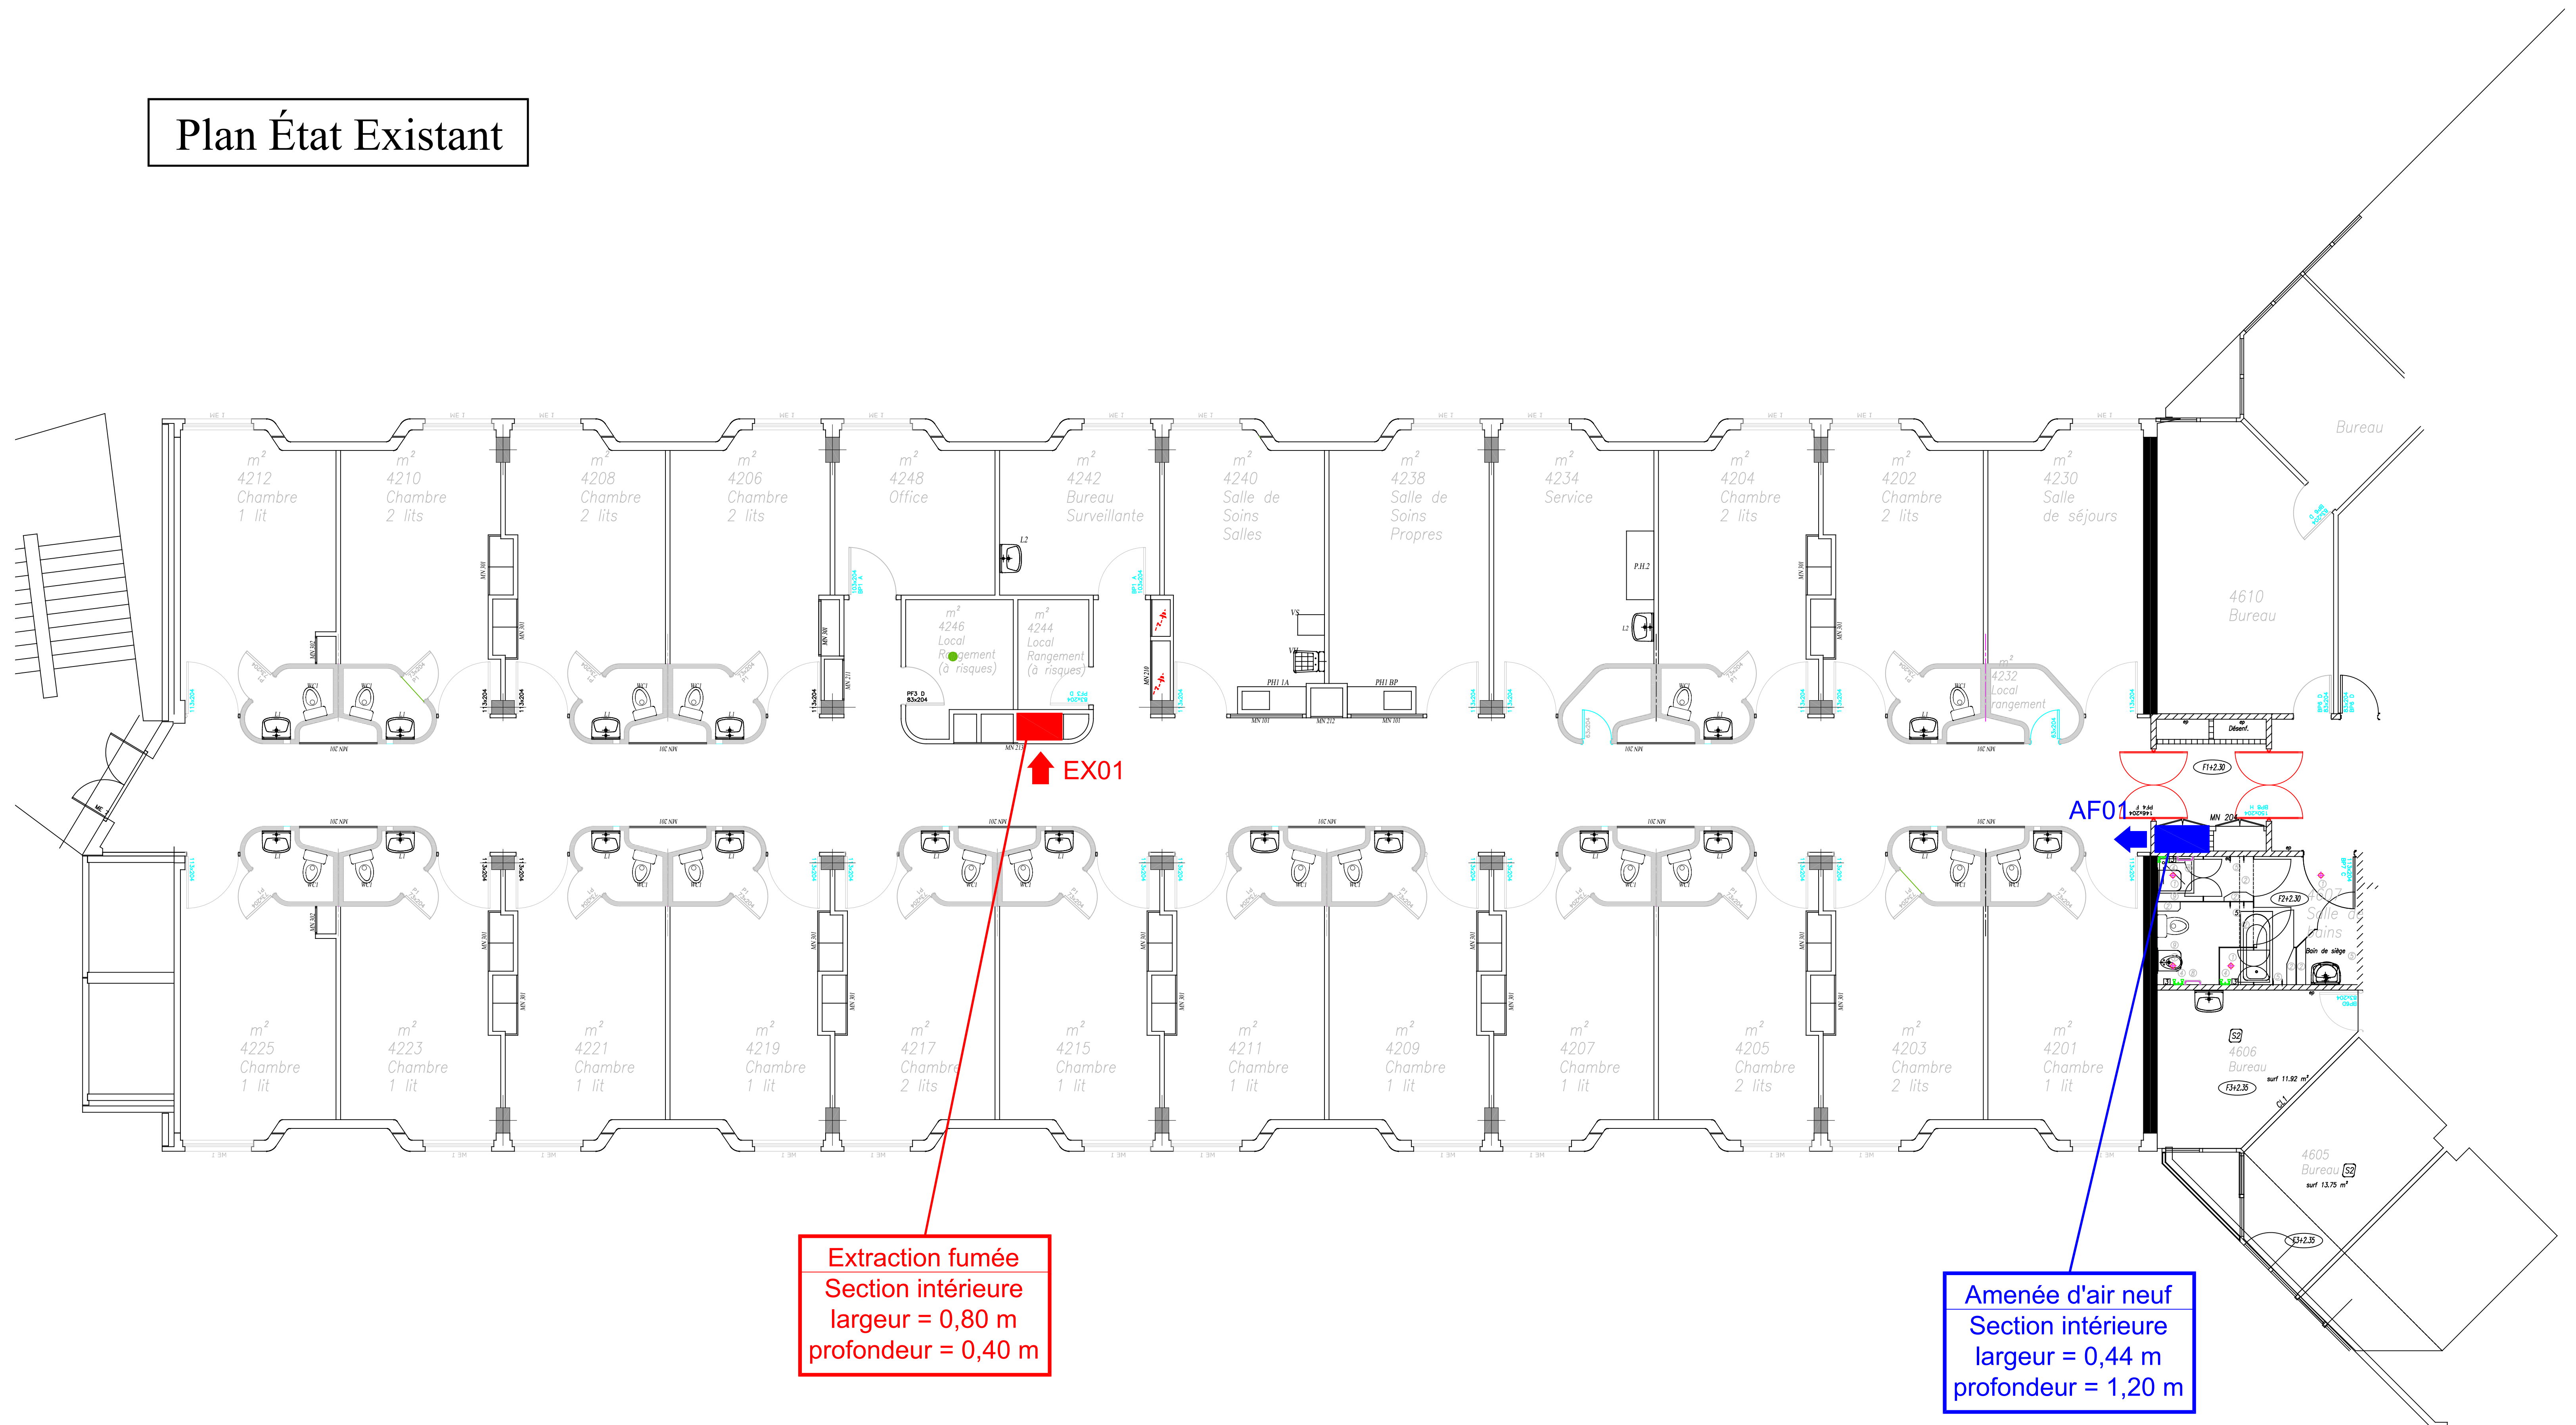

Client
CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194 Av. Rubillard
72000 - LE MANS



N° D'affaire : 19013S

Dessiné par : S.L.
Vérifié par : E.C.

Opération N° 2019-076

Date :
30/12/2020

Echelle :
Sans


Travaux de mise en sécurité incendie
du bâtiment FONTENOY au
CENTRE HOSPITALIER DU MANS

Etat Existant

Révision : 0	Page : 1
-----------------	-------------

TESSI Ingénierie
2 rue de la plaine
72000 LE MANS

Projet : Cas général
Toutes Unités sauf U31,
U32, U64 & U74



← Evacuation des Fumées
→ Amenée d'Air

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Client
CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194 Av. Rubillard
72000 - LE MANS



Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS

Dessiné par : S.L.
Vérifié par : E.C.

Opération N° 2019-076

N° D'affaire : 190135

Date :
30/12/2020

Echelle :
Sans




TESSI Ingénierie
2 rue de la plaine
72000 LE MANS

Travaux de mise en sécurité incendie
du bâtiment FONTENOY au
CENTRE HOSPITALIER DU MANS


Plan Projet "Solution Technique" Révision : Page :
PROJET: CAS GENERAL 0 2

Niveau 3
Zone U31

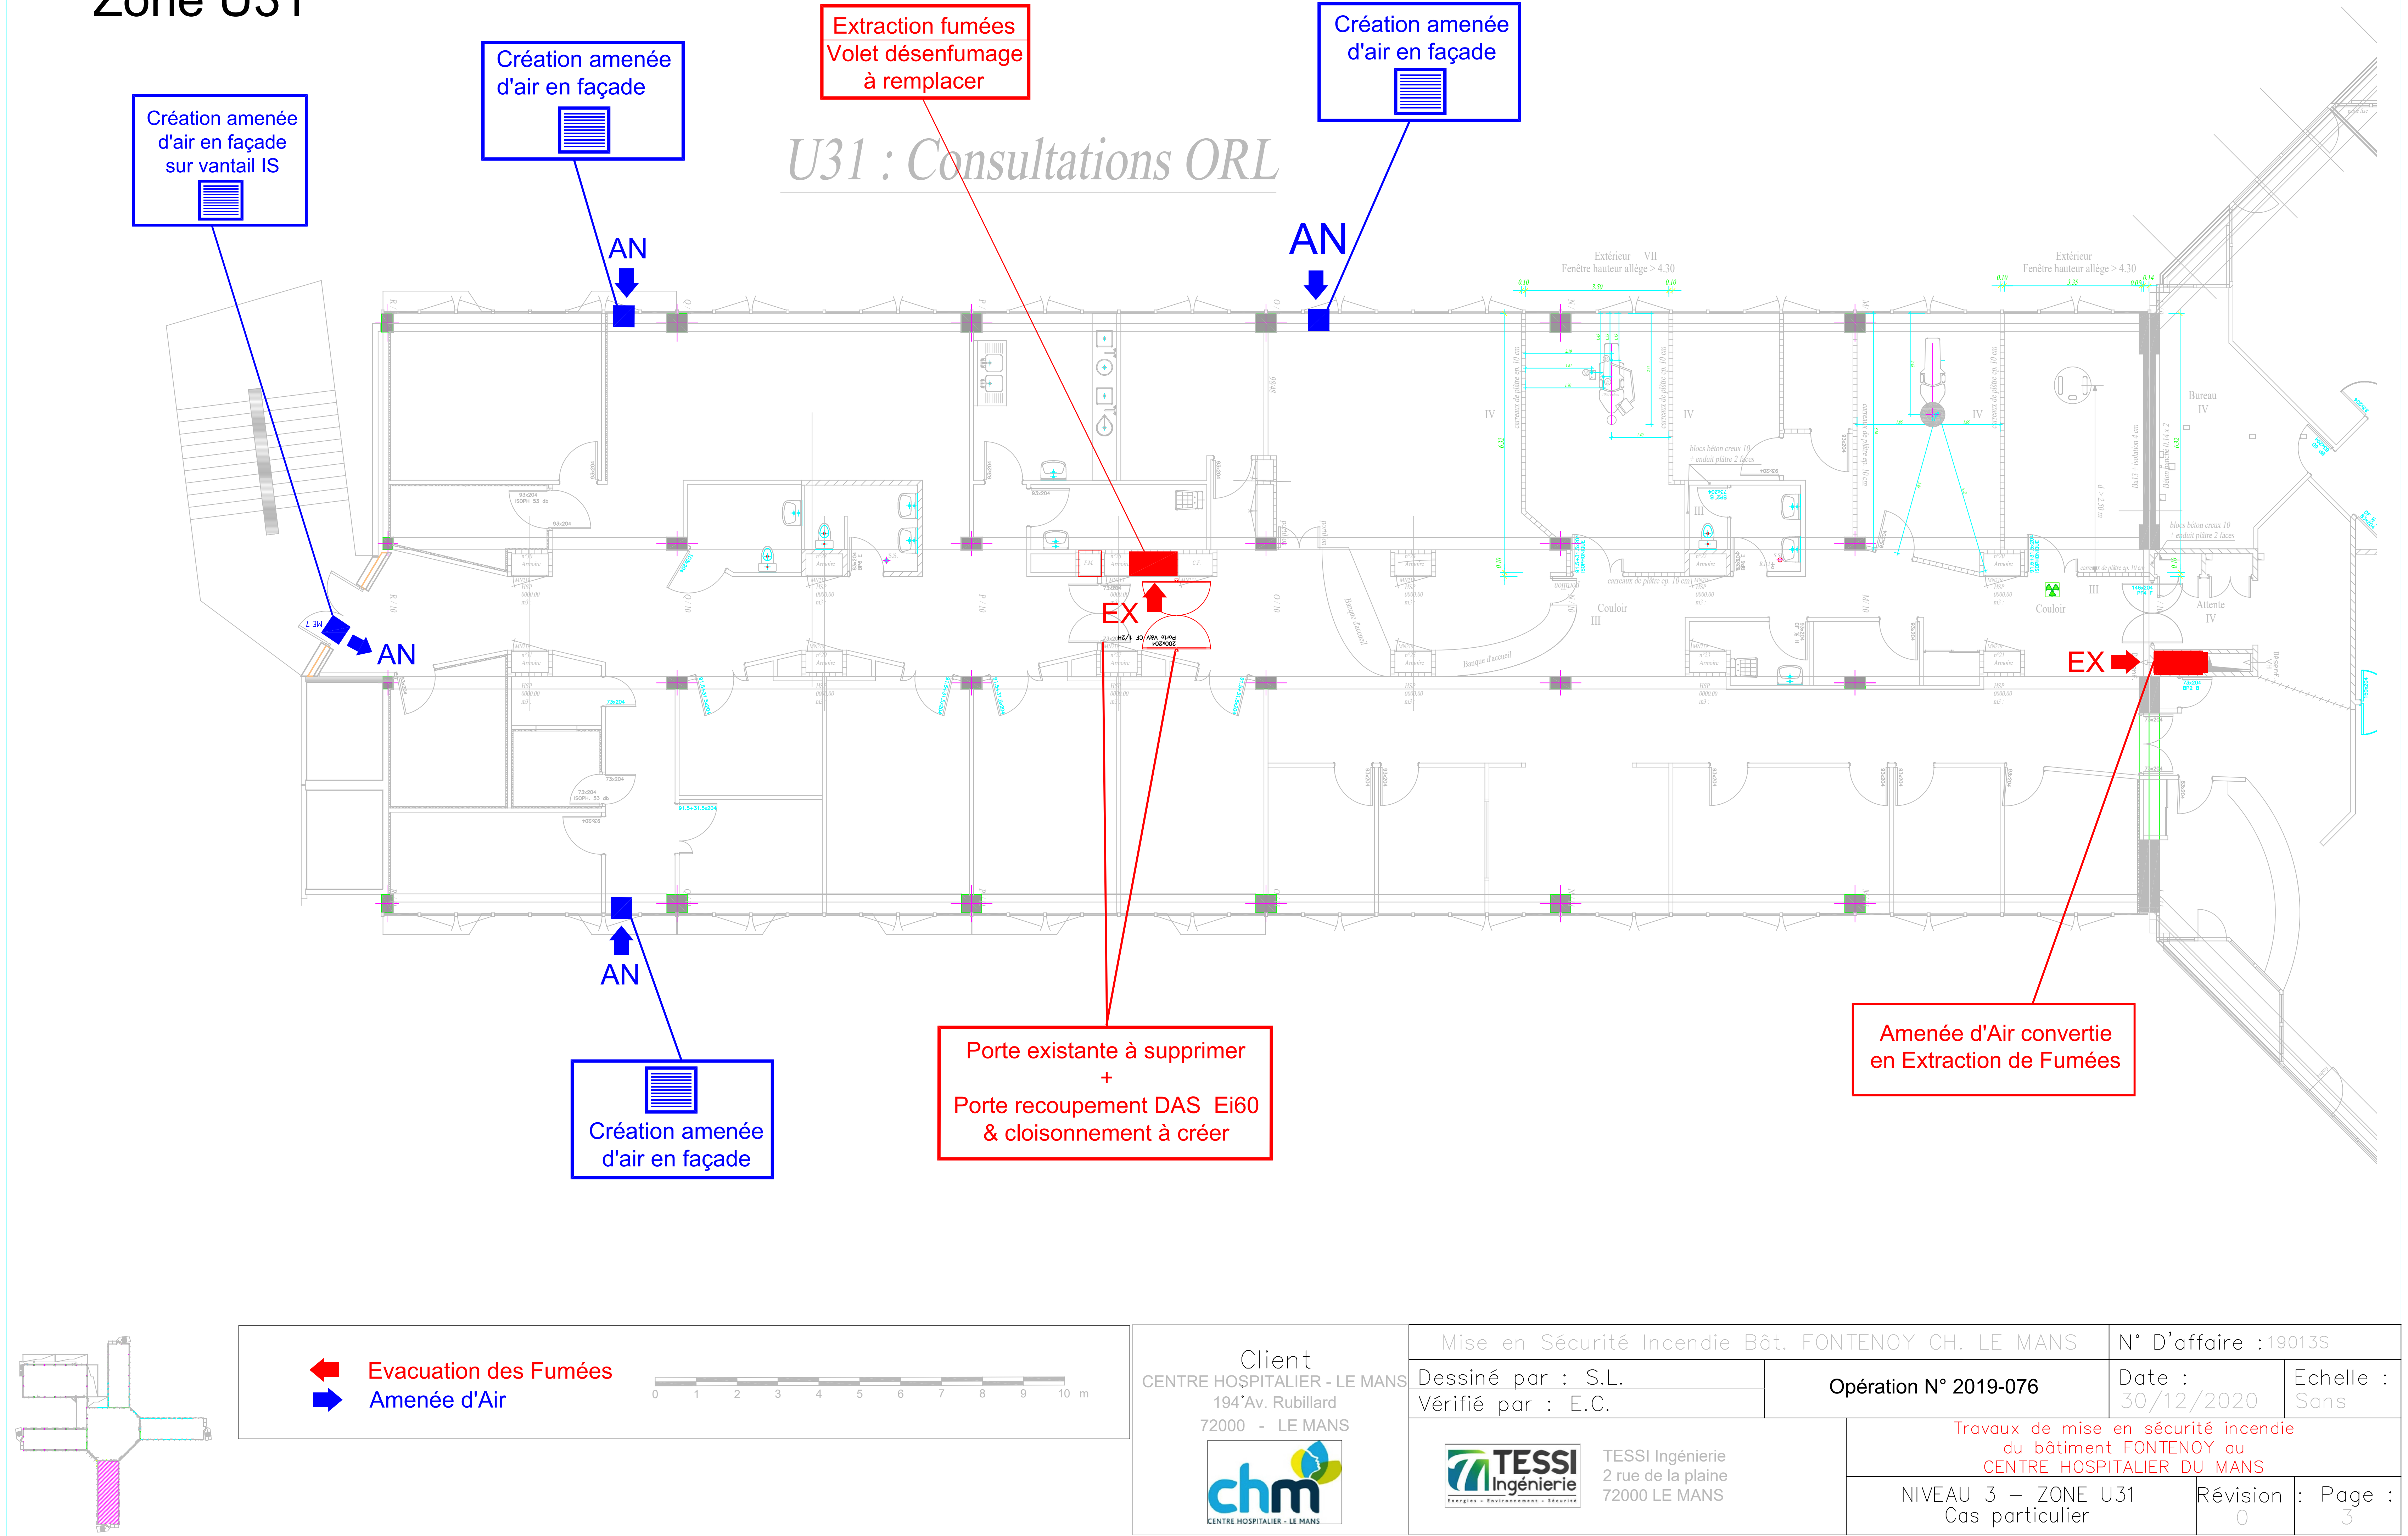

Client
CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194 Av. Rubillard
72000 - LE MANS



Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS		N° D'affaire : 19013S	
Dessiné par : S.L.	Opération N° 2019-076	Date :	Echelle :
Vérifié par : E.C.		30/12/2020	Sans
 TESSI Ingénierie 2 rue de la plaine 72000 LE MANS		Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS	
		NIVEAU 3 – ZONE U31 Cas particulier	Révision : Page : 0 3

U32 : USC : Unité de Soins Continus et Réanimations 2

Espace suivant U10 §4 b)
(607 m²)

Extraction d'Air supprimée :
cloison Ei90 à reconstituer

Porte existante à remplacer
par de porte DAS Ei60
deux vantaux va & vient

Portes existantes à remplacer par
portes Ei60 + ferme porte

Amenée d'Air supprimée :
Cloison Ei90 à reconstituer


Porte existante à
remplacer par
portes DAS
Ei60
deux vantaux va &
vient + verrou
électromagnétique
contrôle d'accès

Niveau 3
Zone U32


Evacuation des Fumées

Amenée d'Air

012345678910 m



Client
CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194°Av. Rubillard
72000 - LE MANS




Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS

Dessiné par : S.L.
Vérifié par : E.C.

Opération N° 2019-076

Travaux de mise en sécurité incendie
du bâtiment FONTENOY au
CENTRE HOSPITALIER DU MANS

TESSI Ingénierie
2 rue de la plaine
72000 LE MANS



NIVEAU 3 – ZONE U32
Application art. U10 §4


Révision : Page :
00

4


N° D'affaire : 190135

Date :
30/12/2020

Echelle :
Sans

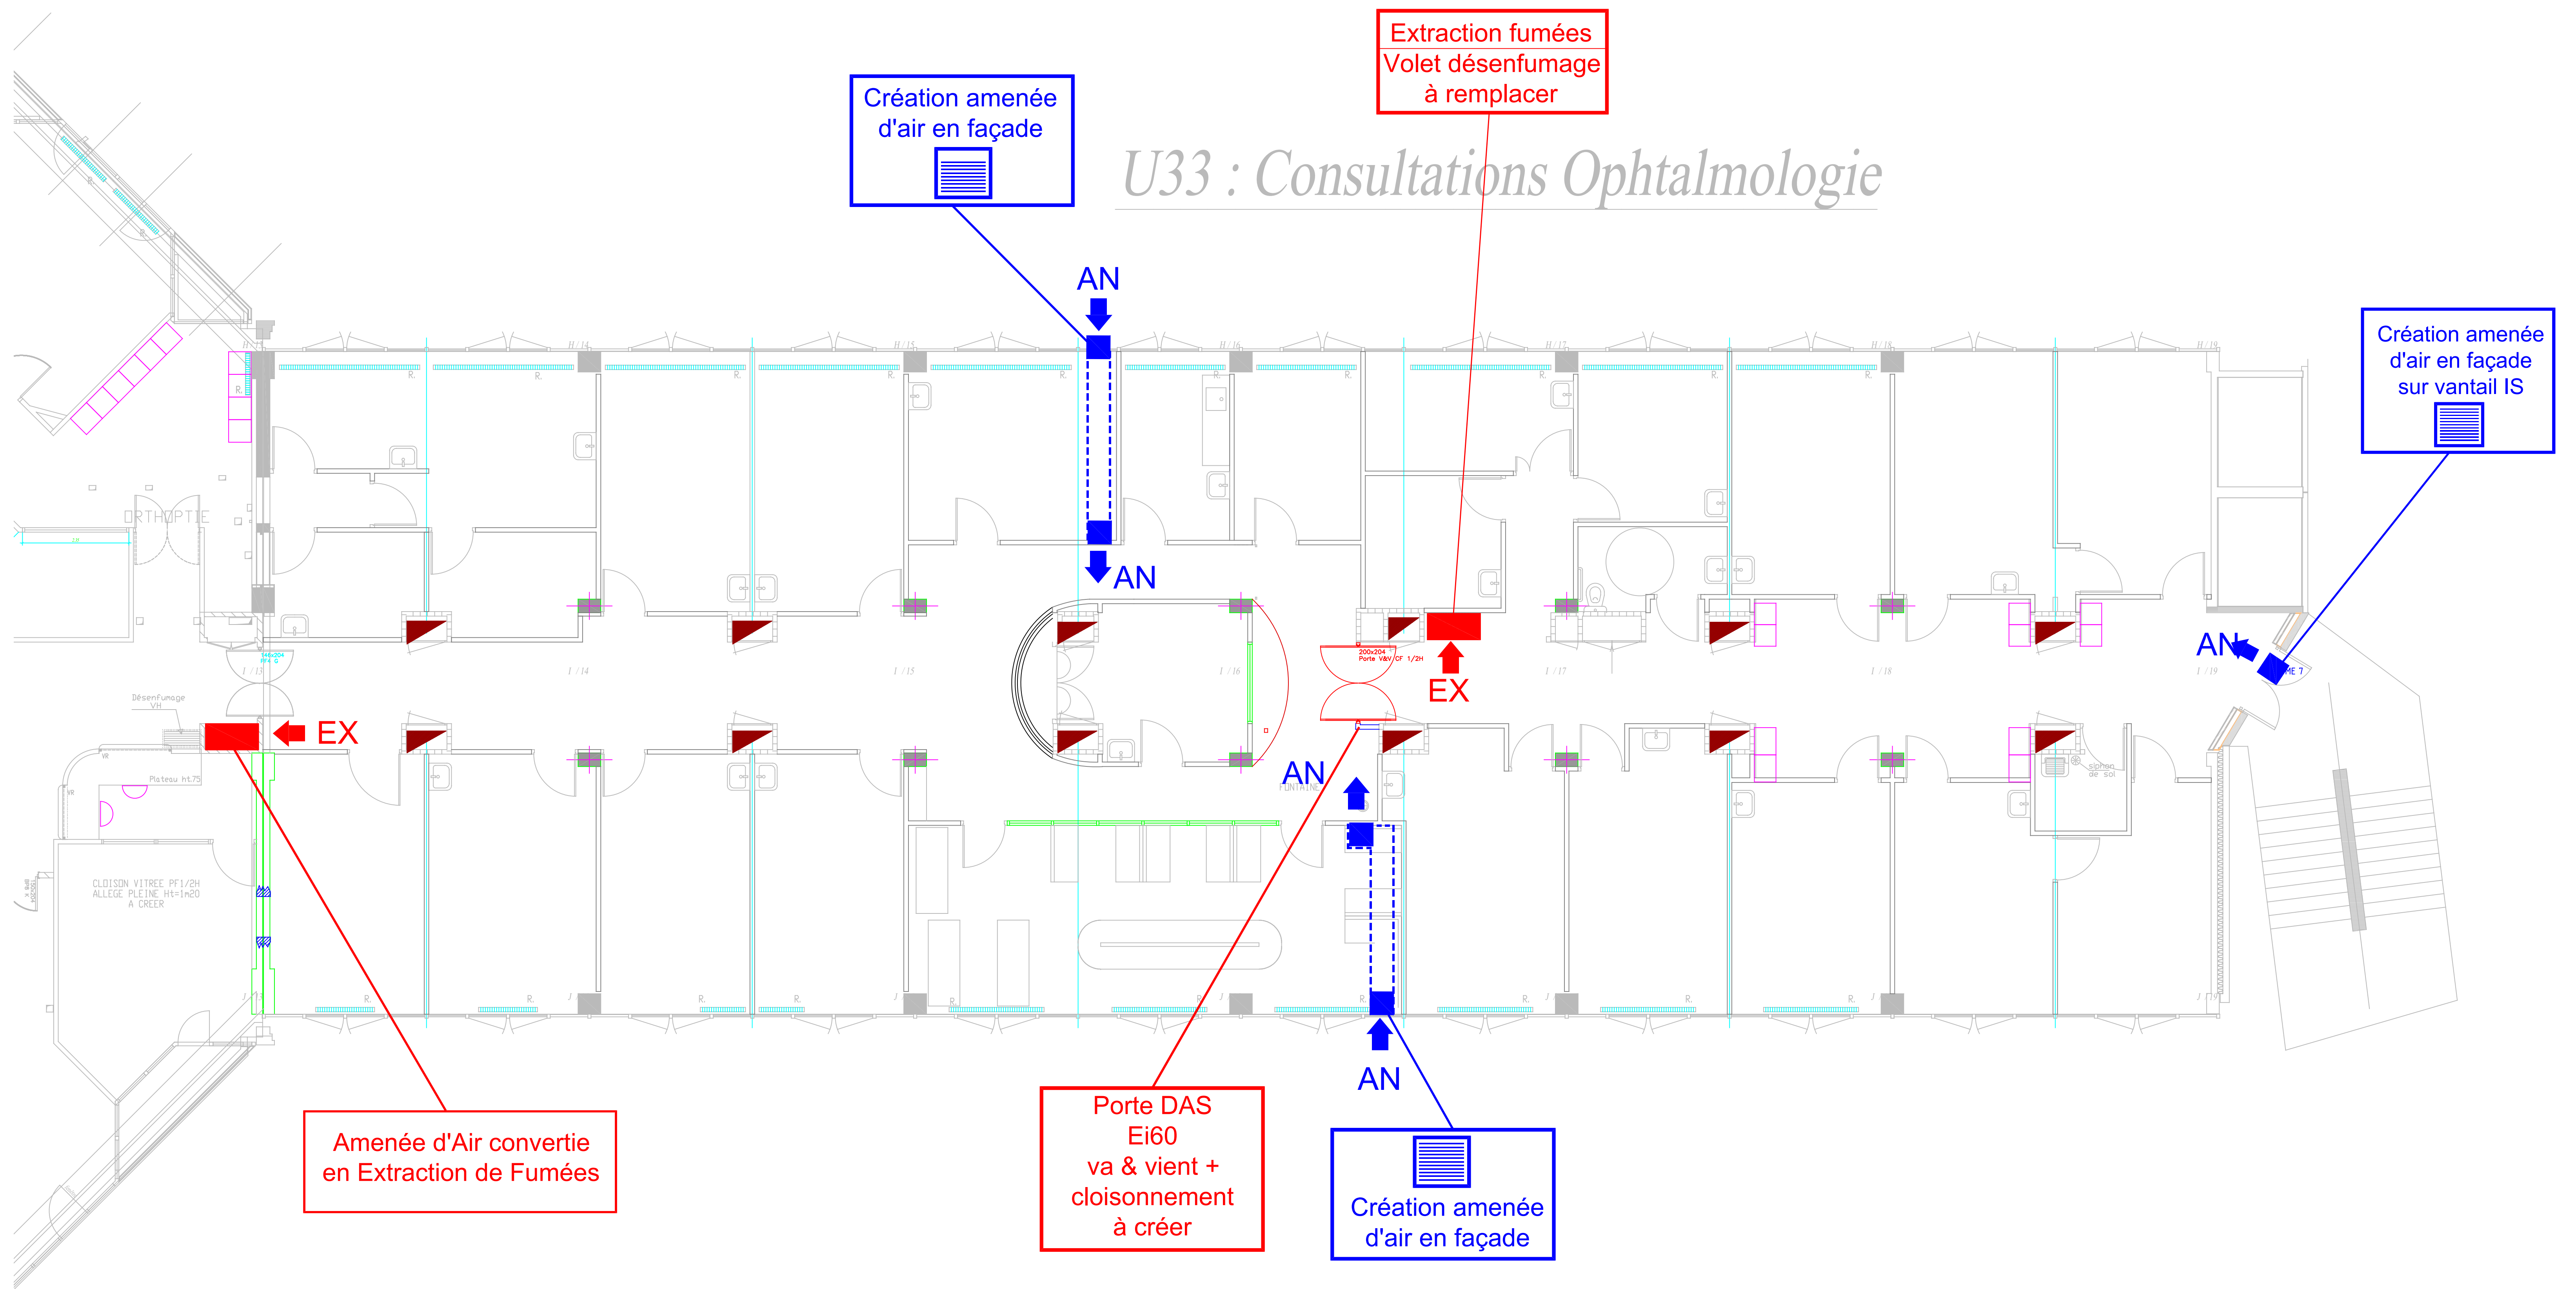


Niveau 3 Zone U33



Client
CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194*Av. Rubillard
72000 - LE MANS



Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS		N° D'affaire : 190135	
Dessiné par : S.L.		Opération N° 2019-076	
Vérifié par : E.C.		Date : 30/12/2020	Echelle : Sans
 TESSI Ingénierie 2 rue de la plaine 72000 LE MANS		Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS	
		NIVEAU 3 – ZONE U33 Cas particulier	Révision : Page : 0 5

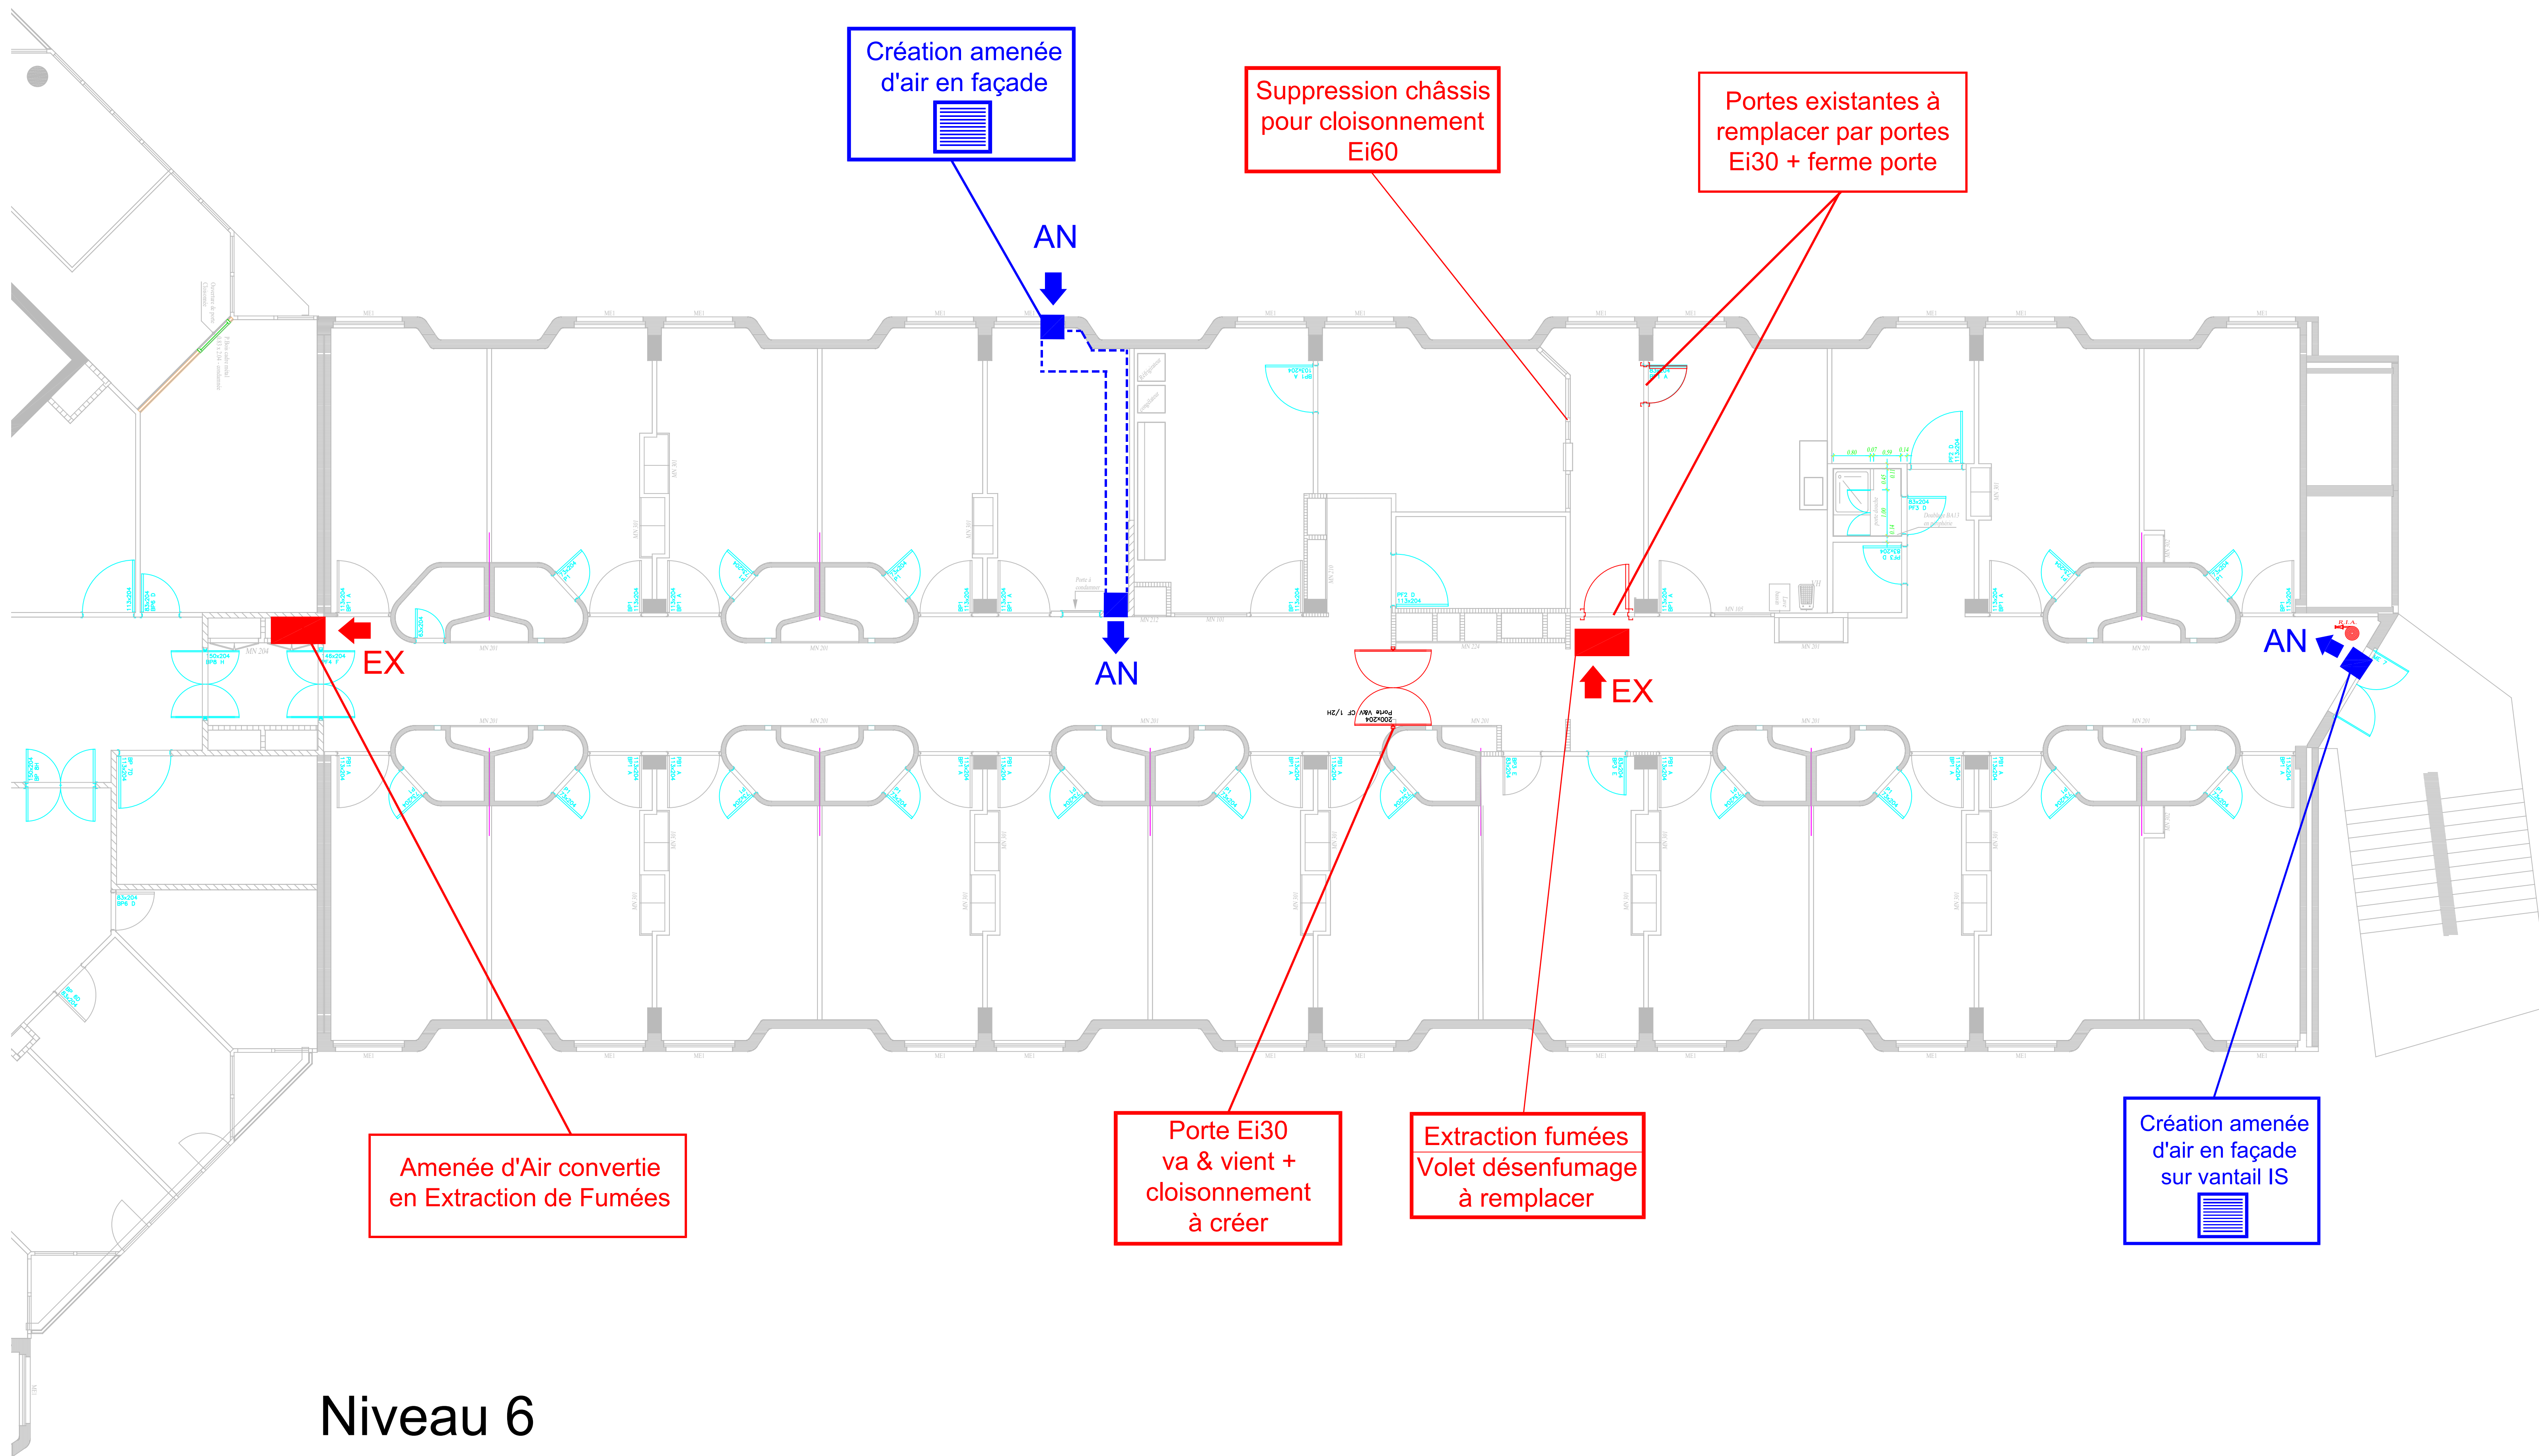

Niveau 6 Zone U64

← Evacuation des Fumées
→ Amenée d'Air

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Client
CENTRE HOSPITALIER - LE MANS
194 Av. Rubillard
72000 - LE MANS



Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS

Dessiné par : S.L.
Vérifié par : E.C.

Opération N° 2019-076

N° D'affaire : 190135

Date :
30/12/2020

Echelle :
Sans


Travaux de mise en sécurité incendie
du bâtiment FONTENOY au
CENTRE HOSPITALIER DU MANS

NIVEAU 6 – ZONE U64
Cas particulier

Révision : Page :
0 6



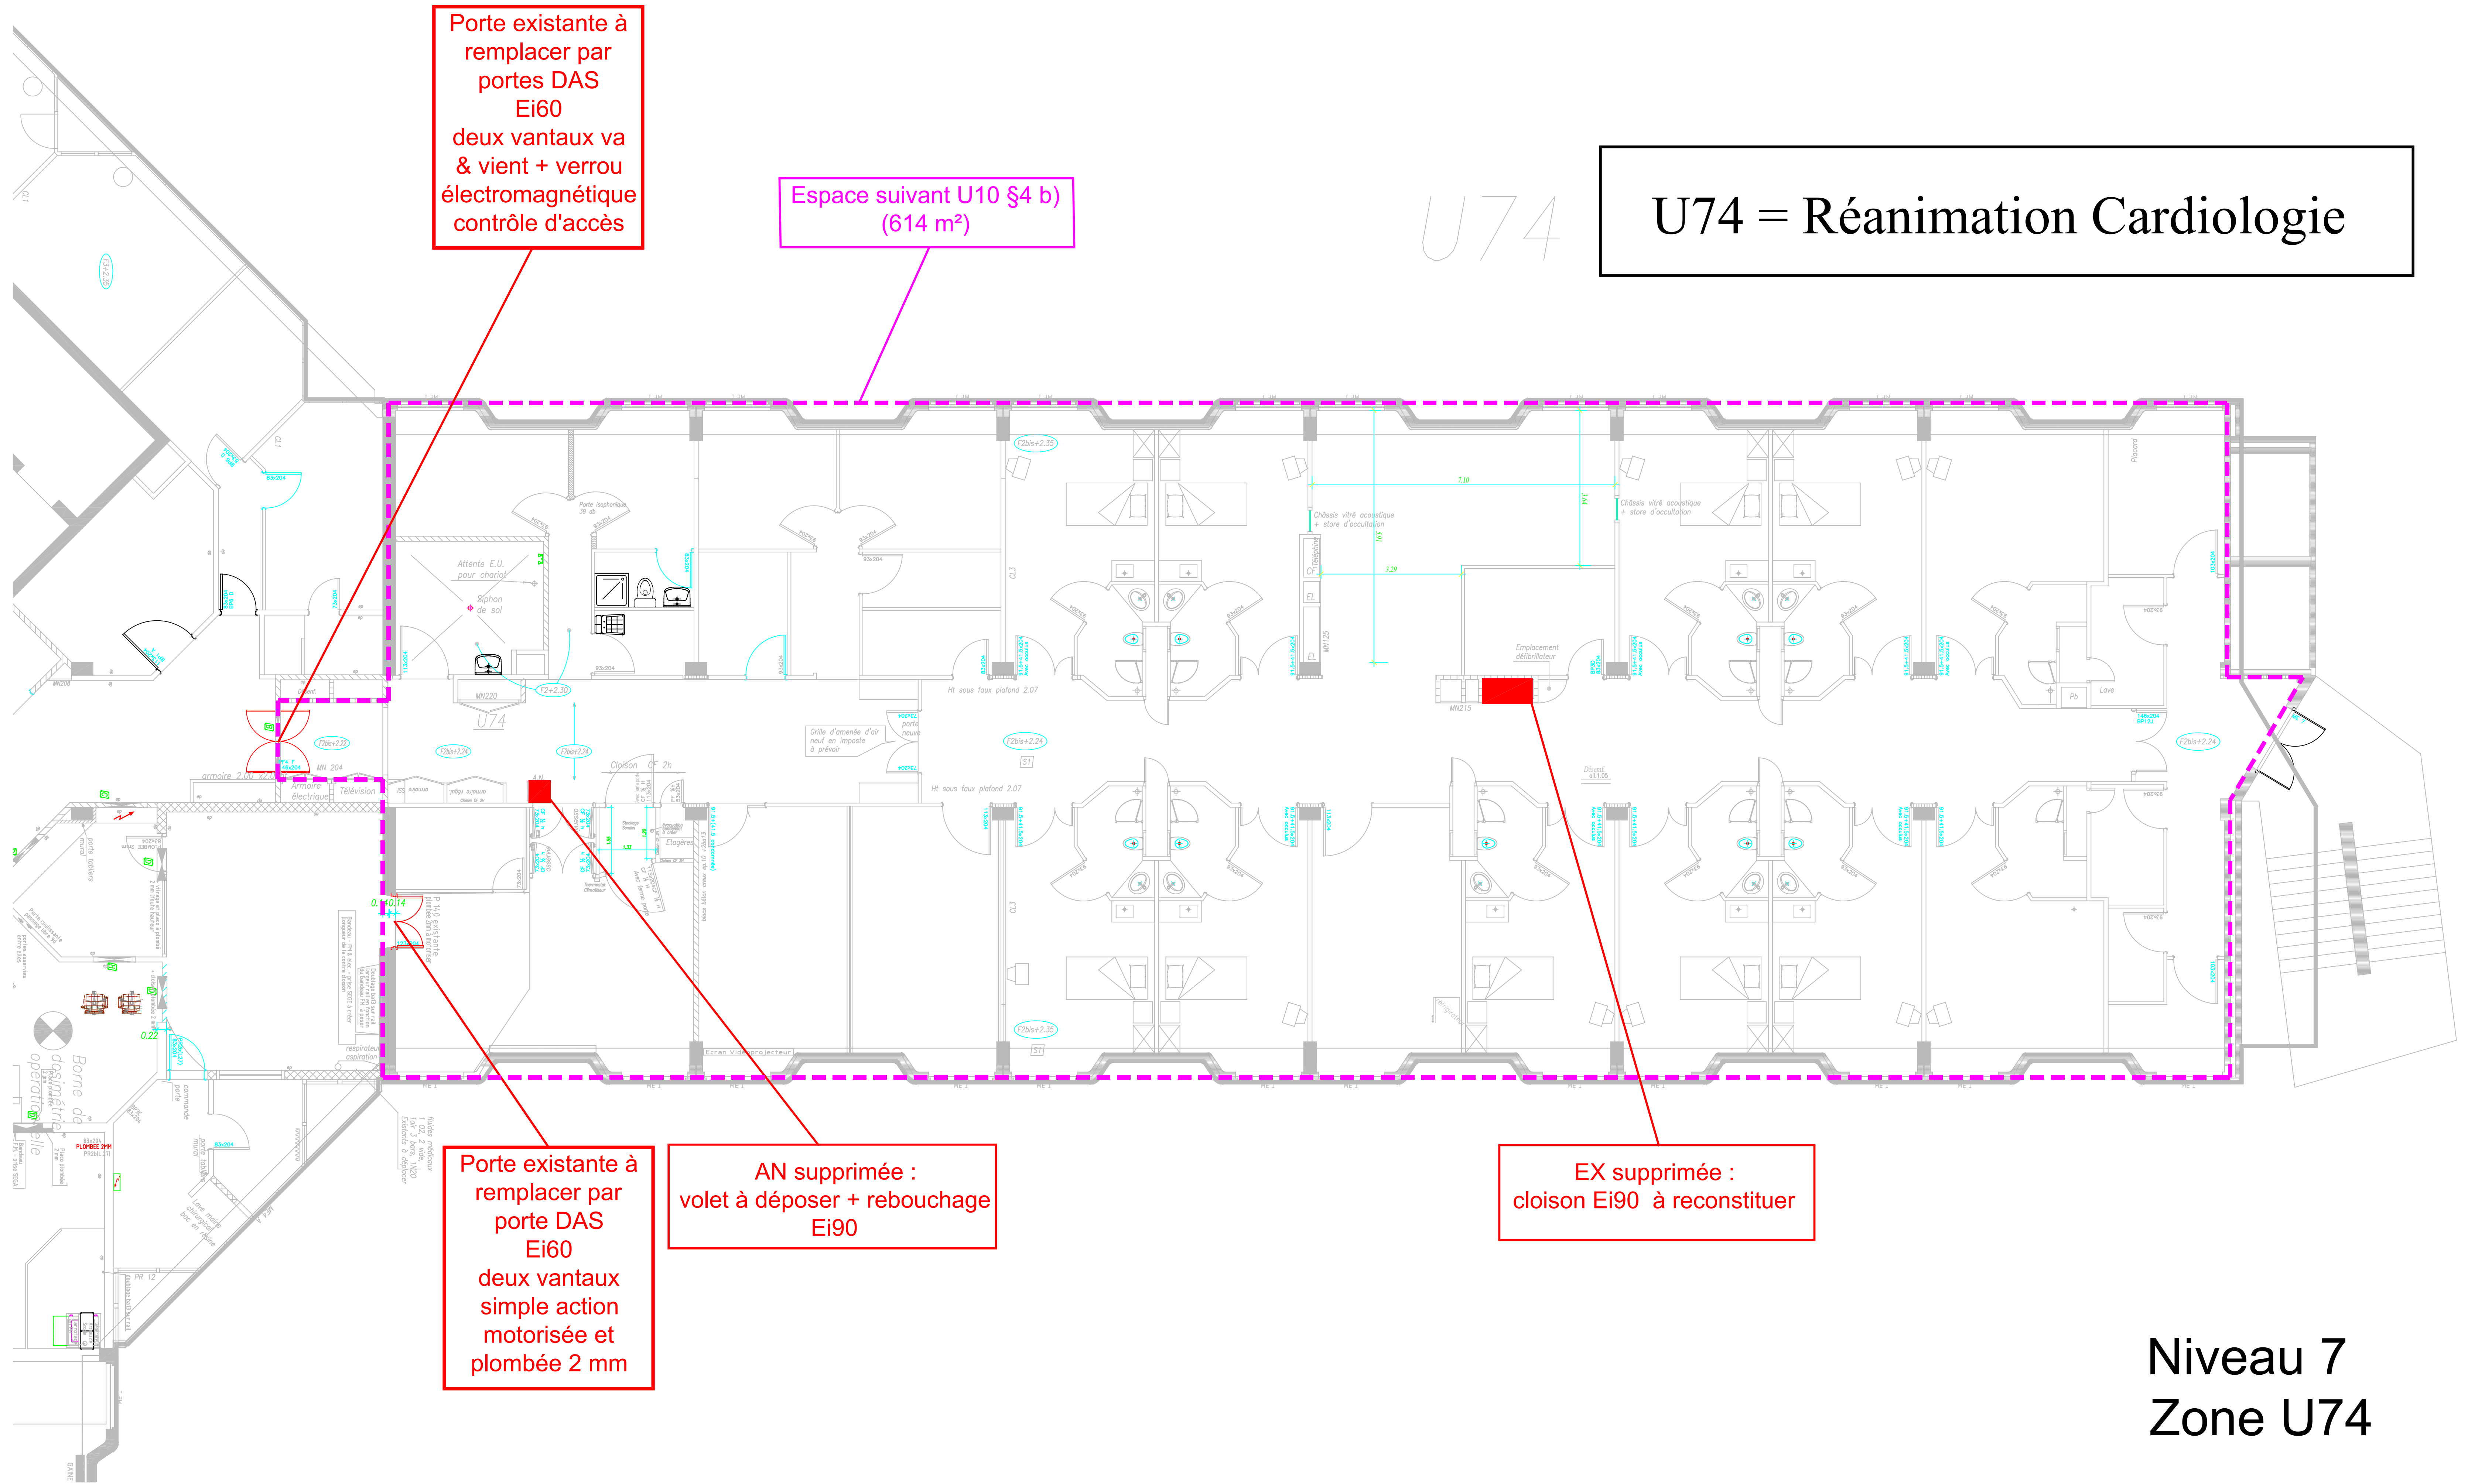

TESSI Ingénierie
2 rue de la plaine
72000 LE MANS



Niveau 7
Zone U74



<div>Client</div> <div>CENTRE HOSPITALIER - LE MANS</div> <div>194°Av. Rubillard</div> <div>72000 - LE MANS</div> <div></div>	Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS		N° D'affaire :19013S	
	Dessiné par : S.L.	Opération N° 2019-076	Date : 30/12/2020	Echelle : Sans
	Vérifié par : E.C.		Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS	
<div></div> <div>TESSI Ingénierie 2 rue de la plaine 72000 LE MANS</div>	NIVEAU 7 – ZONE U74 Application art. U10 §4		Révision : 0	Page : 7

Nouveau local de sécurité (TGS)

- Maintien VB & VH existantes
- Cloisonnement Ei60
- Porte Ei60 + ferme porte
- Dépose installation désinfection existante

Local VTP : nouveaux coffrets de relayage


- Cloisonnement Ei60
- Porte Ei60 + ferme porte avec sélecteur de fermeture



Équipement complémentaire pour ces 2 locaux :

- Détection automatique avec IA
- Éclairage normal
- Éclairage de sécurité BAES & BAPI)
- PC (10/16A+T)

Coffrets de relayages existants

Niveau 8
Local sécurité



<div>Client</div> <div>CENTRE HOSPITALIER - LE MANS</div> <div>194°Av. Rubillard</div> <div>72000 - LE MANS</div> <div></div>	Mise en Sécurité Incendie Bât. FONTENOY CH. LE MANS		N° D'affaire :190135		
	Dessiné par : S.L.		Opération N° 2019-076	Date :	Echelle :
	Vérifié par : E.C.			30/12/2020	Sans
	<div></div> <div>TESSI Ingénierie</div> <div>2 rue de la plaine</div> <div>72000 LE MANS</div>		Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS		
		R+8 – Local sécurité & VTP Projet	Révision : 0	Page : 8	