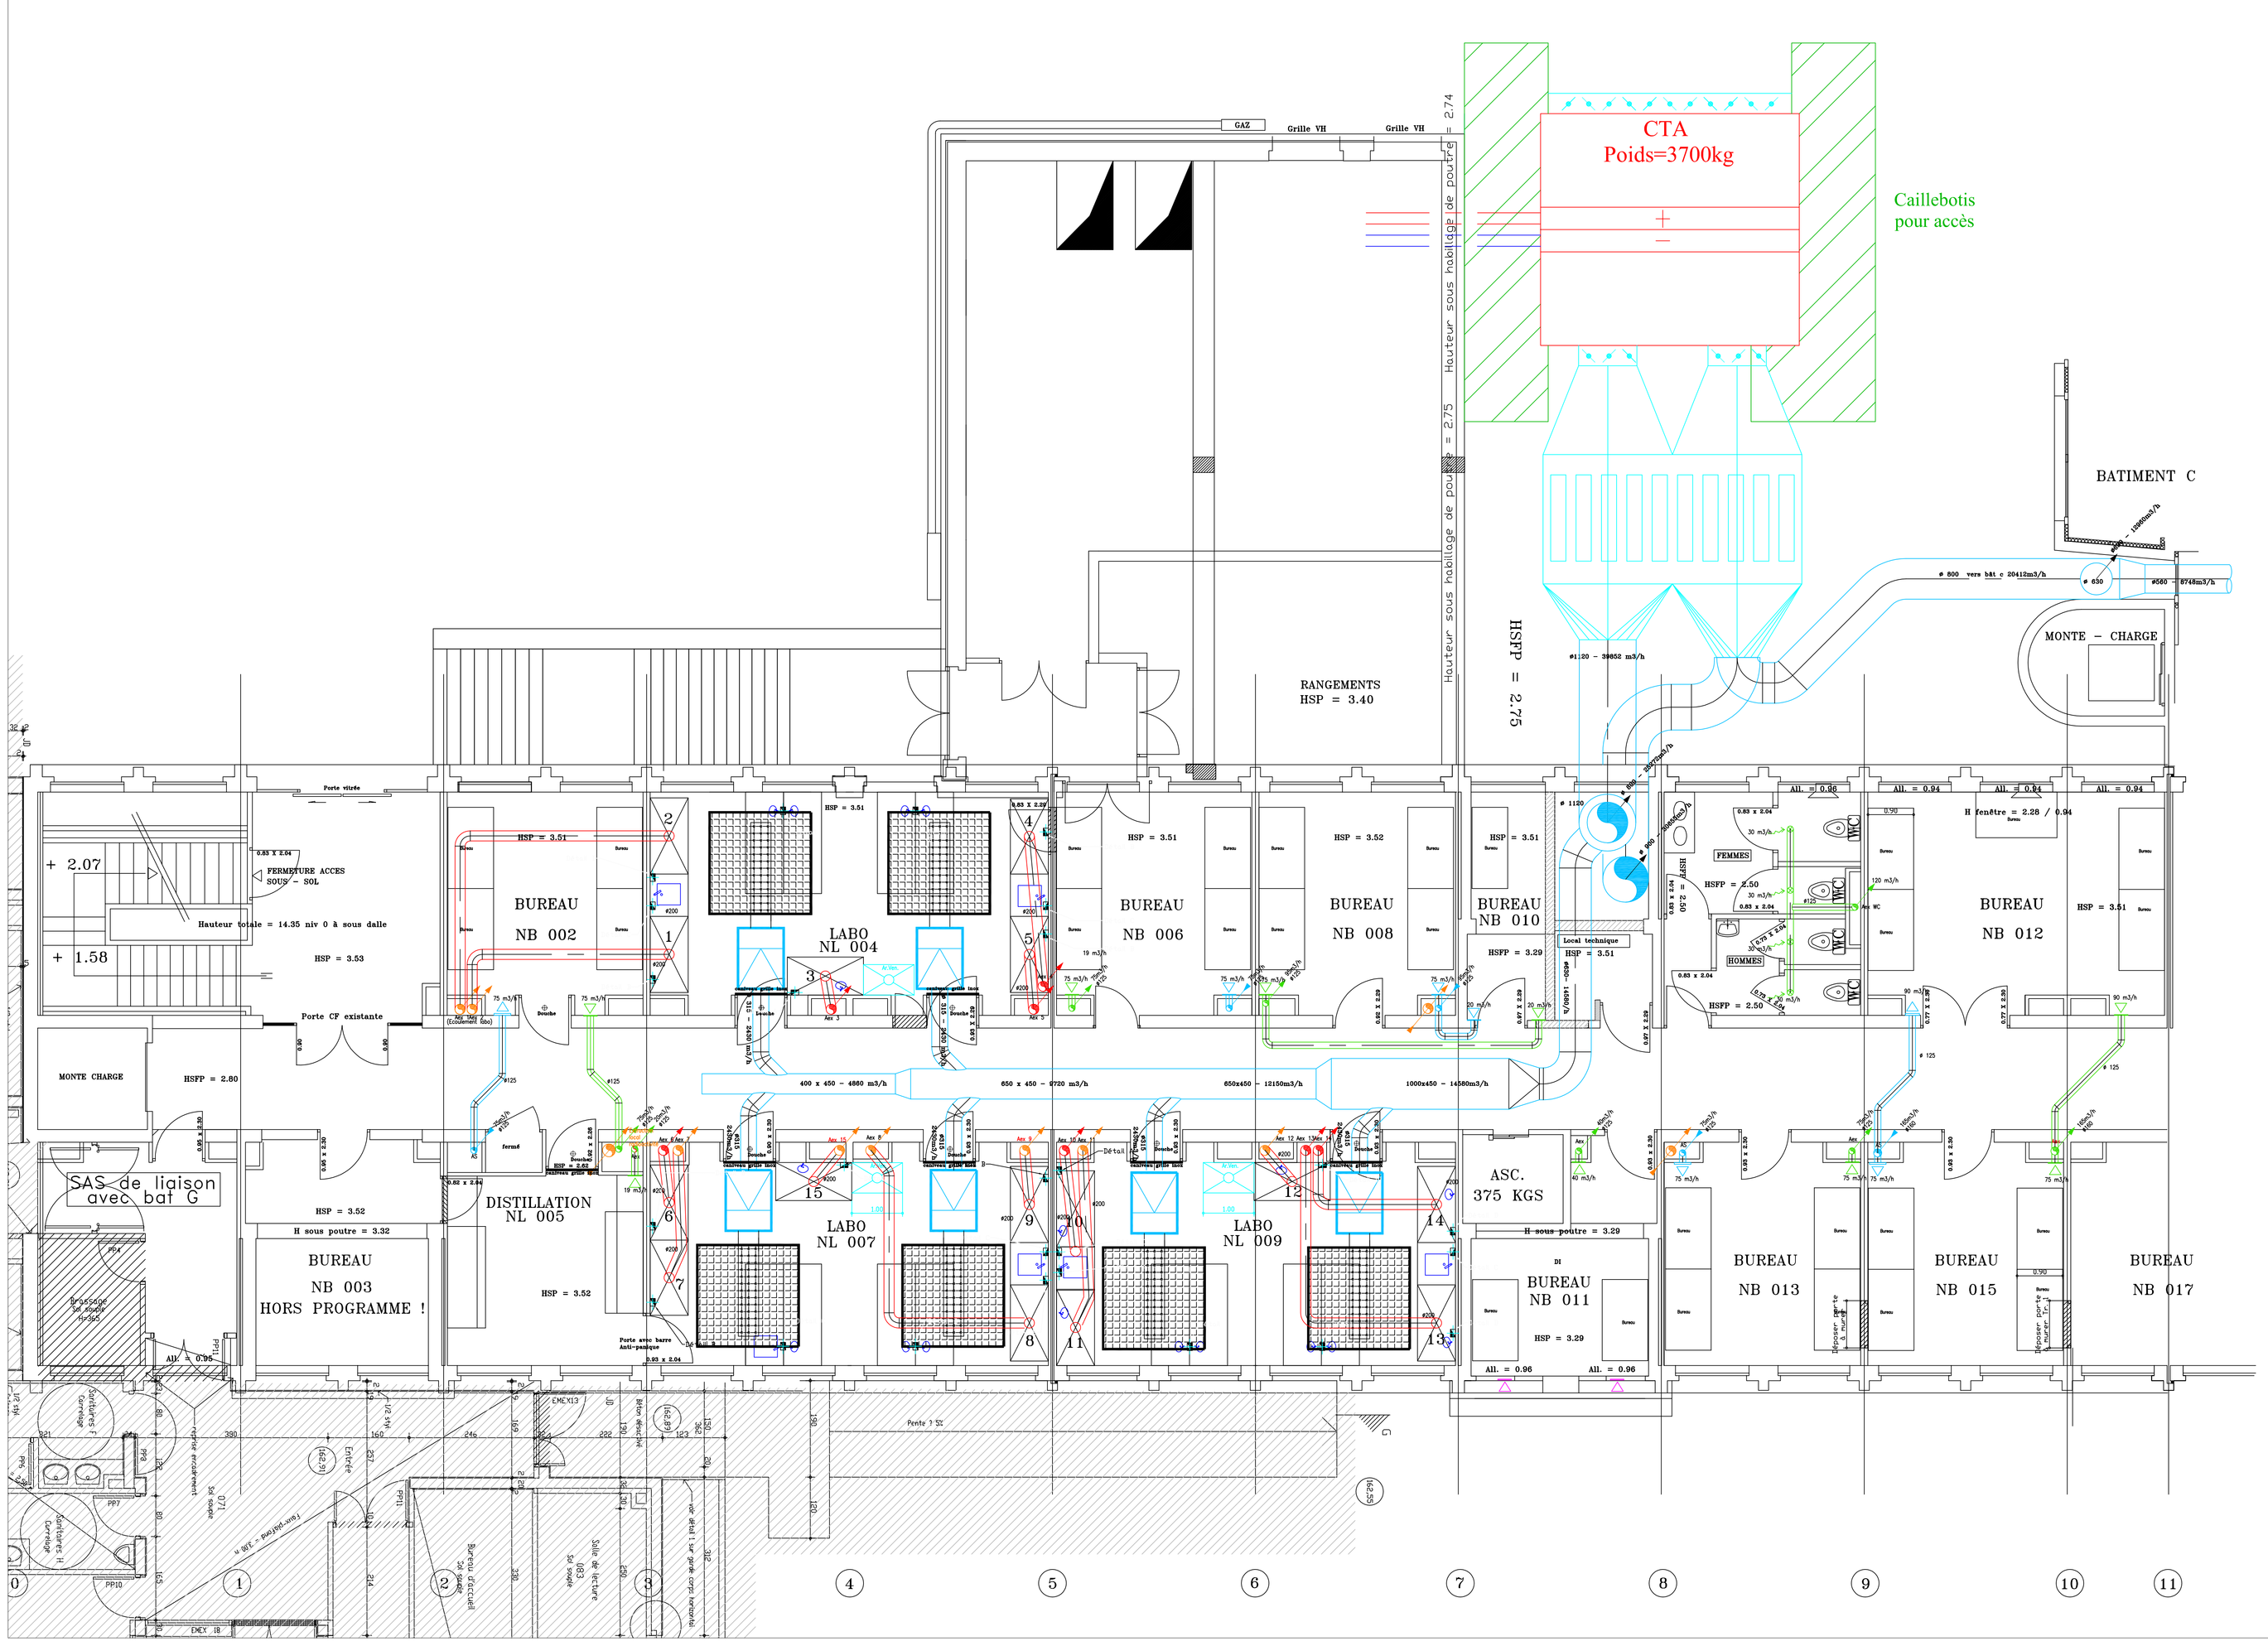
CTA
Poids=3700kg
Caillebotis
pour accès
GAZ
Grille VH
Grille VH
Hauteur sous habillage de poutre = 2.74
Hauteur sous habillage de poutre = 2.75
HSFP = 2.75
RANGEMENTS
HSP = 3.40
BATIMENT C
MONTE - CHARGE
BUREAU
NB 002
LABO
NL 004
BUREAU
NB 006
BUREAU
NB 008
BUREAU
NB 010
BUREAU
NB 012
BUREAU
NB 013
BUREAU
NB 015
BUREAU
NB 017
BUREAU
NB 003
HORS PROGRAMME !
DISTILLATION
NL 005
LABO
NL 007
LABO
NL 009
BUREAU
NB 011
ASC.
375 KGS
SAS de liaison
avec bat G
MONTE CHARGE
FEMMES
HOMMES
Local technique
Porte vitrée
Porte CF existante
FERMETURE ACCES
SOUS - SOL
Hauteur totale = 14.35 niv 0 à sous dalle
400 x 450 - 4860 m3/h
650 x 450 - 6720 m3/h
650x450 - 12150m3/h
1000x450 - 14580m3/h
Ø1120 - 39652 m3/h
Ø 800 vers bât c 20412m3/h
Ø650 - 8748m3/h
Ø 650
Porte avec barre Anti-panique
Détail
Rampe 5%
Pente 1%
Escalier
Ascenseur
Sortie de secours
Sortie de secours
Sortie de secours