

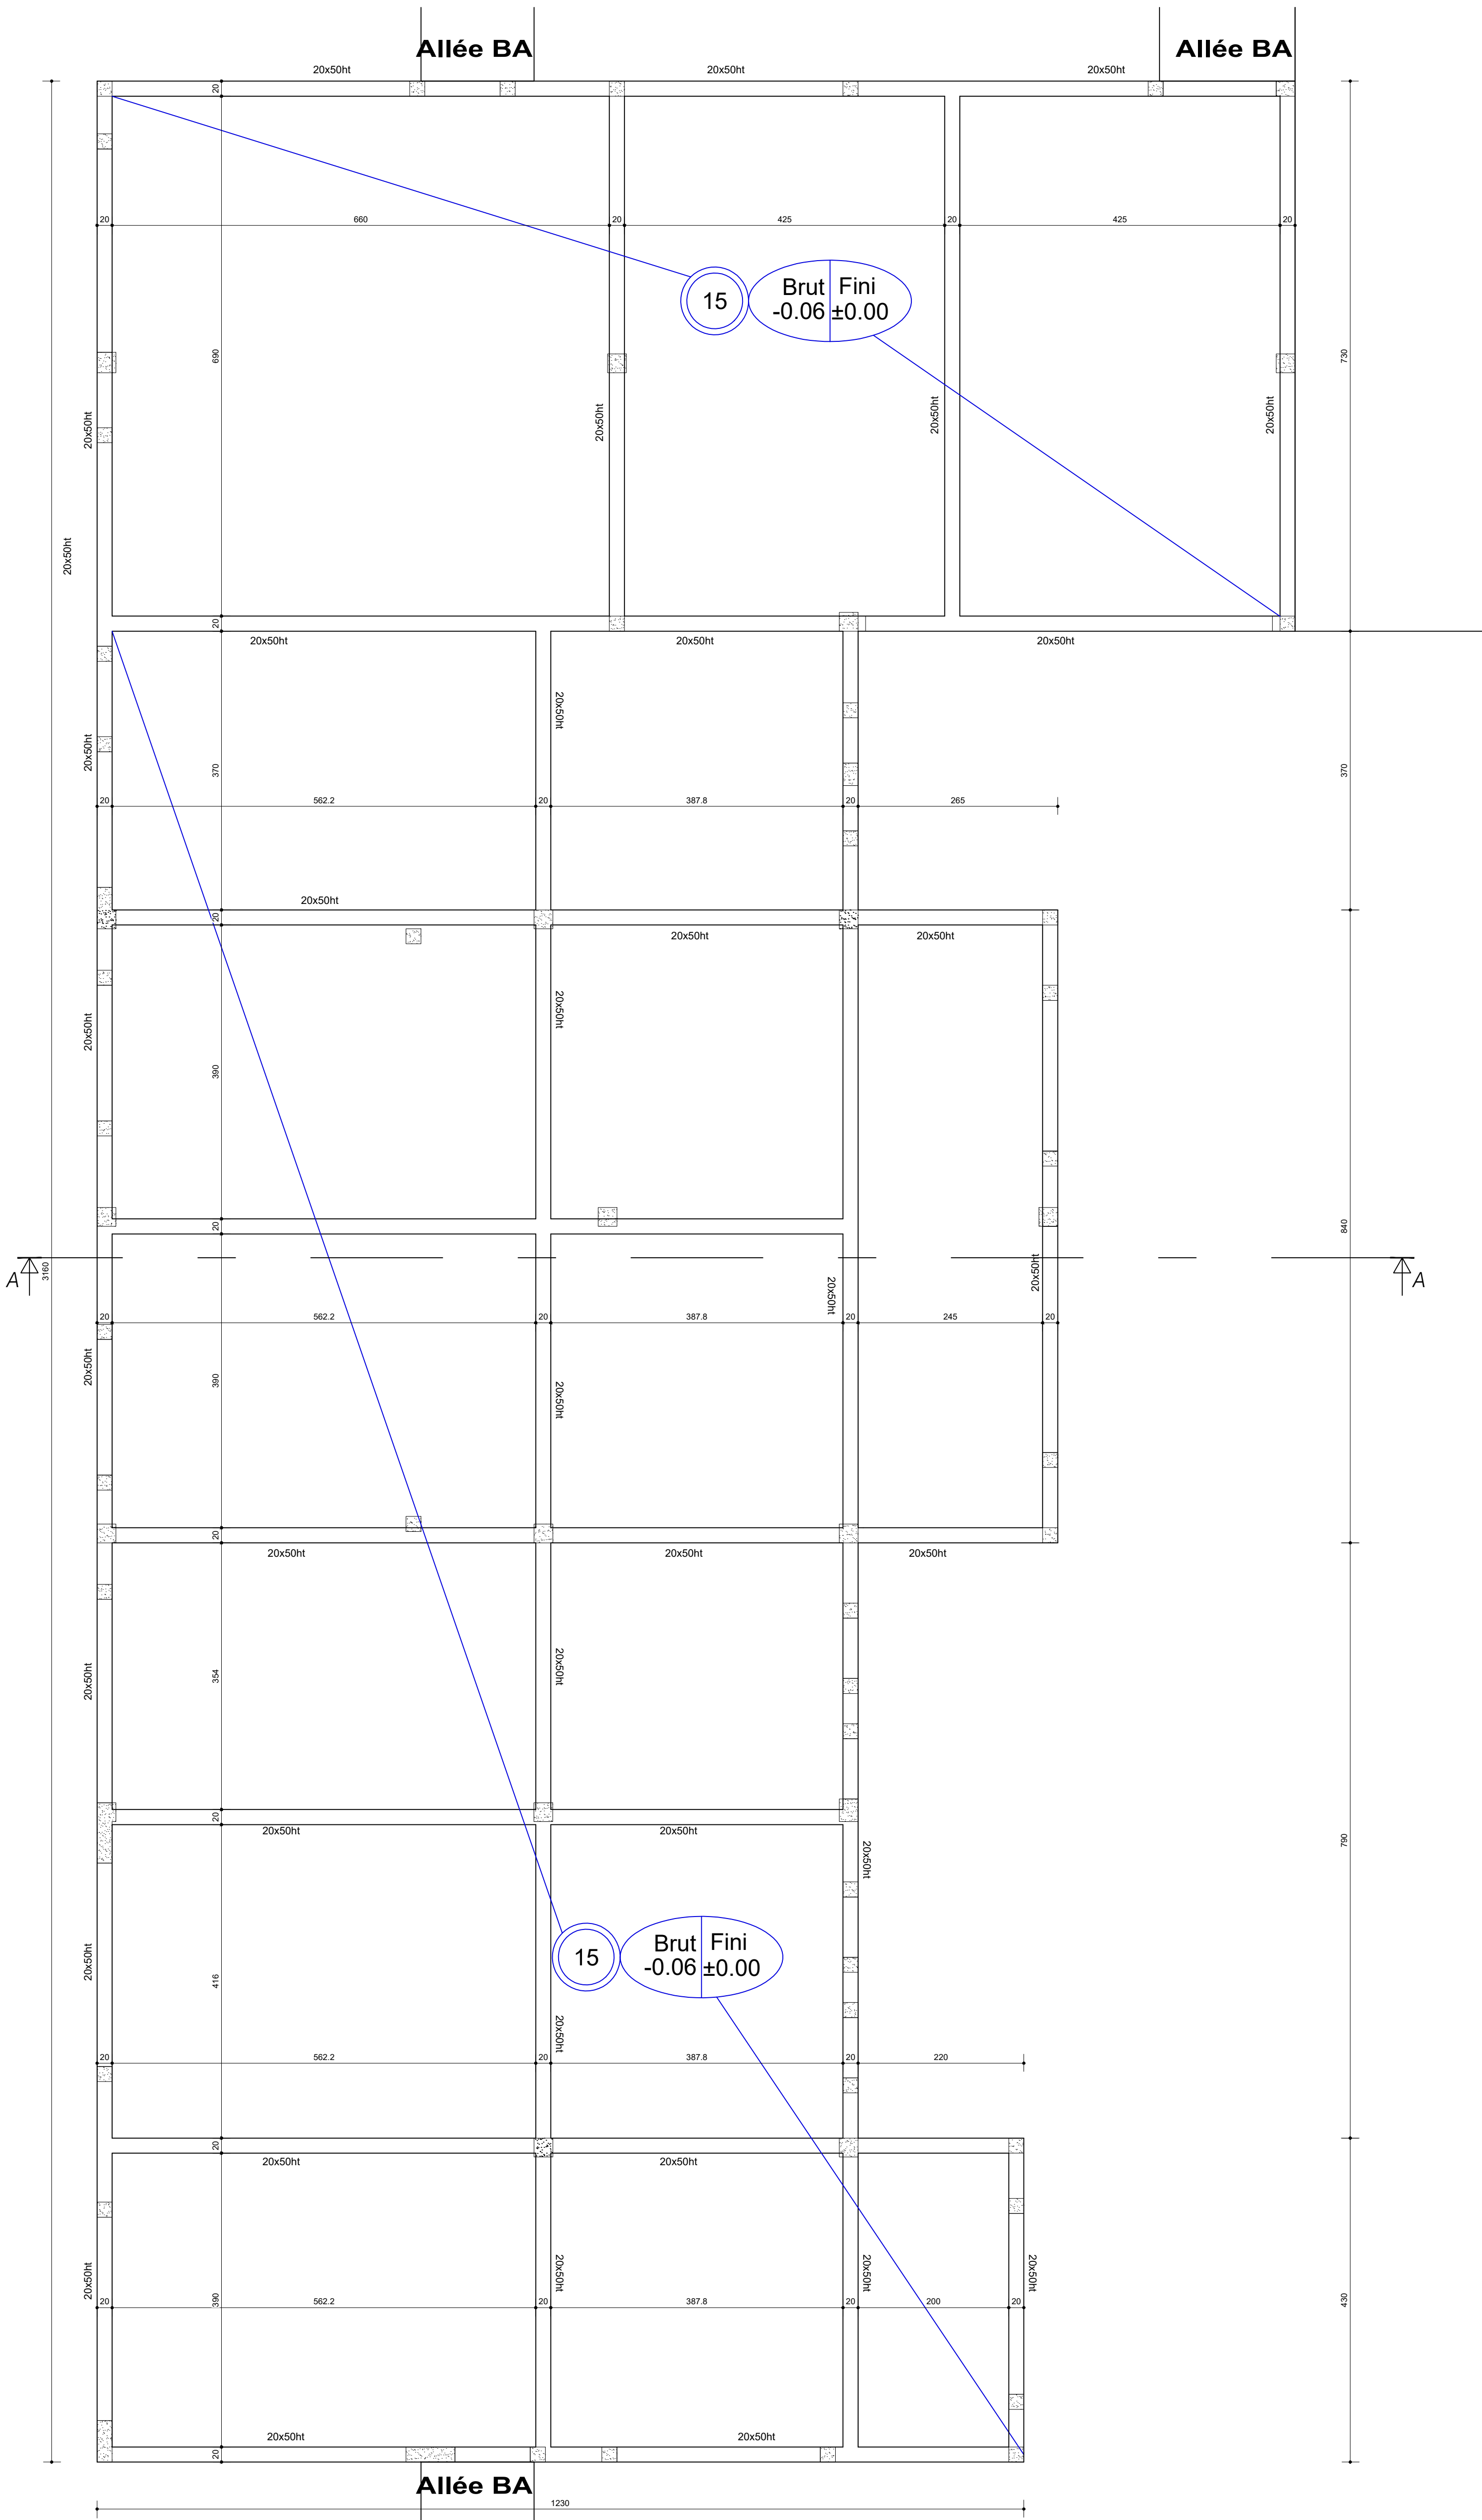
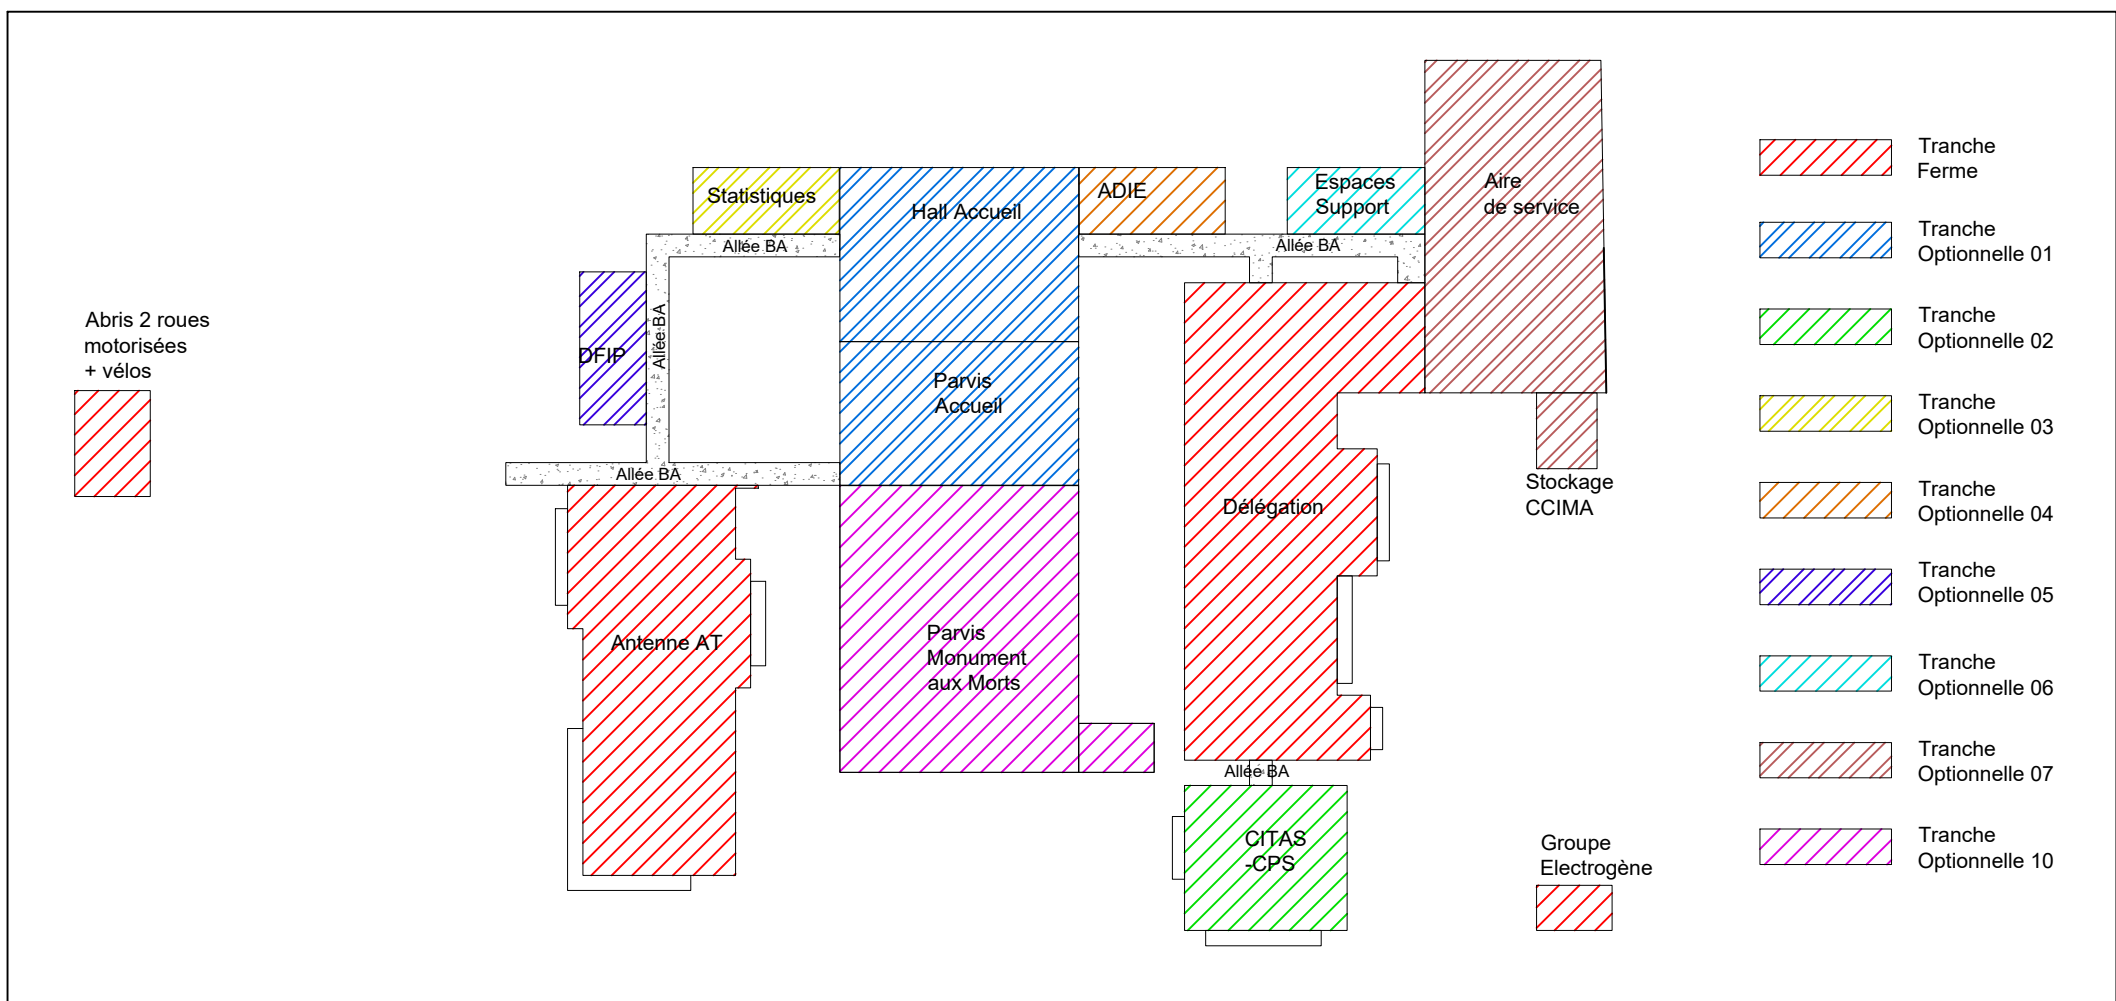


Fondation



Haut du RDC

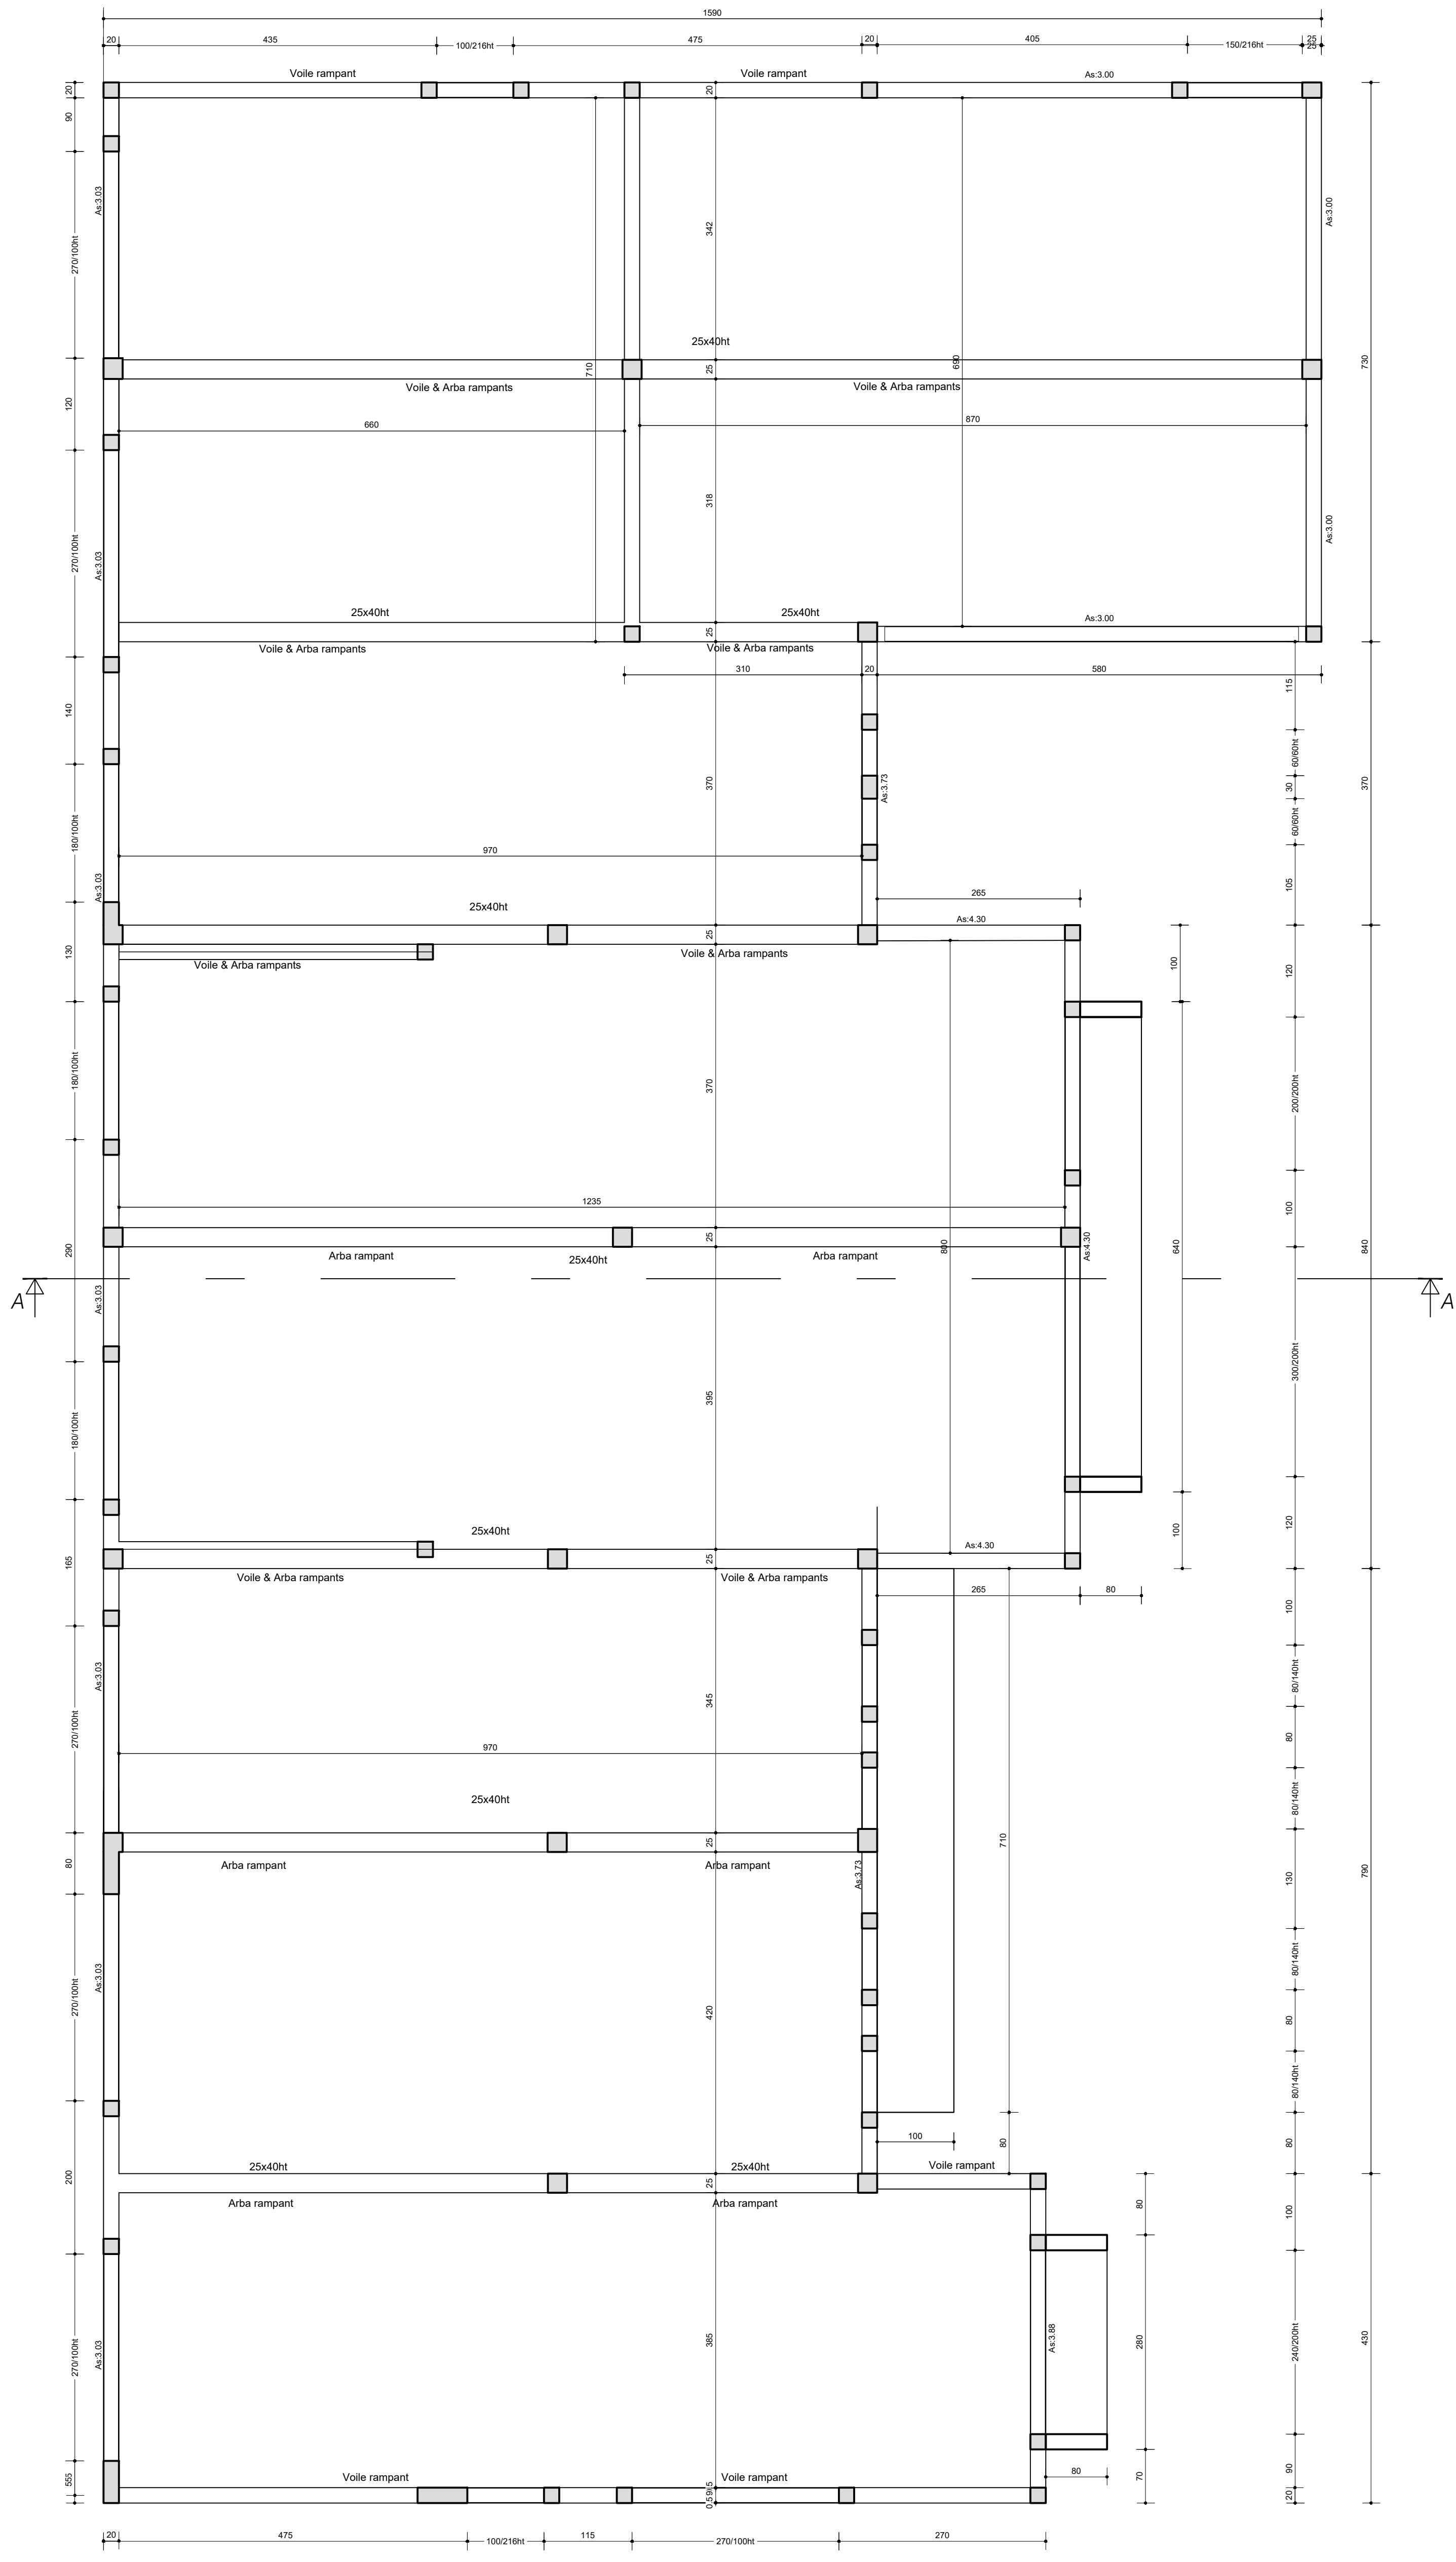

Béton :
_ Longrine & Radier - C25/30 , XC1 enrobage 4cm
_ Béton exposé - C30/37 , XS1 enrobage 4.5cm

Aciers :
_ ACIER feE500 TYPE 1 - recouvrement 60 Ø
_ Rayon de cintrage 5.5xØ

Taux de ferrailage :
_ Raidisseur 20x50ht - 100kg/m³
_ Radier ep.20cm & 15cm - 120kg/m³
_ Poteaux - 120kg/m³
_ Chainages verticaux/horizontaux - 90kg/m³
_ Poutre isolée - 110kg/m³
_ Dalle élévation - 60kg/m³

Rapport de sol :
A2EP du 01/10/2021
n° AF21 - 0700 / G / G
_ Substitution H=1.00m / Radier
_ O=0.15MPa / substitution

Charges d'exploitations :
- Bureaux, sanitaire, circulation, salle de réunion : Q=250daN/m²
- Archives : Q=800daN/m²
- Grande salle de reception : Q=400daN/m²

Chape & Carrelage partout

Iles de Wallis & Futuna

CONDUITE D'OPERATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE

CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE SUR L'ILE DE FUTUNA

MAITRISE D'OUVRAGE		GROUPEMENT DE MAITRISE D'OEUVRE		
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA BP: 16 - HAVELU 98600 UVEA		COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE	STKL CONCEPTION	BET BRH
		BET CIEL	BET SECUPREV	BET EXCLUIDES

Indice	Date	Objet des modifications du plan d'origine

Lot 01 - Fondation - Gros oeuvre
Tranche Ferme - Délégation

Date : Octobre 2021	Echelle : 1/ 50	DCE
---------------------	-----------------	-----

PLAN N°02	COFFRAGE Fondation & Haut du RDC	Indice de modification	
-----------	-------------------------------------	---------------------------	--

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES