




















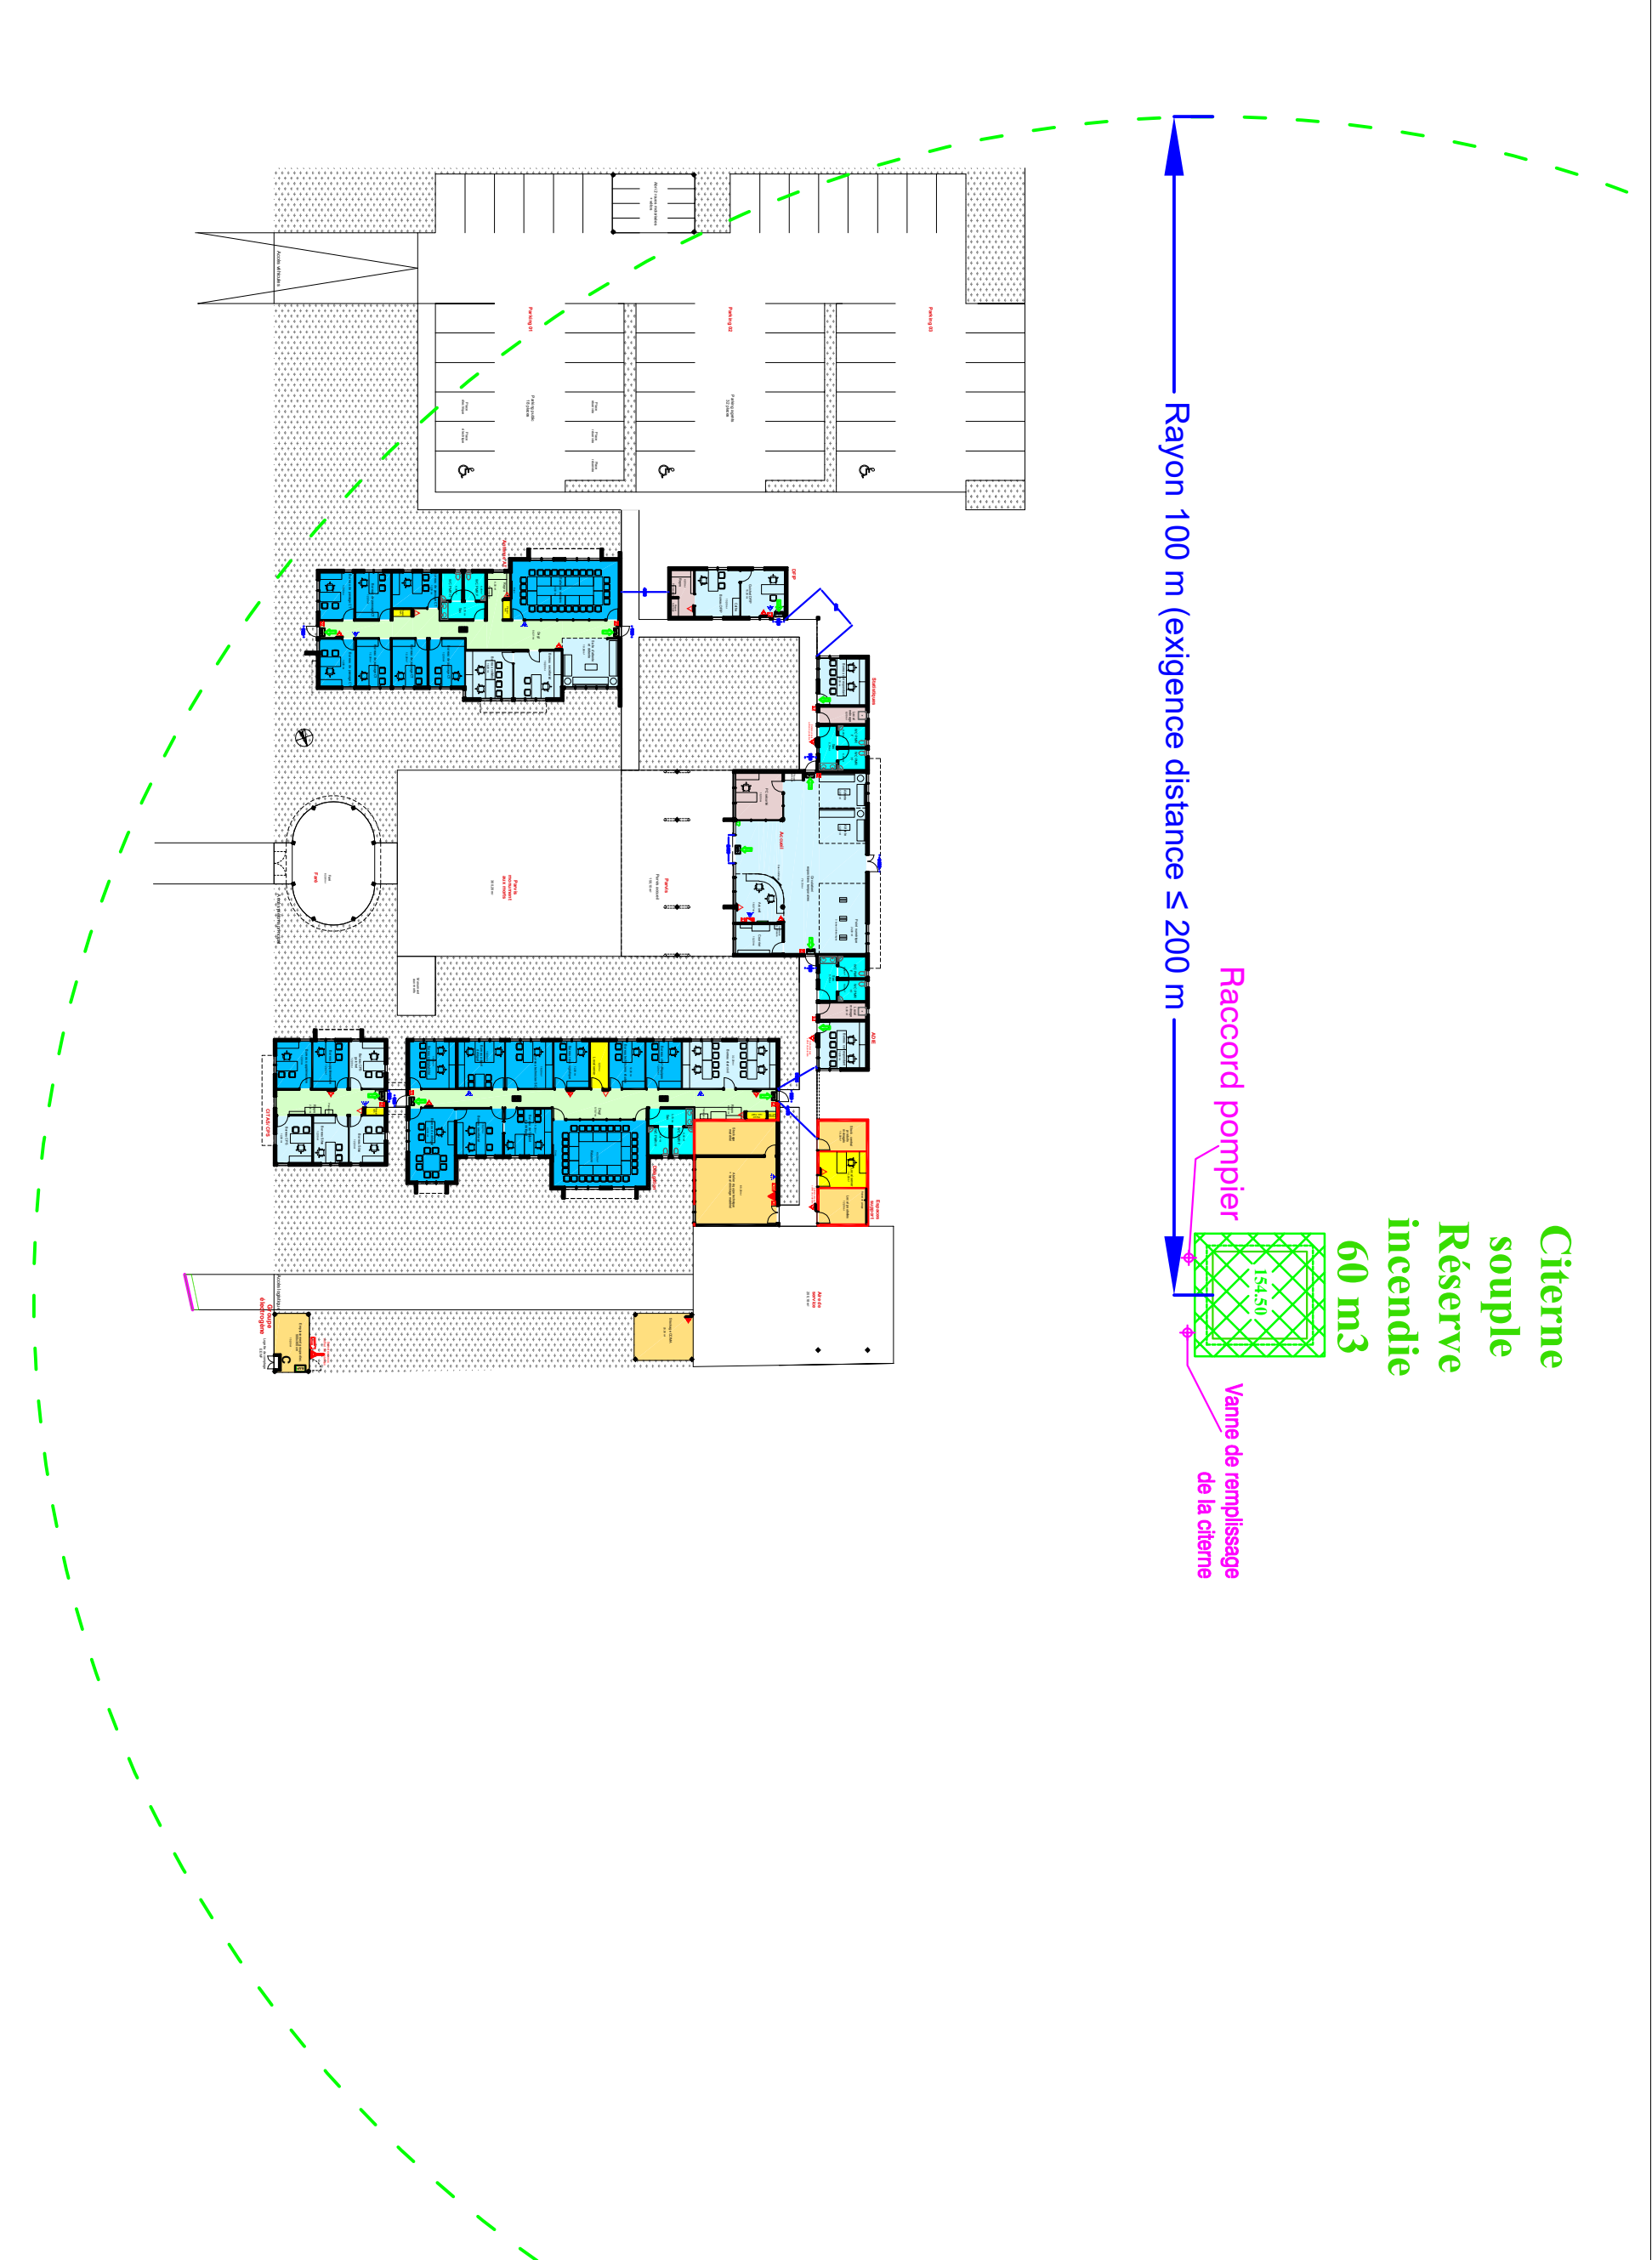



LEGENDE	
	Parois CF 1 H
	Porte CF ½ H + FP
	Déclencheur manuel d'alarme incendie
	Centrale d'alarme incendie
	Diffuseur sonore d'alarme incendie
	Extincteur poudre polyvalente ABC 6 kg
	Extincteur 6 L eau pulvérisée + additif
	Extincteur CO2 - 2 kg
	Bac de 100 L de sable meuble
	Consigne sécurité incendie
	Plan d'INTERVENTION
	B.A.E.S.
	B.A.E.S.
	Bloc Autonome Portable d'intervention Issue avec largeur de passage libre 1 UP = 0,90 m min.
	Surface accessible au public
	Zone réservée au personnel
	Circulation
	Surface accessible au public accompagné
	Sanitaires
	Local technique
	Déclencheur manuel de porte automatique



	
CONSTRUCTION D'UNE CITE ADMINISTRATIVE - ILE DE FUTUNA	
PLAN DE SECURITE - MASSE - NIVEAU RDC (Plan de principe - Sans échelle)	
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS & FUTUNA	
13/10/2021	Phase : DCE
N° Aff. : 21155	INDICE 01