




Pictogramme									
Repère appareil	D6	D7	I1	D8	D8	D9	D9	D10	D11
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Onduleur blocs bureautiques	Onduleur BB	Général Eclairage	Eclairage 1	BAES	Eclairage 2	BAES	Eclairage 3	Eclairage 4
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	5G6mm ²	3G2.5mm ²		3G1.5mm ²		3G1.5mm ²		3G1.5mm ²	3G1.5mm ²

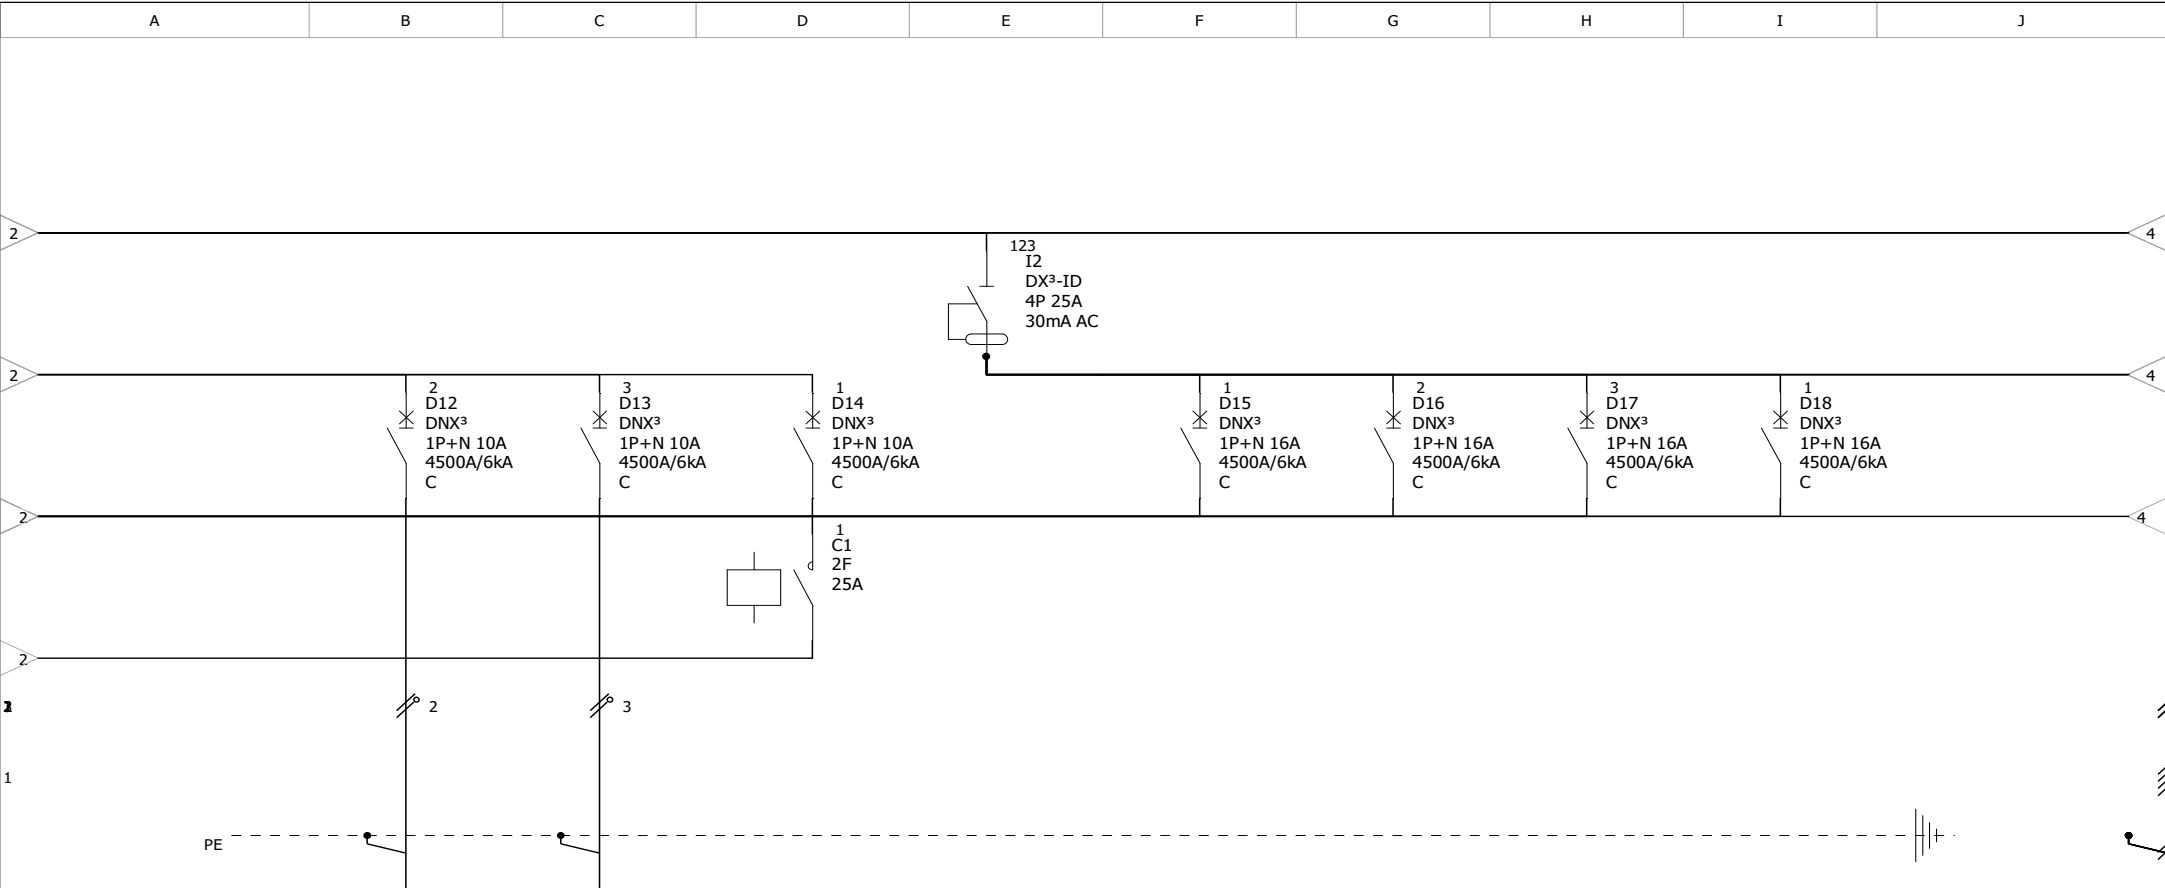


Pictogramme								
Repère appareil	D12	D13	D14	I2	D15	D16	D17	D18
Repère bornes (tous n°)								
Désignation	Eclairage 5	Eclairage 6	Eclairage Extérieur	Général PC 1	PC Délégation	PC Délégation	PC Délégation	PC Délégation
Puissance								
Longueur de câbles								
Sections de câbles	3G1.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²		3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²

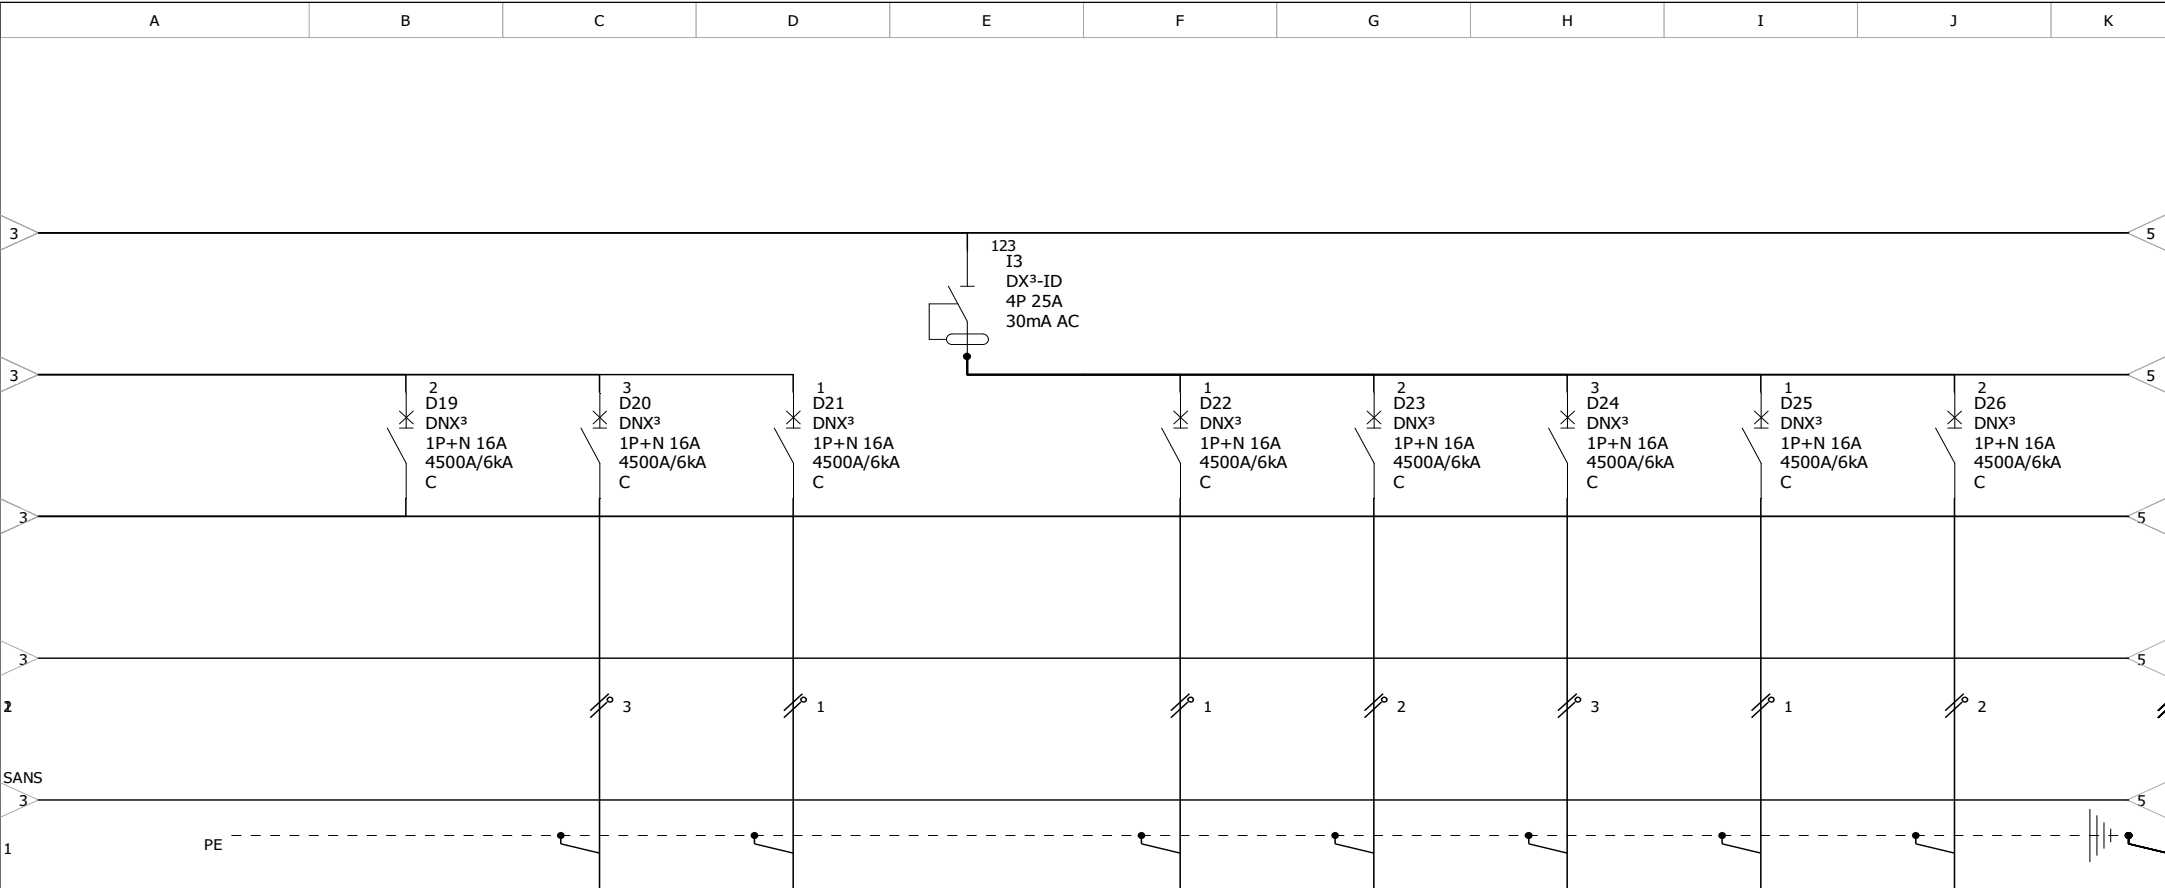


Pictogramme									
Repère appareil	D19	D20	D21	I3	D22	D23	D24	D25	D26
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	PC Délégation	PC CITAS/CPS	PC Espace support/Aire de Service	Général PC 2	PC Délégation	PC Délégation	PC Délégation	PC Délégation	PC Délégation
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²		3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²

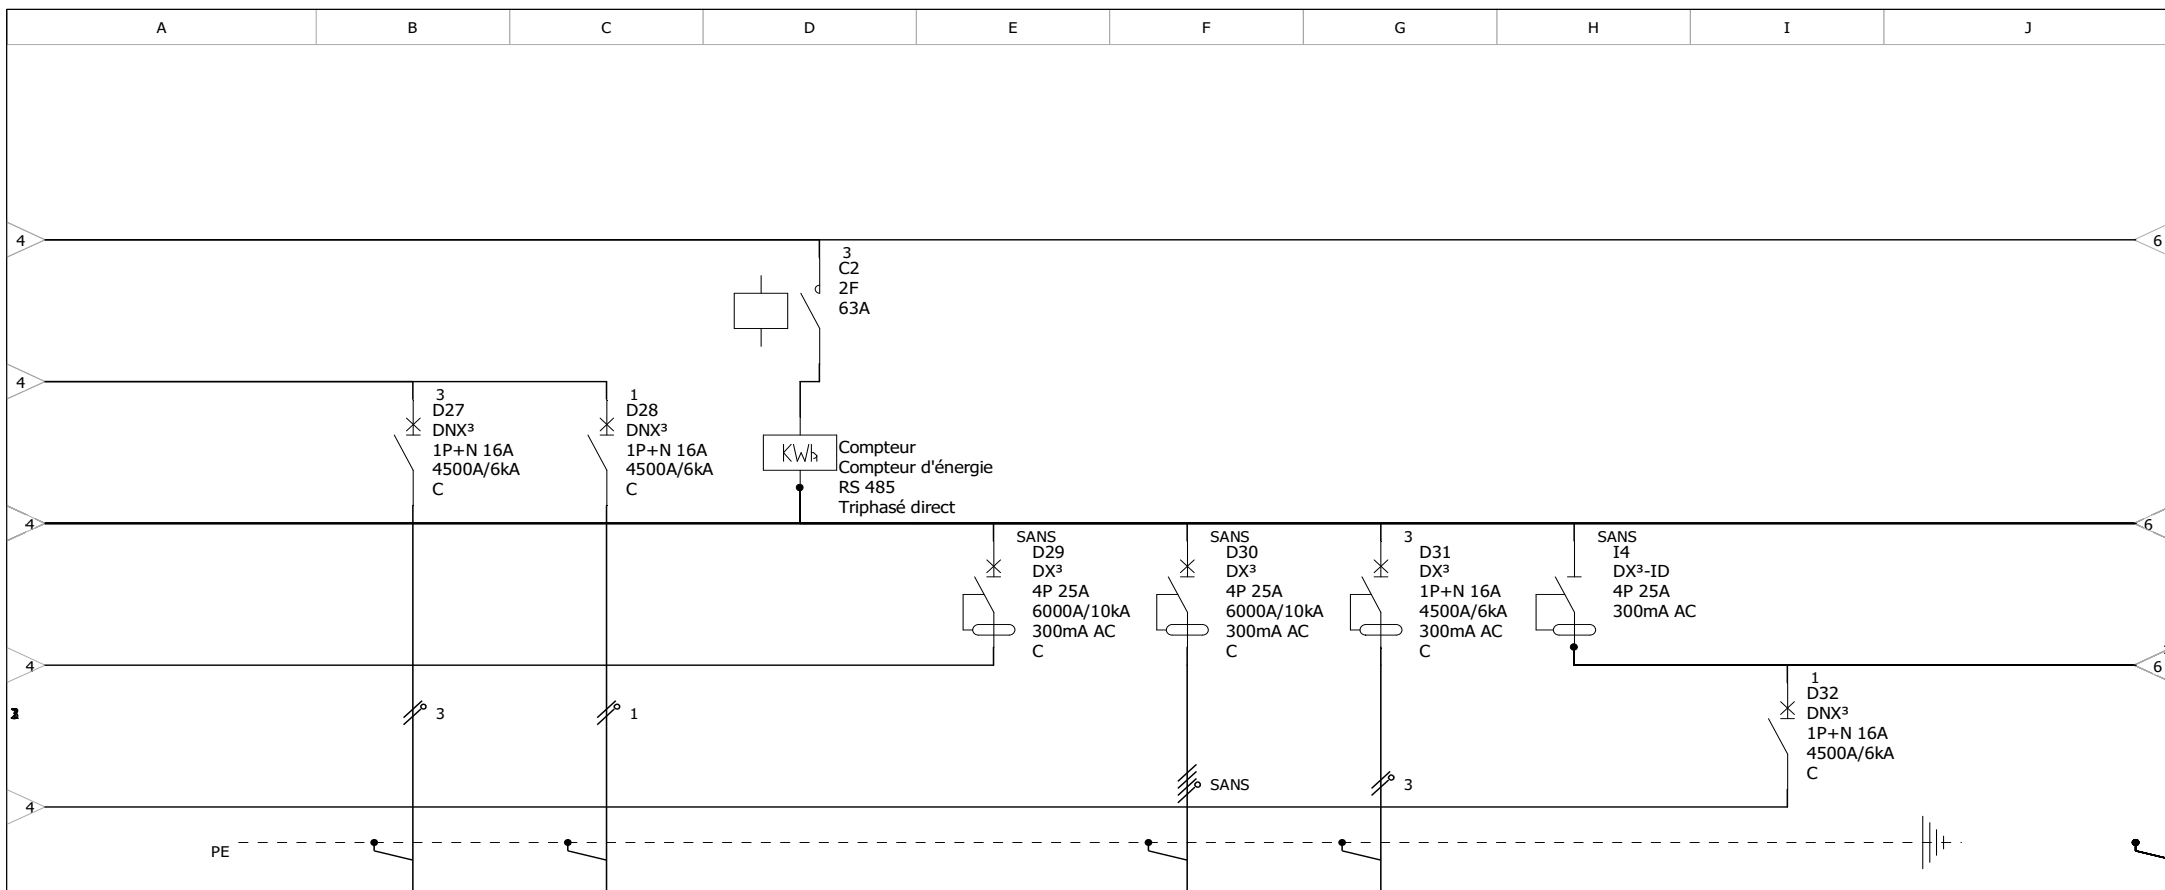


Pictogramme								
Repère appareil	D27	D28		D29	D30	D31	I4	D32
Repère bornes (tous n°)								
Désignation	PC Délégation	PC CITAS/CPS	Coupure Climatisation/Ventilation	Mini DRV	Mini DRV	Mono-split Secours salle serveur		Mono-split Normal salle serveur
Puissance								
Longueur de câbles								
Sections de câbles	3G2.5mm ²	3G2.5mm ²		5G4mm ²	5G4mm ²	3G2.5mm ²		3G2.5mm ²

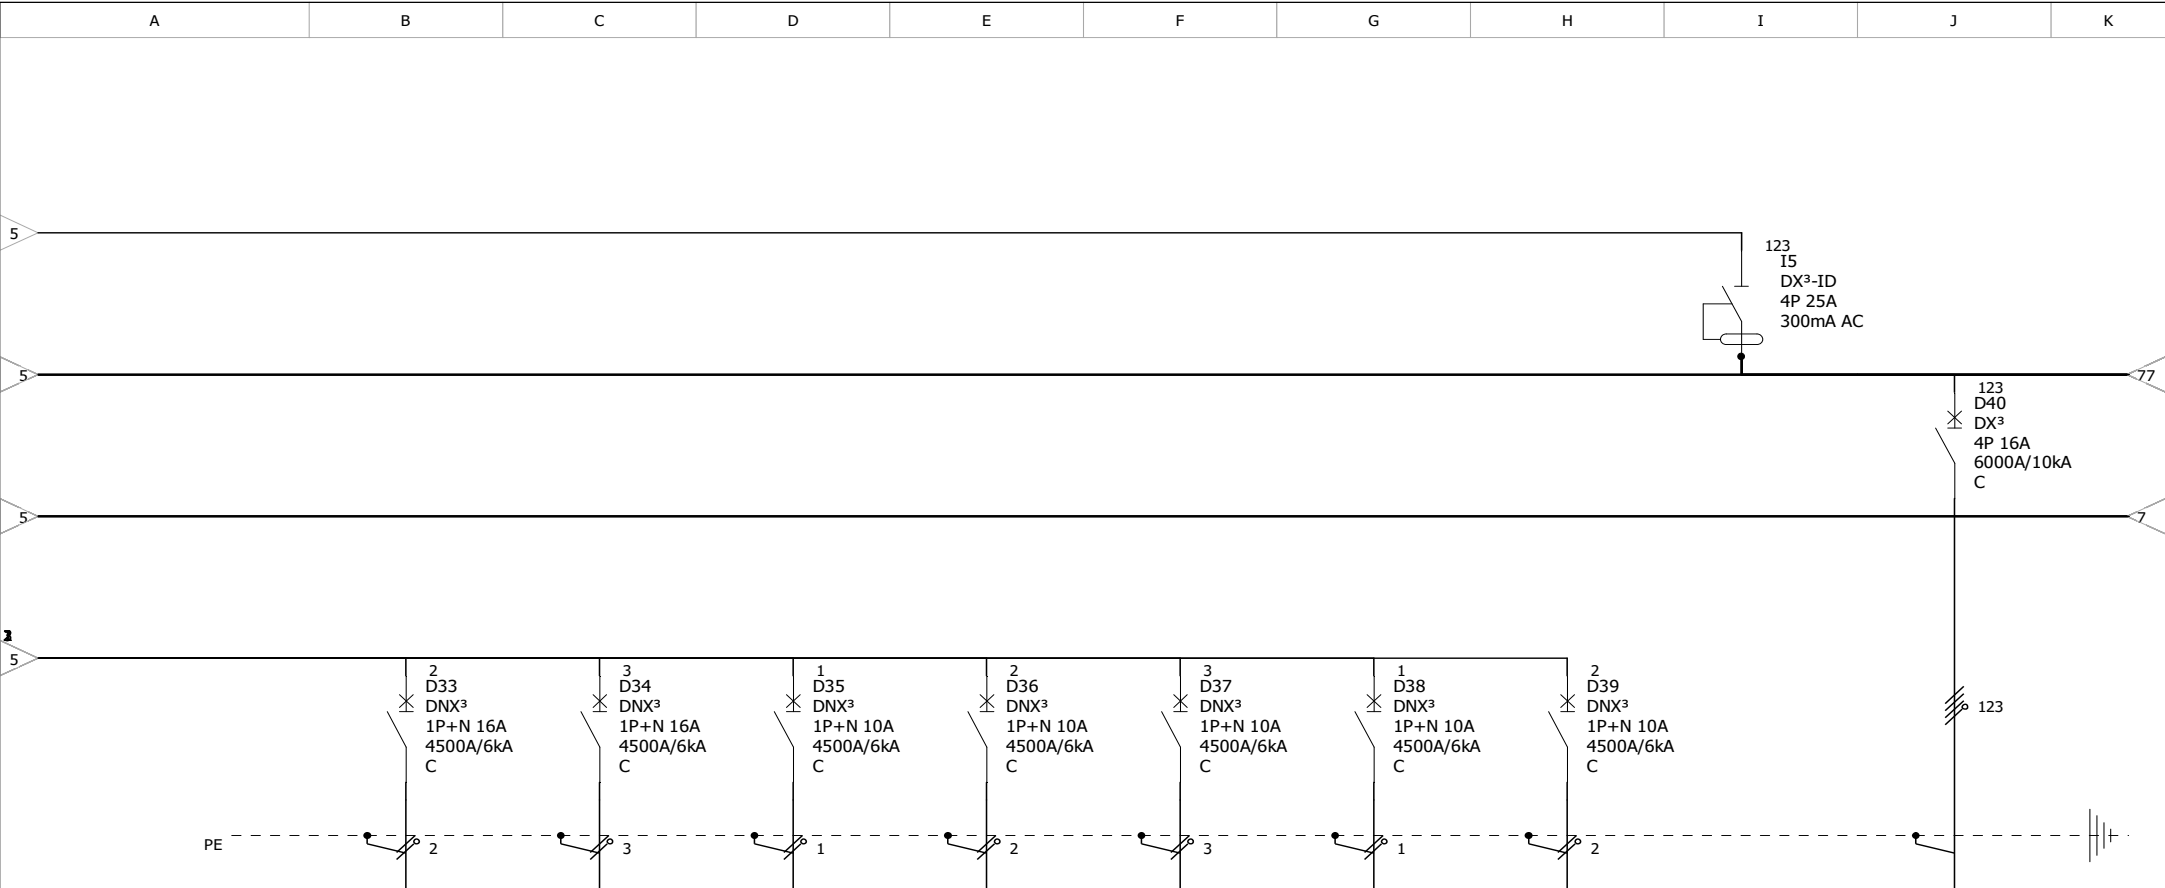


Pictogramme									
Repère appareil	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	I5	D40
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Moteur AN Salle de réunion	Moteur EX Salle de réunion	Moteur AN Bureaux Délégation	Moteur EX Bureaux Délégation	Moteur AN Bureaux CITAS/CPS	Moteur EX Bureaux CITAS/CPS	Moteur EX Local stockage produits ménagers	Général Divers	STEP
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²		5G2.5mm²

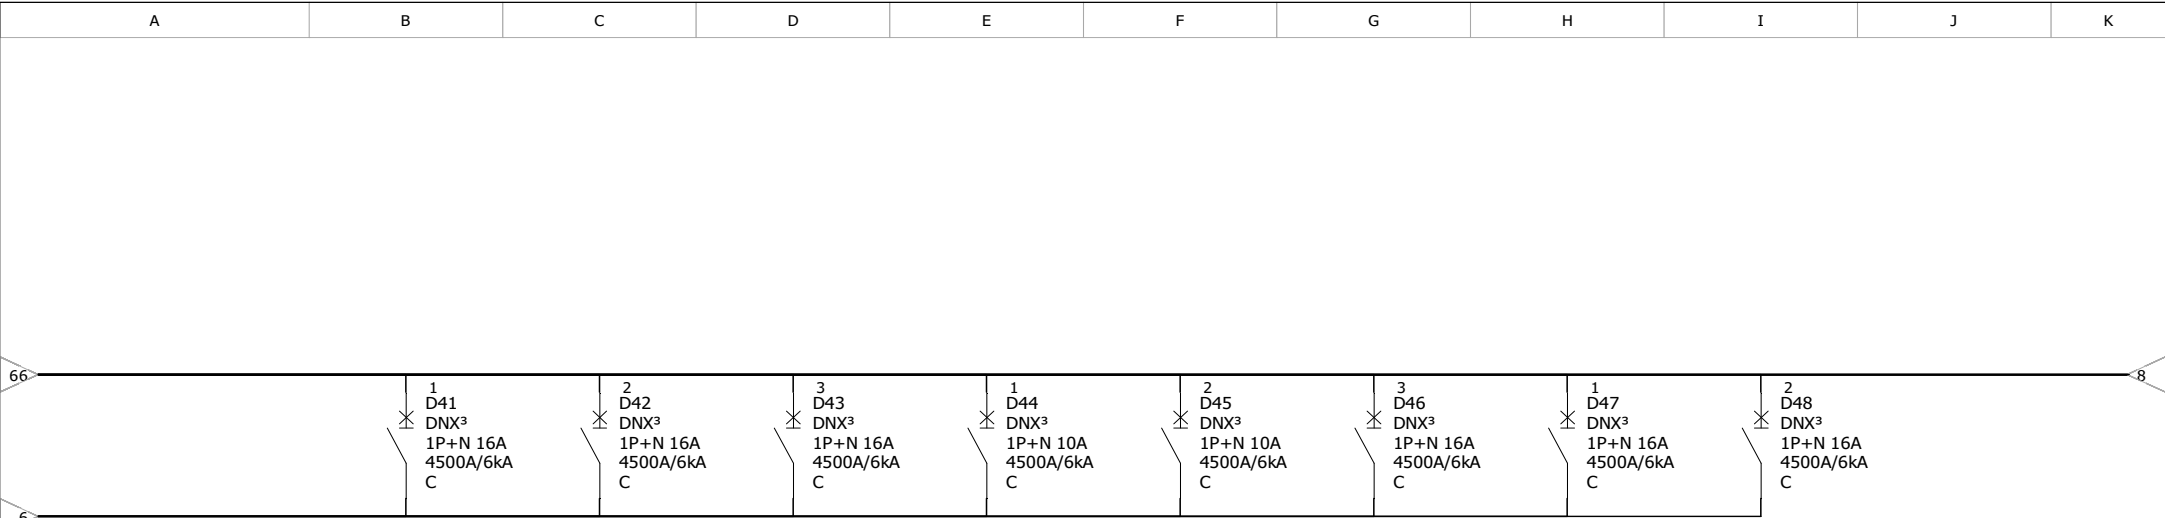

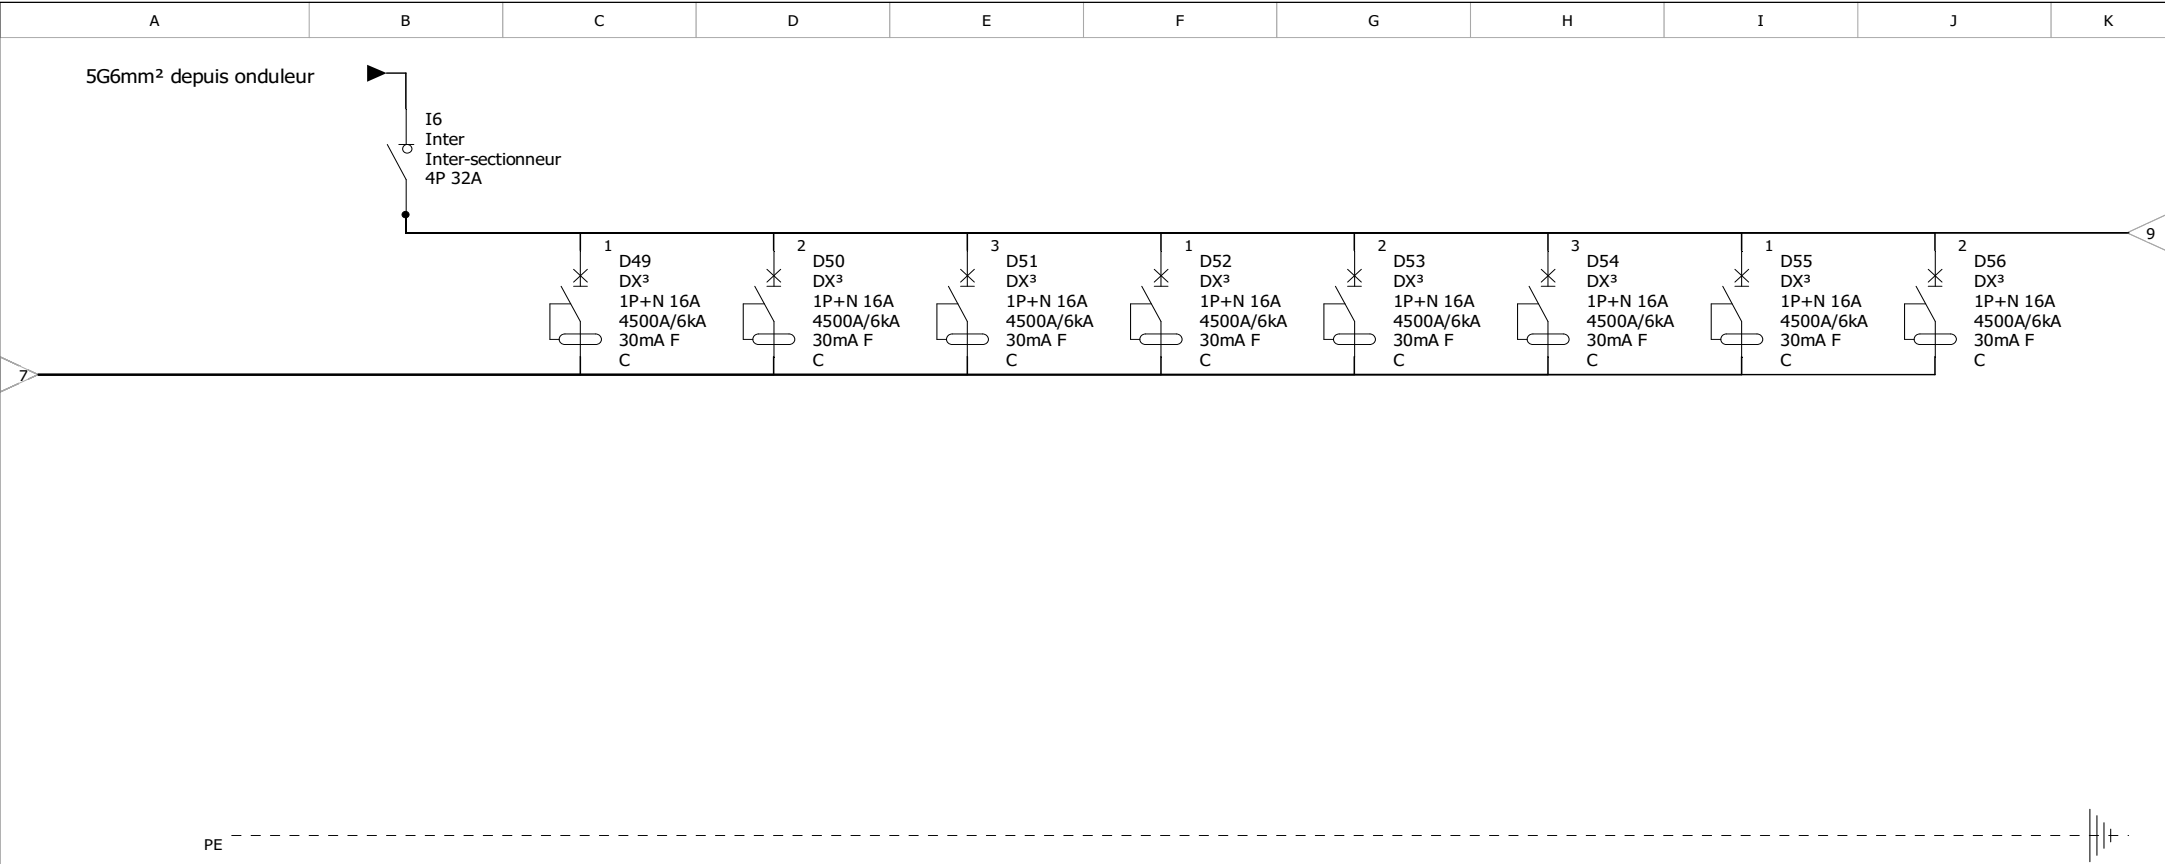



Pictogramme									
Repère appareil	I6	D49	D50	D51	D52	D53	D54	D55	D56
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Général Ondulé	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles		3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²






Pictogramme									
Repère appareil	D57	D58							
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	TD OND AT	TD OND AT							
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	5G6mm²	5G4mm²							

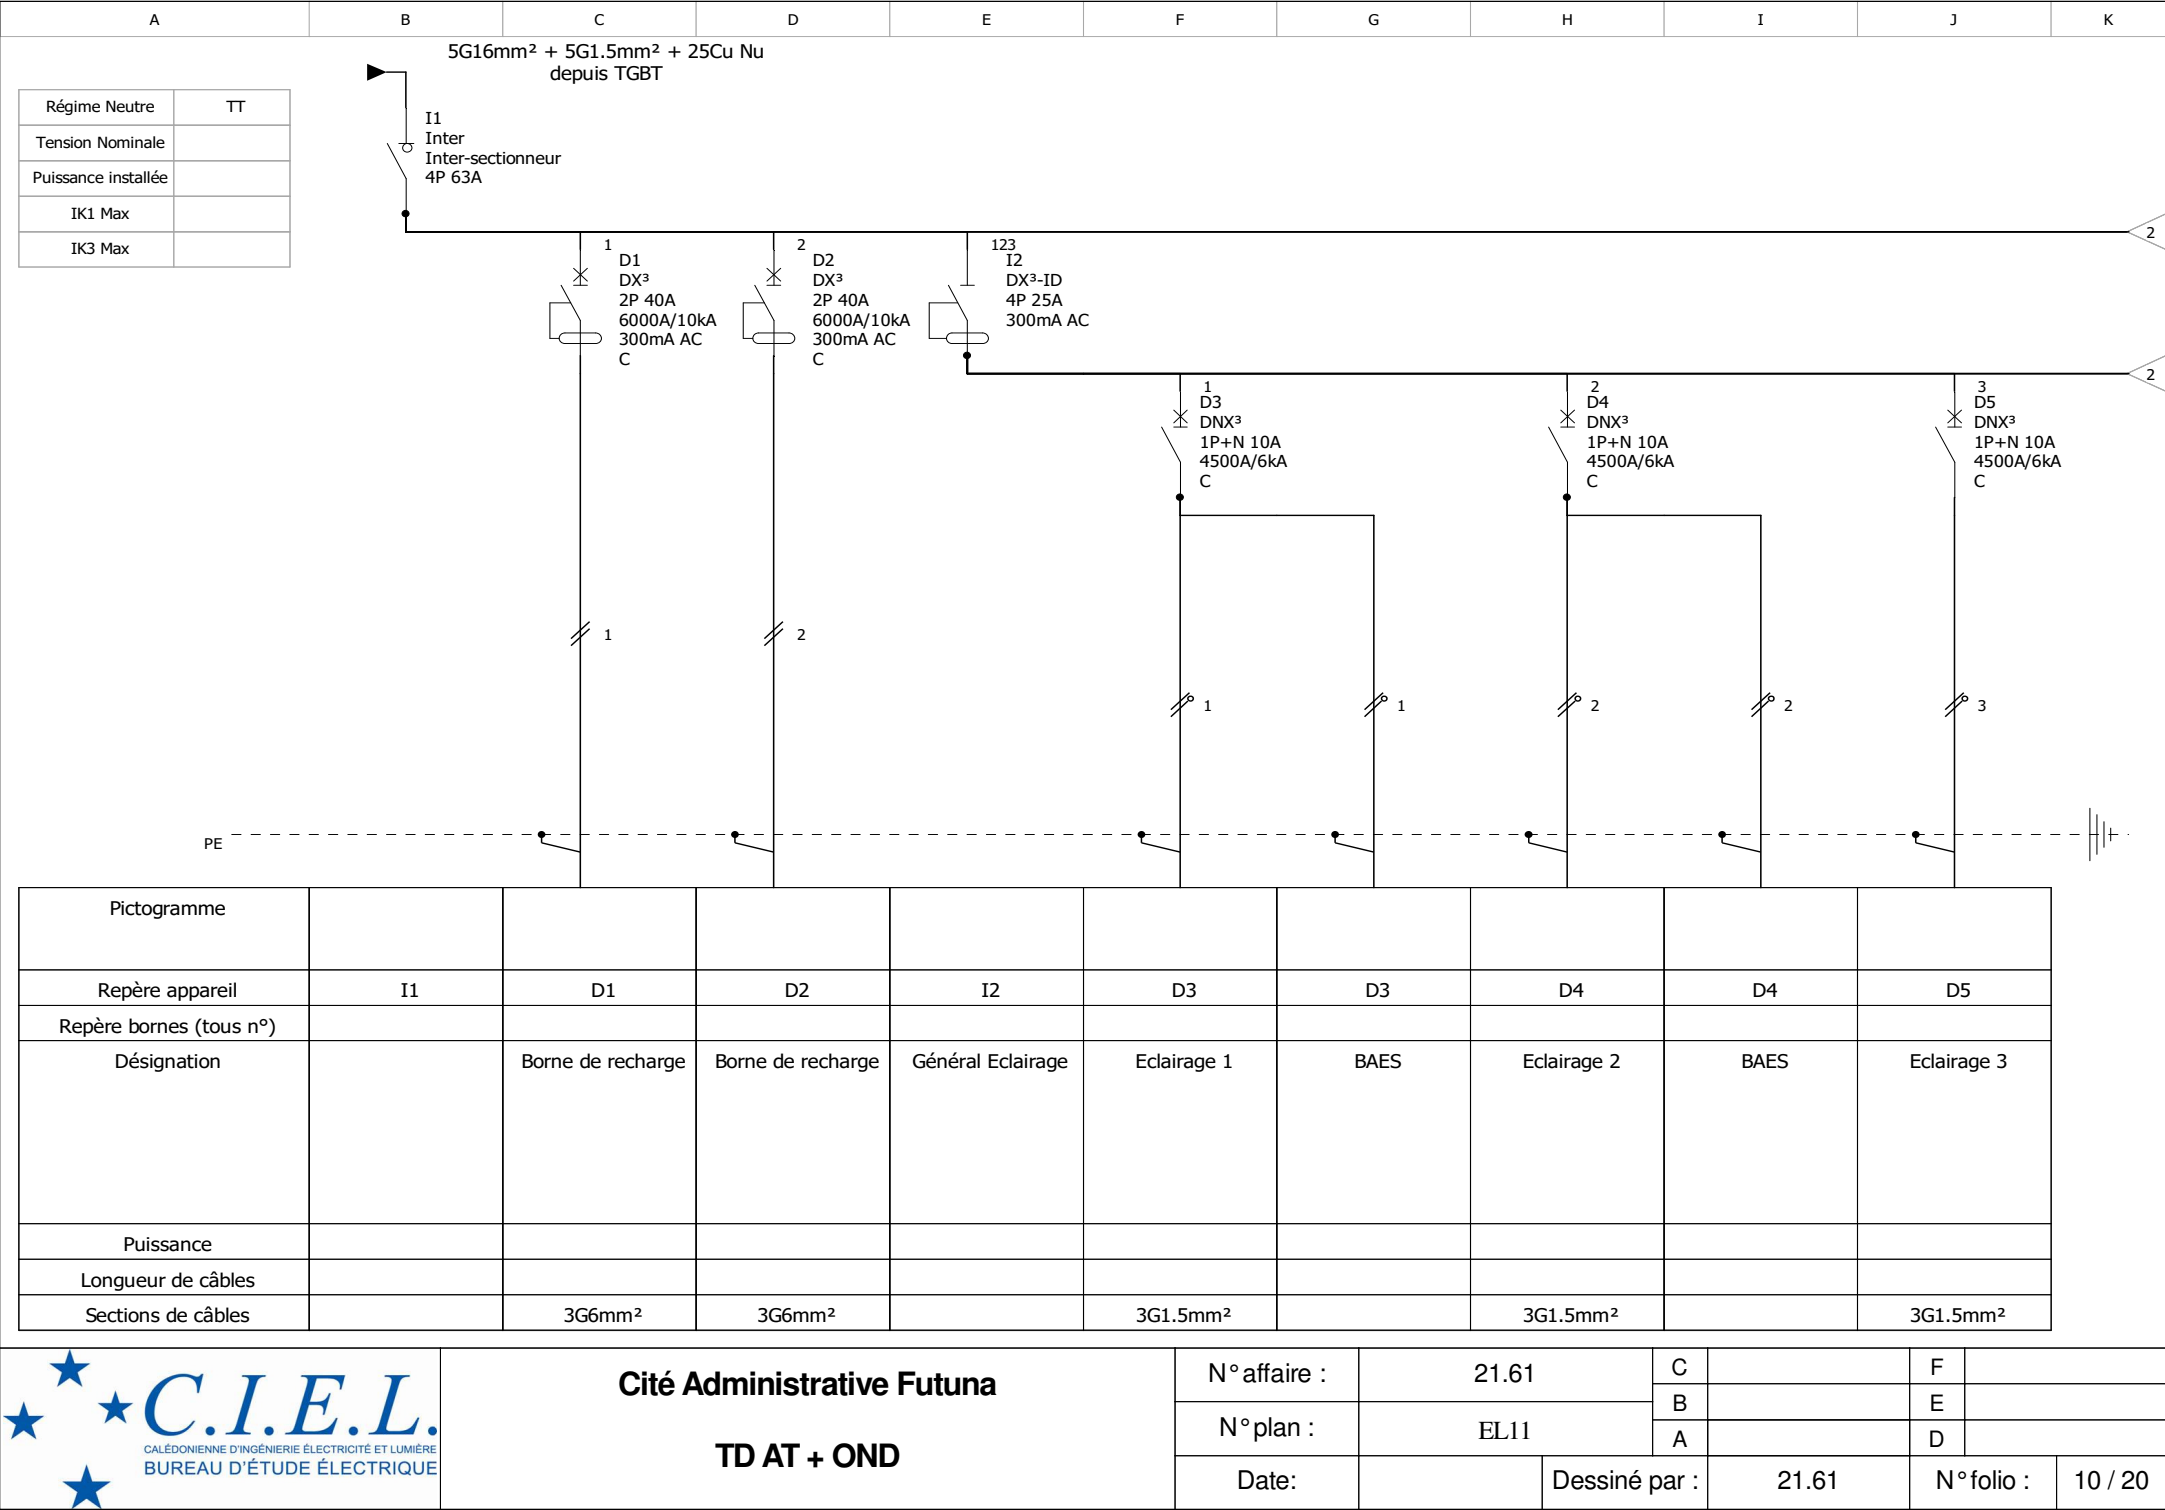


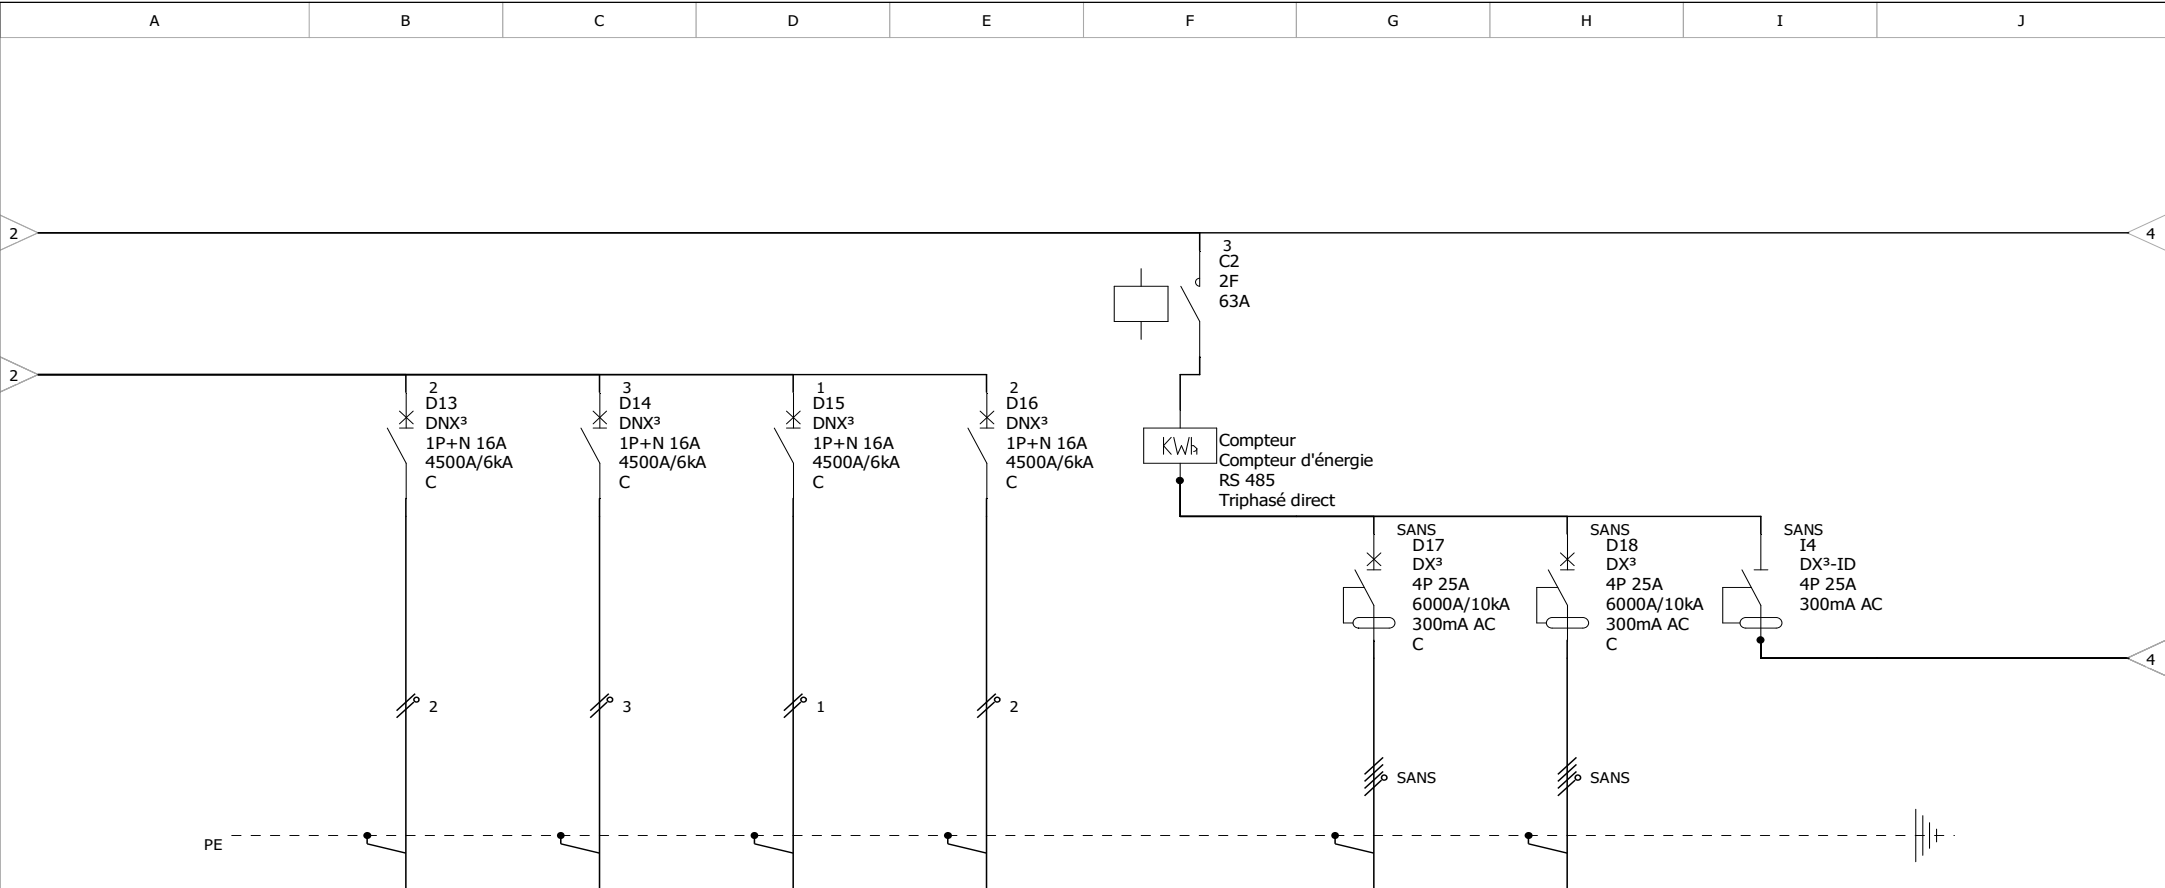


Pictogramme								
Repère appareil	D13	D14	D15	D16		D17	D18	I4
Repère bornes (tous n°)								
Désignation	PC AT	PC AT	PC AT	PC DFIP	Coupure Climatisation/Ventilation	Mini DRV	Mini DRV	
Puissance								
Longueur de câbles								
Sections de câbles	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²		5G4mm²	5G4mm²	

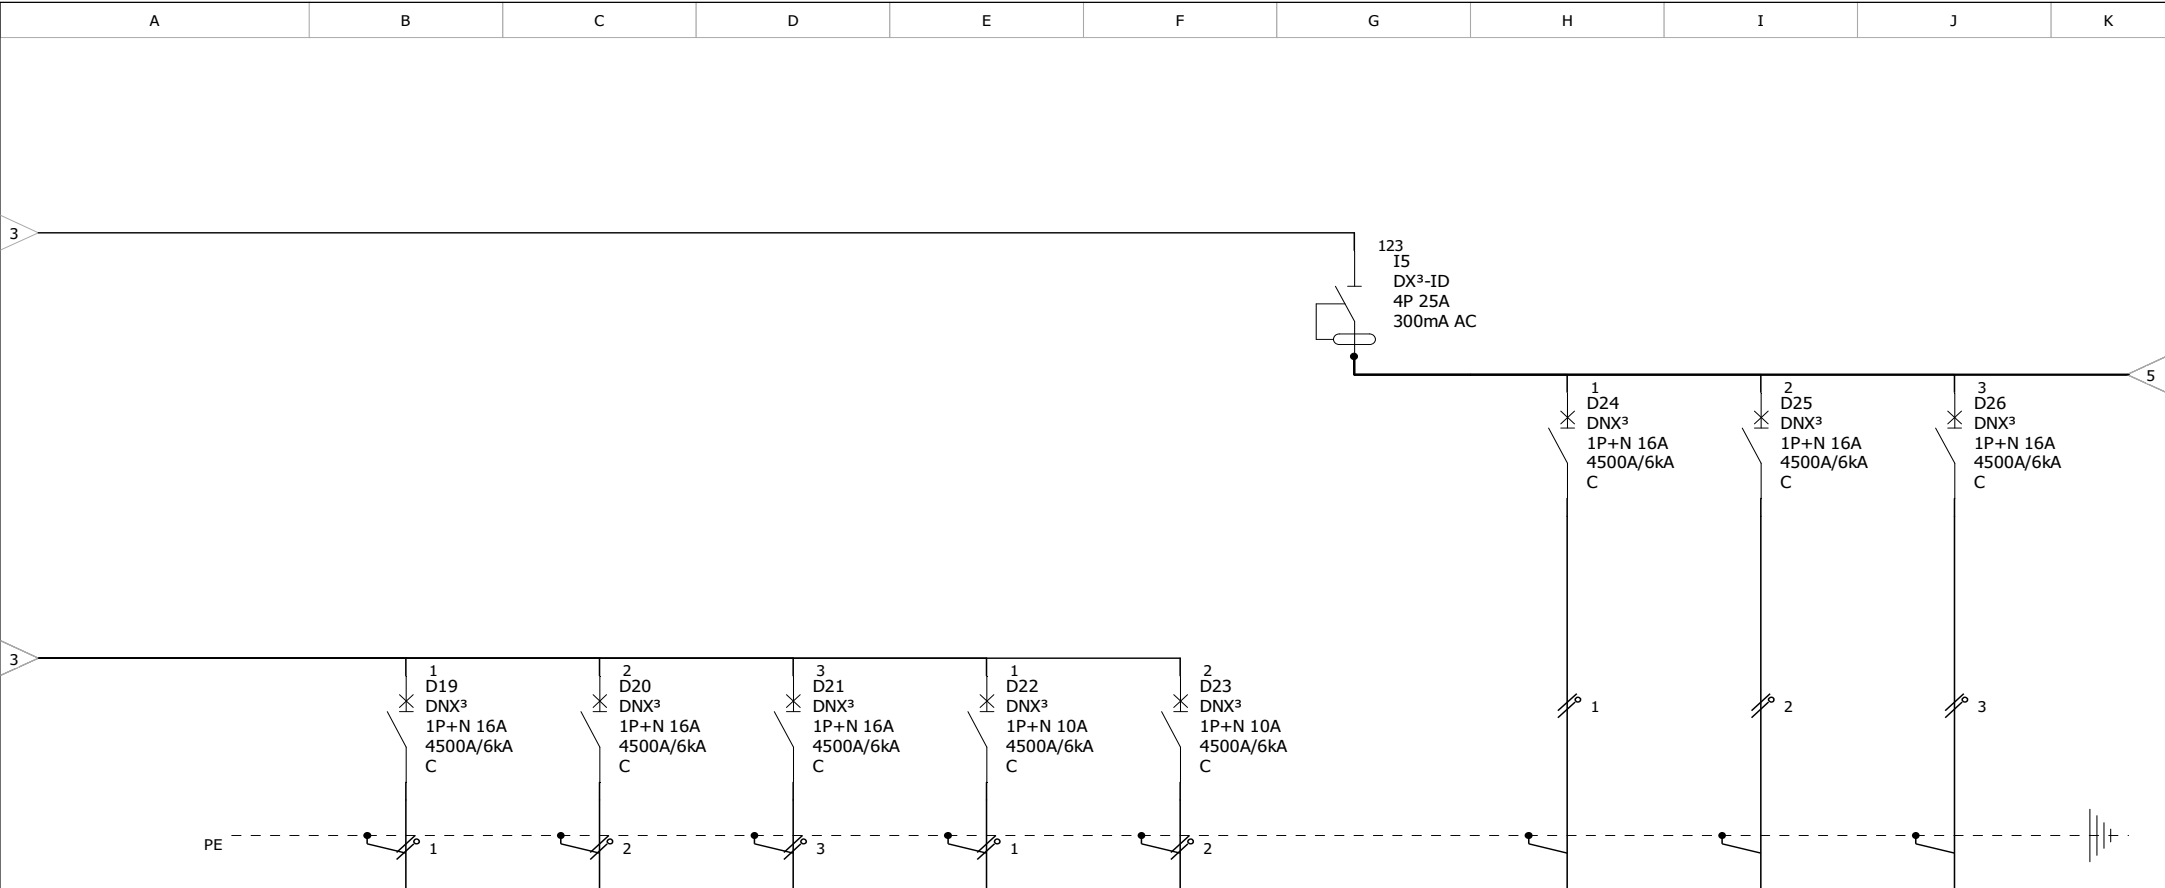


Pictogramme									
Repère appareil	D19	D20	D21	D22	D23	I5	D24	D25	D26
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Mono-split Normal salle serveur	Moteur AN Salle de réunion	Moteur EX Salle de réunion	Moteur AN Bureaux AT	Moteur EX Bureaux AT	Général Divers	Sèche-mains	Sèche-mains	Portail motorisé
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G1.5mm²	3G1.5mm²		3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²



Pictogramme									
Repère appareil	D27	D28	D29	D30	D31				
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Centrale Intrusion/UTL	Centrale Contrôle d'accès/UTL	Sèches-Mains	Réserve	Réserve				
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	3G1.5mm²	3G1.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²				

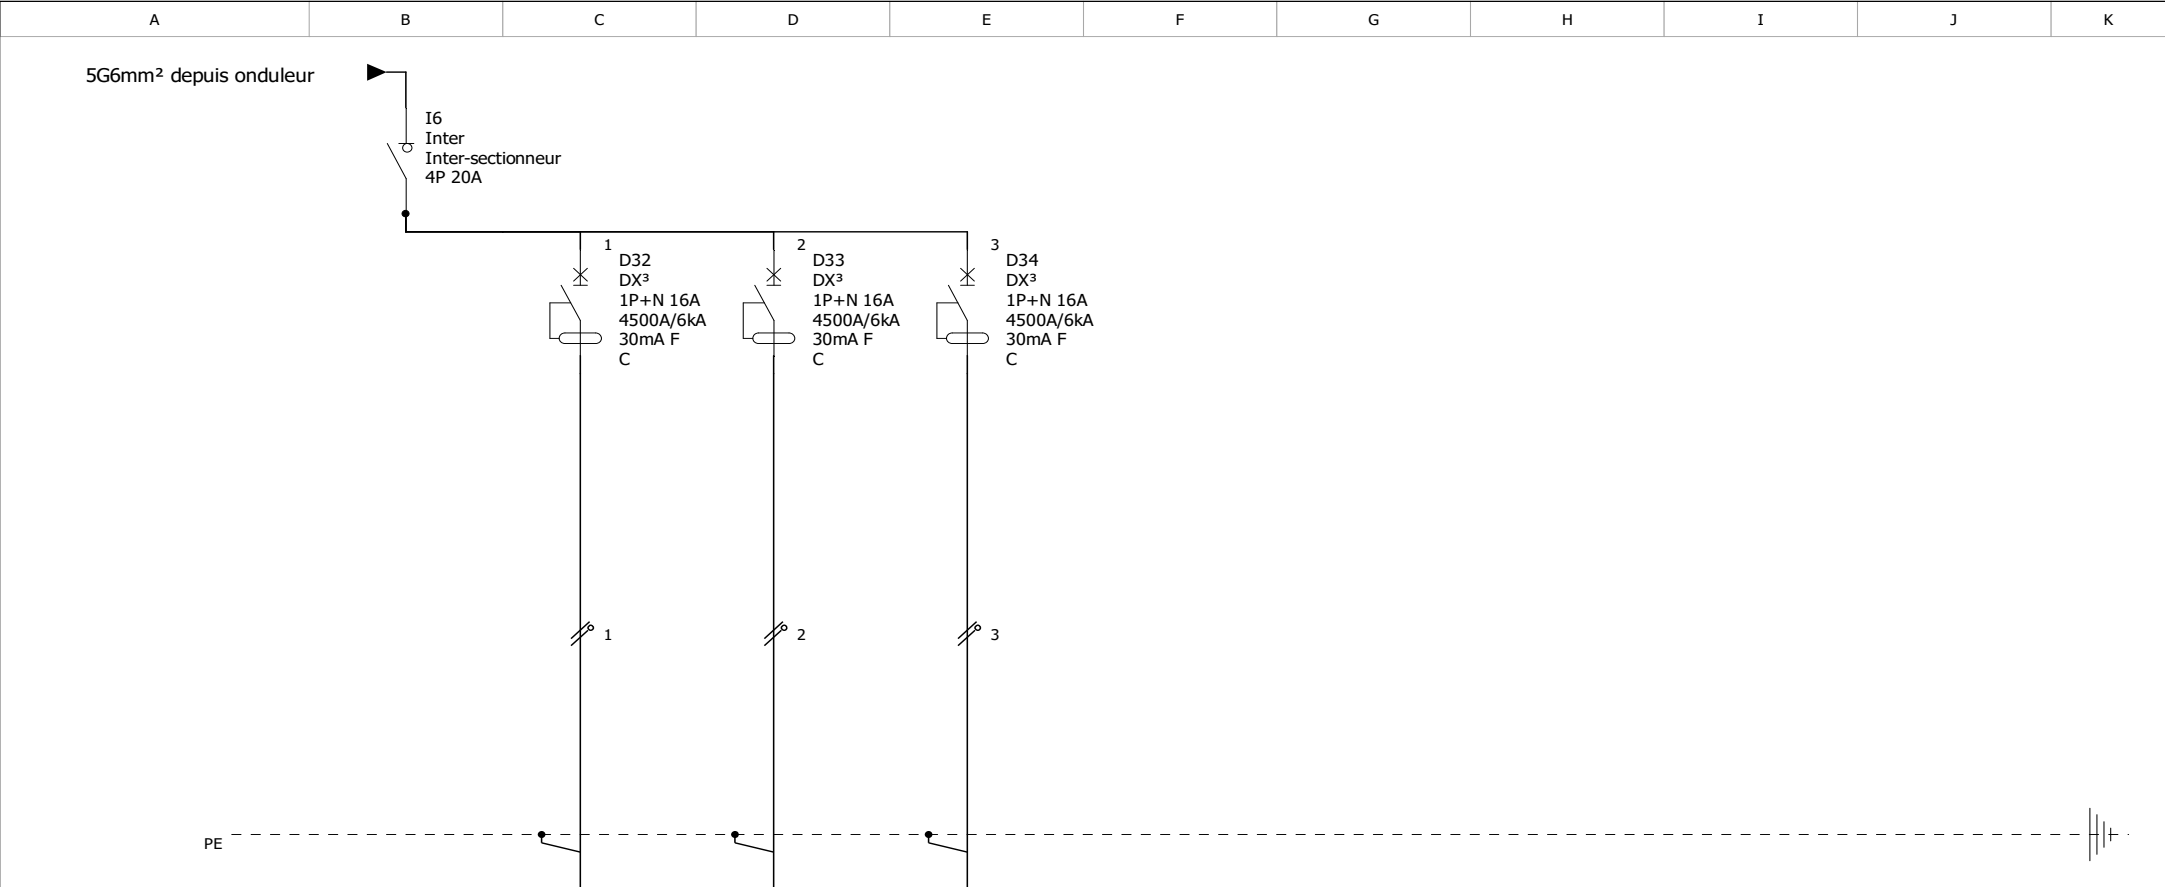

Pictogramme									
Repère appareil	I6	D32	D33	D34					
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Général Ondulé	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées					
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles		3G2.5mm ²	3G2.5mm ²	3G2.5mm ²					

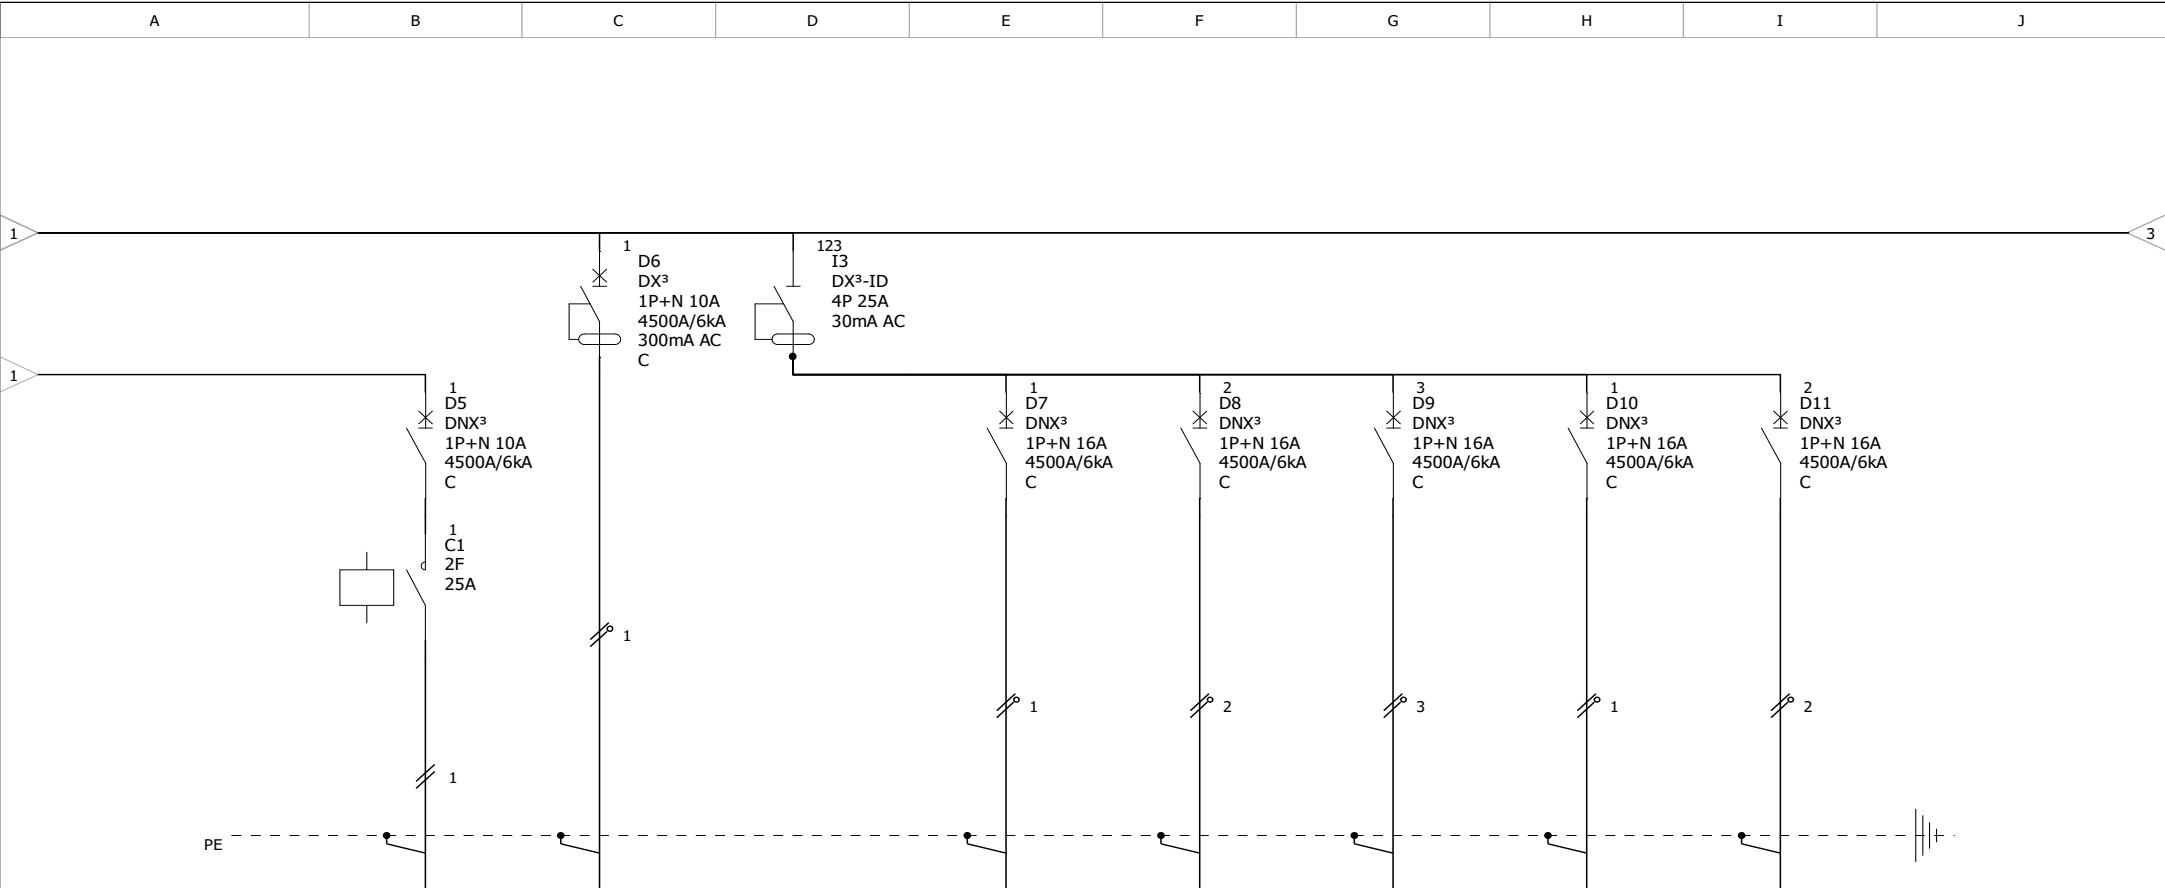


Pictogramme								
Repère appareil	D5	D6	I3	D7	D8	D9	D10	D11
Repère bornes (tous n°)								
Désignation	Eclairage Extérieur	Eclairage Accueil	Général PC	PC Accueil	PC Accueil	PC Accueil	PC Statistiques	PC ADIE
Puissance								
Longueur de câbles								
Sections de câbles	3G1.5mm²	3G1.5mm²		3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²




Cité Administrative Futuna


TD Accueil + OND

N° affaire :	21.61	C		F	
N° plan :	EL11	B		E	
Date:		A		D	
Dessiné par :	21.61	N° folio :	17 / 20		

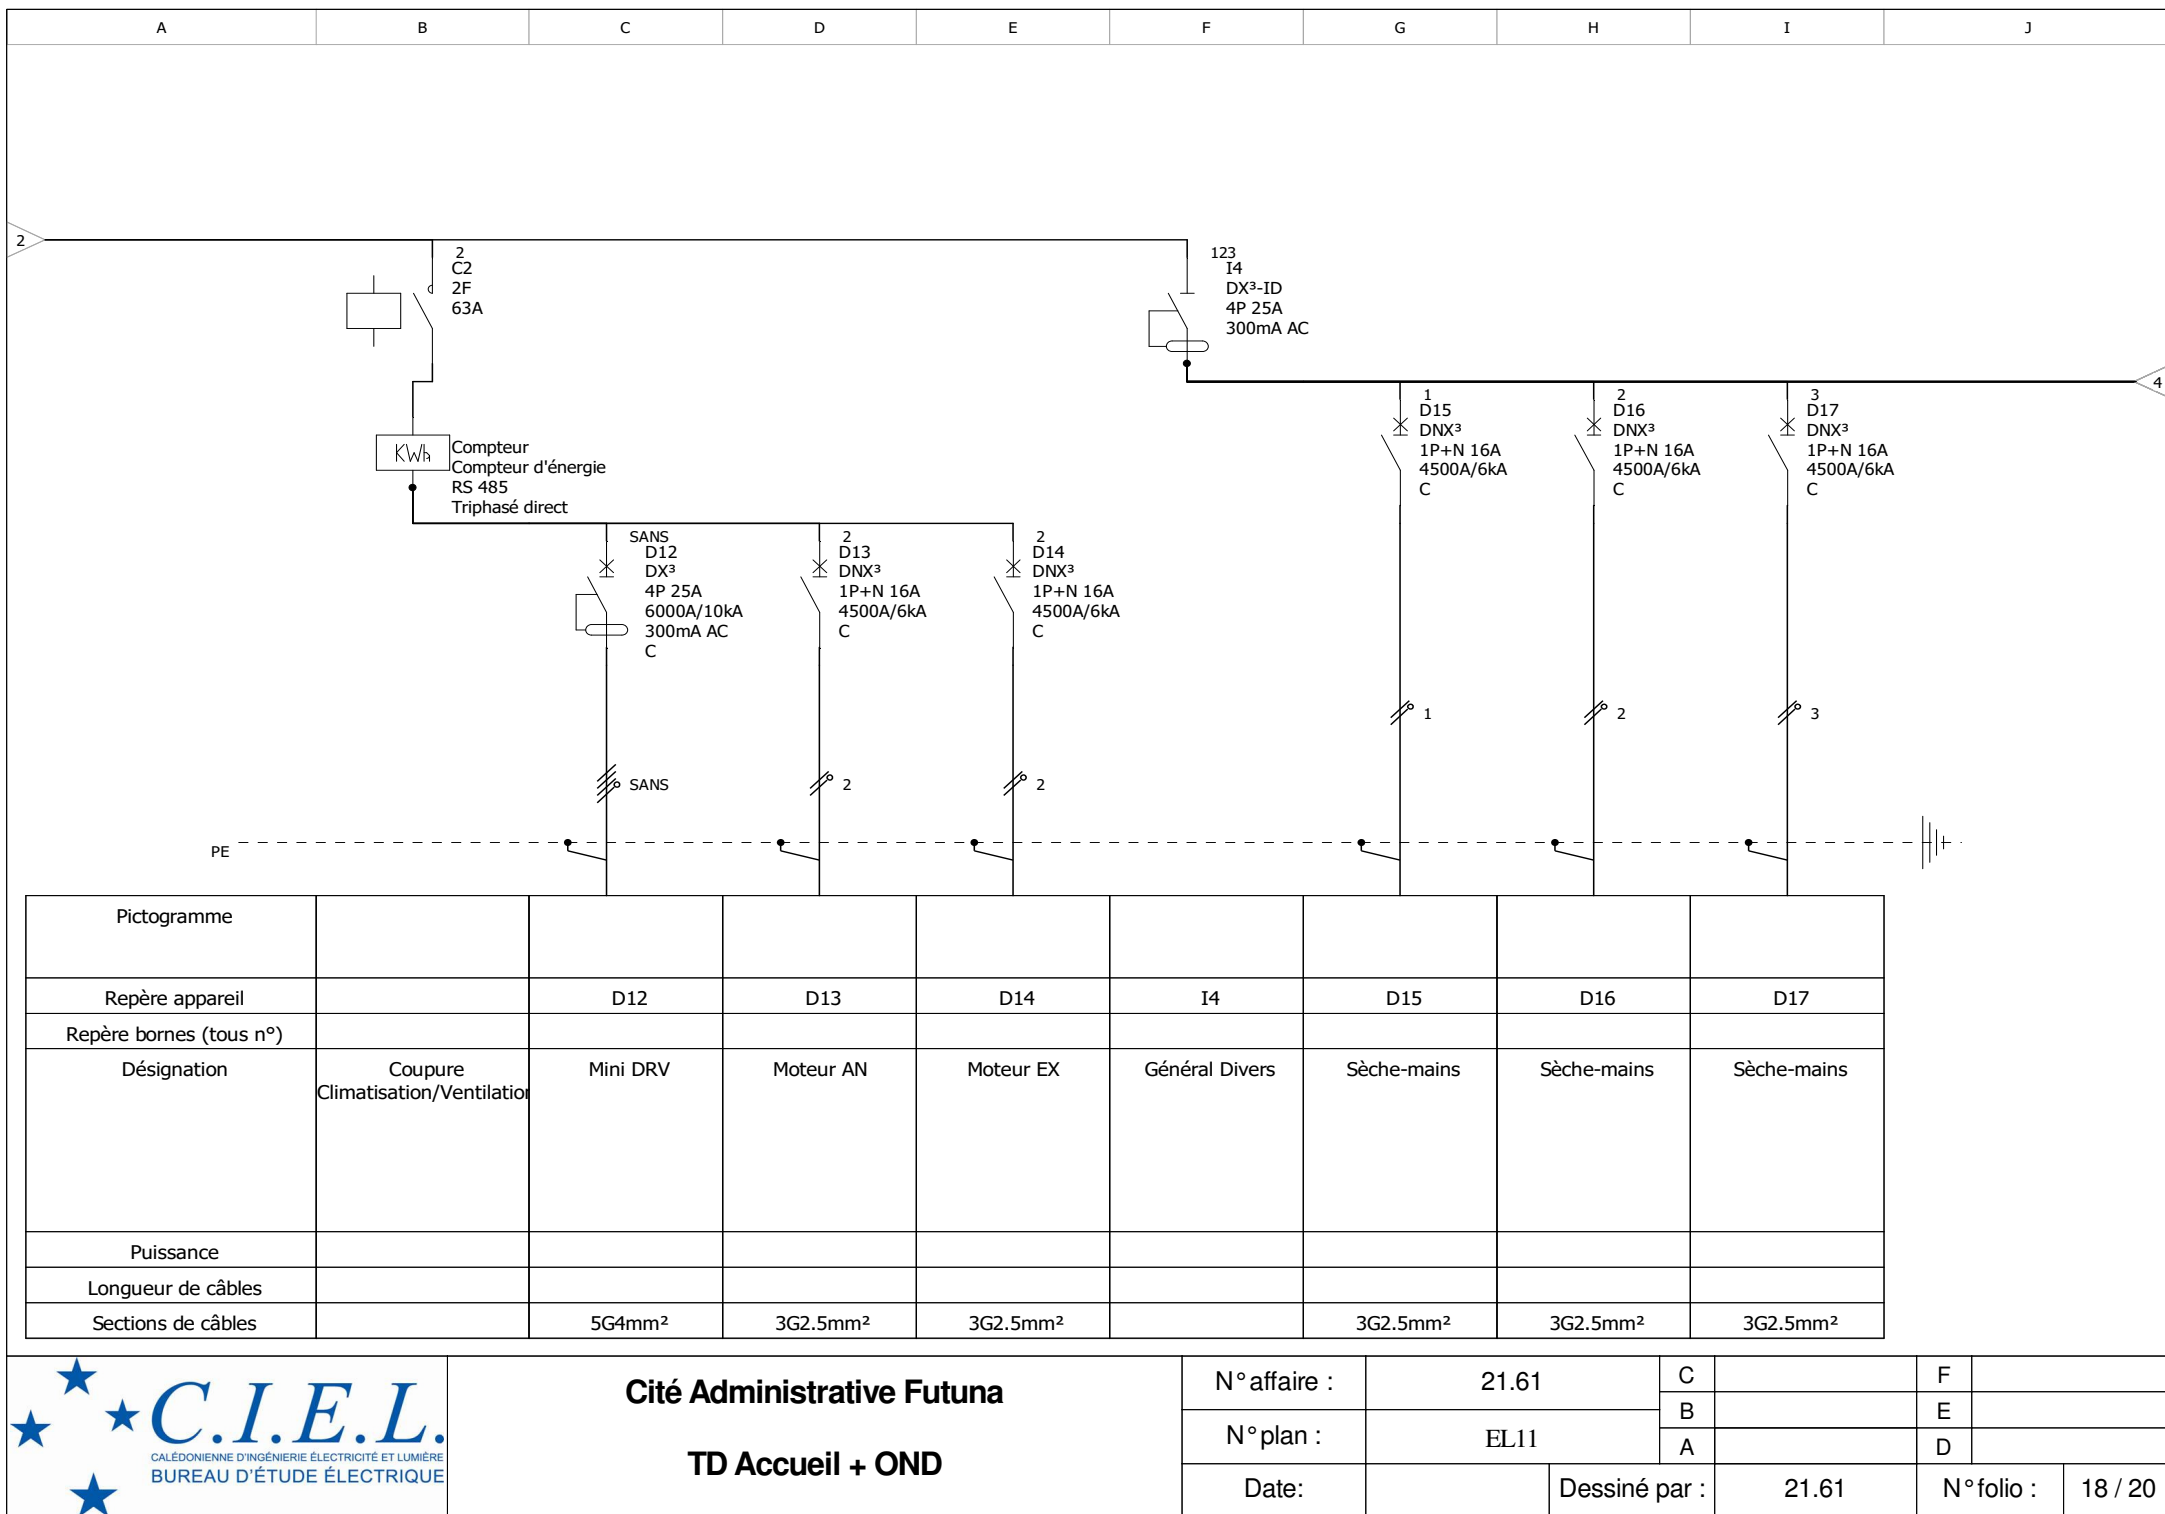



Pictogramme									
Repère appareil	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24		
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Sèche-mains	Sèche-mains	Sèche-mains	Centrale Intrusion/UTL	Centrale Contrôle d'accès/UTL	Réserve	Réserve		
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles	3G2.5mm ²	3G2.5mm ²	3G2.5mm ²	3G1.5mm ²	3G1.5mm ²	3G2.5mm ²	3G2.5mm ²		

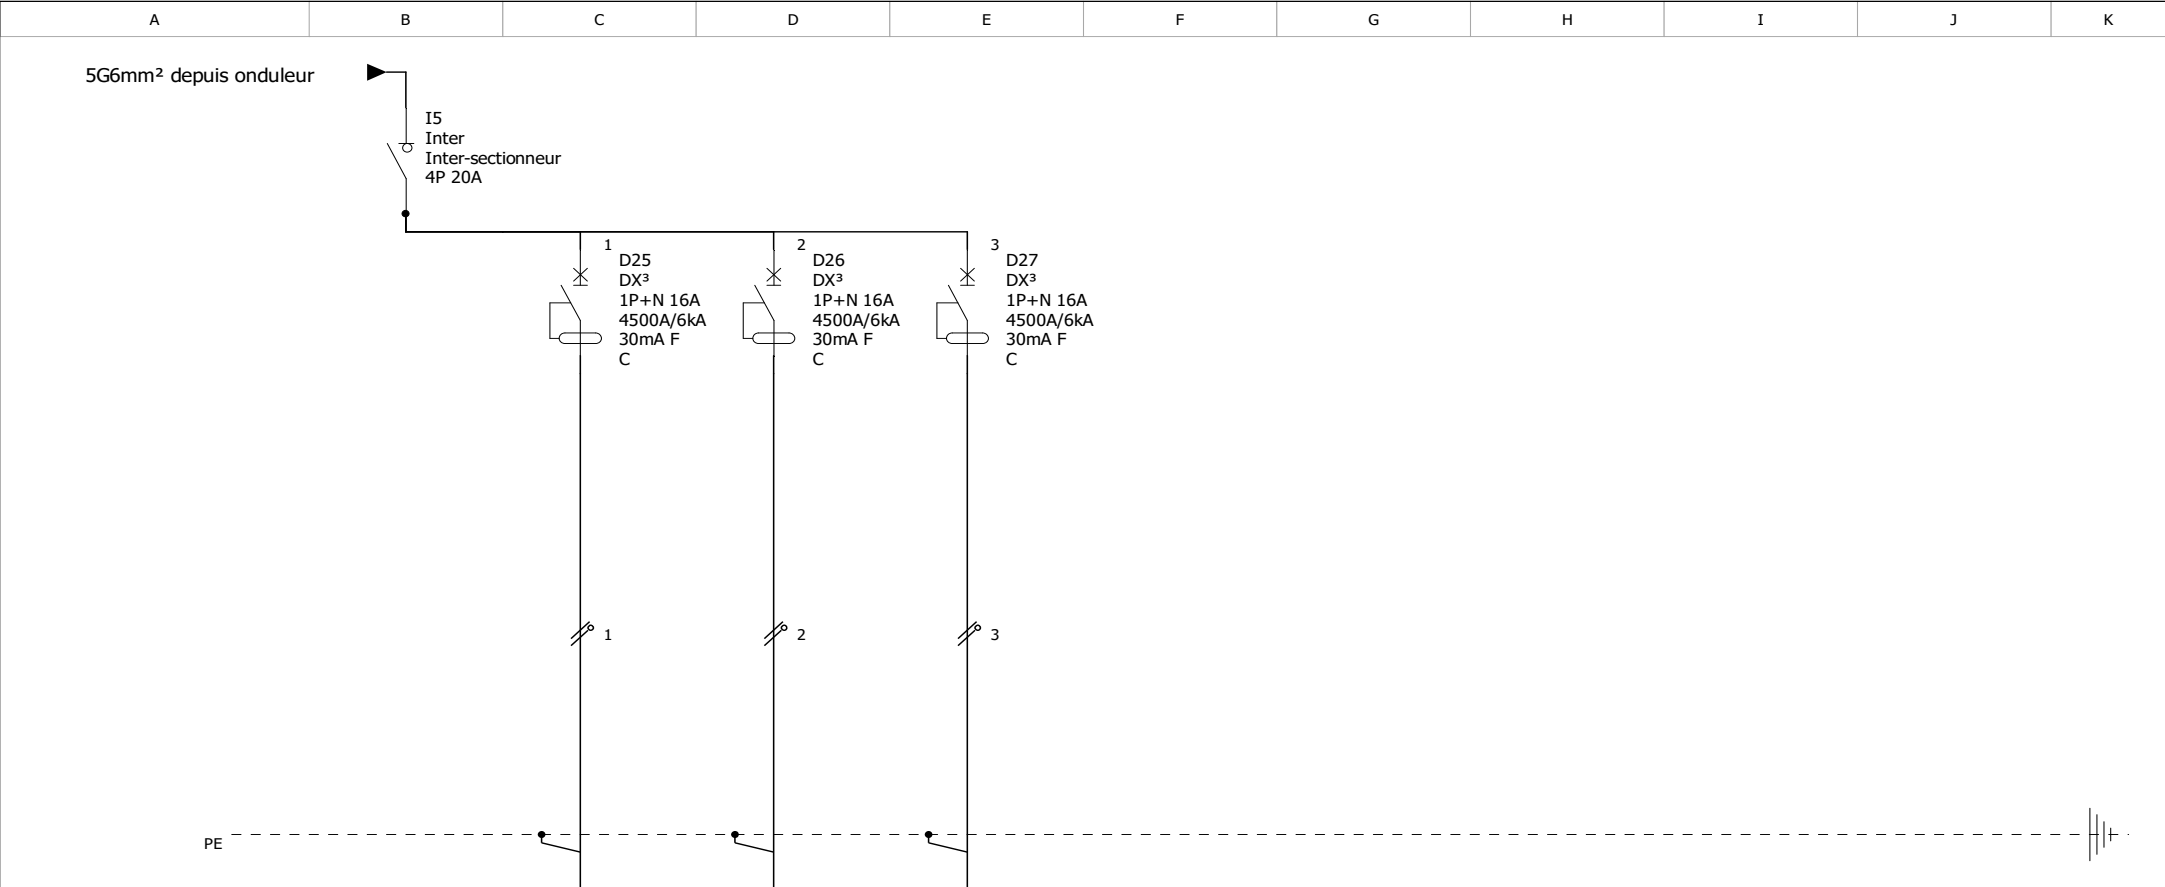

Pictogramme									
Repère appareil	I5	D25	D26	D27					
Repère bornes (tous n°)									
Désignation	Général Ondulé	PC ondulées	PC ondulées	PC ondulées					
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles		3G2.5mm ²	3G2.5mm ²	3G2.5mm ²					