


TYPE	SYMBOLE	DESIGNATION
TYPE A 01	PTA	POSTE DE TRAVAIL TYPE A (2 PCN +2 PCO +3 RJ45 + 1 RESERVE)
TYPE A 02	PTB	POSTE DE TRAVAIL TYPE B (1 PCN +2 PCO +2 RJ45 + 1 RESERVE)
TYPE A 03	PTC	POSTE DE TRAVAIL TYPE C (1 PCN +1 RJ45)
TYPE A 04		ATTENTE ELECTRIQUE SPECIFIQUE
TYPE A 05		TABEAU ELECTRIQUE
TYPE A 06		PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T ETANCHE
TYPE A 07		PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T
TYPE S 01		POSTE INTERPHONIE EAS
TYPE S 02		DETECTEUR VOLUMETRIQUE SYSTEME INTRUSION
TYPE S 03		CONTACT DE PORTE DU SYSTEME D'INTRUSION
TYPE D 04		SIRENE DU SYSTEME INTRUSION
TYPE S 05		PLATINE DE RUE VIDEOPHONE AVEC DIGICODE ET LECTEUR DE BADGES

N.B. : - CEINTURAGE BUREAUX PAR GOULOTTE
- LES POSTES DE TRAVAIL SERONT POSITIONNES SUIVANT L'AMENAGEMENT DES LOCAUX (MOBILIER)
- UNE ALIMENTATION PAR CASSETTE DE CLIMATISATION A PREVOIR
- UNE ALIMENTATION PAR BEC A PREVOIR
- POUR LA POSITION EXACTE DES ATTENTE, VOIR PLANS CVC ET PLOMBERIE

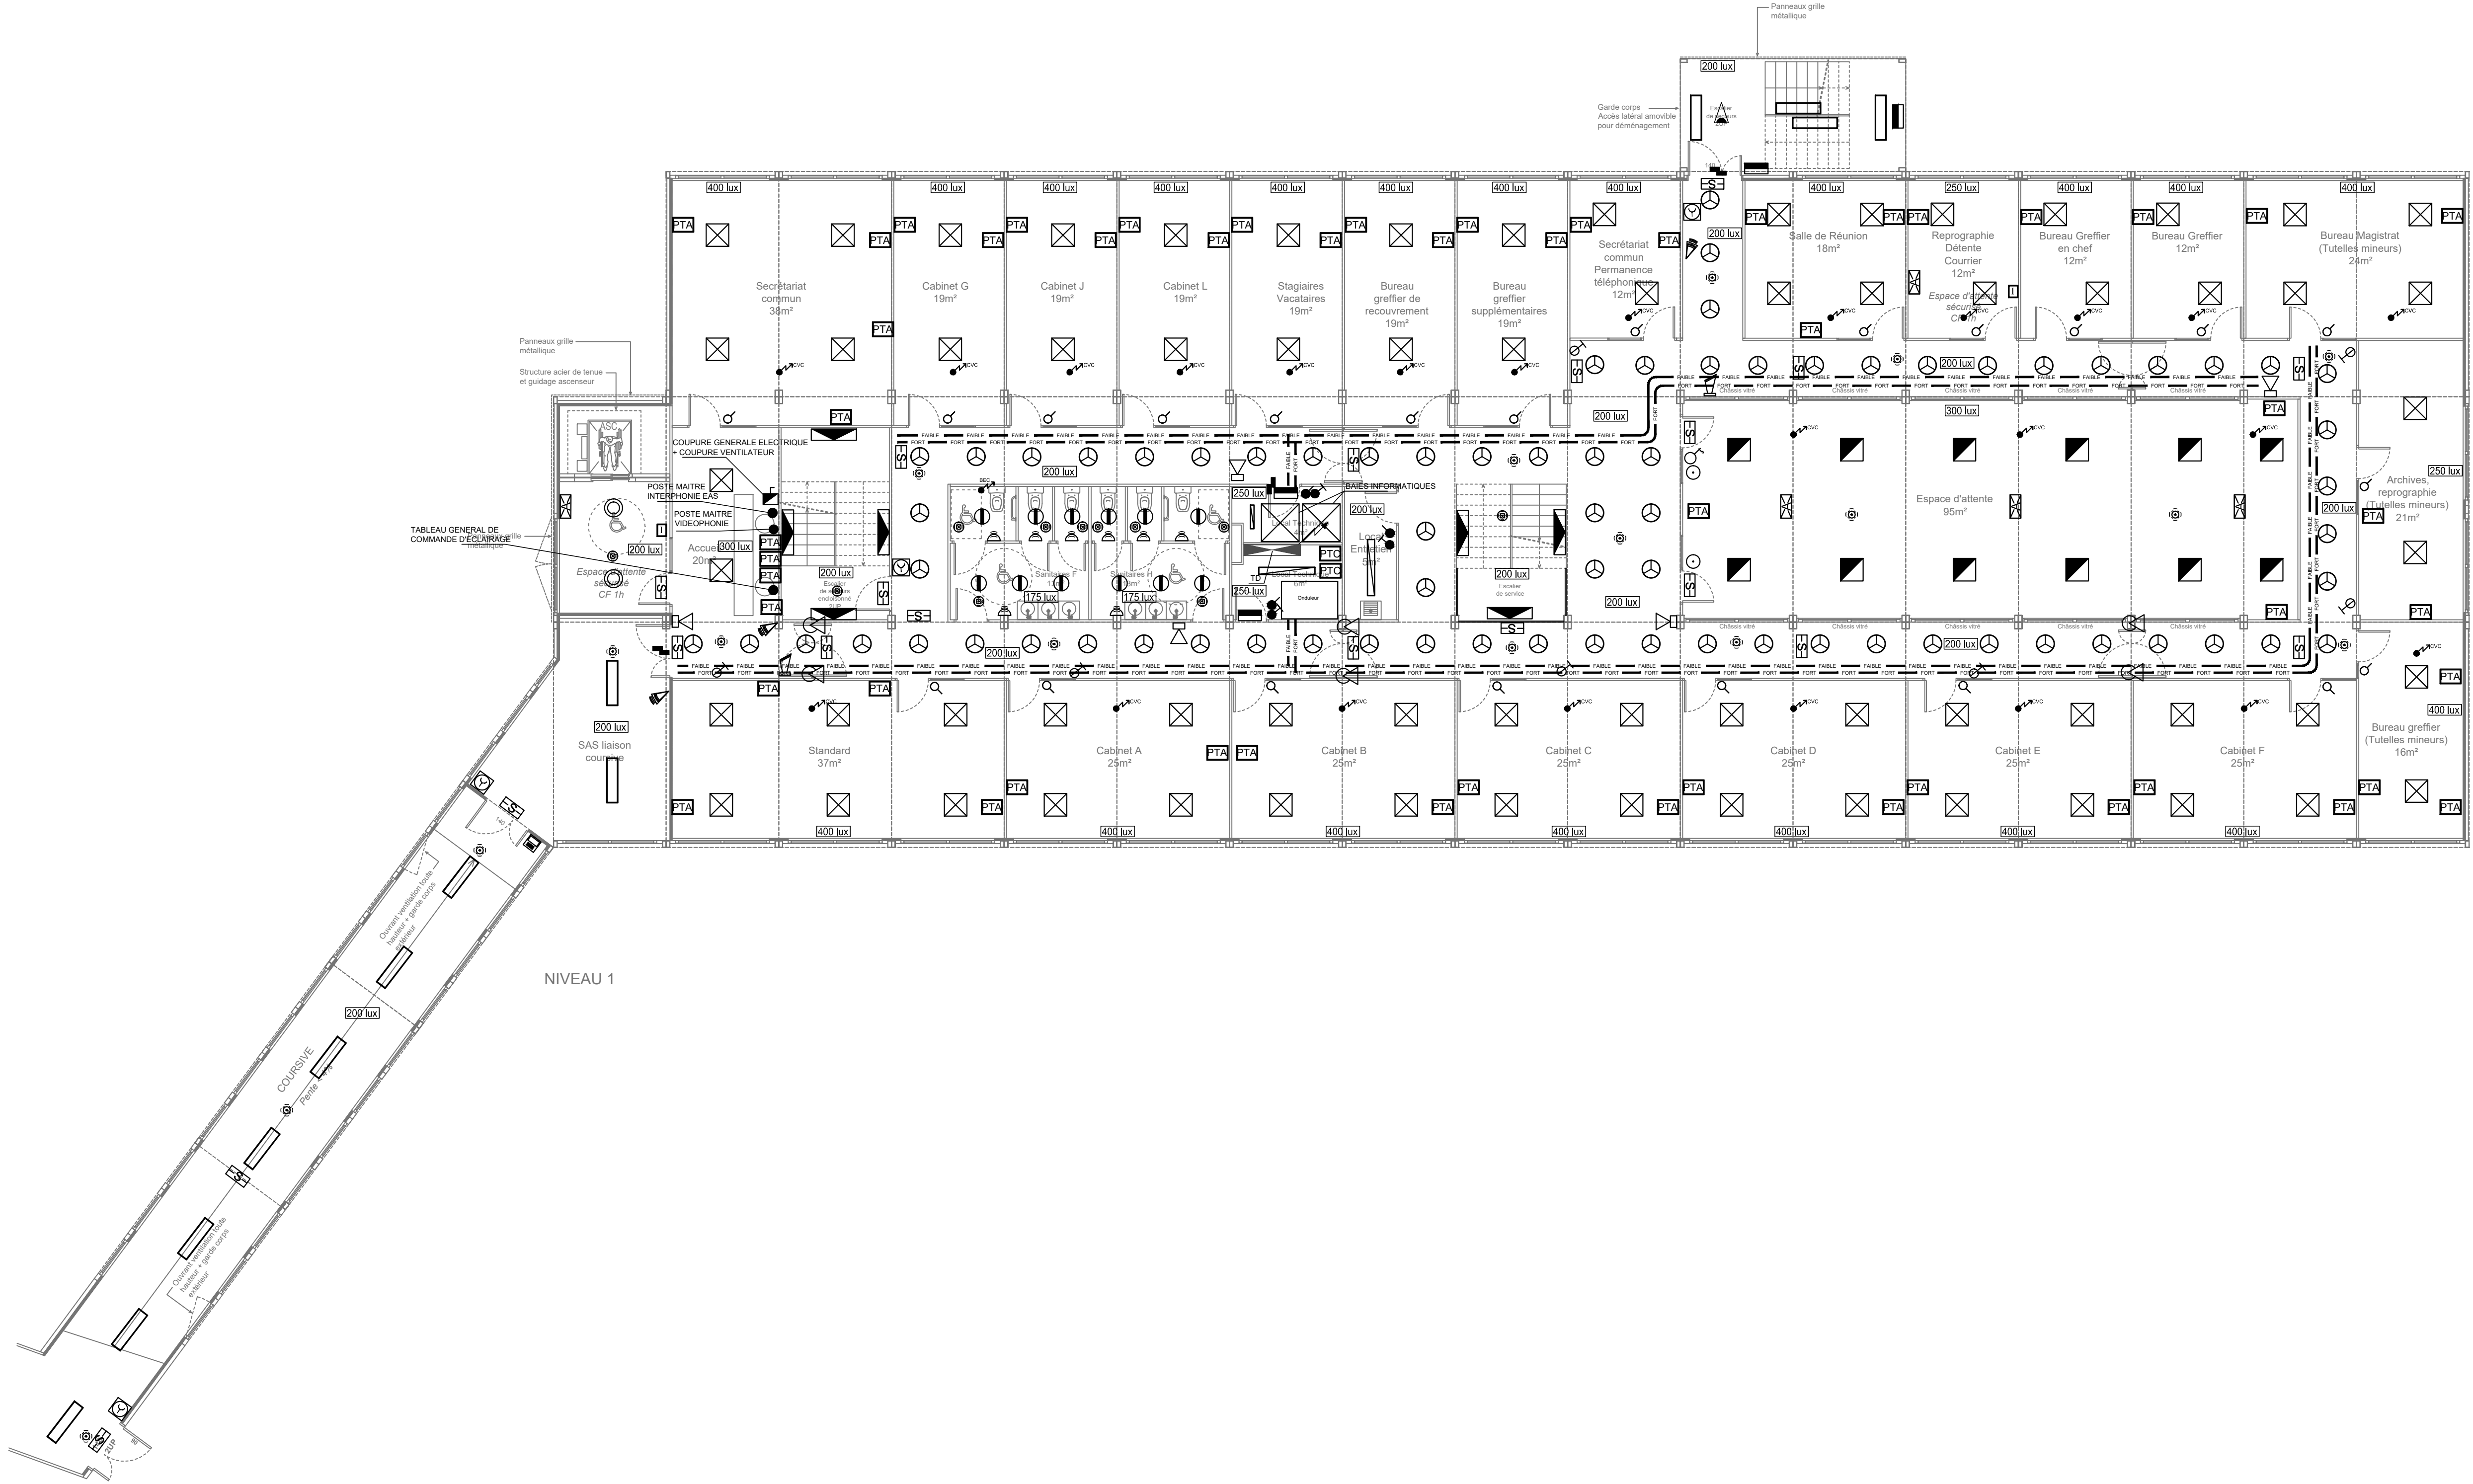

TYPE	SYMBOLE	DESIGNATION
		CHEMINEMENT DE CABLES COURANTS FORTS
		CHEMINEMENT DE CABLES COURANTS FAIBLES
TYPE L 01		LUMINAIRE ETANCHE A VASQUE EN POLYCARBONATE (LOCAUX TECHNIQUE)
TYPE L 02		LUMINAIRE ETANCHE IP67 A VASQUE EN POLYCARBONATE (LOCAUX TECHNIQUE)
TYPE L 03		LUMINAIRE LINEAIRE ESCALIERS
TYPE L 04		LUMINAIRE DALLE LED 600x600
TYPE L 05		PLAFONNIER
TYPE L 06		SPOT SANITAIRES
TYPE L 07		DOWN LIGHT CIRCULATION
TYPE L 08		DOWN LIGHT ROND
TYPE B 01		BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE D'EVACUATION EN SAILLIE
TYPE B 02		BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE D'EVACUATION EN SAILLIE ETANCHE
TYPE B 03		BLOC AMBIANCE
TYPE C 01		DETECTEUR DE PRESENCE POUR COMMANDE ECLAIRAGE
TYPE C 02		DETECTEUR DE PRESENCE SANITAIRES POUR COMMANDE ECLAIRAGE
TYPE C 03		DETECTEUR DE PRESENCE EN SAILLIE POUR COMMANDE ECLAIRAGE
TYPE C 04		INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE
TYPE C 05		INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE LUMINEUX
TYPE C 06		INTERRUPTEUR SUR CLEF
TYPE C 07		BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
TYPE D 01		DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE
TYPE D 02		DIFFUSEUR SONORE INCENDIE
TYPE D 03		FLASH LUMINEUX SYSTEME INCENDIE
TYPE D 04		ALIMENTATION ELECTRIQUE EN CR1 POUR PORTE DAS

INDEX	DATE	AUT.	COMMENTAIRES
0	14 09 2018	MY	Plan établi à partir du plan architecte PRO/DCE reçu le 12-09-2018
A	02 10 2018	MY	Mise à jour cartouche



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
RUE PASTEUR VALLERY RADOT_ 94 011 CRETEIL

PHASE : PRO / DCE		PROJET
MAITRE D'OUVRAGE :		<div>MINISTÈRE DE LA JUSTICE DÉPARTEMENT IMMOBILIER DE PARIS 1 Quai de la Corse - 75 181 PARIS Cedex 04 Tel : 01.70.60.09.42 - 06.26.56.47.03 Email : karim.sanya@justice.gouv.fr</div> <div></div>
ASSISTANT A LA MAÎTRISE D'OUVRAGE :		<div>AMEXIA 23 Boulevard Van Gogh - 59 650 VILLENEUVE D'ASCO Tel : 03.20.47.48.46 - 07.71.43.93.18 Email : f.laurent@amexia.fr</div> <div></div>
MAITRE D'OEUVRE MANDATAIRE :		<div>SARL PATRICK DURAND & ASSOCIES ARCHITECTES ET URBANISTES 36 Boulevard de la Bastille - 75 012 PARIS Tel : 09.54.60.80.03 - 06.13.42.70.28 Email : dpa.archi@gmail.com</div> <div></div>
BUREAU D'ETUDES :		<div>GEC INGENIERIE 134bis Rue du Vieux Pont de Sevres - 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT Tel. 01.55.20.93.50 Email : bet@gec-ingenierie.fr</div> <div></div>
BUREAU DE CONTROLE :		<div>APAVE Unité de Construction MLV 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES Tel. 01.60.37.55.37 Email : www.apave.com</div>
COORDINATION SPS :		<div>QUALICONSULT SECURITE Agence Val de Marne 127/131, Chemin des bassins - 94035 CRETEIL CEDEX</div>

Type de Doc. : Titre du carnet : ELECTRICITE		Date : 14 Septembre 2018
Visé : SM		Fichier: <div>Echelle: 1/100 Indice: A</div>
Titre : PLAN NIVEAU 1		N° : ELE603